



BOSCH

Access Management System V5.0

Yapılandırma ve alıřtırma

İçindekiler

| | | |
|--------|---|-----------|
| 1 | Yardım'ı Kullanma | 7 |
| 2 | Bu belge hakkında | 9 |
| 3 | AMS Sistemine genel bakış | 10 |
| 3.1 | UL 1610 uyumluluğu sağlama | 10 |
| 4 | Sistemi lisanslama | 11 |
| 5 | Takvimi yapılandırma | 12 |
| 5.1 | Özel günleri tanımlama | 12 |
| 5.2 | Gün modellerini tanımlama | 14 |
| 5.3 | Zaman modellerini tanımlama | 15 |
| 6 | Bölmeleri Yapılandırma | 18 |
| 6.1 | Bölmeleri cihazlara atama | 19 |
| 6.2 | Bölmeleri operatörlere atama | 19 |
| 7 | IP adreslerini yapılandırma | 20 |
| 8 | Cihaz Düzenleyici'yi kullanma | 21 |
| 8.1 | Yapılandırma modları ve geçersiz kılma işlemleri | 22 |
| 9 | Kartlı geçiş alanlarını yapılandırma | 23 |
| 9.1 | Araçlara ait alanları yapılandırma | 24 |
| 10 | Hırsız alarmı alanlarını ve panellerini yapılandırma | 27 |
| 10.1 | Hırsız alarmı RPS API'yi RPS bilgisayarına yükleme | 28 |
| 10.2 | Kartlı geçiş sistemini hırsız alarm panellerine bağlama | 29 |
| 10.2.1 | 1. Adım: RPS API bağlantısını tanımlama | 29 |
| 10.2.2 | 2. Adım: Panel bağlantılarını yapılandırma | 29 |
| 10.3 | Panellerin yetki profillerini oluşturma | 30 |
| 10.4 | Panel yetki profillerini kart sahiplerine atama | 31 |
| 10.5 | Kapıları, hırsız alarmı panellerindeki B901 modüller aracılığıyla kontrol etme. | 32 |
| 11 | Operatörleri ve iş istasyonlarını yapılandırma | 33 |
| 11.1 | İş istasyonlarını oluşturma | 33 |
| 11.2 | İş istasyonu profilleri oluşturma | 34 |
| 11.3 | İş istasyonu profillerini atama | 35 |
| 11.4 | Kullanıcı (operatör) profilleri oluşturma | 35 |
| 11.5 | Kullanıcı (operatör) profillerini atama | 36 |
| 11.6 | Operatörler için şifre belirleme | 37 |
| 12 | Kartları yapılandırma | 39 |
| 12.1 | Kart Tanımı | 39 |
| 12.1.1 | Etkin Kart Tipleri | 39 |
| 12.1.2 | Oluşturma ve Değiştirme | 39 |
| 12.1.3 | Kart tanımlarını etkinleştirme/devre dışı bırakma | 41 |
| 12.1.4 | İletişim kutusu yöneticisinde kart verileri oluşturma | 41 |
| 12.2 | Kart kodlarını yapılandırma | 42 |
| 13 | Kontrol cihazlarını yapılandırma | 45 |
| 13.1 | MAC'leri ve RMAC'leri Yapılandırma | 45 |
| 13.1.1 | DMS sunucusundaki bir MAC'i yapılandırma | 45 |
| 13.1.2 | MAC sunucu bilgisayarlarını MAC'leri ve RMAC'leri çalıştırmak için hazırlama | 46 |
| 13.1.3 | Bir MAC'i kendi MAC sunucusunda yapılandırma | 47 |
| 13.1.4 | MAC'lere RMAC ekleme | 48 |
| 13.1.5 | Daha fazla MAC/RMAC çifti ekleme | 50 |
| 13.1.6 | MAC kurucu aracını kullanma | 51 |
| 13.2 | LAC'leri Yapılandırma | 52 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 13.2.1 | AMC parametreleri ve ayarları | 53 |
| 14 | DTLS'yi güvenli iletişim için yapılandırma | 69 |
| 14.1 | Yukarıdan aşağıya doğru DTLS dağıtımı | 71 |
| 15 | Girişleri Yapılandırma | 73 |
| 15.1 | Girişler - giriş | 73 |
| 15.2 | Giriş oluşturma | 74 |
| 15.3 | Ek G/Ç kontrolleri | 77 |
| 15.4 | AMC terminallerini yapılandırma | 78 |
| 15.5 | Kapı modelleri için önceden tanımlanan sinyaller | 85 |
| 15.6 | Özel girişler | 91 |
| 15.6.1 | Asansörler (DM07) | 91 |
| 15.6.2 | Hırsız alarmlı kapı modelleri (DM14) | 94 |
| 15.6.3 | DIP'ler ve DOP'lar (DM15) | 99 |
| 15.6.4 | Tuzak kapı modelleri | 100 |
| 15.7 | Kapılar | 102 |
| 15.7.1 | REX aktarma | 105 |
| 15.7.2 | Kapıları yerel alarm çalacak şekilde ayarlama | 106 |
| 15.8 | Readers (Okuyucular) | 107 |
| 15.8.1 | Rastgele taramayı yapılandırma | 119 |
| 15.9 | Yalnızca PIN'le giriş | 119 |
| 15.10 | AMC genişletme kartları | 121 |
| 16 | Özel okuyucu yapılandırmaları | 125 |
| 16.1 | Giriş | 125 |
| 16.2 | Okuyucu özelliği: Genişletilmiş okuyucu parametreleri | 125 |
| 16.3 | Bir okuyucu parametre grubunu içe aktarma | 125 |
| 16.4 | Bir parametre grubunu okuyuculara uygulama | 126 |
| 16.5 | Okuyucu parametre gruplarını yönetme | 127 |
| 16.6 | Okuyucu parametre gruplarını silme | 128 |
| 17 | Personel verileri için Özel Alanlar | 129 |
| 17.1 | Özel alanlara ön izleme yapma ve bunları düzenleme | 129 |
| 17.2 | Veri alanlarına ilişkin kurallar | 132 |
| 18 | Tehdit Seviyesi Yönetimini Yapılandırma | 133 |
| 18.1 | Tehdit Seviyesi Yönetimine İlişkin Kavramlar | 133 |
| 18.2 | Yapılandırma işlemine genel bakış | 133 |
| 18.3 | Cihaz düzenleyicideki yapılandırma adımları | 134 |
| 18.3.1 | Tehdit seviyesi oluşturma | 134 |
| 18.3.2 | Kapı güvenlik profili oluşturma | 134 |
| 18.3.3 | Okuyucu güvenlik profili oluşturma | 135 |
| 18.3.4 | Kapı ve okuyucu güvenlik profillerini girişlere atama | 136 |
| 18.3.5 | Bir donanım sinyaline tehdit seviyesi atama | 137 |
| 18.4 | Sistem verileri iletişim kutularındaki yapılandırma adımları | 138 |
| 18.4.1 | Kişi güvenlik profili oluşturma | 138 |
| 18.4.2 | Kişi türüne kişi güvenlik profili atama | 139 |
| 18.5 | Personel verileri iletişim kutularındaki yapılandırma adımları | 139 |
| 19 | Milestone XProtect'i AMS'yi kullanacak şekilde yapılandırma | 141 |
| 20 | Otis Compass'i Entegre Etme | 144 |
| 20.1 | Bir Compass sistemini Cihaz Düzenleyicisi'nde yapılandırma | 145 |
| 20.1.1 | 1. Katman: Compass sistemini ayarlama | 145 |
| 20.1.2 | 2. Katman: Asansör grupları, DES ve DER cihazları | 146 |






| | | |
|--------|--|------------|
| 20.1.3 | 3. Katman: DET cihazları | 147 |
| 20.2 | Kart sahiplerinin Otis'e özel özellikleri için özelleştirilmiş alanları yapılandırma | 150 |
| 20.3 | Otis asansörler için yetki oluşturma ve yapılandırma | 151 |
| 21 | IDEMIA Universal BioBridge'i Yapılandırma | 153 |
| 21.1 | Bosch kartlı geçiş sisteminde BioBridge'i ayarlama | 153 |
| 21.2 | MorphoManager'da BioBridge'i ayarlama | 154 |
| 21.2.1 | Wiegand Profilleri | 155 |
| 21.2.2 | Biyometrik Cihaz Yapılandırması | 156 |
| 21.2.3 | Biyometrik cihaz | 159 |
| 21.2.4 | Kullanıcı Yapılandırması | 161 |
| 21.2.5 | Kullanıcı Dağıtım Grupları | 162 |
| 21.2.6 | BioBridge için ODBC ayarlama | 162 |
| 21.2.7 | BioBridge Sistem Yapılandırması | 166 |
| 21.3 | BioBridge Kayıt İstemcisini Yapılandırma | 168 |
| 21.3.1 | MorphoManager'a kayıt operatörü ekleme | 168 |
| 21.3.2 | Kaydolma görevleri için MorphoManager istemci bilgisayarlarını yapılandırma | 169 |
| 21.3.3 | Kayıt istemcisini test etme | 171 |
| 21.4 | Farklı kart teknolojilerini ve biçimlerini destekleme | 171 |
| 21.5 | Biyometrik cihazlardaki tanıma modları | 175 |
| 21.5.1 | Kart veya biyometri | 176 |
| 21.5.2 | Kart VE Biyometri | 178 |
| 21.5.3 | Yalnızca biyometri | 178 |
| 21.6 | Teknik notlar ve sınırlar | 179 |
| 22 | EN 60839 elde etmek | 182 |
| 23 | Giriş yetkilerini ve profillerini tanımlama | 183 |
| 23.1 | Giriş yetkileri oluşturma | 183 |
| 23.2 | Giriş profilleri oluşturma | 184 |
| 24 | Personel verilerini oluşturma ve yönetme | 185 |
| 24.1 | Kişiler | 185 |
| 24.1.1 | Kart kontrolü veya Bina kontrolü seçenekleri | 187 |
| 24.1.2 | Fazladan bilgi: Kullanıcı tanımlı bilgileri kaydetme | 188 |
| 24.1.3 | İmzaları kaydetme | 188 |
| 24.1.4 | Parmak izi verilerini kaydetme | 189 |
| 24.1.5 | Avuç içi damarlarına ilişkin verileri kaydetme | 191 |
| 24.2 | Şirketler | 194 |
| 24.3 | Kartlar: Kimlik bilgileri ile izin oluşturma ve atama | 194 |
| 24.3.1 | Kişilere kart atama | 195 |
| 24.3.2 | Kimlik kartı yazdırma | 197 |
| 24.3.3 | Authorizations (Yetkiler) sekmesi | 197 |
| 24.3.4 | Diğer veri sekmesi: Muafiyetler ve özel izinler | 198 |
| 24.3.5 | Kişilere Ofis modunu ayarlama yetkisi verme | 199 |
| 24.3.6 | Smartintego sekmesi | 200 |
| 24.3.7 | Uyarı kartı oluşturma | 202 |
| 24.4 | Geçici kartlar | 202 |
| 24.5 | Personel için PIN kodları | 204 |
| 24.6 | Personel için girişi engelleme | 205 |
| 24.7 | Kartları kara listeye alma | 207 |
| 24.8 | Aynı anda birden fazla kişiyi düzenleme | 208 |
| 24.8.1 | Grup yetkileri | 209 |

| | | |
|---------|--|------------|
| 24.9 | Kişiler için bölümü değiştirme | 210 |
| 24.10 | Kişiler veya araçlara yönelik alanı ayarlama | 211 |
| 24.10.1 | Tüm kart sahiplerinin ve araçlarının konumunu sıfırlama prosedürü | 212 |
| 24.11 | Personel verileri formlarını özelleştirme ve yazdırma | 212 |
| 25 | Ziyaretçileri yönetme | 214 |
| 25.1 | Ziyaretçi verileri | 214 |
| 25.2 | Ziyaretçi çok gecikti | 219 |
| 26 | Otoparkları yönetme | 221 |
| 26.1 | Uzun süreli park etme | 221 |
| 26.2 | Otopark biletleri | 222 |
| 26.3 | Otopark kullanım rakamlarını dışa aktarma | 228 |
| 26.4 | Mobil Geçerlilik Kontrolünü Dışa Aktarma | 228 |
| 26.5 | Bazı park bölgelerine ilişkin yetkiler | 229 |
| 26.6 | Otopark raporu | 230 |
| 26.7 | Genişletilmiş Otopark yönetimi | 231 |
| 27 | Genel bakışlar ve devriyeleri yönetme | 233 |
| 27.1 | Genel bakışları tanımlama | 233 |
| 27.2 | Devriyeleri yönetme | 234 |
| 27.3 | Bakış izleme (eskiden yol kontrolüydü) | 235 |
| 28 | Personelin rastgele taranması | 237 |
| 29 | Olay Görüntüleyici'yi Kullanma | 239 |
| 29.1 | Filtre kriterlerini şu ana göre ayarlama | 239 |
| 29.2 | Bir zaman aralığı için filtre kriterlerini belirleme | 240 |
| 29.3 | Filtre kriterlerini zamandan bağımsız olarak belirleme | 240 |
| 30 | Raporları kullanma | 242 |
| 30.1 | Raporlar: Ana veriler | 242 |
| 30.1.1 | Taşıtlarla ilgili raporlama | 244 |
| 30.2 | Raporlar: Sistem verileri | 245 |
| 30.3 | Raporlar: Yetkiler | 246 |
| 31 | Tehdit Seviyesi Yönetimini Yürütme | 248 |
| 31.1 | Bir tehdit uyarısını kullanıcı arayüzü komutu aracılığıyla tetikleme ve iptal etme | 248 |
| 31.2 | Bir tehdit uyarısını donanım sinyali aracılığıyla tetikleme | 249 |
| 31.3 | Bir tehdit uyarısını uyarı kartı aracılığıyla tetikleme | 249 |
| 32 | Kart geçirme ekranını çalıştırma | 250 |
| 32.1 | Özel durumlar | 252 |
| 33 | Yedekleme ve Geri Yükleme | 253 |
| 33.1 | Sistemi yedekleme | 253 |
| 33.2 | Bir yedeği geri yükleme | 254 |
| 33.2.1 | RMAC'leri yeni bir kurulumla geri yükleme | 256 |
| | Sözlük | 257 |

1 Yardım'ı Kullanma




Bu yardım dosyasının nasıl kullanılacağını öğrenin.

Araç çubuğu düğmeleri

| Düğme | İşlev | Açıklama |
|---|--------|---|
|  | Gizle | Yalnızca yardım bölmesini görünür bırakarak gezinti bölmesini (İçindekiler, Dizin ve Arama sekmeleri) gizlemek için bu düğmeye tıklayın. |
|  | Göster | Hide (Gizle) düğmesine tıkladığında, bu düğme Show (Göster) düğmesi ile yer değiştirir. Navigation (Gezinti) bölmesini yeniden açmak için bu düğmeye tıklayın. |
|  | Geri | En son görüntülenen konulara geri dönmek için bu düğmeye tıklayın. |
|  | İleri | Aynı konular arasında yeniden ileriye doğru gitmek için bu düğmeye tıklayın. |
|  | Yazdır | Yazdırmak için bu düğmeye tıklayın. "Print the selected topic" (Seçili konuyu yazdır) ve "Print the selected heading and all subtopics" (Seçili başlığı ve tüm alt konuları yazdır) arasında seçim yapın. |

Sekmeler

İçindekiler

Bu sekme hiyerarşik bir içindekiler tablosu gösterir. Bir kitap simgesine  açmak için tıklayın  ve ardından konuyu görüntülemek için  bir konu simgesine tıklayın.

Dizin

Bu sekme terimler dizinini alfabetik sırayla gösterir. Listedenden bir konu seçin veya o kelimeyi içeren konuları bulmak için bir kelime yazın.

Arama

Herhangi bir metni bulmak için bu sekmeyi kullanın. Alana metni girin ve ardından girilen tüm kelimeleri içeren konuları bulmak için **Konuları Listele** düğmesine tıklayın.

Yardım penceresini yeniden boyutlandırma

İstenilen boyut için pencerenin köşesini veya kenarını sürükleyin.

Bu belgede kullanılan diğer geleneksel yöntemler

- Arayüzde bulunan metinler (etiketler) **kalin** olarak görüntülenir. Örn. **Araçlar, Dosya, Farklı Kaydet...**
- Tıklama sırası > karakteri (büyüktür işareti) kullanılarak sıralanır. Örn. **Dosya > Yeni > Klasör**

- Sıralama içindeki kontrol türü değişiklikleri (örn. menü, radyo düğmesi, onay kutusu, sekme) kontrol etiketinden sonra belirtilir.
Ör. **Extra > Options >** (Daha Fazla > Seçenekler >) menülerine ve **View** (Görüntüle) sekmesine tıklayın
- Tuş kombinasyonları iki şekilde yazılır:
 - Ctrl+Z ilk tuşu basılı tutarken ikinciye de basın anlamına gelir
 - Alt, C ilk tuşa basın ve bırakın, ardından ikinci tuşa basın anlamına gelir
- Simge düğmelerinin işlevleri simgenin kendisinden sonra köşeli parantez içerisine eklenir.
Ör. [Save] (Kaydet)

2 Bu belge hakkında

Bu, Access Management System'in ana yazılım kılavuzudur.

Bundan sonra AMS olarak anılacak olan ana iletişim yöneticisi programının kullanımını kapsar.

- AMS'deki bir kartlı geçiş sisteminin yapılandırılması.
- Yapılandırılmış sistemin sistem operatörleri tarafından çalıştırılması.

İlgili belgeler

Aşağıdakiler ayrıca belgelenmiştir:

- AMS ve yardımcı programlarının kurulması.
- AMS - Map View'ın (AMS - Harita Görünümü) çalışması.

3 AMS Sistemine genel bakış

Kartlı Geçiş Yönetim Sistemi, tek başına veya Bosch'un amiral gemisi video yönetim sistemi olan BVMS ile uyumlu olarak çalışan güçlü, kusursuz bir kartlı geçiş sistemidir.

Gücü, önde gelen ve kanıtlanmış teknolojileri eşsiz biçimde dengelemesinden kaynaklanır:

- Kullanılabilirlik için tasarlandı: Sürükle ve bırak Harita Görünümü'ne sahip kullanıcı arayüzü ile kullanımı kolay biyometrik kayıt iletişim kutuları.
- Veri güvenliği için tasarlandı: En son standartlar (AB-GDPR 2018), işletim sistemleri, veritabanları ve şifreli sistem arayüzlerini destekler.
- Esneklik için tasarlandı: Orta katman ana giriş kontrol cihazları, ağ arızası durumunda yerel giriş kontrol cihazlarının otomatik olarak yük devri yapmasını ve bütünlenmesini sağlar.
- Gelecek için tasarlandı: Düzenli güncellemeler ve yenilikçi geliştirmelerle dolu gelecek ürünler.
- Ölçeklenebilirlik için tasarlandı: Düşük-yüksek giriş seviyeleri sunar.
- Birlikte çalışabilirlik için tasarlandı: Bosch video yönetimi, olay işleme ve özel iş ortağı çözümlerine yönelik arayüzlere sahip RESTful API'ları.
- Yatırımınızı korumak için tasarlandı: Kurulu kartlı geçiş donanımlarınıza eklemeler yaparken verimliliği de artırmanızı sağlar.

3.1 UL 1610 uyumluluğu sağlama

AMS sisteminizi **UL 1610 sınıf 3** ile uyumlu hale getirme kriterleri **AMS sistemleri için UL 1610 uyumluluğu** (yalnızca İngilizce) teknik notunda açıklanmıştır. Bu teknik not çevrimiçi katalogta AMS ürününün bulunduğu sayfadan indirilebilir.

4 Sistemi lisanslama

Ön koşullar

- Sistem başarıyla kuruldu.
- AMS sunucu bilgisayarında, tercihen Yönetici olarak oturum açtınız.

Satın alınan lisanslara ilişkin prosedür

Ön gereksinimler: Bu bilgisayarın bilgisayar imzasına göre lisanslar satın aldınız. Talimatlar için satış temsilcinize başvurun.

Lisansı etkinleştirme

Yol

- AMS dialog manager (AMS iletişim yöneticisi) > **Main menu (Ana menü)** > **Configuration (Yapılandırma)** > **Licenses (Lisanslar)**
- 1. **License Manager**'a (Lisans Yöneticisi) tıklayın, **License Manager** (Lisans Yöneticisi) sihirbazı açılır.
- 2. Sistem bilgilerinizi bir dosyaya kaydetmek için **Save**'e (Kaydet) tıklayın.
- 3. **Continue**'ya (Devam) tıklayın.
- 4. remote.boschsecurity.com adresinde şirket bilgilerinizi kullanarak remote portal'da oturum açın.
- 5. Lisanslanacak ürünü seçin ve lisans dosyanızı oluşturup karşıdan yüklemek için portaldaki yönergeleri izleyin.
- 6. **License Manager**'a (Lisans Yöneticisi) geri dönün.
- 7. **Continue**'ya (Devam) tıklayın.
- 8. Karşıdan yüklediğiniz lisans dosyasını bulmak için **Import**'a (İçe aktar) tıklayın ve dosyayı sisteminize ekleyin.
- 9. **Finish**'e (Bitir) tıklayın.



Uyarı!

İşlem sırasında herhangi bir hata mesajı ile karşılaşırsanız Bosch destek ile iletişime geçin.



Uyarı!

Donanım ve yazılım değişikliklerinin etkileri
Sunucunuzun donanımında yapılan değişiklikler, lisansınızı geçeriz kılarak yazılımın çalışmasının durmasına neden olabilir. Sunucuda değişiklik yapmadan önce lütfen teknik destek ekibine danışın.

Demo Modu Prosedürü

Demo Modu sınırlı bir süre için tüm sistem özelliklerini lisanslar. Gösterim Modunu yalnızca özellikleri satın almadan önce denemek için üretim dışı ortamlarda kullanın.

1. Kartlı Geçiş Yöneticisi'nde oturum açın
2. **Configuration** (Yapılandırma) > **Licenses** (Lisanslar) bölümüne gidin.
3. **Activate Demo Mode** (Demo Modunu Etkinleştir) düğmesine tıklayın
4. Özelliklerin **Licenses** (Lisanslar) iletişim penceresinde gösterildiğinden emin olun.

Demo modu için 5 saat boyunca etkindir. Sona erme zamanının **Licenses** (Lisanslar) iletişim kutusunun üst kısmının yanında ve çoğu iletişim penceresinin başlık çubuğunda yer aldığını unutmayın.

5 Takvimi yapılandırma

Kartlı geçiş etkinliklerinin programlanması **zaman modelleri** ile düzenlenir.

Bir **zaman modeli**, her biri bir **gün modeli** ile açıklanan bir veya daha fazla günden oluşan soyut bir sıralamadır.

Zaman modelleri, kartlı geçiş sisteminin temel aldığı **takvime** uygulandıklarında etkinlikleri kontrol eder.

Kartlı geçiş sisteminin takvimi, ana bilgisayarın işletim sisteminin takvimini temel alır, ancak bunu kartlı geçiş sisteminin yöneticisi tarafından serbestçe tanımlanan **özel günlerle** güçlendirir.

Özel günler, takvimde belirli bir tarihe sabitlenebilir veya Paskalya gibi bir kültürel etkinliğe göre tanımlanabilir. Bunlar yinelenebilir olabilir ya da olmayabilir.

Kartlı geçiş sisteminize ilişkin etkili bir takvim yapılandırması aşağıdaki adımlardan oluşur.

1. Bulduğunuz konum için geçerli takvimin **özel günlerini** tanımlayın.
2. Her gün türünün etkin ve etkin olmayan dönemlerini tanımlayan **gün modellerini** tanımlayın. Örneğin, bir resmi tatilin gün modeli normal iş gününden farklı olacaktır. Vardiyalı çalışma, istediğiniz gün modellerinin türünü ve sayısını da etkileyecektir.
3. Bir veya daha fazla gün modelinden oluşan **zaman modelleri** tanımlayın.
4. Kart sahipleri, yetkiler ve girişlere zaman modelleri atayın.



5.1 Özel günleri tanımlama

Bu iletişim kutusu açıldığında, iletişim kutusunun en üstteki liste alanında belirtilen tüm tatilleri içeren bir liste görünür. Gösterilen tüm tatil tarihlerinin yalnızca geçerli yılla ilgili olduğunu lütfen unutmayın. Ancak, takvim girilen verilere uygun olarak yıldan yıla güncellenir. Listenin altında yeni özel günler oluşturmak ve mevcut özel günleri değiştirmek veya silmek için farklı iletişim kutusu alanları vardır. Yeni bir özel gün eklemek için, bu giriş alanlarının en az üçü veri içermelidir. Öncelikle ilgili alanlara bir **açıklama** ve bir **tarih** girilmelidir. Sonra bu özel günün ait olduğu **sınıf** ilgili seçmeli listeden seçilmelidir.

Division: Common

« System data

S Special days

Day models

Time models

List of available special days

| Date (cur. year) | Description | Day model | Division |
|------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Mi 01/01/2014 | New Year | DMAC-Holiday | Common |
| Mo 01/20/2014 | Martin Luther King Jr. Day | DMAC-Holiday | Common |
| Mo 02/17/2014 | Presidents' Day | DMAC-Holiday | Common |
| Mo 05/26/2014 | Memorial Day | DMAC-Holiday | Common |
| Fr 07/04/2014 | Independence Day | DMAC-Holiday | Common |
| Mo 09/01/2014 | Labor Day | DMAC-Holiday | Common |
| Mo 10/13/2014 | Columbus Day | DMAC-Holiday | Common |
| Di 11/11/2014 | Veterans' Day | DMAC-Holiday | Common |
| Do 11/27/2014 | Thanksgiving Day | DMAC-Holiday | Common |
| Do 12/25/2014 | Christmas Day | DMAC-Holiday | Common |

Create, modify, or delete a special day

Description:

Day model: DMAC-Holiday : Holiday : Common

Date: 10/01/**** every year

Days to add: 7

Week day: Montag : after the date

Date in this year: Mo 10/13/2014

Priority: 60 Valid from: until:

Tarih birkaç adımda belirtilir. Her şeyden önce, **Tarih** alanına bir başlangıç tarihi girilir. Bu noktada, tarih geçerli yıldaki bir olayı tanımlar. Kullanıcı burada tarih alanının yanındaki seçim listesinde periyodik geri dönüş sıklığını belirtirse dönemsellikle ayarlanan tarihin kısımlar "joker karakterler" (*) ile değiştirilir.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| bir kez | __.*.____ |
| yılda bir kez | __.*.**** |
| bir yıllık bir dönemde ayda bir kez | __.**.____ |
| her yıl ayda bir kez | __.**.**** |
| Paskalya'ya bağlı | **.**.**** |

Paskalya'ya bağlı tatiller tarihleriyle değil ancak Paskalya Pazarı'ndaki günlerdeki farkla belirtilir. Geçerli yıldaki Paskalya Pazarı'nın tarihi **Bu yıl içindeki tarih** alanında gösterilir ve bu tarihin değişimi **Eklenecek günler** alanına girilir veya bu alanda seçilir. Maksimum gün sayısı 188'dir, bu nedenle ekleyerek veya çıkararak yılın her gününü tanımlayabilirsiniz.

Diğer veriler, örneğin tatilin **iş günü** isteğe bağlıdır. İş gününün işletim sisteminin (İS) bölgesel ayarlarıyla belirlendiğini lütfen unutmayın. Bu, kaçınılmaz olarak kartlı geçiş sistemi ve işletim sisteminin dillerinin farklı olduğu karışık dil ekranlarına yol açar.

Bir **geçerlilik süresinin** atanması da isteğe bağlıdır. Süre belirtilmediyse varsayılan ayarlar geçerliliği giriş tarihinden itibaren sınırsız hale getirir.

Bir **öncelik** de ayarlanabilir. 1'den 100'e doğru artan öncelik hangi tatilin kullanılması gerektiğini tanımlar. İki tatil aynı güne denk gelirse yüksek öncelikli tatil ilk sıraya gelir. Önceliklerin eşit olması durumunda hangi tatilin kullanılacağı tanımlanmamıştır. "0" önceliğine sahip tatil devre dışı bırakılır ve kullanılmaz.

Zaman Modelleri iletişim kutusu yalnızca örneğin 0'dan daha yüksek önceliğe sahip etkin tatilleri görüntüler.



Uyarı!

“Ortak” bölümünün zaman modeli yalnızca “Ortak” bölümüne atanan tatilleri kullanabilir. “A” özel bölümünün zaman modeli yalnızca “A” bölümüne atanan tatilleri kullanabilir. Tatiller bölümler arasında karıştırılmaz. Örneğin her bölüm yalnızca özel zaman modeline atanan özel tatilleri kullanabilir.

5.2

Gün modellerini tanımlama

Gün modelleri herhangi bir güne ait modeli tanımlar. En fazla üç aralığa sahip olabilir. İletişim kutusu başlatıldıktan sonra, mevcut tüm gün modelleri görüntülenir.

Division: **Common**

List of available day models of the access control

| Day model | Description | Start time | End time | Start time | End time | Start time | End time | Division |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| DMAC-Holiday | Holiday | 01:00:00 AM | 07:00:00 AM | | | | | Common |
| DMAC-none | none | | | | | | | Common |

Create, modify, or delete day models of the access control

Name: Description:

Time intervals: Start time: End time:

1st interval:

2nd interval:

3rd interval:

Model adı, açıklamalar veya aralıkları tanımlamak ya da değiştirmek için bu iletişim kutusunu

kullanın. simgesi yeni bir model başlatır.

Bir aralığın Başlangıç ve Bitiş saatleri saat ve dakika olarak girilir. Böyle bir zamana erişildiğinde aralık sırasıyla etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Bu saatleri sınırlayıcılar olarak daha net bir şekilde işaretlemek için, liste bölmesi bunları saniyelerle (her zaman 00) görüntüler. Örneğin, bir zaman modelindeki 08:00 ila 15:30 arasındaki bir aralığı kapsayan bir yetki 08:00 ila 15:30 arasında girişe izin verir ancak 15:30:01'deki girişi engeller.

Başlangıç ve bitiş saatleri girildiklerinde mantıksal kontrollere tabidir, örneğin bir başlangıç saati ilgili bitiş saatinden önce olmalıdır.

Bunun sonuçlarından biri hiçbir aralığın gece yarısına uzatılamayacağı, ancak noktada bölünmesi gerektirir:

| | | | | |
|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 1. Aralık | başlangıç: | ... | bitiş: | 12:00 |
| Sonraki Aralık | başlangıç: | 12:00 | bitiş: | ... |

Gece yarısı (00:00) istisnasıyla tek bir gün modelinin aralık sınırlayıcıları arasında çakışmalarla izin verilmez. Bunun, aynı saatli bir aralığın sonu ve sonraki aralığın başı için girmeyi engellediğini unutmayın.

İstisna: Bununla birlikte 24 saatlik bir aralık ikisi de 00:00'a ayarlanan başlangıç ve bitiş saatlerine sahiptir.



Uyarı!

İpucu: Aralıkları Zaman modelleri iletişim kutusunda görüntüleyerek kontrol edebilirsiniz. Öncelikle bu aralıkları içeren bir gün modeli oluşturun (Sistem verileri > Takvim > Gün modelleri). Ardından bu gün modelini aynı bir günlük süreye sahip boş bir zaman modeline atayın (Sistem verileri > Takvim > Zaman modelleri). Ardından aralıklar çubuk grafikte gösterilir.

Değişiklikleri kaydetmeden Zaman modelleri iletişim kutusundan çıkın.

Bir gün modeli yalnızca özel bir güne atanmadıysa ve bir zaman modelinde kullanılmıyorsa silinebilir.

5.3

Zaman modellerini tanımlama

Mevcut zaman modelleri arama listesinden seçilebilir ve ayrıntıları iletişim kutusu alanlarında görüntülenir. Her türlü işleme yeni zaman modelleri oluşturmak için prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

Maske boşsa zaman modelleri en baştan oluşturulur. Bunu yapmak için, bir **ad** ve **dönemdeki** gün sayısını girerek bir başlangıç veya **referans tarihi** girmeniz gerekir. Bu veriler onaylandığında (**Enter**), bunun altındaki **Gün modellerinin atanması** iletişim kutusunda bir liste görünür. Bu listedeki satır sayısı yukarıda ayarlanan gün sayısına denk gelir ve sütunlar seçilen başlangıç tarihinden başlayarak zaten bir ilerleyen numara ve dönemin tarihlerini içerir. Yalnızca "**Ad**" sütunundaki girişler bu listede kullanıcı tarafından değiştirilebilir veya eklenebilir; daha önce bahsedildiği gibi "**No.**" ve "**Tarih**" sütunlarındaki girişler iletişim kutusunun başlığındaki açıklamalardan ortaya çıkar; "**Açıklama**" sütunu, sistem tarafından bir gün modeli seçimiyle ve bu iletişim kutusunda yapılan açıklamalarla doldurulur.

Gün modeli sütununun ilgili satırına çift tıkladığında, bir seçim listesi alanı etkinleştirilir. Bu listeden mevcut gün modellerinden biri seçilebilir. Bu şekilde, belirli bir gün modeli dönemin her gününe atanabilir. Kullanıcı başka bir satıra geçtiğinde, seçilen gün modeline ait mevcut bir açıklama sistem tarafından **Açıklama** sütununda gösterilir.

İlgili gün modelleriyle önceden tanımlanan **tatiller** gezinme ve kontrol amacıyla alt liste alanında gösterilir. Seçilen veya yeni oluşturulan zaman modelinde, gün modellerinin belirli tatillere atanması değiştirilebilir. Ancak, bu değişiklikler yalnızca bu özel zaman modeli için geçerli olacaktır; tüm mevcut ve gelecekteki modellere uygulanacak genel değişiklikler yalnızca Tatiller iletişim kutusunda yapılabilir. Bu ayarlara uygun olarak, iş günlerine tatiller dikkate alınarak atanan gün modelleri verilebilir.

Ardından bu ayarlara uygun biçimde iş günleri özel günler dikkate alınarak atanan gün modelleriyle karşılaştırılır. Gün modellerinin doğru şekilde kullanılıp atandığından hızlıca emin olmak için (özellikle tatillerde) bu iletişim kutusu belirli dönemlere ilişkin gün tahsisini gösteren bir **ön izleme** içerir.

Son olarak, **Ön izleme** düğmesine tıklanarak ayrı bir iletişim kutusu açılır ve tatiller dahil en fazla 90 günlük bir süre belirtilebilir. **Calculate** (Hesapla) düğmesine tıkladığında, rapor oluşturulur ve aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir; bu işlem aralığın uzunluğuna bağlı olarak birkaç saniye sürebilir.

The screenshot shows a 'Preview' dialog box with a 'Properties' section. The 'Period' is set to 7 and the 'Reference date' is 26/06/2006. The 'Start date' is Mo 26/06/2006 and the 'End date' is Sa 02/09/2006. A 'Calculate' button is located in the top right corner. Below the properties section is a table with columns for 'Date (1st period)', 'Day model', and 'Descr'. The table lists dates from Mon 26/06/2006 to Fri 14/07/2006, with corresponding day models like 'Weekday', 'Weekend', and 'DMAC-Holi...'. The 'Descr' column is empty. The table is overlaid on a grid representing time slots from 06:00 to 18:00. Pink bars indicate the time slots for each day. For example, Mon 26/06/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Tue 27/06/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Wed 28/06/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Thu 29/06/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Fri 30/06/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Sat 01/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Sun 02/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Mon 03/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Tue 04/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00 and is marked as 'Holi'. Wed 05/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Thu 06/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Fri 07/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Sat 08/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Sun 09/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Mon 10/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Tue 11/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Wed 12/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Thu 13/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00. Fri 14/07/2006 has a pink bar from 06:00 to 18:00.

Varsayılan ayarda özel günler tanımlarına göre zaman modellerine uygulanır. Ancak özel günlerde olağanüstü bir husus bulunamazsa bu **Özel günleri yok say** seçeneğinin seçilmesine neden olabilir. Aynı anda iki alt listedeki girişler silinir, böylece kullanıcı özel günlerin ve gün sınıflarının bu modelde hiçbir kullanım alanı bulamadığını derhal öğrenir.

Division: Common

Time model of the access control

Name: All Description:

Period: 6 Reference date: Tu 07/21/2015 Ignore special days

Preview

Assignment of day models

| No. | Day model | 6:00AM | 12:00PM | 6:00PM | Description | Date (1st period) | Division |
|---------|--------------|--------|---------|--------|-------------|-------------------|----------|
| 7274568 | DMAC-Holi... | | | | Holiday | Di 07/21/2015 | Comm |
| 7274568 | DMAC-Holi... | | | | Holiday | Mi 07/22/2015 | Comm |
| 7274569 | DMAC-Holi... | | | | Holiday | Do 07/23/2015 | Comm |
| 7274570 | DMAC-Holi... | | | | Holiday | Fr 07/24/2015 | Comm |
| 7274571 | DMAC-Holi... | | | | Holiday | Sa 07/25/2015 | Comm |
| 7274572 | DMAC-none | | | | none | So 07/26/2015 | Comm |

6 Bölümleri Yapılandırma

Giriş

Sistem isteğe bağlı olarak, **Divisions** (Bölümler) adı verilen herhangi bir sayıdaki bağımsız taraf tarafından paylaşılan bir tesis için müşterek kartlı geçiş imkânı sağlayacak şekilde lisanslanır.

Sistem operatörlerine atanmış bir veya daha fazla bölüm bulunabilir. Böylece operatörler yalnızca ilgili bölümlere ilişkin kişiler, cihazlar ve girişleri görür.

Divisions (Bölümler) özelliğinin lisanslanmadığı durumlarda, sistem tarafından yönetilen tüm nesnelere **Common** (Ortak) olarak adlandırılan tek bir bölüme aittir.



Ön koşullar

- Divisions (Bölümler) kurulumunuz için lisanslanmış olmalıdır.

İletişim yolu

- Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Divisions** (Bölümler)
- BIS Yapılandırma Tarayıcısı > **Locations** (Konumlar) > **Divisions** (Bölümler)

Prosedür

1. **+** düğmesine veya **Common**'a (Ortak) sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **Add new division**'ı (Yeni bölüm ekle) seçin.
2. Araç çubuğundaki  simgesine tıklayın.
 - Varsayılan bir ada sahip yeni bir bölüm oluşturulur.
3. Varsayılan adın üzerine yazın ve (isteğe bağlı) diğer operatörlerin yararlanmaları için bir açıklama girin.
4. Kullanıcı arayüzündeki bölüm varlıklarını birbirlerinden ayırt etmenize yardımcı olacak bir renk atamak için **Color** (Renk) sütununun içine tıklayın.
5. Kaydetmek için **Apply**'a (Uygula) tıklayın
6. Kaydetmek için  simgesine tıklayın

Access Management System: Divisions [Administrator] (Demo mode expires: 07/04/2019 11:21:08 PM)

File Edit Data Help

Division: Common

Divisions:

| Division | Colour | Description |
|-----------|--------|-------------------|
| Common | | (Common division) |
| ACME Corp | | 1st floor tenant |
| BCME Corp | | 2nd floor tenant |

« Main menu

Device data

Operators and Workstations

Options

Tools

Licenses

Divisions

6.1 Bölümleri cihazlara atama

Cihaz düzenleyicideki cihazlara bölüm atama


İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)

Ön koşullar

- Divisions (Bölümler) lisanslanmış ve çalışır durumda olmalıdır
- En az bir bölüm oluşturulmuş olmalıdır.

Prosedür

1. Cihaz ağacında atanacak cihazı seçin.
 - Cihaz düzenleyici, ana iletişim bölümünde görünür.
2. Division (Bölüm) listesinden cihazın yeni bölümünü seçin.
 - Liste kutusunda yeni bölüm gösterilir.
3. Kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın



Uyarı!

Bir girişe ait tüm bileşenlerin bir bölüme ait olması gerekir
Sistem tüm bileşenleri aynı bölüme ait olana kadar bir giriş kaydetmenize izin vermez.

6.2 Bölümleri operatörlere atama

User rights (Kullanıcı hakları) iletişim kutusunda operatörlere bölüm atama


İletişim yolu

Main menu (Ana menü) **Configuration** (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **User rights** (Kullanıcı hakları)

Ön koşullar

- Divisions (Bölümler) lisanslanmış ve çalışır durumda olmalıdır
- En az bir bölüm oluşturulmuş olmalıdır.
- Sistemde en az bir operatör oluşturulmuş olmalıdır

Prosedür

1. **User hakları** (Kullanıcı hakları) iletişim kutusunda, atanacak operatörün personel kaydını seçin.
2. **Divisions** (Bölümler) sekmesinde, bölümleri **Available divisions** (Mevcut bölümler) listesinden bu operatörün **Assigned divisions** (Atanan bölümler) listesine taşımak için ok tuşlarını kullanın.
3. Kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın

7 IP adreslerini yapılandırma

Ağdaki yerel giriş kontrol cihazlarının kartlı geçiş sistemine katılmaları için tutarlı bir IP adresi düzeni gereklidir. **AccessIPConfig** aracı, kontrol cihazlarını ağda bulur ve bunların adresleri ile diğer ağ seçeneklerini merkezi olarak yönetmek için uygun bir arayüz sunar.

Ön gereksinimler

- Yerel giriş kontrol cihazları açık ve ağa bağlı olmalıdır.
- Kontrol cihazlarının IP adresleri ve gerekiyorsa şifreleri için bir düzeniniz olmalıdır.

İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Tools** (Araçlar)

Prosedür

1. Yukarıdaki iletişim yolunu izleyin ve **Configuration AMC and fingerprint devices 'a (Yapılandırma AMC ve parmak izi cihazları) tıklayın** **AccessIPConfig** aracı açılır.
2. **Scan AMCs'e** (AMC'leri tara) tıklayın
Ağda bulunan yerel giriş kontrol cihazlarının her biri aşağıdaki parametrelerle birlikte gösterilir:
 - **MAC address** (MAC adresi): Kontrol cihazının donanım adresi. Bunun, tesadüfen yalnızca MAC olarak adlandırılan Ana Giriş Kontrol Cihazı'nın adresi **olmadığını** unutmayın.
 - **Stored IP address** (Saklanan IP adresi):
 - **Port number** (Port numarası): Varsayılan *10001*'dir
 - **DHCP**: Değer, sadece kontrol cihazı DHCP'den bir IP adresi alacak şekilde yapılandırılmışsa **Yes**'tir (Evet).
 - **Current IP address** (Geçerli IP adresi)
 - **Serial number** (Seri numarası)
 - Ağ yapılandırma ekibi tarafından eklenen notlar
3. Açılır penceredeki parametrelerini değiştirmek için listedeki bir AMC'ye çift tıklayın. Alternatif olarak, istediğiniz AMC'nin satırını seçin ve **Set IP...**'ye (IP Ayarla...) tıklayın. Cihaz için yapılandırılmışsa şifre girmek gerekebileceğini unutmayın. Değiştirilen parametreler, siz açılır pencerede OK'e (Tamam) tıklar tıklamaz saklanır.
4. Kontrol cihazlarının IP parametrelerini yapılandırmayı tamamladığınızda, aracı kapatmak için **File** (Dosya) > **Exit**'e (Çıkış) tıklayın.
Ana uygulamaya geri dönersiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için, kendi yardım dosyasını görüntülemek üzere **AccessIPConfig** aracındaki **Help**'e (Yardım) tıklayın.

8 Cihaz Düzenleyici'yi kullanma

Giriş

Cihaz Düzenleyici giriş ve cihaz eklemek, silmek veya değiştirmek için kullanılan bir araçtır. Cihaz Düzenleyici, aşağıdaki düzenlenebilir hiyerarşilere ait görünüm sunar:

- **Device configuration** (Cihaz yapılandırması): Kartlı geçiş sistemindeki elektronik cihazlar.
- **Workstations** (İş İstasyonları): Kartlı geçiş sistemindeki iş birliği yapan bilgisayarlar.
- **Areas** (Alanlar): Kartlı geçiş sisteminin bölüdüğü fiziksel alanlar.

Ön koşullar












Sistemin doğru şekilde kurulması, lisanslanması ve ağda yer alması gerekir.



İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Cihaz Düzenleyici araç çubuğunu kullanma

Cihaz Düzenleyici araç çubuğu düğmeleri, örneğin **Devices** (Cihazlar), **Workstations** (İş İstasyonları) veya **Areas** (Alanlar) olmak üzere hangi görünümün etkin olduğundan bağımsız olarak aşağıdaki işlevleri sunar.

| Düğme | Kısayol | Açıklama |
|---|----------------|---|
|  | Ctrl + N | Seçilen düğümün altında yeni bir öge oluşturur. Alternatif olarak, bağlam menüsünü çağırmak için düğüme sağ tıklayın. |
|  | Del | Seçilen öğeyi ve altındaki tüm öğeleri siler. |
|  | Ctrl-Page up | Ağaçtaki ilk öge |
|  | Ctrl - | Önceki öge |
|  | Ctrl + | Sonraki öge |
|  | Ctrl-Page down | Ağaçtaki son öge |
|  | Ctrl-A | Ağacı genişletir ve daraltır. |
|  | Ctrl-K | Verileri veritabanından yeniden yükleyerek yeniler. Kaydedilmeyen tüm değişiklikler iptal edilir. |
|  | Ctrl-S | Geçerli yapılandırmayı kaydeder |
|  | Ctrl-F | Bir arama penceresi açar |
|  | | Device configuration (Cihaz yapılandırması) ağacını açın |

| | | |
|---|--|--|
|  | | Workstations (İş İstasyonları) ağacını açın |
|  | | Areas (Alanlar) ağacını açın |


Tüm Cihaz Düzenleyici görünümünde, ağacın kökünden başlayın ve araç çubuğu düğmeleri, menü veya her ögenin bağlam menüsünü kullanarak öğeleri ekleyin (çağırma için sağ tıklayın). Bir cihaza alt öğeler eklemek için önce alt öğelerin altında görünmesi gereken ana cihazı seçin.

AMC cihazlarını kopyalayıp yapıştırma

AMC cihazlarını ağacın bir bölümünden diğerine kopyalamak için:

1. AMC cihazına sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **Copy**'yi (Kopyala) seçin.
2. Ağaçta başka bir yerde bulunan uygun bir ana cihaza sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **Paste**'i (Yapıştır) seçin.
 - Cihaz, alt cihazları ve ayarları ile birlikte yeni konuma kopyalanır.
 - **IP address** (IP adresi) ve **Name** (Ad) gibi benzersiz olması gereken cihaz parametreleri **kopyalanmaz**.
3. Zorunlu olan cihaz parametreleri için benzersiz değerler girin. Bunu yapana kadar cihaz ağacını kaydedemezsiniz.

Çalışmanızı kaydetme

Ağaca öge eklemeyi ve değiştirmeyi bitirdiğinizde, yapılandırmayı kaydetmek için **Save**'e (Kaydet) tıklayın. 

Cihaz Düzenleyici'yi kapatmak için **File** (Dosya) > **Exit**'e (Çıkış) tıklayın.

8.1

Yapılandırma modları ve geçersiz kılma işlemleri

Yapılandırma modu, cihaz düzenleyicisindeki kartlı geçiş kontrol cihazlarının varsayılan durumudur. Yapılandırma modunda, AMS'nin veya BIS ACE'nin yetkili bir kullanıcısı cihaz düzenleyicisinde cihazlarda değişiklik yapabilir ve ACS, değişiklikleri derhal alt cihazlara yayar. Bir operatör, komutları doğrudan cihaz düzenleyicisinin dışından kartlı geçiş cihazlarına göndererek yapılandırma modunu **geçersiz kılabilir**. Bu, örneğin bir operatörün gelen mesajları ve alarmları ele alması sırasında yaygın görülür. Operatör **Restore configuration** (Yapılandırmayı geri yükle) komutunu gönderene kadar cihaz Çalışma modu'nda kalır. Bir yapılandırma kullanıcısı çalışma modundayken cihaz düzenleyicisinde bir cihaz seçerse cihazın ana özellik sayfasında şu bildirim görüntülenir:

Bu cihaz yapılandırma modunda değil.

Bunlar yapılandırma değişikliklerini yapıp kaydedebilir, ancak değişiklikler arabelleğe alınabilir ve alarm işlem modu sonlanana kadar ve yapılandırma modu geri yüklenene kadar geçerlilik kazanmaz.

9 Kartlı geçiş alanlarını yapılandırma

Alanlara Giriş

Güvenli tesisler Alanlara ayrılabilir. Alanlar herhangi bir boyutta olabilir: Bir veya birkaç bina, tek katlar veya tek odalar.

Alanların bazı kullanım alanları şunlardır:

- Tek kişilerin güvenli tesislerde bulunması.
- Tahliye veya başka bir acil durumda belirli bir alandaki kişi sayısının tahmin edilmesi.
- Bir alandaki kişi veya araç sayısının sınırlandırılması:
Önceden tanımlanan sayı sınırına ulaşıldığında, kişiler veya araçlar alandan ayrılanaya kadar başka girişler reddedilebilir.
- Giriş sırası kontrolü ve anti-passback uygulama

Sistem iki tip giriş kontrollü alan arasında ayırım yapar

- Kişilere ait alanlar
- Araçlara ait alanlar (otoparklar)

Her alanın daha küçük boyutlu bir kontrol için alt alanları olabilir. Kişilere ait alanlar 3 seviyeye kadar iç içe geçebilir, otopark alanları ise sadece 2 seviyeye kadar iç içe geçebilir, yani 1 ile 24 arasında toplam park yeri ve park alanlarına sahip olabilir.

Tüm kurulumlarda bulunan varsayılan alana **Outside** (Dışarı) adı verilir. Kişi ve otoparklar olmak üzere iki türün de kullanıcı tanımlı alanları için üst öge görevi yapar.

Bir alan en az bir girişi bulunmadığı sürece kullanılamaz.

Cihaz Düzenleyici **DevEdit** herhangi bir girişe bir konum alanı ve hedef alan atamak için kullanılabilir. Birisi bir kartı bir girişe ait bir okuyucuda taratırsa kişinin yeni konumu söz konusu girişin hedef alanı haline gelir.



Uyarı!

Giriş sırası kontrolü ve anti-passback için alanların girişlerinde hem giriş hem çıkış okuyucularının bulunması gerekir.

Yanlışlıkla veya kasıtlı olarak başkasını "takip etmesini" önlemek için turnike tipi girişler kesinlikle önerilir.

Alan oluşturma prosedürü

Ön gereksinimler

Bir sistem operatörü olarak sistem yöneticinizden alan oluşturmak üzere yetki istemeniz gerekir.

İletişim yolu (AMS)

1. AMS iletişim yöneticisinde **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data**'yı (Cihaz verileri) seçin



2. Areas'a (Alanlar) tıklayın



3. **Outside** (Dışarı) düğümünü veya alt öğelerinden birini seçin ve araç çubuğundaki simgesine tıklayın. Alternatif olarak, bağlam menüsü aracılığıyla bir alan eklemek için **Outside**'a (Dışarı) sağ tıklayın.

Başlangıçta oluşturulan tüm alanlara benzersiz bir **Area** (Alan) adı ve sayısal bir ek verilir.

4. Açılır pencerede kişiler için **Area** (Alan) veya araçlar için **Parking lot** (Otopark) olmak üzere türünü seçin.
Yalnızca **Outside**'ın (Dışarı) her iki tipte de alt ögesi olabileceğini unutmayın. Bu alt öğelerin herhangi bir alt alanı her zaman üst öğenin türünü devralır.
 - Kişilere ait **Areas** (Alanlar) üç seviyeye kadar iç içe geçebilir. Her alan veya alt alan için maksimum nüfusu tanımlayabilirsiniz.
 - **Parking lots** (Otoparklar) en az bir **park bölgesinden** oluşan sanal varlıklardır. Park yerinin popülasyonunun sistem tarafından kısıtlanması gerekmiyorsa, 0 rakamı görüntülenir. Aksi takdirde, bölge başına maksimum park alanı sayısı 9999 olur ve otopark ana bölmesi, bölgelerindeki tüm boşlukların toplam sayısını görüntüler.

Alanları düzenleme prosedürü

1. Seçmek için hiyerarşideki bir alana tıklayın.
2. İletişim kutusunun ana bölmesinde yer alan aşağıdaki özniteliklerin bir veya daha fazlasının üzerine yazın.

| | |
|---|--|
| Name (Ad) | Üzerine yazabileceğiniz varsayılan ad. |
| Açıklama | Alanın serbest metinli açıklaması. |
| Maximum number of persons / cars (Maksimum kişi / araba sayısı) | Sınır yoksa varsayılan değer 0'dır (sıfır). Aksi takdirde, maksimum popülasyon için bir tam sayı girin. |

Notlar:

- Bir alan, hiyerarşinin farklı bir dalına sürüklenip bırakılarak taşınamaz. Gerekirse alanı silin ve başka bir dalda yeniden oluşturun.
- **Division** (Bölüm) alanı bu iletişim kutusunda salt okunurdur. Bir alanın bölümünü değiştirmek için **Detector placement** (Dedektör yerleşimi) iletişim kutusunu kullanın ve **Devices** (Cihazlar) bölmesinden alanı seçin.

Alanları silme prosedürü.

1. Seçmek için hiyerarşideki bir alana tıklayın.



2. **Delete**'e tıklayın veya bağlam menüsü aracılığıyla silmek için sağ tıklayın.

Not: Bir alan, tüm alt öğeleri silinene kadar silinemez.

9.1

Araçlara ait alanları yapılandırma

Araçlar için alan (otopark, park bölgesi) oluşturma

Bir **Parking lot** (Otopark) alan tipi seçerseniz bir açılır pencere görünür.

Name starts

| Name | Count |
|--------------------|-------|
| Central parking_01 | 20 |
| Central parking_02 | 15 |
| Central parking_03 | 50 |
| Central parking_04 | 100 |

1. Tüm park alt alanları veya **park bölgeleri** için bir devre adı oluşturmak üzere **Name starts with** (Şununla başlayan ad) alanına bir ad girin. **Add** (Ekle) düğmesi kullanılarak 24 adede kadar **park bölgesi** oluşturulabilir ve her bölge, devre adının yanı sıra 2 basamaklı bir eke sahip olur.
2. Sistem bu alanların popülasyonunu sınırlayacaksa park alanlarının sayısını **Count** (Sayı) sütununa girin. Popülasyon sınırı gerekli değilse 0 değerini girin.

Not: Tüm otoparkın maksimum popülasyonu bu sayıların toplamıdır. Sadece park bölgeleri park yerleri içerebilir; **otopark** en az bir **park bölgesinden** oluşan sanal bir varlıktır. Bölge başına maksimum park yeri sayısı 9999'dur.

Otoparklar için girişler oluşturma

Normal alanlarda olduğu gibi, otoparklar için de bir giriş gereklidir. Uygun kapı modeli **Parking lot 05c**'dir (Otopark 05c).

Bir otoparkın popülasyonunun izlenmesi için, aynı AMC'de biri giriş, diğeri çıkış için olmak üzere bu kapı modeline sahip 2 giriş gereklidir.

Ön koşul

Yukarıda açıklandığı gibi en az bir park alanına sahip bir otopark oluşturun.

İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)



LACs/Entrances/Devices'a (LAC'ler/Girişler/Cihazlar) tıklayın

Prosedür

1. Cihaz hiyerarşisinde bir AMC oluşturun veya bağımlı girişleri olmayan bir AMC seçin.
2. AMC'ye sağ tıklayın ve **New entrance**'ı (Yeni giriş) seçin.
3. **New entrance** (Yeni giriş) açılır penceresinde **Parking lot 05c** (Otopark 05c) ve otopark girişine takılı tipte bir gelen okuyucusu ekleyin.
4. Açılır pencereyi kapatmak için **OK**'e (Tamam) tıklayın.
5. Cihaz hiyerarşisinden bu yeni oluşturulmuş girişi seçin.
 - Sistemin okuyucuyu otomatik olarak bir Giriş okuyucu olarak belirlediğini unutmayın.
6. Ana düzenleme bölmesinde, **Parking lot 05c** sekmesinde **Destination** (Hedef) açılır menüsünden daha önce oluşturduğunuz otoparkı seçin.
7. AMC'ye tekrar sağ tıklayın ve yukarıdaki gibi başka bir **Parking lot 05c** (Otopark 05c) tipi giriş oluşturun.
 - Bu kez yalnızca bir giden okuyucusu seçebileceğinizi unutmayın.
 - Açılır pencereyi kapatmak için **OK**'e (Tamam) tıklayın.
8. Cihaz hiyerarşisinden bu yeni oluşturulmuş ikinci girişi seçin.

- Sistemin ikinci okuyucuyu otomatik olarak bir ıkıř okuyucusu řeklinde atadıđını unutmayın.

10


Hırsız alarmı alanlarını ve panellerini yapılandırma

Giriş

Kartlı geçiş sistemi Bosch hırsız alarmı panellerinin yönetimini ve çalışmasına dahildir. Desteklediği modellerin ayrıntıları için kartlı geçiş sisteminin veri sayfasına başvurun. Kartlı geçiş sistemi, hırsız alarm paneli **kullanıcılarının** yönetimine belirli bir değer katar. Bu kullanıcılar, genel kartlı geçiş sisteminin kart sahiplerinin bir alt kümesidir. Kartlı geçiş sistemi yöneticileri, bu kart sahiplerine AMS İletişim Kutusu Yöneticisi aracılığıyla hırsız alarm panellerini çalıştırmak için özel yetkiler sağlar.

Hırsız alarm panelleri, daha önce olduğu gibi kendi Uzaktan Programlama Yazılımı (RPS) aracılığıyla yapılandırılır ve güncellenir. AMS verileri sürekli olarak RPS'den okur ve içindeki panelleri görüntüler.

AMS, yetki profillerini oluşturmak ve atamak ve RPS'deki panel kullanıcılarını yönetmek için iletişim kutuları içerir.

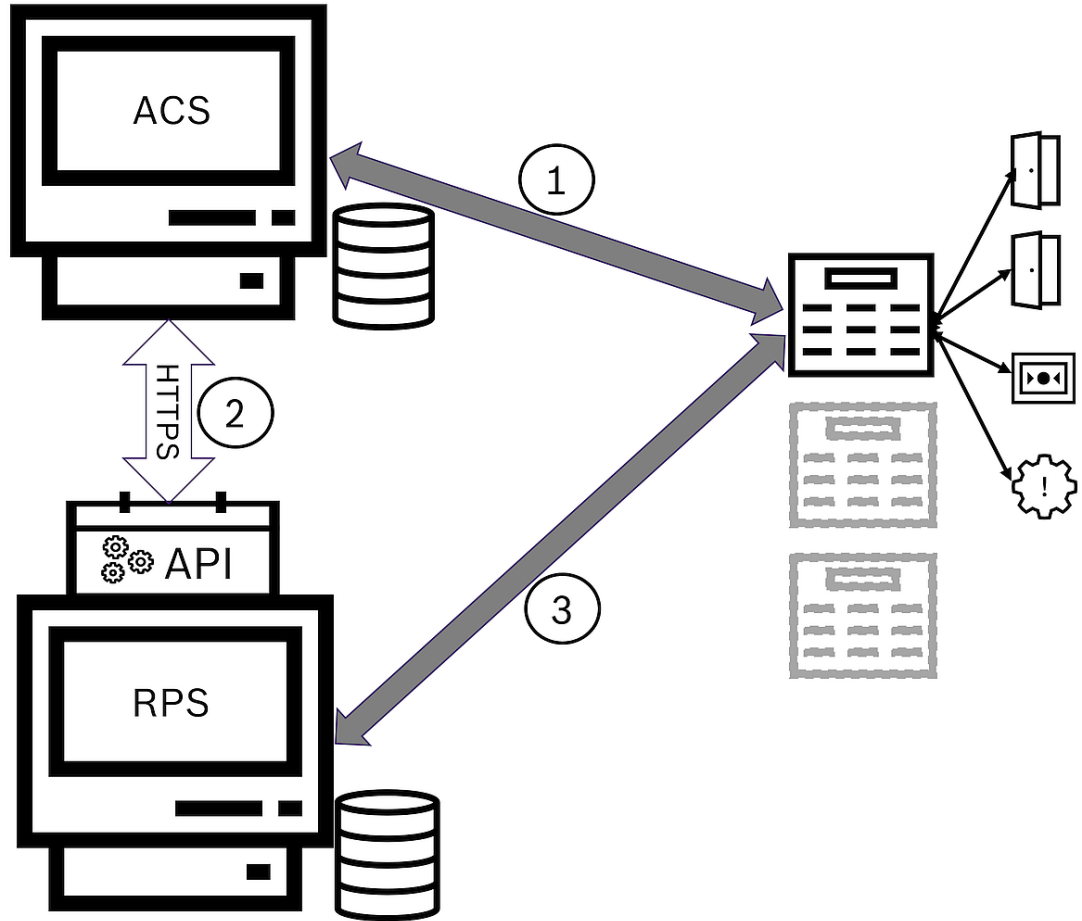

Şekil 10.1: Basitleştirilmiş ACS-Hırsız Alarm sistemi topolojisi

| | |
|-----|--|
| ACS | The main Access Control System (Ana Kartlı Geçiş Sistemi): AMS veya BIS-ACE |
| API | Uygulama Programlama Arayüzü |
| RPS | Remote Programming System (Uzak programlama sistemi): Hırsız alarm panellerini kontrol eden uygulama |

| | |
|---|---|
| 1 | ACS to panel (ACS'den panele): Panel komutları. Panel to ACS (Panelden ACS'ye): hırsız alarmı noktalarından olaylar. |
| 2 | ACS to RPS (ACS'den RPS'ye): Kart sahibi verileri |
| 3 | RPS to Panel (RPS'den panele): Yapılandırma ayarları |

Ön koşullar

- Desteklenen Bosch hırsızlık panellerinin RPS'si AMS sunucusunun kendisine **değil**, AMS sunucusuna ağ bağlantısı bulunan ayrı bir bilgisayara kurulur. Kurulum talimatları için RPS kurulum kılavuzuna başvurun.
- RPS, AMS kartlı geçiş sistemine ait olan hırsız alarm panelleriyle yapılandırılmıştır. Talimatlar için RPS kullanım kılavuzuna veya çevrimiçi yardıma başvurun.
- Panellerdeki saatler, otomatik eşitlemeyi etkinleştirmek için AMS sunucusundaki saatin 100 günü içindedir.
- Mod 2 iletişim kuralı tüm katılımcı panellerde ayarlanır.
- Aşağıdaki standart kart tanımlarından birine sahip kartlar:
 - HID 37 BIT-> 32767 veya daha düşük bir tesis/saha kodu olan hırsız alarmı 37 BIT.
 - HID 26 BIT- > Hırsız alarmı 26 BIT
 - EM 26 BIT-> Hırsız alarmı 26 BIT

Genel bilgiler

Yapılandırma işlemi, bu bölümün sonraki kısımlarında açıklanan aşağıdaki aşamalardan oluşur:

1. Hırsız alarmı RPS API'yi RPS bilgisayarına yükleme
2. Kartlı geçiş sistemini hırsız alarm panellerine bağlama.
 - RPS API'ye yönelik bağlantıyı tanımlama.
 - Panel bağlantılarını yapılandırma.
3. Bağlı panellerin hangi işlevlerinin kullanılabileceğini belirleyen panel yetki profilleri oluşturma.
4. Panel yetki profillerini kart sahiplerine atama.
 - Bu kart sahipleri böylece hırsız alarm panellerinin operatörü haline gelir.

10.1

Hırsız alarmı RPS API'yi RPS bilgisayarına yükleme

Hırsız alarmı RPS API, AMS ile kendi bilgisayarlarındaki RPS uygulamaları arasındaki iletişim kanalıdır. Önce API'yi RPS bilgisayarına yüklemeniz, ardından kurulumun AMS bilgisayarında oluşturduğu sertifikaları yüklemeniz gerekir.

Prosedür

1. RPS API kurulum dosyasını kendi belgelerine göre çalıştırın.
 - Kurulum dosyası ve belgeleri AMS kurulum ortamında bulunur:
AddOns\Intrusion-RPS-API\Bosch_RPS_API_Setup_v.exe*
AddOns\Intrusion-RPS-API\RPS-API_Application_note_v.pdf*
 - Kurulum programı 2 sertifika üretir ve bunları RPS bilgisayarına kaydeder:
%AppData%\Roaming\Bosch_RPS_API\BoschRpsAPI.cer
%AppData%\Roaming\Bosch_RPS_API\BoschRpsAPI.pfx (bir şifre belirlemenizi gerektirir)
2. Sertifika dosyalarını AMS bilgisayara kopyalayın.
3. Sertifikaları, AMS bilgisayarında **Store location'a** (Depolama konumu) yükleyin:
Local Machine, Certificate store (Sertifika deposu):
Trusted Root Certification Authority.

10.2 Kartlı geçiş sistemini hırsız alarm panellerine bağlama

Giriş

Bu bölümde, hırsız alarm panellerinin nasıl görüntüleneceği ve kontrol için Map View aracılığıyla nasıl kullanıma hazır hale getirileceği açıklanmaktadır. Kartlı geçiş sistemi, API aracılığıyla kendi ağındaki RPS'ye bağlanır. API aracılığıyla mevcut uyumlu hırsız alarm panellerinin güncel bir dahili listesini tutar.

AMS'yi hırsız alarm panellerine bağlamak için iki adım gereklidir:

- 1. Adım: RPS API bağlantısını tanımlama
- 2. Adım: Panel bağlantılarını yapılandırma

İletişim yolu

- Ana menü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Panels** (Paneller) ve alt iletişim kutuları

10.2.1

1. Adım: RPS API bağlantısını tanımlama

1. adım, kartlı geçiş sistemine RPS bilgisayarının adresi ve yönetici oturum açma bilgilerini sağlamaktır.

İletişim yolu

Ana menü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Panels (Paneller)** > **RPS API configuration** (RPS API'si yapılandırması)

Prosedür

1. Aşağıdaki bilgileri girin:

| Bilgiler | Açıklama |
|---|--|
| Host name / IP address (Ana bilgisayar adı/IP adresi) | RPS'nin çalıştığı bilgisayarın HTTPS adresi ve RPS'nin iletişim kurduğu port numarası. <i>localhost</i> 'un kullanılmasına izin verilmez. Varsayılan port numarası <i>9000</i> 'dür. |
| Kullanıcı adı | API için bir RPS yönetici kullanıcısının kullanıcı adı. |
| Şifre | RPS yönetici kullanıcısının şifresi. |

2. RPS'nin çalıştığından ve kullanıcı adı ile şifrenin geçerli olduğundan emin olmak için **Test the connection** (Bağlantıyı test et) düğmesine tıklayın.

3. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

10.2.2

2. Adım: Panel bağlantılarını yapılandırma


2. adım, kartlı geçiş sisteminin ağda yer alan bağımsız paneller üzerindeki kontrolünün miktarını yapılandırmaktır.

İletişim yolu

Ana menü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Panels (Paneller)** > **Panel administration** (Panel yönetimi)

İletişim kutusu, RPS API'sinin AMS'ye sağladığı uyumlu hırsız alarm panellerinin listesini bulundurur.


Liste arka planda düzenli olarak güncellenir. İletişim kutusunu açtıktan sonra, anında manuel

olarak güncelleştirmeye zorlamak için zaman zaman  simgesine tıklayın.

Liste, aşağıdaki bölümde açıklanan kontroller hariç salt okunurdur.

Prosedür

1. Listedeki bir panel seçin.
2. Kartlı geçiş sisteminin seçilen hırsız alarmı panelinde neler yapabileceğini tanımlamak için aşağıdaki kontrolleri kullanın.

| | |
|---|---|
| User administration (Kullanıcı yönetimi) liste sütunu | Bu satırdaki hırsız alarm paneli kullanıcılarının panelin kendinde değil kartlı geçiş sisteminde tutulmasını sağlamak için onay kutusunu seçin. ÖNEMLİ: Bu ayar RPS'de yerel olarak oluşturulan tüm panel kullanıcılarının üzerine yazılmasına neden olur. |
| Map View liste sütunu | Bu paneli Map View aracılığıyla Komuta ve Kontrol için kullanılabilir hale getirmek için bu onay kutusunu seçin. |
| Verilere erişim sütunundaki Settings  (Ayarlar) (cog) simgesi. | Map View (Harita Görünümü) sütunundaki onay kutusunu seçtiyseniz, aşağıdakileri girmek için simgeye tıklayın: <ul style="list-style-type: none"> - IP adresi - port numarası (varsayılan 7700) - bağımsız panel için şifre. Şifre RPS'de ayarlanır. |
| Düğme: Delete selected panel (Seçilen paneli sil) | RPS'de bir panel silinmişse listede Removed (Kaldırıldı) durumuyla görünür. Paneli seçin ve veritabanından tamamen silmek için bu düğmeye tıklayın. |

10.3

Panellerin yetki profillerini oluşturma

Giriş


Bu bölümde panel yetki profillerinin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.


Panel yetki profili, özel bir hırsız alarm paneli kümesini çalıştırmak için kullanılan özel bir yetki kümesidir. Bir AMS yöneticisi çeşitli kart sahibi gruplarının farklı sorumlulukları için birden fazla panel yetki profili oluşturabilir.

İletişim yolu

- Ana menü > **System data** (Sistem verileri) > **Authorization profiles for intrusion panels** (Hırsız alarm panellerinin yetki profilleri)

Prosedür

1. Yeni profil oluşturmak için  simgesine tıklayın
2. (Zorunlu) Profil için bir ad girin
3. (İsteğe Bağlı) Panel için serbest metinli bir açıklama girin
4. Ağda bulunan panelleri içeren bir açılır listeden bir veya daha fazla panel eklemek için **Assigned panels** (Atanan paneller) listesinin altındaki **Add...**'e (Ekle) tıklayın. Ters durumda, bir veya daha fazla panel seçin ve bunları listeden kaldırmak için **Remove**'a (Kaldır) tıklayın.
5. Seçmek için **Assigned panels** (Atanan paneller) listesindeki bir panele tıklayın.
 - **Authorizations** (Yetkiler) bölümünde seçilen panele ait tüm hırsız alarmı alanlarını içeren bir liste görünür.
6. **Authorizations** (Yetkiler) listesindeki **Authority level** (Yetki seviyesi) sütununda, panelin bu profile eklenecek her hırsız alarmı alanı için bir yetki seviyesi seçin.

- Yetki seviyeleri RPS'de tanımlanır ve saklanır. Ayrıca yine burada özelleştirilebilir. Bir profile atamadan önce yetki seviyesinin RPS'deki tanımını bildiğinizden emin olun.
 - Varsayılan olarak **L1; L2, L3** vb. ile birlikte giderek sınırlandırılan en yüksek yetki seviyesidir.
 - Bir hücreyi boş bırakırsanız bu profilin alıcısının seçilen panelin seçilen hırsız alarmı alanı üzerinde **hiçbir** yetkisi olmaz.
7. Bu profile eklenecek tüm panellerin tüm hırsız alarmı alanları için bu işlemi tekrarlayın.
 8. (İsteğe Bağlı) Yetkileri belirli sürelerle göre kısıtlamak için **User group** (Kullanıcı grubu) listesinden bir panel kullanıcı grubu seçin.
 - Kullanıcı grupları RPS'de tanımlanır ve saklanır. Ayrıca yine burada özelleştirilebilir. Kullanıcı grubunu bir profile atamadan önce, RPS'deki kullanıcı grubunun tanımını bildiğinizden emin olun.
 9. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

10.4

Panel yetki profillerini kart sahiplerine atama

Giriş

Bu bölümde farklı kart sahibi tiplerine veya gruplarına farklı panel yetki profillerinin nasıl atanacağı açıklanmaktadır.


Ön koşul

Kartlı geçiş sisteminde bir veya daha fazla panel yetki profili tanımladınız.

İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Persons** (Kişiler) > **Cards** (Kartlar)

Prosedür

1. Her zamanki gibi, istediğiniz kart sahibini veritabanından bulun ve seçin.
2. **Intrusion** (Hırsız alarmı) sekmesine tıklayın.
3. **Intrusion** (Hırsız alarmı) sekmesinden **Panel user** (Panel kullanıcısı) onay kutusunu seçin.
4. (Zorunlu) **Passcode** (Parola) alanına, bu kart sahibinin hırsız alarm panellerini çalıştırabileceği bir parola yazın.
 - Gerekirse kullanılmamış, yeni bir parola oluşturmak için bu düğmeyi kullanın.
5. **ID card** (Kimlik kartı) listesinde, bu kart sahibine atanan kartlı geçiş kimlik bilgilerinden birini seçin.
6. (İsteğe Bağlı) **Number of remote** (Kumanda sayısı) alanına, hırsız alarm panelleri için kart sahibinin uzaktan kumanda cihazında yazılı olan sayıyı girin.
7. **Language** (Dil) listesinde, kart sahibinin okuma paneli iletişim kutularını okumayı tercih ettiği dili seçin.
8. Kart sahibi, hırsız alarm panelleri için Bosch akıllı telefon uygulamasını kullanacaksa **Remote access** (Uzaktan erişim) onay kutusunu seçin.
9. **Authorization profile** (Yetki profili) listesinden kart sahibi için uygun bir panel yetki profili seçin.
10. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.
 - Bu panel yetki profili tüm panelleri ve yetkileri ile birlikte kart sahibine atanır. Böylece kart sahibi hırsız alarm panelleri için operatör haline gelir.

Veritabanındaki kart sahiplerini bulmak için bu iletişim kutusundaki veri alanlarını düğmesiyle de kullanabilirsiniz.



10.5

Kapıları, hırsız alarmı panellerindeki B901 modüller aracılığıyla kontrol etme.

AMS 4.0.1 ve sonraki sürümlerde, B901 Kartlı Geçiş Arayüz Modülleri AMS Map View aracılığıyla kontrol edilebilir.

B901, sistem yöneticisinin Bosch hırsız alarmı panellerine bağlandığı basit bir kapı denetleyicisidir. İlgili hırsız alarmı panelini AMS'ye önceki bölümlerde açıklandığı gibi bağlayın. B901'i Cihaz Düzenleyici'de yapılandırmayın.

B901, kapıları kilitleyebilir veya kilidini açabilir, güvenli hale veya güvenli olmayan hale getirebilir ve kapatıp açabilir, ancak kartlı geçiş sistemine sınırlı durum bilgisi sağlar. Örneğin, bir kapının kilidinin açılması yerine fiziksel olarak açılıp açılmadığını bildirmez.

Diğer tüm izinsiz giriş cihazları gibi, AMS Map View'den B901'e komut göndermek üzere ilgili panel için Map View'ı AMS iletişim kutusunda etkinleştirmelisiniz:

Main menu (Ana menü) > **Configuration (Yapılandırma)** > **Panels (Paneller)** > **Panel administration (Panel yönetimi)**

Map View Kart geçirme ekranı ve B901 kapıları

AMS Map View'da **Kart geçirme ekranı** uygulaması için doğru bilgileri sağlamak amacıyla B901 kapılarının kimlik bilgileri kapı noktalarının kimlik bilgileriyle eşleşmelidir. Yani 1 numaralı Kapı 1 numaralı Kapı Noktası'na, 2 numaralı Kapı 2 numaralı Kapı Noktasına atanmalıdır.

| Doors 1 - 4 | Door 1 | Door 2 | Door 3 | Door 4 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Door Name Text | Door 1 | Door 2 | Door 3 | Door 4 |
| Door Name Text (Second Language) | | | | |
| Door Source | SD1 (B901) | SD2 (B901) | SD3 (B901) | SD4 (B901) |
| Entry Area | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Associated Keypad # | Keypad 1 | Keypad 1 | Keypad 1 | Keypad 1 |
| Custom Function | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled |
| Door Point | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Door Point Debounce | 600ms | 600ms | 600ms | 600ms |

B901 kapı kontrol cihazına bu atamaları, hırsız alarm panellerini ve kontrol cihazlarını yapılandıran RPS aracında yapın.

11

Operatörleri ve iş istasyonlarını yapılandırma

Kartlı geçiş yönetim haklarına giriş

Kartlı geçiş sisteminin yönetim hakları, hangi sistem iletişim kutularının açılabileceğini ve buralarda hangi işlevlerinin gerçekleştirilebileceğini belirler.

Haklar hem operatörlere hem de iş istasyonlarına atanabilir.

Bir iş istasyonunun hakları, operatörünün haklarını geçici olarak kısıtlayabilir, çünkü güvenlik açısından kritik işlemler yalnızca özellikle güvenli olan iş istasyonlarından gerçekleştirilmelidir.

Haklar, **Profiles** (Profiller) adı verilen paketlerdeki operatörlere ve iş istasyonlarına atanır. Her profil, belirli bir operatör veya iş istasyonu tipinin görevlerine göre uyarlanır.

Her operatör veya iş istasyonu birden fazla yetki profiline sahip olabilir.

Genel prosedür ve iletişim yolları

1. Cihaz Düzenleyicisi'nde iş istasyonlarını oluşturun:

Configuration (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri) > **Workstations** (İş



istasyonları)

2. Şu iletişim kutusunda iş istasyonu profilleri oluşturun:

Operators and workstations (Operatörler ve iş istasyonları) > **Workstation profiles** (İş istasyonu profilleri).

3. Şu iletişim kutusunda iş istasyonlarına profil atayın:

Operators and workstations (Operatörler ve iş istasyonları) > **Workstation rights** (İş istasyonu hakları)

4. Şu iletişim kutusunda operatör profilleri oluşturun:

Operators and workstations (Operatörler ve iş istasyonları) > **User profiles** (Kullanıcı profilleri) iletişim kutusu.

5. Şu iletişim kutusunda operatörlere profil atayın:

Operators and workstations (Operatörler ve iş istasyonları) > **User rights** (Kullanıcı hakları) iletişim kutusu

11.1

İş istasyonlarını oluşturma

İş istasyonları, operatörlerin kartlı geçiş sistemini çalıştırdığı bilgisayarlardır.

Öncelikle bir iş istasyonu "oluşturulmalıdır", yani bilgisayar kartlı geçiş sistemi içinde kayıtlı olmalıdır.

İletişim yolu

Configuration (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri) > **Workstations** (İş istasyonları)

Prosedür

1. **DMS**'ye sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **New object**'i (Yeni nesne) seçin veya araç çubuğundan **+** simgesine tıklayın.
2. Parametrelerin değerlerini girin:
 - İş istasyona ait **Name**'in (Ad) bilgisayar adıyla tam olarak uyuşması gerekir
 - **Description** (Açıklama) isteğe bağlıdır. Örneğin, iş istasyonunun işlevini ve konumunu tanımlamak için kullanılabilir

- **Login via reader** (Okuyucu ile oturum aç) Operatörlerin bu iş istasyonunda, bu iş istasyonuna bağlı bir kayıt okuyucusuna kart göstererek oturum açmaları gerekmedikçe bu onay kutusunu işaretlemeyen bırakın. Ayrıntılar için bölümüne bakın.
- **Automatic logout after inactive time (Hareketsiz kalma süresinden sonra oturumu otomatik olarak kapat):** Kayıt okuyucu aracılığıyla açılmış oturumun otomatik olarak sonlandırılacağı saniye cinsinden süre. Sınırsız süre için 0 olarak bırakın.

11.2 İş istasyonu profilleri oluşturma

İş istasyonu profillerine giriş

Fiziksel konumuna bağlı olarak, bir kartlı geçiş iş istasyonu, kullanımı ile ilgili olarak dikkatlice yapılandırılmalıdır, örneğin:

- Hangi operatörler kullanılabilir?
- Kullanmak için hangi kimlik bilgileri gereklidir?
- İş istasyonundan hangi kartlı geçiş görevleri gerçekleştirilebilir?

Bir iş istasyonu profili, aşağıdakileri tanımlayan bir hak koleksiyonudur:

- İletişim kutusu yöneticisinin menüleri ve bir iş istasyonunda kullanılabilecek iletişim kutuları
- Bir operatörün bu iş istasyonunda oturum açmak için hangi kullanıcı profillerine sahip olması gerekir?



Uyarı!



İş istasyonu profilleri kullanıcı profillerini geçersiz kılar

Bir operatör, yalnızca oturum açtığı bilgisayarın iş istasyonu profilinde de bulunan kullanıcı profili haklarını kullanabilir. İş istasyonu ve operatör profilleri ortak haklara sahip değilse kullanıcı iş istasyonundaki hiçbir hakka sahip değildir.

İletişim yolu

Configuration (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **Workstation profiles** (İş istasyonu profilleri)

İş istasyonu profili oluşturma

1. Yeni profil oluşturmak için  simgesine tıklayın
2. **Profile Name** (Profil Adı) alanına bir profil adı girin (zorunlu)
3. **Description** (Açıklama) alanına bir profil açıklaması girin (isteğe bağlıdır ancak önerilir)
4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın

Sistem işlevleri için yürütme hakları atama

1. **Functions** (İşlevler) listesinde, bu iş istasyonuna erişilebilecek işlevleri seçin ve **Execute** (Yürüt) sütununun değerini *Yes* (Evet) olarak ayarlamak için bunlara çift tıklayın.
 - Aynı şekilde erişilebilir olmayan tüm işlevlerin *No* (Hayır) olarak ayarlandığından emin olun.

2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın

Kullanıcı profillerini İş istasyonu profillerine atama

User Profile (Kullanıcı Profili) bölümünde.

Assigned Profiles (Atanan Profiller) listesi bu iş istasyonu profiliyle bir iş istasyonunda oturum açma yetkisi olan tüm kullanıcı profillerini içerir.

Available Profiles (Mevcut Profiller) alanı tüm diğer profilleri içerir. Bunlar henüz bu iş istasyonu profiliyle bir iş istasyonunda oturum açma yetkisine sahip değildir.

1. Seçilen profilleri bir listeden diğerine aktarmak için listeler arasındaki ok düğmelerine tıklayın.

2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın



Uyarı!

Kullanıcının varsayılan yönetici profilleri (**UP-Administrator**) ve iş istasyonu (**WP-Administrator**) değiştirilemez veya silinemez.

WP-Administrator profili iş istasyonuna geri alınamaz bir şekilde bağlıdır. Bu, sonucu iş istasyonunda oturum açabilecek en az bir kullanıcı olmasını garanti eder.

11.3

İş istasyonu profillerini atama

İş İstasyonu profillerinin İş İstasyonlarına atanmasını yönetmek için bu iletişim kutusunu kullanın. Her iş istasyonunda en az bir iş istasyonu profili olmalıdır. Birden çok profil varsa bu profillerdeki tüm haklar aynı anda uygulanır.

İletişim yolu

Configuration (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **Workstation rights** (İş istasyonu hakları)

Prosedür

Assigned Profiles (Atanan Profiller) listesi, zaten bu iş istasyonuna ait olan tüm iş istasyonu profillerini içerir.

Available Profiles (Mevcut Profiller) listesi, bu iş istasyonuna henüz atanmamış tüm iş istasyonu profillerini içerir.

1. İş istasyonları listesinde, yapılandırmak istediğiniz iş istasyonunu seçin
2. Seçilen profilleri birinden diğerine aktarmak için **Assigned** (Atanan) ve **Available** (Mevcut) listeleri arasındaki ok düğmelerine tıklayın.

3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın



Uyarı!

Kullanıcının varsayılan yönetici profilleri (**UP-Administrator**) ve iş istasyonu (**WP-Administrator**) değiştirilemez veya silinemez.

WP-Administrator profili iş istasyonuna geri alınamaz bir şekilde bağlıdır. Bu, sonucu iş istasyonunda oturum açabilecek en az bir kullanıcı olmasını garanti eder.

11.4

Kullanıcı (operatör) profilleri oluşturma

Kullanıcı profillerine giriş

Not: **Kullanıcı** terimi kullanıcı hakları bağlamında **Operatör** ile eş anlamlıdır.

Bir kullanıcı profili, aşağıdakileri tanımlayan bir hak koleksiyonudur:

- İletişim kutusu yöneticisinin menüleri ve operatörün görebileceği iletişim kutuları.



- Operatörün bu iletişim kutularındaki yetenekleri, temel olarak bu iletişim kutularının öğelerini yürütme, değiştirme ekleme ve silme haklarıdır.

Kullanıcı profilleri, kişinin deneyimi, güvenlik izinleri ve sorumluluklarına bağlı olarak dikkatli bir şekilde yapılandırılmalıdır:

İletişim yolu

Configuration (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **User profiles** (Kullanıcı profilleri)

Prosedür


1. Yeni profil oluşturmak için  simgesine tıklayın
2. **Profile Name** (Profil Adı) alanına bir profil adı girin (zorunlu)
3. **Description** (Açıklama) alanına bir profil açıklaması girin (isteğe bağlıdır ancak önerilir)
4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın



Uyarı!

Profilin yeteneklerini ve sınırlamalarını net ve doğru bir şekilde tanımlayan profil adları seçin.

Sistem işlevleri için düzenleme ve yürütme hakları ekleme

1. Liste bölmesinde, profile erişebilecek işlevleri (ilk sütun) ve bu işlev (**Execute** (Yürüt), **Change** (Değiştir), **Add** (Ekle), **Delete** (Sil)) içindeki yetenekleri seçin. Ayarlarını *Yes* (Evet) olarak ayarlamak için bunlara çift tıklayın.
 - Aynı şekilde erişilebilir olmayan tüm işlevlerin *No* (Hayır) olarak ayarlandığından emin olun.
2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın

11.5

Kullanıcı (operatör) profillerini atama

Not: Kullanıcı terimi Kullanıcı hakları bağlamında **Operatör** ile eş anlamlıdır.

Ön gereksinimler

- Bu kullanıcı profilini alacak operatör, kartlı geçiş sisteminde bir **Person** (Kişi) olarak tanımlanmıştır.
- Kartlı geçiş sisteminde uygun bir kullanıcı profili tanımlanmıştır.
 - Kısıtlanmamış kullanıcı profili olan **UP-Administrator**'ı atamanın her zaman mümkün olduğunu, ancak bu uygulamanın güvenlik nedeniyle kaldırıldığını unutmayın.

İletişim yolu

Configuration (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **User rights** (Kullanıcı hakları)

Prosedür


1. İsteddiğiniz kullanıcının personel kaydını iletişim kutusuna yükleyin.
2. Gerekirse **Valid from** (Geçerlilik başlangıcı) ve **Valid until** (Geçerlilik bitişi) alanlarına tarihleri girerek kullanıcı profilinin geçerliliğini sınırlayın.

Kullanıcı profillerini operatörlere atama

User Profiles (Kullanıcı Profilleri) bölümünde:

Assigned Profiles (Atanan Profiller) listesi, bu kullanıcıya atanan tüm kullanıcı profillerini içerir.

Available Profiles (Mevcut Profiller) alanı, atama için kullanılabilen tüm profilleri içerir.

1. Seçilen profilleri bir listeden diğerine aktarmak için listeler arasındaki ok düğmelerine tıklayın.
2. Bu operatöre **Administered globally** (Genel olarak yönetilir) niteliğinin etkin olduğu personel kayıtları için okuma+yazma erişimi vermek için **Global administrator** (Genel yönetici) onay kutusunu seçin. Bu gibi personel kayıtlarına varsayılan operatör erişimi salt okunurdur.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine tıklayın.

Operatörlere API kullanım hakları atama

Yapılandırılmış ve lisanslanmışsa harici program kodu, bir Uygulama Programlama Arayüzü veya API aracılığıyla kartlı geçiş sisteminin özelliklerini çağırabilir. Harici program sistem içinde bir proxy operatörü aracılığıyla hareket eder. **API usage** (API kullanımı) açılır listesi, harici kod tarafından bir proxy operatörü olarak kullanılırsa mevcut operatörün yeteneklerini kontrol eder.

Configuration (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **User rights** (Kullanıcı hakları)

- **API usage** (API kullanımı) listesinden bir ayar seçin.

Seçenekler şunlardır:

No access (Giriş Operatör, API tarafından sistem işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılamaz. yok)

Read only (Salt Operatör, API tarafından sistem verilerini okumak için kullanılabilir ancak eklemek, değiştirmek veya silmek için kullanılamaz. okunur)

Unlimited (Sınırsız) Operatör, API tarafından sistem verilerini okumak, eklemek, değiştirmek ve silmek için kullanılabilir.

- Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine tıklayın

11.6

Operatörler için şifre belirleme

Birisi ve diğerleri için güvenli şifreler belirleme.

Giriş

Sistem için en az bir operatör gereklidir. Yeni bir kurulumdaki varsayılan operatörün kullanıcı adı **Administrator**, şifresi ise yine **Administrator**'dır. Sistemin yapılandırılmasındaki ilk adım her zaman bu kimlik bilgileriyle oturum açmak ve **Administrator** (Yönetici) şifresini kuruluşunuzun şifre politikalarına uygun olarak değiştirmektir.

Bundan sonra, hem ayrıcalıklı hem de ayrıcalıklı olmayan başka operatörler ekleyebilirsiniz.

Bir kişinin kendi şifresini değiştirmesine ilişkin prosedür.

Ön koşullar

İletişim kutusu yöneticisine giriş yaptınız.

Prosedür

1. İletişim yöneticisinde, şu menüyü seçin: **File** (Dosya) > **Change password** (Şifreyi değiştir)

2. Açılan pencerede, mevcut şifreyi, yeni şifreyi ve onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin.
3. **Change**'e (Değiştir) tıklayın.

Bu prosedürün Yönetici şifresini değiştirmenin tek yolu olduğunu unutmayın.

Bir kurulumdan sonra ilk kez oturum açıldığında sistem, Yönetici parolasını değiştirmenizi ister.

Diğer operatörlerin şifrelerini değiştirmeye ilişkin prosedür.

Ön koşullar

Diğer kullanıcıların şifrelerini değiştirmek için, iletişim kutusu yöneticisinde Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir hesap kullanarak oturum açmış olmanız gerekir.

Prosedür

1. İletişim kutusu yöneticisinin ana menüsünde, **Configuration** (Yapılandırma) > **Operators and Workstations** (Operatörler ve İş İstasyonları) > **User rights** (Kullanıcı hakları) bölümüne gidin.
2. Ana iletişim kutusu bölmesinde, şifresini değiştirmek istediğiniz operatörü yüklemek için araç çubuğunu kullanın.
3. **Change password...**'e (Şifreyi değiştir) tıklayın
4. Açılır pencerede, yeni şifreyi ve onaylamak için bir kez daha yeni şifreyi girin.
5. Açılır pencerede, yeni şifrenin geçerlilik süresini **Unlimited** veya birkaç gün olarak girin.
 - Üretim ortamları için, derhal bir geçerlilik süresi belirlemeniz önerilir.
6. Açılır pencereyi kapatmak için **OK**'e (Tamam) tıklayın.

Kullanıcı kaydını saklamak için ana iletişim penceresinde  simgesine tıklayın.

Change password... (Şifreyi değiştir...) düğmesinin altındaki **Valid from** (Geçerlilik başlangıcı) ve **Valid until** (Geçerlilik bitişi) tarih seçicilerinin şifrenin değil bu iletişim kutusundaki kullanıcı haklarının geçerliliğiyle ilgili olduğunu unutmayın.

Daha fazla bilgi

Şifreleri her zaman kuruluşunuzun şifre politikasına göre ayarlayın. Böyle bir politika oluşturmayla ilgili rehberlik için, örneğin, Microsoft tarafından aşağıdaki konumda sağlanan kılavuza başvurabilirsiniz.

<https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/password-guidance/>

12 Kartları yapılandırma

12.1 Kart Tanımı

Kartlı geçiş sisteminiz tarafından kullanılacak kart tanımlarını etkinleştirmek, devre dışı bırakmak, değiştirmek veya eklemek için bu iletişim kutusunu kullanın.

İletişim yolu

- Yapılandırma Tarayıcısı > **Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Card definition** (ACE Kartı tanımı)
- AMS ana menüsü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Card definition** (Kart tanımı)

Aşağıdaki tipler sistem tarafından önceden tanımlanır ve değiştirilemez:

- 32 Bit CSN - Standart MIFARE (32 bit)
- HID 26 - Standard Wiegand 26 bit kod = etkin (**varsayılan**)
- HID 35 - HID corporate 1000
- HID 37 - HID 37 bit kod - CN-H10304
- EM 26 - EM 26 Bit kod
- Seri okuyucular (AMC 4R4/LACi) - 64 bit
- HID 48 - HID corporate 1000
- 56 Bit CSN - Standart MIFARE Desfire

HID 26 varsayılan kart tipidir ve **Active card types** (Etkin kart tipleri) listesinde görünür

12.1.1 Etkin Kart Tipleri

Etkin kart tipleri, kartlı geçiş sisteminizdeki kart okuyucularının tanıyacağı ve işleyeceği tiplerdir. Bir sistemde en fazla 8 kart tanımı etkin olabilir.

L-Bus veya BG900 protokollerine sahip okuyucularda Access Engine'deki manuel giriş maskesi İletişim Kutusunu (Bosch) kart verilerini manuel olarak girmek için kullanılabilir hale getirmek amacıyla Yapılandırma Tarayıcısı'ndaki (**Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Card definition** (ACE Kart tanımı)) **Active Card types**'in (Etkin kart tipleri) altına **Serial Readers** (Seri Okuyucular) liste girişi eklenmelidir.

12.1.2 Oluşturma ve Değiştirme

Yeni bir liste girişi oluşturmak için sağ taraftaki liste kutusunun üzerindeki **+** (yeşil +) düğmesine tıklayın. Önceden tanımlanmış kart tiplerinin aksine yeni oluşturulan tiplere ait veriler serbestçe düzenlenebilir. Düzenlemek için **Name** (Ad), **Description** (Açıklama) ve **Number of Bits** (Bit Sayısı) alanlarına çift tıklayın.

Ad maksimum 80, açıklama ise 255 karakterden oluşabilir. Bit sayısı 64 ile sınırlıdır (daha yüksek bir sayı girilirse metin alanı giriş odağını kaybeder kaybetmez bu değer en fazla izin verilen değere sıfırlanır).



Uyarı!

Bit uzunlukları Wiegand tanımlarını birbirlerinden ayırt etmek için kullanılır. Bu nedenle her yeni tanım, mevcut bir tanım tarafından kullanılmamış benzersiz bir bit uzunluğuna sahip olmalıdır.

- Bir veri bitini değiştirmek için ilgili alana çift tıklayın. Silmek için ise önce veri bitini seçin, ardından **X** (kırmızı x) düğmesine tıklayın.



Uyarı!

Yalnızca kullanıcı tarafından oluşturulan kart tipleri değiştirilebilir veya silinebilir.

Tek bir kart tipi seçildiğinde (sol veya sağ taraftaki listelerde), iletişim kutusunun alt bölümünde bu tipin kodlaması görüntülenir. Ekranda, veri bitleri 5 satır ve tanımda bulunan bit sayısı ile aynı sayıda sütun olarak gösterilir.

| Field | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Even1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Even2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odd1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odd2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Field (Alan) satırının her sütununa kodun söz konusu parçasının nasıl yorumlanması gerektiğini belirleyen bir etiket eklenebilir. Mevcut etiketler şunlardır:

| | | |
|----|---|---|
| F | Tesis: Tesis ilişkisi için kod bölümünü işaretler | |
| C | Kod no: Tek kart numarasını içeren kod parçası | |
| E1 | Çift 1: Birinci Çift Eşlik Maskesini dengeleme biti | Bu değerlerin açıklanması ilgili satırın onay kutusunu etkinleştirir. |
| E2 | Çift 2: İkinci Çift Eşlik Maskesini dengeleme biti | |
| O1 | Tek 1: Birinci Tek Parite Maskesini dengeleme biti | |
| O2 | Tek 2: İkinci Tek Parite Maskesini dengeleme biti | |
| 1 | Kodda bulunan bit değerlerini düzeltme | |
| 0 | | |

E1, E2, O1 ve O2 etiketleri bulunduğunda, söz konusu satırda onay kutusunu seçmeniz yeterlidir. **Field** (Alan) satırındaki kutu otomatik olarak uygun şekilde işaretlenir.

Açıklama:

Bir kart gösterildiğinde bir okuyucu tarafından gönderilen sinyal bir dizi sıfır ve birden oluşur. Her kart tipi için bu sinyalin uzunluğunu (yani bit sayısı) tam olarak tanımlanır.

Sinyal, kod verileri olarak kaydedilen gerçek kullanıcı verilerine ek olarak a) sinyal, kart sinyali olarak tanımlamak ve b) iletimi doğrulamak için de kontrol verileri içerir.

Genel olarak, sabit sıfırlar ve birler sinyal türünü belirlemek için faydalıdır.

Sinyalin seçilen bitler üzerinden sağlama toplamı olarak bir sıfır (Çift Eşlik) veya bir (Tek Eşlik) olarak göstermesi gereken eşlik bitleri doğru iletimi doğrulamak için kullanılır. Kontrol cihazları, Çift Eşlikler için bir veya iki sağlama toplamı, Tek Eşlikler için ise bir veya iki sağlama toplamı hesaplayacak şekilde yapılandırılabilir.

Bu bitler, liste kontrolünde sağlama toplamına eklenmesi gereken eşlik sağlama toplamları (Çift 1, Çift 2, Tek 1 ve Tek 2) için ilgili satırlarda işaretlenebilir. Kullanılan her sağlama toplamı için en üstteki satırda (Alan), eşlik türüne göre sağlama toplamını dengelemek için bir bit tanımlanmıştır. Eşlik seçeneği kullanılmazsa ilgili satır boş kalır.

12.1.3

Kart tanımlarını etkinleştirme/devre dışı bırakma

En fazla 8 kart tanımı eş zamanlı olarak etkin olabilir. Etkinleştirilecek tanımlar sol taraftaki **Active Card Types** (Etkin Kart Tipleri) listesine taşınmalıdır. Bu, sağ taraftaki bir veya daha fazla tanım seçilerek (çoklu seçim yapılabilir) ve sol ok (<) düğmesine tıklanarak yapılır. Aynı anda dörtten fazla tanım taşınamaz. Dört tanım yerleştirildikten sonra, her türlü fazlalık taşıma işleminden çıkarılır. **Etkin Kart Tiplerine** daha fazla tanım eklemek için (>) düğmesini kullanmak yoluyla devre dışı bırakarak bunların birini veya daha fazlasını seçip (çoklu seçim yapılabilir) sağ tarafa taşıyarak silmek gerekli olabilir.



Uyarı!

L-Bus veya BG900 protokollerine sahip okuyucular kullanmak için **Serial Reader** (Seri Okuyucu) kart türünü etkinleştirin. Bu, **Dialog Bosch** manuel giriş iletişim kutusunu kartlı geçiş sisteminin iletişim kutusu yöneticisi tarafından kullanılabilir hale getirir.

12.1.4

İletişim kutusu yöneticisinde kart verileri oluşturma

Manuel veri girişi

Wiegand ve Bosch kartlar için farklı giriş yöntemleri kullanılır.

Tüm Wiegand tanımları (HID 26, HID 35, HID 37 ve 32 Bit CSN) için **Dialog (Wiegand)** iletişim kutusu, **Customer code** (Müşteri kodu) ve **Card no.** (Kart no.) girmenizi sağlar.

Seri okuyucular için **Dialog (Bosch)** iletişim kutusu **Version** (Sürüm) ve **Country code** (Ülke kodu) için ek alanlar içerir.

Kayıt okuyucusu ile veri girişi

Her iş istasyonu, manuel veri girişine ek olarak kart verilerini toplamak için bir iletişim kutusu okuyucusu ile donatılabilir. Aşağıdaki iletişim kutusundaki listeden bir okuyucu kullanın:

- Yapılandırma Tarayıcısı > **Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Card Reader** (ACE Kart okuyucusu).
- AMS ana menüsü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Card reader** (Kart okuyucusu)

Seçilen okuyucu Wiegand kartları için bir giriş okuyucuysa tüm etkin Wiegand kart tipleri okuyucuyla birlikte listelenir.

- Access Engine > **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards** (Kartlar) > Okuyucu düğmesi > ► (sağ ok).
- AMS ana menüsü > **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards** (Kartlar) > Okuyucu düğmesi > ► (sağ ok)

Kart kodlamasının doğru kaydedilmesini sağlamak için bu kart tiplerinden biri seçilmelidir. Yani okuyucu kendisi doğrudan seçilemez ancak Wiegand tanımı seçimi aracılığıyla yalnızca dolaylı olarak seçilebilir.


Gerekli kart tipi açılır listede görünmezse kart tanımı iletişim kutusunda etkinleştirmeniz gerekir.

- Yapılandırma Tarayıcısı > **Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Card definition** (ACE Kartı tanımı)

- AMS ana menüsü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Card definition** (Kart tanımı)




HITAG, LEGIC ve MIFARE kayıt okuyucuları listeden doğrudan seçilebilir.

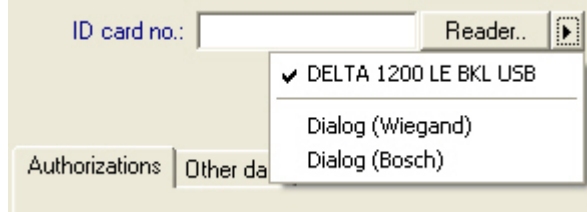

Divisions (Bölümler) için kart tanımı (birden fazla taraf özelliği)

Kartlı geçiş sistemine sahip tesislerde birden fazla tarafı (yani "Bölümleri") yönetmek için Bölümler özelliğini lisansladıysanız kart üzerinde operatörün çeşitli bölümlerin kartlarını birbirinden ayırmasına imkan tanıyan bir kod alanı yapılandırılabilir. İsteğe bağlı alanları (yalnızca Divisions (Bölümler) özelliğinin lisanslandığı durumlarda seçilebilir) kullanarak kartların üzerindeki **başlangıç** bitinin konumunu ve Bölüm kodlarının **uzunluğunu** tanımlayın.

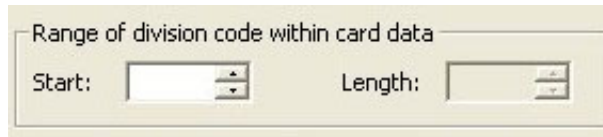

12.2

Kart kodlarını yapılandırma

Kartlı geçiş kartlarının kodlanması, tüm kart verilerinin benzersiz olmasını sağlar.

İletişim yolu

Main Menu (Ana Menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Card coding configuration** (Kart kodlama yapılandırması)

İletişim kutusuna sayı girme

İletişim kutusuna sayı girme

Daha fazla kolaylık için sayıları ondalık veya onaltılık biçimlerde girebilirsiniz. Kart üreticisinin belirttiği biçime göre **Hexadecimal** (On altılık) veya **Decimal** (Ondalık) radyo düğmesini seçin. Ana iletişim kutusu bölmesi, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan iki gruba ayrılmıştır:

- **Card default code data** (Kart varsayılan kod verileri)
- **Check membership only values** (Yalnızca üyelik değerlerini kontrol et)

Kart varsayılan kod verileri

Kart sisteme kaydedildiğinde kart numarasına atanan **Version** (Sürüm), **Country code** (Ülke kodu) ve **Facility code** (Tesis kodu) değerlerini tanımlamak için bu metin giriş alanlarını kullanın. Alanlar yazılabilir değilse etkin kart tanımlarından hiçbirleriyle ilgili değildir. Bosch kodu için tüm alanlar yazılabilir niteliktedir.

Kart bir operatör iş istasyonunda manuel olarak kayıtlıysa her kart için özelleştirilebilecek varsayılan değerleri gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.

Card default code data

Hexadecimal
 Decimal

Version:

Country code:

Facility code:

Kod verilerini girme:
Veriler üretici tarafından ondalık değerler halinde sunuluyorsa Ondalık radyo düğmesini seçin ve belirtilen değerleri girin, örneğin:
Version (Sürüm): 2
Country code (Ülke kodu): 99
Facility code (Tesis kodu): 56720
Verileri saklamak için **Apply**'a (Uygula) tıklayın.

Varsayılan kod verilerinin girilmesiyle ilgili notlar:

Varsayılan veriler, işletim sisteminin kayıt defterinde saklanır ve her kimlik kartı numarası kodlama zamanında eklenir. Kayıt gerekirse başında sıfırlarla birlikte **8 basamaklı on altılık** bir değer alır.

Kod numaraları tamamen aktarılırsa sistem onluktan on altılığa dönüşebilir, baştaki sıfırlarla birlikte 8 basamağa sahip olabilir ve ilgili sistem parametresini kaydedebilir.

- Örnek:
 - Input: 56720
 - Dönüştürme: DD90
 - Şu şekilde kaydedilir: 0000DD90

Kod sayıları ayrıca (bölünmüş biçim) aktarılırsa sadece **ondalık** form kullanılır. Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş 10 basamaklı bir ondalık sayıya dönüştürülürler:

- Version (Sürüm): 2 basamak
- Country code (Ülke kodu): 2 basamak
- Facility code (Tesis kodu): 6 basamak
- 10 basamağın herhangi biri hala boşsa başa sıfır eklenerek tamamlanır.
 - Örnek: 0299056720

Bu 10 basamaklı ondalık değer dönüştürülür ve 8 basamaklı on altılık bir değer olarak saklanır.

- Örnek:
 - ondalık: 0299056720
 - on altılık: 11D33E50



Uyarı!

Sistem, bölünmüş kod numaraları durumunda, geçersiz ülke kodlarının (on altılık 63 veya ondalık 99'un üzerinde) ve geçersiz tesis kodlarının (on altılık F423F veya ondalık 999.999'un üzerinde) girişini önlemek için on altılık değerleri doğrular.



Uyarı!

Kart yakalama, bağlı bir iletişim kutusu okuyucusu aracılığıyla gerçekleşirse varsayılan değerler otomatik olarak atanır. Varsayılanları bir okuyucudan yakalarken geçersiz kılmak mümkün değildir.

Bunu yapmak için yakalama türü **Dialog** (İletişim Kutusu) olarak değiştirilmelidir

Kart numarasının manuel olarak girişi ondalık biçimdedir.

Verileri kaydederken, 10 basamaklı bir ondalık değer (baştaki sıfırlarla) oluşturulur ve ardından bu 8 basamaklı on altılık bir değere dönüştürülür. Bu değer artık kartın 16 basamaklı kod numarası olarak varsayılan kod verisiyle birlikte saklanır.

- Örnek:
 - Kart numarasının girilmesi: 415
 - 10 basamaklı: 0000000415
 - On altılığa dönüştürüldü: 0000019F
 - Varsayılan Kod verileriyle (yukarıya bakın) birleştirilir ve kimlik kartı kod numarası olarak kaydedilir: 11D33E500000019F

Yalnızca Üyelik değerlerini kontrol etme

Sadece üyeliği kontrol etmek, bir kişinin kimliğini değil, yalnızca bir şirketin veya kuruluşun üyeliği için kimlik bilgilerinin kontrol edildiğini gösterir. Bu nedenle yüksek güvenlik alanlarına erişim sağlayan okuyucular için **Membership check only**'yi (Yalnızca üyeliği kontrol et) kullanmayın.

En fazla dört şirket veya müşteri kodu girmek için bu seçenek grubunu kullanın. Veriler, ondalık veya on altılık olarak girilebilir, ancak işletim sisteminin kayıt defterinde ondalık değerler olarak depolanır.

Check membership only values

Hexadecimal

Decimal

1. value:

2. value:

3. value:

4. value:

Cihaz Düzenleyici, DevEdit'de okuyucuyu seçin ve **Membership check** (Üyelik kontrolü) okuyucu parametresini etkinleştirin.

Sadece kart verilerindeki şirket veya müşteri kodları saklanan değerlere göre okunur ve doğrulanır.



Uyarı!

Membership check (Üyelik kontrolü) sadece sistemde önceden tanımlanmış kart tanımlarıyla (gri arka planlı) çalışır, özelleştirilmiş tanımlarla çalışmaz.

13 Kontrol cihazlarını yapılandırma

Giriş

Kartlı geçiş sistemindeki kontrol cihazları, girişlerdeki (okuyucular ve kapılar) çevre donanımlarına komutlar gönderen ve ardından okuyuculardan ve kapılardan aldıkları istekleri yeniden merkezi karar verme yazılımına ileten sanal ve fiziksel cihazlardır.

Kontrol cihazları merkezi yazılımın cihaz ve kart sahibi bilgilerinin bazılarını depolar ve bu şekilde yapılandırıldılarsa geçici olarak merkezi yazılımdan ayrıldıklarında bile kartlı geçiş kararları oluşturabilirler.

Karar verme yazılımı Veri Yönetim Sistemi'dir.


Kontrol cihazları iki çeşittir:

- MAC'ler olarak bilinen ana giriş kontrol cihazı ve bunun yedek karşılığı olan RMAC.
- LAC'ler veya AMC'ler olarak bilinen yerel giriş kontrol cihazları.

Kontrol cihazları, cihaz düzenleyici DevEdit'te yapılandırılır

Cihaz düzenleyiciye iletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri) > **Device**

tree (Cihaz ağacı) 

Cihaz düzenleyici, DevEdit'i kullanma


DevEdit'in temel kullanımı aşağıdaki bağlantıda yer alan **Cihaz düzenleyiciyi kullanma** bölümünde açıklanmıştır.

Bkz.

- *Cihaz Düzenleyici'yi kullanma, sayfa 21*

13.1 MAC'leri ve RMAC'leri Yapılandırma

13.1.1 DMS sunucusundaki bir MAC'i yapılandırma

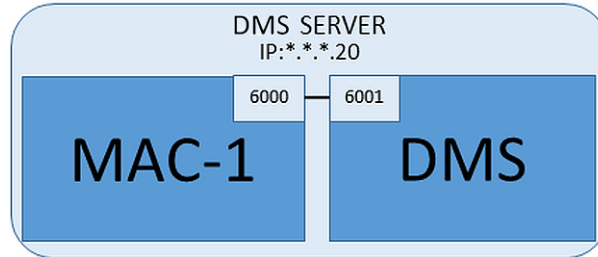

En düşük sistem yapılandırması için bir adet MAC gereklidir. Bu durumda MAC, DMS sunucusunda bulunabilir.

Prosedür

DMS sunucusunda Cihaz Düzenleyici'yi açın ve **Cihaz düzenleyiciyi kullanma** bölümünde açıklandığı gibi cihaz ağacında bir MAC oluşturun.

Cihaz Düzenleyici'de MAC'i seçin. **MAC** sekmesinde, aşağıdaki parametre değerlerini girin:

| Parametre | Açıklama |
|-----------|--|
| Name (Ad) | Cihaz ağacında görünecek isim, örneğin MAC-1. |
| Açıklama | Sistem operatörlerinin yararı için isteğe bağlı açıklama |

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| With RMAC (RMAC ile) (onay kutusu) | <Boş bırakın> |
| RMAC Port (RMAC Portu) | <Boş bırakın> |
| Active (Etkin) (onay kutusu) | Bu MAC ve DMS arasındaki geçici zaman senkronizasyonunu geçici olarak askıya almak için bu onay kutusunu temizleyin . Bu, tüm MAC'lerin aynı anda yeniden başlatılmasını önlemek için büyük sistemlerdeki DMS güncellemelerinden sonra avantajlıdır. |
| Load devices (Cihazları yükleyin) (onay kutusu) | Bu MAC ve kendi alt cihazları arasındaki gerçek zamanlı senkronizasyonu geçici olarak askıya almak için bu onay kutusunu temizleyin . Bu, cihaz düzenleyicide bir MAC açmak için gereken süreyi kısaltır. |
| IP address (IP adresi) | <i>localhost 127.0.0.1</i> |
| Time zone (Saat dilimi) | ÖNEMLİ: MAC ve tüm alt AMC'lerin saat dilimi. |
| Division (Bölüm) | (Varsa) MAC'ın ait olduğu Bölüm. |

Bu yerel MAC yedek yük devretme MAC'ine sahip olmadığından bunun için MACInstaller aracını çalıştırmak gerekli değildir. **MAC** sekmesindeki iki RMAC parametresini boş bırakmanız yeterlidir.

13.1.2

MAC sunucu bilgisayarlarını MAC'leri ve RMAC'leri çalıştırmak için hazırlama

Bu bölümde bilgisayarların MAC sunucuları olacak şekilde nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır. Varsayılan olarak bir kartlı geçiş sistemindeki ilk MAC aynı bilgisayarda bunun Veri Yönetimi Sunucusu (DMS) olarak çalışır. Bununla birlikte, daha fazla esneklik için MAC'in, DMS bilgisayarı bozulursa kartlı geçiş görevlerini üstlenebilen ayrı bir bilgisayarda çalıştırılması önerilir.


MAC'ler veya RMAC'lerin bulunduğu ayrı bilgisayarlar, bir MAC veya bir RMAC barındırıp barındırmadıklarından bağımsız olarak MAC sunucuları olarak bilinir.

Yük devri özelliği sağlamak için, MAC'ler ve RMAC'ler ayrı MAC sunucularında **çalıştırılmalıdır**.

Tüm katılan MAC sunucularında aşağıdaki koşulların yerine getirildiğinden emin olun:

1. Tüm MAC sunucularının işletim sistemleri şu anda Microsoft tarafından desteklenmelidir ve son güncelleştirmelerin yüklenmiş olması gerekir.
2. Tüm sunuculardaki Yönetici kullanıcı aynı şifreye sahiptir
3. Yönetici olarak oturum açmışsınızdır (MSTC kullanıyorsanız sadece /Yönetici /Konsol oturumlarını kullanın)
4. IP V6'yı devre dışı bırakın. Her sunucunun IP V4 adresini dikkatlice not edin.
5. Tüm katılan bilgisayarlarda .NET 3.5'i etkinleştirin.
Not: Windows 10 ve Windows Server işletim sistemlerinde özellik olarak etkinleştirilmiştir.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.

13.1.3 Bir MAC'i kendi MAC sunucusunda yapılandırma

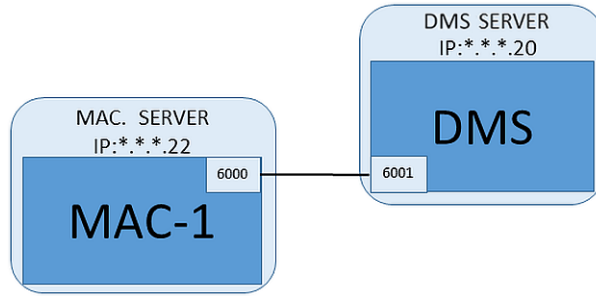

- MAC sunucu bilgisayarını bölümünde açıklandığı gibi hazırlanmıştır.
1. DMS sunucu bilgisayarında, Cihaz Düzenleyicisi'nde,
 - MAC'e sağ tıklayın ve **Disable all LAC's**'i (Tüm LAC'leri devre dışı bırak) seçin.
 - Bu MAC için **Activate** (Etkinleştir) ve **Load devices** (Cihazları yükle) onay kutularını temizleyerek MAC'i devre dışı bırakın.
 2. MAC sunucusu bilgisayarında, *services.msc* Windows programını kullanarak
 - **AUTO_MAC2** MAC hizmetini durdurun
 - Bu MAC hizmetinin **Startup type**'ini (Başlatma tipi) **Manual** (Manuel) olarak ayarlayın.
 3. *MACInstaller.exe*'yi başlatın
 - ACE için bu,


```
\AddOns\ACE\MultiMAC\MACInstaller
```

 BIS kurulum ortamında bulunur (aşağıdaki MACInstaller aracını kullanma bölümüne bakın).
 - AMS için bu,


```
\AddOns\MultiMAC\MACInstaller
```

 AMS kurulum ortamında bulunur (aşağıdaki MACInstaller aracını kullanma bölümüne bakın).
 4. Aşağıdaki parametreler için değerleri girerek aracın ekranlarında gezin.

| Ekran No. | Parametre | Açıklama |
|-----------|--|--|
| 3 | Destination Folder (Hedef Klasör) | MAC'in yükleneceği yerel dizin. Mümkün olan her yerde varsayılanı alın. |
| 4 | Server (Sunucu) | DMS'in çalıştığı sunucunun adı veya IP adresi. |
| 4 | Port (Port to DMS) (Port (DMS Port)) | MAC'ten iletişim almak için kullanılacak DMS sunucusundaki port. DMS'teki ilk MAC için 6001 kullanın ve sonraki her bir MAC için 1 artırın. |
| 4 | Number (MAC System Number) (Numara (MAC Sistem Numarası)) | Bu ve tüm MAC'ler için 1 olarak ayarlayın (RMAC'lerin tersine). |
| 4 | Twin (Name or IP address of partner MAC) (İkiz (Ortak MAC'in adı veya IP adresi)) | Bu MAC hiçbir RMAC'e sahip olmadığı sürece bu alanı boş bırakın. |

5. DMS sunucusunda, Cihaz Düzenleyici'deki MAC'i seçin.
6. **MAC** sekmesinde, aşağıdaki parametrelerin değerlerini girin:

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Name (Ad) | Cihaz ağacında görünecek isim, örneğin MAC-1. |
| Açıklama | Sistem operatörlerinin yararı için isteğe bağlı açıklama |
| With RMAC (RMAC ile) (onay kutusu) | <Boş bırakın> |
| RMAC Port (RMAC Portu) | <Boş bırakın> |
| Active (Etkin) (onay kutusu) | Şimdi bu onay kutusunu seçin |
| Load devices (Cihazları yükle) (onay kutusu) | Şimdi bu onay kutusunu seçin |
| IP address (IP adresi) | MAC sunucu bilgisayarının IP adresi. |
| Time zone (Saat dilimi) | ÖNEMLİ: MAC ve tüm alt AMC'lerin saat dilimi. |
| Division (Bölüm) | (Varsa) MAC'ın ait olduğu Bölüm . |


13.1.4

MAC'lere RMAC ekleme



Uyarı!

Sıradan MAC'lar yüklenip doğru şekilde çalışana kadar RMAC'leri sıradan MAC'lere eklemeyin. Aksi takdirde veri çoğaltma işlemi engellenebilir veya zarar görebilir.

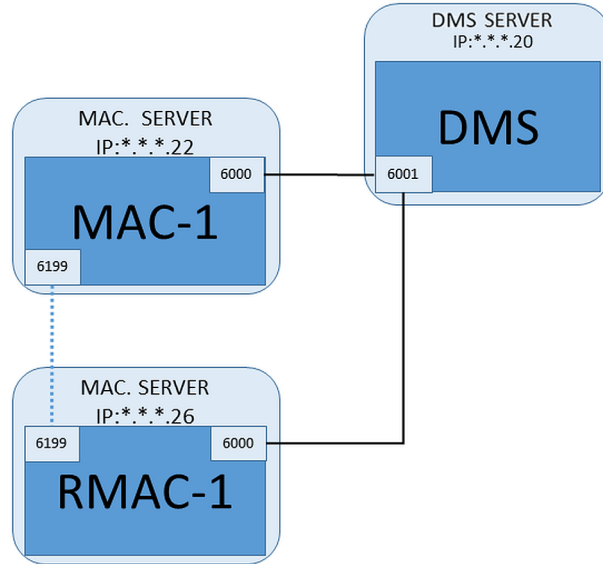

- Bu RMAC'e ait MAC, önceki bölümlerde açıklandığı gibi kuruldu ve düzgün şekilde çalışıyor.
- RMAC'e ait MAC sunucu bilgisayarı bölümünde açıklandığı gibi hazırlanmıştır. MAC'ler yük devri özelliği ve böylece daha esnek kartlı geçiş olanağı sağlamak için yedek MAC'lerle (RMAC'ler) ikiz olarak kullanılabilir. Bu durumda, kartlı geçiş verileri ikisi arasında otomatik olarak çoğaltılır. Çiftlerden biri hata verirse diğeri altındaki yerel giriş kontrol cihazlarının kontrolünü alır.

DMS sunucusunda, Configuration (Yapılandırma) tarayıcısında

1. Cihaz Düzenleyici'de, RMAC'nin ekleneceği MAC'i seçin.
2. **MAC** sekmesinde, aşağıdaki parametrelerin değerlerini değiştirin:

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| With RMAC (RMAC ile) (onay kutusu) | Yedek yük devri bağlantı sunucusunda ilgili RMAC'i yükleyene kadar bu onay kutusunu temizleyin |
| Active (Etkin) (onay kutusu) | Bu MAC ve DMS arasındaki geçici zaman senkronizasyonunu geçici olarak askıya almak için bu onay kutusunu temizleyin . Bu, tüm MAC'lerin aynı anda yeniden başlatılmasını önlemek için büyük sistemlerdeki DMS güncellemelerinden sonra avantajlıdır. |
| Load devices (Cihazları yükle) (onay kutusu) | Bu MAC ve kendi alt cihazları arasındaki gerçek zamanlı senkronizasyonu geçici olarak askıya almak için bu onay kutusunu temizleyin . Bu, cihaz düzenleyicide bir MAC açmak için gereken süreyi kısaltır. |

3. **Apply** (Uygula) düğmesine tıklayın
4. Cihaz Düzenleyici'yi şu anda ona geri dönecekmiş gibi açık tutun.

RMAC için MAC sunucusunda

RMAC'i yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- Kendi ayrı ve hazırlanmış MAC sunucu bilgisayarında, MACInstaller aracını çalıştırın (bkz. MACInstaller aracını kullanma) ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
 - **Server** (Sunucu): DMS sunucu bilgisayarının adı veya IP adresi
 - **Port**: 6001 (MAC için olanla aynı)
 - **Number** (Numara): 2 (tüm RMAC'lerin Numarası 2'dir)
 - **Twin** (İkiz): İkiz MAC'nin çalıştığı bilgisayarın IP adresi.

DMS sunucusunda Cihaz düzenleyici'ye geri dönün

1. **ÖNEMLİ**: Hem MAC hem de RMAC'in ilgili bilgisayarlarında çalışır durumda ve birbirlerini görüyor olduğundan emin olun.
2. **MAC** sekmesinde, parametreleri aşağıdaki gibi değiştirin:

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| With RMAC (RMAC ile) (onay kutusu) | Seçili MAC sekmesinin yanında RMAC etiketli yeni bir sekme görünür. |
| RMAC Port (RMAC Portu) | 6199 (statik varsayılan) Tüm MAC'ler ve RMAC'ler, ortaklarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bu portu kullanır. |
| Active (Etkin) (onay kutusu) | Seçili Bu, bu MAC ve alt cihazları arasında senkronizasyon sağlar. |
| Load devices (Cihazları yükle) (onay kutusu) | Seçili Bu, cihaz düzenleyicide bir MAC açmak için gereken süreyi kısaltır. |

3. **RMAC** sekmesinde, aşağıdaki parametrelerin değerlerini girin:


| Parametre | Açıklama |
|-------------------------------|--|
| Name (Ad) | Cihaz ağacında görünecek ad. Örneğin, ilgili MAC'in adı MAC-01 ise bu RMAC, RMAC-01 olarak adlandırılabilir. |
| Açıklama | Kartlı geçiş operatörleri için isteğe bağlı belgeler. |
| IP address (IP adresi) | RMAC'in IP adresi. |
| MAC Port (MAC Portu) | 6199 (statik varsayılan) Tüm MAC'ler ve RMAC'ler, ortaklarının çalışır ve erişilebilir durumda olduklarından emin olmak için bu portu kullanır. |

Bkz.

- *MAC kurucu aracını kullanma, sayfa 51*

13.1.5**Daha fazla MAC/RMAC çifti ekleme**

Kontrol edilecek girişlerin sayısına ve gereken hata payı derecesine bağlı olarak, sistem yapılandırmasına çok sayıda MAC/RMAC çifti eklenebilir. Sürümünüzün desteklediği tam sayı için, lütfen ilgili veri sayfasına bakın.

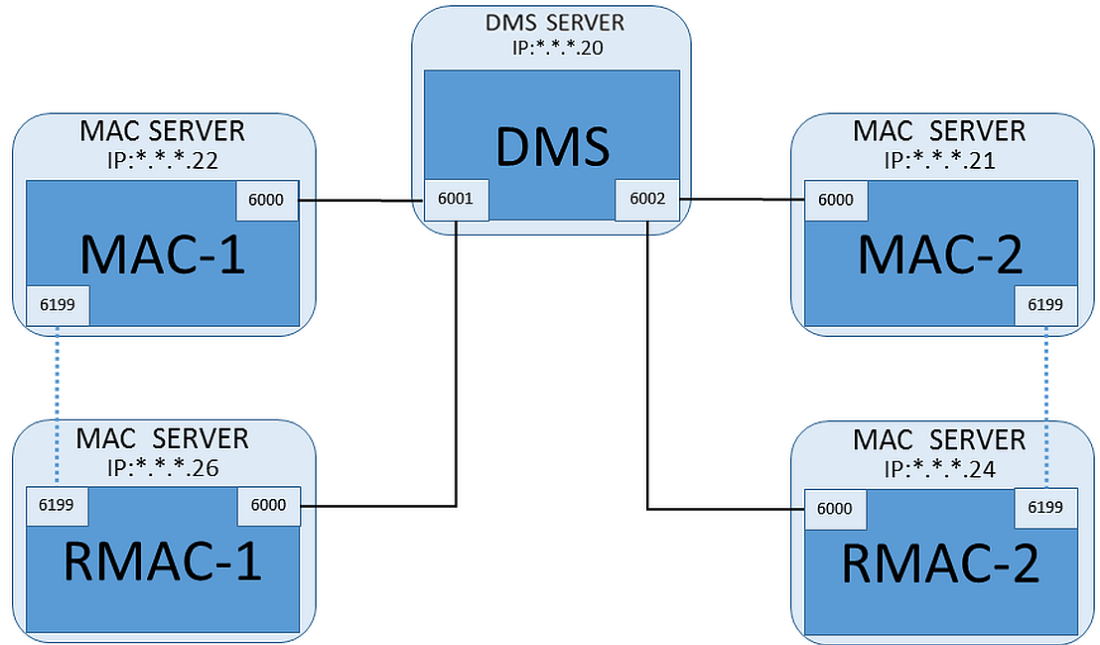

Her ek MAC/RMAC çifti için...

1. MAC ve RMAC için ayrı bilgisayarları bölümünde açıklandığı gibi hazırlayın
2. MAC'i bölümünde açıklandığı gibi ayarlayın
3. Bu MAC için RMAC'i bölümünde açıklandığı gibi ayarlayın

Her MAC/RMAC çiftinin DMS sunucusunda ayrı bir porta iletim yaptığını unutmayın. Bu nedenle, *MACInstaller.exe*'de **Port (Port to DMS)** (Port (DMS Portu)) parametresi için aşağıdakileri kullanın:

- İlk MAC/RMAC çiftindeki bilgisayarlar için 6001
- İkinci MAC/RMAC çiftindeki bilgisayarlar için 6002
- vb.

Cihaz Düzenleyici'de 6199 portu her zaman **MAC Port** (MAC Portu) ve **RMAC Port** (RMAC Portu) parametreleri için kullanılabilir. Bu port numarası, her MAC/RMAC çifti içinde "el sıkışma" için ayrılmıştır, böylece her biri ortağının erişilebilir olup olmadığını bilir.



Uyarı!

MAC'leri sistem yükseltmelerinden sonra yeniden etkinleştirme
Bir sistem yükseltmesinden sonra, MAC'ler ve AMC'leri varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Cihaz düzenleyici'deki ilgili onay kutularını seçerek bunları yapılandırma tarayıcısında yeniden etkinleştirmeyi unutmayın.

13.1.6

MAC kurucu aracını kullanma

MACInstaller.exe MAC'ler ile RMAC'leri kendi bilgisayarlarına (MAC sunucuları) yüklemek için kullanılan standart araçtır. Bir MAC veya RMAC için parametre değerlerini toplar ve Windows Kayıt Defteri'nde gerekli değişiklikleri yapar.



Uyarı!

Araç Windows Kayıt Defteri'nde değişiklik yaptığandan, yeniden yapılandırmadan önce çalışan her türlü MAC işleminin durdurulması gerekir.

MACInstaller aracı, kurulum ortamında aşağıdaki yolda bulunabilir:

- \AddOns\ACE\MultiMAC\MACInstaller.exe
- \AddOns\MultiMAC\MACInstaller.exe

Bir dizi ekran aracılığıyla, aşağıdaki parametreler için değerleri toplar.

| Ekran No. | Parametre | Açıklama |
|-----------|--|---|
| 3 | Destination Folder (Hedef Klasör) | MAC'in yükleneceği yerel dizin. |
| 4 | Server (Sunucu) | DMS'in çalıştığı sunucunun adı veya IP adresi. |
| 4 | Port (Port to DMS) (Port (DMS Port)) | MAC ve DMS arasında iletişim için kullanılacak DMS sunucusundaki port numarası. Ayrıntılar için aşağıya bakın. |
| 4 | Number (MAC System Number) (Numara (MAC Sistem Numarası)) | Tüm orijinal MAC'ler için 1 olarak ayarlayın. Tüm yedek yük devri MAC'leri (RMAC'ler) için 2 olarak ayarlayın. |
| 4 | Twin (Name or IP address of partner MAC) (İkiz (Ortak MAC'in adı veya IP adresi)) | Bu MAC sunucusu için yedek yük devri ortağının çalışacağı bilgisayarın IP adresi. Yoksa bu alanı boş bırakın. |

Parametre: Port (Port to DMS) (Port (Port-DMS))

Port numaraları aşağıdaki numaralandırma düzenine sahiptir:

- Yalnızca bir DMS sunucusunun bulunduğu hiyerarşik olmayan bir sistemde, her MAC ve ilgili RMAC'i genellikle 6000 olmak üzere aynı port numarasından iletim yapar. DMS, bir seferde her MAC/RMAC çiftinden yalnızca biriyle iletişim kurabilir.
- DMS, 6001 portundaki ilk MAC veya MAC/RMAC çiftinden, 6002 portundaki ikinci MAC veya MAC/RMAC çiftinden sinyal alır ve bu şekilde devam eder.

Parametre: Number (MAC System Number) (Numara (MAC Sistem Numarası))

Bu parametrenin amacı orijinal MAC'leri RMAC'lerden ayırmaktır:

- Tüm orijinal MAC'lerin numarası 1'dir.
- Tüm yedek yük devri MAC'lerinin (RMAC'ler) numarası 2'dir.

Parametre: Configure Only (Yalnızca Yapılandır) (radyo düğmesi)

Var olan bir MAC yapılandırmasını ana DMS sunucusunda değiştirmek, özellikle de yeni kurulmuş bir RMAC'i farklı bir bilgisayarla ilgili olarak bilgilendirmek için bu seçeneği seçin. Bu durumda, **Twin** (İkiz) parametresine IP adresini veya RMAC'in ana bilgisayar adını girin.

Parameter: Update Software (Yazılımı Güncelle) (radyo düğmesi)

Bir RMAC yüklemek veya yapılandırmasını değiştirmek için ana DMS sunucusundan başka bir bilgisayarda bu seçeneği seçin.

Bu durumda, **Twin** (İkiz) parametresine IP adresini veya RMAC'in ikiz MAC'inin ana bilgisayar adını girin.

13.2

LAC'leri Yapılandırma

AMC yerel giriş kontrol cihazı oluşturma

Access Modular Controller'lar (AMC'ler), cihaz düzenleyicideki Ana Giriş Kontrol Cihazları'ndan (MAC'ler) alt seviyededir.

AMC oluşturmak için:

1. Cihaz Düzenleyici'de bir MAC'e sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **New Object**'i (Yeni Nesne) seçin veya
2. **+** düğmesine tıklayın.
3. Görünen iletişim kutusundan aşağıdaki AMC türlerinden birini seçin:

AMC 4W (varsayılan) En fazla dört okuyucuya bağlanmak için dört Wiegand okuyucu arayüzü ile

AMC 4R4 En fazla sekiz okuyucuyu bağlamak için dört RS485 okuyucu arayüzü ile

Sonuç: DevEdit hiyerarşisinde seçilen türün yeni bir AMC girişi oluşturulur

| | | |
|-----------------|---|--|
| AMC2 4W | Dört Wiegand okuyucuya sahip Access Modular Controller . | En fazla dört Wiegand okuyucu, en fazla dört girişi bağlayacak şekilde yapılandırılabilir. Kontrol cihazı sekiz giriş ve sekiz çıkış sinyalini destekler. Gerekirse genişletme kartları 48 adede kadar ek giriş ve çıkış sinyali sağlayabilir. |
| AMC2 4R4 | Dört RS485 okuyucu arayüzüne sahip Access Modular Controller | En fazla sekiz RS485 okuyucu en fazla sekiz girişe bağlanacak şekilde yapılandırılabilir. Kontrol cihazı sekiz giriş ve sekiz çıkış sinyalini destekler. Gerekirse genişletme kartları 48 adede kadar ek giriş ve çıkış sinyali sağlayabilir. |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| AMC2 8I-8O-EXT | Sekiz giriş ve çıkış sinyaline sahip AMC için genişletme kartı | Ek sinyalleri kullanılabilir hale getirin. Bir AMC'ye en fazla üç genişletme kartı bağlanabilir |
| AMC2 16I-16O-EXT | On altı giriş ve çıkış sinyaline sahip AMC için genişletme kartı | |
| AMC2 8I-8O-4W | Sekiz giriş ve çıkış sinyaline sahip Wiegand AMC için genişletme kartı | |

Kontrol cihazlarını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Yeni bir kontrol cihazı ilk kez oluşturulduğunda şu seçili olan seçeneği (onay kutusu) içerir:

Communication to host enabled (Ana bilgisayarla iletişim etkin).

Bu, MAC ve kontrol cihazları arasındaki ağ bağlantısını açar, böylece değiştirilen veya genişletilen her türlü yapılandırma verisi otomatik olarak kontrol cihazlarına yayılır.

Ağ bant genişliğini kaydetmek için bu seçeneği devre dışı bırakın ve böylece birden çok kontrol cihazı ile bunların bağımlı cihazlarını (girişler, kapılar, okuyucular, genişletme kartları) oluştururken performansı artırın. Böylece cihaz düzenleyicide cihazlar grileştirilmiş simgelerle işaretlenir.

ÖNEMLİ: Cihazların yapılandırması tamamlandığında, bu seçeneği yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun. Bu, kontrol cihazlarını diğer seviyelerde yapılan her türlü yapılandırma değişikliğiyle sürekli güncel tutar.

Kontrol cihazı tiplerini bir kurulumda birlikte kullanma

Kartlı geçiş sistemleri normalde sadece bir tip kontrol cihazı ve okuyucuyla donatılmıştır.

Yazılım yükseltmeleri ve büyüyen kurulumlar, mevcut donanım bileşenlerini yenileriyle güçlendirmeyi gerekli kılabilir. RS485 çeşitlerini (AMC 4R4) Wiegand çeşitleriyle (AMC 4W) birleştiren yapılandırmalar bile, aşağıdaki uyarılar dikkate alındığı sürece gerçekleştirilebilir:

- RS485 okuyucular, kod numarasını okunmuş olarak içeren bir "telgraf" iletir.
- Wiegand okuyucular, kod numarasını doğru şekilde korumak için verilerini kimlik kartı tanımının yardımıyla çözülmesi gereken şekilde iletir.
- Karışık kontrol cihazı çalışması, yalnızca iki kod numarası da aynı şekilde oluşturulmuşsa işe yarar.

13.2.1

AMC parametreleri ve ayarları

AMC'nin Genel Parametreleri

AMC parametrelerini yapılandırma

| Parametre | Olası değerler | Açıklama |
|--|--|---|
| Controller name (Kontrol cihazı adı) | Sınırlanmış alfa sayısal: 1-16 basamak | Kimlik oluşturma (varsayılan) benzersiz adlar sağlar, ancak kullanıcılar bunların üzerine yazabilir. Bir adın üzerine yazarsanız kimliklerin benzersiz olduğundan emin olmanız gerekir. |
| Controller description (Kontrol cihazı açıklaması) | alfa sayısal: 0 - 255 basamak | Serbest metin. |
| Communication to host enabled (Ana bilgisayar iletişimi etkin) | 0 = devre dışı (onay kutusu temizlenmiştir) 1 = etkin (onay kutusu işaretlidir) | Varsayılan = etkin Cihaz ağacındaki kontrol cihazlarında bulunan simgeler ana bilgisayar bağlantısının durumunu gösterir (etkin/devre dışı). Onay kutusu temizlendiğinde, AMS çevrimdışı olur ve bu, yeniden yapılandırma ve test için yararlıdır. Kartlı geçiş sistemi yeni bir sürüme güncellendiğinde, tüm kontrol cihazlarının onay kutularını otomatik olarak temizlenir. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>AMC'lerin onay kutularını test etmek için güncellenen yazılımda tek tek seçip temizleyin.</p> |
| | | <p>DTLS'nin "yukarıdan aşağıya" uygulanması sırasında AMC'de bir DCP (cihaz iletişim şifresi) ayarlamak için Cihaz Düzenleyicisi'ni kullanırken onay kutusunu seçin. Bu, DCP'yi aşağıya doğru AMC'lere yaymak için 15 dakikalık bir zaman aralığı açar. Temizleyin ve zaman aralığını yeniden başlatmak için onay kutusunu seçin.</p> |
| Kontrol Cihazı Arayüzü | | |
| Interface Type (Arayüz Tipi) | <p>UDP</p> <p>TLS</p> | <p>Bağlantının ağ aracılığıyla olduğu ve AMC'de DCP'nin (cihaz iletişim şifresi) henüz ayarlı olmadığı durumlarda UDP (= kullanıcı veri birimi protokolü).</p> <p>TLS (= aktarım katmanı güvenliği): AMC için bir DCP (cihaz iletişim şifresi) ayarladığınızda, MAC ile iletişim artırılmış güvenliğe sahip DTLS aracılığıyla gerçekleştirilir.</p> <p>Hem UDP hem de TLS için AMC'deki DIP anahtarı 1 ve 5'in AÇIK olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.</p> |
| IP Address/ Hostname (IP Adresi/ Ana Bilgisayar Adı) | <p>AMC'nin ağ adı veya IP adresi</p> | <p>Bu metin alanı yalnızca port tipi olarak UDP seçildiye ayarlanabilir.</p> <p>IP adresleri DHCP tarafından tahsis edilirse, IP adresi değişmiş olsa bile bir yeniden başlatmanın ardından AMC'nin yerleştirilebilmesi için AMC'nin ağ adı girilmelidir.</p> <p>DHCP bulunmayan ağlarda IP adresini girin.</p> |
| Port numarası | <p>sayısal: 10001 (varsayılan)</p> | <p>Bu, MAC mesajlarını alacak olan AMC portudur.</p> |
| Diğer Parametreler | | |
| Program | <p>Alfa sayısal</p> | <p>AMC'ye yüklenecek programın dosya adı. Mevcut programlar MAC'in BIN dizininde bulunur ve bir listeden seçilebilir. Kolaylık için protokol ve açıklama da gösterilmektedir. Bu parametre, hangi okuyucuların bağlı olduğuna bağlı olarak programlar otomatik şekilde yüklendikçe otomatik olarak ayarlanır ve bir okuyucu/program uyumsuzluğu durumunda parametre geçersiz kılınır.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| Power supply supervision (Güç kaynağı denetimi) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Besleme gerilimini denetleme. Güç kaynağı düşerse bir bilgilendirme mesajı oluşturulur. Denetim işlevi, bir UPS (kesintisiz güç kaynağı) ön koşulu olduğunu varsayar, böylece bir mesaj oluşturulabilir. 0 = denetim yok 1 = denetim etkin |
| No LAC accounting (LAC hesaplaması yok) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Sadece üst MAC'in giriş ve çıkış yapan birimlerin hesabını tuttuğu otoparklara erişim sağlamak üzere birlikte çalışan AMC cihazları için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek seçildiyse ve AMC çevrimdışıysa AMC'nin tüm popülasyon sayısına erişimi olmadığından aşırı kalabalık alanlara erişimi engelleyemeyeceğini unutmayın . |
| Division (Bölüm) | Varsayılan değer "Common" (Ortak) | Yalnızca Divisions (Bölümler) özelliği lisanslandığında geçerlidir. |

AMC girişlerini yapılandırma

AMC 4-w
Inputs
Outputs
Terminals

| Name | Serial resistor | Parallel resistor | Time model | Messages |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 01, AMC 4-w-8 | 2K2 | 1K2 | <No time model> | 03, Open, close, Line cut, short circuit |
| 02, AMC 4-w-8 | 1K5 | 1K | <No time model> | 00, |
| 03, AMC 4-w-8 | none | none | <No time model> | 00, |
| 04, AMC 4-w-8 | none | none | <No time model> | 00, |
| 05, AMC 4-w-8 | none | none | <No time model> | 00, |
| 06, AMC 4-w-8 | none | none | <No time model> | 00, |
| 07, AMC 4-w-8 | none | none | <No time model> | 00, |
| 08, AMC 4-w-8 | none | none | <No time model> | 00, |

Input type

Digital mode, single Analog mode, 4 state

Events

Time model: <No time model>

Open, close

Line cut, short circuit

Resistors

serial

none

1K

1K2

1K5

1K8

2K2

2K7

3K3

3K9

4K7

5K6

6K8

8K2

parallel

none

1K

1K2

1K5

1K8

2K2

2K7

3K3

3K9

4K7

5K6

6K8

8K2

Bu iletişim kutusu dört bölüme ayrılmıştır:

- Girişlerin ada göre listesi
- Giriş tipleri
- Girişler tarafından bildirilecek olaylar
- Analog modla kullanılan direnç tipleri

Giriş parametreleri

AMC girişlerinin parametreleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

| Sütun adı | Açıklama |
|------------------------------------|--|
| Name (Ad) | Girişin numaralandırılması (01'den 08'e kadar) ve ilgili AMC veya AMC-EXT'nin adı. |
| Serial resistor (Seri direnç) | Seri direnç için ayarlanmış direnç değerinin görüntülenmesi. "yok" veya "---" = dijital mod |
| Parallel resistor (Paralel direnç) | Paralel direnç için ayarlanmış direnç değerinin görüntülenmesi. "yok" veya "---" = dijital mod |
| Time model (Zaman modeli) | Seçilen zaman modelinin adı |
| Messages (Mesajlar) | Oluşturulacak mesajların girinti numarası ve ataması 00 = mesaj yok 01 = olaylar Open (Açık) ise close (kapat) etkinleştirilmiştir 02 = olaylar Line cut (Hat kesildi) ise short circuit (kısa devre) etkinleştirilmiştir 03 = iki etkinlik seçeneği de etkinleştirilmişse |
| Assigned (Atandı) | Giriş Modeli 15 kullanıldığında, DIP'nin sinyal adı görüntülenir. |

Aynı anda birden çok giriş seçmek için tıklarken Ctrl ve Shift tuşlarını kullanın. Değiştirdiğiniz her türlü değer seçilen tüm girişlere uygulanır.

Olaylar ve Zaman modelleri

Çalışma moduna bağlı olarak, şu kapı durumları algılanır ve bildirilir: **Open** (Açık), **Closed** (Kapalı), **Line cut** (Hat kesildi) ve **Short circuit** (Kısa devre).

AMC'nin bu durumları sistem geneline olaylar olarak iletmesini sağlamak için ilgili onay kutularını seçin.

Olayların iletimini model tarafından tanımlanan zamanla sınırlamak için aynı adın açılır listesinden bir **Time model** (Zaman modeli) seçin. Örneğin, **Open** (Açık) olay yalnızca normal iş saatleri dışında önemli olabilir.

Giriş türü

Dirençler **Digital mode**'da (Dijital mod) veya **Analog mode**'da (Analog mod) (4 durum) çalıştırılabilir.

Varsayılan **Digital mode**'dur (Dijital mod): Yalnızca **open** (açık) ve **close** (kapalı) kapı durumları algılanır.

Ayrıca Analog modda kablo durumları **Line cut** (Hat kesildi) ve **Short circuit (Kısa devre)** algılanır.

| | |
|---------------|---|
| Kapı açık | seri (R_s) ve paralel (R_p) direnç değerlerinin toplamı: $R_s + R_p$ |
| Kapı kapalı | seri direnç değerlerine eşittir: R_s |
| Devre kesildi | seri (R_s) ve paralel (R_p) direnç değerlerinin sonsuza yaklaşan değerleri. |
| Kısa Devre | seri (R_s) ve paralel (R_p) direnç değerlerinin toplamı sıfıra eşittir. |

Dirençler

Dirençler varsayılan **Digital mode**'da (Dijital mod) "yok" veya "---" olarak ayarlanmıştır.

Analog mode'da (Analog mod) seri ve paralel dirençlerin değerleri, ilgili radyo düğmeleri seçilerek ayarlanabilir.

yok, 1K, 1K2, 1K5, 1K8, 2K2, 2K7, 3K3, 3K9, 4K7, 5K6, 6K8, 8K2 (100 ohm'da)

Seçilen direnç değerine bağlı olarak, ilgili direnç için yalnızca kısıtlı aralıklar kullanılabilir.

Aşağıdaki tablolar, soldaki sütunlarda seçilen değerleri, sağ sütunlarda ise diğer dirençlerin kullanılabilir aralıklarını gösterir.

| Seri | Aralık | Paralel | Aralık |
|------------------|---------|------------------|---------|
| "yok" veya "---" | 1K-8K2 | "yok" veya "---" | 1K-8K2 |
| 1K | 1K-2K2 | 1K | 1K-1K8 |
| 1K2 | 1K-2K7 | 1K2 | 1K-2K7 |
| 1K5 | 1K-3K9 | 1K5 | 1K-3K3 |
| 1K8 | 1K-6K8 | 1K8 | 1K-3K9 |
| 2K2 | 1K2-8K2 | 2K2 | 1K-4K7 |
| 2K7 | 1K2-8K2 | 2K7 | 1K2-5K6 |
| 3K3 | 1K5-8K2 | 3K3 | 1K5-6K8 |
| 3K9 | 1K8-8K2 | 3K9 | 1K5-8K2 |
| 4K7 | 2K2-8K2 | 4K7 | 1K8-8K2 |
| 5K6 | 2K7-8K2 | 5K6 | 1K8-8K2 |
| 6K8 | 3K3-8K2 | 6K8 | 1K8-8K2 |
| 8K2 | 3K9-8K2 | 8K2 | 2K2-8K2 |

AMC Çıkışlarını Yapılandırma - Genel Bakış

Bu iletişim sayfası, bir AMC veya AMC-EXT'deki her çıkışın yapılandırılmasını sağlar ve üç ana alan içerir:

- Her çıkış için ayarlanan parametreye genel bakışı içeren liste kutusu
- Listede seçilen çıkışlara yönelik yapılandırma seçenekleri
- Çıkışların etkinleştirilmesine yönelik koşulların tanımı

AMC 4-W Inputs Outputs Terminals

| Output | Action type | Max. duration | Delay | Period | Pulsing | Duration | Count | Time model | Message |
|---------------|-------------|---------------|------------|--------|---------|----------|-------|----------------------|---------|
| 01, AMC 4-W-8 | used | by an | entrance ! | | | | | 000, <No time model> | (|
| 02, AMC 4-W-8 | used | by an | entrance ! | | | | | 000, <No time model> | (|
| 03, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | (|
| 04, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | (|
| 05, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | (|
| 06, AMC 4-W-8 | used | by an | entrance ! | | | | | 000, <No time model> | (|
| 07, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | (|
| 08, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | (|

Output data

State

- Input activated
- Input normal
- Input short circuit tamper
- Input open tamper
- Input enabled
- Input disabled
- Output set
- Output reset
- Door open
- Door closed
- Door opened unauthorised
- Door left open
- Reader shows access gran
- Reader shows access deni
- Time model active

Events

Create events: Time model: 000, <No time model>

Behaviour

Action type: 1 - Follow state

Max. duration: 0 sec.

Delay: 0 sec.

Period: 0 sec.

Pulsing

Enable:

Pulse width: 0 1/10 sec.

of pulses: 0

| Output | Op1 | Description | Param11 | Param12 | Op2 | Description | Parameter21 |
|--------|-----|--------------------------|---------------|------------------|-----|-------------|-------------|
| 03 | | Door open | 10b, DM 10b | NORMDOOR, Door-6 | | | |
| 03 | OR | Door opened unauthorised | 10b, DM 10b | NORMDOOR, Door-6 | | | |
| 05 | | Door open | 01a, DM 01a-6 | NORMDOOR, Door-7 | | | |
| 05 | OR | Door opened unauthorised | 01a, DM 01a-6 | NORMDOOR, Door-7 | | | |

Tablodaki AMC çıkışlarını seçme

Çıkış kontaklarını yapılandırmak için önce üst tablodaki ilgili satırı seçin. Gerekliyse birden fazla satırı seçmek için Ctrl ve Shift tuşlarını kullanın. Pencerenin alt kısmında yapılan değişiklikler yalnızca seçtiğiniz çıkışları etkiler.

| Output | Action type | Max. duration | Delay | Period | Pulsing | Duration | Count | Time model | Messages |
|---------------|-------------|---------------|------------|--------|---------|----------|-------|----------------------|----------|
| 01, AMC 4-W-8 | used | by an | entrance ! | | | | | 000, <No time model> | 00 |
| 02, AMC 4-W-8 | used | by an | entrance ! | | | | | 000, <No time model> | 00 |
| 03, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | 00 |
| 04, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | 00 |
| 05, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | 00 |
| 06, AMC 4-W-8 | used | by an | entrance ! | | | | | 000, <No time model> | 00 |
| 07, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | 00 |
| 08, AMC 4-W-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000, <No time model> | 00 |

Çıkışları daha önce bir kapı modeli aracılığıyla veya başka bir yerden atanan çizgiler, "**used by an entrance!**" (bir giriş tarafından kullanılıyor!) bilgisıyla birlikte açık gri renkte gösterilir. Bu tür çıkışlar daha fazla yapılandırılmaz.

Sizin seçtiğiniz satırlar koyu gri renktedir.

AMC çıkışlarının parametreleri

| Sütun adı | Açıklama |
|----------------|---|
| Output (Çıkış) | ilgili AMC veya AMC-EXT'deki çıkışların geçerli numaralandırması AMC ve AMC_IO08 ile 01-08 AMC_IO16 ile 01-16 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Action type (İşlem tipi) | seçilen işlem tipinin gösterimi 1 = Takip durumu 2 = Tetikleyici 3 = Dönüşümlü |
| Max. duration (Maks. süre) | saniye cinsinden sinyal uzunluğu [1 - 9999; 0 = her zaman, karşıt mesaj görünmezse] - sadece işlem tipi "1" ile |
| Delay (Gecikme) | sinyal verilene kadar saniye cinsinden gecikme [0 - 9999] - sadece işlem tipi "1" ve "2" ile |
| Period (Süre) | saniye cinsinden sinyalin verildiği süre - sadece işlem tipi "2" ile |
| Pulsing (Darbe Gönderme) | darbenin etkinleştirilmesi - aksi takdirde sinyal sürekli verilir |
| Duration (Süre) | darbe uzunluğu |
| Count (Sayı) | saniyedeki darbe sayısı |
| Time model (Zaman modeli) | seçilen zaman modelinin adı |
| Messages (Mesajlar) | mesaj etkinliğinin işaretlenmesi 00 = mesaj yok 03 = olaylar bildirildi |
| Assigned (Atandı) | Giriş Modeli 15 kullanıldığında, DOP'nin sinyal adı görüntülenir. |

Çıkışlar: Olaylar, Eylem, Darbe Gönderme

Yukarıdaki listedeki tüm girişler, **Events** (Olaylar), **Action** (Eylem) ve **Pulsing** (Darbe Gönderme) iletişim kutularındaki onay kutuları ve giriş alanları kullanılarak oluşturulur. Bir liste girişi seçmek, bu alanlardaki ilgili ayarları gösterir. Bu, seçilen tüm çıkışlara yönelik parametrelerin eşit olması koşuluyla çok sayıda liste girişi için de geçerlidir. Listedenden seçilen tüm girişler için parametre ayarlarındaki değişiklikler benimsenir.

The screenshot shows the configuration interface for events. It is divided into three main sections: 'Events', 'Behaviour', and 'Pulsing'.
- **Events:** 'Create events' is checked, and 'Time model' is set to '001, normal week'.
- **Behaviour:** 'Action type' is set to '2 - Trigger'. 'Max. duration' is 0, 'Delay' is 1, and 'Period' is 10.
- **Pulsing:** 'Enable' is unchecked. 'Pulse width' is 0 and '# of pulses' is 0.

Etkin çıkış için bir mesaj gönderilmesi gerekiyorsa **Create events** (Olay oluştur) onay kutusunu seçin. Bu mesajlar sadece özel dönemlerde, örneğin geceleri veya hafta sonları gönderilecekse uygun bir **zaman modeli** atayın.

Tek işlem türleri için aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:

| Action type (İşlem tipi) | Max. duration (Maks. süre) | Delay (Gecik me) | Period (Süre) | Pulsing/Enable (Darbe Gönderme/ Etkinleştirme) | Pulse width (Darbe genişliği) | Number of pulses (Darbe sayısı) |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| Takip durumu | 0 = her zaman 1 - 9999 | 0 - 9999 | hayır | evet | 1 - 9999 | Yok |
| Tetikleyici | hayır | 0 - 9999 | 0 - 9999 darbe gönderme etkin değilse | evet süreyi devre dışı bırakır | 1 - 9999 | 1 - 9999 |
| Dönüşümlü | hayır | hayır | hayır | evet | 1 - 9999 | hayır |

AMC çıkış verileri

Outputs (Çıkışlar) iletişim kutusunun alt kısmı şunları içerir:

- Seçilen çıkışlar için kullanılabilen **durumları** içeren bir liste kutusu.
- Çıkışları ve bu çıkışları tetiklemek için yapılandırılmış durumları içeren bir tablo.

| Output | Op1 | Description | Param11 | Param12 | Op2 | Description | Parameter21 | Parameter22 |
|--------|-----|-----------------|-------------|-----------|-----|----------------|-------------|---------------|
| 07 | | Door open | 10b, DM 10b | NORMDO... | | | | |
| 07 | OR | Door closed | 10b, DM 10b | NORMDO... | | | | |
| 07 | OR | Door opened ... | 10b, DM 10b | NORMDO... | | | | |
| 07 | OR | Door left open | 10b, DM 10b | NORMDO... | AND | Door left open | 10b, DM 10b | NORMDOOR, ... |

Çıkışları belirli durumlar tarafından tetiklenecek şekilde yapılandırma

Yukarıda seçtiğiniz çıktıları, tek durumlar veya mantıksal durum birleşimleri tarafından tetiklenecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

- Üst liste kutusundan bir veya daha fazla çıkış seçin.
- **State** (Durum) listesinden bir durum seçin.
- Bu durumu iletebilecek seçili duruma sahip birden fazla cihaz veya kurulum varsa **>>** düğmesi **>** düğmesinin yanında etkinleştirilir.

Seçilen her çıkış için **>** simgesine tıklayarak (veya duruma çift tıklayarak), ilk cihaz (örneğin AMC, ilk giriş) ve kurulum (örneğin ilk sinyal, ilk kapı) ile durumdan oluşan bir giriş oluşturun.

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|-------------|--------------------|--------------------|
| 04 | | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |

» simgesine tıkladığında, seçilen durum listeye aktarılır ve her kurulu cihaz (örneğin, tüm AMC girişleri) için mantıksal VEYA operatörü ile birlikte oluşturulur.

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|-------------|--------------------|--------------------|
| 04 | | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 02, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 03, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 04, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 05, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 06, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 07, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 08, AMC 4-W-2 |

- Bir VEYA kısayolu üzerinden birkaç durum atanabilir.

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|--------------|--------------------|--------------------|
| 04 | | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input normal | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door open | 06a, Timemgm | << !!! >> |

VE bulunan kısayollar da mümkündür:

- Rastgele bir sütundan seçilerek başka bir koşulun eklendiği durum zaten atanmış olmalıdır.
- Ardından başka bir durum seçilir ve » simgesine tıklanarak işaretli duruma bağlanır.

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 | Operand2 | Description | Parameter21 | Parameter22 |
|------|----------|--------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|--------------|-------------|
| 04 | | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 | | | | |
| 04 | OR | Input normal | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 | | | | |
| 04 | OR | Door open | 06a, Timemgm | << !!! >> | AND | Door opened unauthorised | 06a, Timemgm | << !!! >> |



Uyarı!

Her çıkışa en çok 128 VEYA koşulu atanabilir.
Her koşulun içinde **bir** VE koşulu olabilir.

Bir durum bir cihaz veya kurulum için atandıktan sonra, bu diğer tüm mevcut cihazlar ve kurulumlar için de atanabilir.

- Rastgele bir sütunda atanan girişi seçin.
- Bu durum, tüm mevcut cihazlar ve kurulumlar için **All** simgesine tıklanarak oluşturulur.

Çıkışların parametrelerini değiştirme

Listedeki satırları değiştirebilirsiniz

Atanan durumun eşleşebileceği bazı cihazlar veya kurulumlarda, bu tipteki ilk cihazlar ve kurulumlar her zaman ayarlanır.

Param11 ve **Param21** (AND kısayollarıyla) sütunlarında cihazlar (örneğin, AMC, giriş) görüntülenir. **Param12** ve **Param22** sütunları ise özel kurulumları (örneğin, giriş sinyali, kapı, okuyucu) içerir.

Birkaç cihaz (örneğin G/Ç kartları) veya kurulum (örneğin, ek sinyaller, okuyucular) mevcutsa fare işaretçisi bu sütunu gösterirken değişir.

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|--------------|--------------------|--------------------|
| 04 | | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input normal | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door open | 06a, Timemgm | << !!! >> |

Sütun girişine çift tıkladığında, bir düğme parametre için geçerli girişlerden oluşan bir açılır listeyi açar.

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|--------------|--------------------|--------------------|
| 04 | | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input normal | 00, AMC, AMC 4-W-2 | 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door open | 06a, Timemgm | |

01, AMC 4-W-2

02, AMC 4-W-2

03, AMC 4-W-2

04, AMC 4-W-2

05, AMC 4-W-2

06, AMC 4-W-2

07, AMC 4-W-2

08, AMC 4-W-2

Param11 ve **Param21** sütunlarındaki girişler değiştirildiğinde, **Param12** ve **Param22** sütunlarındaki girişler güncellenir:

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 04 | | Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door open | 06a, Timemgm | << !!! >> |
| 04 | OR | Input normal | 01, AMC_ID, AMC_ID16_002_1 | In, 01, AMC_ID16_002_1 |




Uyarı!


Bu sadece **Param11**, **Param12**, **Param21** ve **Param22** sütunları için mümkündür.


Başka seçenek yoksa (örneğin, yalnızca bir giriş yapılandırıldığından), fare işaretçisi değişmez ve tüm alanlar gri renktedir. Bu girişe çift tıklanmışsa bu bir silme komutu olarak yorumlanır ve silme işlemini doğrulamak için mesaj kutusu görüntülenir.

Çıkışları tetikleyen durumları silme

Seçilen atamalar  'e' simgesine tıklanarak (veya liste girişine çift tıklanarak) kaldırılabilir. Bir mesaj kutusu silme için onay ister.

Birkaç durum bir çıkışla ilişkilendirilmişse bunların hepsi aşağıdaki gibi birlikte silinebilir:

- İlk liste girişini (**Op1** sütununda girişi olmayan) seçin ve ardından '<<' düğmesine  tıklayın.
- Alternatif olarak, ilk girişe çift tıklayın.
 - Bir açılır pencere görünür. Silme işlemini onaylayın veya durdurun.
 - Silme işlemini onaylarsanız ikinci bir açılır pencere ilişkili tüm girişleri (**Yes** (Evet) yanıtı) ya da yalnızca seçilen girişi (**No** (Hayır) yanıtı) silmek isteyip istemediğinizi sorar.

İlk durumu **Op2** sütunundaki bir VE operatörü ile niteleyen ek durumları silmek için, satırda herhangi bir yere ve ardından "eksi" düğmesine  tıklayın. Bu düğme yalnızca bu satırda uygun bir VE durumu varsa etkindir.

Durum açıklaması

Aşağıdaki tabloda tüm seçilebilir durumlar, bunların tip numarası ve açıklamasına genel bir bakış sunulmaktadır.

State (Durum) liste alanı bu parametreleri de içerir; listede sağa doğru gidilerek gösterilir.

| Durum | Tip | Açıklama |
|---|-----|---|
| Giriş etkin | 1 | Yerel giriş |
| Giriş normal | 2 | Yerel giriş |
| Giriş kısa devre dışı müdahalesi | 3 | Dirençli yerel giriş yapılandırıldı |
| Giriş açık dış müdahalesi | 4 | Dirençli yerel giriş yapılandırıldı |
| Giriş devre dışı | 5 | Yerel giriş zaman modeliyle devre dışı bırakıldı |
| Giriş etkin | 6 | Yerel giriş zaman modeliyle etkinleştirildi |
| Çıkış ayarlandı | 7 | Yerel çıkış, geçerli çıkış değil |
| Çıkış sıfırlandı | 8 | Yerel giriş, geçerli giriş değil |
| Kapı açık | 9 | Girişin GID'si, kapı numarası |
| Kapı kapalı | 10 | Girişin GID'si, kapı numarası |
| Kapı yetkisiz olarak açıldı | 11 | Girişin GID'si, kapı numarası, "Açık kapı"yı değiştirir (9) |
| Kapı açık bırakıldı | 12 | Girişin GID'si, kapı numarası |
| Okuyucu giriş izni verildiğini gösteriyor | 13 | Okuyucu adresi |
| Okuyucu girişin reddedildiğini gösteriyor | 14 | Okuyucu adresi |
| Zaman modeli etkin | 15 | Yapılandırılan zaman modeli |
| Dış müdahale okuyucu | 16 | Okuyucu adresi |
| Dış Müdahale AMC'si | 17 | --- |
| Dış müdahale G/Ç kartı | 18 | --- |
| Güç arızası | 19 | yalnızca pille çalışan AMC için |
| Güç iyi | 20 | yalnızca pille çalışan AMC için |
| Ana bilgisayar iletişimi tamam | 21 | --- |
| Ana bilgisayar iletişimi kesildi | 22 | --- |
| Okuyucudan mesaj | 23 | Okuyucu adresi |
| LAC'den mesaj | 24 | Board number (Kart numarası) |
| Kart kontrolü | 25 | Okuyucu adresi, kart kontrol işlevi. |

Çıkışları yapılandırma

Kapı modelleri ya da tek atama ile birlikte sinyal atanmanın yanı sıra henüz tahsis edilmeyen çıkışlar için koşullar tanımlanabilir. Bu koşullar oluşursa ayarlı parametreye karşılık gelen çıkış etkinleştirilir.

Neyin çıkış üzerinden değişeceğine karar vermeniz gerekir. Belirli bir kapı modeli, kapıları ve okuyucuları ile ilişkilendirilebilen sinyallerin aksine, bu durumda bir AMC'ye bağlı tüm cihazların ve kurulumların sinyalleri uygulanabilir.

Örneğin, optik, akustik bir sinyal veya harici bir cihaza gönderilen bir mesaj **Input short circuit tamper** (Giriş kısa devre müdahalesi) ve **Door opened unauthorized** (Kapı yetkisiz açıldı) sinyalleri tarafından tetiklenirse bu dikkate alınacak giriş veya girişler ilgili hedef çıkışa atanır. Her durumda yalnızca bir kontağın seçildiği örnek:

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 04 | | Input short cir... | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door opened ... | 06a, Timemgm | << !!! >> |

Tüm kontakları içeren örnek:


| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 04 | | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 02, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 03, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 04, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 05, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 06, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 07, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 08, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door opened unauthorised | 06a, Timemgm | --- |
| 04 | OR | Door opened unauthorised | 03a, Entrance B:B | REVDOR, Revolving Door |

Seçilen kontakları içeren örnek:

» simgesine tıklandığında veya tüm kontaklar atandıktan sonra gerekli olmayan kontaklar kaldırıldığında her kontak için tek bir giriş oluşturulur:

| Exit | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 04 | | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 03, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 05, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 06, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door opened unauthorised | 06a, Timemgm | --- |
| 04 | OR | Door opened unauthorised | 03a, Entrance B:B | REVDOR, Revolving Door |

Aynı koşullar, örneğin optik bir sinyale ek olarak bir akustik sinyale de ihtiyacınız olursa ve aynı zamanda harici cihaza aynı anda bir mesaj gönderilmesi gerekirse birkaç çıkışa yüklenebilir:

| Exit  | Operand1 | Description | Param11 | Param12 |
|--|----------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 04 | | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 02, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 03, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 04, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 05, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 06, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 07, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 08, AMC 4-W-2 |
| 04 | OR | Door opened unauthorised | 06a, Timemgm | << !!! >> |
| 04 | OR | Door opened unauthorised | 03a, Entrance B:B | REVDOOR, Revolving Door |
| 06 | | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 02, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 03, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 04, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 05, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 06, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 07, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 08, AMC 4-W-2 |
| 06 | OR | Door opened unauthorised | 06a, Timemgm | << !!! >> |
| 07 | | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| 07 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 02, AMC 4-W-2 |
| 07 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 03, AMC 4-W-2 |
| 07 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 04, AMC 4-W-2 |
| 07 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 05, AMC 4-W-2 |
| 07 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 06, AMC 4-W-2 |
| 07 | OR | Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 07, AMC 4-W-2 |

Parametre 11/21 ve 12/22 için varsayılan değerlerin bulunduğu tüm mevcut durumların listesi:

| Description | Param11 | Param12 |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| Input activated | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| Input normal | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| Input short circuit tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| Input open tamper | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| Input enabled | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| Input disabled | 00, AMC, AMC 4-W-2 | In, 01, AMC 4-W-2 |
| Output set | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |
| Output reset | 00, AMC, AMC 4-W-2 | Out, 01, AMC 4-W-2 |
| Door open | 06a, Timemgm | << !!! >> |
| Door closed | 06a, Timemgm | << !!! >> |
| Door opened unauthorised | 06a, Timemgm | << !!! >> |
| Door left open | 06a, Timemgm | << !!! >> |
| Reader shows access granted | --- | TM-Reader IN |
| Reader shows access denied | --- | TM-Reader IN |
| Time model active | --- | 000, <No time model> |
| Tamper reader | --- | TM-Reader IN |
| Tamper AMC | --- | --- |
| Tamper I/O board | --- | 00, AMC, AMC 4-W-2 |
| Power fail | --- | --- |
| Power good | --- | --- |
| Host communication ok | --- | --- |
| Host communication down | --- | --- |

Terminaler sekmesindeki sinyalleri tanımlama

Terminals (Terminaler) sekmesinde bir AMC veya AMC-EXT'deki kontak tahsisi gösterilir.

Girişler oluşturulduktan sonra, sinyal atamaları seçilen kapı modeline göre gösterilir.

Kontrol cihazının ve genişletme kartlarının **Terminals** (Terminaler) sekmesinde değişiklik yapamazsınız. Düzenlemeler yalnızca giriş sayfasının terminaler sekmesinde yapılabilir. Bu nedenle terminal ayarları gri bir arka plan üzerinde görüntülenir. Kırmızı renkte görüntülenen girişler, ilgili çıkışların sinyal yapılandırmalarını gösterir.

AMC 4-R4 | Inputs | Outputs | Terminals

Signal allocation of 'AMC 4-R4' with 12 signal pairing

| Board | T.. | entrance | Input signal | entrance | Output signal |
|----------|-----|----------|--------------|----------|---------------|
| AMC 4-R4 | 01 | DM 01a | Door contact | DM 01a | Release door |
| AMC 4-R4 | 02 | | | | |
| AMC 4-R4 | 03 | | | | |
| AMC 4-R4 | 04 | | | | |
| AMC 4-R4 | 05 | | | | |
| AMC 4-R4 | 06 | | | | |
| AMC 4-R4 | 07 | | | | |
| AMC 4-R4 | 08 | | | | |
| BPR HI | 01 | | | | |
| BPR HI | 02 | | | | |
| BPR HI-1 | 01 | | | | |
| BPR HI-1 | 02 | | | | |

14


DTLS'yi güvenli iletişim için yapılandırma

Giriş

Kartlı geçiş sistemi (ACS), DTLS tarafından korunan son derece güvenli cihaz iletişimi sağlar. DTLS iletişimini ACS'deki cihazlar arasında dağıtmanın iki ana yolu vardır:

Yukarıdan aşağıya doğru dağıtım (T), ACS 'nin cihaz düzenleyicisinde yapılır.

Aşağıdan yukarıya doğru dağıtım (B) genellikle AMCIPConfig aracında yapılır ancak tamamlamak için cihaz düzenleyicisi gereklidir.

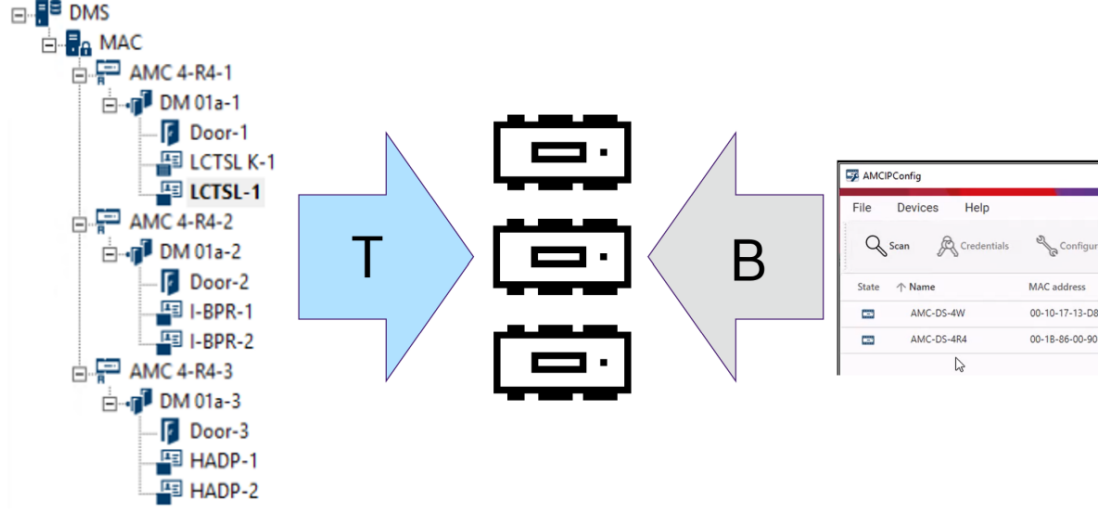

- (T) Yukarıdan aşağıya doğru dağıtım cihaz düzenleyicisinde iki farklı şekilde yapılabilir:
 - Tüm AMC'ler için DMS seviyesinde tek bir cihaz iletişim şifresi (DCP) kullanarak,
 - Cihaz ağacının farklı dalları için ilgili MAC'ler veya bir AMC'lerde başlayan birden fazla DCP kullanarak.
- (B) Aşağıdan yukarıya doğru dağıtım da AMCIPConfig aracında iki alternatif şekilde başlatılabilir:
 - AMC donanım anahtarı kullanarak
 - Rastgele bir LCD anahtarı kullanarak



Uyarı!

Aşağıdan yukarıya dağıtım için yine cihaz düzenleyicisinde DCP'lerin ayarlanması gerekir. Aşağıdan yukarıya dağıtım, AMC cihazında bir DCP ayarlamasını sağlar. Ayrıca, MAC ve AMC arasında tam DTLS iletişimi sağlamak için aynı AMC'de aynı DCP'yi de ayarlamamız gerekir.

DTLS dağıtım seçeneklerinin özeti

| | Kısa açıklama | Avantajlar | Dezavantajlar |
|--------------------------|---|-----------------------|--|
| Yukarıdan aşağıya | Sistem yöneticisi Cihaz Düzenleyicisi 'nde güçlü bir şifre girer. Sistem, bu şifreden DMS'den MAC'lere ve AMC kapı kontrol cihazlarına kadar kartlı geçiş cihazları ağacı aracılığıyla yukarıdan aşağıya doğru yaydığı bir Ana anahtar oluşturur. | Hızlı, basit dağıtım. | Ana anahtarın AMC kapı kontrol cihazlarına yayılması sırasında cihazın iletişimi DTLS tarafından korunmaz. |

| | Kısa açıklama | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|--|---|
| | Cihaz ağacının tamamı için bir şifre ya da cihaz ağacının farklı dallarına ait farklı şifreler belirleyebilirsiniz. | | |
| AMC donanım anahtarı kullanılarak aşağıdan yukarıya | Sistem yöneticisi, DTLS'yi AMC kapı kontrol cihazı seviyesinde dağıtmak için AMC IPConfig aracını kullanır. | Daha fazla dağıtım ayrımı ve esnekliği. Bu yöntem, yukarıdan aşağıya doğru dağıtımın ana dezavantajını, yani bir ana anahtarın ara sıra gerçekleşen korumasız iletişimini önler. Yine de DCP'yi ayarlarken AMCIPConfig aracından AMC'ye bağlantının güvenli olmasını gerektirir. | IPConfig aracı AMC'deki DCP'yi ayarlarken, güvenli iletişimi başka yollarla sağlamanız gerekir. Örneğin, AMC'yi doğrudan IPConfig'in çalıştığı bilgisayara bağlayın. IPConfig aracında ayarladığınız DCP'ler, cihaz düzenleyicisi aracılığıyla aynı AMC'de de ayarlanmalıdır. |
| Rasgele LCD tuşu kullanılarak aşağıdan yukarıya | | Daha fazla dağıtım ayrımı ve esnekliği. En yüksek güvenlidir, çünkü LCD anahtarı ağ üzerinden hiçbir şekilde iletilmez. Bu nedenle, kimlik bilgilerinin yayılması her zaman koruma altındadır. | Daha karmaşık ve zaman alan dağıtım. 27 simgeli rastgele LCD anahtarını ağ dışındaki bazı yollarla IPConfig aracına aktarmanız gerekir. |
| Ayrıntılar ve yönergeleri bu bölümün sonraki kısımlarında bulabilirsiniz. | | | |

DTLS terminolojisi

DCP (Cihaz İletişim Şifresi)

ACS'nin dahili bir ana anahtar oluşturduğu tek bir güçlü şifre. Şifre, ACS'de saklanmadığından güvenli halde tutulmalıdır.

Ana anahtar

Sistemin DCP'den ürettiği ve giriş kontrol cihazlarını korumak için kullandığı kod. Ana anahtar hiçbir zaman herhangi bir kullanıcıya görünmez.

Rastgele LCD anahtarı

AMC'nin her yeniden başlatıldığında yeniden oluşturduğu geçici alfa sayısal kod. Anahtar AMC'nin sıvı kristal ekranında (LCD) görüntülenebilir ve ağ iletişiminin kimliğini doğrulamak için yazılım araçları tarafından istenebilir.

AMC donanım anahtarı.

AMC'nin belirli donanım parametrelerinden oluşturduğu dahili kimlik doğrulama kodu. Kullanıcıya gösterilmez.

14.1

Yukarıdan aşağıya doğru DTLS dağıtımı

Ön koşullar

- AMS 4.0 veya BIS-ACE 4.9.1 ya da sonrası.
- DMS'den AMC'ye kartlı geçiş cihazları ağacı fiziksel olarak kurulmuş ve ağa bağlanmıştır ancak AMC'ler etkinleştirilmemiştir. Etkin, AMC'lerin **Communication to host enabled** (Ana bilgisayar ile iletişim etkin) onay kutularının seçildiği anlamına gelir.
- DTLS, AMC'lerde aşağıdan yukarıya doğru yöntemlerden biri ile zaten bir IPConfig aracı aracılığıyla yapılandırılmamıştır.

Prosedür: Tümü için bir DCP

1. ACS'de Cihaz Düzenleyici'ni başlatın
 - BIS Yapılandırma Tarayıcısı > **Connections** (Bağlantılar)
 - AMS Main menu (AMS Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz



verileri) > **Device tree** (Cihaz ağacı)


- Sizi Güçlü bir Cihaz İletişim Şifresi (DCP) girmeye davet eden bir iletişim kutusu penceresi görüntülenir.
- 2. Cihaz ağacındaki tüm AMC'ler için tek bir DCP ayarlamak üzere yerel şifre ilkelerinize göre güçlü bir şifre girin ve onaylayın.
 - İletişim kutusu şifre entropisine bağlı olarak şifre gücü ile ilgili geri bildirimde bulunur.
- 3. Şifre ACS'de saklanmadığından şifreyi dikkatlice not edin.
- 4. İletişim kutusunu kapatmak için **OK**'e (Tamam) tıklayın.

Alternatif prosedür: Cihaz ağacının farklı dalları için birden fazla DCP

1. ACS'de Cihaz Düzenleyici'ni başlatın
 - BIS Yapılandırma Tarayıcısı > **Connections** (Bağlantılar)
 - AMS Main menu (AMS Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz



verileri) > **Device tree** (Cihaz ağacı)

- Sizi Güçlü bir Cihaz İletişim Şifresi (DCP) girmeye davet eden bir iletişim kutusu penceresi görüntülenir.
- 2. Cihaz ağacının farklı dallarındaki (MAC'ler ve AMC'ler) farklı DCP'leri ayarlamak için **Cancel**'a (İptal) tıklayın.
 - Bir açılır iletişim kutusu, sistemdeki kaç AMC'de hala DCP olmadığını bildirir.
 - Cihaz ağacı Cihaz Düzenleyicisi'nde açılır.
- 3. DCP ayarlamak istediğiniz MAC veya AMC'yi seçmek için cihaz ağacını açın.
 - DCP'yi bir MAC seviyesinde ayarlarsanız tüm MAC'nin alt AMC'leri için de ayarlanır.
 - DCP'yi bir AMC düzeyinde ayarlarsanız bu, yalnızca bu AMC için ayarlanır.
- 4. **Device communication password:** (Cihaz iletişim şifresi:) metin alanının yanındaki üç nokta  düğmesine tıklayın.
- 5. Yerel şifre ilkelerinize göre güçlü bir şifre girin ve onaylayın.
- 6. ACS'de saklanmadığından şifreyi ve geçerli olduğu dikkatlice not edin.
- 7. Aynı bir DCP ayarlamak istediğiniz her MAC veya AMC için bu prosedürü tekrarlayın.

8. İletişim kutusunu kapatmak için **OK**'e (Tamam) tıklayın.

Yukarıdan aşağıya dağıtımın sonucu

ACS, seçilen DMS veya MAC'nin altındaki tüm AMC'ler için dahili anahtarlar oluşturmak amacıyla DCP veya DCP'leri kullanır.

AMC IPConfig aracını kullanarak sonrasında DCP'yi bir veya daha fazla AMC'de değiştirmedığınız sürece bu prosedürü yinelemeniz gerekmez (bkz. "aşağıdan yukarıya doğru" dağıtım). Bu durumda derhal aynı DCP'yi cihaz düzenleyicisinde aynı AMC'de ayarlamanız gerekir.

Daha sonra zaten DCP'leri bulunan DMS'ler ve MAC'lere alt cihaz ağacında cihaz eklerseniz yeni cihazlar aynı DCP'yi üst cihazlarından otomatik olarak devralır.

15

Girişleri Yapılandırma

15.1

Girişler - giriş

Giriş terimi bütünüyle bir giriş noktasındaki kartlı geçiş mekanizmasını belirtir:

Girişin öğeleri şunlardır:

- Giriş okuyucuları - 1 ile 4 arasında
- Örneğin bir kapı, turnike, tuzak veya bomlu bariyer gibi bir tür bariyer.
- Donanım elemanları arasında önceden belirlenmiş elektronik sinyal dizileri tarafından tanımlanan giriş prosedürü.

Bir Kapı modeli belirli bir giriş türüne ilişkin bir şablondur. Mevcut kapı elemanlarını (okuyucuların sayısı ve tipi, kapı veya bariyer tipi vb.) açıklar ve önceden tanımlanmış sinyal dizileriyle belirli bir kartlı geçiş işlemi uygular.

Kapı modelleri, bir kartlı geçiş sisteminin yapılandırmasını büyük ölçüde kolaylaştırır.

| | |
|----------------|---|
| Kapı modeli 1 | basit veya ortak kapı |
| Kapı modeli 3 | giriş ve çıkış için ters çevrilebilir turnike |
| Kapı modeli 5 | otopark girişi veya çıkışı |
| Kapı modeli 6 | Zaman ve devam için gelen/giden okuyucuları |
| Kapı modeli 7 | asansör kontrolü |
| Kapı modeli 9 | bomlu araç bariyeri ve kayar kapı |
| Kapı modeli 10 | IDS ile kurma/devre dışı bırakma özelliğine sahip basit kapı |
| Kapı modeli 14 | IDS ile kurma/devre dışı bırakma özelliğine ve özel erişim haklarına sahip basit kapı |
| Kapı modeli 15 | bağımsız giriş ve çıkış sinyalleri |

- Kapı modelleri 1, 3, 5, 9 ve 10 gelen veya giden tarafta ek kart okuyucular için bir seçenek içerir.
- Kapı modeli 05 (otopark) veya 07 (asansör) içinde kullanılan yerel bir giriş kontrol cihazı başka bir kapı modeliyle paylaşılamaz.
- Bir giriş bir kapı modeli ile yapılandırılıp kaydedildiğinde, kapı modeli artık bir başka bir modelle değiştirilemez. Farklı bir kapı modeli gerekiyorsa giriş silinerek ve en baştan yeniden yapılandırılmalıdır.

Bazı kapı modellerinin aşağıdaki özelliklere sahip çeşitleri (a, b, c, r) vardır:

| | |
|----------|--|
| a | gelen ve giden okuyucuları |
| b | gelen okuyucusu ve giden basmalı düğmesi |
| c | gelen VEYA giden okuyucusu (ikisi de değil - a çeşidi olacak) |
| r | (Sadece kapı modeli 1). Örneğin, bir tahliye durumunda bir toplanma noktasında yalnızca kişileri kaydetmek amacıyla tek okuyucu. Bu kapı modelinde hiçbir fiziksel engel yoktur. |

Yapılandırmayı sona erdirecek **OK** (Tamam) düğmesi yalnızca tüm zorunlu değerler girildiğinde etkin hale gelir. Örneğin, çeşidin (a) kapı modelleri için gelen **ve** giden okuyucuları gereklidir. İki okuyucu için de bir tip seçilinceye kadar kayıtlar kaydedilemez.

15.2

Giriş oluşturma

Seçim için sunulan okuyucu listesi seçtiğiniz kontrol cihazı tipine göre uyarlanır.


- **AMC 4W** tipleri için yalnızca hem klavyeli hem de klavyesiz Wiegand okuyucular kullanılabilir.
- **AMC 4R4** için ise aşağıdaki tabloda bulunan okuyucular kullanılabilir. Protokolleri aynı kontrol cihazında birlikte kullanmayın.

| Okuyucu adı | Wiegand Protokolü | BPR Protokolü (*) | I-BPR Protokolü | HADP Protokolü | OSDP Protokolü |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| WIE1 | X | | | | |
| WIE1K (Klavye) | X | | | | |
| BPR MF | | X | | | |
| BPR MF Klavye | | X | | | |
| BPR LE | | X | | | |
| BPR LE Klavye | | X | | | |
| BPR HI | | X | | | |
| BPR HI Klavye | | X | | | |
| TA40 LE | | X | | | |
| TB15 HI1 | | X | | | |
| TB30 LE | | X | | | |
| INTUS 1600 | | | X | | |
| I-BPR | | | X | | |
| I-BPR K (Klavye) | | | X | | |
| DT 7020 | | | X | | |
| OSDP | | | | | X |
| OSDP K (Klavye) | | | | | X |
| OSDP KD (Klavye + Ekran) | | | | | X |
| HADP | | | | X | |
| HADP K (Klavye) | | | | X | |
| HADP KD (Klavye + Ekran) | | | | X | |
| RKL 55 (Klavye + LCD) | | | | X | |
| RK40 (Klavye) | | | | X | |
| R15 | | | | X | |
| R30 | | | | X | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|
| R40 | | | | X | |
| RK40 | | | | X | |
| RKL55 | | | | X | |

(*) BPR Protokolü kullanımdan kaldırılmış olup ve buraya yalnızca uyumluluk nedeniyle eklenmiştir.

Bir **OSDP okuyucusu** durumunda, iletişim kutusu aşağıdaki gibi görünür:

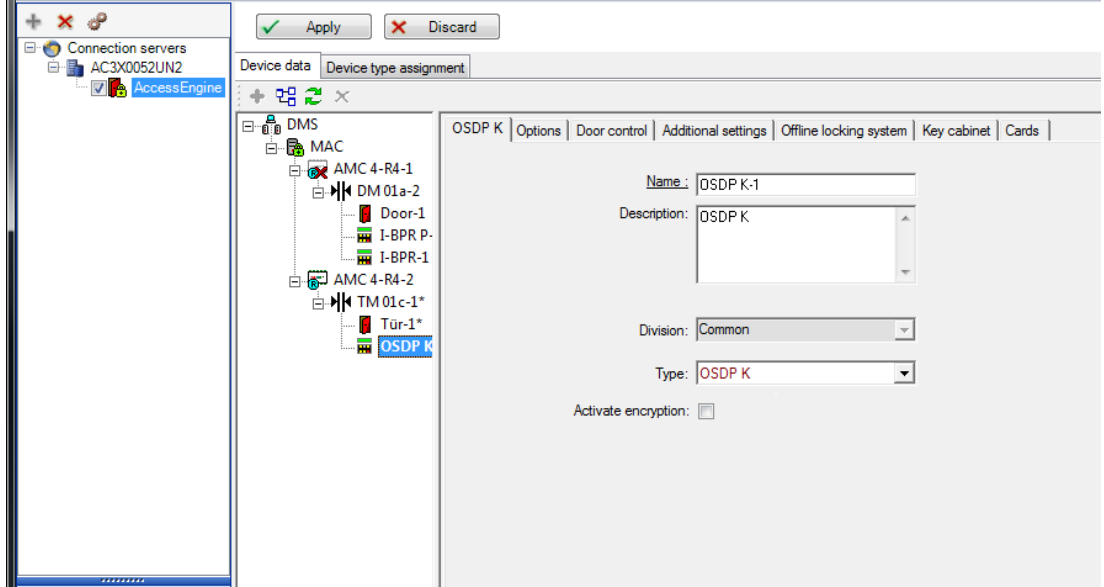

OSDP ile güvenli iletişim

Varsayılan olarak, **Activate encryption** (Şifrelemeyi etkinleştir) onay kutusu temizlenmiştir.

OSDPv2 güvenli destek bulunan okuyucular kullanıyorsanız bunu seçin.

Daha sonra onay kutusunun işaretini kaldırarak şifrelemeyi devre dışı bırakırsanız okuyucu donanımını üreticinin talimatlarına göre sıfırlayın.

Ek bir güvenlik önlemi olarak, farklı bir OSDP okuyucu birimiyle yapılandırılmış bir OSDP okuyucu birimini her değiştirme girişiminde kartlı geçiş sisteminde bir alarm oluşturulur. Operatör istemcideki alarmı kabul edebilir ve aynı anda değişim için izin verebilir.

Alarm mesajı: **Exchange of OSDP reader refused** (OSDP okuyucusu değişimi reddedildi)

Komut: **Allow exchanging the OSDP reader** (OSDP okuyucusunu değiştirmeye izin ver)

Aşağıdaki OSDP okuyucusu tipleri mevcuttur:

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| OSDP | Standart OSDP okuyucusu |
| OSDP Klavyesi | Klavyeli OSDP okuyucusu |
| OSDP Klavyesi + Ekranı | Klavyeli ve ekranlı OSDP okuyucusu |

Aşağıdaki OSDP okuyucuları test edilmiştir:

| | |
|------------------------------|--|
| OSDPv1 - güvenli olmayan mod | LECTUS duo 3000 C - MIFARE classic LECTUS duo 3000 CK - MIFARE classic LECTUS duo 3000 E - MIFARE Desfire EV1 LECTUS duo 3000 EK - MIFARE Desfire EV1 |
|------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| OSDPv2 - güvenli olmayan ve güvenli mod | LECTUS secure 2000 RO LECTUS secure 4000 RO LECTUS secure 5000 RO |
|---|---|

Uyarı!

OSDP Uyarıları

Ürün ailelerini örneğin **LECTUS duo** ve **LECTUS secure**'u aynı OSDP veri yolunda birlikte kullanmayın.

Müşteriye özel bir anahtar oluşturulur ve OSDP okuyucusuna şifreli veri iletimi için kullanılır. Sistemin uygun şekilde yedeklendiğinden emin olun.

Anahtarları güvende tutun. Kayıp anahtarlar kurtarılamaz; okuyucu sadece fabrika ayarlarına döndürülebilir.

Güvenlik nedeniyle şifrelenmiş ve şifrelenmemiş modları aynı OSDP veri yolunda birlikte kullanmayın.

Cihaz Düzenleyicisi'nde okuyucunun OSDP sekmesindeki onay kutusunu temizleyerek şifrelemeyi devre dışı bırakırsanız okuyucu donanımını üreticinin talimatlarına göre sıfırlayın.



DM 01a | Terminals

Entrance name:

Entrance description:

Location:

Destination:

Division:

| Parametre | Olası değerler | Açıklama |
|--|--|--|
| Entrance name (Giriş adı) | Alfa sayısal, 1 ile 16 karakter arasında | İletişim kutusu, giriş için benzersiz bir isim oluşturur, ancak istenirse girişi yapılandırılan operatör tarafından bu adın üzerine yazılabilir. |
| Entrance description (Giriş açıklaması) | alfa sayısal: 0-255 karakter | Sistemde görüntüleme için rastgele bir açıklayıcı metin. |

| | | |
|---|---|--|
| Location (Konum) | Herhangi bir tanımlanmış alan (otopark yok) | Okuyucunun bulunduğu adlandırılmış alan (sistemde tanımlandığı gibi). Bu bilgi giriş sırası kontrolü için kullanılır: Bir kişi bu okuyucuyu kullanmaya çalışırsa ancak o kişinin o anki konumu (sistem tarafından izlendiği gibi) okuyucunununkinden farklıysa okuyucu kişinin girişini reddeder. |
| Destination (Hedef) | Herhangi bir tanımlanmış alan (otopark yok) | Okuyucunun girişe izin verdiği sistemde tanımlandığı gibi adlandırılmış alan. Bu bilgi giriş sırası kontrolü için kullanılır: Bir kişi bu okuyucuyu kullanırsa konumu Destination (Hedef) değeriyle güncellenir. |
| Waiting time external access decision (Bekleme süresi harici giriş kararı) | Saniyenin onda biri değerinde birim sayısı | Bir kartlı geçiş kontrol cihazının girişlerine bağlı harici bir sistemden veya cihazdan alacağı bir kararı beklediği süre. |
| Division (Bölüm) | Okuyucunun ait olduğu bölüm. Varsayılan değer Common 'dir (Ortak) | Yalnızca Divisions (Bölümler) özelliği lisanslandığında geçerlidir. |
| Arming Area (Kurma Alanı) (sadece giriş modeli 14 için) | Bir harf: A'dan Z'ye kadar | Bir IDS grubunun girişleri, alanın okuyucularının etkinleştirilmesiyle birlikte aktif hale getirilir. |

15.3

Ek G/Ç kontrolleri

Ek G/Ç kontrolleri, örneğin bir ziyaretçiyi Otomatik Numara Plaka Tanıma'ya (ANPR) göre tanımlamaya yardımcı olabilir.

AMC, AMC G/Ç kontağı aracılığıyla 1 giriş alır:

– Ziyaretçi Ek G/Ç kontrolüne izin verdi

AMC, "yetkili olmayan" bir sinyal durumunda girişi engeller.

| T.. | entrance | Input signal | entrance | Output signal |
|-----------|----------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 6482 | 01 | Parking-lot 05-1 | Door contact | Parking-lot 05-1 |
| 6482 | 02 | Parking-lot 05-1 | "Request to exit" button | Parking-lot 05-1 |
| 6482 | 03 | Parking-lot 05-1 | Passage locked | Parking-lot 05-1 |
| 6482 | 04 | Parking-lot 05-1 | Passage completed | Parking-lot 05-1 |
| 6482 | 05 | Parking-lot 05-2 | Door contact | Parking-lot 05-2 |
| 6482 | 06 | Parking-lot 05-2 | "Request to exit" button | Parking-lot 05-2 |
| 6482 | 07 | Parking-lot 05-2 | Passage locked | Parking-lot 05-2 |
| 6482 | 08 | Parking-lot 05-2 | Passage completed | Parking-lot 05-2 |
| 116_002_1 | 01 | Parking-lot 05-1 | External access decision accep... | Parking-lot 05-1 |
| 116_002_1 | 02 | Parking-lot 05-1 | External access decision denied | Parking-lot 05-1 |
| 116_002_1 | 03 | Parking-lot 05-2 | External access decision accepted | Parking-lot 05-2 |
| 116_002_1 | 04 | Parking-lot 05-2 | External access decision denied | Parking-lot 05-2 |
| 116_002_1 | 05 | | | |
| 116_002_1 | 06 | | | |
| 116_002_1 | 07 | | | |

| Kart Durumu | Sinyal = 1:ANPR yetkili | Sinyal = 0: ANPR yetkilendirilmedi |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Karta yetki verildi | Giriş | Geçersiz araç numarası olayı |
| Kart kara listede | Yetki verilmedi - kara liste | Yetki verilmedi - kara liste |
| Kartın süresi doldu | Yetki verilmedi - süresi doldu | Yetki verilmedi - süresi doldu |
| Bu okuyucu için karta yetki verilmedi | Yetki verilmedi | Yetki verilmedi |

Ziyaretçi tanınmasa bile bariyeri manuel olarak açmak mümkündür.

Bu işlem için AMC G/Ç kontaklarına bir anahtar bağlanmıştır.

AMC, giriş sinyali analiz edilmeden önce bir **Additional check active** (Ek kontrol etkin) çıkış sinyali ayarlar.

Araç sahibi ve plaka henüz kartlı geçiş sistemi tarafından henüz bilinmiyorsa operatörün hemen kaydolması gerekir.

15.4 AMC terminallerini yapılandırma

İçeriğinde ve yapısında, bu sekme AMC **Terminals** (Terminaller) sekmesiyle aynıdır.

| B.. | T.. | entrance | Input signal | entrance | Output signal |
|-----|-----|----------|----------------------|----------|---------------|
| 0 | 01 | DM 01a | Door contact | DM 01a | Release door |
| 0 | 02 | DM 01b | Door contact | DM 01b | Release door |
| 0 | 03 | DM 01b | "Request to exit"... | | |
| 0 | 04 | | | | |
| 0 | 05 | | | | |
| 0 | 06 | | | | |
| 0 | 07 | | | | |
| 0 | 08 | | | | |

Bununla birlikte, burada seçilen giriş modeli için sinyal atamasında değişiklik yapmak mümkündür. **Output signal** (Çıkış sinyali) veya **Input signal** (Giriş sinyali) sütunlarına çift tıkladığında birleşik kutular açılır.

| B.. | T.. | entrance | Input signal | entrance | Output signal |
|-----|-----|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| 0 | 01 | DM 01a | Door contact | DM 01a | Release door |
| 0 | 02 | DM 01b | Door contact | DM 01b | Release door |
| 0 | 03 | DM 01b | "Request to exit" ▾ | | |
| 0 | 04 | | < not assigned > | | |
| 0 | 05 | | "Request to exit" button | | |
| 0 | 06 | | Bolt sensor | | |
| 0 | 07 | | Passage locked | | |
| 0 | 08 | | Sabotage | | |

Benzer şekilde ilgili giriş için ek sinyaller oluşturmak mümkündür. Boş bir satıra çift tıkladığında, ilgili birleşik kutu açılır:

| B.. | T.. | entrance | Input signal | entrance | Output signal |
|-----|-----|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 0 | 01 | DM 01a | Door contact | DM 01a | Release door |
| 0 | 02 | DM 01b | Door contact | DM 01b | Release door |
| 0 | 03 | DM 01b | "Request to exit"... | | |
| 0 | 04 | DM 01b | Bolt sensor ▾ | | |
| 0 | 05 | | | | |
| 0 | 06 | | | | |
| 0 | 07 | | | | |
| 0 | 08 | | | | |

Düzenlemekte olduğunuz giriş için uygun olmayan sinyal atamaları gri bir arka planla salt okunurdur. Bunlar sadece ilgili giriş seçildiğinde düzenlenebilir.

AMC'nin **Outputs** (Çıkışlar) sekmesinde parametreleri belirtilen bu çıkışlara benzer bir arka plan ve soluk bir ön plan rengi verilir.



Uyarı!

Birleşik kutular %100 bağlama duyarlı değildir, bu nedenle gerçek hayatta çalışmayacak sinyalleri seçmek mümkündür. **Terminals** (Terminaler) sekmesinde sinyal ekleyip çıkarırsanız, bunları mantıksal ve fiziksel olarak girişle uyumlu olduklarından emin olmak için test edin.

Terminal Atama

Her AMC ve her giriş için bir **Terminal** sekmesi, 8 ayrı satırda AMC'ye ait 8 sinyalin tümünü gösterir. Kullanılmayan sinyaller beyaz, kullanılmış olanlar ise mavi renkte işaretlenmiştir.

Liste aşağıdaki yapıya sahiptir:

- **Board** (Kart): AMC Wiegand Uzantısı (0) veya G/Ç genişletme kartının numaralandırılması (1-3)
- **Terminal**: AMC'deki (01-08) veya Wiegand genişletme kartındaki (09-16) kontak sayısı.
- **Entrance** (Giriş): Girişin adı
- **Output signal** (Çıkış sinyali): Çıkış sinyalinin adı
- **Entrance** (Giriş): Girişin adı

– **Input signal** (Giriş sinyali): Giriş sinyalinin adı

| Board | T.. | entrance | Input signal | entrance | Output signal |
|----------|-----|----------|--------------|----------|---------------|
| AMC 4-R4 | 01 | DM 01a | Door contact | DM 01a | Release door |
| AMC 4-R4 | 02 | | | | |
| AMC 4-R4 | 03 | | | | |
| AMC 4-R4 | 04 | | | | |
| AMC 4-R4 | 05 | | | | |
| AMC 4-R4 | 06 | | | | |
| AMC 4-R4 | 07 | | | | |
| AMC 4-R4 | 08 | | | | |
| BPR HI | 01 | | | | |
| BPR HI | 02 | | | | |
| BPR HI-1 | 01 | | | | |
| BPR HI-1 | 02 | | | | |

Sinyal atamasını değiştirme

Kontrol cihazlarının terminal sekmelerinde, ayrı sinyallerin atanması sadece görüntülenir (salt okunurdur). Bununla birlikte, ilgili girişlerin terminal sekmelerinde, seçilen girişlerin sinyallerini değiştirmek ya da yeniden konumlandırmak mümkündür.

Output signal (Çıkış sinyali) veya **Input signal** (Giriş sinyali) sütunundaki değiştirilecek girişe çift tıkladığında, bir açılır liste etkinleştirilir, böylece giriş modeli için sinyal olarak farklı bir değer seçilebilir. **Not Assigned**'i (Atanmadı) seçerseniz sinyal serbest bırakılır ve diğer girişler için kullanılabilir.

Böylece yalnızca sinyalleri değiştirememekle kalmaz, aynı zamanda mevcut gerilimin kullanımını optimize etmek için diğer kontaklara da sinyal atayabilirsiniz. Herhangi bir serbest veya serbest bırakılmış kontak daha sonra yeni sinyaller için veya mevcut sinyaller için yeni konumlar olarak kullanılabilir.



Uyarı!

İlke olarak tüm giriş ve çıkış sinyalleri serbestçe seçilebilir, ancak tüm seçimler tüm kapı modelleri için mantıklı değildir. Örneğin, IDS sinyallerini IDS'yi desteklemeyen bir kapı modeline (ör. 01 veya 03) atamak mantıklı değildir. Daha fazla bilgi için Kapı Modellerine Sinyal Atama bölümündeki tabloya bakın.

Kapı modellerine sinyal atama

Sinyalleri kapı modellerine atamak için kullanılan açılır menülerde yanlış parametrelendirmeyi önlemek için, menüler yalnızca seçilen kapı modeliyle uyumlu olan sinyalleri sunar.

Giriş sinyalleri tablosu

| Giriş Sinyalleri | Açıklama |
|-----------------------------|---|
| Door contact (Kapı kontağı) | |
| "Çıkış talebi" düğmesi | Kapıyı açma düğmesi. |
| Cıvata sensörü | Yalnızca mesajlar için kullanılır. Kontrol işlevi yoktur. |

| | |
|--|---|
| Giriş kilitlendi | Karşıt kapıyı geçitlerde geçici olarak kilitlemek için kullanılır. Ancak aynı zamanda uzun süreli kilitleme için de kullanılabilir. |
| Dış Müdahale | Harici bir denetleyicinin dış müdahale sinyali. |
| Turnike normal konumda | Turnike kapalı. |
| Geçiş tamamlandı | Bir geçiş başarıyla tamamlandı. Bu, harici bir denetleyicinin darbesidir. |
| IDS: Kurulmaya hazır | Tüm dedektörler beklemedeyse ve IDS kurulabiliyorsa IDS tarafından ayarlanır. |
| IDS: Kuruldu | IDS kurulmuştur. |
| IDS: Kurma talebi düğmesi | IDS'yi kurma düğmesi. |
| Yetkisiz açılma sebebiyle alarmı bastırma | Bir kapı boşluğu düzeni AMC'yi dahil etmeden kapıyı açarsa kullanılır. AMC, hırsız alarmı mesajı göndermiyor, ancak "kapı yerel olarak açık". |
| Harici giriş kararı kabul edildi | Harici bir sistem girişi kabul ediyorsa sinyal ayarlanır |
| External access decision denied (Harici giriş kararı reddedildi) | Harici bir sistem girişi kabul reddederse sinyal ayarlanır |

Çıkış sinyalleri tablosu

| Çıkış Sinyalleri | Açıklama |
|--|---|
| Release door (Kapıyı serbest bırak) | |
| Geçit: Ters yönü kilitle | Tuzağın diğer tarafını kilitletler. Bu sinyal, kapı açıldığında gönderilir. |
| Alarm bastırma | ...IDS'ye. IDS'nin bir hırsız alarmı mesajı oluşturmasını önlemek için kapı açık olduğu sürece ayarlanır. |
| Stoplight green (Yeşil ışık) | Gösterge lambası: Kapı açık olduğu sürece kontrol edilir. |
| Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) | Kapı açık tutuluyorsa veya çok uzun süredir açıksa |
| Camera connecting (Kamera bağlanıyor) | Kamera, bir geçişin başında etkinleştirilir. |
| Release turnstile inbound (Turnike gelişini serbest bırak) | |

| | |
|---|--|
| Release turnstile outbound (Turnike çıkışını serbest bırak) | |
| Door is unlocked (Kapının kilidi açıldı) | Bir kapının kilidini uzun bir süreyle açma sinyali. |
| IDS: Kurma | IDS'yi kurma sinyali. |
| IDS: Devre dışı bırakma | IDS'yi devre dışı bırakma sinyali. |
| Harici giriş kararı etkin | Sinyal, harici kartlı geçiş sistemini etkinleştirmek için ayarlanmalıdır |

Kapı modellerini giriş ve çıkış sinyallerine eşleme tablosu

Aşağıdaki tabloda anlamlı sinyal ve kapı modelleri atamaları gösterilmektedir.

| Kapı Modeli | Açıklama | Giriş Sinyalleri | Çıkış Sinyalleri |
|-------------|---|---|---|
| 01 | Giriş ve çıkış okuyuculu basit kapı Zaman ve devam okuyucuları Harici giriş kararı mevcut | <ul style="list-style-type: none"> - Door contact (Kapı kontağı) - "Çıkış talebi" düğmesi - Cıvata sensörü - Giriş kilitlendi - Dış Müdahale - Yerel açma etkin - Harici giriş kararı kabul edildi - External access decision denied (Harici giriş kararı reddedildi) | <ul style="list-style-type: none"> - Release door (Kapıyı serbest bırak) - Geçit: ters yönü kilitle - Alarm bastırma - Stoplight green (Yeşil ışık) - Camera connecting (Kamera bağlanıyor) - Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) - Harici giriş kararı etkin |
| 03 | Giriş ve çıkış okuyuculu döner kapı Zaman ve devam okuyucuları Harici giriş kararı mevcut | <ul style="list-style-type: none"> - Turnike bekleme konumunda - "Çıkış talebi" düğmesi - Giriş kilitlendi - Dış Müdahale - Harici giriş kararı kabul edildi - External access decision denied (Harici giriş kararı reddedildi) | <ul style="list-style-type: none"> - Geçit: ters yönü kilitle - Release turnstile inbound (Turnike gelişini serbest bırak) - Release turnstile outbound (Turnike çıkışını serbest bırak) - Alarm bastırma - Camera connecting (Kamera bağlanıyor) - Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) - Harici giriş kararı etkin |
| 05 | Otopark girişi veya çıkışı - maksimum 24 park bölgesi Zaman ve devam okuyucuları Harici giriş kararı mevcut | <ul style="list-style-type: none"> - Door contact (Kapı kontağı) - "Çıkış talebi" düğmesi - Giriş kilitlendi - Geçiş tamamlandı - Harici giriş kararı kabul edildi - External access decision denied (Harici giriş kararı reddedildi) | <ul style="list-style-type: none"> - Release door (Kapıyı serbest bırak) - Alarm bastırma - Stoplight green (Yeşil ışık) - Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya - Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) - Door is unlocked (Kapının kilidi açıldı) - Harici giriş kararı etkin |
| 06 | Zaman ve devam okuyucuları | | |
| 07 | Asansör - maksimum 56 kat | | |
| 09 | Araç girişi veya giden okuyucu ve basmalı düğme Zaman ve devam okuyucuları Harici giriş kararı mevcut | <ul style="list-style-type: none"> - Door contact (Kapı kontağı) - "Çıkış talebi" düğmesi - Giriş kilitlendi - Geçiş tamamlandı - Harici giriş kararı kabul edildi - External access decision denied (Harici giriş kararı reddedildi) | <ul style="list-style-type: none"> - Release door (Kapıyı serbest bırak) - Alarm bastırma - Stoplight green (Yeşil ışık) - Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya - Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) - Door is unlocked (Kapının kilidi açıldı) - Harici giriş kararı etkin |
| 10 | Giriş ve çıkış okuyucusu ile IDS kurma/devre dışı bırakma özelliğine sahip basit kapı Zaman ve devam okuyucuları Harici giriş kararı mevcut | <ul style="list-style-type: none"> - Door contact (Kapı kontağı) - "Çıkış talebi" düğmesi - IDS: Kurulmaya hazır - IDS: Kuruldu - Dış Müdahale - IDS: Kurma isteği - Harici giriş kararı kabul edildi | <ul style="list-style-type: none"> - Release door (Kapıyı serbest bırak) - Camera connecting (Kamera bağlanıyor) - IDS: Kurma - IDS: Devre dışı bırakma - Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | - External access decision denied (Harici giriş kararı reddedildi) | süresi geçti) veya - Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) - Harici giriş kararı etkin |
| 14 | Giriş ve çıkış okuyucusu ile IDS kurma/devre dışı bırakma özelliğine sahip basit kapı Zaman ve devam okuyucuları | - Door contact (Kapı kontağı) - "Çıkış talebi" düğmesi - IDS: Kurulmaya hazır - IDS: Kuruldu - Dış Müdahale - IDS: Kurma isteği | - Release door (Kapıyı serbest bırak) - Camera connecting (Kamera bağlanıyor) - IDS: Kurma - Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya - Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) |
| 15 | Dijital kontaklar | | |

Okuyuculara sinyal atama

Seri okuyucular (yani bir AMC2 4R4'teki okuyucular) ve OSDP okuyucuları yerel G/Ç sinyalleri ile geliştirilebilir. Bu şekilde ek sinyaller kullanılabilir hale getirilebilir ve kapı kontaklarına giden elektrik yolları kısılır.

Bir seri okuyucu oluşturulduğunda, ilgili girişin **Terminals** (Terminaler) sekmesi, kontrol cihazının ve genişletme kartı (varsa) sinyallerinin altındaki her okuyucu için iki giriş ile iki çıkış sinyali gösterir.



Uyarı!

Bu liste girişleri, yerel G/Ç'leri olup olmadığına bakılmaksızın her seri okuyucu için oluşturulur.

Bu okuyucu yerel sinyalleri, işlemlere atanamaz ve parametreleri kontrol cihazları ve kartları gibi belirlenemez. Bunlar **Input signal** (Giriş sinyali) ve **Output signal** (Çıkış sinyali) sekmelerinde görünmez ya da asansörler (örneğin 56 kat sınırını aşmak için) için kullanılamaz. Bu nedenle, kapıların doğrudan kontrolü için en uygun (ör. kapı kilidi karşılığı veya serbest bırakma) sinyallerdir. Ancak bu, daha karmaşık parametrelili işlemler için kontrol cihazının sinyallerini serbest bırakır.


Sinyalleri düzenleme

Bir giriş oluşturulduğunda, ilgili girişin **Terminals** (Terminaler) sekmesi, kontrol cihazının altındaki her okuyucu için iki giriş ve iki çıkış sinyali gösterir. Board (Kart) sütunu, okuyucunun adını görüntüler. Giriş için standart sinyaller, varsayılan olarak kontrol cihazındaki ilk serbest sinyallere atanır. Bunları okuyucunun kendi sinyallerine taşımak için öncelikle başlangıçtaki konumlarından silinmeleri gerekir. Bunu yapmak için **<Not assigned>** (Atanmadı) liste girişini seçin

Seçilen kapı modeli için olası sinyallerin bir listesini görmek ve böylece sinyali yeniden konumlandırmak için okuyucunun **Input signal** (Giriş sinyali) veya **Output signal** (Çıkış sinyali) sütununa çift tıklayın. Tüm sinyaller gibi bunlar da kontrol cihazının **Terminals** (Terminaler) sekmesinde görüntülenebilir, ancak burada düzenlenmez.

**Uyarı!**

Okuyucu sinyallerinin durumu izlenemez.
Bunlar sadece okuyucunun ait olduğu kapı için kullanılabilir.

15.5**Kapı modelleri için önceden tanımlanan sinyaller****Giriş Modeli 01**

Model çeşitleri:

| | |
|------------|--|
| 01a | Giriş ve çıkış okuyuculu normal kapı |
| 01b | Giriş okuyuculu ve basmalı düğmeli normal kapı |
| 01c | Giriş veya çıkış okuyuculu normal kapı |

Olası sinyaller:


| Giriş sinyalleri | Çıkış sinyalleri |
|---|---|
| Door contact (Kapı kontağı) | Release door (Kapıyı serbest bırak) |
| "Çıkış talebi" düğmesi | Geçit: Ters yönü kilitle |
| Dış Müdahale | Stoplight green (Yeşil ışık) |
| Yetkisiz açılma sebebiyle alarmı bastırma | Camera connecting (Kamera bağlanıyor) |
| | Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) |

**Uyarı!**

Özellikle karşı taraftaki kilit olmak üzere tekleme işlevleri sadece DM 03 ile parametrelendirilebilir.

Alarm bastırma sadece kapı açılmadan önce alarm bastırma süresi 0'dan büyük olduğunda etkinleştirilir.

Bu giriş modeli, araç girişleri için de avantajlı olabilir; bu durumda kamyonlar ve arabalar için ikinci bir okuyucu da tavsiye edilir.

Giriş Modeli 03

Model çeşitleri:

| | |
|------------|--|
| 03a | Giriş ve çıkış okuyuculu ters çevrilebilir turnike |
| 03b | Giriş okuyuculu ve basmalı düğmeli ters çevrilebilir turnike |
| 03c | Giriş veya çıkış okuyuculu turnike |

Olası sinyaller:


| Giriş sinyali | Çıkış sinyalleri |
|--|--|
| Turnike normal konumda | Release turnstile inbound (Turnike gelişini serbest bırak) |
| "Çıkış talebi" düğmesi | Release turnstile outbound (Turnike çıkışını serbest bırak) |
| Dış Müdahale | Giriş kilitlendi |
| Yetkisiz açılma sebebiyle alarmı bastırma | Camera connecting (Kamera bağlanıyor) |
| | Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) |
| Mantrap (Tuzak) seçeneği kullanılan ek sinyaller: | |
| Giriş kilitlendi | Geçit: Ters yönü kilitte |
| | Alarm bastırma |

Tuzaklara ilişkin yapılandırma notları:

Turnike normal konumdayken, bağlı olan tüm okuyucuların ilk giriş sinyali açılır. Bir kart gösterilir ve sahibin bu giriş için giriş hakları varsa:

- Giriş okuyucusunda ilk çıkış sinyali, etkinleştirme süresi boyunca giriş okuyucusunda ayarlanır.
- Çıkış okuyucusunda ikinci çıkış sinyali etkinleştirme süresi boyunca çıkış okuyucusuna ayarlanır.

Çıkış Talebi (REX) düğmesine basıldığında, ikinci giriş sinyali ve ikinci çıkış sinyali ayarlanır. Bu süre zarfında döner kapı etkin yönde kullanılabilir.

Giriş Modeli 05c

Model çeşidi:

| | |
|------------|--|
| 05c | Otopark girişi çıkış veya giriş okuyucusu |
|------------|--|

Bu giriş modeli için olası sinyaller:

| Giriş sinyalleri | Çıkış sinyalleri |
|-----------------------------|---|
| Door contact (Kapı kontağı) | Release door (Kapıyı serbest bırak) |
| "Çıkış talebi" düğmesi | Door is unlocked (Kapının kilidi açıldı) |
| Giriş kilitlendi | Stoplight green (Yeşil ışık) |
| Geçiş tamamlandı | Alarm bastırma |
| | Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) |

Otoparkın hem girişi hem de çıkışı aynı kontrol cihazında yapılandırılmalıdır. Otopark girişi bir kontrol cihazına atanmışsa söz konusu kontrol cihazı başka kapı modellerini düzenleyemez. Otoparka giriş için sadece bir giriş okuyucusu (çıkış okuyucusu yok) atanabilir. Giriş atandıktan sonra kapı modelini tekrar seçmek sadece çıkış okuyucusunu tanımlamanızı sağlar. Kartın çalışabilmesi için kartın yetkilerinde yer alması gereken her park yerine 24 adede kadar alt alan tanımlayabilirsiniz.

Giriş Modeli 06

Model çeşitleri

| | |
|------------|---|
| 06a | Zaman ve devam için giriş ve çıkış okuyucusu |
| 06c | Zaman ve devam için giriş veya çıkış okuyucusu |

Bu kapı modeliyle oluşturulan okuyucular kapı ve engelleri kontrol etmez, ancak kart verilerini bir zaman ve devamlılık sistemine iletir. Bu okuyucular genellikle erişimin zaten kontrollü olduğu yerlerde bulunur.

Bu nedenle hiçbir sinyal tanımlanmaz.

**Uyarı!**

Geçerli ayırma çiftlerinin (giriş zamanı artı çıkış süresi) zaman ve devam sisteminde oluşturulabilmesi için, kapı modeli 06 olan iki ayrı okuyucuyu parametrelendirmek gerekir: Biri gelen, biri giden saati için

Giriş ve çıkış ayrı olmadığında **a** çeşidini kullanın. Giriş ve çıkış uzamsal olarak ayrıysa veya okuyucuları aynı kontrol cihazına takamıyorsanız **c** çeşidini kullanın. Okuyuculardan birini gelen okuyucusu, birini ise giden okuyucusu olarak tanımladığınızdan emin olun. Her girişte olduğu gibi, yetkiler oluşturmak ve atamak gereklidir. **Access Authorizations** (Giriş Yetkileri) ve **Area/Time Authorizations** (Alan/Zaman Yetkileri) iletişim kutularındaki **Time Management** sekmesi tanımlanan tüm saat ve devam okuyucularını gösterir. Gelen yönde en az bir okuyucuyu ve giden yönde bir okuyucuyu etkinleştirin. Zaman ve devam okuyucular için yetkiler, diğer giriş yetkileriyle birlikte veya ayrı yetkiler olarak atanabilir. Belirli bir yön için birden fazla zaman ve devam okuyucusu varsa belirli kart sahiplerini belirli okuyuculara atamak mümkündür. Sadece atanmış ve yetkili kullanıcıların devam süreleri okuyucu tarafından kaydedilip saklanır.

**Uyarı!**

Diğer kartlı geçiş özellikleri de zaman ve devam okuyucularının davranışını etkiler. Bu nedenle, kara listeler, zaman modelleri veya son kullanma tarihleri, bir zaman ve devam okuyucusunun giriş zamanlarını kaydetmesini engelleyebilir.

Kayıtlı giriş ve çıkış saatleri `<SW_installation_folder>\AccessEngine\AC\TAExchange\` dizininde `TAccExc_EXP.txt` adı altında bir metin dosyasında saklanır ve bir zaman ve devam sistemine dışa aktarma bekler durumda tutulur.

Rezervasyon verileri şu biçimde iletilir:

`ddMMyyyy;hhmm[s];Direction [0,1]; AbsenceReason; Personnel-Nr.`

d=gün, M=ay, y=yıl, s=saat, m=dakika, s=yaz saati (gün ışığından yararlanma), 0=giden, 1=gelen
Dışa aktarma dosyası tüm ayırma işlemlerini kronolojik sırada içerir. Dosyanın içindeki alan ayracı noktalı virgüldür.

Giriş Modeli 07 çeşitleri

Model çeşitleri:

| | |
|------------|---|
| 07a | Maks. 56 katlı asansör |
| 07c | Maks. 56 kata sahip asansör ve zaman modeli |

Giriş Modeli 07a**Sinyaller:**

| Giriş sinyali | Çıkış sinyalleri |
|---------------|---|
| | <Katın adı> adlı katı serbest bırakma |
| | Tanımlanan kat başına maksimum 56 adet olmak üzere bir çıkış sinyali. |

Asansörü çağırdıktan sonra kart sahibi sadece kartının yetkilendirildiği katları seçebilir.

Asansör kapısı modelleri aynı kontrol cihazındaki diğer kapı modelleriyle birlikte kullanılamaz. AMC'deki her asansör için 56 kata kadar genişletme kartları kullanımı tanımlanabilir. Kartın yetkileri asansörün kendisini ve en az bir katını içermelidir.

Giriş Modeli 07c

Sinyaller:

| Giriş Sinyali | Çıkış Sinyali |
|---|---------------------------------------|
| Giriş tuşu <katın adı> | <Katın adı> adlı katı serbest bırakma |
| Her tanımlanan kat için bir çıkış ve giriş vardır: 56'ya kadar. | |

Asansörü çağırıp bir kat seçici düğmesine bastıktan sonra (bu yüzden giriş sinyallerine ihtiyaç duyulur) kartın yetkileri, seçilen katın dahil olup olmadığını anlamak üzere kontrol edilir. Ayrıca bu kapı modeli ile **genel giriş** olarak görev yapan tüm katları tanımlamak mümkündür, yani bu kat için herhangi bir yetki kontrolü yapılmaz ve herhangi bir kişi asansörle bu kata gidebilir. Bununla birlikte, genel girişin kendisi, bunu günün belirli saatleriyle sınırlayan bir **zaman modeli** ile düzenlenebilir. Bu saatler dışında yetki kontrolleri her zamanki gibi yapılır. Asansör kapısı modelleri aynı kontrol cihazındaki diğer kapı modelleriyle birlikte kullanılamaz. AMC'deki her asansör için 56 kata kadar genişletme kartları kullanımı tanımlanabilir. Kartın yetkileri asansörün kendisini ve en az bir katını içermelidir.

Giriş Modeli 09




Olası sinyaller:

| Giriş sinyalleri | Çıkış sinyalleri |
|-----------------------------|--|
| Door contact (Kapı kontağı) | Release door (Kapıyı serbest bırak) |
| "Çıkış talebi" düğmesi | Kapı uzun süredir açık |
| Giriş kilitlendi | Trafik ışığı yeşil |
| Geçiş tamamlandı | Alarm bastırma |
| | Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) |

Bariyer kontrolü için altta yatan bir kontrol (SPS) varsayılır. **Kapı modeli 5c**'nin aksine, bu giriş yapılandırılabilir ve farklı AMC'lerden çıkabilirsiniz. Üstelik herhangi bir alt bölge yoktur, ancak park alanı için sadece genel bir yetki vardır.

Giriş Modeli 10



Model çeşitleri:

| | |
|------------|--|
| 10a | Giriş ve çıkış okuyucusu ile IDS (hırsız algılama sistemi) kurma/devre dışı bırakma özelliğine sahip normal kapı |
| 10b | Giriş, REX (çıkış talebi) düğmesi ve IDS kurma/devre dışı bırakma özelliğine sahip normal kapı |
| 10e | Giriş, REX düğmesi ve merkezi olmayan IDS kurma/devre dışı bırakma özelliğine sahip normal kapı |

Olası sinyaller:

| Giriş sinyalleri | Çıkış sinyalleri |
|---|--|
| Door contact (Kapı kontağı) | Release door (Kapıyı serbest bırak) |
| IDS: Kuruldu | IDS: Kurma |
| IDS: Kurulmaya hazır | IDS: Devre dışı bırakma [sadece DM 10e] |
| "Çıkış talebi" düğmesi | Camera connecting (Kamera bağlanıyor) |
| Cıvata sensörü | Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) |
| Dış Müdahale | |
| Yetkisiz açılma sebebiyle alarmı bastırma | |
| IDS: Kurma talebi düğmesi | |

**Uyarı!**

Bu kapı modeli için tuş takımı okuyucuları gereklidir. Kart sahiplerinin IDS'yi kurmaları/devre dışı bırakmaları için **PIN kodları** gereklidir.

Hangi okuyucuların kurulu olduğuna bağlı olarak farklı prosedürler gereklidir.

Seri okuyucular (I-BPR, HADP ve OSDP dahil)

7 tuşuna basıp Enter (#) ile onaylayarak kurun. Ardından kartı gösterin, PIN kodunu girin ve tekrar Enter (#) tuşu ile onaylayın.

Kartı gösterip PIN kodunu girerek ve Enter (#) ile onaylayarak devre dışı bırakın.

Wiegand okuyucular (seri BPR protokolü dahil)

7'ye basıp kartı göstererek ve PIN kodunu girerek kurun. Enter tuşunu kullanarak onaylamaya gerek yoktur.

Kartı gösterip PIN kodunu girerek devre dışı bırakın. Devre dışı bırakma ve kapı açma aynı anda gerçekleşir.

DM 10e'nin özel özellikleri:

Kapı modelleri 10a ve 10b ile her giriş kendi güvenlik alanı olduğu halde, 10e ile birden çok giriş birimler halinde gruplandırılabilir. Bu gruptaki herhangi bir okuyucu birimin tamamını kurma veya devre dışı bırakma özelliğine sahiptir. Durumu gruptaki okuyucuların herhangi biriyle sıfırlamak için bir **Disarm IDS** (IDS'yi devre dışı bırak) çıkış sinyali gereklidir.

Sinyaller:

- Kapı modelleri 10a ve 10b:
 - - Kurma, sabit bir sinyalle tetiklenir
 - - Devre dışı bırakma, sabit sinyalin kesilmesiyle tetiklenir.
- Kapı modeli 10e:
 - - Kurma ve devre dışı bırakma, 1 saniye süreli bir sinyal darbesiyle tetiklenir.

[İki durumlu bir röle kullanarak IDS'yi birden çok kapıdan kontrol etmek mümkündür. Bunu yapmak üzere tüm kapıların sinyalleri için rölede bir VEYA çalışması gereklidir. **IDS armed** (IDS kurulu) ve **IDS ready to arm** (IDS kurulmaya hazır) sinyalleri katılan tüm kapılarda çoğaltılmalıdır.]

Özel girişler

Aşağıdakiler gibi özel özelliklere sahip giriş modelleri için:

- Asansörler
- Hırsız algılama
- Genel dijital veya ikili anahtarlar
- Tuzaklar

Özel girişlere ayrılmış bölüme bakın.

Bkz.

- *Özel girişler, sayfa 91*

15.6

Özel girişler

15.6.1

Asansörler (DM07)

Asansörlerle ilgili genel notlar (Giriş Modeli 07)

Asansörler aynı AMC kontrol cihazındaki diğer kapı modelleriyle birleştirilemez.

Asansörler **Group access** (Grup girişi) veya **Attendant required** (Eşlik eden gerekli) okuyucu seçenekleriyle kullanılamaz.

Bir AMC'de en fazla 8 kat tanımlanabilir. Bir AMC genişletme kartı, genişletme kartı başına 8 veya 16 ek çıkış sunar.

Bu nedenle, en büyük genişletme kartlarından maksimum sayıda kullanarak RS485 okuyucular ile en fazla 56 katı, ek olarak özel bir Wiegand genişletme kartı kullanılıyorsa Wiegand okuyucular ile 64 katı yapılandırmak mümkündür.


Giriş modelleri 07a ve 07c arasındaki farklar

Kartlı geçiş yetkilendirme iletişim kutularında, bir kişinin yetkisine belirli katları atayabilirsiniz. Asansör **07a** giriş modeli kullanılarak oluşturulduysa bir kart sahibi kimlik kartını gösterir ve izin aldığı katlar kullanılabilir hale gelir.

Sistem, **07c** giriş modeliyle kişi bunu seçtikten sonra seçilen kat için yetkiyi kontrol eder. İşaretlenen **genel** katlar yetkiden bağımsız olarak her kişi tarafından kullanılabilir. Bir zaman modeli ile birlikte, genel işlev belirtilen zaman modeliyle sınırlandırılabilir. Bu süre dışında seçilen kat için yetki kontrol edilir.

Asansörler için kablolama şeması:


Aşağıdaki görüntüde, 07a kapı modeli kullanılan bir asansörün bağlantı şeması gösterilmektedir.

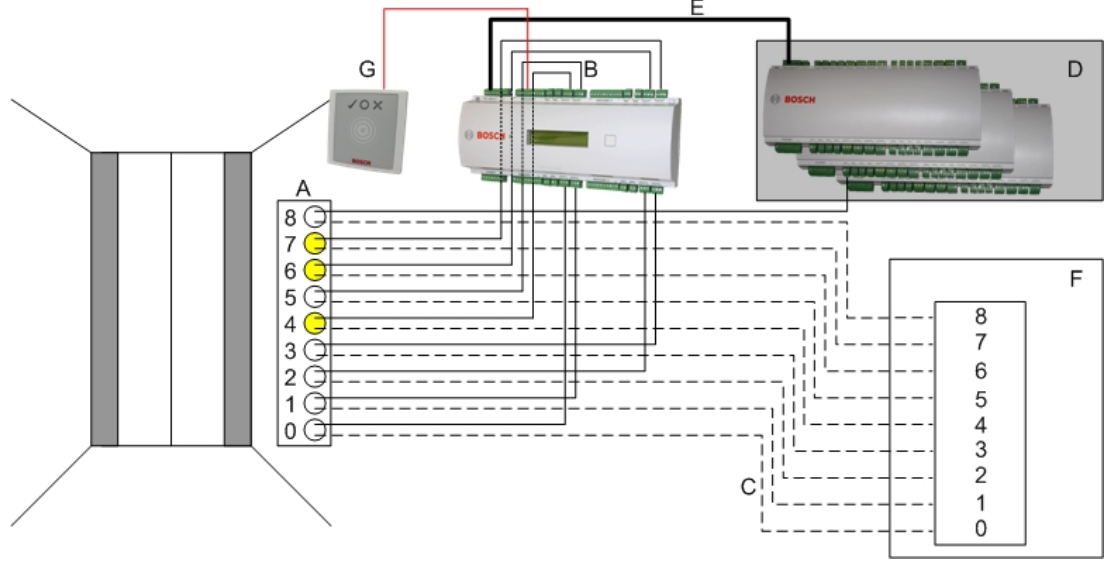

İşaret:

- A = Asansörün anahtar kartı
- B = (düz çizgi) AMC-Çıkış sinyalleri
- C = (kesik çizgi) Asansör kontrollerine bağlantı
- D = Kendi sekiz girişi ve çıkışı yeterli değilse bir AMC'ye en fazla üç G/Ç Kartı bağlanabilir.
- E = AMC'den G/Ç Kartlarına Veri ve Güç beslemesi
- F = Asansörün yer seçicisi
- G = Okuyucu. Her asansör için iki okuyucu yapılandırılabilir.

Aşağıdaki görüntüde, 07c kapı modeli kullanılan bir asansörün bağlantı şeması gösterilmektedir.

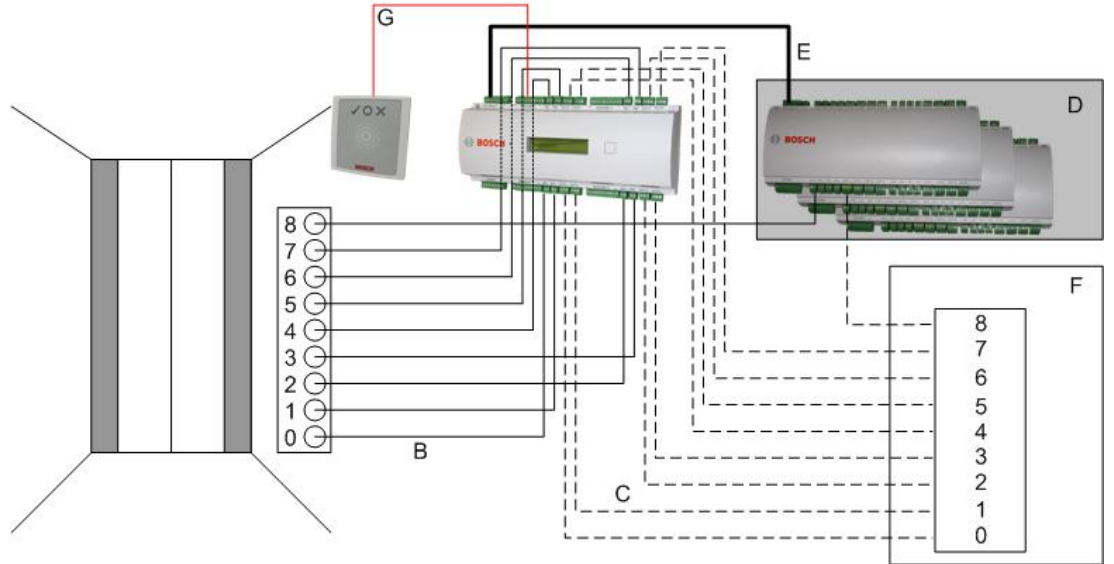

İşaret:

- B = (düz çizgi) AMC-Çıkış sinyalleri
- C = (kesik çizgi) Asansör kontrollerine bağlantı

- D = Kendi sekiz girişi ve çıkışı yeterli değilse bir AMC'ye en fazla üç G/Ç Kartı bağlanabilir.
- E = AMC'den G/Ç Kartlarına Veri ve Güç beslemesi
- F = Asansörün yer seçicisi
- G = Okuyucu. Her asansör için iki okuyucu yapılandırılabilir.

Otoparklar gibi asansörlerde de **Genel parametresi bulunur**. Bu parametre her kat için ayrı ayrı ayarlanabilir. **Public** (Genel) parametresi etkinse giriş yetkileri kontrol edilmez, böylece asansördeki herhangi bir kart sahibi katı seçebilir.

İsterseniz, giriş modeli için bir zaman modeli ayarlayın: Tanımlanan saat dilimlerinin dışında yetkiler kontrol edilir.

Giriş modeli 07 için katlar

Add (Ekle) ve **Remove** (Kaldır) düğmelerini kullanarak asansör için kat eklemek veya kaldırmak üzere **Floors** (Katlar) sekmesini kullanın.

| GrpID | Name | Description | target location | Division |
|-------|---------|-------------|-----------------|----------|
| 65 | Floor | | Outside | Common |
| 66 | Floor-1 | | Outside | Common |
| 67 | Floor-2 | | Outside | Common |
| 68 | Floor-3 | | Outside | Common |


Bir kat için hedef konumları, otoparklar ve park bölgeleri hariç herhangi bir **Area** (Alan) olabilir. Tek bir kata sadece bir Alan atanabilir. Bu nedenle birleşik kutularda sunulan alanların seçimi her atamadan sonra azalır, böylece istem dışı çift atamalar önlenir.

| GrpID | Name | Description | target location | Division |
|-------|---------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 65 | Floor | | Outside | Common |
| 66 | Floor-1 | | Building C - extension - 1. floor | Common |
| 67 | Floor-2 | | Outside | Common |
| 68 | Floor-3 | | Building B - kitchen | Common |

Giriş modeli 07a kullanılırken **Public access** (Genel giriş) kutusu işaretlenerek tek katları genel girişe açmak mümkündür. Bu durumda yetkilerin kontrolü yapılmaz. Bununla birlikte ek bir **Time model** (Zaman modeli) ataması önceden tanımlanan sürelerle erişimi kısıtlar.

| GrpID | Name | Description | target location | public access | Time model | Div |
|-------|---------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----|
| 65 | Floor-4 | | Building B - staff restaurant | <input checked="" type="checkbox"/> | TM-elevator | Com |
| 66 | Floor-5 | | Building B - kitchen | <input type="checkbox"/> | <no time modell> | Com |
| 67 | Floor-6 | | Building B - server room | <input type="checkbox"/> | <no time modell> | Com |
| 68 | Floor-7 | | Building B - fitness center | <input checked="" type="checkbox"/> | <no time modell> | Com |

Access authorizations (Giriş yetkileri) ve **Area/time authorizations** (Alan/zaman yetkileri) iletişim kutularındaki üst liste kutusunun üstünde yer alan **Elevator** (Asansör) sekmesinde, önce gerekli asansörü ve ardından aşağıdan kart sahibine giriş izni verilen katları seçin.

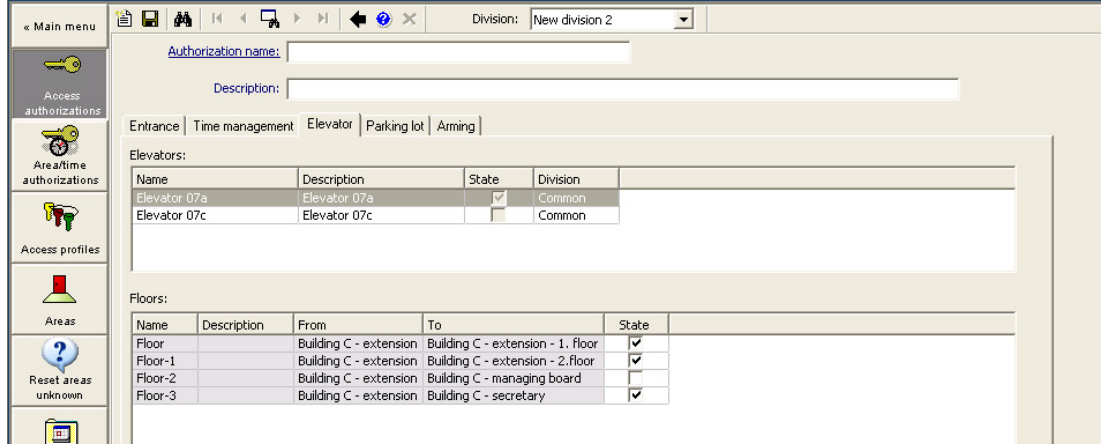

15.6.2 Hırsız alarmlı kapı modelleri (DM14)

Giriş

Giriş modeli 10'un (DM10) tersine, **DM14** bir hırsız alarm sistemini ya da belirli bir Kurma alanı için IDS'yi kurabilir ve devre dışı bırakabilir. Kart sahibinin gerekli tüm diğer giriş izinlerine sahip olması kaydıyla, bir DM14 girişi de onu devre dışı bırakan kart sahibine giriş izni verecek şekilde yapılandırılabilir.


Cihaz düzenleyici ve iletişim yöneticisindeki DM14 yapılandırma prosedürü şu görevleri içerir:

1. Giriş ve kurma alanını tanımlamak için genel parametreleri ayarlama.
2. Alanı devre dışı bırakmak için tam prosedürü ayarlamak için belirli parametreler belirleme.
3. Girişteki kapı kontrol cihazının terminallerinde IDS'ye özel giriş ve çıkış sinyallerini tanımlayın.
4. Kurma/devre dışı bırakma izinlerini, DM 14 girişlerini çalıştırmak için söz konusu kart sahiplerinin giriş yetkilerine ekleyin.

Görevler aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

Genel parametreler

İlk sekme olan **DM14a** veya **DM14b**'de aşağıdaki parametreleri ayarlayın.

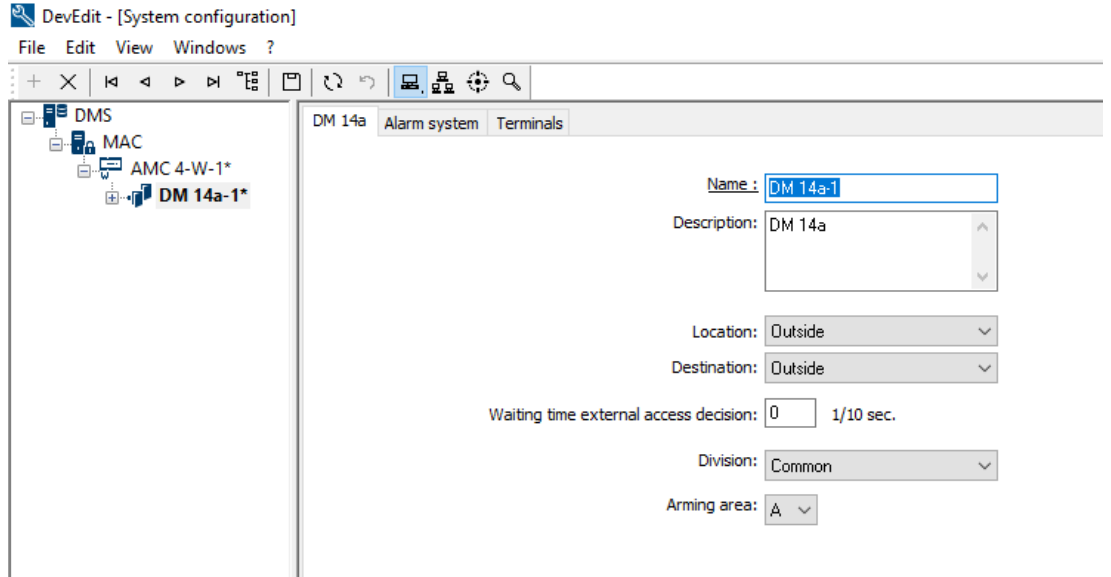

| Parametre | Değer tipi | Açıklama |
|----------------------------|---|---|
| Name (Ad) | Serbest metin | Girişin adı. |
| Açıklama | Serbest metin, isteğe bağlı | Girişin açıklaması. |
| Location (Konum) | Kullanılı yorsa tanımlanan alanların listesi | Girişinin bulunduğu giriş alanı. |
| Destination (Hedef) | Kullanılı yorsa tanımlanan alanların listesi | Girişin ait olduğu giriş alanı. |
| Division (Bölüm) | Kullanılı yorsa tanımlanan bölümlerin listesi | Girişin ait olduğu kartlı geçiş sistemi içindeki bölüm veya kiracı. |

| Parametre | Değer tipi | Açıklama |
|--|-----------------------------|--|
| Waiting time external access decision (Bekleme süresi harici giriş kararı) | Saniyeni n onda biri | Onun adına giriş kararları vermek için AMC'nin terminallerine harici bir sistem bağladıysanız bu parametre harici sistemden yanıt bekleme süresini sınırlar. Not: Giriş kararı, örneğin giriş yetkileri, zaman modelleri ve bölümler (kullanılıyorsa) gibi kartlı geçiş sisteminde tanımlanan tüm koşulların yerine getirilmesini gerektirir. Varsayılan değer 0'dır, yani parametre yok sayılır. |
| Arming area (Kurma alanı) | Büyük harf listesi A...Z | DM14 girişlerini Kurma alanları olarak gruplandırmak için bir harf. |

Alarm sistem parametreleri

İkinci sekme olan **Alarm system** (Alarm sistemi) sekmesinde aşağıdaki parametreleri ayarlayın. Bu parametreler, kimlik bilgilerini ve IDS'yi devre dışı bırakma prosedürünü düzenler ve devre dışı bırakma işlemi ilk sekmede tanımlandığı gibi aynı kurma alanındaki tüm girişleri etkiler.

DM 14b Alarm system Terminals

| Authorizations | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Name of disarming authorization: | <input type="text"/> |
| Description: | <input type="text"/> |
| Name of the arming authorization: | <input type="text"/> |
| Description: | <input type="text"/> |

| Disarming | Procedure |
|---|--|
| <input type="radio"/> By card alone <input checked="" type="radio"/> With card and keypad <input checked="" type="radio"/> Confirmation key + PIN code <input type="radio"/> By PIN code alone <input type="radio"/> By confirmation key alone <hr/> Automatic door cycle: <input checked="" type="checkbox"/> | With card and keypad 1. Press confirmation key '7'. 2. Press confirmation key 'Enter' or #. 3. Present the card. 4. Enter PIN code. 5. Press confirmation key 'Enter' or #. 6. The alarm system is disarmed. 7. The door is cycled automatically. Confirmation can also be given by an input signal (e.g. from a key switch). |

| Arming and disarming |
|---|
| Output signal with a 1 sec pulse: <input checked="" type="checkbox"/> |

| Parametre | Değer tipi | Açıklama |
|--|---------------|---|
| Yetki bölmesi | | |
| Devre dışı bırakma yetkisinin adı | Serbest metin | Bir kart sahibi bu girişte IDS'yi devreden çıkardığında protokollerde ve raporlarda görünecek ad. |
| Kurma yetkisi adı | Serbest metin | Bir kart sahibi bu girişte IDS'yi kurduğunda protokollerde ve raporlarda görünecek ad. |

| Parametre | Değer tipi | Açıklama |
|---|--------------------------------------|---|
| Açıklama (her yetki için bir adet) | Serbest metin, isteğe bağlı | Kurma yetkilerinin açıklamaları |
| Devre dışı bırakma bölümü | | |
| Yalnızca kart ile | Radyo düğmesi | Başka bir kimlik doğrulama olmadan okuyucuya bir kart gösterilerek IDS'nin devre dışı bırakılmasını sağlamak için bu seçeneği seçin. |
| Kart ve tuş takımı ile | Radyo düğmesi | IDS'nin okuyucuya kart gösterip okuyucu tuş takımı aracılığıyla fazladan kimlik denetimi sağlayarak devre dışı bırakılmasını sağlamak için bu seçeneği seçin. Tam kimlik doğrulama ve devre dışı bırakma prosedürü aşağıdaki alt parametreler tarafından belirlenir: |
| Onay anahtarı + PIN kodu | Radyo düğmesi | Kart sahiplerinin bir kart, onay anahtarı ve PIN kodu ile kendi kimlik denetimlerini yapmaları gerekir. |
| Yalnızca PIN koduyla | Radyo düğmesi | Kart sahiplerinin bir kart ve PIN kodu kullanarak kendi kimlik denetimlerini yapmaları gerekir. |
| Yalnızca onay anahtarıyla | Radyo düğmesi | Kart sahiplerinin bir kart ve onay anahtarı ile kendi kimlik denetimlerini yapmaları gerekir. |
| Otomatik kapı çevrimi | Onay kutusu | Kart sahibinin aynı anda devre dışı bırakarak giriş yapmasını sağlamak için, devre dışı bıraktıktan sonra kapı kilidini kapatıp açmak istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Not: Kilit yalnızca kart sahibinin bu kapı için de giriş izni varsa kapatılıp açılır. |
| Prosedür bölümü | | |
| Disarming (Devre dışı bırakma) bölümünde ayarlanan parametrelere bağlı olarak, bu bölgede IDS'yi devre dışı bırakmak için standart bir prosedür gösterilir. Bu prosedürü, bu Kurma alanındaki DM14 girişlerini kullanacak kart sahiplerine iletin. | | |
| Kurma ve devre dışı bırakma bölümü | | |
| 1 sn. darbeye sahip çıkış sinyali | Onay kutusu | Bosch veya G Series hırsız alarm paneli kullanıyorsanız bu onay kutusunu seçin. Sonuç olarak, sinyali sabit bir 1 (kur) veya 0 (devre dışı bırak) olarak ayarlamak yerine, girişin hırsız alarmı alanının kurma durumu olarak değiştirmek için tek bir darbe sinyali gönderilir. |

Kapı kontrol cihazı terminalleri

Bir DM14 girişle kurmayı ve devre dışı bırakmayı mümkün hale getirmek için, girişin kapı kontrol cihazının terminallerinde kullanmak istediğiniz IDS girişini ve çıkış sinyallerini tanımlamanız gerekir.


Bu adımın, DM14 girişleri bulunan her kontrol cihazı için bir kez gerçekleştirilmesi gerekir. Aynı kontrol cihazı ve genişletme kartlarında tanımladığınız tüm sonraki DM14 girişleri, sinyalleri paylaşılan kontrol cihazından devralır.

Varsayılan sinyaller aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

| Sinyal | Giriş/ Çıkış | Açıklama |
|---|-----------------|--|
| IDS kuruldu | Giriş | IDS bu hırsız alarmı alanı için kuruldu. |
| IDS kurulmaya hazır | Giriş | Hiçbir IDS noktası arızalı (açık veya hazır değil) durumda değil. |
| Arm IDS (IDS'yi kur) | Giriş | IDS'yi kurma isteği. |
| "Çıkış talebi" düğmesi (REX) | Giriş | |
| Cıvata sensörü | Giriş | Bir sensör kapı sürgüsünü izliyor. |
| Dış Müdahale | Giriş | Dış müdahale algılandı. |
| Yetkisiz açılma sebebiyle alarmı bastırma | Giriş | Bir hareket dedektörü tarafından REX sinyali verildiyse, yapılandırılan fazladan süre boyunca alarmı bastırın. Ayrıntılar için REX aktarma özelliğine bakın. |
| | | |
| Release door (Kapıyı serbest bırak) | Çıkış | Giriş izni vermek için kapının mekanizmasını kilit açılacak ve yeniden kilitlenecek şekilde kapatıp açın. |
| Arming IDS (IDS kuruluyor) | Çıkış | IDS'yi geçerli durumuna (iki konumlu) bağlı olarak kurun veya devre dışı bırakın. |
| Camera connecting (Kamera bağlanıyor) | Çıkış | Girişe bağlı bir kamerayı etkinleştirin. |
| Max. door open time elapsed (Kapının maksimum açık kalma süresi geçti) veya Door security compromised (Kapı güvenliği tehlikeye girdi) | Çıkış | Kapı açık tutuluyor veya sistem kapıda güvenlik ihlali olduğundan şüpheleniyor. |

Sinyalleri terminallere atama prosedürü


3. sekme olan **Terminals**'ı (Terminaller) açın.
 - Bu girişin kapı kontrol cihazının terminaleri ile sahip olabileceği tüm genişletme kartları bir tabloda görüntülenir.

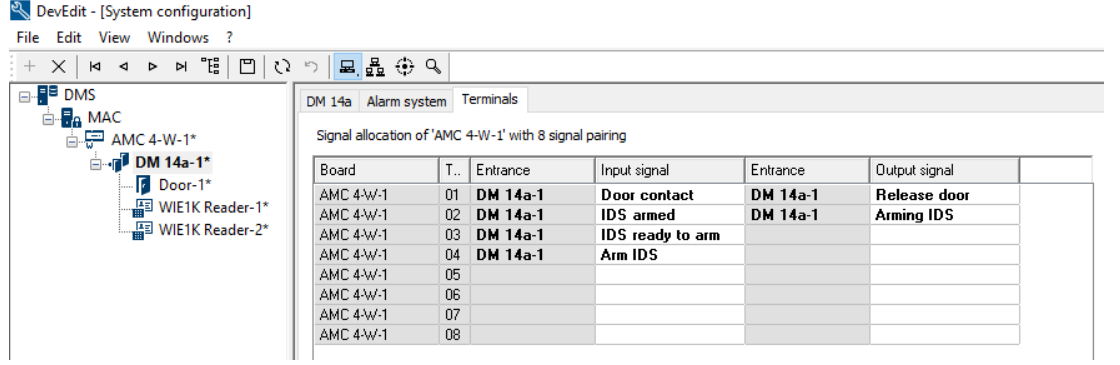



2. Giriş sinyali için kullanmak istediğiniz terminale karşılık gelen satırı seçin.
3. İlgili hücrede, **Giriş sinyali** sütununda, açılır listeden istediğiniz sinyali seçin. Listede yalnızca o ana kadar atanmamış sinyallerin görüldüğünü unutmayın.
4. Bu giriş için ihtiyaç duyduğunuz diğer giriş sinyallerini eklemek için önceki adımları tekrarlayın.
5. **Output signal** (Çıkış sinyali) sütununa ihtiyaç duyduğunuz tüm çıkış sinyallerini eklemek için prosedürü gerektiği ölçüde tekrarlayın.

DM14 girişlerini kurma ve devre dışı bırakma yetkilerini tanımlama

Siz cihaz düzenleyicide bir DM14 girişi oluşturduktan sonra giriş, giriş yetkilerinin eklenmesi için kullanılabilir hale gelir.

1. İletişim kutusu yöneticisinde, şuraya gidin:
 - Main menu (Ana menü) > **System data** (Sistem verileri) > **Authorizations** (Yetkiler) > sekme: **Arming Intrusion detection** (Hırsız algılamayı kurma)
2. İletişim kutusunda mevcut bir giriş yetkisini yükleyin veya yeni bir tane oluşturmak için  (Yeni) simgesine tıklayın.
3. Listedenden istediğiniz DM14 girişini bulun ve **Armed** (Kuruldu) ve/veya **Disarmed** (Devre dışı bırakıldı) onay kutularını seçin.

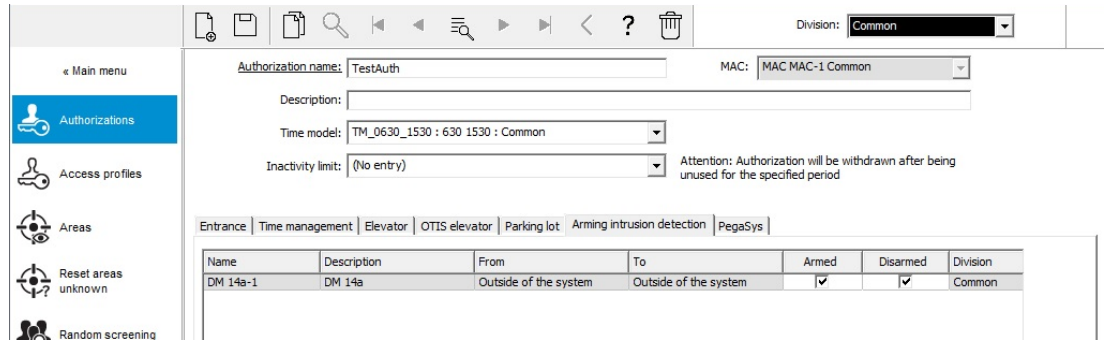


4. Giriş yetkisini seçilen izinlerle kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.
5. Bu giriş yetkisini DM 14 girişlerini çalıştırmak için söz konusu kart sahiplerine atayın.

15.6.3

DIP'ler ve DOP'lar (DM15)

Giriş Modeli 15'i oluşturma:

Bu giriş modeli bağımsız giriş ve çıkış sinyalleri sunar.

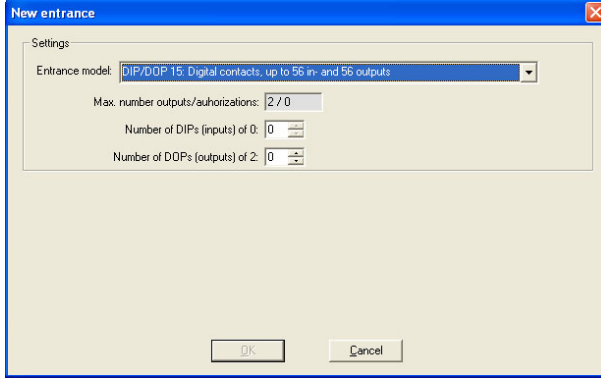

Tüm okuyucu arayüzleri alınırsa sadece bu giriş modeli kullanılabilir hale gelir. Bu giriş modelini en az iki sinyal serbest olduğu sürece tanımlayabilirsiniz. Asansörler (model 07) veya otoparklar (model 05c) bulunan AMC'lere bu giriş modeli atanamaz.

Giriş Modeli 15

Olası sinyaller: Bu varsayılan adların üzerine yazılabilir.

| Giriş Sinyali | Çıkış Sinyali |
|---------------|---------------|
| DIP | DOP |
| DIP-1 | DOP-1 |
| ... | ... |
| DIP-63 | DOP-63 |

Diğer kapı modellerinden farklı olarak, giriş modeli 15 hala serbest olan bir kontrol cihazının giriş ve çıkışlarını yönetir ve bunları tüm sistemin kullanımına yönelik genel girişler ve gerilimsiz çıkışlar olarak yerleştirir.

Diğer kapı modellerinin çıkış kontaklarından farklı olarak, giriş modeli 15'in çıkış kontaklarına cihaz düzenleyicide tek tek atılabilir.

Yeniden başlatma işlemlerinden sonra DOP'leri eski haline getirme

Bir MAC veya AMC yeniden başlatıldığında, normalde kendi alt DOP'lerinin durum değerlerini varsayılan değer olan 0'a (sıfır) ayarlar.


Bir yeniden başlatma işleminin her zaman DOP'nin buna manuel olarak atanan son duruma sıfırlanmasını sağlamak için, cihaz ağacında DOP'yi seçin ve ana penceredeki **Keep state** (Durumu koru) onay kutusunu seçin.

15.6.4

Tuzak kapı modelleri

Tuzak oluşturma

Giriş modeli 01 ve 03, kart sahibi girişlerinin tekilleştirilmesi için "tuzaklar" olarak kullanılabilir. Gerekli ek sinyalleri kullanılabilir hale getirmek için **Mantrap option** (Tuzak seçeneği) onay kutusunu kullanın.

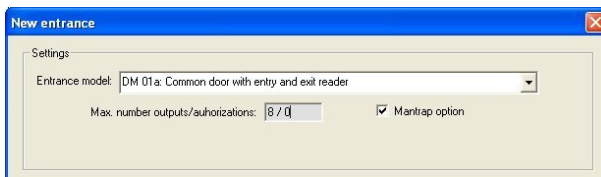


01 ve 03 numaralı tüm model tiplerini birleştirebilirsiniz, ancak bu seçeneği tuzağa ait iki girişte de ayarlayabilirsiniz.

Kapı modeli için alışıldık sinyal atamalarıyla birlikte, tuzak seçeneği kendi başına ek sinyal atamaları gerektirir.

Örnek: Bir kontrol cihazındaki tuzak

Turnikeler, kart sahipleri tarafından yapılan tekil erişimin en yaygın aracıdır. Bu nedenle aşağıdaki örneklerde, kapı model 3a'yı (giriş ve çıkış okuyuculu turnike) kullandık.

İki turnikeli tuzak yapılandırması (DM 03a):

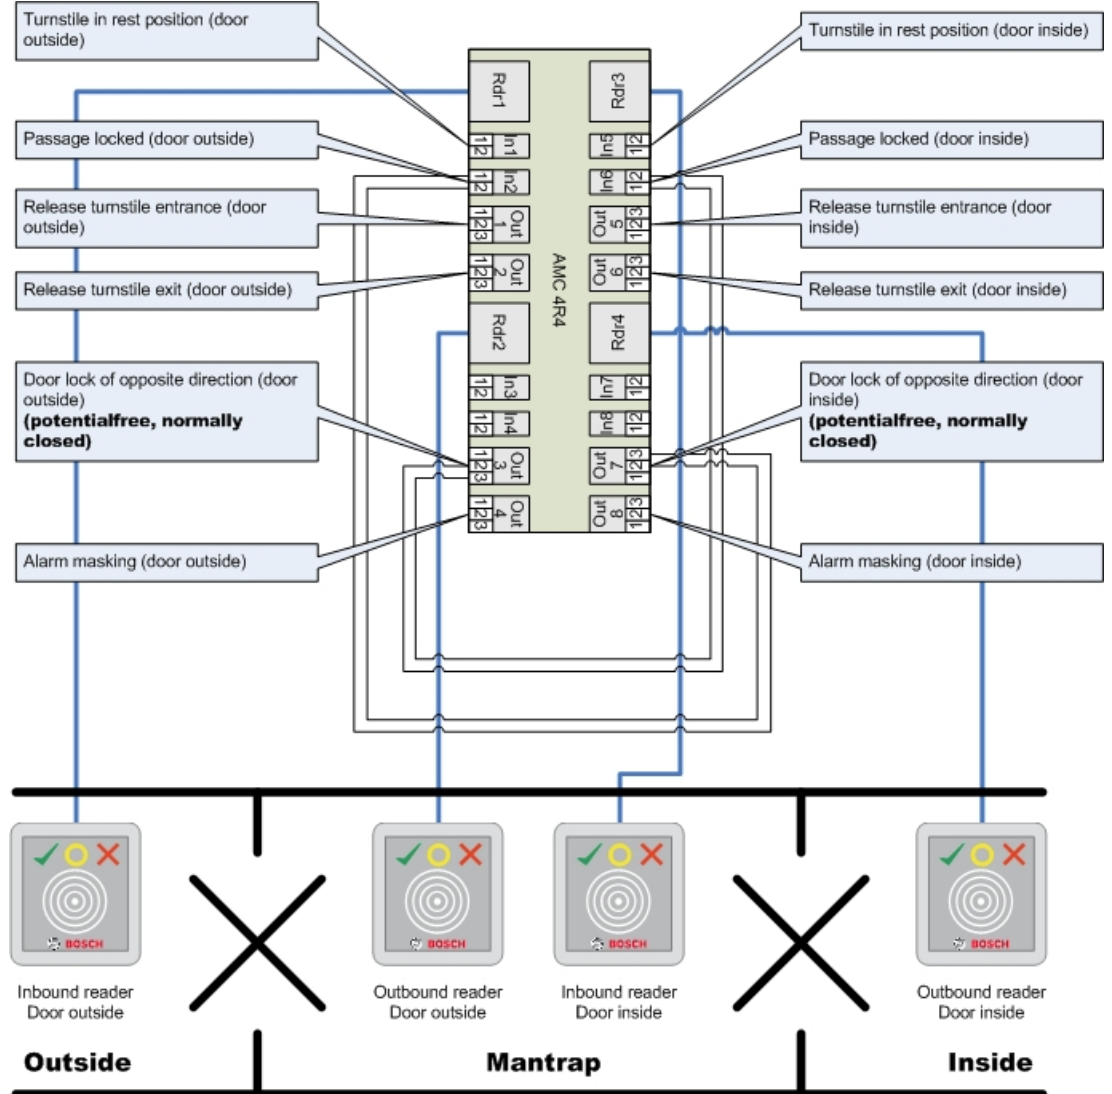

Ters yön için kapı kilitlerine yapılan bağlantılar, turnikelerin yalnızca bir tanesinin herhangi bir zamanda açılmasını sağlar.




Uyarı!

Çıkış sinyalleri (Çıkış) 3 ve 7 potansiyelsiz (kuru mod) olarak ayarlanmalıdır "Ters yön kapı kilidi" sinyali 0'da etkindir. "Normalde kapalı" çıkış 3 ve 7 için kullanılacaktır.

Örnek: İki kontrol cihazında tuzak

İki kontrol cihazında dağıtılan iki turnikeli (DM 03a) tuzak yapılandırması:

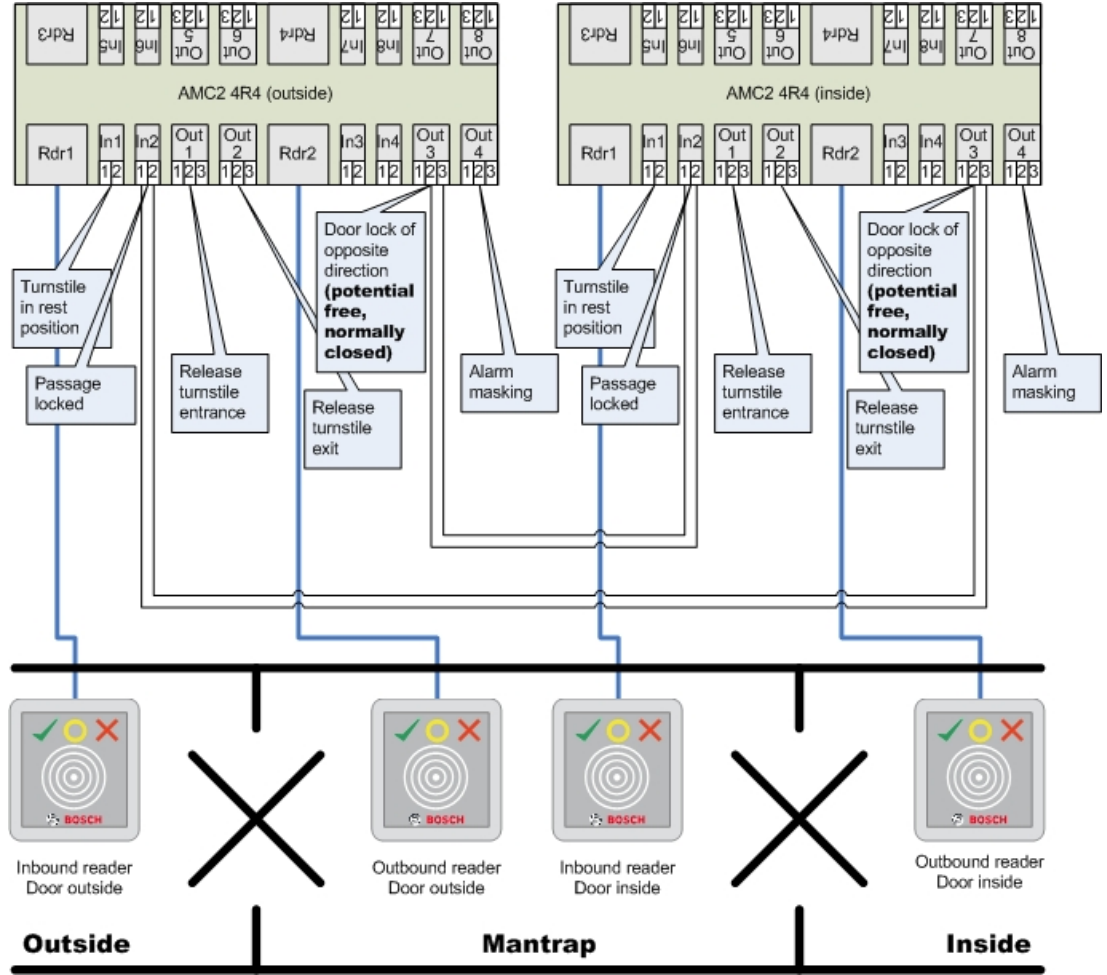

Ters yön için kapı kilitlerine yapılan bağlantılar, turnikelerin yalnızca bir tanesinin herhangi bir zamanda açılmasını sağlar.



Uyarı!

Çıkış sinyali (Çıkış) 3 potansiyelsiz (kuru mod) olarak ayarlanmalıdır.

"Ters yön kapı kilidi" sinyali 0'da etkindir. "Normalde kapalı" çıkış 3 için kullanılacaktır.

15.7

Kapılar

Sekme: Kapı

| Parametre | Olası değerler | Açıklama |
|--|---------------------------------------|---|
| Name (Ad) | Alfa sayısal, en çok 16 karakter | Oluşturulan varsayılan değer isteğe bağlı olarak benzersiz bir adla değiştirilebilir. |
| Açıklama | Alfa sayısal, en çok 255 karakter | |
| Division (Bölüm) | Varsayılan bölüm "Common"dır (Ortak). | Yalnızca Divisions (Bölümler) özelliği lisanslandığında geçerlidir. |
| Bir tuzak yapılandırıldıysa yalnızca kapı modelleri 01 ve 03 için: | | |

| | | |
|----------------|---|---|
| Tuzak seçeneği | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | İki birleşik kapının kapı modeli 01 veya 03'ü kullandığı bir tuzak vardır. İki kapı için de tuzak seçeneğini etkinleştirin. Kapılar ayrıca özel fiziksel kablo bağlantısı da gerektirir. |
|----------------|---|---|

Sekme: Seçenekler

| Parametre | Olası değerler | Açıklamalar |
|---|--|--|
| Açık/kapalı mesajı oluştur | 0 = onay kutusu işaretli değil 1 = onay kutusu işaretli. | 0 = Kapı açıldığında (kapı, çerçeveye bir açı oluşturuyor) veya kapalı olduğunda (kapı, çerçevesine tamamen oturmuş) mesaj oluşturulmaz. 1 = İlgili mesajlar olay kaydında oluşturulur. |
| Door set to manual (Kapı manuele ayarlandı) | 0 = onay kutusu işaretli değil 1 = onay kutusu işaretli. | 0 = kapı normal modda (varsayılan), yani, genel sistem tarafından giriş kontrolüne tabi. 1 = kapı kartlı geçiş sisteminden çıkarıldı. Kapı kontrol edilmez ve mesaj üretmez. Sadece manuel olarak kilitlenebilir veya kilidi açılabilir. Bu kapı için diğer tüm parametreler kapalıdır. Bu parametre kapı ve okuyucu için ayrı olarak ayarlanmalıdır. |
| Kapı modu | 0 = Kapı normal modda 1 = Kapının kilidi açıldı 2 = Kapının kilidi zaman modeline göre açıldı 3 = Kapı ilk geçişten sonra zaman modeline göre açık 5 = Kapı uzun süreli olarak engellendi 6 = Kapı zaman modeline göre engellendi | 0 = normal mod (varsayılan) - kapı kimlik bilgilerinin giriş haklarına bağlı olarak kilitletir veya kilidi açılır. 1 = uzun süreliğine kilitle - süre için giriş kontrolü askıya alınır. 2 = zaman modeliyle tanımlanan bir süre için kilidi açın. Kartlı geçiş süre boyunca askıya alınır. 3 = ilk kişinin erişimi olana kadar zaman modeli etkin olduğu sürece kilitletir - ardından zaman modeli etkin olduğu sürece açıktır. 5 = engel manuel olarak kaldırılana kadar engellendi (kartlı geçiş sisteminden çıkarılır). 6 = zaman modeli etkin olduğu sürece engellenmiştir (kartlı geçiş sisteminden çıkarılmış), kapı kontrolü yoktur, kapı zaman modeli etkinken kullanılamaz. |
| Time model (Zaman modeli) | mevcut zaman modellerinden biri | Kapı açma sürelerine yönelik zaman modeli. Kapı modları 2, 3, 4, 6 ve 7 seçiliyse zaman modellerine ait liste kutusu kullanılabilir. Bir zaman modeli seçmek gereklidir. |

| | | |
|--|---|---|
| Kapı çarpma sinyaline kadar geçen maks. süre: | 0 - 9999 | Kilit açma sinyalinin maksimum süresi. Birim 1/10 sn. Varsayılan değerler: Kapılar için 50, döner kapılar (kapı modeli 03) için 10 ve bariyerler (kapı modelleri 05c veya 09c) için 200. |
| Kapı çarpma sinyaline kadar geçen min. süre: | 0 - 9999 | 1/10 sn. içinde kilit açma sinyalinin minimum süresi. Varsayılan: 10. |
| Ön ekli alarm bastırma | 0 - 9999 | Kapı çarpma sinyalinden önce ek alarm bastırma. ($\$PARAMETER_WAITEMA$) Kapı çarpmasının hırsız alarmından daha yavaş tepki verdiği çok nadir durumlarda, kapıya kilit açma sinyali göndermeden önce alarmı geçici olarak bastırmak mümkündür. Birim: 1/10 sn. Varsayılan 0. 20 değeri (yani 2 sn.) normalde çok yavaş kapılar için bile yeterlidir. |
| Son ekli alarm bastırma | 0 - 9999 | Kapı çarpma sinyalinden sonra ek alarm bastırma. ($\$PARAMETER_OPENINRT$) Kapı çarpma sinyali (kilit açma sinyali) geçtikten sonra, belirtilen zaman aralığında kapı alarmı tetiklemeden açılabilir. Birim: 1/10 sn. Varsayılan: 0. |
| Door strike mode (Kapı kilidi karşılığı modu) | Liste kutusu girişi | 0 = Etkinleştirme zamanından sonra REX (çıkış talebi) düğmesi devre dışı 1 = REX (çıkış talebi) düğmesi hemen devre dışı bırakıldı (= varsayılan) |
| Kapı çerçeve sensörü bulunuyor | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = kapının çerçeve kontağı yok 1 = kapının çerçeve kontağı var. Kapalı bir kontak genellikle kapının kapalı olduğu anlamına gelir. (=varsayılan) |
| Sürgü sensörü bulunuyor | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 (varsayılan) = kapının sürgüsü sensörü yok 1 = kapının sürgüsü sensörü var. Kapı sürgülendiğinde veya sürgüsü açıldığında bir mesaj gönderilir. |
| Uzatılmış kapı açılma süresi (engelli kişiler) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = Kilit açma sinyali, bir kapı parametresi olan "Maks. kilit etkinleştirme süresi"nden ayarlanan standart süreye, yani kapı çarpması sinyaline kadar olan süreye sahiptir. 1 (varsayılan) = kilit açma sinyalinin süresi, bir MAC parametresi olan " Engelli kişiler için zaman faktörü "nde ayarlanan faktör ile |

| | | |
|--|--|--|
| | | çarpılır (sekme: Genel erişim ayarları). Bu MAC parametresindeki 0 değeri, uzatılmış kapı açık kalma sürelerini devre dışı bırakır. |
|--|--|--|

Sekme: Kapı güvenliği

| Parametre | Olası değerler | Açıklamalar |
|---|---|---|
| "Kapı zorlanarak açıldı" mesajı oluştur | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = hırsız alarmı mesajı yok. Bu, bir kapı içeriden serbestçe açılabilirse faydalıdır. 1 = (varsayılan) Kapı yetkisiz olarak açıldığında bir mesaj verilir, ardından kapı kapandığında başka bir mesaj gelir. |
| "Kapı açık tutuluyor" için aşağıdakilerden sonra mesaj oluştur: | 0 - 9999 | Bu süreden sonra kapı açık kalırsa, kapının çok uzun süre açık kaldığına dair bir uyarı mesajı verilir. Birim: 1/10 sn. Varsayılan: 300. 0 = Zaman aşımı yok, mesaj yok. |
| "Kapı zorlanarak açıldı" için alarm bastırma uzantısı | 0 - 9999 | "REX aktarma" özelliğinde kullanılır: Birim = 1/10 sn. Varsayılan 0. Bir hareket dedektöründen gelen REX sinyalinden sonra, kapı bu süre içinde tekrar kapanırsa, normal <i>Unauthorized opening of door N</i> mesajının yerini şu mesaj alır: <i>Door N opened (in alarm suppression mode)</i> Burada N kapının numarasıdır. |
| "Kapı zorlanarak açıldı" için yerel alarm oluştur | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Ön koşul: Bu iletişim kutusundaki " Kapı zorlanarak açıldı " mesajı oluştur onay kutusu seçilidir (yukarıya bakın). 0 = (varsayılan) Bu kapıya bağlı okuyucularda yerel alarm çalmaz. 1 = Kapı zorla açılırsa bu kapıya bağlı okuyucularda yerel alarm çalar. |
| "Kapı açık tutuluyor" için aşağıdakilerden sonra yerel alarm oluştur: | 0 - 9999 | Bu süreden sonra kapı açık kalırsa, bu kapıya bağlı okuyucularda yerel alarm çalar. Birim: 1/10 sn. 0 = (varsayılan) Yerel alarm yok. |

15.7.1**REX aktarma****Giriş**

Kapıyı içerden manuel olarak açmanın güvenlik riski oluşturmadığı girişlerde kapının kilidini açmak için REX düğmesinin yerini genellikle bir hareket dedektörü alır. Bu yaygın senaryo için ACS, *Door forced open* alarmını eşzamanlı olarak aktarırken (askıya alırken) hareket dedektöründen gelen REX sinyalinin süresini uzatmanın basit bir yolunu sunar. Bu özellik "REX aktarma" olarak bilinir.

Özellik çalışırken, aktarma süresi içinde kapıdan ayrılan kart sahipleri,
Unauthorized opening of door N olayı yerine
Door N opened (in alarm suppression mode) giriş olayını oluşturacaktır.



Uyarı!

Kurulu hırsız alarmı sistemleriyle REX aktarma.

REX aktarma özelliği, parametrede ayarlanan süre boyunca alarmları askıya alır:

Cihaz Düzenleyici >... > **Kapı** > sekmesi: **Kapı güvenliği** > **"Kapı zorlanarak açıldı" için alarm bastırma uzantısı**

Kapının zaten hırsız alarmı sisteminin bir parçası olarak kurulu olup olmadığına bakılmaksızın.



Ön koşullar

- Aşağıdaki tiplerde yapılandırılmış kapılar: 01a, 01b, 01c, 03a, 03b, 03c, 10a, 10b, 10e, 14a, 14b
- Fiziksel kapı, kapının kilidini açmak için bir REX düğmesi yerine bir hareket dedektörü ile donatılmıştır. Hareket dedektöründen gelen sinyalin süresini en az 1 saniye olarak ayarlayın.

İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Prosedür

1. Aygıt düzenleyicisinde istenen girişe (bir kapı kontrol cihazının doğrudan alt düğümü) gidin.
2. Girişin **Terminaller** sekmesinde şu türe sahip yeni bir giriş sinyali oluşturun:
Suppress alarm from unauthorized opening
3. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.
4. İstedığınız girişte bulunan kapıyı seçin
5. Kapının **Kapı güvenliği** sekmesinde **"Kapı zorla açıldı" için alarm bastırma uzantısı**'na bir değer ayarlayın.
 - Değer saniyenin onda biri cinsindedir.
 - Varsayılan değer 0'dır. Varsayılan olarak, kart sahibi hareket dedektörün hassas alanını terk ettikten sonra alarm bastırma uzantısı yoktur.
6. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

15.7.2

Kapıları yerel alarm çalacak şekilde ayarlama

Giriş

Aşağıdaki kapı durumları için ACS, kapıya bağlı tüm okuyucularda alarm çalar.

| Durum | Yerel alarm yanıtı |
|-------------------------------|---|
| Kapı zorlanarak açıldı | Alarm, 17 saniye boyunca veya kapı kapanıncaya kadar çalar. |
| Kapı açık tutuluyor | Alarm, kapı kapanıncaya kadar çalar. |

Ön koşullar

- Okuyucular OSDP veya Wiegand protokolünü kullanır
- Okuyucularda alarm sesli uyarı cihazları bulunur ve kapı kontrol ünitesine elektriksel olarak bağlıdır.

- AMC üretici yazılımı sürümü 02.38 ya da sonraki sürümler.


Aşağıdaki okuyucu türleri **desteklenmemektedir**:

- IDEMIA okuyucular
- Wiegand protokollü Suprema okuyucuları
- LBUS okuyucuları
- BG900 okuyucuları


İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Kapı zorlanarak açıldı prosedürü

1. Yapılandırmak istediğiniz kapıyı cihaz ağacından seçin.
2. Kapının **Kapı güvenliği** sekmesinde **"kapı zorlanarak açıldı" mesajı oluştur** onay kutusunu seçin.
3. **"Kapı zorlanarak açıldı" mesajı oluştur** onay kutusunu seçin. Varsayılan değer 0 'dır (onay kutusu seçili değildir). Bu, varsayılan olarak hiçbir yerel alarmın çalmayacağı anlamına gelir.
4. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

Kapı açık tutuluyor prosedürü

1. Yapılandırmak istediğiniz kapıyı cihaz ağacından seçin.
2. Kapının **Kapı güvenliği** sekmesinde, aşağıdakilerden sonra **"Kapı açık tutuluyor" için yerel alarm oluştur** amacıyla sıfır olmayan bir değer ayarlayın:
 - Değer saniyenin onda biri cinsindedir.
 - Varsayılan değer 0'dır. Bu, varsayılan olarak hiçbir yerel alarmın çalmayacağı anlamına gelir.
3. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

15.8

Readers (Okuyucular)

Okuyucu Yapılandırma: Genel Parametreler

I-BPR K Options Door control Additional settings Cards

Name : I-BPR K

Description: I-BPR K

Division: Common

Type: I-BPR K

Activate encryption: Supported only by OSDP v2 readers.

| Parametre | Olası Değerler | Açıklama |
|------------------------------|--|--|
| Reader name (Okuyucu adı) | alfa sayısal, 1 ile 16 karakter arasında kısıtlanmış | Varsayılan değer, benzersiz bir ad ile değiştirilebilir. |

| | | |
|---|--|---|
| Reader description (Okuyucu açıklaması) | alfa sayısal: 0-255 karakter | Bir serbest metin açıklaması. |
| Division (Bölüm) | Varsayılan "Common" (Ortak) bölümü. | Sadece Bölümler lisanslı ve kullanımdaysa geçerlidir. |
| Type (Tip) | alfa sayısal, 1 ile 16 karakter arasında kısıtlanmış | Okuyucu türü veya okuyucu grubu |

Okuyucu Yapılandırma: Seçenekler

I-BPR K | Options | Door control | Additional settings | Offline locking system | Key cabinet | Cards

PIN code required: 0 = PIN code turned c

Time model for PIN codes: <no time modell>

Access also by PIN code alone:

Reader terminal / bus address: 1

Attendant required:

Membership check: 0 - no check

Membership time model: <no time modell>

Group access: 1

Deactivate reader beep if access granted:


Deactivate reader beep if access denied:

VDS - Mode:

Max. time for arming: 50 1/10 Sec.

| Parametre | Olası değerler | Açıklama |
|--|--|--|
| PIN code required (PIN kodu gerekiyor) | 0 = PIN kodu kapalı - gerekli giriş yok (varsayılan) 1 = PIN kodu açık - giriş her zaman gerekli 2 = Zaman modeline göre kontrol edilen PIN kodu - giriş sadece zaman modelinin dışındaysa gerekli | Bu alan sadece okuyucu bir giriş cihazına sahipse etkindir. Karttaki yetkiler ve giriş sırası (etkinse) gibi kontrollerin PIN'in doğruluğuna göre öncelikli olduğunu unutmayın. |

| | | |
|--|---|---|
| Time model for PIN codes (PIN kodlarına ilişkin zaman modeli) | mevcut zaman modellerinden biri | PIN code required (PIN kodu gerekli) parametresi 2 olarak ayarlanmışsa burada bir zaman modeli seçimi zorunludur. |
| Access also by PIN code alone (Yalnızca PIN koduyla da eriş) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Bu okuyucunun, kartlı geçiş sistemi bu şekilde yapılandırıldıysa kartsız, tek bir PIN'e bağlı olarak girişe izin verip veremeyeceğini belirler. Bkz. |
| Reader terminal / bus address (Okuyucu terminali / veri yolu adresi) | 1 - 4 | AMC 4W için: Wiegand Arayüzlerine göre numaralandırılmış. AMC 4R4 için: Okuyucunun atlanmış adresi gibi numaralandırılmış. |
| Attendant required (Eşlik eden gerekli) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = ziyaretçinin hiçbir eşlik edene ihtiyacı yok (varsayılan) 1 = eşlik eden okuyucuyu da kullanmalıdır |
| Membership check (Üyelik kontrolü) | Liste kutusu girişi | Membership check (Üyelik kontrolü) genellikle bir kartlı geçiş sistemi canlı hale gelmeden önce erken aşamalarda kullanılır. Burada giriş, benzersiz kişisel kimliği yerine kimlik bilgisinin genel şirket kimliğine göre verilir. ÖNEMLİ Membership check (Üyelik kontrolü) yalnızca özelleştirilmiş tanımlar veya biyometrik kimlik bilgileri ile değil kart tanımlarının sistemde (gri arka plan) önceden tanımlandığı fiziksel kimlik bilgileriyle çalışır. 0 - kontrol yok Membership check (Üyelik kontrolü) kapalıdır, ancak kart yetkiler için normal olarak kontrol edilir (varsayılan) 1 - kontrol Kart sadece şirket kimliği için kontrol edilir, yani sistem üyeliğine yöneliktir. 2 - zaman modeline bağlı olarak Kart, şirket kimliği (üyelik) için, ancak sadece üyelik zamanı modelinde tanımlanan süre boyunca kontrol edilir. |
| Membership time model (Üyelik zaman modeli) | mevcut zaman modellerinden biri | Zaman modeli, üyelik kontrolünü etkinleştirir/ devre dışı bırakır. Membership check (Üyelik kontrolü) seçenek 2 için bir zaman modelinin seçimi zorunludur. |
| Group access (Grup girişi) | 1 - 10 | Tuş takımlı okuyucular için: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Kapı açılmadan önce kart okuyucusuna gösterilmesi gereken minimum geçerli kart sayısı. Grup, bu sayıdan daha fazla karttan oluşabilir; bu durumda, grubun tamamlandığını göstermek için ENTER/# tuşu kullanılır. Bunun üzerine kapı açılır. Tuş takımsız okuyucular için: Kapı açılmadan önce kart okuyucusuna gösterilmesi gereken tam geçerli kart sayısı. Varsayılan değer 1'dir. |
| Deactivate reader beep if access granted (Giriş izni verilirse okuyucu bip sesini devre dışı bırak) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Etkinleştirilirse (1), yetkili bir kullanıcıya erişim izni verilirse okuyucu sessiz kalır. |
| Deactivate reader beep if access not granted (Giriş izni verilmezse okuyucu bip sesini devre dışı bırak) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Etkinse (1), yetkisiz bir kullanıcının giriş izni reddedildiğinde okuyucu sessiz kalır. |
|  <p>"Deactivate Reader Beep" (Okuyucu Bip Sesini Devre Dışı Bırak) işlevleri ilgili okuyucu üretici yazılımına bağlıdır. Bazı okuyucuların üretici yazılımı bu işlevi desteklemeyebilir.</p> | | |
| VDS mode (VDS modu) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Etkinse (1) okuyucunun sinyalizasyonu kapatılır. |
| Max. time for arming (Maks. kurma süresi) | 1 - 100 [1/sn.] | Kurulumun yapıldığı hırsız alarm panelinden alınan geri bildirim için gereken maksimum süre. |

Ağ ve Çalışma modları

Bu sekme sadece ağa bağlı biyometrik okuyucular için görüntülenir.

Şablonlar depolanmış modellerdir. Kart verileri veya biyometrik veriler olabilirler.

Şablonlar hem cihaz ağacındaki okuyucunun üzerindeki cihazlarda hem de okuyucunun kendisinde saklanabilir. Okuyucudaki veriler, üstündeki cihazlar tarafından düzenli olarak güncellenir.

Okuyucu, giriş kararları verirken kendi şablonlarını kullanacak veya yalnızca şablonları yukarıdaki cihazlardan kullanacak şekilde yapılandırılabilir.

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| IP address (IP adresi): | Bu ağa bağlı okuyucunun IP adresi |
| Port: | Varsayılan port 51211'dir |
| Sunucudaki şablonlar | |
| Card only (Yalnızca kart) | Okuyucu sadece kart verilerini okur. Bunları sistem genelinden gelen verilere göre doğrular. |
| Card and fingerprint (Kart ve parmak izi) | Okuyucu hem kart verilerini hem de parmak izi verilerini okur. Bunları sistem genelinden gelen verilere göre doğrular. |
| Cihazdaki şablonlar | |
| Person dependent verification (Kişiye bağlı doğrulama) | Okuyucu, tek kart sahibinin ayarlarının hangi Identification mode 'u (Kimlik modu) kullandığını belirlemesini sağlar. Personel verileri aşağıdaki seçenekleri sunar: <ul style="list-style-type: none"> – Fingerprint only (Yalnızca parmak izi) – Card only (Yalnızca kart) – Card and fingerprint (Kart ve parmak izi) Bunlar bu tablonun ilerleyen kısımlarında açıklanmaktadır. |
| Fingerprint only (Yalnızca parmak izi) | Okuyucu sadece parmak izi verilerini okur. Bunları kendi depolanmış verilerine göre doğrular. |
| Card only (Yalnızca kart) | Okuyucu sadece kart verilerini okur. Bunları kendi depolanmış verilerine göre doğrular. |
| Card and fingerprint (Kart ve parmak izi) | Okuyucu hem kart verilerini hem de parmak izi verilerini okur. Bunları kendi depolanmış verilerine göre doğrular. |
| Card or fingerprint (Kart veya parmak izi) | Okuyucu, kart sahibinin hangisini daha önce gösterdiğine bağlı olarak kart verilerini veya parmak izi verilerini okur. Bunları kendi depolanmış verilerine göre doğrular. |

Okuyucu Yapılandırma: Kapı Kontrolü

I-BPR K Options Door control Additional settings Cards

Reader blocking: 0 = Reader is in normal mode

Time model to block reader: <no time model>

Office mode:

Manual operation:

Check time model upon access:

Additional verification:

Host request timeout: 330 1/10 sec.

Open door if no answer from host:

| Parametre | Olası değerler | Açıklamalar |
|---|---|---|
| Reader blocking (Okuyucu engelleme) | Liste kutusu girişi | 0 = Okuyucu normal modda - engelleme yok (= varsayılan) 1 = Okuyucu kalıcı olarak engellendi - kalıcı engelleme 2 = Okuyucu, zaman modeline bağlı olarak engellenir - Time model to block reader (Okuyucuyu engellemek için zaman modeli) ile ayarlanan zaman modeline göre engelleme |
| Time model to block reader (Okuyucuyu engellemek için zaman modeli) | sistemde tanımlanan zaman modellerinden biri. | Okuyucuyu seçilen zaman modeline göre engeller. |
| Office mode (Ofis modu) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Bu okuyucunun girişi Office mode'a (Office modu) ayarlamasına olanak tanır. Okuyucunun tuş takımlı olması gerekir. Bu parametre etkinleştirildiğinde, uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kart sahibi, kartını göstermeden önce 3 tuşuna basarak ofis modunu açar ve kapatır. Bkz. <i>Kişilere Ofis modunu ayarlama yetkisi verme, sayfa 199</i> |
| Manuel çalıştırma | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = okuyucu normal modda (= varsayılan) 1 = okuyucu, kartlı geçiş sisteminden etkin bir şekilde kaldırıldı, yani "bozuk". Hiçbir komut alınmadı. Bu okuyucu için diğer tüm parametreler kapalıdır. Parametre, hem okuyucu hem de kapı için bağımsız olarak ayarlanmalıdır. |
| Check time models upon access (Girişten sonra zaman modellerini kontrol et) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = Zaman modelleri kontrol edilmez. Giriş için zaman kısıtlaması yoktur. 1 = Kart sahibine doğrudan veya alan-zaman yetkisi olarak atanmış bir zaman modeli varsa zaman modeli kontrol edilir. (=varsayılan) |
| Additional verification (Ek doğrulama) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = ana bilgisayar doğrulaması gerekli değil 1 = ana bilgisayar doğrulaması gerekli (varsayılan) (ÖNEMLİ: Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, bir Bosch BVMS veya Bosch kartlı geçiş sisteminin operatörü tarafından yapılan ek video doğrulaması için gereklidir.) |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| Host request timeout (Ana bilgisayar isteği zaman aşımı) | 0 = devre dışı | 0 = AMC, ana bilgisayar doğrulaması olmadan çalışır (Area Change (Alan Değişikliği) veya Person Countings (Kişi Sayımı) ile çalışmaz). Bu kontrol sadece Ana bilgisayar doğrulaması devre dışıysa (0) ve Open door if no answer from host (Ana bilgisayardan yanıt alınamazsa kapıyı aç) etkinse (1) devrededir. 1-9999 x saniyenin 1/10'u. (Varsayılan = 330 = 33 saniye). Okuyucu kartlı geçiş sisteminden onay ister. Onay bu süre içinde alınmıyorsa AMC, Open door if no answer from host (Ana bilgisayardan yanıt yoksa kapıyı aç) parametresini kontrol eder veya buna göre geçişi reddeder. |
| Open door if no answer from host (Ana bilgisayardan yanıt alınamazsa kapıyı aç) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (varsayılan) (onay kutusu işaretli) | Bu kontrol, sadece Host verification (Ana makine doğrulaması) ayarlandıysa etkindir. 0 = ana bilgisayar sistemi zaman aşımından önce hata verirse kapıyı açmaz. 1 (varsayılan) = ana bilgisayar sistemi zaman aşımından önce hata verirse kapıyı zaman aşımından sonra açar. |
| Check parking ticket credits (Otopark bilet kredilerini kontrol et) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Etkinse (1) park bileti kredileri kontrol edilir. |
| Check overstayed parking (Uzun süreli parkı kontrol et) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Etkinse (1) park süresinin çok uzun olup olmadığı kontrol edilir. |

Okuyucu Yapılandırma: Ek Ayarlar

| I-BPR K | Options | Door control | Additional settings | Cards |
|--|---------|--------------|---------------------|-------|
| Access sequence check: 0 - Deactivated | | | | |
| Time management: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Double access control | | | | |
| Enable: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Door group ID: .. | | | | |
| Anti-Pass-Back timeout: 5 minutes | | | | |
| Random screening | | | | |
| Random screening: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Screening rate: .. | | | | |
| Timeout random screening: .. Minutes | | | | |
| REX button active when IDS armed: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Read permanently: <input type="checkbox"/> | | | | |

| Parametre | Olası değerler | Açıklamalar |
|-----------------------|---|---|
| Giriş sırası kontrolü | 0 - Devre dışı 1 - Etkin; LAC arızasından sonra devre dışı bırak 2 - Etkin; LAC arızasından sonra etkin bırak 3 - Etkin; LAC arızalandığında bile sıkı sıra kontrolü kullan (not: Kişinin konumunu manuel olarak güncelle) | 0 = okuyucu giriş sırası kontrolünde yer almaz (= varsayılan) Etkin bir sıra kontrolü, UNKNOWN (BİLİNMIYOR) olarak ayarlanmış kişileri aşağıdaki şekillerde ele alabilir: 1 = Kartın ilk değeri, konumu kontrol etmeden aşağı olacaktır. Tüm kontrol cihazları çevrimiçi olmalıdır. 2 = Kartın ilk değeri, konumu kontrol etmeden bozuk olacaktır. 3 = LAC arızası sırasında her kart değeri için konum kontrolü bozuk olacaktır. |




Genel olarak tüm giriş sıralamasını kontrol etmek veya devre dışı bırakmak için bir MAC komutu vardır.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Bir süre boyunca giriş sırası kontrolünü devre dışı bırakmak için, maksimum değer olarak 2880 (= 48 saat) ile dakika cinsinden bir değer verilir. "0" değerini ayarlamak, erişim sıralamasını tamamen devre dışı bırakır.</p> <p>Not: Bu komut, sadece Enable access sequence (Giriş sırasını etkinleştir) parametresinin ayarlandığı okuyucular için erişim sırasını değiştirebilir. Tüm okuyucular için giriş sırası kontrolünü devre dışı bırakmaz/etkinleştirmez.</p> | | |
| Time Management (Zaman Yönetimi) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Bu seçilirse kartlı geçiş sistemi Zaman ve Katılım yönetimi için veri toplar. |
| Çift giriş kontrolü (anti-passback kontrolü) | | |
| Enable (Etkinleştir) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = çift giriş kontrolsüz (= varsayılan) 1 = çift giriş kontrollü Duration (Süre) tarafından belirlenen süre içinde bu okuyucu ve gruptaki diğer okuyucular aynı kartla kullanılamaz. Bu parametre etkinse sadece bir okuyucu kullanılsa bile bir kapı grubu kimliği kullanılmalıdır. |
| Door group ID (Kapı grubu kimliği) | Harfler A - Z ve a - z ile "-" 2 karakter | Okuyucular, bir Kapı grubu kimliği kullanılarak gruplandırılabilir. Bir okuyucuda bir kart göstermek, kapı grubundaki (Varsayılan = --) tüm okuyucularda zaman aşımına kadar sonraki ayırma işlemlerini engeller. |
| Anti-passback time out (Anti-passback zaman aşımı) | 1 - 120 | Okuyucu, bu süre geçtikten sonra aynı kartla kullanılabilir. Kart, grup dışındaki bir okuyucuda kullanılır kullanılmaz engelleme hemen kaldırılır. Değerler dakikadır - varsayılan = 5. |
| Random screening (Rastgele tarama) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | 0 = rastgele tarama yok 1 = faktöre göre rastgele tarama Blocking (Engelleme) iletişim kutusu tarafından engeli kaldırılana kadar kabul edilmez. |
| Screening rate (Tarama oranı) | 1 - 100 | Genişletilmiş bir kontrol için rastgele tarama yüzdesi. Rastgele tarama etkinse kullanılabilir. |
| Timeout random screening (Zaman aşımı rastgele taraması) | 1 - 120 | Ayarlanan zaman içinde kullanıcı rastgele taramaya tabidir. Değerler dakikadır - varsayılan = 5. |

| | | |
|---|---|---|
| REX button active when IDS armed (IDS kuruluyken REX düğmesi etkin) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Yalnızca DM10 ve DM14 için: IDS kuruluyken REX basmalı düğmeleri varsayılan olarak devre dışıdır. Bu, izlenen alandan çıkmayı imkansız hale getirir. Bu yeni okuyucu parametresi, IDS devredeyken bile REX düğmesini etkinleştirir. |
| Read permanently (Kalıcı olarak oku) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Okuyucu, üreticinin ilgili yazılımına sahipse kalıcı olarak okur. |

Okuyucu Yapılandırma: Çevrimdışı Kilitleme Sistemi

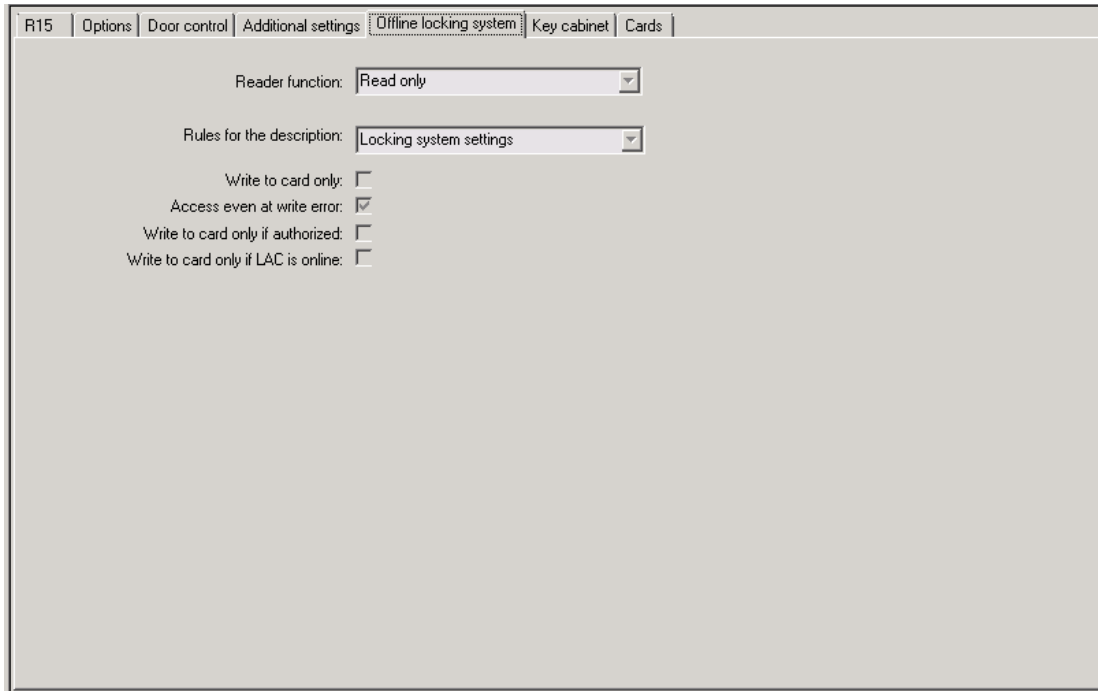

| Parametre | Olası değerler | Açıklamalar |
|--|---|---|
| Reader function (Okuyucu işlevi) | | Motorlu bir kart okuyucusu kullanılıyorsa bu kutu seçilmelidir. |
| Rules for the description (Açıklama kuralları) | | "Geri alma" kartı geçersiz kılmak anlamına gelir. |
| Write to card only (Yalnızca karta yaz) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | |

| | | |
|---|---|--|
| Access even on write error (Yazma hatasında bile giriş) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | |
| Write to card only if authorized (Karta yalnızca yetki verilmişse yaz) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | |
| Write to card only if LAC is online (Karta yalnızca LAC çevrimiçiyse yaz) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | |

Okuyucu Yapılandırma: Anahtar dolabı

The screenshot shows the 'Key cabinet' configuration page. The 'Key return' section is active, displaying a 'Check key return' checkbox which is currently unchecked. Below the checkbox is a table with a 'Name' column. To the right of the table are two buttons: 'Select all' and 'Deselect all'.

| Parametre | Olası değerler | Açıklamalar |
|---|---|--|
| Check key return (Anahtar iadesini kontrol et) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Kartlı geçiş sistemine, anahtar sahibinin tesisden ayrılmasına izin vermeden önce bir anahtarın Kemas anahtar dolabına iade edildiğinden emin olma talimatı verir. |

Okuyucu Yapılandırma: Kartlar

WIE1K Reader | Options | Door control | Additional settings | Offline locking system | Biometrics | Key cabinet | Cards

Card validation

Motorized card reader:

Withdraw card:

Triggering criteria:

- Blocked card
- Visitor card
- Card is blacklisted
- Invalid time model
- Invalid area/time model
- No authorization
- Always collect
- Collect visitor cards on collecting date
- Collect visitor cards on last day of validity
- Collect other cards (no visitor cards) on collecting date
- Collect other cards (no visitor cards) on last day of validity
- Time model defined and invalid, independent of access and reader parameters
- Area/Time model defined and invalid, independent of access and reader parameters

| Parametre | Olası değerler | Açıklamalar |
|--|---|---|
| Motorized card reader (Motorlu kart okuyucu) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Motorlu kart okuyucusu kullanılıyorsa bu onay kutusunu seçin |
| Withdraw card (Kartı geri al) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Motorlu kart okuyucusu varsa Withdraw (Geri al), karta fiziksel olarak el koymak anlamına gelir. Başka kart okuyucular varsa Withdraw (Geri al), sistemin kartı geçersiz kıldığı anlamına gelir. |
| Triggering criteria (Tetikleme kriterleri) | 0 = devre dışı bırakıldı (onay kutusu işaretli değil) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Bu listeden Withdraw card (Kartı geri al) işlemini tetiklemesi gereken tüm kriterleri seçin. |

**Uyarı!**

Motorlu kart okuyucular sadece IBPR okuyucuları ile kullanılabilir.

Bkz.

- *Kişilere Ofis modunu ayarlama yetkisi verme, sayfa 199*

15.8.1**Rastgele taramayı yapılandırma**

Rastgele tarama, ek güvenlik kontrolleri için personeli rastgele seçerek saha güvenliğini artırmanın yaygın kullanılan bir yöntemidir.

Ön gereksinimler:

- Bir kişinin kendi kimlik kartını göstermeden başka bir kişiyi takip etmesini engellemek için giriş tuzak veya turnike tipinde olmalıdır.
- Geçiş yönlerinden en az biri için bir kart okuyucu bulunmalıdır.
- Okuyucular normal giriş kontrolü için yapılandırılmış olmalıdır.
- Karıştırıcı her okuyucu için ayrı biçimde yapılandırılabilir.
- Sistem tarafından ayarlanan her türlü engellemeyi kaldırmak için yakın çevrede bir iş istasyonu bulunmalıdır.

Prosedür

1. Cihaz düzenleyici DevEdit'te istediğiniz okuyucuyu bulun
2. **Settings** (Ayarlar) sekmesinde, **Random screening** (Rastgele tarama) onay kutusunu seçin.
3. **Screening percentage** (Tarama yüzdesi) kutusuna taranacak kişi yüzdesini girin.
4. Yaptığınız ayarları kaydedin.

15.9**Yalnızca PIN'le giriş****Arka plan**

Tuş takımlı okuyucular yalnızca PIN'le girişe izin verecek şekilde yapılandırılabilir.

Okuyucular bu şekilde yapılandırıldığında, kartlı geçiş operatörü seçilen personele ayrı ayrı PIN'ler atayabilir. Uygulamada, bu personel yalnızca bir PIN'den oluşan bir "sanal kart" alır. Bu Tanıma PIN'i olarak adlandırılır. Bunun tersine Doğrulama PIN'i daha yüksek güvenlik uygulamak üzere bir kartla birlikte kullanılan bir PIN'dir.


Operatör personelin PIN'lerini manuel olarak girebilir veya personele sistem tarafından oluşturulan PIN'ler atayabilir.

Aynı personelin aynı zamanda onlara atanmış olan herhangi bir fiziksel kartı kullanarak giriş yapmaya devam edebileceğini unutmayın.

Operatörler için ön koşul niteliğindeki yetki

Kart sahibinin yalnızca PIN ile erişim yetkisi, yalnızca sanal kartlar atamak için özel yetkiye sahip operatörler tarafından verilebilir. Bir operatöre bu yetkiyi vermek için aşağıdaki gibi ilerleyin.


1. BIS Yapılandırması Tarayıcısı'nda **Administration (Yönetim) >ACE User profiles'a** (ACE Kullanıcı profilleri) gidin
2. Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **User profiles** (Kullanıcı profilleri) bölümüne gidin.
3. Yetkiyi alacak Kullanıcı profilini seçin:
Profile name (Profil adı) metin alanına girin veya istediğiniz profili bulmak için arama özelliğini kullanın.
4. İletişim kutuları listesinde, **Cards** **'ı (Kartlar) içeren hücreye tıklayın**Ana pencere bölmesinin altına yakın bir yerde **Special functions** (Özel işlevler) adına bir açılır pencere görünür.

5. Special functions (Özel işlevler) bölümünde, **Assign virtual cards (PIN)** (Sanal kart (PIN) ata) onay kutusunu seçin.
6. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın

Desteklenen okuyucu türleri için Kimlik PIN'inin uzunluğunu ayarlama

Elle girilen veya sistem tarafından oluşturulan PIN'lerin uzunluğu, sistem yapılandırmasında ayarlanan parametreyle düzenlenir.

- BIS Yapılandırma Tarayıcısı iletişim kutusu
Infrastructure (Altyapı) > **ACE PIN Codes** (ACE PIN Kodları) > (alt iletişim kutusu bölümü) **Identification PIN code configuration** (Kimlik PIN kodu yapılandırması) > **PIN code length** (PIN kodu uzunluğu)
- Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **PIN codes** (PIN kodları) > **PIN code length** (PIN kodu uzunluğu)

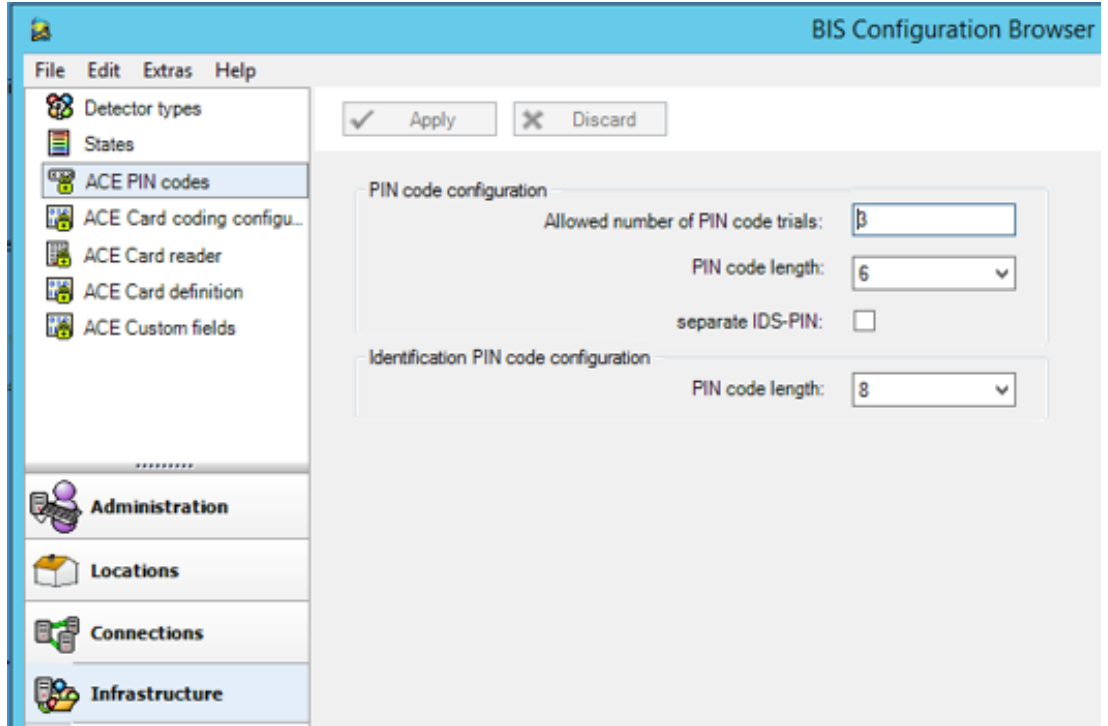




Bir okuyucuyu yalnızca PIN'le giriş için yapılandırma

1. BIS Yapılandırma Tarayıcısı'nda **Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Card reader** (ACE Kart okuyucusu) bölümüne gidin.
2. Main menu (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri) >

Workstations (İş istasyonları) ağacına  gidin

3. **Workstation** (İş istasyonu) bölümünde, okuyucunun fiziksel olarak bağlı olduğu iş istasyonunu seçin.
4. İş istasyonuna sağ tıklayın ve bir **Dialog Enter PIN** (İletişim Kutusuyla PIN Girme) veya **Dialog Generate PIN** (İletişim Kutusuyla PIN Oluşturma) okuyucu tipi ekleyin.

5. **Workstations** bölmesinden okuyucuyu seçin.
Workstations (İş istasyonları) bölümünün sağında özel bir okuyucu yapılandırma bölümü görünür.
6. **Card usage default** (Kart kullanım varsayılını) açılır listesinin **Virtual Card (Sanal Kart) varsayılan değerini içerdiğinden emin olun. PIN'i kart olarak kullanın.**
7. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın
8. BIS Yapılandırma Tarayıcısı'nda **Connections**'a (Bağlantılar) gidin.
9. Cihaz düzenleyici DevEdit'te, **Device configuration** (Cihaz yapılandırması) ağacına  gidin
10. Yalnızca PIN ile girişi yapılandırmak istediğiniz girişteki okuyucuyu seçin.
11. **Options** (Seçenekler) sekmesinde **Access also by PIN code alone** (Yalnızca PIN koduyla da eriş) onay kutusunu seçin.
12. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  simgesine veya **Apply**'a (Uygula) tıklayın


15.10

AMC genişletme kartları


AMC-G/Ç-EXT (G/Ç Genişleme Kartı) oluşturma

Genişletme kartları, AMC'de bulunan sekiz kontak gerekli kontakların (örneğin asansörlerdeki) bağlantısı için yeterli değilse ek giriş ve çıkış sinyalleri sağlar.


Bu genişletmeler, ilgili AMC'ye fiziksel olarak bağlanır ve yalnızca Cihaz Düzenleyici'deki ilgili AMC'lerin altına takılabilir. Bir AMC-EXT oluşturmak için gezginde ilgili AMC girişi ve **New Object** (Yeni Nesne) bağlam menüsünde **New Extension Board** (Yeni Genişletme Kartı) girişi seçilir.



Uyarı!

+düğmesine  tıklamak yalnızca Cihaz Düzenleyici'deki araç çubuğunda yeni girişler oluşturur. Genişletme kartları, bağlam menüsü kullanılarak seçilebilir.


Genişletmelerin oluşturulması için bir seçim iletişim kutusu görüntülenir.

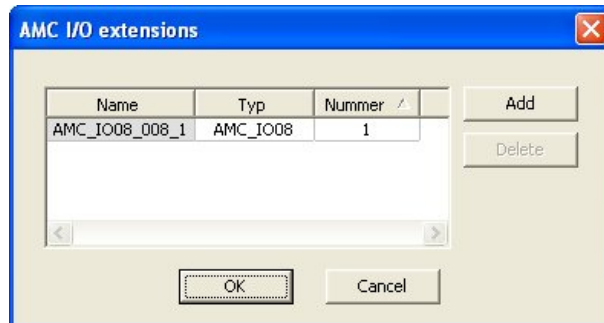


AMC-EXT'nin iki çeşidi vardır:

- AMC_IO08: 8 girişli ve 8 çıkışlı
- AMC_IO16: 16 girişli ve 16 çıkışlı
- AMC_4W genişletme: 8 girişli ve 8 çıkışlı

Seçim iletişim kutusu AMC_IO08'e sahip bir giriş içerir. **Type** (Tip) sütunundaki liste kutusuna çift tıklayarak, bir AMC_IO16 da yerleştirebilirsiniz.

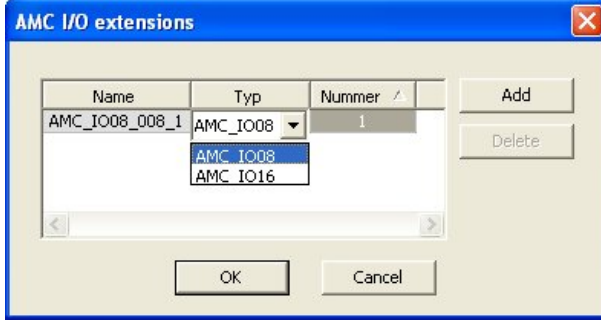

Bir AMC'ye en fazla üç genişletme bağlayabilirsiniz. İki çeşidin bir karışımı mümkündür. Daha fazla liste girişi oluşturmak için **Add**'e (Ekle) tıklayın. Tüm bu sütun girişleri özelleştirilebilir.

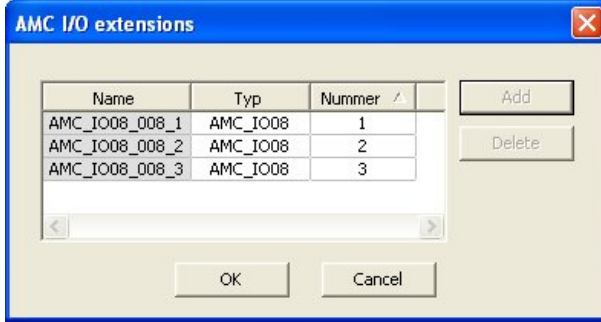

Genişletme kartları, oluşturulduğu gibi 1, 2 veya 3 olarak numaralandırılır. Sinyallerin numaralandırılması her kart için 01'den başlar. Sinyal numarası ile kart numarasıyla birlikte benzersiz bir kimlik sağlar. Genişletme kartlarının sinyalleri, ait oldukları AMC'nin sekmesinde de görülebilir.

Böylece AMC'deki giriş ve çıkış sinyalleriyle birlikte 56'ya kadar sinyal çifti sağlanabilir. Genişletme kartları, gerektiği gibi tek tek veya ileri bir tarihte maksimum sayıya (AMC başına 3) kadar eklenebilir.

AMC2 4W-EXT oluşturma

Wiegand okuyucu arayüzlerine (AMC2 4W) sahip kontrol cihazları için özel genişletme kartları (AMC2 4W-EXT) yapılandırmak mümkündür. Bu modüller, her biri 8 giriş ve 8 çıkış kontağı olacak şekilde ek 4 Wiegand okuyucu bağlantısı sağlar. Böylece, AMC2 4W başına bağlanabilen maksimum okuyucu ve kapı sayısı ikiye katlanarak 8'e ulaşır.



Uyarı!

AMC2 4W-EXT, tek başına bir kontrol cihazı olarak kullanılamaz, ancak sadece AMC2-4W'ye bir genişletme olarak kullanılabilir. Kapılar kontrollüdür ve giriş kontrolü kararları sadece AMC2 4W tarafından verilir.

AMC2 4W-EXT sadece bir AMC2 4W ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Sadece Wiegand okuyucu arayüzleri bulunduğundan, AMC çeşidi AMC2 4R4 ile birlikte kullanılamaz.

G/Ç genişletme kartları (AMC2 8I-8O-EXT ve AMC2 16I-16O-EXT) gibi, AMC2 4W-EXT, AMC2 4W'nin genişletme arayüzü aracılığıyla bağlanır. Genişletme kartının kendi belleği ya da ekranı yoktur, ancak tamamen AMC2 4W tarafından kontrol edilir.

Bir AMC2 4W-EXT ve maksimum üç G/Ç genişletmesi, her AMC2-4W'ye bağlanabilir.


Sistemde bir AMC2 4W-EXT oluşturmak için Gezin'de istediğiniz ana AMC2 4W'ye sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **New object** (Yeni nesne) > **New extension board'u** (Yeni genişletme kartı) seçin.



Uyarı!

Cihaz verileri düzenleyicinin araç çubuğundaki + düğmesi sadece giriş eklemek için kullanılabilir. Genişletme kartları sadece bağlam menüsü aracılığıyla eklenebilir.

Bir AMC2 4W listesinin AMC_IO08_4W ek elemanını içermesi dışında, G/Ç uzantıları oluşturmak için olanla aynı seçim iletişim kutusu görüntülenir.

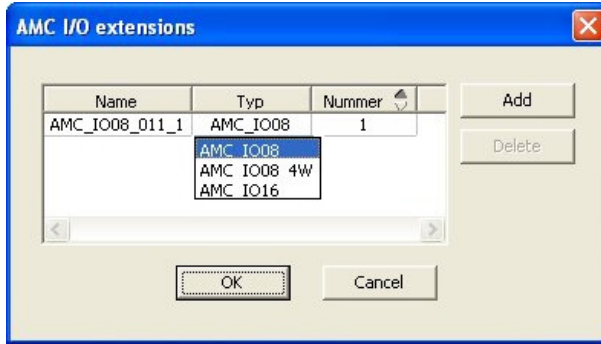

AMC2 4W liste girişi sadece bir kez eklenebilir, bununla birlikte en çok üç G/Ç Genişletmesi eklenebilir.

Add (Ekle) düğmesi yeni liste girişleri ekler. Bir AMC2 4W varsa maksimum sayı 4'tür, dördüncü giriş ise bir AMC2 4W-EXT kartı olarak oluşturulur.

Genişletme kartları, 1, 2 veya 3 oluşturma sırasına göre numaralandırılır. AMC2 4W-EXT, 0 (sıfır) değerini alır. AMC2 4W-EXT'nin sinyallerinin numaralandırılması, kontrol cihazınınkinden, yani 09'dan 16'ya kadar devam ederken, her G/Ç kartının numaralandırması 01 ile başlar. Tüm genişletme kartlarının sinyalleri ilgili AMC2 4W sekmesinde de gösterilir.

Böylece AMC2 4W'nin giriş ve çıkış sinyalleriyle birlikte 64'e kadar sinyal çifti sağlanabilir.

Genişletme kartlarını değiştirme ve silme

İlk sekme, genişletme kartlarını yapılandırmak için aşağıdaki kontrolleri içerir.


| Parametre | Olası değerler | Açıklama |
|-------------------------------------|---|---|
| Board name (Kart adı) | Sınırlanmış alfa sayısal: 1-16 basamak | Varsayılan kimlik benzersiz bir adı garanti eder, ancak manuel olarak geçersiz kılınabilir. Lütfen kimliğin benzersiz olduğundan emin olun. DHCP sunucularıyla ağ bağlantılarında ağ adı kullanılmalıdır. |
| Board description (Kart açıklaması) | alfa sayısal: 0 - 255 basamak | Bu metin OPC dalında görüntülenir. |
| Board number (Kart numarası) | 1 - 3 | AMC'ye bağlı kart sayısı. Sadece görüntüleme alanı. |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Power supply (Güç kaynağı) | 0 = devre dışı (onay kutusu işaretli) 1 = etkin (onay kutusu işaretli) | Besleme geriliminin denetlenmesi. Gerilim kesintileri ile gecikmenin sonunda bir mesaj üretilir. Denetim işlevi bir USV kullanıldığını varsayar, böylece bir mesaj oluşturulabilir. 0 = denetim yok 1 = denetim etkin |
| Division (Bölüm) | Varsayılan değer Common (Ortak) | Yalnızca Divisions (Bölümler) özelliği lisanslandığında geçerlidir. |

Inputs (Girişler), Outputs (Çıkışlar) ve Signal Settings (Sinyal Ayarları) sekmeleri, kontrol cihazların ait ilgili sekmelerle aynı düzene ve işleve sahiptir.

Genişletme kartlarını silme

Bir genişletme kartı yalnızca arayüzlerinden hiçbiri meşgul olmadığında silinebilir. İlişkili

sinyaller öncelikle  sil düğmesi ve **Delete object** (bağlam menüsü seçeceği) kullanılabilir hale gelmeden önce farklı bir kartta yapılandırılmalıdır.

AMC2 4W-EXT

Genişletme kartlarını meşgul eden okuyucular tek tek kaldırılamadığından ya da yeniden yapılandırılmadığından, ilgili girişlerle birlikte silinmeleri gerekir. O zamana kadar AMC2 4W-EXT de kaldırılamaz.

16 Özel okuyucu yapılandırmaları


16.1 Giriş

BIS 4.9 ve AMS 4.0 itibarıyla Bosch kartlı geçiş sistemleri özelleştirilmiş MIFARE DESFire ayarlarının kullanılmasına izin vermektedir. *Bosch.ReaderConfigTool.exe*. yardımcı aracını kullanarak şifrelenmiş parametre dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu araç BIS ACE 4.9, AMS 4.0 ve sonraki sürümler için kendi belgelerine göre kurulumlara dahil edilmiştir. Uyumlu okuyucuların geçerli listesi için belgelere başvurun

Aşağıdaki bölümlerde, şifrelenmiş bir parametre dosyasını içe aktarmak ve bu dosyayı giriş kontrol cihazları hiyerarşisindeki uyumlu herhangi bir okuyucuya veya tüm okuyuculara uygulamak için Cihaz Düzenleyicisi'nin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

16.2 Okuyucu özelliği: Genişletilmiş okuyucu parametreleri

Uyumlu okuyucular için mevcut genişletilmiş parametre grupları, **Extended reader parameters** (Genişletilmiş okuyucu parametreleri) etiketinin altındaki cihaz düzenleyicisinin özellik sayfalarında görüntülenir.

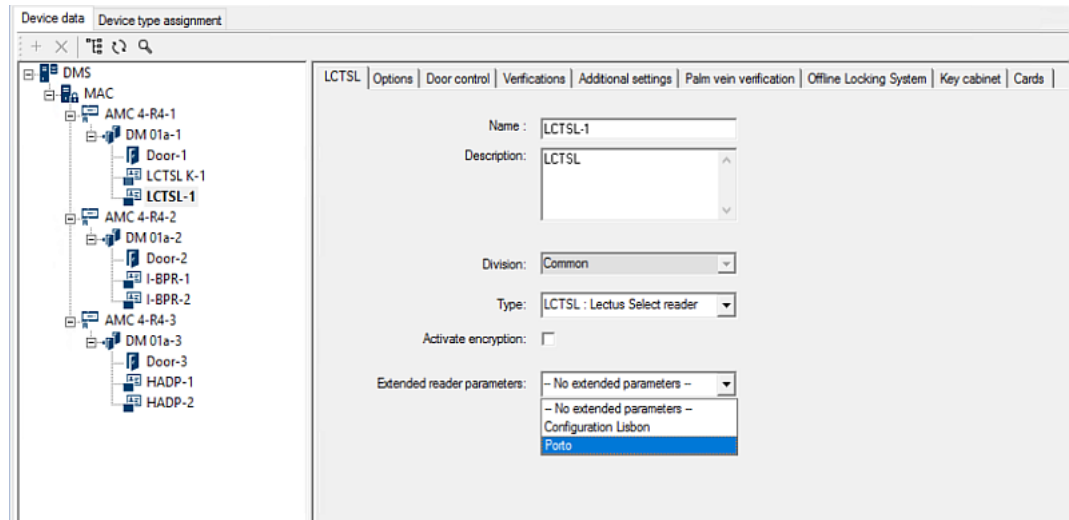


Şekil 16.1: Genişletilmiş okuyucu parametreleri

Açılır listenin varsayılan değeri şudur: *No extended parameters*. Bu, ek parametre gruplarını içe aktarmadığınız sürece mümkün olan tek olası değerdir.

Prosedür

İçe aktarılmış bir parametre grubunu uyumlu bir okuyucuya uygulamak için:

1. Cihaz Düzenleyicisi'nde, cihaz ağacından okuyucuyu seçin
2. İlk özellik sekmesini seçin
3. **Extended reader parameters** (Genişletilmiş okuyucu parametreleri) listesinden gerekli parametre grubunu seçin
4. **Apply**'a (Uygula) veya  simgesine tıklayın

16.3 Bir okuyucu parametre grubunu içe aktarma

Yalnızca cihaz hiyerarşisinin DMS seviyesindeki parametre dosyalarını içe aktarıp silebilirsiniz.

Ön koşullar

Kartlı geçiş sistemi için onaylanan bir parametre dosyasına gidin. Varsayılan olarak dosya türü şudur: *.ReaderConfigSave*

Prosedür

1. Cihaz Düzenleyicisi'nde DMS düğümüne sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **Import reader parameter sets**'i (Okuyucu parametre kümelerini içe aktar) seçin. **Import reader parameter sets** (Okuyucu parametre kümelerini içe aktar) açılır penceresi görünür.
2. Dosya gezginini kullanarak **File**'a (Dosya) tıklayın ve parametre dosyasını bulun.
3. İstendiğinde, parametre dosyasının şifresini girin. Şifre doğruysa açılır pencerenin alt yarısı aşağıdaki bilgilerle doldurulur:
 - Parametre grubunun uygulandığı okuyucu türlerinin listesi.
 - Parametre kümesinin adı. Bu iletişim kutusunda düzenleyebilirsiniz.
 - Parametre grubunu oluşturan sağladıysa serbest metin açıklama. Bu iletişim kutusuna açıklama ekleyebilir veya açıklamayı düzenleyebilirsiniz.
4. Kartlı geçiş sistemi tarafından olası gelecekte kullanılmak üzere ayarlanan parametreyi içe aktarmak için **Import**'a (İçe aktar) tıklayın.
 - Parametre grubu içe aktarılır ve kartlı geçiş sisteminde saklanır.
 - Bu, açılır pencerenin en üst kısmındaki mevcut parametre grupları listesine eklenir.
5. **Import reader parameter sets** (Okuyucu parametre gruplarını içe aktar) açılır penceresinden çıkmak için **Exit**'e (Çıkış) tıklayın.

16.4**Bir parametre grubunu okuyuculara uygulama****Giriş**

Bir parametre grubunu kartlı geçiş sistemine aktarmak onun daha sonra kullanmak üzere depolanmasını sağlar, ancak bunu sistemdeki okuyuculara uygulamaz. Parametre grubunu uygulamak cihaz hiyerarşisindeki farklı seviyelerde gerçekleştirebileceğiniz fazladan bir adımdır:

- DMS
- MAC
- AMC

DMS, MAC veya AMC seviyesine bir parametre grubu uyguladığınızda bu grup, yalnızca grubun oluşturulduğu okuyucu türlerinin alt okuyucularına uygulanabilir. Başka hiçbir alt okuyucu etkilenmez.

Ön koşullar

Bir okuyucu parametre grubunu başarıyla içe aktardınız.

Prosedür

1. Cihaz Düzenleyicisi'nde, okuyucularının parametrelerini belirlemek istediğiniz bir okuyucuyu ya da cihaza (DMS, MAC veya AMC) sağ tıklayın.
2. Bağlam menüsünden **Manage reader parameter sets**'i (Okuyucu parametre gruplarını yönet) seçin.
3. Üstteki **Parameter sets for reader types** (Okuyucu türleri için parametre grupları) liste bölümünde, uygulamak istediğiniz parametre grubunu seçin. İlgili okuyucular sol alt bölmede gösterilir: **Readers parametrizable with this parameter set** (Bu parametre grubuyla parametreleri belirlenebilen okuyucular).
4. **Readers parametrizable with this parameter set** (Bu parametre grubuyla parametreleri belirlenebilen okuyucular) listesinde, seçilen parametre grubunu uygulamak istediğiniz okuyucuları seçin.
 - Okuyucu sayısı büyükse ekranı belirli bir MAC veya AMC'nin alt öğeleriyle sınırlamak için açılır listeleri kullanın.


- Seçilen okuyucuları sağ alttaki **All readers parametrized with the selected parameter set** (Parametreleri seçilen parametre grubuyla belirlenen tüm okuyucular) bölümüne taşımak için ok düğmelerini kullanın.



Uyarı!

Uyumlu okuyucuları görüntüleme

Yalnızca parametre kümesiyle uyumlu olan okuyucular listelenir. **Show all readers** (Tüm okuyucuları göster) onay kutusunu işaretlerseniz başka parametre gruplarına sahip okuyucular da görüntülenir. Bunlar seçilen parametre grubu için salt okunur olarak işaretlenmeleri amacıyla gri bir arka plana sahiptir.

- Açılır pencereyi kapatmak için **OK**'e (Tamam) tıklayın.
- Geride, Cihaz Düzenleyicisi'nde **Apply**'a (Uygula) veya  simgesine tıklayın. Bu parametre açılır penceredeki **All readers parametrized with the selected parameter set** (Parametreleri seçilen parametre grubuyla belirlenen tüm okuyucular) listesinde bıraktığınız tüm okuyuculara uygulanır.

16.5

Okuyucu parametre gruplarını yönetme

Giriş

Cihaz hiyerarşisindeki farklı seviyelerde parametre gruplarının uygulamasını değiştirebilirsiniz:


- DMS
- MAC
- AMC

DMS, MAC veya AMC seviyesindeki değişiklikler yalnızca grubun oluşturulduğu okuyucu türlerine ait alt okuyuculara uygulanabilir. Başka hiçbir alt okuyucu etkilenmez.

Ön koşul

Bir okuyucu parametre grubunu başarıyla içe aktardınız.

Prosedür

- Cihaz Düzenleyicisi'nde bir okuyucuya veya cihaza (DMS, MAC veya AMC) sağ tıklayın.
- Bağlam menüsünden **Manage reader parameter sets**'i (Okuyucu parametre gruplarını yönet) seçin.
- Üstteki **Parameter sets for reader types** (Okuyucu türleri için parametre grupları) liste bölümünde, uygulamak istediğiniz parametre grubunu seçin.
 - İlgili okuyucular sol alt bölmede listelenir: **Readers parametrizable with this parameter set** (Bu parametre grubuyla parametreleri belirlenebilen okuyucular).
 - Parametre dosyasının daha önce uygulandığı okuyucular sağ alt bölmede listelenir: **All readers parametrized with the selected parameter set** (Parametreleri seçilen parametre grubuyla belirlenen tüm okuyucular).
- İki listeden de okuyucular seçin. Okuyucuları sağ alttaki **All readers parametrized with the selected parameter set** (Parametreleri seçilen parametre grubuyla belirlenen tüm okuyucular) listesine taşımak ve buradan kaldırmak için ok tuşlarını kullanın.
 - ÖNEMLİ: Bu prosedürdeki son adım için listeden çıkardığınız okuyucuları dikkatli bir şekilde not edin.
- Yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, açılır pencereyi kapatmak için **OK**'e (Tamam) tıklayın.
- Yeniden Cihaz Düzenleyicisi'nde, **Apply**'a veya  simgesine tıklayın.

- Parametre grubu **All readers parametrized with the selected parameter set** (Parametreleri seçilen parametre grubuyla belirlenen tüm okuyucular) listesinde bıraktığınız tüm okuyuculara uygulanır.
- Listedenden çıkardığınız okuyuculardan kaldırılır.
- 7. Listedenden çıkardığınız tüm okuyucular için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Okuyucu donanımındaki DIP anahtarlarını kullanarak fabrika varsayılanlarına sıfırlayın.
 - Bunlara farklı bir parametre grubu uygulayın.



Uyarı!

Bir parametre grubunun silinmesi onu kullanan okuyucuları yeniden yapılandırmaz. Silinen okuyucu yapılandırması, siz okuyucu donanımını sıfırlayana veya farklı bir parametre grubu uygulayana kadar kullanılan okuyucularda kalır.

16.6


Okuyucu parametre gruplarını silme

Yalnızca cihaz hiyerarşisinin DMS seviyesindeki parametre dosyalarını içe aktarıp silebilirsiniz.

Ön koşullar

En az bir parametre dosyası daha önce kartlı geçiş sisteminize aktarılmalıdır.

Prosedür

1. Cihaz Düzenleyicisi'nde DMS düğümüne sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **Delete reader parameter sets**'i (Okuyucu parametre kümelerini sil) seçin. **Delete reader parameter sets** (Okuyucu parametre kümelerini sil) açılır penceresi görünür.
2. **Parameter sets for reader types** (Okuyucu türleri için parametre grupları) listesinden silmek istediğiniz parametre grubunu seçin.
 - Açılır pencerenin sağ alt kısmında, o anda parametreleri seçilen parametre grubuyla belirlenen (yapılandırılan) tüm okuyucuların listesi görünür.
 - Bu okuyucuları dikkatlice not edin, parametre grubunu sildikten sonra sıfırlanmaları veya yeniden yapılandırılmaları gerekecektir. Ayrıntılar için bu prosedürün son adımına bakın.
3. **Delete**'e (Sil) tıklayın
4. **Exit**'e (Çık) tıklayın
5. Yeniden Cihaz Düzenleyicisi'nde, **Apply**'a veya  simgesine tıklayın.
6. Silinen parametre grubunu kullanan tüm okuyuculara aşağıdakilerden birini yapın:
 - Okuyucu donanımındaki DIP anahtarlarını kullanarak fabrika varsayılanlarına sıfırlayın.
 - Bunlara farklı bir parametre grubu uygulayın.



Uyarı!

Bir parametre grubunun silinmesi onu kullanan okuyucuları yeniden yapılandırmaz. Silinen okuyucu yapılandırması, siz okuyucu donanımını sıfırlayana veya farklı bir parametre grubu uygulayana kadar kullanılan okuyucularda kalır.

17

Personel verileri için Özel Alanlar

Giriş

Personel için veri alanları birçok şekilde özelleştirilebilir:

- **Visible** (Görünür) olup olmadıkları, yani istemcide görüntülenip görüntülenmedikleri
- **Required** (Gerekli) olup olmadıkları, yani bir veri kaydının alandaki geçerli veriler olmadan depolanıp depolanmayacağı
- İçerdikleri değerlerin sistem içinde **Unique** (Benzersiz) olarak tutulması gerekip gerekmediği
- İçerdikleri veri türü (metin, tarih-saat, tam sayı vb.)
- İstemcide nerede (hangi sütunda, hangi satırda ve hangi sırada) görünecekleri
- Ne kadar büyük görünecekleri
- Verilerin standart raporlarda kullanılıp kullanılmayacağı ve nerede kullanılacağı

Elbette, yine de burada belirtilen tüm özelliklerle tamamen yeni veri alanları tanımlamak mümkündür.

17.1

Özel alanlara ön izleme yapma ve bunları düzenleme

İletişim yolu

- Yapılandırma Tarayıcısı'nda **Infrastructure** (Altyapı) menüsü > **ACE Custom fields** (ACE Özel alanları) bölümüne gidin
- Main menu (Ana Menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Custom fields** (Özel alanlar)

Ana pencere iki sekmeye ayrılmıştır

Genel bilgiler Bu sekme ve alt sekmeleri (**Address (Adres)**, **Contact (İletişim)**, **Additional person data (Ek kişi verileri)**, **Additional Company data (Ek Şirket verileri)**, **Remarks (Açıklamalar)**, **Card Control (Kart Kontrolü)** ve **Extra Info** (Ekstra Bilgiler) salt okunurdur ve verilerin istemci yazılımındaki hangi sekmelerde görüneceğine ilişkin kabaca bir WYSIWYG genel bakışı içerir.

Details Bu sekmede, her önceden tanımlanmış veya kullanıcı tanımlı veri alanı için bir (Ayrıntılar) düzenleyici bulunur.

Ön izleme

Yapılandırma Tarayıcısı'nda **Details** (Ayrıntılar) sekmesinde yapılan herhangi bir değişikliğin etkisine ön izleme yapmak için **Apply** (Uygula) düğmesine basın ve **Overview** (Genel Bakış) sekmesine gidin.



ACE İstemcisinde bu değişikliklerin etkisini görmek için, **Apply** (Uygula) düğmesine basın ve ACE istemcisindeki ilgili iletişim kutusunu açın. Yapılandırmayı yeniden yüklemek veya ACE istemcisini yeniden başlatmak gerekmez. Ancak değiştirilen iletişim kutusu o anda ACE istemcisinde açıksa bu iletişim kutusunu kapatıp yeniden açmak gerekir.

Mevcut veri alanlarını düzenleme

Custom fields (Özel alanlar) > **Details** (Ayrıntılar) sekmesindeki önceden veya kullanıcı tarafından tanımlanan her veri alanının niteliklerinin değiştirilebileceği kendi düzenleyici penceresi vardır.

Değiştirmek istediğiniz alanın düzenleyicisine tıklayın. Etkin düzenleyici vurgulanacaktır.

Özel alanların düzenlenebilir özellikleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

| Etiket metni | Açıklama |
|--|---|
| Label (Etiket) | Label (Etiket) veri alanının istemcide görünen etiketidir. Sitenizde kullanılan terminolojiyi yansıtacak şekilde serbestçe yazılabilir. |
| Field type (Alan tipi) | <p>Field type (Alan tipi) verilerin tipidir ve operatörün istemcide giriş yapmak için kullanacağı iletişim kutusu kontrolünü belirler. Her alan tipi, geçerli tarihler, saatler, metin uzunlukları ve sayısal sınırları sağlamak amacıyla belirli giriş değerleri için tutarlılık kontrolleri sağlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Text field (Metin alanı) <ul style="list-style-type: none"> - İzin verilen karakter sayısını belirtmek için yanındaki üç nokta düğmesine tıklayın. - Check box (Onay kutusu) - Date field (Tarih alanı) - Time (Saat) - Date-time field (Tarih saat alanı) - Combo box (Birleşik kutu) <ul style="list-style-type: none"> - Sunulan metin alanındaki birleşik kutunuz için geçerli değerleri girin. Bunları virgül veya satır başı karakterleriyle ayırın. - Numerical input (Sayısal giriş) <ul style="list-style-type: none"> - Sunulan döndürme kutularındaki sayısal giriş için minimum ve maksimum değerlerinizi girin. - Building control 1 (Bina kontrolü 1) ve Building control 2 (Bina kontrolü 2) <ul style="list-style-type: none"> - Bunlar, burada yeniden etiketlenebilen (Label (Etiket) alanı) ve istemci kullanıcı arayüzündeki komutlara bağlanabilen özel kontrollerdir. Böylece, belirli kullanıcıların saha içerisinde kartlarıyla özel işlemler gerçekleştirmesine izin verebilirsiniz. Bu tür işlemlere, projektörlerin açılması veya özel ekipman kontrolü örnek verilebilir. |
| Visible (Görünür) | Veri alanının istemcide görünmesini önlemek için bu onay kutusunu temizleyin. |
| Unique (Benzersiz) | Bu alana girilen değerlerin benzersiz olduğundan emin olmak için bu onay kutusunu seçin. Ardından sistem veritabanında bu alan için zaten depolanmış olan değerlerin girişini reddeder. Örneğin personel numaralarının kişiler ve araç plakaları için benzersiz olması gerekir. |
|   | Yeşil ışık, veri alanının o anda veritabanında kullanılmadığı anlamına gelir. Kırmızı ışık ise veri alanının o anda veritabanında kullanıldığını gösterir. |

| Etiket metni | Açıklama |
|---|--|
| Display in (Şurada görüntüle) | Veri alanının görünmesi gereken istemci sekmesini seçmek için bu açılır listeyi kullanın. |
| Required (Gerekli) | Veri alanını zorunlu hale getirmek için bu onay kutusunu seçin. Örneğin, her personel kaydı için bir soyadı gereklidir. Soyadı olmadan veri kaydı saklanamaz. Düzenleyicinin, Visible (Görünür) onay kutusuyla gerekli bir veri alanının görünmez olarak ayarlanmasına izin vermeyeceğini unutmayın. İstemcide kullanım kolaylığı için, tüm gerekli alanların ilk sekmeye yerleştirilmesi kesinlikle tavsiye edilir. |
| Position (Konum) | Display in (Şurada görüntüle) açılır listesinde adlandırılan sekmede yer alan veri alanını konumlandırmak için Column (Sütun) ve Row (Satır) döndürme kutularını kullanın. Düzenleyicinin, zaten kullanımda olan bir konumu seçmenize veya mevcut veri alanlarını çakıştırmanıza izin vermeyeceğini unutmayın. Metin alanları gibi belirli yeniden boyutlandırılabilir kontrollerin boyutunu ayarlamak için Width (percent) (Genişlik (yüzde)) döndürme kutusunu kullanın. %100 kontrolün, veri alanı etiketiyle henüz doldurulmamış olan yuvanın tamamını kaplayacağı anlamına gelir. |
| Dimension (Boyut) | Display in (Şurada görüntüle) açılır listesinde adlandırılan sekmede doldurulacak sütun ve satır sayısını belirtmek için Column (Sütun) ve Row (Satır) döndürme kutularını kullanın. Düzenleyicinin mevcut veri alanlarını çakıştırmanıza izin vermeyeceğini unutmayın. |

Yeni veri alanları oluşturma ve düzenleme

Custom fields (Özel alanlar) > **Details** (Ayrıntılar) sekmesindeki önceden veya kullanıcı tarafından tanımlanan her veri alanının niteliklerinin değiştirilebileceği kendi düzenleyici bölümü vardır.

New field'a (Yeni alan) tıklayarak kendi editörüyle yeni bir özel alan oluşturun. Etkin düzenleyici bölümü vurgulanır.

Düzenleyici, mevcut veri alanlarını düzenlemek için aynı iletişim kontrollerine sahiptir, yukarıdaki tabloya bakın. Ayrıca fazladan iki öğe şunlardır:

| | |
|--|--|
| Use in reports (Raporlarda kullan) (onay kutusu) | Yeni veri alanının standart raporlarda görünmesini sağlamak için bu onay kutusunu seçin. |
| Sequence number (Sıra numarası) (döndürme kutusu) | Sıra numarası, veri alanının standart raporlarda dolduracağı sütunu belirler. |



Uyarı!

Sadece sıralama numaraları 1..10 o anda **Badge Designer** (Kimlik Kartı Tasarımcısı) ve **Reports** (Raporlar) ile adreslenebilir.

17.2

Veri alanlarına ilişkin kurallar

- Veri alanlarının konumu
 - Her alan sadece bir sekmede görünebilir.
 - Her özel alan herhangi bir seçilebilir sekmede görünebilir.
 - Alanlar, girişi **Display in** (Şurada görüntüle) açılır listesinde değiştirerek diğer sekmelere taşınabilir.
- Etiket herhangi bir metin içerebilir: Maksimum uzunluk 20 karakterdir.
- Özel metin alanları herhangi bir metin içerebilir: Maksimum uzunluk 2000 karakterdir.
- Herhangi bir alan gerekli bir alan haline getirilebilir, ancak **Visible** (Görünür) onay kutusu seçilmelidir.

Uyarı!

Verimli kullanabilmek için acil öneriler

Kişilerin verilerini depolamak için kullanmadan önce alan türlerini ve kullanım alanlarını kabul edip sonuçlandırın:

Her veri giriş alanı, belirli bir veritabanı alanına atanır, böylece veriler hem manuel olarak hem de rapor üreteçleri tarafından bulunabilir. Veritabanında özel alanlardaki veri kayıtları saklandıktan sonra, bu alanlar artık veri kaybı riski olmadan taşınamaz veya değiştirilemez.



18 Tehdit Seviyesi Yönetimini Yapılandırma

Giriş

Tehdit seviyesi yönetiminin amacı, etkilenen alan boyunca giriş davranışlarında acil bir değişiklik yaparak acil durumlara etkili bir şekilde müdahale etmektir.

18.1 Tehdit Seviyesi Yönetimine İlişkin Kavramlar

- **Threat** (Tehdit), bir kartlı geçiş sistemindeki girişlerin bazılarında veya tümünden hemen ve aynı anda müdahale gerektiren kritik bir durumdur.
- **Threat level** (Tehdit seviyesi), sistemin öngörülen bir duruma verdiği yanıttır. Her tehdit seviyesinin MAC girişlerinin her biri nasıl yanıt vereceğini bilecek şekilde dikkatlice yapılandırılması gerekir.
Tehdit seviyeleri tamamen özelleştirilebilir, örneğin, tipik yüksek tehdit seviyeleri şu şekilde yapılandırılabilir:
 - **Lockout** (Dışarıda Bırakma): Yalnızca yüksek güvenlik seviyelerine sahip ilk müdahale edenler giriş yapabilir.
 - **Lockdown** (Kilitleme): Tüm kapılar kilitlenir. Yapılandırılan güvenlik seviyesinin altındaki tüm kimlik bilgileri için hem giriş hem de çıkış reddedilir.
 - **Evacuation** (Tahliye): Tüm çıkış kapılarının kilidi açılır.
- Tipik düşük tehdit seviyeleri şu şekilde yapılandırılabilir:
 - **Sports event** (Spor etkinliği): Spor sahalarının kapılarının kilidi açılır, diğer tüm alanların güvenliği sağlanır.
 - **Parents' evening** (Veli toplantısı): Yalnızca seçilen sınıflara ve ana girişe erişilebilir.
- **Threat alert** (Tehdit uyarısı), bir tehdit seviyesini tetikleyen bir alarmdır. Uygun yetkiye sahip kişiler ani bir eylemle, örneğin operatör kullanıcı arayüzü, donanım sinyali (ör. basmalı düğme) ile veya herhangi bir okuyucuya özel bir uyarı kartı göstererek bir tehdit uyarısı tetikleyebilir.
- **Security level** (Güvenlik seviyesi) kart sahipleri ve okuyucuların 0..100 arasında bir tam sayı olarak ifade edilen **Security profiles**'inin (Güvenlik profilleri) bir özneliğidir. Her tehdit seviyesi Ana Giriş Kontrol Cihazı'nın (MAC) okuyucularını atanmış güvenlik seviyelerine ayarlar. Ardından, bu okuyucular yalnızca güvenlik profillerinde eşit veya daha yüksek güvenlik seviyesine sahip kişilerin kimlik bilgilerine giriş izni verir.
- **Security profile** (Güvenlik profili) **Person type**'a (Kişi türü) (**Kişi güvenlik profili**), bir kapıya (**Kapı güvenlik profili**) veya bir okuyucuya (**Okuyucu güvenlik profili**) atanabilecek bir öznelik koleksiyonudur. Güvenlik profilleri aşağıdaki kartlı geçiş davranışlarını düzenler:
 - Yukarıda tanımlandığı gibi kişi türü, kapı veya okuyucuya ilişkin **Security level** (Güvenlik seviyesi)
 - **Screening rate** (Tarama oranı). Rastgele taramanın bu kişi türü veya okuyucu tarafından tetiklenme olasılığının yüzdesi.

18.2 Yapılandırma işlemine genel bakış

Tehdit Seviyesi Yönetimi için, bu genel bilgilerden sonra ayrıntılı olarak açıklanan aşağıdaki yapılandırma adımları gereklidir

1. Cihaz Düzenleyici'de
 - Tehdit seviyelerini tanımlama
 - Kapı güvenlik profillerini tanımlama
 - Okuyucu güvenlik profillerini tanımlama
 - Kapı güvenlik profillerini girişlere atama
2. Sistem veri iletişim kutularında

- Kişi güvenlik profillerini tanımlama
- Kişi güvenlik profillerini kişi türlerine atama
- 3. Personel verileri iletişim kutularında
 - Kişi türlerini kişilere atama
 - Kişi türlerini kişi gruplarına atama

Tehdit seviyesi yönetimi başarılı bir şekilde yapılandırıldığında, alarmlar ve MAC'in cihaz durumları, Harita görünümü uygulamasından izlenerek kontrol edilebilir. Ayrıntılar için Harita görünümü için çevrimiçi yardım bölümüne bakın.

18.3

Cihaz düzenleyicideki yapılandırma adımları

Bu bölümde cihaz düzenleyicide gerekli olan ön koşul yapılandırma adımları açıklanmaktadır.



Uyarı!

Cihaz verileri bir tehdit seviyesi devredeyken cihaz düzenleyicisinde değiştirilemez.

18.3.1


Tehdit seviyesi oluşturma

Bu bölümde, sitenizde kullanılmak üzere tehdit seviyeleri oluşturma açıklanmaktadır. En fazla 15 adet oluşturulabilir.

İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Prosedür

1. **Threat levels** (Tehdit seviyeleri) alt sekmesini seçin
 - Threat levels (Tehdit seviyeleri) tablosu görünür. Bu tablo, her biri bir ada, açıklamaya ve yapılandırıldıktan sonra tehdit seviyesini etkinleştirmek için kullanılan bir onay kutusuna sahip en fazla 15 tehdit seviyesi içerebilir.
2. **Please enter a name for the threat level** (Tehdit seviyesi için lütfen ad girin) ifadesini içeren satıra tıklayın
3. Sistem operatörlerine anlamlı gelecek bir ad girin.
4. (isteğe bağlı) **Description** (Açıklama) sütununa, bu tehdit seviyesi devredeyken girişlerin nasıl davranacağını belirten daha ayrıntılı bir açıklama girin.
5. Bu noktada **Active** (Etkin) onay kutusunu **seçmeyin**. Aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi, bu tehdit seviyesine ait tüm diğer yapılandırma adımlarını tamamlayın.
6. Yeni tehdit seviyesini kaydetmek için  (Kaydet) düğmesine tıklayın.

18.3.2

Kapı güvenlik profili oluşturma

Bu bölümde farklı kapı türleri için güvenlik profilleri oluşturma ve bir tehdit seviyesi girdiğinde bu profildeki tüm kapılar için durumu tanımlama konuları açıklanmaktadır.

İletişim yolu


- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Ön koşullar

- En az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır

- Cihaz ağacında en az bir giriş yapılandırılmış olmalıdır.

Prosedür

1. **Door security profiles** (Kapı güvenlik profilleri) alt sekmesini seçin
 - Ana iletişim kutusu penceresi 2 bölmeye bölünür: **Selection** (Seçim) ve **Door security profile** (Kapı güvenlik profili) (varsayılan ad)
2. **New'a** (Yeni) tıklayın
 - Varsayılan bir ada sahip yeni bir kapı güvenlik profili oluşturulur
 - **Door security profile** (Kapı güvenliği profili) bölümündeki **Threat level** (Tehdit seviyesi) bölümü **State** (Durum) sütunundaki **undefined** (tanımlanmadı) değeriyle birlikte daha önce oluşturulan tehdit seviyeleriyle doldurulur.
3. **Door security profile** (Kapı güvenliği profili) bölümünde, bu profilin atanacağı kapı türü için bir ad girin.
 - Yeni profil adı **Selection** (Seçim) bölümünde görünür. İstenirse bu, söz konusu bölümde **Delete**'e tıklanarak yapılandırmadan silinebilir.
4. (İsteğe Bağlı) Operatörlerin profili doğru olarak atamasına yardımcı olmak için profile ait bir açıklama girin.
5. Bu profil turnikelere atanacaksa **Turnstile** (Turnike) onay kutusunu seçin.
 - Bu, farklı tehdit seviyelerindeki kapının hedef durumu (örneğin, tek başına girişe veya çıkışa izin verme veya ikisi birden) için ek seçenekler sağlar.
6. **Threat level** (Tehdit seviyesi) tablosunun **State** (Durum) sütununda, her tehdit seviyesi için söz konusu tehdit seviyesinin tetiklendiği bu profile ait tüm kapılarda uygun bir hedef durumu seçin.
7. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

Yapılandırmanızda bulunan kapı türleri kadar kapı güvenlik profili oluşturmak için prosedürü tekrarlayın. Tipik kapı türleri şunlar olabilir:

- Ana genel kapı
- Dışarıya tahliye erişimi
- Sınıflara giriş
- Spor sahasına genel giriş

18.3.3

Okuyucu güvenlik profili oluşturma

Bu bölümde farklı okuyucu türleri için güvenlik profillerinin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Okuyucu güvenlik profilleri **her tehdit seviyesi** için aşağıdaki okuyucu özniteliklerini tanımlar:

- Bir kimlik bilgisinin okuyucuya erişebilmesi için gereken minimum güvenlik seviyesi.
- Tarama hızı, yani daha fazla güvenlik taraması için rastgele seçilecek kart sahiplerinin yüzdesi.
 - **Not:** Bir okuyucu güvenlik profilinde ayarlanan tarama hızı, okuyucunun kendisinde ayarlanan tarama hızını geçersiz kılar.


İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Ön koşullar

- En az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır
- Cihaz ağacında en az bir giriş yapılandırılmış olmalıdır.

Prosedür

1. **Reader security profiles** (Okuyucu güvenlik profilleri) alt sekmesini seçin
 - Ana iletişim kutusu penceresi 2 bölmeye bölünür: **Selection** (Seçim) ve **Reader security profile** (Okuyucu güvenlik profili) (varsayılan ad)
2. **New**'a (Yeni) tıklayın
 - Varsayılan bir ada sahip yeni bir okuyucu güvenlik profili oluşturulur
 - **Reader security profile**'daki (Okuyucu güvenlik profili) **Threat level** (Tehdit seviyesi) bölümü **Security level** (Güvenlik seviyesi) ve **Screening rate** (Tarama hızı) sütunlarında her biri için **0** varsayılan değeriyle birlikte daha önce oluşturulan tehdit seviyeleriyle doldurulur.
3. **Reader security profile** (Okuyucu güvenliği profili) bölümünde, bu profilin atanacağı okuyucu türü için bir ad girin.
 - Yeni profil adı **Selection** (Seçim) bölümünde görünür. İstenirse bu, söz konusu bölümde **Delete**'e tıklanarak yapılandırmadan silinebilir.
4. (İsteğe Bağlı) Operatörlerin profili doğru olarak atamasına yardımcı olmak için profile ait bir açıklama girin.
5. **Threat level** (Tehdit seviyesi) tablosunun **Security level** (Güvenlik seviyesi) sütununda, her tehdit seviyesinde bir operatörün söz konusu tehdit seviyesi her tetiklendiğinde bu profile ait bir okuyucuyu çalıştırmak için sahip olması gereken minimum bir güvenlik seviyesi (0..100 arasında bir tam sayı) seçin.
6. **Threat level** (Tehdit seviyesi) tablosunun **Screening rate** (Tarama hızı) tablosunda her tehdit seviyesi için söz konusu tehdit seviyesi her tetiklendiğinde fazladan yapılan güvenlik kontrolleri için okuyucu tarafından rastgele seçilecek kart sahiplerinin yüzdesini seçin.
7. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

18.3.4

Kapı ve okuyucu güvenlik profillerini girişlere atama

Bu bölümde, kapı ve okuyucu güvenlik profillerinin belirli girişlerdeki kapılara ve okuyuculara nasıl atanacağı açıklanmaktadır.

İlk alt prosedür, atamak istediğiniz giriş kümesini tanımlamak ve filtrelemek, ikinci alt prosedür ise atamaları yapmaktır.

Ayrıca tanımladığınız çeşitli tehdit seviyeleriyle ayarlanacaklarından seçilen girişlerin durumları, güvenlik seviyeleri ve tarama hızlarına ön izleme yapabilirsiniz.

İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Ön koşullar

- En az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır
- Cihaz ağacında en az bir giriş yapılandırılmış olmalıdır.

Prosedür

1. Cihaz ağacında **DMS**'i (cihaz ağacının kökü) seçin
2. Ana iletişim kutusunda, **Threat level management**'ı (Tehdit seviyesi yönetimi) seçin.
 - Ana iletişim kutusu bölümünde birkaç alt sekme yer alır.

1. alt prosedür: Atama için girişleri seçme

1. **Entrances** (Girişler) alt sekmesini seçin
 - Ana iletişim penceresi 2 bölmeye ayrılır: **Filter conditions** (Filtre koşulları) ve o ana kadar sistemde oluşturulan tüm girişlerden oluşan bir tablo.

2. (İsteğe Bağlı) **Filtre koşulları** bölümünde, iletişim kutusunun alt yarısında yer alan tabloda görünen giriş kümesini daraltmak için kriterler girin, örneğin;
 - Tabloda **Inbound readers** mı (Gelen okuyucular), **Outbound readers** mı (Giden okuyucular) ve/veya **Doors**'un (Kapılar) mu görüldüğünü belirleyen onay kutularını seçin veya temizleyin.
 - Tabloda belirtilen tüm girişler, alanlar, profil adları veya okuyucu adlarının adında görünmesi gereken karakter dizelerini girin.
 - Henüz yapılandırılmayan kapıların ve okuyucuların da tabloda görünmesi gerekip gerekmediğini belirleyen onay kutusunu seçin veya temizleyin
3. Entrances (Girişler) listesini filtrelemek için **Apply filter**'a (Filtre uygula), filtre kontrollerini yeniden varsayılan değerlerine ayarlamak için **Reset filter**'a (Filtreyi sıfırla) tıklayın.

2. alt prosedür: Seçilen girişlere güvenlik profilleri atama

Ön koşul: Atanacak girişlerin tanımlanmış olması ve iletişim kutusunun alt yarısındaki tabloda görünmesi gerekir.

Her girişin genellikle bir kapı veya bariyer ile bir veya daha fazla kart okuyucudan oluştuğunu unutmayın. Ancak **Assembly points** (Montaj noktaları) gibi bazı uzmanlara yönelik giriş türlerinde bunlar bulunmayabilir.

1. **Door or reader security profile** (Kapı veya okuyucu güvenlik profili), atamak istediğiniz kapıya veya okuyucuya karşılık gelen hücreye tıklayın.
2. Hücrenin açılır listesinden bir kapı veya okuyucu güvenlik profili seçin.

(İsteğe Bağlı) Tehdit seviyelerinde kapı ve okuyucuların davranışına ön izleme yapma

Tablonun sağ tarafındaki sütunlar salt okunurdur. **Select threat level for details** (Ayrıntılar için tehdit seviyesi seçin) listesinden seçilen tehdit seviyesi devredeyse tablodaki kapılar ve okuyucuların kilit durumunu (**Mode** (Mod)), **Security level**'ini (Tehdit seviyesi) ve **Screening rate**'ini (Tarama hızı) gösterirler.

Ön koşul: Ön izleme yapmak istediğiniz girişlerin tanımlanmış olması ve iletişim kutusunun alt yarısındaki tabloda görüntülenmesi gerekir.

- ▶ **Select threat level for details** (Ayrıntılar için tehdit seviyesi seçin) listesinden ön izleme yapmak istediğiniz tehdit seviyesini seçin.
- P Tabloda kapıların kilitleme durumu (**Mode** (Mod)), **Security level** (Güvenlik seviyesi) ve **Screening rates** (Tarama hızları) seçilen tehdit seviyesi devredeyken olacağı gibi görüntülenir.

18.3.5

Bir donanım sinyaline tehdit seviyesi atama

Bu bölümde, bir tehdit uyarısını tetiklemek veya iptal etmek için bir donanım giriş sinyalinin nasıl atanacağı açıklanmaktadır.

İletişim yolu


- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

Ön koşullar

- En az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır
- Cihaz ağacında en az bir giriş yapılandırılmış olmalıdır.

Prosedür

1. Cihaz ağacında, giriş sinyallerini atamak istediğiniz AMC kontrol cihazının altından bir **giriş** seçin.

2. Ana iletişim penceresinde **Terminals** (Terminaller) sekmesini seçin.
 - Girişler ve sinyaller tablosu görüntülenir.
3. Atamak istediğiniz sinyalin satırında **Input signal** (Giriş sinyali) hücreğine tıklayın.
 - Açılır liste **Threat level: Deactivate** (Tehdit seviyesi: Devre dışı bırak) komutunun yanı sıra daha önce tanımladığınız her tehdit seviyesi için bir **Threat level: <name>** (Tehdit seviyesi) içerir.
 - **Threat level: Deactivate** (Tehdit seviyesi: Devre dışı bırak) komutu o anda devrede olan her türlü tehdit seviyesini iptal eder.
4. Komutları istediğiniz giriş sinyallerine atayın.
5. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.



Uyarı!

DM 15 kısıtlaması

Kapı modeli 15 (DIP/DOP) şu anda bir tehdit seviyesi tetiklemek için kullanılamaz.

18.4

Sistem verileri iletişim kutularındaki yapılandırma adımları

Bu bölümde, **Person security profiles**'ın (Kişi güvenlik profilleri) nasıl oluşturulacağı ve bunların **Person types**'a (Kişi türleri) nasıl atanacağı açıklanmaktadır.

18.4.1

Kişi güvenlik profili oluşturma


İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **System data** (Sistem verileri) > **Person security profile** (Kişi güvenlik profili)
- **ACE client** (ACE istemcisi) > **System data** (Sistem verileri) > **Person security profile** (Kişi güvenlik profili)

Ön koşullar

Kişi güvenlik profilleri, sistemin kritik durumlarda çalışması bakımından önemli sonuçlara sahip olacaklarından dikkatli planlama ve belirtim gerektirir.

Prosedür

1. İletişim kutusu zaten veri içeriyorsa temizlemek için  (Yeni) simgesine tıklayın.
2. Security profile name (Güvenlik profili adı) metin alanındaki yeni profil için bir ad girin:
3. (İsteğe Bağlı) Operatörlerin profili doğru olarak atamasına yardımcı olmak için profile ait bir açıklama girin.
4. **Security level** (Güvenlik seviyesi) kutusuna 0 ile 100 arasında bir tam sayı girin.
 - Kart sahibinin bir girişi kullanmak için yetkilendirilmesi kaydıyla, güvenlik seviyesi o anda 100 olarak ayarlanmış olsa da, 100 herhangi bir okuyucuda giriş hakkı kazanmak için yeterlidir
 - Aksi takdirde bir kart sahibinin kişi güvenlik profilindeki güvenlik seviyesi okuyucunun geçerli güvenlik seviyesine eşit veya bundan büyük olmalıdır.
5. **Screening rate** (Tarama hızı) kutusuna 0 ile 100 arasında bir tam sayı girin.
 - **Not:** Kişi profilinin tarama hızı, okuyucu profilinin tarama hızına göre ikinci derecededir. Aşağıdaki tabloda iki profil tarama hızı arasındaki etkileşim açıklanmaktadır.

6. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

Kişi ve okuyucu güvenlik profilleri için tarama hızları arasındaki etkileşim

| Reader security profile R'deki (Okuyucu güvenlik profilini) tarama hızı (%) | Person security profile P'deki (Kişi güvenlik profili) tarama hızı (%) | Ek güvenlik kontrolleri için kişi seçildi mi? |
|---|--|---|
| 0 | Herhangi bir | No (Hayır) |
| 100 | Herhangi bir | Yes (Evet) |
| 1..99 | 0 | No (Hayır) |
| 1..99 | 100 | Yes (Evet) |
| 1..99 | 1..99 | Possibly (Olabilir) Olasılık = MAX(R,P) |

18.4.2


Kişi türüne kişi güvenlik profili atama

İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **System data** > **Person Type** (Kişi Türü)
- **ACE client** (ACE istemcisi) > **System data** (Sistem verileri) > **Person Type** (Kişi Türü)

Prosedür

Not: Geçmişteki nedenlerle buradaki **Employee ID** (Çalışan Kimliği) **Person type** (Kişi türü) ile eş anlamıdır.

1. **Predefined employee IDs** (Önceden tanımlanan çalışan kimlikleri) veya **User-defined employee IDs** (Kullanıcı tarafından tanımlanan çalışan kimlikleri) tablosunda istediğiniz kişi türüne denk gelen **Security profile name**'i (Güvenlik profili adı) seçin.
2. Açılır listeden bir kişi güvenlik profili seçin.
 - Kişi güvenlik profili gerektiren tüm kişi türleri için bu prosedürü tekrarlayın
3. Atamalarınızı kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın

18.5

Personel verileri iletişim kutularındaki yapılandırma adımları

Bu bölümde, sistemde oluşturulan yeni **Person** (Kişi) kayıtlarının nasıl oluşturulduğu ve nasıl **Person type**'ları (Kişi türleri) aracılığıyla **Person security profile** (Kişi güvenlik profili) aldıkları açıklanmaktadır.

İletişim yolları

- **Main menu** (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Persons** (Kişiler)
- **Main menu** (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Group of Persons** (Kişi Grubu)

Not: Geçmişteki nedenlerle buradaki **Employee ID** (Çalışan Kimliği) **Person type** (Kişi türü) ile eş anlamıdır.

Prosedür

Sistemde oluşturan tüm **Person** (Kişi) kayıtlarında bir **Person type** (Kişi türü) olması gerekir.

1. Sistemin yalnızca **Main menu** (Ana menü) > **System data** (Sistem verileri) > **Person Type** (Kişi Türü) iletişim kutusunda yer alan **Person security profile** (Kişi güvenlik profili) ile ilişkilendirilen **Person types** (Kişi türleri) atamasını sağlayın.

2. **Person security profiles**'ın (Kişi güvenlik profilleri) ilişkilendirilmesi ve **Person** (Kişi) kayıtlarının oluşturulması hakkındaki ayrıntılar için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Bkz.

- *Kişi türüne kişi güvenlik profili atama, sayfa 139*
- *Personel verilerini oluşturma ve yönetme, sayfa 185*


19

Milestone XProtect'i AMS'yi kullanacak şekilde yapılandırma

Giriş

Bu bölümde, AMS'nin kartlı geçiş özelliklerini kullanmak için Milestone XProtect'in nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

AMS tarafından sağlanan ancak XProtect sunucusuna kurulan bir eklenti olayları ve komutları AMS'ye iletir ve sonuçları yeniden XProtect'e gönderir.

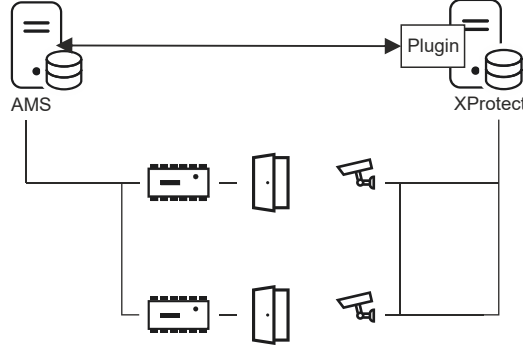

Bu yapılandırma aşağıdaki bölümlerde açıklanan 3 aşamaya sahiptir:

- AMS genel sertifikasını XProtect sunucusuna kurma.
- AMS eklentisini XProtect sunucusuna kurma.
- AMS'yi XProtect uygulamasında yapılandırma.



Uyarı!

Farklı kaynaklardan gelen eklentilerin potansiyel uyumsuzluğu

Milestone XProtect eklentileri korumalı değildir, diğer bir deyişle birbirinden tamamen yalıtılmış değildir. Bu nedenle, aynı XProtect sunucusunda farklı .NET sürümlerine ait birden çok eklenti ve bunların bağılıklarını çalıştırırsanız yazılım hataları oluşabilir. BOSCH, yalnızca kurulu olan tek eklenti AMS eklentisiyse eklentinin doğru çalışmasını garanti edebilir.

Ön koşullar

- AMS kurulmuş ve lisanslanmış olmalıdır.
- XProtect, aynı bilgisayarda veya kendi bilgisayarında kurulmuş ve lisanslanmış olmalıdır.
- İki sistem arasında bir ağ bağlantısı bulunmalıdır.

AMS genel sertifikasını XProtect sunucusuna kurma

Bu prosedürün yalnızca AMS farklı bir bilgisayarda çalışıyorsa gerekli olduğunu unutmayın.

1. Sertifikayı AMS sunucusundan
`C:\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme\Access Management System\Certificates\Access Management System Internal CA.cer`
 XProtect sunucusuna kopyalayın.
2. XProtect sunucusunda sertifika dosyasına çift tıklayın.
 Sertifika Sihirbazı görünür.
3. **Install Certificate...**'a (Sertifikayı Yükle) tıklayın
 Sertifika İçerme Sihirbazı görünür.
4. **Local Machine**'i (Yerel Makine) **Store Location** (Saklama Konumu) olarak seçin ve **Next**'e (İleri) tıklayın

5. **Place all certificates...**'ı (Tüm sertifikaları yerleştir) seçin
6. **Browse...**'a (Göz At) tıklayın
7. **Trusted Root Certification Authorities**'i (Güvenilir Kök Sertifika Yetkilileri) seçin ve **OK**'e (Tamam) tıklayın
8. **Next**'e (İleri) tıklayın
9. Ayarların özetini gözden geçirin ve **Finish**'e (Bitir) tıklayın

AMS eklentisini XProtect sunucusuna kurma

1. Kurulum dosyasını
AMS XProtect Plugin Setup.exe
AMS kurulum ortamından XProtect sunucusuna kopyalayın.
2. Dosyayı, XProtect sunucusunda çalıştırın.
Kurulum sihirbazı görünür.
3. Kurulum sihirbazında, AMS XProtect Eklentisi'nin kurulum için işaretlendiğinden emin olun ve **Next**'e (İleri) tıklayın.
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi görüntülenir. Devam etmek istiyorsanız sözleşmeyi kabul etmek için **Accept**'e (Kabul et) tıklayın.
4. Sihirbaz, eklenti için varsayılan kurulum yolunu görüntüler. Varsayılan yolu kabul etmek için **Next**'e (İleri) veya **Next**'e (İleri) tıklamadan önce değiştirmek için **Browse**'a (Göz at) tıklayın.
Sihirbaz, AMS XProtect eklentisini yüklemek üzere olduğunu onaylar.
5. **Install**'a (Kur) tıklayın
6. Kurulumun tamamlandığına ilişkin onayı bekleyin ve **Finish**'e (Bitir) tıklayın.
7. **Milestone XProtect Event Server** adındaki Windows hizmetini yeniden başlatın.

AMS'yi XProtect uygulamasında yapılandırma

1. XProtect Management uygulamasında **Advanced Configuration** (Gelişmiş Yapılandırma) > **Access Control**'e (Kartlı Geçiş) gidin
2. **Access Control**'a (Kartlı Geçiş) sağ tıklayın ve **Create new...** 'ı (Yeni oluştur) seçin. Eklenti sihirbazı görünür.
3. Eklenti sihirbazına aşağıdaki bilgileri girin:
 - **Name** (Ad): Bu AMS-XProtect entegrasyonunu XProtect sistemindeki diğer entegrasyonlardan ayırt etmek için bu entegrasyona ilişkin açıklama
 - **Integration plug-in** (Entegrasyon eklentisi): *AMS - XProtect Plugin* (Bu ad, eklenti başarıyla kurulduktan sonra açılır listede yer alır)
 - **AMS API discovery endpoint** (AMS API bulma uç noktası): *44347*'nin AMS API'sı kurulurken seçilen varsayılan port olduğu *https://<hostname of the AMS system>:44347/*
 - **Operator name** (Operatör adı): XProtect kameraların eşleneceği kapıları çalıştırmak için en düşük izinlere sahip bir AMS operatörünün kullanıcı adı.
 - **Operator password** (Operatör şifresi): Söz konusu operatörün AMS şifresi.
4. **Next**'e (İleri) tıklayın
AMS eklentisi belirttiğiniz AMS sunucusuna bağlanır ve bulduğu kartlı geçiş öğelerini (kapılar, birimler, sunucular, olaylar, komutlar ve durumlar) gösterir.
5. İlerleme çubuğunun sonuna gelindiğinde, **Next** 'e (İleri) tıklayın **Associate cameras** (Kameraları ilişkilendir) sihirbazı sayfası görüntülenir.

6. Kameraları kapılarla ilişkilendirmek için, kameraları **Cameras** (Kameralar) listesinden **Doors** (Kapılar) listesindeki giriş noktalarına sürükleyin.
7. Tamamladığınızda **Next**'e (İleri) tıklayın.
XProtect yapılandırmayı kaydeder ve ne zaman başarıyla kaydettiğini onaylar.

20

Otis Compass'i Entegre Etme


Giriş

Compass, Otis Elevator Company'nin Hedef Yönetim Sistemidir. İşlevi, hedeflerine mümkün olduğunca verimli bir şekilde ulaşabilmeleri için asansörleri yolculara göndererek birden fazla asansör grubunu yönetmektir. Gerekli verileri sağlamak için yolcuların artık **Yukarı** veya **Aşağı** tuşlarına basması gerekmeyecek ancak kart okuyucu, dokunmatik ekran veya tuş takımı terminallerinde hedeflerini isteyeceklerdir.

Bosch kartlı geçiş sistemleriyle entegrasyon güvenliğe katkıda bulunur. Yolcular, çalışma sırasındaki kimlik bilgilerine ve zaman modellerine bağlı olarak kendi evlerinin bulunduğu katlar ve diğer yetkili hedeflere verimli bir şekilde ulaştırılır. Sistem, yolcunun yetki profillerinde bulunmayan katlara yönelik veya geçerli zaman modeli dışındaki bir saatteki istekleri kabul etmez.

Compass sisteminin donanım topolojisi

Bir Compass sisteminin donanımı, Cihaz Düzenleyicisi'nde tek bir MAC'in altında 3 katmanlı bir hiyerarşi olarak yukarıdan aşağıya doğru yapılandırılır.

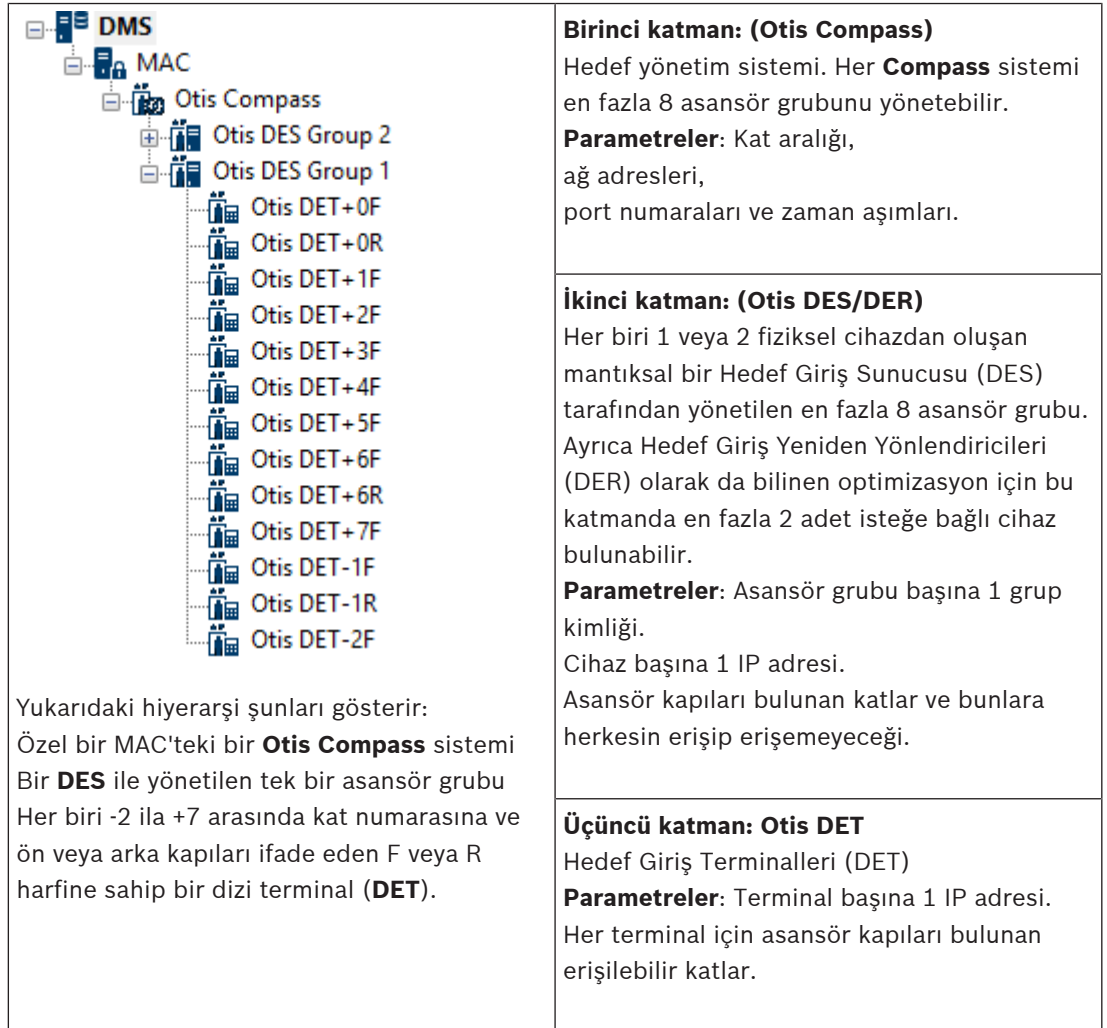

Kartlı geiş sisteminde entegrasyona genel bakış

Kartlı geiş sisteminin yöneticileri, daha sonra řu bölümde ayrıntılı olarak açıklanan ařağıdaki ařamalarda Compass'i entegre edebilir:

1. Cihaz Düzenleyicisi'nde tek bir MAC'te Compass donanımını yapılandırın.
2. Ana kat gibi OTIS'e özel kart sahibi özellikleri için özelleştirilmiş alanları yapılandırın.
3. Belirli asansör hedeflerine erişimi yöneten yetki profilleri oluşturun.
4. Yetki profillerini ilgili kart sahiplerine atayın
 - (bu standart prosedürler için ACE kullanım kılavuzuna bakın).

20.1

Bir Compass sistemini Cihaz Düzenleyicisi'nde yapılandırma

Bu bölümde, Cihaz Düzenleyicisi'nde bir Otis Compass sistemini yapılandırma adımları açıklanmaktadır.

İletişim yolu

- **Main menu** (Ana menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Device data** (Cihaz verileri)
- **BIS Yapılandırma Tarayıcısı** > **Connections (Bağlantılar)** > **Device data** (Cihaz verileri)

20.1.1

1. Katman: Compass sistemini ayarlama


1. Katman prosedürü: Compass sistemini ayarlam

1. Cihaz Düzenleyicisi ağaç görünümünde istediğiniz MAC'i seçin
2. Sağ tıklayın ve **New Otis Compass**'i (Yeni Otis Compass) seçin. Özellikler sayfasında 2 sekme bulunur.
 - **Otis Compass**
 - **Floors** (Katlar)
3. **Otis Compass** sekmesinde ayarlanacak en önemli parametreler şunlardır:
 - **Name** (Ad) (cihaz ağacında görünmesi gereken ad)
 - **MAC IP-Address** (MAC IP adresi) (Compass sisteminin MAC ile iletişim kurduğu özel bir ağ kartında Compass sistemine ait geri çağırma IP adresi).
NOT: Bu, MAC'in kendi IP adresi **değildir**.
 - **Division** (Bölüm) (yalnızca bölümler lisanslandırılmış ve kurulumunuzda kullanılıyorsa)

Uzman teknik destek ekibi tarafından değiştirilmesi söylenmedikçe, kalan parametreleri varsayılan değerlerinde bırakın. Bunlar, ařağıdaki tabloda kısaca açıklanmaktadır:

| Parametre | Varsayılan değer | Açıklama |
|---|------------------|--------------------------------------|
| MC grup adresi | 234.46.30.7 | Çok noktaya yayın grubunun IP adresi |
| Uzak DES/DER için MC portu Yerel DES/DER için MC portu | 48307 47307 | Çok noktaya yayın portları |
| Uzak DES/DER için UDP portu Yerel DES/DER için UDP portu | 46303 45303 | DES ve DER cihazları için UDP portu |
| Uzak DET için UDP portu Yerel DET için UDP portu | 45308 46308 | DET cihazları için UDP portları |
| Çoklu yayın canlı yayına geme süresi (TTL) | 5 saniye | |

| Parametre | Varsayılan değer | Açıklama |
|-------------------------------|------------------|--|
| Sinyal aralığı | 1 saniye | Sinyaller arasındaki süre. Bu sinyaller bir cihazın "canlı", çalışır durumda olduğu diğer cihazları gösterir |
| Maks. kaçırılan sinyal sayısı | 3 | Bir cihaz "ölü" (artık çalışmıyor) kabul edilmeden önce kaçırabilecek sinyal sayısı |
| Mesaj zaman aşımı | 1 saniye | |
| Mesaj yeniden deneme sayısı | 3 | |

- Floors** (Katlar) sekmesinde, **Change floor range**'e (Kat aralığını değiştir) tıklayın
- Otis Compass sisteminin tüm asansör gruplarının hizmet vereceği en alt ve en üst katların numaralarını girin.
 - Maksimum aralık -127 ile +127 arasındadır.
- Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

20.1.2

2. Katman: Asansör grupları, DES ve DER cihazları

2. Katman prosedürü: Asansör gruplarını (DES/DER cihazları) ayarlama

Giriş

DES (Hedef Giriş Sunucusu), asansör grubunu yöneten bilgisayardır. İstenirse, ayrı IP adreslerine sahip iki fiziksel DES cihazı yük devri özelliğine sahip mantıksal bir DES'te birleştirilebilir.

DER (Hedef Girişi Yeniden Yönlendiricisi) asansör gruplarını bağlar ve DET'lerin binadaki ortak bir giriş noktasında, örneğin lobide binadaki her kat için hedef isteklerini kabul etmesini sağlar. DER, yük devri modunda çalışacak şekilde yapılandırılmamıştır.

Cihaz ağacında DES cihazları oluşturma:

- Cihaz Düzenleyicisi ağaç görünümünde istediğiniz Otis Compass'i seçin
- Sağ tıklayın ve **New Otis DES**'i (Yeni Otis DES) seçin. Özellikler sayfasında 2 sekme bulunur:
 - Otis DES**
 - Floors** (Katlar)
- Otis DES** sekmesinde aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
 - Name** (Ad): Cihaz ağacında görünmesi gereken ad.
Daha sonra yapılandırma işleminde DES ve DET cihazlarını yapılandırılanlar için net yön sağlayacak sistematik bir adlandırma şeması kullanın.
 - Description**: (Açıklama) (isteğe bağlı) cihazın serbest metin açıklaması.
 - Group**: (Grup) 1-10 arasında bir tam sayıdır. Bu tam sayının tüm asansör grupları (DES/DER cihazları tarafından atanır) arasında bu Otis Compass sistemi içinde benzersiz olmasını sağlayın. Aynı **Group** (Grup) numarasını birden fazla kez kullanıyorsanız cihaz düzenlemelerinizi kaydedemezsiniz.
 - 1st IP address**: (1. IP adresi) Bu DES cihazının IP adresi.
 - 2nd IP address**: (2. IP adresi) Bu DES'in yedek bir ikizi varsa IP adresini buraya girin.

- **Division** (Bölüm) (yalnızca bölümler lisanslandırılmış ve kurulumunuzda kullanılıyorsa)

Floors (Katlar) sekmesinde, 1. Katman (Compass sistemi) için tanımlanan katlar düzenlenebilir hücrelerden oluşan bir tablo olarak sunulur.

Cihaz ağacında DER cihazları oluşturma:

DER cihazları DES cihazlarıyla neredeyse aynı şekilde oluşturulur. Tek fark, bir DER'nin hiçbir yük devri cihazına ihtiyacı olmamasıdır, böylece **2nd IP address** (2. IP adresi) için bir parametreye sahip olmaz.

Örnek asansör grubu.


Aşağıdaki örnekte, ön ve arka kapıları olan 10 katlı bir asansör grubu için genel olarak erişilebilen zemin ve 6. katlar gösterilmektedir.

OTIS DES Floors

Highest floor: 7
Lowest floor: -2

Change floor range

| Floor number | Name | Description | Front door | Front door publicly accessible | Rear door | Rear door publicly accessible |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7 | VIP | CxO floor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Restaurant | Public | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Offices-4 | Staff | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Offices-3 | Staff | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Offices-2 | Staff | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Offices-1 | Staff | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | Conference | Invited visitors | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0 | Lobby | Public | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| -1 | Maintenance | Restricted | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -2 | Servers | Restricted | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1. **Front door** (Ön kapı) sütununda, asansörün ön kapısının kullanımını sunduğu tüm katların onay kutularını seçin.
2. Mümkünse **Rear door** (Arka kapı) sütunu için de benzer onay kutularını seçin.
3. **Genel olarak erişilebilen Front door** (Ön kapı) sütunu, kısıtlamasız olarak tüm asansör yolcularının erişebildiği katların onay kutularını seçin.
4. Mümkünse **genel olarak erişilebilen Rear door** (Arka kapı) sütunu için onay kutularını benzer şekilde seçin.
5. (isteğe bağlı) **Otis Compass** seviyesinde ayarlanan kat aralığını daha da kısıtlamak için bu sekmedeki **Change floor range**'e (Kat aralığını değiştir) tıklayın.
6. **Name** (Ad) ve **Description** (Açıklama) sütunlarındaki varsayılan adların üzerine anlamlı alternatifler yazdırın.
7. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

20.1.3

3. Katman: DET cihazları

3. Katman prosedürü: Terminalleri ayarlama (DET cihazları)

Giriş:

Bir DET (DEC (Hedef Giriş Bilgisayarı) olarak da bilinir) fiziksel kimlik bilgilerini veya PIN kodlarını okur. Bir DET, bir asansörün ön ceya arka kapısının dışında veya asansör kabininin içinde belirli bir kata yerleştirilebilir.

Cihaz ağacında DET cihazları oluşturma:

1. Cihaz Düzenleyicisi ağaç görünümünde istediğiniz Otis DES/DER cihazını seçin.
2. Sağ tıklayın ve **New Otis terminal**'i (Yeni Otis terminali) seçin.
 - **Create Otis terminals** (Otis terminalleri oluştur) açılır penceresi görünür
3. Bu DES/DER'de yapılandırmak istediğiniz terminallerin sayısını girin.
4. Varsayılan değerleri kabul edin veya IP adresinin dört sekizli değeri için yeni başlangıç değerleri girin.
 - Herhangi bir sekizli ancak genellikle 4. için sekizli değerini artırarak sistemin her terminal için benzersiz bir IP adresi yapılandırmasını istiyorsanız **Automatic increment** (Otomatik artış) onay kutusunu seçin.
5. **OK**'e (Tamam) tıklayın.
 - Cihaz ağacında istediğiniz sayıda DET cihazı oluşturulur.
 - IP adresleri önceki adımda belirlenen şekilde artırılır.

DET cihazlarını yapılandırma

Her DET'e ilişkin özellikler sayfasında 2 sekme bulunur:

- **Otis terminal** (Otis terminali)
 - **Floors** (Katlar)
1. **Otis terminal** (Otis terminali) sekmesinde aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
 - **Name:** (Ad) Cihaz ağacında görünmesi gereken ad
 - **Description** (Açıklama) (isteğe bağlı) Cihazın serbest metin açıklaması.
 - **IP address** (IP adresi) Bu DET cihazının IP adresi
 - **Operational mode:** (Çalışma modu) 1 . . 4

Bu, terminalin asansör yolcusundan hedefleri nasıl istediğini belirler ve istekleri doğrulama için DES/DER'e geçirir. Aşağıdaki tabloda ayrıntılar verilmiştir:


| Op. modu | Açıklama | Davranış |
|----------|--|---|
| 1 | Varsayılan kat | (Varsayılan çalışma modu) Yolcu kendi kimlik bilgilerini sunar veya bir PIN kodu girer. Kimlik bilgileri veya PIN geçerliyse ve yolcu başka giriş yapmazsa DET, DES'den, yolcunun varsayılan veya "ana" katını ister. Yolcu farklı bir hedef kat girerse DET söz konusu hedefi DES'ten ister. |
| 2 | Yetki verilen katlara giriş | Yolcu kendi kimlik bilgilerini sunar veya bir PIN kodu girdikten sonra bir hedef kat girer. DET, DES'ten söz konusu hedefi ister. Kartlı geçiş sistemi istenen hedefe giriş izni verir veya vermez. |
| 3 | Hedef katın kullanıcı tarafından girilmesi | Yolcu bir hedef kat girer. Hedefe genel olarak erişilebiliyorsa DET, hedefi DES'ten ister. Aksi takdirde DET, yolcudan kimlik bilgilerini doğrulama için sunmasını ister. |

| Op. modu | Açıklama | Davranış |
|----------|---|---|
| 4 | Varsayılan kat veya hedef katın kullanıcı tarafından girilmesi. | Yolcu kendi kimlik bilgilerini sunar veya bir PIN kodu girer. Kimlik bilgileri veya PIN geçerliyse DET, DES'den yolcunun varsayılan veya "ana" katını ister. Yolcu, ayarlı bir zaman aşımı süresi içinde varsayılan katın seçimini geçersiz kılabilir ve farklı bir hedef seçebilir. |

- **Audit records:** (Kayıtları denetle) Olay günlüğü için bu terminalde yolcu girişlerini kaydetmek üzere bu onay kutusunu seçin.
- **PIN code:** (PIN kodu) Bu terminalde, fiziksel kimlik bilgilerine alternatif olarak bir kimlik PIN kodu kullanılmasına izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
Not: Otis terminallerinde kullanım için PIN kodlarını kaydetmek üzere **Dialog PIN card (enter)** (İletişim kutusu PIN kartı (gir)) tipi kayıt okuyucuları kullanın.
- **Time models:** (Zaman modelleri) Zaman modellerinin bu terminalin kullanılabileceği zamanları kısıtlamasına izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
- **Division** (Bölüm) (yalnızca bölümler lisanslandırılmış ve kurululumunuzda kullanılıyorsa)

Otis terminal (Otis terminali) özellikler sayfasının **Floors** (Katlar) sekmesinde 2. Katman için tanımladığınız katlar düzenlenebilir hücrelerden oluşan bir tablo olarak gösterilir.

Not: Yukarıdaki 2. Katman için tanımlanan adlandırma şeması yeterli yönlendirme sağlamalıdır. Sağlamazsa çalışmanızı kaydetmenizi ve ad şemasını tamamlamak için 2. Katman'a geri dönmenizi öneririz.

1. Cihaz ağacında yeni oluşturduğunuz her DET'i sırayla seçin ve **Floors** (Katlar) sekmesini açın.
 - **Floors** (Katlar) tablosu görünür
2. **Front door** (Ön kapı) sütununda, geçerli DET'ten ulaşılabilecek her katın onay kutusunu seçin.
3. **Front door publicly accessible** (Ön kapı genel olarak erişilebilir) sütununda, genel olarak, yani açık yetki olmadan erişilebilen her ön kapının onay kutusunu seçin.
4. (isteğe bağlı) **Time model for front door** (Ön kapı için zaman modeli) sütununda, gerekirse bu katta ön kapıya genel erişimi kısıtlamak için bir zaman modeli seçin. Örneğin, restoran katına günün yalnızca belirli saatlerinde erişilebilir.
5. Gerekirse **Rear door** (Arka kapı), **Rear door publicly accessible** (Arka kapı genel olarak erişilebilir) ve **Time model for rear door** (Arka kapı için zaman modeli) sütunları için önceki adımları tekrarlayın.
6. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

Örnek:

Aşağıdaki örnekte, 10 katlı bir asansör grubunun katları, lobide bulunan asansör ön kapısından erişilebilen katlar ve kapılarla birlikte gösterilmiştir. Restoran katına hem ön hem de arka asansör kapılarında giriş bir zaman modeliyle kısıtlanmıştır.

OTIS terminal Floors

Highest floor: 7

Lowest floor: -2

Change floor range

| Floor number | Name | Front door | Front door publicly accessible | Time model for front door | Rear door | Rear door publicly accessible | Time model for rear door | Description |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 7 | VIP | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | CxO floor |
| 6 | Restaurant | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Mo_Fr_07-17 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Mo_Fr_07-17 | Public |
| 5 | Offices-4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staff |
| 4 | Offices-3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staff |
| 3 | Offices-2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staff |
| 2 | Offices-1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staff |
| 1 | Conference | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Invited visitors |
| 0 | Lobby | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Public |
| -1 | Maintenance | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Restricted |
| -2 | Servers | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Restricted |

20.2

Kart sahiplerinin Otis'e özel özellikleri için özelleştirilmiş alanları yapılandırma

Giriş

Bu bölümde, bir operatörün bir kart sahibi için Otise özel özellikleri, özellikle kart sahibinin "evi" veya varsayılan hedefini girebileceği özel alanların nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Bu "ev" **üç koordinatla** tanımlanmalıdır:

1. Asansör grubu,
2. Kat
3. Kapı

Kartlı geçiş sistemi istemcisinde bir kart sahibi için bir ana kat belirtirken bir operatörün verileri aynı sırada girmesi gerekir: asansör grubu, kat, kapı. Bu nedenle üç özel alan tercihen yukarıdan aşağıya olacak şekilde okuma düzeninde konumlandırılmalıdır.

Üç koordinat oluşturmanız gerektiğine ilişkin tüm açılır hatırlatmaları onaylamak için **OK'**e (Tamam) tıklayın.

Gerekli 3 özel alanın yanı sıra kartlı geçiş istemci arayüzünün **Elevators** (Asansör) sekmesinde görünmesini istediğiniz özel alanları tanımlayın.

Özel alanları yapılandırma hakkında genel bilgi için **Custom fields for personnel data** (Personel verileri için özel alanlar) için ACE/AMS Yapılandırma yardımına bakın.

İletişim yolu

Main menu (Ana Menü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Custom fields** (Özel alanlar)

BIS Yapılandırma Tarayıcısı > **Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Custom Fields** (ACE Özel Alanları)

Prosedür

Custom fields (Özel alanlar) özellik sayfasında **Elevators** (Özellikler) sekmesini seçin.

İlk koordinat: Asansör grubu

1. Sekmedeki bir hücreye çift tıklayın ve yeni bir giriş alanı oluşturmak için **Yes**'e tıklayın.
2. **Field type** (Alan tipi) listesinden **Otis DES selection**'ı (Otis DES seçimi) seçin.
3. **Label** (Etiket) alanına *Elevator Group* ifadesini girin
4. **Display in** (Şurada görüntüle:) listesinden *Tab:Elevators*'ı seçin
5. **Position** (Konum) grubunda **Elevators** (Asansörler) sekmesinde bu özel alanın görüneceği benzersiz bir konum seçin.

İkinci koordinat: Ana kat

1. Yeni bir özel alan oluşturmak için **New field**'a (Yeni alan) tıklayın.
2. **Field type** (Alan tipi) listesinden **Home floor**'u (Ana kat) seçin.
3. **Label** (Etiket) alanına *Home floor* ifadesini girin
4. **Display in** (Şurada görüntüle:) listesinden *Tab:Elevators*'ı seçin
5. **Position** (Konum) grubunda **Elevators** (Asansörler) sekmesinde bu özel alanın görüneceği benzersiz bir konum seçin. Sistemin operatörler tarafından kolayca kullanılması için önceki koordinatın altında olmalıdır.

Üçüncü koordinat: Çıkış kapısı


1. Yeni bir özel alan oluşturmak için **New field**'a (Yeni alan) tıklayın.
2. **Field type** (Alan tipi) listesinden **Exit door**'u (Çıkış kapısı) seçin.
3. **Label** (Etiket) alanına *Exit door* ifadesini girin
4. **Display in** (Şurada görüntüle:) listesinden *Tab:Elevators*'ı seçin
5. **Position** (Konum) grubunda **Elevators** (Asansörler) sekmesinde bu özel alanın görüneceği benzersiz bir konum seçin. Sistemin operatörler tarafından kolayca kullanılması için önceki koordinatın altında olmalıdır.

Kart sahiplerine yönelik özel Otis seçenekleri

Giriş

Standart Otis işlevlerine uygun olarak sekiz Otis'e özel ikili seçenek sunulur. **Elevators** (Asansör) sekmesinde özel alanlar olarak tanımlandıysa **Persons** (Kişiler) iletişim kutusundaki kart sahiplerinin (Main menu (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Persons** (Kişiler)) **Elevator data** (Asansör verileri) sekmesinde onay kutuları olarak görünürler. Bunlar daha sonra kartlı geçiş sisteminin operatörleri tarafından seçilip temizlenebilir. Bu seçenekleri yalnızca Otis temsilciniz tarafından belirtildiği gibi yapılandırın.

Prosedür

1. Yeni bir özel alan oluşturmak için **New field**'a (Yeni alan) tıklayın.
2. **Field type** (Alan tipi) listesinden, **Otis options**'ı (Otis seçenekleri) seçin.
3. **Label** (Etiket) alanına, örneğin *Otis flag 1* gibi veya Otis belgelerine göre kendi etiketinizi girin.
4. **Display in** (Şurada görüntüle:) listesinden *Tab:Elevators*'ı seçin
5. **Function type** (İşlev tipi) listesinden, *OTIS option 1-OTIS option 8* arasındaki seçeneklerden birini seçin.
6. **Position** (Konum) grubunda **Elevators** (Asansörler) sekmesinde bu onay kutusunun görüneceği benzersiz bir konum seçin.
7. Değişiklikleri kaydetmek için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

20.3

Otis asansörler için yetki oluşturma ve yapılandırma

Giriş

Bu bölümde, Otis asansör grupları, katlar ve asansör kapılarının giriş haklarının bir **Authorization**'a (Yetki) nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.

Yetkiler doğrudan kart sahiplerine veya daha yaygın olarak daha önce kart sahiplerine atanan diğer yetkilerle birlikte **giriş profillerine** atanır.



Ön koşullar

Cihaz Düzenleyicisi'nde bir MAC'te bir Otis Compass sistemi tanımlanmıştır. Bir asansör grubu (DES ile temsil edilen) ve kat + kapı çiftleri (onların DET'leriyle gösterilir) ile tamamlanır.

İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **System data** (Sistem verileri) > **Authorizations** (Yetkiler)

Prosedür

1. **Authorization name** (Yetki adı) alanına mevcut bir yetki adını girin veya yeni bir yetki oluşturmak için  (Yeni) simgesine tıklayın.
2. **MAC** listesinde, Otis Compass sisteminin oluşturulduğu MAC'in adını seçin.
3. **Otis elevator** (Otis asansör) sekmesine tıklayın
4. **Otis elevators** (Otis asansörler) listesinde, yetkiye eklemek istediğiniz asansör grubuna ait DES/DER'i seçin (Bir yetkinin yalnızca bir adet DES/DER içerebileceğini unutmayın).
 - Seçilen asansör grubunun katları **Floors** (katlar) bölümünde görüntülenir.
5. **Floors** (Katlar) bölümünün **Rear door** (Arka kapı) ve **Front door** (Ön kapı) sütunlarında bu yetkiye eklenebilecek katlardaki kapıları seçin.
 - Bu asansör grubu için **seçilmeyen** katlar ve kapıların Cihaz Düzenleyicisi'nde tanımlandığında, gri renkte olduğunu ve bu iletişim kutusunda seçilebilir olmadığını unutmayın.
6. Alternatif olarak tüm katları ve kapıları tek seferde seçmek veya temizlemek için **Assign all floors** (Tüm katları ata) ve **Remove all floors** (Tüm katları kaldır) düğmelerine tıklayın.
7. Yetkiyi kaydetmek için  (**Kaydet**) simgesine tıklayın.

21 IDEMIA Universal BioBridge'i Yapılandırma

Bu bölümde, IDEMIA biyometrik cihazlarının **MorphoManager** ve **BioBridge** aracılığıyla Bosch kartlı geçiş sistemleriyle çalışacak şekilde yapılandırması açıklanmaktadır.

Alt bölümlerde aşağıdaki alanlarda gerekli yapılandırma görevleri ele alınmaktadır:

- Bosch kartlı geçiş sistemi
- MorphoManager
- MorphoManager'daki BioBridge kayıt istemcisi
- Çeşitli kart teknolojileri ve biçimlerine yönelik uyarlamalar

21.1 Bosch kartlı geçiş sisteminde BioBridge'i ayarlama

Aşağıdaki adımlar, IDEMIA biyometrik cihazlarını Bosch kartlı geçiş sistemine bağlayan veritabanını oluşturmak için ACS'de gerçekleştirilir. Veritabanı aşağıdaki veritabanı varlıklarını birbiriyle eşler:

- **Person class** (Kişi sınıfı) (Bosch) ve
- **User distribution group** (Kullanıcı dağıtım grubu) (IDEMIA).

İletişim yolu

- **BIS Configuration Browser** (BIS Yapılandırma Tarayıcısı) > **Tools** (Araçlar) > **ACE configuration IDEMIA database** (ACE yapılandırma IDEMIA veritabanı)
- AMS main menu (AMS ana menüsü) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Tools** (Araçlar) > **Configuration IDEMIA database** (Yapılandırma IDEMIA veritabanı)

1. **Configuration IDEMIA database'e** (Yapılandırma IDEMIA veritabanı) tıklayın. **IDEMIA BioBridge Data Provider** (IDEMIA BioBridge Veri Sağlayıcı) iletişim kutusu görünür.

2. **Database instance** (Veritabanı örneği) bölümünde, aşağıdaki bilgileri girin:
 - **Server** (Sunucu): ACS SQL Server veritabanı örneğinin çalıştığı bilgisayarın ana bilgisayar adı veya IP adresi. SQL sunucusu yerel olarak çalışıyorsa bu, yerel ana bilgisayar olabilir.
 - **Database Instance** (Veritabanı örneği): ACS veritabanının örneği (varsayılan *ACE*).
 - **Username** (Kullanıcı adı): ACS veritabanı örneğinin yönetici hesabının adı (varsayılan: *sa*)
 - **Password** (Şifre): AMS kurulumu sırasında yapılandırıldığı şekilde yönetici hesabının şifresi

IDEMIA veritabanı tanım bölümünde

İlk iki alan salt okunurdur:

- **Idemia database** (Idemia veritabanı): Bosch ve IDEMIA verilerini birleştiren veritabanının adı.
- **Idemia username** (Idemia kullanıcı adı): yazılımı veritabanında adına komut yürüttüğü veritabanı kullanıcısının adı.
- 1. **Idemia username** (Idemia username) için güçlü bir şifre girin ve onaylayın.
- 2. Şifreyi dikkatlice not edin. Gelecekteki yapılandırma görevlerinde gerekli olacaktır ve kaybolursa yeniden alınamaz.
- 3. **Create database'e** (Veritabanı oluştur) tıklayın.
Oluşturma işleminin başarılı olup olmadığı bir mesaj kutusu tarafından onaylanır. **OK'e** (Tamam) tıklayın
- 4. Veritabanı bağlantısını test etmek için **Connect'e** (Bağlan) tıklayın.
- 5. Testler başarıyla tamamlandığında, iletişim kutusunu kapatmak için **Exit'e** (Çık) tıklayın.

User distribution groups (Kullanıcı dağıtım grupları) bölmesinde

Kullanıcı Dağıtım Grupları, kullanıcıları (kimlik bilgisi sahiplerini) biyometrik okuyucular veya MorphoManager istemcilerinden oluşan gruplarla eşleştiren MorphoManager nesnelere. Bunları Bosch kartlı geçiş sistemlerinin **kişi sınıflarıyla** eşleştiriyoruz.

1. Select (Seç) sütununda, yüklemenizde kullanılan her AMS **Person Class**'ın (Kişi Sınıfı) onay kutusunu seçin.
2. Seçtiğiniz her satır için, ilgili kişi sınıfının adını **User distribution group** (Kullanıcı dağıtım grubu) sütunundaki ilgili hücreye kopyalayın.
- **Person class** (Kişi sınıfı) ve **User distribution group** (Kullanıcı dağıtım grubu) adlarının tam olarak eşleşmesi gerektiğini unutmayın.
3. Eşleştirme tamamlandığında **Assign user distribution groups'a** (Kullanıcı dağıtım gruplarını ata) tıklayın.

VisionPass yüz tanıma için kimlik fotoğrafları sunma

IDEMIA okuyucuların AMS veritabanındaki kart sahiplerinin fotoğraflarını kullanarak VisionPass yüz tanıma işlemi yapmasını sağlamak:

- ▶ **Use pictures of access control badges for image comparison** 'a (Resim karşılaştırması için erişim kontrolü kimlik kartlarının resimlerini kullan) tıklayın ve açılır pencerede onaylayın.

IDEMIA BioBridge Data Provider (IDEMIA BioBridge Veri Sağlayıcısı) penceresi eşitlemenin devam ettiğini onaylar.

İlgili görüntü verilerinin miktarına bağlı olarak, aktarım uzun sürebileceğini unutmayın.

21.2

MorphoManager'da BioBridge'i ayarlama

Ön koşullar

MorphoManager, ağınzdaki bir MorphoManager sunucusuna yüklenmiş olmalıdır. MorphoManager'ın kendi kurulum kılavuzuna ve çevrimiçi yardımına bakın.

Genel bilgiler

Bosch kartlı geçiş sistemleri ve MorphoManager arasındaki BioBridge arayüzünü kullanmak için, aşağıdakileri MorphoManager'da yapılandırmanız gerekir:

- **Biyometrik Cihaz Yapılandırması**
- **Biyometrik Cihaz**
- **Wiegand Profilleri**
- **Kullanıcı Yapılandırması**
- **Kullanıcı Dağıtım Grubu**

- **Kullanıcı Kimlik Doğrulaması Modu**
- **Sistem Yapılandırması**

Ayrıca Açık Veritabanı Bağlantısı'nın (ODBC), Morphomanager BioBridge ve onun AMS ile paylaştığı veritabanı arasındaki iletişim için kurulmuş olması gerekir.

Tüm bu yapılandırma görevleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

21.2.1

Wiegand Profilleri



Uyarı!

Ad Wiegand Profilleri olduğu halde, OSDP okuyucuları dahil tüm okuyucu türleri için geçerlidir.

Wiegand Profilleri, biyometrik cihazların bir kullanıcıyı tanımladıklarında Wiegand çıkış arayüzleri aracılığıyla çıkış bilgilerini tanımlar. Bu bilgiler, bir giriş kararı vermek için kullanıldıkları Bosch kartlı geçiş sistemine gider.

Prosedür:

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **Wiegand Profile**'a (Wiegand Profili) gidin.
2. Önceden tanımlanmış Wiegand profillerinden birini seçin veya özel bir profil oluşturmak için **Add**'e (Ekle) tıklayın.

Genel olarak, tüm CSN profilleri Bosch kartlı geçiş sistemleriyle kullanılmaya uygundur ve standart 26 bit profillerdir. Teknisyen sisteminiz için bir profil sunduysa verilen dosyayı bulup içe aktarmak için **Import**'a (İçe aktar) tıklayın ve dosyayı listeden seçin.

| Name | Description | MA2G | MA5G | M3DF |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| Automatically generated random 64 bit | | Interpreted | Interpreted | Raw |
| CASI-RUSCO 40 bit | 19 bit Facility / 19 bit Badge | Raw | Raw | Raw |
| HID Corporate 1000 - 35 | HID Corporate 1000 35-bit | Raw | Interpreted | Raw |
| HID Corporate 1000 - 48 | HID Corporate 1000 48-bit | Raw | Interpreted | Raw |
| HID Corporate 1000 - HID PACS | HID Corporate 1000 - PACS | Raw | Interpreted | Raw |
| ISO/IEC 14443 CSN 32 bit | 32 bit Card Serial Number | Interpreted | Interpreted | Not Supported |
| ISO/IEC 14443 CSN 56 bit | 56 bit Card Serial Number | Interpreted | Interpreted | Not Supported |
| ISO/IEC 14443 CSN 64 Bit | 64 bit Card Serial Number | Interpreted | Interpreted | Not Supported |
| Kastle 32 bit | Kastle 32 bit | Raw | Interpreted | Raw |
| Matrix 56 bit | 54 bit User ID | Interpreted | Interpreted | Raw |
| Mifare CSN | CSN Card of type mifare | Interpreted | Interpreted | Not Supported |
| MifareDesfireCSN | This is a simple test | Interpreted | Interpreted | Not Supported |
| OnGuard Wiegand 64 | 8 bit facility, 48 bit card number, 8 bit issue code | Raw | Raw | Raw |
| Standard 26 bit | 8 bit Site/16 bit User code | Interpreted | Interpreted | Raw |
| Standard 26 bit - HID PACS | 8 bit Site/16 bit PACS | Interpreted | Interpreted | Raw |

3. İletişim kutusunda, biyometrik cihazlar için kartlı geçiş sisteminizde ihtiyaç duyulan bilgileri girin.

- Burada seçtiğiniz veya oluşturduğunuz Wiegand profilinin adını dikkatlice not edin. **User Configuration** (Kullanıcı Yapılandırması) ve **Biometric Device Configuration**'in (Biyometrik Cihaz Yapılandırması) MorphoManager yapılandırmalarında buna başvurmanız gerekir.

21.2.2


Biyometrik Cihaz Yapılandırması

Biyometrik Cihaz Yapılandırması bir veya daha fazla biyometrik cihaz için ortak ayarları ve parametreleri tanımlar. Biyometrik cihazları sisteme daha sonra **Administration**'in (Yönetim) **Biometric Device** (Biyometrik Cihaz) bölümünde eklediğinizde, bunlara bir Biyometrik Cihaz Yapılandırması uygulamış olursunuz.

Aşağıdaki prosedürde, biyometrik okuyucuları IDEMIA'dan ek kart okuma teknolojisiyle dağıttığınız varsayılmaktadır.

Prosedür:

- MorphoManager'da **Yönetim > Biyometrik Cihaz Yapılandırması**'na gidin.
- Yeni bir biyometrik cihaz yapılandırması oluşturmak için **Ekle**'ye tıklayın.
- Sonraki ekranda profil için bir ad ve açıklama (isteğe bağlı) girin. Açıklama alanını kullanmazsanız okuyucu grubunun türünü ve tanımlama modlarını (biyometri ve/veya kart) açıklayan bir ad kullanmanızı öneririz.
- Biometric Device Settings**'na (Biyometrik Cihaz Ayarları) ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın
 - Yüklemeniz için daha önce oluşturduğunuz Wiegand profilini seçin.
- Multi-Factor Mode Settings**'e (Çok Faktörlü Mod Ayarları) ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın
 - Multi-Factor Mode** (Çok Faktörlü Mod) yani, biyometrik ve giriş kartı okuma özelliğinin birleşimi için listeden *Custom*'ı seçin.
 - Contactless Smart Card Mode** (Temassız Akıllı Kart Modu) için listeden *Device*'i seçin.

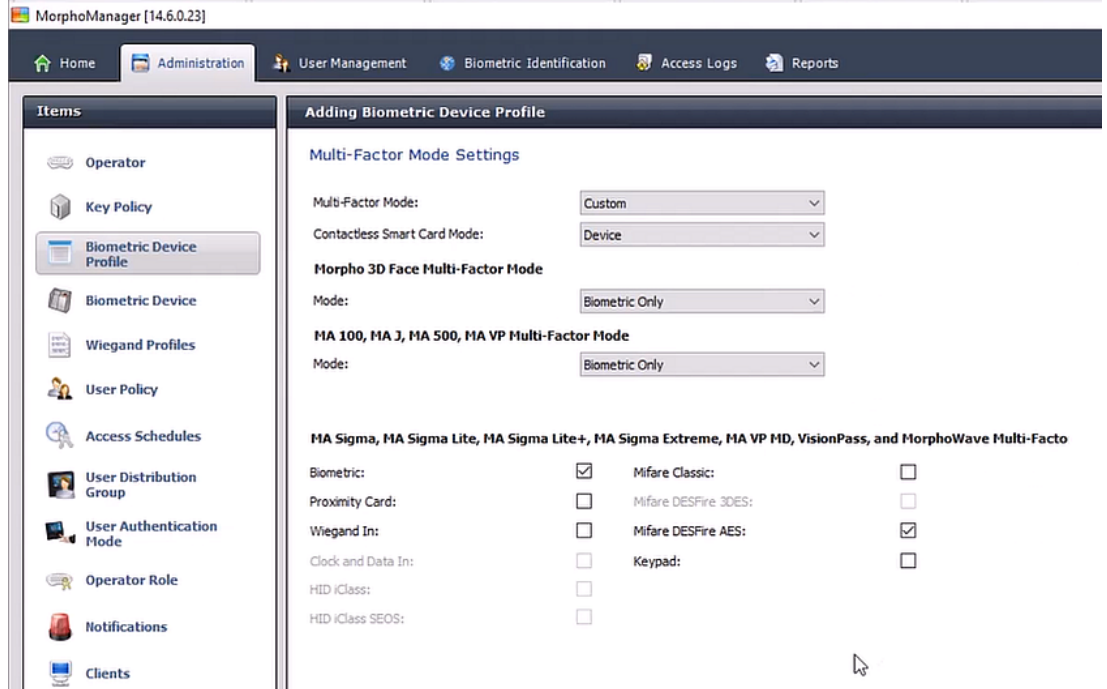

- Access Control Mode Settings** (Kartlı Geçiş Mod Ayarları) sayfasına ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın.

Items

- Operator
- Key Policy
- Biometric Device Configuration**
- Biometric device
- Wiegand Profiles
- User Configuration
- Access Schedules
- User Distribution Group
- User Authentication Mode
- Operator Role
- Notifications
- Clients
- Scheduled Reports
- Card Template
- Card Encoding Log
- Event Log
- Exception Log
- System Configuration

Editing Biometric Device Configuration

Access Control Mode Settings

Access Control Mode:

Wiegand Out Enabled:

Clock and Data Out Enabled:

Panel Feedback Mode: (Panel to Biometric Device)

Panel Feedback No Response Timeout: (in milliseconds)

Relay Enabled:

Relay Duration: (in 10s of milliseconds)

Push To Exit Enabled:

Request to Exit Egress Timeout: (in milliseconds - please refer to the MorphoAccess Sigma Series Administration Guide for further information)

Duress Wiegand Mode:

Duress Wiegand Profile:

RS485 Communication Settings

OSDP Secure Channel:

Baud Rate:

Back Next Finish Cancel

Bu noktada, Wiegand ve OSDP AMC prosedürleri ayrılır. Aşağıda AMC kontrol cihazınızın tipine karşılık gelen prosedürü izleyin:

Wiegand AMC'ler için

1. **Access Control Mode**'u (Kartlı Geçiş Modu) *Integrated by Wiegand* olarak ayarlayın
2. **Panel Feedback Mode**'u (Panel Geri Besleme Modu) *LED Feedback (2 wire)* olarak ayarlayın
3. **Finish**'e (Bitir) tıklayın

OSDP AMC'ler için

1. **Access Control Mode**'u (Kartlı Geçiş Modu) *Integrated by OSDP* olarak ayarlayın
2. **Panel Feedback Mode**'u (Panel Geri Besleme Modu) *LED Feedback (2 wire)* olarak ayarlayın
3. **OSDP Secure Channel** (OSDP Güvenli Kanal) onay kutusunu seçin.
4. Baud hızını *9600* olarak ayarlayın
5. **Administration** (Yönetim) > **Biometric Device** (Biyometrik Cihaz) konumuna gidin
6. **Editing Biometric device** (Biyometrik cihaz düzenleme) bölümünde, IDEMIA biyometrik cihazınızı seçin ve **OSDP Serial Address**'i (OSDP Seri Adresi) girin.

The screenshot shows the 'Editing Biometric device' form in the IDEMIA Administration interface. The form is titled 'Enter the details for this Biometric Device' and contains the following fields:

- Name: MorphoWaveCompact
- Description: MorphoWaveCompact MDPI
- Location: (empty)
- Asset ID: (empty)
- Export Value: (empty)
- Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
- Hardware Family: MorphoWave Tower, MorphoWave Compact/XP and MorphoWave SP
- Hostname/IP Address: MorphoWaveCompact
- Port: 11010
- Biometric Device Configuration: BioOrCardOSDPMfareDesfire
- OSDP Serial Address: 2
- Include in Time & Attendance Exports:
- Change User Onsite / Offsite Status:
- Onsite Key: No Key
- Offsite Key: No Key

At the bottom of the form, there are buttons for 'Back', 'Next', 'Finish', and 'Cancel'.

7. MorphoManager 'dan çıkmak için **Finish**'e (Bitir) tıklayın.
8. Aynı bir program olan **MorphoBioToolBox (MTB)** programını başlatın
9. **Connection** (Bağlantı) sekmesinde, biyometrik okuyucunun IP adresini ayarlayın

The screenshot shows the 'Communication Configuration' tab in the IDEMIA MorphoBioToolBox (MTB) interface. The interface is titled 'IDEMIA' and has a menu bar with 'File', 'Options', and 'Help'. The main content area is divided into four tabs: 'Connection', 'Authorized IP Address', 'Communication Configuration', and 'Password'. The 'Communication Configuration' tab is active and shows the following settings:

- Terminal Type: MA Sigma Family
- Connection information:
 - TCP / IP (selected) / Serial
 - Sr. No - 1830SMP0000203
 - Address type: IP4 (selected) / IP6 / Host Name
 - Address: 192 . 168 . 1 . 99
 - Port: 11010
 - Timeout: 30 Seconds [5-30]
 - Use SSL / TLS:
 - Terminal CA certificate path: (empty) [Browse]
 - Client certificate path: (empty) [Browse]

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Erase logs' and 'Export'.

1. MorphoBioToolBox programında **Network & Secure Communication** (Ağ ve Güvenli İletişim) > sekme: **Communication Configuration** (İletişim Yapılandırması) bölümüne gidin



1. **Serial Settings** (Seri Ayarlar) bölümünde aşağıdaki ayarları yapın:
 - **Type** (Tip): *Half Duplex*
 - **Baud Rate** (Baud Hızı): *9600*
 - **Data Bits** (Veri Bitleri): *8*
 - **Stop Bits** (Durdurma Bitleri): *1*
 - **Parity Bit** (Parite Biti): *No parity*
 - **Terminal identifier** (Terminal tanımlayıcısı): *0*.
2. Değerlerin herhangi birini değiştirirseniz değişiklikleri cihaza göndermek için **Write**'a (Yaz) tıklayın.

OSDP anahtarlarıyla ilgili sorun giderme

OSDP okuyucuyla güvenli bir bağlantı kuramıyorsanız, ana anahtarı aşağıdaki şekilde sıfırlamayı deneyin:

1. MorphoBioToolBox programında **Device Settings** (Cihaz Ayarları) > **Reset**'e (Sıfırla) gidin
2. OSDP ana anahtarını seçin
3. **Reset cryptographic keys**'e (Şifreleme anahtarlarını sıfırla) tıklayın
4. MorphoBioToolBox'dan çıkın


21.2.3

Biyometrik cihaz

Biyometrik cihazlar, okudukları biyometrik kimlik bilgilerinin veritabanındaki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini test eder. Ayrıca her kullanım olayının kaydını tutarlar.


Prosedür:

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **Biometric device**'a (Biyometrik Cihaz) gidin.
2. Yeni bir biyometrik cihaz oluşturmak için **Add**'e (Ekle) tıklayın.
3. Cihaz için en azından temel ayrıntıları girin:
 - (listeden) **Hardware Family** (Donanım Ailesi)
 - **Hostname\IP address** (Ana bilgisayar adı\IP adresi)
 - (listeden) daha önce tanımladığınız **Biometric Device Configuration** (Biyometrik Cihaz Yapılandırması)

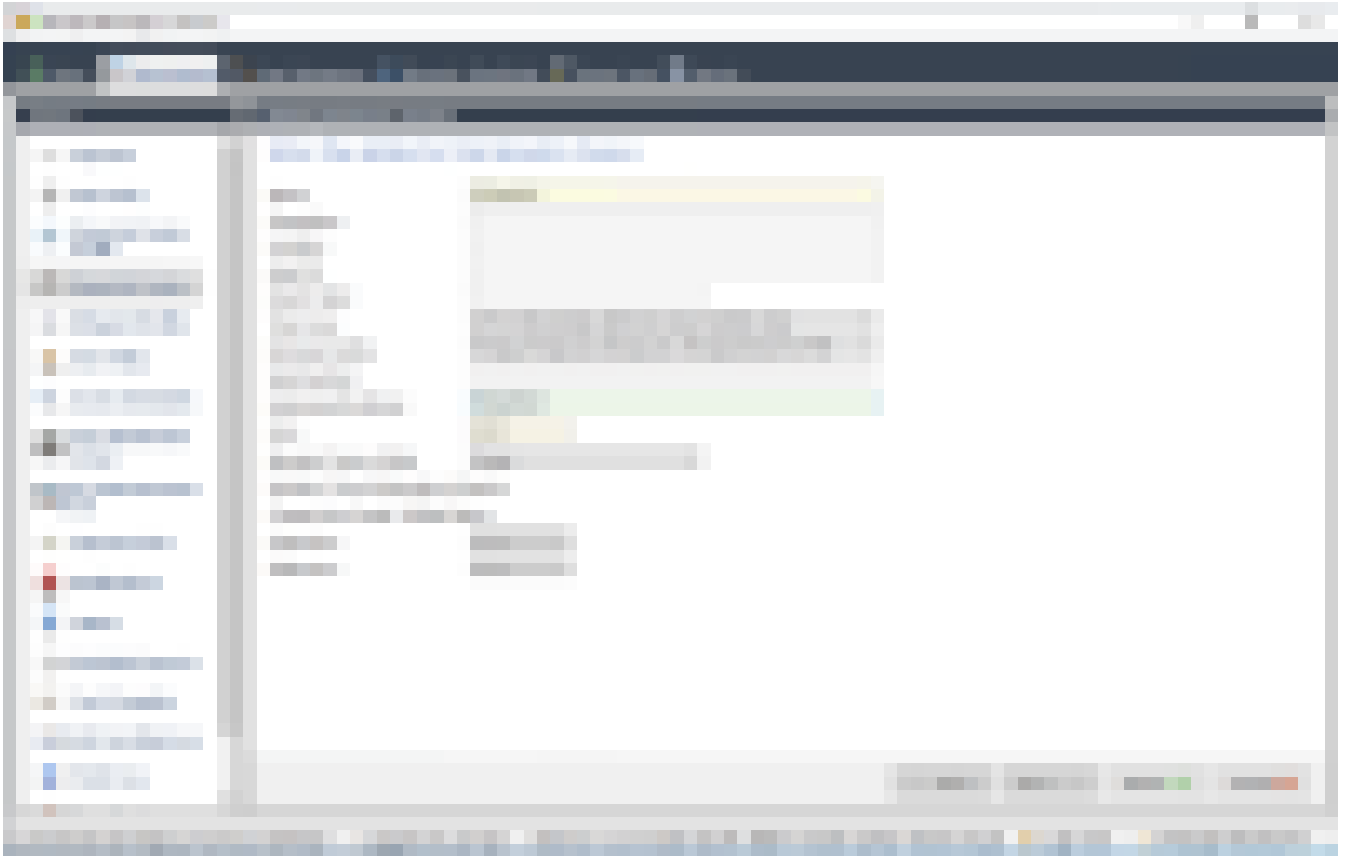

4. **Finish**

'e (Bitir) tıklayın. Biometric Device (Biyometrik Cihaz) iletişim kutusu bu noktada daha önce yapılandırılmış olan cihazları listeler:

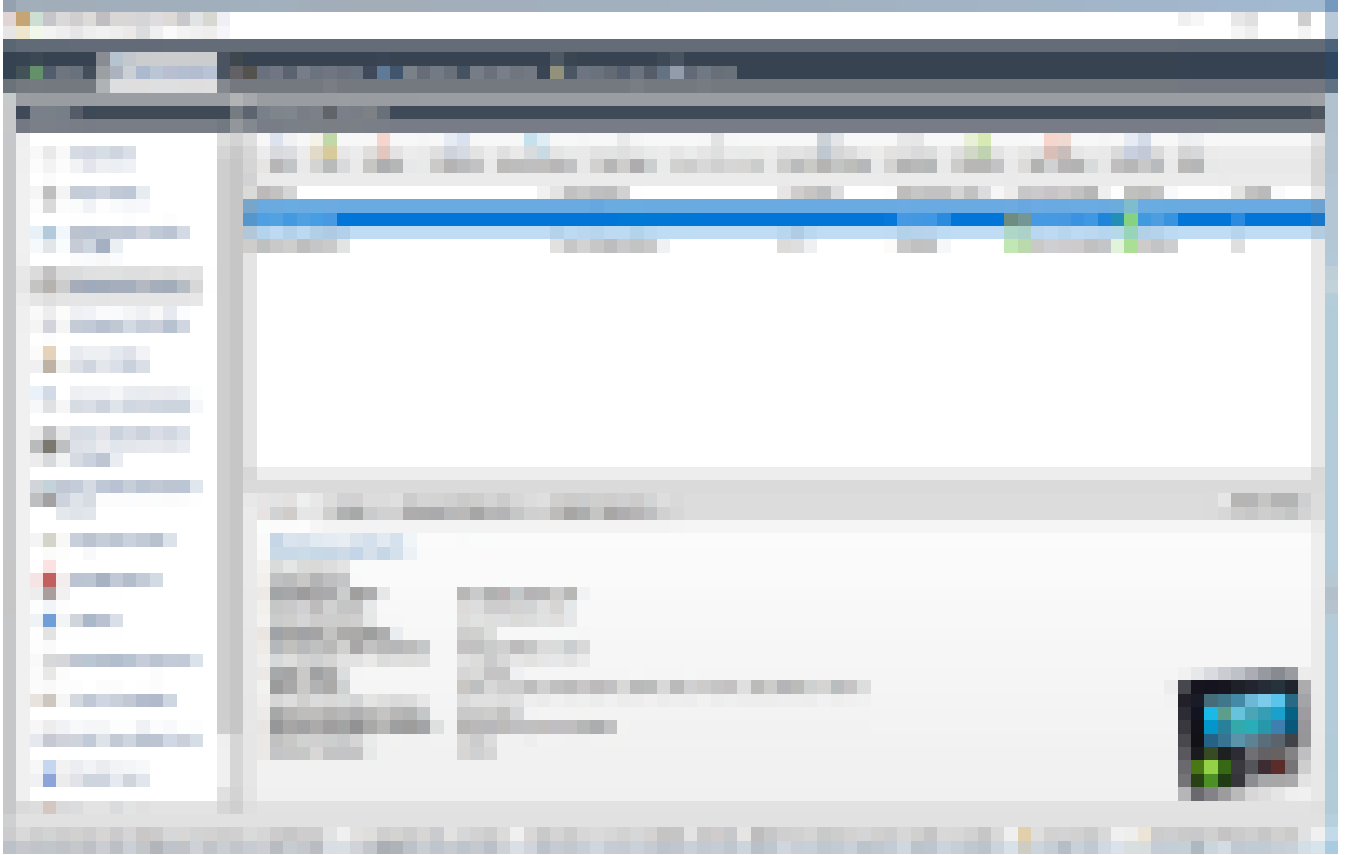


21.2.4

Kullanıcı Yapılandırması

Kullanıcı yapılandırmaları, aynı giriş gereksinimlerine sahip kullanıcılara atadığınız giriş haklarına, yani, biyometrik cihazların hangi modlarda ve hangi saatlerde kullanılmasına izin verildiğine ilişkin paketlerdir.

Prosedür:

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **User Configuration**'a (Kullanıcı Yapılandırması) gidin.
2. Yeni bir kullanıcı yapılandırması oluşturmak için **Add**'e (Ekle) tıklayın.



3. **Adding User Policy** (Kullanıcı İlkesi Ekleme) iletişim kutusunda aşağıdakileri girin:
 - Kullanıcı ilkesi için **Name** (Ad) ve açıklama (isteğe bağlı)
 - **Access Mode** (Giriş Modu) *Per User*
 - Giriş izni verilen gün ve saatleri yöneten bir **Access Schedule** (Giriş Programı)
 - **Biometric Device Profile** (Biyometrik Cihaz Profili) için tanımlayıp kullandığınız aynı **Wiegand Profile** (Wiegand Profili).
 - Cihaz kullanıcılarının cihazları kullanma şekillerine (parmak izi, parmak, yüz, kart vb.) bağlı bir **User Authentication Mode** (Kullanıcı Kimlik Doğrulama Modu). Ayrıntılar için MorphoManager Kullanım Kılavuzu'na bakın.
4. **Finish**'e (Bitir) tıklayın

Varsayılan Kullanıcı İlkesi bir (*1: Many*) kullanıcı kimlik doğrulama moduna sahip olacaktır. Diğer kimlik doğrulama modlarını kullanmak için ek kullanıcı ilkeleri oluşturun. Bir kullanıcı ilkesine atanabilecek her türlü çeşitli özellikler hakkında daha fazla ayrıntı için MorphoManager Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

21.2.5

Kullanıcı Dağıtım Grupları

Kullanıcı Dağıtım Grupları, kullanıcıları biyometrik okuyucu veya MorphoManager istemci gruplarıyla eşleştirir.

Ön gereksinimler:

Kullanıcı Dağıtım Gruplarının **Access Mode**'un (Giriş Modu) *Per User* olarak ayarlandığı bir kullanıcı ilkeleri olması gerekir.


Her Kullanıcı Dağıtım Grubu AMS'de en az bir kişi sınıfıyla eşleştirilmelidir. Dolayısıyla kullandığınız her Kişi Sınıfı için en az bir Kullanıcı Dağıtım Grubu oluşturun.

Prosedür:

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **User Distribution Group**'a (Kullanıcı Dağıtım Grubu) gidin.
2. Yeni bir Kullanıcı Dağıtım Grubu oluşturmak için **Add**'e (Ekle) tıklayın.



3. **Select Biometric Devices** (Biyometrik Cihaz Seç) başlıklı sayfaya ulaşına kadar **Next**'e (İleri) tıklayın.
4. Bu Kullanıcı Dağıtım Grubundaki kişilerin kullanması gereken biyometrik cihazların onay kutularını seçin.



5. **Finish**'e (Bitir) tıklayın

21.2.6

BioBridge için ODBC ayarlama

Giriş

Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC), MorphoManager BioBridge'in kullanımı için bir ön koşuldur. ODBC farklı veritabanlarına erişmek için kullanılan standart bir programlama arayüzüdür.


Önerilen sürücü: *OdbcDriver17SQLServer*

- BIS için sürücü, BIS kurulum medyasında *BIS\3rd_Party\OdbcDriver17SQLServer* adresinde bulunur.
- AMS için sürücüyü www.microsoft.com sayfasından indirin


Veri Kaynağı Oluşturma

ODBC için Veri Kaynağı adı (DSN) oluşturma


1. Windows Denetim Masası'nda **Administrative Tools**'u (Yönetimsel Araçlar) seçin.
2. Listedeki *ODBC Data Sources (64-bit)*'i seçin.
3. **System DSN** (Sistem DSN'si) sekmesini seçin.

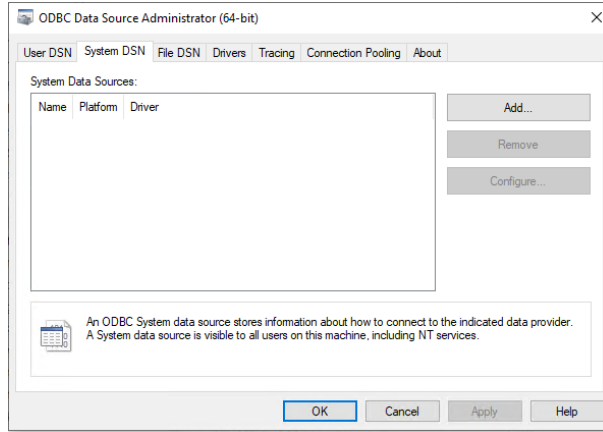

4. Sürücü seçmek için **Add'e** (Ekle) tıklayın.
5. Sürücü olarak *ODBC Driver 17 for SQL Server*'ı seçin ve **Finish'e** (Bitir) tıklayın.

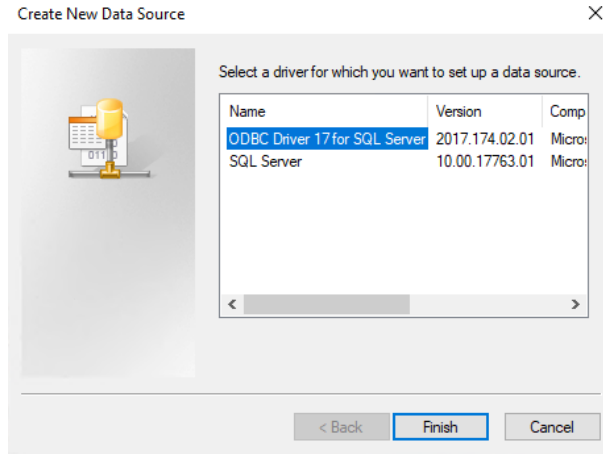


6. Veri kaynağı için aşağıdaki ayrıntıları girin.
 - **Name** (Ad): Veri kaynağı için bir ad
 - **Description** (Açıklama) (isteğe bağlı)
 - **Server** (Sunucu): AMS veritabanının yüklü olduğu bilgisayarın adı ve veritabanının adı (varsayılan: <MyACS server>\ACE)

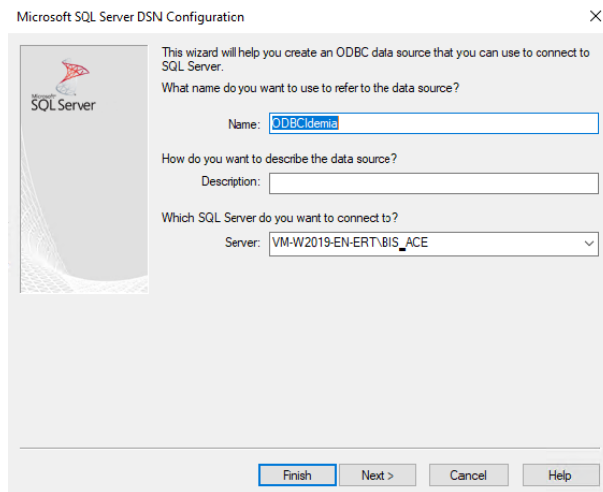

7. Oturum açma bilgilerini toplamak için bir iletişim kutusu görüntülediğinde **Next>** (**İleri**) A 'ya tıklayın


8. **With SQL Server authentication using a login ID...**'yi (Oturum açma kimliğiyle SQL Server kimlik doğrulaması ile) seçin
9. Aşağıdaki bilgileri girin:
 - **Login ID** (Oturum açma kimliği): ACS'de yapılandırılan Idemia veritabanı kullanıcısının kullanıcı adı. Bu her zaman *Idemia*'dir.
 - **Password** (Şifre): ACS'de yapılandırıldığında Idemia veritabanı kullanıcısı için ayarlanan şifredir
10. **Next>**'e (İleri) tıklayın
11. Sonraki iletişim kutusunda onay kutularını seçin:
 - **Varsayılan veri tabanını aşağıdakiler olarak değiştirin** ve *Idemia* 'yı seçin
 - **Use ANSI quoted identifiers** (ANSI tırnak içinde tanımlayıcılar kullanın)
 - **Use ANSI nulls, paddings and warnings** (ANSI null, dolgu ve uyarılarını kullanın)
 - **Transparent Network IP Resolution** (Şeffaf Ağ IP Çözünürlüğü)
12. **Application intent**'i (Uygulama amacı) *READONLY* olarak ayarlayın

13. **Next>**'e (İleri) tıklayın
14. Sonraki iletişim kutusunda onay kutularını seçin
 - **Use strong encryption for data** (Veriler için güçlü şifreleme kullan)
 - **Perform translation for character data** (Karakter verileri için çeviri yap)
 - **Trust server certificate** (Güvenli sunucu sertifikası)

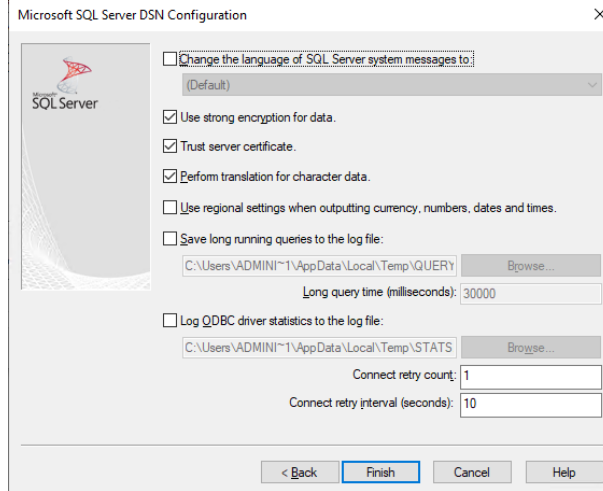


15. **Finish**'e (Bitir) tıklayın

16. Sonraki iletişim kutusunda özet verileri gözden geçirin

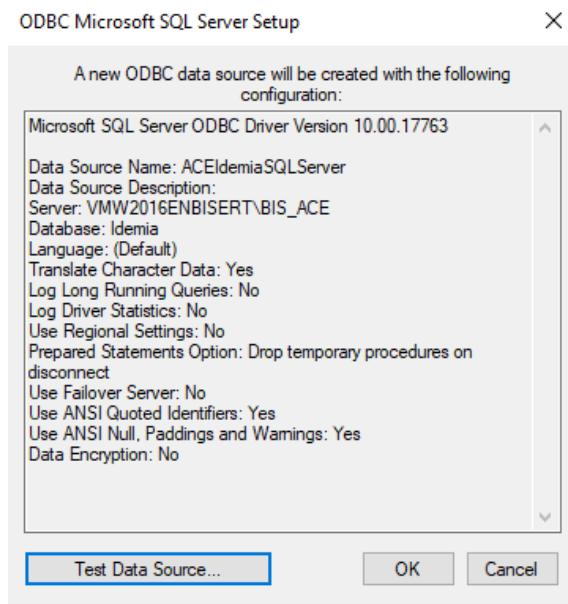

17. **Test Data Source...**'a (Veri Kaynağını Test Et) tıklayın ve testlerin sorunsuz olarak tamamlandığından emin olun

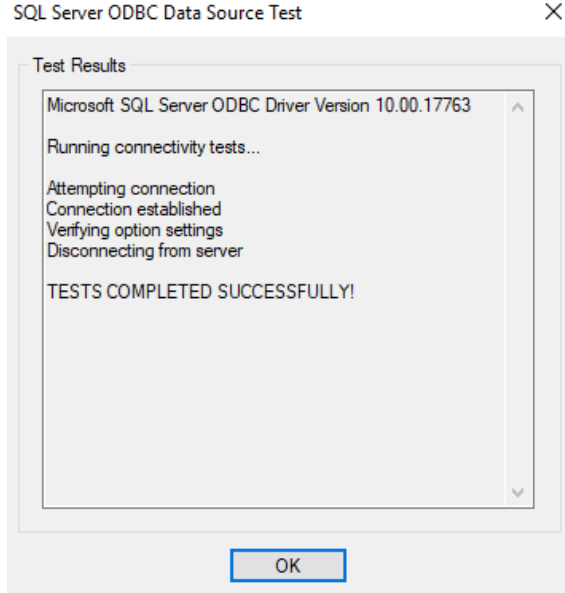

18. Tüm değişiklikleri kaydedin ve ODBC kurulum sihirbazından çıkın.

21.2.7

BioBridge Sistem Yapılandırması

Bu bölümde, kartlı geçiş sistemleri için BioBridge arayüzünü kullanması için gereken kalan ayarlar açıklanmaktadır.

Ön koşul


ODBC, BioBridge için ayarlanmış olmalıdır. Bkz. *BioBridge için ODBC ayarlama, sayfa 162*

Prosedür:

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **System Configuration**'a (Sistem Yapılandırması) gidin.
2. **BioBridge** sekmesini seçin



3. **System** (Sistem) açılır listesinde, *MorphoManager Universal BioBridge*'i seçin
4. **Configure** 'a (**Yapılandır**) tıklayın Bir açılır iletişim kutusu görünür.

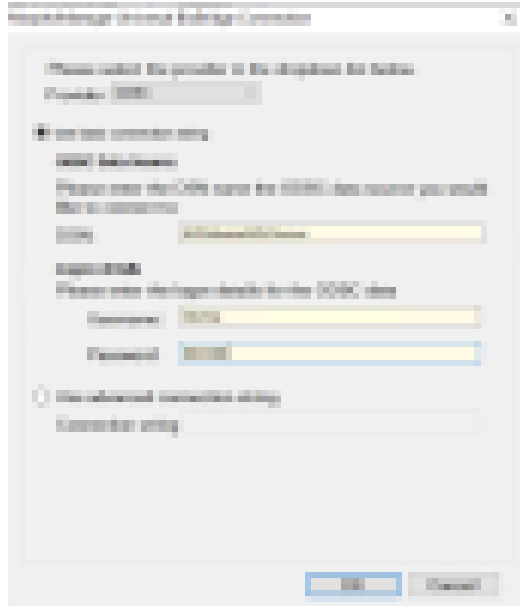

Açılır pencerede

1. **Provider** (Sağlayıcı) açılır listesinde, *ODBC*'yi seçin
2. ODBC kurulumundan DSN'yi (Veri Kaynağı Adı) girin.
3. **Logon details**'in (Oturum açma ayrıntıları) altında, kullanıcı adı (*Idemia*) ve şifreyi ODBC kurulumunda tanımlandığı gibi girin.
4. **OK**'e (Tamam) tıklayarak **System Configuration** (Sistem Yapılandırması) iletişim kutusuna geri dönün.

System Configuration (Sistem Yapılandırması) iletişim kutusunda

1. **Wiegand Profile** (Wiegand Profili) için: Listedenden daha önce tanımladığınız Wiegand profilini seçin.

Gruplandırma modu:

Bu ayar, MorphoManager'ın MM Universal BioBridge kullanıcılarını MorphoManager Kullanıcı Dağıtım Grupları ile eşleme yöntemini belirler. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Automatic** (Otomatik): Bu mod, aynı adlandırma kurallarına sahiplerse MM Universal BioBridge'deki **Erişim Seviyesi gruplarını** MorphoManager **Kullanıcı Dağıtım Grupları** ile otomatik olarak eşleştirir.
- **Manual** (Manuel): MM Universal BioBridge 'in **Access Level groups**'u (Giriş seviyesi grupları) ve MorphoManager'ın **User Distribution Group(s)**'u (Kullanıcı Dağıtım Grupları) aynı değilse **User Policy Mappings**'de (Kullanıcı İlkesi Eşlemeleri) eşlemeyi manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer ayarlar

Çoğu durumda aşağıdaki ayarlar varsayılan değerlerinde bırakılabilir:

| | |
|--|--|
| Enable Forced User Policy (Zorlanan Kullanıcı İlkesini Etkinleştir) | Seçildiğinde, BioBridge kayıt istemcisinde kayıtlı olan tüm kullanıcılar bitişik listeden seçilen kullanıcı ilkesini alır. Bu onay kutusunu işaretlerseniz her zaman <i>Per User</i> adlı kullanıcının ilkesini kullanın |
|--|--|

| | |
|--|--|
| User Synchronization Start Time and End Time (Kullanıcı Eşitleme Başlangıç ve Bitiş Saati) | Kullanıcı eşitleme altyapısının yalnızca bu iki zaman arasında çalışmasına izin verilir. |
| Delay between Each User Synchronization (Her Kullanıcı Eşitlemesi Arasındaki Gecikme) | Kullanıcı eşitlemeleri arasındaki zaman aralığı. Gecikmeyi artırmak sistem kaynaklarını kaydeder ancak tüm kullanıcıların güncelleştirilmesi için süreyi artırır. |
| Allow User Sync While User Cache Is Refreshing (Kullanıcı Önbelleği Yenilenirken Kullanıcı Eşitlemesine İzin Ver) | Etkinken, kullanıcı eşitleme altyapısı kullanıcı ön belleğini yenilemeye paralel olarak çalışır. Bu, sistem kaynakları bakımından çok zordur. Büyük veritabanlarını kullanırken bu ayarı devre dışı bırakmanız önerilir. |
| User Cache Refresh Schedule (Kullanıcı Önbellek Yenileme Programı) | Kullanıcı önbelleğinin yenileneceği günler ve saatler. En yüksek doğruluk için bu, her zaman olmalıdır, ancak büyük veritabanlarına sahip sistemlerin performansı için bir ödün vermek gerekir. |

Kullanıcı Dağıtım Grubu eşlemeleri

- Eşlemeler tablosunda tüm **Groups**'un (Gruplar) (ACS'de tanımlanan **Personnel classes** (Personel sınıfları)) **User Distribution groups** (Kullanıcı Dağıtım Grupları) ile (MorphoManager'da tanımlanır) eşlendiğinden emin olun.



21.3

BioBridge Kayıt İstemcisini Yapılandırma

Giriş

BioBridge kayıt istemcisi, kartlı geçiş sistemi kullanıcıları için biyometrik kayıtlar oluşturabileceğiniz bir bilgisayardır. BioBridge kayıt istemcisinin kurulumu 3 bölümden oluşur:

- MorphoManager'a bir kayıt operatörü ekleme
- Kaydolma görevleri için MorphoManager istemci bilgisayarlarını yapılandırma
- Kayıt istemcisini test etme

Ön koşullar

MorphoManager BioBridge, IDEMIA sistemleri için biyometrik kayıt yaptığınız her AMS iş istasyonuna yüklenmelidir.

21.3.1

MorphoManager'a kayıt operatörü ekleme

Prosedür

MorphoManager istemci yükleme kılavuzundaki talimatları izleyin.

Not: Güvenlik nedeniyle, Active Directory kullanıcı hesapları önerilir.

21.3.2

Kaydolma görevleri için MorphoManager istemci bilgisayarlarını yapılandırma

Biometrik kayıt için kullanmak istediğiniz her bilgisayarda bu prosedürü gerçekleştirin.

Prosedür

1. MorphoManager yükleme dizininde (varsayılan: C:
`\Program,Files(x86)\Morpho\MorphoManager\Client\`)
`ID1.ECP4.MorphoManager.AdvancedClientConfig.exe` dosyasını yönetici olarak yürütün

MorphoManager Client Configuration [15.3.2.7]

Basic Advanced Login options

Server connection details

Hostname
localhost

Port
42100

Save Close

2. **Basic** (Temel) sekmesinde **Hostname**'in (Ana bilgisayar adı) altındaki Morpho sunucusunun ana bilgisayar adını girin.
3. Güvenli yüklemelerde, Morpho belgelerine göre Active Directory veya yerel kullanıcı adı ve parola kullanın.
4. Alternatif olarak, **Login options** (Oturum açma seçenekleri) sekmesinde [yüksek güvenli yüklemeler için ÖNERİLMEZ]

MorphoManager Client Configuration [15.3.2.7]

Basic Advanced Login options

Remember my username and password

When the client launches, I want to pre-populate the username and password fields automatically with the information I provide below

Username
administrator

Password

Automatic login

When the client launches, I want to automatically log in with the username and password I provide

Yes

Operator override


I want to allow the operator to change connection details from the client login page.

Enabled


Save Close

- Önceki bölümde, kayıt operatörü için girdiğiniz kullanıcı adını ve şifreyi girin
- **Automatic login**'i (Otomatik oturum açma) *Yes* olacak şekilde değiştirin.

1. MorphoManager yükleme dizininde (varsayılan: `C:\Program Files (x86)\Morpho\MorphoManager\Client\`) `Start ID1.ECP4.MorphoManager.Client.exe` dosyasını yönetici olarak yürütün
2. **Administration** (Yönetim) > **Clients**'a (İstemciler) gidin
3. Bir istemci bilgisayar seçin
4. **Edit**'e (Düzenle) tıklayın



5. İsteddiğiniz kayıt istemcisinin adı ile isteğe bağlı olarak konumu ve açıklamayı girin.
6. **Next**'e (İleri) tıklayın




7. Kayıt istemcisinde görüntülemek istediğiniz sekmelerin onay kutularını seçin:
 - **Administration (Yönetim),**
 - **User Management (Kullanıcı Yönetimi),**
 - **Reports (Raporlar),**
 - **Access Logs (Giriş Günlükleri),**
 - **Biometric Identification (Biyometrik Kimlik)**
8. **Next**'e (İleri) tıklayın



9. **Camera** (Kamera) için listeden `No camera`'yı seçin
10. **Next**'e (İleri) tıklayın



11. **Key Policy** (Anahtar İlkesi) için listeden `Default`'u seçin
12. **Next**'e (İleri) tıklayın



13. Kayıt iş istasyonunda kullanmak istediğiniz biyometrik kayıt okuyucusunu seçin
14. **Finish**'e (Bitir) tıklayın
15. MorphoManager uygulamasını kapatın

Bkz.

- *BioBridge Kayıt İstemcisini Yapılandırma, sayfa 168*

21.3.3

Kayıt istemcisini test etme

1. Morphomanager yükleme dizininde (varsayılan: C:

`\Program,Files(x86)\Morpho\MorphoManager\Client\)`

`ID1.ECP4.MorphoManager.BioBridgeEnrollmentClient.exe` dosyasını yürütün



1. Kayıt operatörünün kullanıcı adını ve şifresini girmek zorunda kalmadan kayıt ekranını açabildiğinden emin olun.

21.4

Farklı kart teknolojilerini ve biçimlerini destekleme

MAC'in giriş kartlarınızı doğru bir şekilde yorumlayabilmesi için MorphoManager'da tanımladığınız Wiegand profilinin (veya profillerinin) bu giriş kartlarının biçimini (veya biçimlerini) içerdiğinden emin olmanız gerekir:

| Card Family | HID Prox | HID Class | HID iClass Seos | MIFARE Classic | MIFARE DESFire EV0 | MIFARE DESFire EV1 |
|--------------------|----------|--|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| Card Variant | Prox | 2k/2 16k/2 16k/16 32k(16k/2+16k/1) 32k(16k/16+16k/1) | Seos | 1K 4-byte UID 1k 7-byte UID 4k 4-byte UID 4k 7byte UID | 2k 4k 8k | 2k 4k 8k |
| HID OMNIKEY 5427CK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HID OMNIKEY 5427G2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Şekil 21.1: IDEMIA kartları desteklenmektedir

Genel prosedür

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **Wiegand Profile**'a (Wiegand Profili) gidin
2. Özel bir Wiegand profili oluşturmak için **Add**'e (Ekle) tıklayın
3. İlgili iletişim kutularında, biçimlendirme bilgilerini ve sisteminizde kullanılan kart teknolojisini girin
4. Sistemde yeni tanımlanan Wiegand profilinizi kullanmak için adını aşağıdaki MorphoManager iletişim kutularındaki **Wiegand Profile** (Wiegand Profili) alanına girin:
 - **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile (Biyometrik cihaz profili)**
 - **Administration (Yönetici) > User policy (Kullanıcı ilkesi)**

Mifare Classic CSN

1. *User CSN Element* Wiegand öğesini ekleyin ve şu ayrıntıları girin:
 - **Name** (Ad): *CSN* (örneğin)
 - **Length** (Uzunluk) *32*
 - **Transformation mode (Dönüştürme modu):** *Reversed*
2. **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile (Biyometrik cihaz profili)** bölümünde **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) sayfasında **MIFARE Classic** onay kutusunu seçin


Mifare DESFire CSN

Yapılandırma aşağıdaki ayrıntılar hariç Mifare Classic ile aynıdır:


- **Length** (Uzunluk): 56
- **User CSN Element** (Kullanıcı CSN Ögesi) Wiegand ögesini ekleyin
 - **Name:**'in (Ad:) altına ad girin
 - **Length** (Uzunluk) için 56 girin
 - **Transformation mode:** (Dönüştürme modu) için *Reversed* girin
- **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile (Biyometrik cihaz profili)** bölümünde **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) sayfasında **Mifare DESFire 3DES** onay kutusunu seçin

iClass 26 BIT

1. Önceden tanımlanan *Standard 26 bit-HID PACS* profilini seçin

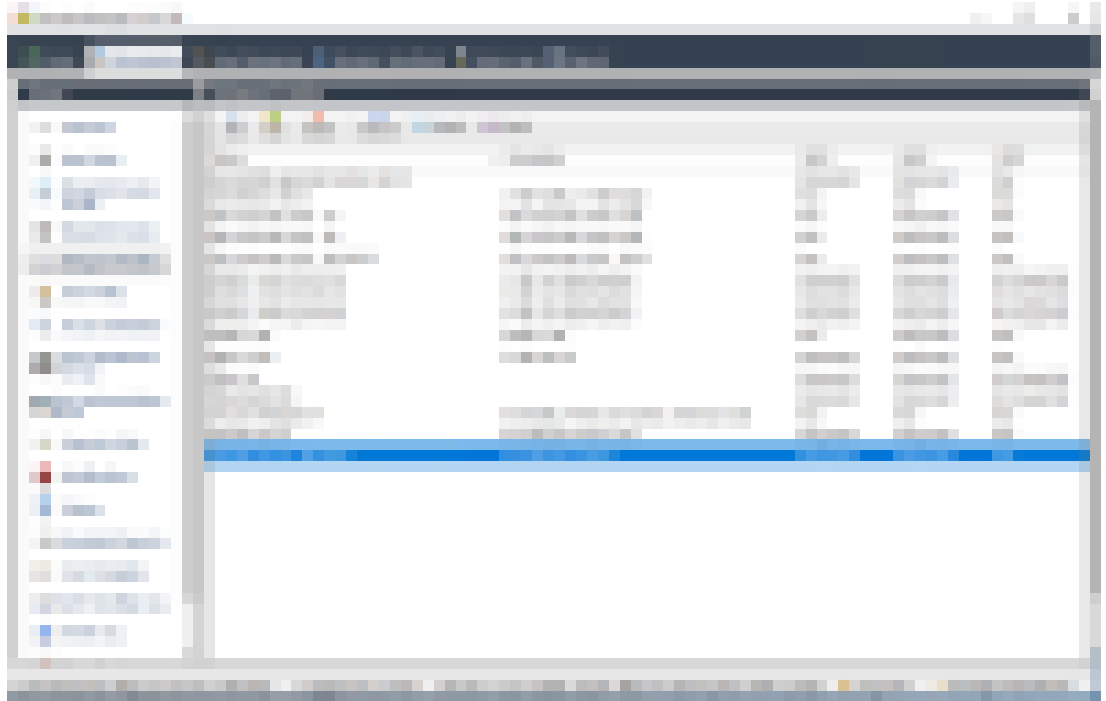

2. **Edit**'e (Düzenle) tıklayın
3. **Next**'e (İleri) tıklayın

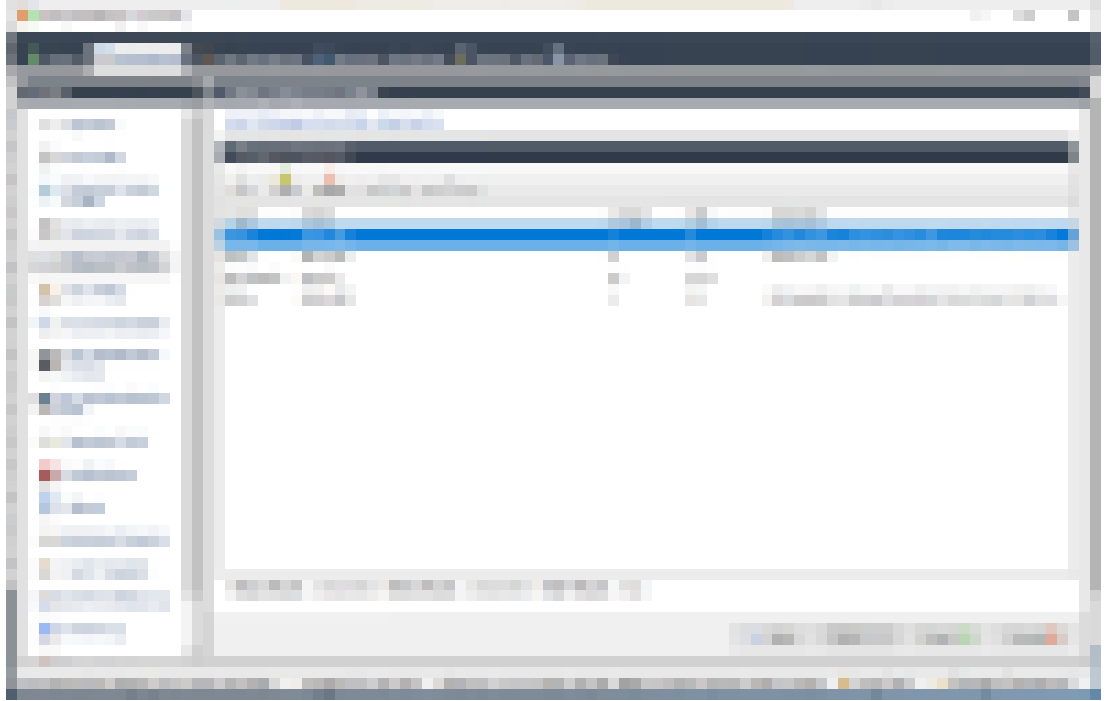

4. **Edit'e** (Düzenle) tıklayın
5. *Fixed Facility Code* satırını silin
6. *HID iClass SEP User ID* satırını seçin
7. **Edit'e** (Düzenle) tıklayın
8. *1..16* olan kullanıcı kimliği uzunluğunu *1..24* olarak değiştirin
9. **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile**'in (Biyometrik cihaz profili) altında, Biometric Device Settings (Biyometrik Cihaz Ayarları) sayfasında Wiegand Profili için *Standard 26 BIT-HID-PACS*'i seçin
10. **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile**'in (Biyometrik cihaz profili) altında, **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) sayfasında, *HID iClass* onay kutusunu seçin
11. **Custom Parameters** (Özel Parametreler) sayfasına ulaşana kadar Next'e (İleri) tıklayın
12. **Add'e** (Ekle) tıklayın
13. Wiegand.site_code_propagation özel parametresini (büyük/küçük harf duyarlı) ekleyin
14. Değerini *1* olarak ayarlayın
15. **Finish'e** (Bitir) tıklayın.
16. Bu tamamlanmış Wiegand profilini **Administration (Yönetim) > User policy (Kullanıcı ilkesi)** bölümünde girin

iClass 35 BIT

1. Önceden tanımlanan *HID Corporate 1000 35 BIT* profilini seçin
2. **Edit'e** (Düzenle) tıklayın
3. **Next'e** (İleri) tıklayın
4. *Fixed Company ID* öge satırını seçin ve silin
5. *User Card ID Number* öge satırını seçin ve silin
6. *HID iClass/iClass SE PACS Data* öge satırını ekleyin ve öge ayrıntılarında, aşağıdakileri ayarlayın:
 - Name (Ad): *Card ID Number*
 - Length (Uzunluk): *32*

- **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile**'ın (Biyometrik cihaz profili) altında, **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) sayfasında, *HID iClass* onay kutusunu seçin
- **Custom Parameters** (Özel Parametreler) sayfasına ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın
- **Add**'e (Ekle) tıklayın
- Wiegand.site_code_propagation özel parametresini (büyük/küçük harf duyarlı) ekleyin
- Değerini *1* olarak ayarlayın
- **Finish**'e (Bitir) tıklayın.
- Bu tamamlanmış Wiegand profilini **Administration (Yönetim) > User policy (Kullanıcı ilkesi)** bölümünde girin

iClass 37 BIT

- **Length** (Uzunluk) *37*
- 1. Öğe eşliği ekleyin:
 - **Name** (Ad): (örneğin) *EvenParityBit 1*
 - **Priority** (Öncelik): *1*
 - **Length** (Uzunluk): *18*
 - **Mode** (Mod): *Even*
 - **Basis bits** (Temel bitler): *1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18*
- 2. *User HID iClass/iClass* ögesini ekleyin
 - **Name** (Ad): (örneğin) *Parity Bits 2*
 - **Priority** (Öncelik): *2*
 - **Length** (Uzunluk): *19*
 - **Mode** (Mod): *Odd*
 - **Basis bits** (Temel bitler):
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
- **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile**'ın (Biyometrik cihaz profili) altında, **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) sayfasında, *HID iClass* onay kutusunu seçin
- **Custom Parameters** (Özel Parametreler) sayfasına ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın
- **Add**'e (Ekle) tıklayın
- Wiegand.site_code_propagation özel parametresini (büyük/küçük harf duyarlı) ekleyin
- Değerini *1* olarak ayarlayın
- **Finish**'e (Bitir) tıklayın.
- Bu tamamlanmış Wiegand profilini **Administration (Yönetim) > User policy (Kullanıcı ilkesi)** bölümünde girin

iClass 48BIT

1. Önceden tanımlanan *HID Corporate 1000 48 BIT* profilini seçin
2. **Edit**'e (Düzenle) tıklayın
3. **Next**'e (İleri) tıklayın
4. *Fixed Company ID* öğe satırını seçin ve silin
5. *User Card ID Number* öğe satırını seçin ve silin
6. *HID iClass/iClass SE PACS Data* öğe satırını ekleyin ve öğe ayrıntılarında, aşağıdakileri ayarlayın:
 - **Name** (Ad): *User*
 - **Length** (Uzunluk): *45*

7. **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile**'in (Biyometrik cihaz profili) altında, **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) sayfasında, *HID iClass* onay kutusunu seçin
8. **Custom Parameters** (Özel Parametreler) sayfasına ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın
9. **Add**'e (Ekle) tıklayın
10. *Wiegand.site_code_propagation* özel parametresini (büyük/küçük harf duyarlı) ekleyin
 - Değerini *1* olarak ayarlayın
11. **Finish**'e (Bitir) tıklayın.
12. Bu tamamlanmış Wiegand profilini **Administration (Yönetim) > User policy** (Kullanıcı ilkesi) bölümünde girin

HID Prox

1. Önceden tanımlanan *Standard 26 BIT* profilini seçin
2. **Edit**'e (Düzenle) tıklayın
3. **Next**'e (İleri) tıklayın
4. *Fixed Facility Code* satırını silin
5. **Edit**'e (Düzenle) tıklayın
6. *1..16* olan kullanıcı kimliği uzunluğunu *1..24* olarak değiştirin
7. **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile**'in (Biyometrik cihaz profili) altında, **Biometric Device Settings** (Biyometrik Cihaz Ayarları) sayfasında Wiegand Profili için *Standard 26 BIT*'i seçin
8. **Administration (Yönetim) > Biometric Device profile**'in (Biyometrik cihaz profili) altında, **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) sayfasında, şu onay kutularını seçin:
 - **Biyometri**
 - **Proximity kartı**
9. **Custom Parameters** (Özel Parametreler) sayfasına ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın
10. **Add**'e (Ekle) tıklayın
11. *Wiegand.site_code_propagation* özel parametresini (büyük/küçük harf duyarlı) ekleyin
 - Değerini *1* olarak ayarlayın
12. **Finish**'e (Bitir) tıklayın.
13. Bu tamamlanmış Wiegand profilini **Administration (Yönetim) > User policy** (Kullanıcı ilkesi) bölümünde girin

21.5

Biyometrik cihazlardaki tanıma modları

Giriş

Biyometrik okuyucular kimlik bilgisi sahiplerini farklı biçimlerde tanımlayabilir. Bu yollar, Identification (Tanıma) modları veya Authentication (Kimlik Doğrulama) modları olarak bilinir.

- Kimlik bilgisi sahibinin okuyucuya ne gösterdiğine bağlı olarak **kart VEYA biyometri** ile
- **Kart VE Biyometri** ile, yani kullanıcının, biyometrik kimlik bilgileri aracılığıyla kartın gerçek sahiplerini doğrulaması gerekir.
- **Yalnızca Biyometri** ile

Bu bölümde, MorphoManager'daki bu modların nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

İletişim yolu

MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) sekmesinde

21.5.1

Kart veya biyometri


Bu özel kimlik doğrulama modunu, kullanıcılar kendilerini kartla VEYA biyometrik kimlik bilgileriyle tanımlayacaklarsa oluşturun.

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **Biometric Device Yapılandırması**'na (Biyometrik Cihaz Yapılandırması) gidin
2. Biyometrik cihaz yapılandırması için bir ad girin, örneğin *CardORBiometric*

3. **Biometric Device Settings** (Biyometrik Cihaz Ayarları) başlıklı sayfaya ulaşana kadar **Next**'e (ileri) tıklayın

4. **Wiegand Profile** (Wiegand Profili) için BioBridge'i ayarlarken biyometrik cihazlarınız için tanımladığınızla aynı profili seçin.
5. **Biometric Threshold settings** (Biyometrik eşik ayarları) iletişim kutusuna ulaşana kadar **Next**'e (ileri) tıklayın.

6. **Biometric Threshold** (Biyometrik Eşik) değerlerini yerel koşullarınıza ve MorphoManager belgelerine göre ayarlayın. Varsayılan değer *Recommended*'dir
7. **Multi Factor Mode Settings**'e (Çok Faktörlü Mod Ayarları) ulaşıncaya kadar **Next**'e (İleri) tıklayın.
8. **Biometric** (Biyometrik) onay kutusunu, ayrıca yüklemenizde kullanılan kart teknolojisinin onay kutusunu seçin.
9. **Custom Parameters** (Özel Parametreler) ekranına ulaşana kadar **Next**'e (İleri) tıklayın

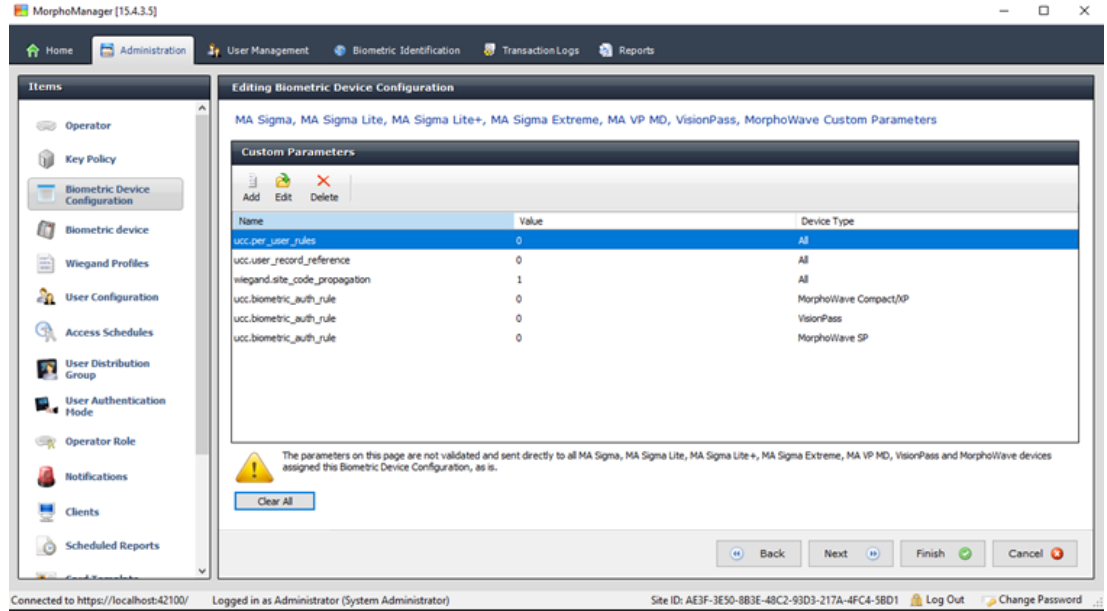

10. Kullandığınız her cihaz için:
 - Add**'e (Ekle) tıklayın ve iki özel parametre ekleyin.
(Bu iki parametre ayarlanırsa okuyucu, kart verilerini doğrudan AMC'ye gönderir. Kullanıcının IDEMIA okuyucusuna kaydolması gerekmez)
 - `ucc.per_user_rules`
 - `ucc.user_record_reference`
11. WAVE ve VisionPass okuyucular için bir parametre daha ekleyin:
 - `ucc.biometric_auth_rule=0`
 - Bu durumda **Device Type** (Cihaz Tipi) için *MorphoWave Compact/XP*, *MorphoWave*, *SP* veya *VisionPass* seçin.
12. **Finish**'e (Bitir) tıklayın

Bu kullanıcı kimlik doğrulama modunu kullanıcılara atama

ACS 'de her kart sahibi için geçerli kart tanımına sahip bir kart atamanız gerekir.

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **User Authentication Mode**'a (Kullanıcı Kimlik Doğrulama Modu) gidin
2. Aşağıdaki nitelikleri ayarlayın:
 - **Mode**'u (Mod) *Enabled* olarak ayarlayın
 - **Template Location** (Şablonu Konumu) listesini *Download to Device* olarak ayarlayın
 - **Allow Start by Biometric** (Biyometrik ile Başlatmaya İzin Ver) onay kutusunu seçili hale getirin
 - **Allow Start by Contactless Card** (Temassız Kart ile Başlatmaya İzin Ver) onay kutusunu seçili hale getirin
 - **Require Template Match**'i (Şablonların Aynı Olmasını Zorunlu Tut) devre dışı bırakın
3. **Administration** (Yönetim) > **User Configuration**'a (Kullanıcı Yapılandırması) gidin

4. **Add'e** (Ekle) tıklayın
5. **User Authentication Mode** (Kullanıcı Kimlik Doğrulama Modu) için, yukarıda Kart VE biometrisi için oluşturduğunuz modun adını seçin.
6. **Finish'e** (Bitir) tıklayın

21.5.2

Kart VE Biyometri

Kullanıcıların, kart sahipleri olduklarını doğrulamak için kart ve biyometrik kimlik bilgileri kullanmaları gerekiyorsa aşağıdaki ayarları yapın.

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **Biometric Device Yapılandırması**'na (Biyometrik Cihaz Yapılandırması) gidin
2. **Biometric Device Settings** (Biyometrik Cihaz Ayarları) başlıklı sayfaya ulaşıncaya kadar **Next'e** (İleri) tıklayın
3. **Wiegand Profile** (Wiegand Profili) için BioBridge'i ayarlarken biyometrik cihazlarınız için tanımladığınızla aynı profili seçin.
4. **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) başlıklı sayfaya ulaşıncaya kadar **Next'e** (İleri) tıklayın
5. Yükleme sırasında kullanılan kart teknolojisinin onay kutusunu seçin.
6. **Finish'e** (Bitir) tıklayın

Bu kullanıcı kimlik doğrulama modunu kullanıcılara atama

ACS 'de her kart sahibi için geçerli kart tanımına sahip bir kart atamanız gerekir.

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **User Configuration**'a (Kullanıcı Yapılandırması) gidin.
2. **User Authentication Mode** (Kullanıcı Kimlik Doğrulama Modu) için listeden *Contactless Card ID + Biometric* 'i seçin.
3. **Finish'e** (Bitir) tıklayın.

21.5.3

Yalnızca biyometri

Kullanıcıların kendilerini yalnızca biyometrik kimlik bilgileriyle tanıtmaları gerekiyorsa aşağıdaki ayarları yapın.

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **Biometric Device Yapılandırması**'na (Biyometrik Cihaz Yapılandırması) gidin
2. **Editing Biometric Device Configuration** (Biyometrik Cihaz Yapılandırmasını Düzenleme) başlıklı sayfaya ulaşıncaya kadar **Next'e** (İleri) tıklayın
3. **Wiegand Profile** (Wiegand Profili) için BioBridge'i ayarlarken biyometrik cihazlarınız için tanımladığınızla aynı profili seçin
4. **Multi-Factor Mode Settings** (Çok Faktörlü Mod Ayarları) başlıklı sayfaya ulaşıncaya kadar **Next'e** (İleri) tıklayın
5. **Multi-Factor Mode** (Çok Faktörlü Mod) için listeden *Biometric only*'yi seçin
6. **Finish'e** (Bitir) tıklayın

Bu kullanıcı kimlik doğrulama modunu kullanıcılara atama

ACS 'de her kart sahibi için geçerli kart tanımına sahip bir kart atamanız gerekir.

1. MorphoManager'da **Administration** (Yönetim) > **User Configuration**'a (Kullanıcı Yapılandırması) gidin.
2. **User Authentication Mode** (Kullanıcı Kimlik Doğrulama Modu) için listeden *Biometric (1:many)* 'i seçin.
3. **Finish'e** (Bitir) tıklayın.

21.6 Teknik notlar ve sınırlar

Resmi olarak desteklenen Windows işletim sistemleri

IDEMIA, Bosch ACS ile aynı Windows 10 sürümlerini destekler.

Microsoft SQL Server'ın resmi olarak desteklenen sürümü

Destek sürümü SQL Server 2017'dir

Kartlı geçiş sistemi başına bir adet IDEMIA sistemi

Bosch kartlı geçiş sistemi yalnızca bir adet IDEMIA sistemini destekleyebilir.

Kart sahibi başına bir adet IDEMIA kartı.

Bosch kartlı geçiş sistemleri kart sahibi başına birden fazla kartı desteklerken, IDEMIA yalnızca bir adet kartı destekler. Bu nedenle, kayıt sırasında ve BIS ile eşitleme yaparken, "Giriş", "Geçici" veya "Otopark" türündeki ilk geçerli kart (durum = 1) IDEMIA'ya atanır. Kart daha sonra engellenirse numarası hala iletilir ve olay günlüğüne kaydedilir.

Maksimum IDEMIA kart sahibi sayısı

BioBridge MorphoManager, 100.000 adede kadar kart sahibini işleyebilir.

Maksimum giriş grubu sayısı

IDEMIA 5000 adede kadar giriş grubunu (kullanıcı dağıtım grupları) destekler. Bunlar Bosch kartlı geçiş sistemindeki **Person classes**'la (Kişi sınıfları) eşleştirilir.

Şablon indirme performansı

- 1 cihaza 1000 şablon: İndirme işlemi 1 dakika sonra sürer.
- 100 cihaza 1000 şablon: Birkaç dakika içinde indirilir.

IDEMIA, bölümleri desteklemez

Bir IDEMIA sistemi entegre edildiğinde, ACS sistemi bir bölümün kart sahiplerini başka bir bölümün kartlı operatörlerinden güvenli bir şekilde tarayamaz. Bölümler arasında mutlak gizlilik zorunluysa IDEMIA sistemini entegre etmeyin.

Sanal Kartlar/Yalnızca PIN koduna göre giriş.

IDEMIA yalnızca PIN koduna göre girişi desteklemez. Fiziksel bir kart gereklidir.

IDEMIA baskı parmak işlevi

IDEMIA baskı parmak işlevi şu anda AMC denetleyicileri tarafından desteklenmemektedir.

Minimum tanıma kriterleri grubu.

IDEMIA sisteminde kayıt için en az aşağıdaki tanıma kriterleri gereklidir:

- First name (Ad),
- Soyadı,
- Kişi sınıfı
- Kart sahibine atanmış bir adet fiziksel kart.

Okuyucularda görüntülenen durumlar

Wiegand ve OSDP okuyucularında okuyucu durumu (ör. "Device Blocked" (Cihaz Engellendi)) görüntülenmez.

Yedekleme ve Geri Yükleme

IDEMIA ile bir yedeği geri yüklemeyen önce, IDEMIA DataBridge sağlayıcı aracını kullanarak IDEMIA veritabanını silin ve yeniden oluşturun.

Biometric device (Biyometrik cihaz) iletişim kutusunda tüm yapılandırmaların IDEMIA okuyucularına doğru şekilde gönderildiğinden emin olun. Senkronizasyon görevlerinden biri başarısız olursa, okuyucu yapılandırmasını yeniden oluşturun:

1. MorphoManager'da **Biometric device**'a (Biyometrik cihaz) gidin.
2. Etkilenecek cihazı seçin.
3. **Rebuild**'i (Yeniden oluşturun) tıklayın.

ACS kartı işlevlerinin IDEMIA kimlik doğrulama modlarıyla uyumluluğu:

| İşlevler | Mod: Kart VE Bio | Mod: Kart VEYA Bio |
|--|---|---|
| Giriş kartları: Ekleme | Tamam | Tamam |
| Giriş kartları: Güncelleme | Tamam | Tamam |
| Giriş kartları: Silme | Tamam | Tamam |
| Giriş kartları: Birden fazla kart | Yalnızca ilk kart | Biometri için kullanılan ilk kart. |
| Yedek kart | Tamam | Tamam |
| Geçici kart | Tamam | Tamam |
| Geçici kart: Yalnızca süre | Tamam | Tamam |
| Geçici kart: tüm kartları hemen devre dışı bırakma süresi | Tamam | Tamam |
| Geçici kart: Belirlenen süreden sonra kartları otomatik olarak etkinleştir | Tamam | Tamam |
| Geçici kart: Kartları devre dışı bırak ve otomatik olarak etkinleştir | Tamam | Tamam |
| Alarm kartları | Desteklenmiyor | Tamam |
| Office mode (Ofis modu) | Desteklenmiyor (*) | Desteklenmiyor (*) |
| Ziyaretçi | Muhtemelen ilk ziyaretçinin biyometrik verileri karta atanmış olarak kalmıştır. | Muhtemelen ilk ziyaretçinin biyometrik verileri karta atanmış olarak kalmıştır. |
| Güvenlik görevlisi | Desteklenmiyor | Biometri desteklenmiyor. Kart çalışıyor. |
| Otopark Kartı | Tamam | Tamam |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| PIN kodu | Desteklenmiyor (*) | Desteklenmiyor (*) |
| 3. taraf doğrulama | PIN kodu yok (*) | PIN kodu yok (*) |
| (*) IDEMIA okuyucu tuş takımı okuyucusu olarak kullanılamaz | | |

22

EN 60839 elde etmek

Giriş

EN 60839, aşağıdakilere ait donanım ve yazılımları için bir Avrupa uluslararası standartlar ailesidir:

- Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri
- Elektronik kartlı geçiş sistemleri

Giriş kontrol sisteminizin bu standarda uygunluğunu sağlamak üzere yapılandırmanın bazı bölümlerinin uyarlanması gerekebilir. Aşağıdaki listede en önemli kısımlar bulunmaktadır. Tam bir liste için lütfen kendi ülkenizde kabul edilen standarda bakın.

AMS 4.0'ı EN 60839, sınıf 2 sertifikalı sistem olarak kullanmak üzere gerekenler

- Sistem, her MAC başına bir bölge kullanımı açısından Genel anti-passback gereksinimlerini karşılamalıdır.
- AMS sisteminin kullanılabilen farklı zaman dilimleri, MAC'lerin sayısına bağlı olmalıdır. Her MAC için ayrı bir saat dilimi kullanılabilir.
- Kapı kontaklarının kabloları, yangın veya hırsızlık önleme sistemi tarafından tetiklenen bir acil tahlilyede kapının açılmasını engellememelidir.
- RS485 arabiriminde yalnızca OSDP okuyucuları şifreleme kullanılmalıdır.
- Yapılandırma moduna erişim sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu, örneğin bilgisayarları güvenli alanlara yerleştirerek ve oturum açma oturumlarındaki zaman aşımını aracılığıyla, özellikle uygulama ve işletim sistemi düzeyindeki hareketsiz kalma zaman aşımını aracılığıyla sağlanabilir.
- Ağ ve elektrik kabloları güvenli bir alana döşenmeli veya boruların içinde tamamen kapalı durumda olmalıdır.
- Güvenli olmayan alana yalnızca kart okuyucular monte edilebilir, diğer tüm cihazlar güvenli alanlarda bulunmalıdır.
- Biyometrik veya fiziksel kimlik bilgileri için minimum doğrulama PIN uzunluğu en az 4 olarak ayarlanmalıdır.
- Kimlik PIN'lerinin minimum uzunluğu en az 8 olarak ayarlanmalıdır.
- Ana sunucu bilgisayarı, bağlantı sunucuları, MAC sunucuları ve istemciler bir ağ zaman sunucusuyla senkronize edilmelidir.
- Yerel giriş kontrol cihazlarında (örneğin AMC'ler) güç izleme etkinleştirilmelidir.
- Yerel giriş kontrol cihazlarının (örneğin AMC'ler) çevrimdışı çalışmasına yalnızca ağ arızaları sırasında izin verilmelidir. Örneğin, AMC parametresi olan **Host timeout** (Ana bilgisayar zaman aşımı) 0 olarak ayarlanmamalıdır.

Şifre gücü için kurallar

- Şifre minimum uzunluğu en az 5 karakter olmalıdır.

23

23.1


Giriş yetkilerini ve profillerini tanımlama


Giriş yetkileri oluşturma


İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **System data** (Sistem verileri) > **Authorizations** (Yetkiler)

Prosedür

1. Araç çubuğundaki **New**'a (Yeni)  tıklayarak giriş alanlarını temizleyin.

Alternatif olarak, mevcut olana göre yeni bir yetki oluşturmak için **Copy**'ye (Kopyala)  tıklayın.

2. Yetki için benzersiz bir ad girin
3. (İsteğe bağlı) Bir açıklama girin
4. (İsteğe bağlı) Bu yetkiyi düzenlemek için bir zaman modeli seçin
5. (İsteğe bağlı) Listedenden bir **Inactivity limit** (Hareketsizlik sınırı) seçin.
Bu, 14-365 gün arasında belirlenen bir süredir. Bu yetkinin atandığı bir kişi, belirlenen süre içinde kullanılmazsa yetkiyi kaybeder. Atanan kişi yetkiyi her kullandığında, zamanlayıcı yeniden sıfırdan başlatılır.
6. (Zorunlu) En az bir **Entrance** (Giriş) atayın.
Kapı modellerine bağlı olarak mevcut girişler farklı sekmelerde gösterilir. (Genel) **Entrance** (Giriş), **Time management** (Zaman yönetimi), **Elevator** (Asansör), **Parking lot** (Otopark), **Arming Intrusion detection** (Hırsız algılamayı kurma).
Aşağıda açıklandığı gibi çeşitli sekmelerdeki listelerden girişleri tek tek seçin.
Alternatif olarak, her sekmedeki **Assign all** (Tümünü ata) ve **Remove all** (Tümünü kaldır) düğmelerini kullanın.
 - **Entrance** (Giriş) sekmesinde, **In** (Giriş) veya **Out** (Çıkış) onay kutularından birini veya ikisini birden seçerek bir giriş tercih edin.
 - **Time management** (Zaman yönetimi) sekmesinde (zaman ve devam okuyucuları için) **In** (Giriş) veya **Out** (Çıkış) onay kutularından birini veya ikisini birden seçin
 - **Elevator** (Asansör) sekmesinde farklı katları seçin
 - **Parking lot** (Otopark) sekmesinde bir otopark ve bir park bölgesi seçin
 - **Arming Intrusion detection** (Hırsız alarmı algılamayı kurma) sekmesinde **Armed**'i (Kurulu) veya **Disarmed**'i (Devre Dışı) seçin.
7. Listedenden uygun MAC'i seçin
8. Yetkiyi kaydetmek için Save'e (Kaydet)  tıklayın

Uyarı!

Düzenleyen profil kilitlenmedikçe, yetkilerde sonradan yapılan değişiklikler mevcut atanaları etkiler.

Örnek: 60 günlük bir Hareketsizlik sınırı 14 güne indirilirse söz konusu yetkiyi son 14 günde kullanmayan herkes yetkiyi kaybeder.

İstisna: Bir yetki, bir Çalışan Kimliğine (Kişi tipi) **kilitlenen** bir giriş profilinin parçasıysa, bu tür kişilerin yetkideki hareketsizlik sınırlarından etkilenmez. Profil kilitleri aşağıdaki onay kutusu ile ayarlanabilir.

Main menu (Ana menü) > **System data** (Sistem verileri) > **Person Types** (Kişi Tipleri) > tablo: **Predefined Employee IDs** (Önceden Tanımlanan Çalışan Kimlikleri) > onay kutusu: **Profile locked** (Profil kilitli)



23.2

Giriş profilleri oluşturma

Not: Yetkileri paket haline getirmek için giriş profillerini kullanma






Tutarlılık ve kolaylık için giriş yetkileri tek olarak atanmaz, ancak genellikle **Giriş profilleri** halinde paketlenerek bu şekilde atanır.

- ACE İstemcisi: **System data** (Sistem verileri) > **Access profiles** (Giriş profilleri)
- Main menu (Ana menü): > **System data (Sistem verileri)** > **Access profiles** (Giriş profilleri)

Ön gereksinimler

Giriş Yetkileri sistemde zaten tanımlanmıştır.

Prosedür

1. Araç çubuğundaki **New**'a (Yeni)  tıklayarak giriş alanlarını temizleyin.
Alternatif olarak, mevcut olana göre yeni bir profil oluşturmak için **Copy**'ye (Kopyala)  tıklayın.
2. Profil için benzersiz bir ad girin
3. (İsteğe bağlı) Bir açıklama girin
4. (İsteğe bağlı) Bu profili ziyaretçilerle sınırlamak için **Visitor profile** (Ziyaret profili) onay kutusunu seçin
5. (İsteğe bağlı) **Standard duration of validity** (Standart geçerlilik süresi) için bir değer ayarlayın.
 - Değer ayarlanmamışsa profil süresiz olarak atanır.
 - Bir değer ayarlanmışsa bu değer daha sonra profilin sonraki atamasının son kullanma tarihini hesaplamak için kullanılır.
6. (Zorunlu) En az bir **Authorization** (Yetki) atayın:
Atama için kullanılabilen yetkiler sağda belirtilir.
Zaten atanmış olan yetkiler solda gösterilir.
Öğeleri seçin ve ardından öğeleri bir listeden diğerine taşımak için listeler arasındaki düğmelere tıklayın.
 -  seçilen öğeyi atar.
 -  seçilen öğenin atamasını kaldırır.
7. Profili kaydetmek için Kaydet'e  tıklayın.

24

Personel verilerini oluřturma ve ynetme

İletiřim yolu

Main menu (Ana men) > **Personnel data** (Personel verileri) > <alt iletiřim kutular›>

Genel Prosedr

1. **Persons** (Kiřiler) alt iletiřim kutusuna kiřinin kimlik verilerini girin.
2. **Cards** (Kartlar) alt iletiřim kutusunda:
 - Giriř profillerini veya tek giriř yetkilerini atay›n.
 - Gerekirse bir zaman modeli atay›n.
 - Kart› atay›n.
3. **PIN-Code** (PIN Kodu) alt iletiřim kutusunda: Gerekirse bir PIN Kodu atay›n.
4. **Print Badges** (Kimlik Kartlarını Yazdır) alt iletiřim kutusunda kart› yazdır›n.

Visitors (Ziyaretiler) iin, ařađıdaki iřlemleri yap›n:

- **Visitors** (Ziyaretiler) mensnn **Visitors** (Ziyaretiler) iletiřim kutusuna kiřisel verileri girin ve gerekirse bir eřlik eden atay›n.



Uyar›!

Kimlik kartları ile giriř yetkilerinin aynı anda atanması gerekmez. Bu nedenle kimlik kartları kiřilere giriř yetkileri atanmadan atanabilir. Bunun tersi de mmkndr. Ancak, iki durumda da bu kiřilere tm giriř reddedilir.

Kartları tarama iřlemi.

Kartlar okuyucularda tarand›đında, okuyucu bir dizi kontrol gerekleřtirir:

- Kart geerli ve sistemde kayıtl› mı?
- Kart sahibi řu anda engellenmiř (sistemde devre d›ř› bırakılmıř) durumda mı?
- Kart sahibi bu ynde giriř iin giriř yetkisine sahip mi?
- Giriř yetkisi bir alan-zaman yetkisi mi? yleyse, tarama sresi zaman modeli tarafından belirlenen sreler iinde mi?
- Giriř yetkisi etkin mi (**sresi dolmuř** mu yoksa **engellenmiř** (devre d›ř›) mi)?
- Kart sahibi bir zaman modeline tabi mi? Tabiyse tarama sresi tanımlanan aralıklar iinde mi?

n kořul: Zaman modeli kontrollerinin ilgili okuyucuda etkinleřtirilmesi gerekir.

- Kart sahibi Giriř sırası izlemeye gre dođru konumda mı?

n kořul: Giriř sırası izleme, ilgili okuyucuda etkindir.

- Bu okuyucunun hedef alan› iin maksimum kiři sayısı tanımland› mı ve bu say›ya zaten ulařıldı mı?
- Giriř sırası izleme sz konusu olduđunda, anti-passback dahil: Bu kart, anti-passback tarafından belirlenen engelleme zaman› dolmadan nce bir okuyucuda taran›yor mu?
- Ek bir PIN kodu gerekli mi? **n kořul:** Okuyucunun klavyesi olmalıdır.
- Bir tehdit seviyesi devredeyse kart sahibinin **Kiři gvenlik profili** en azından bu tehdit seviyesindeki okuyucunun gvenlik seviyesine eřit **gvenlik seviyesine** sahip mi?

24.1

Kiřiler

Ařađıdaki tabloda **Persons** (Kiřiler) iletiřim kutular›nda varsayılan olarak grntlenen veriler listelenmektedir. İletiřim kutular› son derece zelleřtirilebilir. **Custom fields for personnel data** (Personel verileri iin zel alanlar) blmne bak›n.

Neredeyse tm alanlar isteđe bađlıdır. Zorunlu alanlar kullanıcı arayznde alt› izili etiketlerle aıka iřaretlenir.

| Sekme | Alan adı |
|-------|----------|
|-------|----------|

| | |
|-------------------------|---|
| İletişim kutusu başlığı | Name (Ad) |
| | First name (Ad) |
| | Birth name (Kızlık soyadı) (bazı kültürlerde doğum adı olarak anılır) |
| | Personnel no. (Personel no.) |
| | Date of birth (Doğum tarihi) |
| | Employee ID (Çalışan kimliği) (Kişi türü olarak da bilinir) |
| | Gender (Cinsiyet) |
| | Company (Şirket) |
| | Title (Başlık) |
| | ID card no. (Kimlik kartı no.) |
| | Car license no. (Araba ruhsatı no.) |
| | Address (Adres) |
| Cadde, no. | |
| Ülke, eyalet | |
| Milliyet | |
| İletişim | Diğer telefon |
| | Şirket telefonu |
| | Şirket faksı |
| | Cep telefonu |
| | Telefon |
| | E-Posta |
| | Web sayfası adresi |
| Ek Kişi Verileri | Lakap (bazı kültürlerde diğer ad olarak kullanılır) |
| | Doğum yeri |
| | Medeni durum |
| | Resmi kimlik kartı |
| | Kimlik kartı no. |
| | Geçerlilik bitiői |
| | Yükseklik |
| Ek Şirket Verileri | Departman |
| | Konum |
| | Maliyet merkezi |
| | İş unvanı |

| | |
|----------------|---|
| | Eřlik eden (Eskort) |
| | Ziyaret nedeni |
| | Açıklamalar |
| Açıklamalar | (Kiři hakkında notlar ve açıklamalar için serbest biçimli bir metin alanı sağlar. |
| Fazladan Bilgi | Kullanıcı tanımlı 10 alan |
| İmza | İmzaları al, yeniden kaydet veya sil |
| Parmak izleri | Parmak izlerini biyometrik kimlik bilgileri olarak alın, yeniden kaydedin, silin ve test edin. Baskıyı işaret etmek için belirli parmak izlerini atayın. |

Bkz.

- *Personel verileri için Özel Alanlar, sayfa 129*

24.1.1**Kart kontrolü veya Bina kontrolü seçenekleri****Genel bilgiler**

Kart sahiplerinin 1 veya 2 genel giriş kontrol cihazı kartıyla kartlarını etkinleřtirebilmelerini sağlamak için **Card control** (Kart kontrolü) sekmesini kullanın. **Persons** (Kiřiler) iletişim kutusunda bir **Building control** (Bina kontrolü) onay kutusunu seçerek özellięi bir kart sahibine atayabilirsiniz. **Building control** (Bina kontrolü) (veya **Card control** (Kart kontrolü)) onay kutuları varsayılan olarak Kiřinin **Card control** (Kart Kontrolü) sekmesinde görünen ancak başka herhangi bir yere konumlandırılabilen önceden tanımlanmış özel alanlardır.

Bir Bina kontrol seçeneęi için iki ana görev vardır. Bunlar ařaęıda açıklanmıştır:

- Onay kutusunu yapılandırma: Uygun bir etiket ekleyin ve (isterseniz) **Persons** (Kiřiler) iletişim kutusunun farklı bir sekmesine konumlandırın.
- İşlevi bir AMC kartlı giriş kontrol cihazındaki bir çıkışa ve bir onay kutusuna atayın.

Ön kořullar

- Kartlı geçiř cihazı çıkışı kart tarafından etkinleřtirilecek cihaza elektriksel olarak baęlıdır.

İletişim yolu

- BIS Yapılandırma tarayıcısı > **Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Custom fields** (ACE Özel alanları) > **Card control** (Kart kontrolü) sekmesi
- AMS Ana menüsü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Custom fields** (Özel alanlar) > **Card control** (Kart kontrolü) sekmesi

Onay kutularını yapılandırma

1. **Custom fields** (Özel alanlar) sayfasında üstteki bölmede **Details** (Ayrıntılar) sekmesini seçin.
2. 1 veya 2 olmak üzere kullanmak istedięiniz **Building control** (Bina kontrolü) işlevini seçin.
3. Uygun bir adı etiketin üzerine yazdırın (önerilir). İsterseniz onay kutusunu **Card control** (Kart kontrolü) dıřındaki bir sekmede konumlandırın. Daha ayrıntılı talimatlar için ařaęıdaki baęlantıdan **Previewing and editing Custom fields** (Özel alanlara ön izleme yapma ve bu alanları düzenleme) bölümüne bakın.

İşlevi kartlı geçiř cihazı çıkışına ve onay kutusuna atama

Ařaęıdaki baęlantıdan **AMC parametreleri ve ayarları** bölümüne bakın.

1. **Cihaz Düzenleyicisi**'nde, cihaz ağacında, çıkıř sinyalinin kullanmak istediđiniz AMC kartlı geçiř kontrol cihazını seçin.
2. **Çıkıřlar** sekmesindeki üst bölmede, kullanmak istediđiniz çıkıřı seçin.
3. Orta bölmede **Output data**'yı seçin (Çıkıř verileri) **25** yazın ve **Card control**'u (Kart kontrolü) seçin
4. Çıkıřı alt bölmeye eklemek için > düđmesine tıklayın.
5. Alt bölmedeki **Param11 sütununda** önceki **Onay kutularını yapılandırma** prosedüründe seçtiđiniz Bina kontrol iřlevi etiketini seçin.
6. Cihaz ağacını seçin.

Bkz.

- *AMC parametreleri ve ayarları, sayfa 53*
- *Özel alanlara ön izleme yapma ve bunları düzenleme, sayfa 129*

24.1.2**Fazladan bilgi: Kullanıcı tanımlı bilgileri kaydetme**

Extra info (Fazladan bilgi) sekmesini, diđer sekmelerde verilmeyen [ek alanları](#) tanımlamak için kullanın. Hiçbir ek alan tanımlanmadıysa sekme boş kalır.

24.1.3**İmzaları kaydetme**

İmzaları almak için sistemde Signotec řirketi ürünü bir imza alma pedi bađlı ve yapılandırılmıř olmalıdır. Emin olamazsanız sistem yöneticinize danıřın.

1. **Signature** (İmza) sekmesine tıklayın
2. Yeni bir imza kaydetmek için **Capture Signature** (İmza Al) düđmesine tıklayın.
3. Özel kalemini kullanarak doğrudan imza alma pedinin üzerinde imzalayın.
4. Onaylamak için imza alma pedindeki onay iřaretine tıklayın.
Yeni imza artık ekranda görüntülenir (Büyütölmüş görünüm için imzaya tıklayın).

İlgili prosedürler:

- Mevcut bir imzanın üzerine yazmak için de **Capture Signature** (İmza Al) düđmesine tıklayın.
- Mevcut bir imzayı silmek için **Delete Signature** (İmzayı Sil) düđmesine tıklayın.

24.1.4


Parmak izi verilerini kaydetme

Ön gereksinimler

- Biyometrik giriş kontrolü gerçekleřtirmek için girişlerde bir veya daha fazla parmak izi okuyucusu yapılandırılmalıdır.
- ÖNEMLİ: Bu okuyucular düzenli olarak kart ve parmak izi verilerini sunuculardan alıp saklar. Tek okuyucudaki ayarlar sonuçta hangi kimlik bilgilerinin kabul edildiğine karar verir. Kiři için burada yapılan tüm ayarları geçersiz kılarlar.
- Parmak izlerini kart tabanlı kimlik doęrulaması için (veya buna alternatif olarak) kullanmak üzere tüm kart sahiplerinin parmak izlerinin taranması gerekir.
- Kaydolan kiři, iř istasyonunuza baęlı ve bunun için yapılandırılmıř bir parmak izi okuyucunun önündedir. Bu parmak izi kaydı okuyucusunun bir kartlı geçiř okuyucusu **olmaması** gerekir.
- Operatör olarak doğrudan kaydedilen, yani parmak izleri giriş için biyometrik kimlik bilgileri olarak kaydedilecek kiřiyle doğrudan iletişim kurmanız gerekir.
- Parmak izlerinin verimli biçimde alınmasını saęlamak için kullanılan belirli bir okuyucuda parmaęınızı nasıl art arda göstereceğinizle ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir.

Giriř için parmak izi kaydı prosedürü

1. Parmak izleri iletiřim kutusuna gidin: **Personnel data** (Personel verileri) > **Persons** (Kiřiler) > sekme: **Fingerprints** (Parmak izleri) ve veritabanında kaydedilen kiřiyi oluřturun veya bulun.
2. Kaydedilen kiřiye parmak izi okuyucuda düzenli giriş için hangi parmaęını kullanmak istediğini sorun.
3. El řemasında ilgili parmaęı seçin.
Sonuç: Parmak ucu soru iřaretiyle iřaretlenir.
4. **Parmak izini kaydet** düęmesine tıklayın.
5. Kaydedilene okuyucuda parmaęını göstermesi için gereken talimatları verin.
Örnek talimatlar ařaęıdaki el řemasındaki iletiřim bölmesinde okunabilir, ancak farklı okuyucu türleri farklı prosedürler gerektirebilir.
6. Parmak izi başarıyla kaydedilirse bir onay penceresi görünür.

7. Bir **Tanım modu** seçin; bu, bir parmak izi okuyucusunun kaydedilen kişiden erişim isteğinde bulunduğu hangi kimlik bilgilerini talep edeceğini belirler. Burada ayarlanan modun yalnızca **Kişiyeye bağlı doğrulama** okuyucu parametresi olduğunda etkili olacağını unutmayın.
Seçenekler şunlardır:
 - **Yalnızca parmak izi:** Yalnızca okuyucudaki parmak izi tarayıcısı kullanılır
 - **Yalnızca kart:** Yalnızca okuyucudaki kart tarayıcısı kullanılır
 - **Kart ve parmak izi:** Okuyucudaki iki tarayıcı da kullanılır. Kaydedilen kişi, giriş yapmak için hem kartı hem de seçilen parmağı okuyucuya göstermek zorundadır.
8. Kaydedilen kişinin parmak izini ve kimlik modunu saklamak için **Accept**'e (Kabul et) tıklayın.
9. Kaydedilen kişinin parmak izini ve kimlik modunu saklamak için  (Save (Kaydet)) simgesine tıklayın.

Uyarı!



Okuyucu ayarları kişi ayarlarını geçersiz kılma

Parmak izi iletişim kutusunda seçilen tanıma modunun yalnızca parmak izi okuyucusunun kendisi cihaz düzenleyicide **Person-dependent verification** (Kişiyeye bağlı doğrulama) seçeneğiyle yapılandırılmışsa çalışacağını unutmayın. Emin olamazsanız sistem yöneticinize danışın.

Baskıyı işaret etmek için parmak izi kaydı prosedürü

Ön koşullar:

- Parmak izi okuyucuları sadece **Cihaz Düzenleyici**'de **Network & Operation modes** (Ağ ve Çalışma modları) sekmesi > **Templates on server** (Sunucudaki şablonlar) > **Card and fingerprint** (Kart ve parmak izi) ayarıyla yapılandırılırsa baskı sinyalleri gönderebilir.
 - Kaydedilen kişinin en az bir parmak izi daha önce başarıyla kaydedilmiş ve saklanmış olmalıdır.
 - Parmak izi okuyucu çevrimiçidir. Çevrimdışı modda okuyucu elbette sisteme bir baskı sinyali gönderemez.
1. Kaydedilen kişiden, yetkisiz bir kişi tarafından parmak izi okuyucuyu kullanmaya zorlanması durumunda baskıyı işaret etmek için kullanacağı parmağı seçmesini isteyin.
 2. Yukarıda açıklanan parmak izi kayıt prosedürünü bu parmak için tekrarlayın.
 3. İkinci parmak izi başarıyla kaydedildiğinde, bu parmağı şemada seçin ve **Duress finger** (Baskı parmağı)düğmesine tıklayın.
Atanan baskı parmağı el şemasında ünlem işaretiyle işaretlenir.

Kaydedilen kişi daha sonra parmak izi okuyucusundaki parmak baskı parmağını kullanıyorsa ve okuyucu çevrimdışı değilse sistem baskıyı bir açılır pencere kullanarak operatöre bildirir.

Saklanan parmak izlerini test etme prosedürü

1. El şemasında, test etmek istediğiniz parmak izini seçin.
2. Kaydedilen kişiyeye okuyucuya o parmağını göstermesini söyleyin.
3. **Parmak izini eşleştir** düğmesine tıklayın
Sonuç: Bir açılır pencere, kayıtlı parmak izinin okuyucuya yerleştirilenle eşleşip eşleşmediğini onaylar. Yanlış alarm olasılığını azaltmak için bu prosedürün tekrarlanması gerekebileceğini unutmayın.

Saklanan parmak izlerini silme prosedürü

1. El řemasında, silmek istediđiniz parmak izini seçin.
2. **Parmak izini sil** düđmesine tıklayın
3. Silme işleminin onaylanmasını bekleyin.

24.1.5 Avuç içi damarlarına ilişkin verileri kaydetme**Biyometrik doğrulama**

Biyometrik doğrulama, kart sahibinin kimlik kartının (veya eşdeđer kimlik bilgisinin) gerçek sahibi olan biyometrik kanıtları göstermesinden sonra girmesine izin vermek anlamına gelir.

Biyometrik kimlik doğrulamasının yararlı biçimde kullanılabilmesi için sistemde en az 2 biyometrik okuyucu yapılandırılmalıdır:

- Biyometrik verilerin kaydedilmesi için operatör iş istasyonuna bađlı bir okuyucu.
- Girişlerde kart sahiplerinin kimliklerini doğrulamak için bir veya daha fazla okuyucu.

Ön koşullar:

- Avuç içi damarı okuyucusunun üreticinin yazılımında lisanslanmış ve yapılandırmış olması gerekir. Ařađıdakileri tanımlamış olmanız gerekir:
 - Okuyucunun IP adresi
 - Aynı biyometrik kontrol cihazındaki okuyucuları birbirinden ayırt etmek için okuyucu kimliđi (1 veya 2).
- Okuyucunun řifresini okuyucunun teknisyeninin verdiđi gibi dikkatlice not almış olmanız gerekir.

Bir operatör iş istasyonunda avuç içi damar okuyucusunu yapılandırma**İletişim yolu**

- BIS Yapılandırma Tarayıcısı > **Infrastructure** (Altyapı) > **ACE Card reader** (ACE Kart okuyucusu)

Prosedür

1. **Workstations** (İş istasyonları) bölmesinde, avuç içi damar okuyucusunu bađlamak istediđiniz iş istasyonunu seçin.
2. **Workstations** (İş istasyonları) bölmesinde yeşil artı simgesine tıklayın.
3. **Cart reader** (Kart okuyucu) bölmesine ařađıdaki verileri girin:
 - **Type** (Tür): Açılır listeden **Palm vein sensor**'ı (Avuç içi damar sensörü) seçin.
 - **IP adresi** (IP adresi): Avuç içi damar okuyucusu kontrol cihazının IP adresini girin.
 - **Reader ID** (Okuyucu kimliđi): Açılır listeden avuç içi damar okuyucusu kimliđini seçin.
 - **Password** (Şifre): Okuyucunun teknisyeni tarafından verilen řifreyi girin.
4. Deđişiklikleri uygulayıp kaydetmek için **Apply**'a (Uygula) veya deđişiklikleri iptal etmek için **Discard**'a (At) tıklayın.

Cihaz ađacında biyometrik kontrol cihazı oluřturma**İletişim yolu**

- BIS Yapılandırma Tarayıcısı > **Connections** (Bađlantılar)

Prosedür

1. **Device data** (Cihaz verileri) sekmesinde, bir MAC cihazına sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **New biometric controller**'ı (Yeni biyometrik kontrol cihazı) seçin.
2. PCS kontrol cihazı iletişim kutusuna gerekli verileri girin:
 - **Name** (Ad): Kontrol cihazının adını girin.
 - **Description** (Açıklama): Açıklama girin.
 - **IP adresi** (IP adresi): Avuç içi damar okuyucusu kontrol cihazının IP adresini girin.
3. Değişiklikleri uygulayıp kaydetmek için **Apply**'a (Uygula) veya uygulanan değişiklikleri iptal etmek veya kaldırmak için **Discard**'a (At) tıklayın.

Biyometrik kontrol cihazına avuç içi damar okuyucusu ekleme

1. **Device data** (Cihaz verileri) sekmesinde, cihaz ağacını genişletin, bir **PCS controller device**'a (PCS kontrol cihazı) sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **New palm vein reader**'ı (Yeni avuç içi damar okuyucusu) seçin.
2. PCS avuç içi damar iletişim kutusuna gerekli verileri girin:
 - **Name** (Ad): Avuç içi damar okuyucusunun adını girin.
 - **Description** (Açıklama): Açıklama (isteğe bağlı) girin.
 - **Division** (Bölüm): Bir bölüm seçin.
 - **Reader terminal / bus address** (Okuyucu terminali/veri yolu adresi): Okuyucu kimliği 1 veya 2'yi girin.
 - **Number of retries** (Yeniden deneme sayısı): İzin verilen maksimum girişim sayısını girin.
 - **Password** (Şifre): Okuyucunun teknisyeni tarafından verilen şifreyi girin.
3. Değişiklikleri uygulayıp kaydetmek için **Apply**'a (Uygula) veya uygulanan değişiklikleri iptal etmek veya kaldırmak için **Discard**'a (At) tıklayın.


Kimlik doğrulama için bir avuç içi desenini kaydetme

Ön koşullar:

- Avuç içi damar okuyucusunun operatör iş istasyonunuzda yapılandırılmış olması gerekir.
- Avuç içi damar okuyucusu açık ve ağa bağlı olmalıdır.
Avuç içi damar okuyucunun ışıkları sabit mavi renkte olmalıdır.
- Üreticinin avuç içi damar okuyucunuzla kayıt işlemine ilişkin talimatlarını bilmeniz gerekir.
- Kaydolanın sistemde zaten kart sahibi olarak tanımlanmış olması gerekir.

Prosedür

1. ACE istemcisini (İletişim Kutusu Yöneticisi) başlatın veya zaten çalışıyorsa kapatıp yeniden başlatın.
2. **Personnel data** (Personel verileri) > **Persons** (Kişiler) > sekmesi: **Palm vein**'e (Avuç içi damarı) gidin
 - **Enroll palm veins** (Avuç içi damarlarını kaydet) düğmesinin yanındaki yeşil onay simgesi avuç içi damar okuyucusunun bağlı olduğu anlamına gelir.
3. Gerekli kart sahibinin kaydını ana iletişim kutusuna yükleyin.
4. Kaydolana avuç içi damar okuyucusunda hangi avuç içini kullanmak istediğini sorun.
5. El şemasında ilgili avuç içini seçin.
Avuç içi ucu soru işaretiyle işaretlenir.
6. Kaydolana size ait avuç içi damar okuyucusu modelinde avuç içini göstermesi için gerekli talimatları verin. (Aşağıdaki adımlarda, marka ve modele bağlı olarak bazı değişiklikler yapılması gerekebilir).

7. **Enroll palm veins** (Avu içi damarlarını kaydet) düğmesine tıklayın.
Avu içi damar okuyucusunun ışıkları okumaya hazır olduğunu gösterecek şekilde deęişir.
 - Avu içini avu içi okuyucusunun üzerine yerleřtirin.
 - Okuyucu ışıklarını yanıp sönene kadar bekleyin
 - Avu içini yaklaşık bir saniye için okuyucudan kaldırın ve yeniden deęiřtirin.
 - Okuyucu ışıkları yeniden yanıp sönerse okuyucuda sabit yeřil veya kırmızı ışıklar görene kadar önceki adımı tekrarlayın.
 - **Yeřil:** Avu içi damarı deseni sorunsuz olarak kaydedilmiřtir.
 - **Kırmızı:** Avu içi damarı deseni kaydedilmemiřtir. Kaydolanın üreticinin talimatlarını izleyip prosedürü tekrar ettiğinden emin olun.
8. Avu içi damarı deseni başarılı bir şekilde kaydedildiğinde, el řemasındaki soru işareti simgesi yeřil onay simgesine dönüşür.
9. Okunan avu içi damarı desenini saklamak için  (Kaydet) simgesine tıklayın.

Saklanan bir avu içi damarı desenini test etme

1. **Personnel data** (Personel verileri) > **Persons** (Kiřiler) > sekmesi: **Palm vein**'e (Avu içi damarı) gidin
2. Gerekli kart sahibinin kaydını ana iletişim kutusuna yükleyin.
3. El řemasında, test etmek istediğiniz eli seçin.
4. **Compare palm veins** (Avu içi damarlarını karřılařtır) düğmesine tıklayın.
Avu içi damar okuyucusunun ışıkları okumaya hazır olduğunu gösterecek şekilde deęişir
 - Avu içini avu içi okuyucusunun üzerine yerleřtirin.
 - Okuyucuda sabit yeřil veya kırmızı ışıklar görene kadar bekleyin.
 - **Yeřil:** Avu içi damarı deseni saklanan desenle eřleřmiřtir.
 - **Kırmızı:** Avu içi damarı deseni sizin için saklanan desenle eřleřmemiřtir. Kaydolanın üreticinin talimatlarını izlediğinden emin olun ve gerekirse prosedürü tekrarlayın.

Saklanan bir avu içi damarı desenini silme

1. **Personnel data** (Personel verileri) > **Persons** (Kiřiler) > sekmesi: **Palm vein**'e (Avu içi damarı) gidin
2. Gerekli kart sahibinin kaydını ana iletişim kutusuna yükleyin.
3. El řemasında, avu içi damarı desenini silmek istediğiniz eli seçin.
4. **Delete palm veins** (Avu içi damarlarını sil) düğmesine tıklayın.
5. Silmeyi onaylayan bir iletişim kutusu göreceksiniz.

LED ışık sinyalleri

Işık sinyallerinin marka ve modele göre deęişebileceğini unutmayın.

- **Mavi (yanıp sönen):** Cihaz açıktır ancak aęa baęlı deęildir.
- **Mavi (sabit):** Cihaz açıktır ve aęa baęlı durumdadır.
- **Mavi ve soluk (sabit):** Cihaz bir avu içi damarı desenini okumaya hazırdır.
- **Kaydolanın avu içinin altında yanıp sönmeye:** Avu içini yaklaşık bir saniye boyunca okuyucudan kaldırın ve yeniden yerleřtirin.
- **Yeřil (sabit):** Avu içi damarı deseni tanınmıřtır.

- **Kırmızı (sabit):** Avuç içi damarı deseni tanınmamıřtır.

Bir giriřte avuç içi damarı okuyucusunu kullanma



Uyarı!

Okuyucu çevrimdışı

Avuç içi damarı okuyucusunda mavi ışıklar yanıp sönüyorsa okuyucu ağıba bağılı değıldir ve çalışmaz. Güvenlik personeline bilgi verin.

1. Kartınızı kart okuyucusuna gösterin.
Avuç içi damarı deseniyle doğırulama gerekliyse avuç içi damarı okuyucusu artık okumaya hazır olduđunu gösterir.
2. Avuç içinizi yeřil veya kırmızı ışıklar görününceye kadar avuç içi damarı okuyucusunun üzerinde tutun.
 - **Yeřil:** Avuç içi damarı deseni sizin için saklanan desene eşleşmiřtir. Giriř hakkı verilir.
 - **Kırmızı:** Avuç içi damarı deseni sizin için saklanan desene eşleşmemiřtir. Giriř reddedilir.

24.2

Şirketler

- Bu iletiřim kutusu yeni şirketler oluřturmak ve mevcut şirket verileri değıřtirmek veya silmek için kullanılabilir.
- Şirketin adı ve kısa adı girilmelidir. Kısa ad, benzersiz olmalıdır.
- Bir şirketin **Persons** (Kiřiler) iletiřim kutusuna girilmesi zorunluysa bu şirketin personel kayıtlarını oluřturmaya çalışmadan önce bu iletiřim kutusunda şirketi oluřturun.
- Personel kayıtları hala şirkete atanmış durumdaysa şirketler sistemden silinemez.

24.3

Kartlar: Kimlik bilgileri ile izin oluřturma ve atama

Bu iletiřim kutusunun amacı **kartlar**, **giriř yetkileri** ya da **giriř profilleri** adı verilen giriř yetkisi paketlerini personel kayıtlarına atamaktır.

Giriř yetkileri ve profilleri kartlara değıl kiřilere atanır.

Bir kiřiye atanan yeni kartlar, o kiřiye daha önce atanan giriř yetkilerini alır.

Not: Yetkileri paket haline getirmek için giriř profillerini kullanma

Tutarlılık ve kolaylık için giriř yetkileri tek olarak atanmaz, ancak genellikle **Giriř profilleri** halinde paketlenerek bu şekilde atanır.

- ACE İstemcisi: **System data** (Sistem verileri) > **Access profiles** (Giriř profilleri)
- Main menu (Ana menü): > **System data (Sistem verileri)** > **Access profiles** (Giriř profilleri)

Kart listesi

Kartlar iletiřim kutusunda seçilen kiřinin sahip olduđu bir kart listesi görüntülenir. Listede nitelikler arasında řunlar gösterilir:

- Kart kullanımı tipi.
- Kartın yapılandırılan bir çevrimdışı kilitleme sistemi için kullanılıp kullanılmayacağına iliřkin bir iřaret.

- Kartın art arda geçersiz PIN kullanılması nedeniyle engellenip engellenmediđi. Bu durum özellikle vurgulanır.
- Kartın oluřturulma tarihi
- Kartın son kullanma tarihi (Toplama tarihi).
Not:Motorlu bir kart okuyucu kullanılıyorsa fiziksel olarak son kullanma tarihi geçen bir kartı alıkoyabilir. Aksi takdirde kart yalnızca geçersiz kılınır.
- Kartın yazdırıldıđı tarih ve yazdırılan kart sayısı.
- Kod verilerinin ayrıntıları.

Administered globally (Genel olarak yönetilir) seçeneđi

Administered globally (Genel olarak yönetilir) (fotođraf çerçevesinin yanındaki onay kutusu) ayarına sahip kişilerin verileri, yalnızca ek **Global Administrator** (Genel Yönetici) hakkına sahip operatörler tarafından düzenlenebilir.

Ařađıdaki veriler, bu hakka sahip olmayan operatörler için salt okunurdur:

- **Remarks, Extra info** (Açıklamalar, Fazladan bilgi) sekmeleri ve özel alanlar haricinde **Persons** (Kişiler) iletişim kutusundaki tüm veriler.
- **Cards** (Kartlar) iletişim kutusundaki tüm veriler.
- **PIN Code** (PIN Kodu) iletişim kutusundaki tüm veriler.

Bu **Global Administrator** (Genel Yönetici) hakkı ařađıdaki onay kutusuna atanabilir:

- BIS Yapılandırma Tarayıcısı menüsü: **Administration** (Yönetim) > **Operators** (Operatörler) > sekme: **ACE operator settings** (ACE operatör ayarları) > onay kutusu: **Global Administrator** (Genel Yönetici).
- Main menu (Ana menü): **Configuration** (Yapılandırma) > **Operators and workstations** (Operatörler ve iş istasyonları) > **User rights (Kullanıcı hakları)** > onay kutusu: **Global Administrator** (Genel Yönetici).

24.3.1

Kişilere kart atama

Giriş

Kartlı geçiş kullanan tüm kişilerin, sahibine **Cards** (Kartlar) iletişim kutusunda atanmış bir kartı veya başka elektronik kimlik bilgileri olması gerekir.

Kart numaraları, manuel olarak veya bir kayıt okuyucusu aracılıđıyla atanabilir.

İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards** (Kartlar)

Ön kořullar

- Kartı almak için gereken personel kaydını **Cards** (Kartlar) iletişim kutusunun başlıđına yüklediniz.

Kart verilerini manuel olarak girme

Bir kişiye bir kimlik kartı atamak için **Record card** (Kartı kaydet) düđmesine tıklayın. **Record ID** (Kayıt Kimliđi) iletişim kutusu maskesi görünür. Kart türü ile kullanılan kontrol cihazları ve okuyucuların türüne bađlı olarak giriş iletişim kutularından biri görünür.

Kimlik kartının üzerinde yazılı numarayı manuel olarak girin. Kart numaraları otomatik olarak sıfırlarla doldurulur, böylece her zaman 12 basamak olarak kaydedilir. Bazı sistemlerde, bir kimlik kartı kaybolduğunda yeni bir kimlik kartı numarası atanmaz. Bunun yerine, aynı kimlik kartı numarası, daha yüksek bir sürüm numarası ile verilir. Ülke kodu ve müşteri kodu üretici tarafından verilir ve bunların sistemin kayıt dosyasına girilmesi gerekir. Zaten sistem tarafından kullanılmamışsa kart numarası kişiye atanır. Başarılı atama açılır pencereyle onaylanır.

Kayıt okuyucusu kullanma

Ön koşul

- İş istasyonunuzda bir kayıt okuyucusu yapılandırılır.

Kayıt prosedürü

1. Yapılandırılmış bir kayıt okuyucusunu seçmek için **Record card** (Kartı kaydet) düğmesinin sağ tarafındaki düğmesine tıklayın.
 - Kayıt okuyucu seçimini değiştirmek için AMS iletişim kutusunda Yönetici olarak oturum açmanız gerektiğini unutmayın.
2. **Record card** (Kartı kaydet) düğmesine basın ve ekrandaki talimatları izleyin.
3. Okuyucu türüne bağlı olarak kart ayrıntılarını bir iletişim kutusuna girebilir veya okuyucuya göstererek verileri karttan okuyabilirsiniz.

Kart değiştirme prosedürü

1. Listedenden bir kart seçin.
2. **Change card** (Kartı kaydet) düğmesine tıklayın
3. Açılır pencerede
 - Orijinali kalıcı olarak kaybolursa veya hasar görmüşse **Replace card**'ı (Kartı değiştir) seçin.
 - Orijinali giriş sırasında yanlış yerleştirilirse veya evde kalmışsa ya da yalnızca geçici bir değişiklik yapılması gerekiyorsa **Temporary card**'ı (Geçici kart) seçin.
 - Geçici kart için geçerlilik süresi girin.
 - Diğer tüm kartları hemen devre dışı bırakmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.
 - Geçici kartın süresi dolduğunda orijinal kartların otomatik olarak yeniden etkinleştirilmesi gerekiyorsa bunu seçin.
4. Kaydetmek için **OK**'e (Tamam) tıklayın.

Kartları silme

1. Listedenden bir kart seçin.
2. Bir kişinin bir karta olan atamasını kaldırmak için **Delete card** (Kartı sil) düğmesine tıklayın.

Not: Kart sahibinin son kartını silerseniz kiřinin durumu **unregistered** (kayıtlı deęil) (durum ubuęundaki **Registered**'ın (Kayıtlı) yanındaki kırmızı etiket) olarak deęiřir. Bu kiři daha sonra giriř kontrolne daha uzun tabi kalır.

24.3.2

Kimlik kartı yazdırma

n kořullar

- Yeni kart sahibinin personel kaydı sistemde nceden bulunmalıdır.
- Genellikle USB ile ařaęıdaki donanımına sahip bir iř istasyonu baęlanır:
 - Bir kimlik kartı yazıcısı
 - Kimlik fotoęraflarını ekmek iin bir kamera.

Prosedr

İletiřim yolu

AMS istemcisi: **Personel verileri > Kimlik kartları**

1. Kartı yazdırılacak personel kaydını ykleyin.
2. **Layout** (Yerleřim) aılır mensnde, kayıtlı yerleřimlerden istedięiniz kart yerleřimini sein.
3. Ařaęıdaki yntemlerden birini uygulayarak kimlik fotoęrafı elde edin:
 - **Capture** (Yakala) dğmesine tıklayın ve baęlı kameralar listesinden istedięiniz kamerayı sein.
 - **Grnty ie aktar** dğmesine tıklayın ve fotoęrafın kartın zerine yazdırılacak kısmını semek iin kırpma erevesini kullanın.
4. Doęru verilerin kimlik kartının zerinde doęru yerleřimde grnmesini saęlamak iin **Preview**'ye (nizleme) tıklayın.
5. Kimlik kartını yazdırmak iin **Print**'e (Yazdır) tıklayın.

Desteklenen Kameralar

İřletim sisteminin kamera olarak tanıdıęı tm USB cihazları.

24.3.3

Authorizations (Yetkiler) sekmesi

Giriř profilleri olarak paketlenen yetkileri atama

Kart sahiplerine yetki atamak iin en uygun ve esnek yol, bunları nce Giriř profillerine daęıtmak ve ardından profili atamaktır.

- Giriř profilleri oluřturmak iin *Giriř profilleri oluřturma, sayfa 184* blmne bakın
- Bu kart sahibine bir Giriř profili atamak iin, **Access profile:** (Giriř profili) listesinden tanımlı bir profil sein

Giriř yetkilerini doęrudan atama

Authorizations (Yetkiler) sekmesinde:

Kiřiye daha nce atanmıř olan tm giriř yetkileri soldaki listede grnr.

Atama iin kullanılabilen tm giriř yetkileri saędaki listede grnr.

ęeleri sein ve ęeleri bir listeden dięerine tařıamak iin listeler arasındaki dğmelere tıklayın.



seilen ęeyi atar.



seilen ęenin atamasını kaldırır.



tüm kullanılabilir öğeleri atar.



tüm atanmış öğelerin atamasını kaldırır.

Seçenek: **Keep authorizations assigned** (Atanan yetkileri koru)

Bir giriş profilini bir kişiye atamanın etkisi **Keep authorizations assigned** (Atanan yetkileri koru) onay kutusuna bağlıdır:

- Onay kutusu temizlenirse bundan önce yapılan her türlü seçim ve zaten atanmış olan her türlü giriş yetkisi profil atandığında **değiřtirilir**.
- Onay kutusu işaretilenirse profilin yetkileri atanmış yetkilere **eklenir**.

Yetkilerin zaman aralığını sınırlama

Yetki ve profillerin başlangıç ve bitiş zamanlarını sınırlamak için **Valid from:** (Geçerlilik başlangıcı) ve **until:** (Geçerlilik bitiş) tarih alanlarını kullanın. Hiçbir değer belirlenmemişse yetki hemen ve sınırsız süre için geçerli olur.

Yetki sürelerini tek tek ayarlamak üzere bir iletişim kutusu açmak için  simgesine tıklayın.

Bir yetkinin girişlerini görüntüleme

Herhangi bir listede ait olan girişlerin bir listesini görüntülemek için bir yetkiye sağ tıklayın.

24.3.4

Diğer veri sekmesi: Muafiyetler ve özel izinler

Zaman modeli atama:

Kart sahibinin günlük giriş saatlerini, yani kart sahibinin kimlik bilgilerinin giriş izni vereceği süreleri belirtmek için **Time model** (Zaman modeli) liste kutusunu kullanın.

Kişileri rastgele taramadan çıkarma

Kişileri girişlerde ve çıkışlarda incelemeler için rastgele seçilmekten muaf tutmak için **Rastgele taramadan çıkarıldı** onay kutusunu seçin.

Kişileri için PIN kodu kontrolünden çıkar

Kişileri normal çalışma saatleri dışında PIN kodu okuyucularda PIN kodlarını girmekten muaf tutmak için **PIN kodu kontrolünü devre dışı bırak** onay kutusunu seçin.



Uyarı!

PIN kodu kontrollerinden çıkarma işlemi tüm sistemi etkiler.

Örneğin, bu kişilerin PIN kodları kontrol edilmediğinden kapı modeli 10'da girişlerde alarmları devreye alamayacak veya devreden çıkaramayacaklardır.

Kapı açılma süresini uzatma

Engelli kişilere **Door open too long** (Kapı çok uzun süredir açık) durumu oluşmadan önce bir girişten geçmeleri için üç kat süre vermek üzere **Extended door opening time** (Uzatılmış kapı açılma süresi) onay kutusunu seçin.

Not: Varsayılan uzatma faktörü Cihaz Düzenleyici'deki MAC'in özelliklerinden sıfırlanabilir.

Global Access Settings (Genel Kartlı Geçiş Ayarları) > **Time factor for handicapped persons'** (Engelliler için zaman faktörü) seçin

Bakış izleme

Bir **Tour** (Bakış) veya **Route** (Güzergah) İstemci menüsü: **Tour monitoring** (Bakış izleme) > **Define routes** (Güzergahları tanımla) iletişim kutusunda tanımlanan katı bir okuyucu sırasındır. Bir kart sahibine bir bakış atamak için **Tour monitoring** (Bakış izleme) onay kutusunu ve açılır listeden tanımlı bir tur seçin. Hiçbir bakış tanımlanmadıysa onay kutusu devre dışı olur. Bir **Bakış** bir kart sahibine atandığında, kart sahibi kartını sıradaki ilk okuyucuda taratır taratmaz etkin hale gelir. Bunun ardından sıradaki tüm okuyucular bakış tamamlanana kadar sırayla kullanılmalıdır. Tipik kullanım alanları endüstriyel temiz ortamlar, hijyenik kontrollü veya yüksek güvenliklı alanlarda katı giriş sıraları uygulamaktır.

Kapıların kilidini açma izni

Kart sahibinin kapıların kilidini uzun bir süre boyunca açmasına izin vermek üzere bu onay kutusunu seçin, bkz. **Office mode** (Ofis modu).

Bkz.

– *Kişilere Ofis modunu ayarlama yetkisi verme, sayfa 199*

24.3.5**Kişilere Ofis modunu ayarlama yetkisi verme****Giriş**

Ofis modu terimi ofis veya çalışma saatleri sırasında bir girişteki giriş kontrolünün askıya alınmasını tanımlar. Engelsiz genel girişe izin vermek için giriş bu saatlerde açık kalır. Bu saatler dışında Normal mod geçerlidir, yani giriş izni yalnızca okuyucuda geçerli kimlik bilgileri sunan kişilere verilir.

Ofis modu, perakende, eğitim ve tıp tesisleri için tipik bir gereksinimdir.

Ön gereksinimler

Ofis modunun çalışması için, aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:


Yapılandırmada (cihaz ağacı)

- Bir veya daha fazla giriş, genişletilmiş açık sürelere izin verecek şekilde yapılandırılmalıdır.
- Girişte en az bir tuş takımlı okuyucu kullanılmalıdır.

İstemcide (Persons (Kişiler) iletişim kutuları)

- Bir veya daha fazla kart sahibine girişi ofise modunu geçirip bu moddan çıkarma yetkisi verilmelidir.
- Bu kişilerin kartlarının geçerli olması ve ofis modu saatleri dışında girişe izin vermesi gerekir.

Kişilere ofis modunu ayarlamaları için yetki verme prosedürleri**Bireysel kart sahiplerine yönelik prosedür**

1. Şuraya gidin: **Personel verileri** > **Kartlar** > sekme: **Diğer veriler** ve veritabanında belirlenen kart sahibini oluřturun veya bulun.
2. **Kapıların kilidini açma izni** onay kutusunu seçin.
3. Kart sahibinin verilerini kaydetmek için disket simgesine  tıklayın.

Kart sahibi gruplarına yönelik prosedür

1. Şuraya gidin: **Personel verileri** > **Kişi grupları** ve liste penceresinde kart sahiplerinin bir listesini oluřturmak için filtre kriterlerini kullanın.

2. **Deęiřtirilecek alan** açılır listesinden, **Kapıların kilidini aç**'ı seçin
3. **Kapıların kilidini aç** onay kutusunu seçin.
4. Kart sahiplerinin verilerini kaydetmek için **Deęiřiklikleri uygula** düęmesine tıklayın.

Kart sahibine ofis modunu başlatma ve durdurma talimatı verme

Bir girişte ofis modunu başlatmak veya durdurmak için, kart sahibi tuř takımında 3 rakamına basar ve ardından özel yetki verilmiş kartını okuyucuya gösterir.

Yetkili bir kart sahibi 3 rakamına basıp kartı yeniden gösterene kadar girişin kilidi açık kalır. Güvenlik görevlisi kartına sahip güvenlik görevlilerinin özel izin olmaksızın ofis modunu aynı şekilde durdurabileceęini unutmayın.



Uyarı!

Kapı için Office (Ofis) modu ve cihaz parametreleri

Office modu Cihaz Düzenleyici'deki bir kapının **Options** (Seçenekler) sekmesinde bulunan **Unlock door** (Kapının kilidini aç) parametresini geçersiz kılarak **0 Normal mode** (0 Normal mod) ve **1 Unlocked** (1 Kilit açıldı) parametrelerine izin verir.


24.3.6

SmartIntego sekmesi

SmartIntego kilitleme sistemleri

Giriř

SmartIntego kart okuyucusu, önce ana erişim kontrolü (AC) sistemi aracılığıyla giriş için yetki vermeye çalışır. Bağlantı kurulamazsa kart numarası için saklanan beyaz listeyi arar.

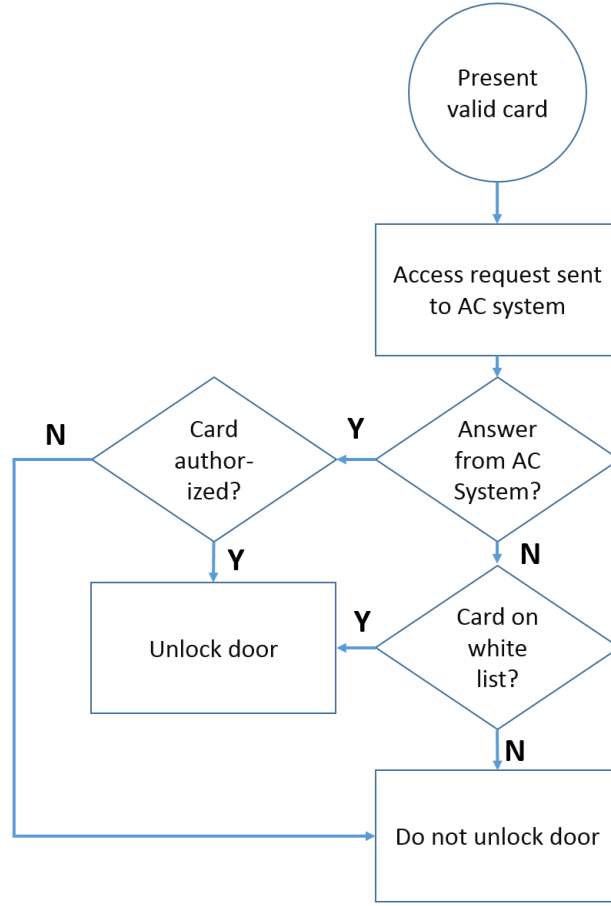

SmartIntego kilitleme sistemine ait giriş yetkileri, çoğunlukla diğer giriş yetkileriyle aynı şekilde atanır.

Ön gereksinimler

- Giriş kontrol sisteminizde bir yapılandırılmış bir SimonsVoss SmartIntego kilitleme sistemi. Talimatlar için yapılandırma kılavuzuna bakın.
- MIFARE Classic veya MIFARE Desfire kartları kullanan kart sahipleri. SmartIntego'da, Kart Seri Numarası (CSN) kullanılır.

Atama prosedürü

Aşağıdaki prosedürde, zaten erişim kontrol sistemi aracılığıyla atanmış olan her türlü yetkilendirmeye ek olarak bir SmartIntego beyaz listesine bir kart numarasının nasıl ekleneceğini açıklanmaktadır.

Beyaz listeler SmartIntego kapılarında yerel olarak saklanır, böylece bir okuyucu MAC bağlantısı kesildiğinde bile beyaz listeye alınan kart numaralarına erişim izni verebilir.

Beyaz listeye ekleme ve listeden silme işlemleri, kart sahibi verileri kaydedilir kaydedilmez ve bir bağlantı olduğunda SmartIntego okuyucularına iletilir.

1. ACE istemcisi menüsünde **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards**'ı (Kartlar) seçin.
2. AMS ana istemci menüsünde **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards**'ı (Kartlar) seçin.
3. SmartIntego yetkilerini alacak kişiyi seçin
4. **SmartIntego** sekmesini **seçin**.
5. Atamaları yapın:
 - Kişiye daha önce atanmış olan tüm giriş yetkileri soldaki listede görünür.
 - Atama için kullanılabilen tüm giriş yetkileri sağdaki listede görünür.

Öğeleri seçin ve öğeleri bir listeden diğere taşımak için listeler arasındaki düğmelere tıklayın.



seçilen öğeyi atar.



seçilen öğenin atamasını kaldırır.



tüm kullanılabilir öğeleri atar.



tüm atanmış öğelerin atamasını kaldırır.

24.3.7

Uyarı kartı oluřturma

Bu bölümde, bir tehdit seviyesi tetiklemek için kullanılabilen bir uyarı kartının nasıl oluřturulacağı açıklanmaktadır.

Giriş

Uyarı kartı, bir okuyucuya gösterildiğinde belirli bir tehdit seviyesini tetikleyen bir karttır. Bir tehdit seviyesi yalnızca kartlı geçiş yazılımı aracılığıyla bir uyarı kartı ile iptal edilemez.

Ön koşullar

- Sisteminizde bir kayıt okuyucusu yapılandırılır.
- Sistemde en az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır.

İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards** (Kartlar) > **Alert card** (Uyarı kartı)

Prosedür

1. Uyarı kartının atanacağı kişinin kişi kaydını yükleyin
2. Uyarı kartı sekmesinde, Record card'a (Kartı kaydet) tıklayın.
 - Şu açılır pencere görünür: **Select threat level** (Tehdit seviyesi seç)
3. Açılır pencerede istediğiniz tehdit seviyesini seçin ve **OK**'e (Tamam) tıklayın.
 - Şu açılır pencere görünür: **Recording badge ID** (Kimlik kartı kimliği kaydetme)
4. Saha kurulumunuza karşılık gelen normal kart verilerini girin ve **OK**'e (Tamam) tıklayın.
 - Kaydettiğiniz uyarı kartı **Alert card** (Uyarı kartı) sekmesindeki listede görünür.

24.4

Geçici kartlar

Geçici bir kart, normal bir kart sahibi tarafından yanlış yerleştirilmiş bir kartın geçici bir yedeğidir. Çevrimdışı kapı hakları da dahil olmak üzere, orijinalin tüm yetki ve sınırlamalarını içeren bir kopyadır.

Kötüye kullanımı önlemek için sistem, kart sahibinin diğer kartlarının bir kısmını veya tamamını sınırlı bir süre için veya engeli manuel olarak kaldırılıncaya kadar engelleyebilir.

Bu nedenle geçici kartlar ziyaretçi kartları olarak kullanmak için **uygun değildir**.

Ön gereksinimler



- Operatör, iş istasyonunda yapılandırılan bir kayıt okuyucusuna erişebilir.
- Sistemde geçici bir kart olarak kayıt etmek için uygun bir fiziksel kart mevcuttur.

ACE istemcisi: **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards** (Kartlar)

Main menu (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards** (Kartlar)

Prosedür: Geçici kartlar atama

1. Gerekli personel kaydını **Cards** (Kartlar) iletişim kutusuna yükleyin
2. Kart listesinde geçici olarak değiştirilmesi gereken kartı veya kartları seçin.
3. **Change card**'a (Kartı değiştir) tıklayın

4. **Change card** (Kartı deęiřtir) açılır penceresinde, **Temporary card**'ı (Geçici kart) seçin.
5. **Period** (Süre) listesinden seçeneklerden birini seçin:
 - **Today** (Bugün)
 - **Today and tomorrow** (Bugün ve yarın)
 - **Enter number of days** (Gün sayısını gir)
6. Son seçeneęi kullanırsanız kutuda gün için bir tam sayı girin. Üç durumda da **Period** (Süre) her zaman ilgili günde gece yarısı sona erer.
7. Gerekirse **Deactivate all cards now** (Tüm kartları řimdi devre dıřı bırak) onay kutusunu iřaretleyin.
 - Seçilirse bu kart sahibine ait tüm kartlar engellenir.
 - Temizlenirse yalnızca yukarıda seçilen kart engellenir.
8. Gerekirse **Activate card(s) automatically after period** (Kartları řu süreden sonra otomatik olarak etkinleřtir:) onay kutusunu iřaretleyin.
 - Engellenen kartlar yukarıda tanımlanan **Period** (Süre) sona erdięinde otomatik olarak engellenir.
9. Geçici kartı kayıt okuyucusuna yerleřtirin
10. **OK**
'e tıklayın Kimlik kartı kimlięi kayıt okuyucusu tarafından kaydedilir.
 - Geçici kart geçerlilik süresi ve kod verileri ile birlikte kart listesinde  etkin olarak görünür.
 - Yukarıda yapılan ayarlara baęlı olarak dięer kart veya kartlar engellenmiř  olarak görünür: **Deactivate all cards now** (Tüm kartları řimdi devre dıřı bırak).
11. (İsteęe baęlı) Kart listesinde, geçici karta ait **Collecting date** (Toplama tarihi) sütununa tıklayın ve kartı kart sahibinden almak için bir tarih belirleyin. Varsayılan deęer **Never**'dir (Asla).

Prosedür: Geçici kartları silme

Yanlıř yerleřtirilen orijinal kart bulunduęunda, geçici kartı ařaęıdaki gibi silin:

1. Gerekli personel kaydını **Cards** (Kartlar) iletiřim kutusuna yükleyin.
2. Kart listesinden geçici kartı seçin.
3. **Delete card**
'a (Kartı sil) tıklayın Geçici kart listeden silinir ve yerine geçtięi kart veya kartlar derhal engellenir

Prosedür: Kartlardaki geçici blokları kaldırma

Artık orijinal kartın engellenmesi gerekmiyorsa engellemeyi řu řekilde silin:

1. **Blocking** (Engelleme) iletiřim kutusu: **Personnel data** (Personel verileri) > **Blocking** (Engelleme) bölümüne gidin.
2. Kart listesinde, **Lock(s)** (Kilitler) sütununda engellendi olarak iřaretlenen kiřisel kartı seçin.
3. **Release temporary lock**
'a (Geçici kilidi kaldır) tıklayın. Engellemeyi kaldırmanın geçici kartları kaldırmadıęını unutmayın. Geçici kartların süreleri doęal olarak geçerlilik sürelerinin ardından dolar. Gerekirse bunları manuel olarak silin.

Geçici kartlarla ilgili notlar

- Sistem geçici kartların geçici kartlarla deęiřtirilmesine izin vermez.
- Sistem, bir kiřisel kartın birden fazla geçici karta sahip olmasına izin vermez.

- Bir kart sahibinin elindeki tüm kartların hızlı bir özetini görmek için, fareyi ana iletişim kutusu penceresindeki durum çubuğunda yer alan en soldaki **Registered** (Kayıtlı) etiketli küçük bölmenin üzerine getirin.

24.5

Personel için PIN kodları

İletişim Kutusu: PIN Kodu

Yüksek güvenlik gereksinimleri olan bölgelere giriş için, giriş yetkisi yeterli olmayabilir. Buralarda bir PIN kodu da girilmelidir. Her kişi veya kimlik kartı tüm alanlar için geçerli bir PIN koduna sahip olabilir. Sistem çok basit kodların (ör. 123456 veya 127721 gibi çift taraflı aynı okunan rakam grupları) kullanılmasını engeller. İletişim kutusundaki her bir kişi için geçerlilik kısıtlanabilir ve belirtilir.

Bir PIN kodu engellendiyse veya süresi dolduysa kimlik kartı tüm diğer alanlar için hala geçerli olsa bile kod istenen alana giriş reddedilir.

Yanlış bir kod üç kez art arda girilirse (varsayılan ayardır; bu 1 ila 99 arasında yapılandırılabilir), bu kart engellenir, örneğin tüm alanlara giriş reddedilir. Bu şekilde engellenen bir kartın engeli Blocking (Engelleme) iletişim kutusuyla kaldırılabilir.

The screenshot shows the 'PIN code' management screen for a user named Mustermann. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Persons', 'Companies', 'Print badges', 'Cards', 'PIN code', and 'Blocking'. The main area contains a form with the following fields:

- Name: Mustermann
- First name: Max
- Birth name: (empty)
- Personnel no.: Sc999000
- Date of birth: Tu 08/09/1988
- Employee ID: Employee
- Gender: Male
- Company: Test_Firma
- Title: Dr
- Car license No.: Car000998
- Card no.: (empty)
- PIN code: (masked with red dots)
- Confirm: (masked with red dots)
- Valid until: Mo 01/21/2013

A photo of the user is shown on the right, with the date 10/20/2014 and the status 'Administered globally' below it.

PIN-Code (PIN Kodu) giriş alanına yeni bir PIN kodu girin ve yeniden yazarak onaylayın. PIN kodunun uzunluğu (4-9 arasında, varsayılan değer 6'dır) sistem yöneticisi tarafından yapılandırılır.

Uyarı!

Kart sahiplerinin kart okuyucularda kimlik PIN'lerini girme şekli sisteminizde yapılandırılan okuyucunun türüne bağlıdır. Örneğin:

RS485 kart okuyucularda kart sahibi şunları girer: **4 # <the PIN>**

Wiegand ve diğer kart okuyucularda kart sahibi şunları girer: **<the PIN> #**

Kart sahiplerini mutlaka PIN'lerini nasıl gireceklerine ilişkin olarak bilgilendirin. Emin olamazsanız sistem yöneticinize danışın.



Hırsız alarm sistemlerini (IDS) devreye almak iin PIN Kodu.

4-8 basamaklı bir PIN girin (varsayılan = 6; doęrulama PIN'iyile aynı uzunluktadır). Bu PIN bir IDS'yi kurmak iin kullanılacaktır.

Bu alanların grntlenmesi parametrelendirilebilir. Kontrol sadece **ayrı IDS PIN'i** kontrol etkinse kullanılabilir.

- Yapılandırma Tarayıcısı > **Infrastructure** (Altyapı) > **System configuration** (Sistem yapılandırması) > **ACE PIN-Codes** (ACE PIN Kodları)
- Main menu (Ana men) > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seenekler) > **PIN codes** (PIN kodları)

Gerekirse bir bitiş tarihi sein.

IDS PIN'ini girmek iin giriş alanları kullanılmıyorsa IDS'yi kurmak ve devre dıőı bırakmak iin doęrulama PIN'i de kullanılabilir. Ancak, giriş alanları bu iletiőim kutusunda gsterilirse kurma PIN'i yalnızca IDS iin kullanılabilir.

Varsayılan ayar: PIN Koduyla Kurma giriş alanları grnmezdir.

Alarm (Baskı) PIN'leri

Baskı altındaki kiőiler zel bir PIN kodu aracılıęıyla sessiz bir alarm tetikleyebilir. Sessiz alarmın saldırgan tarafından fark edilmemesi gerektięinden, giriş izni verilir, ancak sistem operatrleri baskı iin uyarılır.

Aynı anda etkinleőtirilen iki eőt mevcuttur ve tehdit edilen kiő bunlar arasından seim yapabilir:

- PIN kodunu ters sırada girme (123123 yerine 321321)
- PIN'i 1 artırma (rneęin: 123123 yerine 123124). Son basamak 9 olursa PIN'in yine de artırıldıęını, bylece 123129 PIN'inin 123130'un baskı PIN'i olduęunu unutmayın.


24.6

Personel iin giriő engelleme

İletiőim Kutusu: Engelleme

Bazı durumlarda bir Kiőinin giriőini geici olarak reddetmek veya MAC tarafından uygulanan bir engellemeyi kaldırmak gerekir (r. yanlış bir PIN kodlarının  kez girilmesi veya rastgele tarama nedeniyle).

Engelleme, kullanılan kimlik bilgilerinden baęımsız olarak, bu kiő iin tm giriş reddedildięi anlamına gelir.



10/20/2014

| Card no. | Application type | PIN lock | Created on | Last printed on | No. of prints | Code data |
|--------------|------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------|---|
| 000000101234 | Personal card | | 10/21/2014 02:57:22 PM | | 0 | Customer code:150, Badge no.:101234, Version:4, Country d |

Blocking

| Blocked from | Blocked until | Blocking reason | Last edited by |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | |

1. Kiřiyi her zamanki gibi sein.
2. Blocking (Engelleme) blmesinde **New**'a tıklayarak seili kiři iin bir engelleme oluřturun.
3. Aılır iletiřim kutusuna ek bilgiler girin:
 - **Blocked from/until** (Engellenme bařlangıcı/bitiři): (Bitiř zamanı belirtilmediyse kiři engel manuel olarak kaldırılana kadar engellenir.)
 - **Block type**: (Engelleme tr)
 - **Blocking reason**: (Engelleme nedeni) (Kiřinin kaydı iin engelleme tipi *Manual* ise)
4. Engellemeyi kaydetmek iin aılır penceredeki **Save**'e (Kaydet) tıklayın.
 - Gerekirse listeden bir engelleme sein ve bunu deėiřtirmek veya silmek iin **Change**'e (Deėiřtir) veya **Delete**'e (Sil) tıklayın.

Engelleme tipi olarak **Manuel lock** (Manuel kilit) seilmiřse kiřinin kaydı iin bir **Blocking reason** (Engelleme nedeni) girin.



Uyarı!

Engelleme, belirli bir kimlik bilgisine deėil kiřiye uygulanır. Bu nedenle, yeni bir kimlik kartı tahsis ederek engellemeyi iptal etmek veya nlemek mmkn deėildir.

24.7 Kartları kara listeye alma

İletişim Kutusu: Kara Liste

Örneğin çalınan veya kaybolan kartlar gibi bir daha asla kullanılmaması gereken kartlar kara liste tablosuna girilir.

Kişinin deęil kimlik bilgisinin kara listeye alındığını unutmayın.



Uyarı!

İşlem geri alınamaz. Kara listedeki kartların engelleri asla kaldırılamaz, ancak bunun yerine deęiřtirilmelidir.

Kara listeye alınan kartlar giriş izni vermez. Bunun yerine kullanım girişimi bir günlük dosyasına kaydedilir ve bir alarm oluřturulur.

Main menu (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Blacklist** (Kara listeye al)

1. Kimlik kartı kara listeye alınacak kişiyi seçin.
2. Bu kart sahibine birden fazla kart atandıysa **Kimlik Kartı No.** listesinden kartı seçin.
3. **Reason** (Neden) giriş alanına bu kartı kara listeye alma nedenini girin.
4. **Blacklist this card** (Bu kartı kara listeye al) düğmesine tıklayın.
5. Açılır pencerede kara listeye alma işlemini onaylayın.

Kart derhal uygulanacak şekilde kara listeye alınır.



Uyarı!

Kara listeye alma kart sahiplerini **deęil** kartları etkiler.

Aynı kart sahibine ait olan kara listeye alınmamış kartlar engellenmez.

24.8 Aynı anda birden fazla kiřiyi düzenleme

Kiři Grubu

- < Main menu
- Persons
- Companies
- Print badges
- Cards
- PIN code
- Blocking
- Blacklist
- Group of persons
- Group authorizations
- Areas
- Change division
- PegaSys Stoppage card
- Keys

Employee ID: Employee

Name:

First name:

Personnel number:

Company:

Card:

Valid on:

Gender:

Department:

Cost center:

until starting with:

until starting with:

until starting with:

until starting with:

Number of records found: 2 Show all

| Name | First name | Gender | Pers. number | Location | Cost unit | Job title | Company | Department | Card number | Time model | Valid from | Valid until |
|-------------|------------|--------|--------------|----------|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Musterrfrau | Anja | Female | SC41156 | | | | Test_Firma | | | | | |
| Musterrmann | Max | Male | Sc999000 | | | Software-Entwickler | Test_Firma | | | | | |

Wanted field to change:

Wanted action:

Bařka bir iletiřim kutusu grup deęiřikliklerinin tanımlanabileceęi bir kiři grubu seęer. Seęilen kiři grubu üzerinde kontrolü korumak için, ilk on kiři adlarla birlikte gösterilir ve geręek veriler veritabanını oluřturur (geręek veriler: Departman olarak “ST-AC” seęildiyse örneęin “ST-ACS” ve “ST-ACX” görüntülenir). Ayrıca, seęilen grubun kiři sayısı görüntülenir.

Kiři grubu seęildikten sonra ařaęıdaki giriřler seęilebilir:

- alıřan Kimlięi
- Name (Ad)
- First name (Ad)
- Personel numarası
- Company (řirket)
- Kart
- Geęerlilik tarihi
- Gender (Cinsiyet)
- Departman
- Maliyet birimi
- Tanımlandıysa ayrılan alanlar

Ardından deęiřtirme seęeneęi seęilebilir:

- Deęiřtirilecek alan
- İstenen iřlem
- Eski deęer
- Yeni deęer.

Böylece tasarlanan değerler sırasıyla **Eski değer** veya **Yeni değer** alanına girilir. **Değişiklikleri uygula** düğmesini seçip **Tüm seçilen kişiler için değişiklikler uygulansın mı?** güvenlik isteği onaylanarak işlem tamamlanır. İşlem devam ederken örneğin iletişim kutusu kullanılamaz. Alan *1 ila *4 tarafından tetiklenen işlemler muhtemelen diğer alanlardan (yıldızsız) daha fazla zaman alır ve tüm değişikliklere izin verilmez. Dolayısıyla **Desired action** (İstenen işlem) **New value** (Yeni değer) ile karşılaştırılmaz, çünkü bu girişler standart ürün tarafından karşılanmaz. **Old value** (Eski değer) ve **New value** (Yeni değer) alanları da sırayla değişiklik gösterebilir.

24.8.1

Grup yetkileri

Grup Yetkisi

← Main menu
🔍 ⏪ ?

- Persons
- Companies
- Print badges
- Cards
- PIN code
- Blocking
- Blacklist
- Group of persons
- Group authorizations
- Areas

Employee ID:

Name:

First name:

Personnel number:

Company:

Card:

Valid on:

Gender:

Department:

Cost center:

until starting with:

until starting with:

until starting with:

until starting with:

until starting with:

Group authorizations

2 selected persons

| Name | First name | Personnel no. |
|-------------|------------|---------------|
| Musterrfrau | Anja | SC41156 |
| Mustermann | Max | Sc999000 |

Authorizations

Filter: / 1

| Assign | Withdraw | Name | MAC | Time model | Division |
|--------|----------|------|-----|------------|----------|
| No | No | Door | MAC | | Common |

[Grup Yetkisi] menü ögesinde aşağıdaki arama kriterleri desteklenir:

- Çalışan Kimliği
- Name (Ad)
- First name (Ad)
- Personel numarası
- Company (Şirket)
- Kart
- Geçerlilik tarihi
- Gender (Cinsiyet)
- Departman
- Maliyet birimi
- Tanımlandıysa ayrılan alanlar

Bundan sonra, bir liste iletişim kutusunun tüm seçilen kişileri (ad, soyadı ve personel no. ile) görüntüleyen alt kısmını gösterir. Tüm yetkiler sağ alttaki açıklamaları, zaman modeli ve **[Assign]** (Ata) ve **[Withdraw]** (Geri al) sütunlarıyla birlikte gösterilir. Yetki listesi açıldığında geçerli yetkiler gösterilmez ve **[Assign]** (Ata) ve **[Withdraw]** (Geri Al) sütunları önceden "No" (Hayır) olarak ayarlanır. Bu noktada, "Hayır"ı "Evet"e veya tersine dönüştüren sütunlardan birindeki alana çift tıklayarak yetkiler tek tek atanabilir. Değişiklikleri yürüt'e tıklamak "Evet"

atanmış tüm yetkilerin sırasıyla tüm seçili kişilere eklenmesini veya geri alınmasını sağlar. Genellikle seçilen kişiler tamamen aynı yetkilere sahip olmadığından, kişilere ait tüm diğer yetkiler değişmeden kalır.

24.9

Kişiler için bölümü deęiřtirme

Giriř

Change division (Bölümü deęiřtir), sistemde bulunan bir personel kaydı kümesinin bölümünü deęiřtirmeye yönelik güçlü bir iletiřim kutusudur.



Uyarı!

Bu özellięi son derece dikkatli bir şekilde kullanın! Bölümdeki bir deęiřiklięin, deęiřtirdięiniz personel kayıtlarına iliřkin önemli sonuçları olabilir.

Ön kořullar

Personel kayıtlarının bölümünü deęiřtiren operatör, bu kişiler ile ve iki bölümü birden düzenlemeye yönelik yetkilere sahip olmalıdır.

İletiřim yolu

Main menu (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Change division** (Bölümü deęiřtir)

Prosedür

1. **Filter persons** (Kiřileri filtrele) bölmesinde, ařaęıdaki alanlardan birine veya daha fazlasına filtre kriterleri girin:

| Filter (Filtre) | Remarks / Description (Açıklamalar/Tanım) |
|---|---|
| Last name (Soyadı) | Tüm kişileri eşleřtirmek için tek bir yıldız işareti ya da yıldız işareti olmayan harfler kullanın |
| Personnel no. from/to (Personel no. başlangıç/bitiş) | Bir deęer aralıęı tanımlamak için iki alanı da kullanın |
| Employee ID (Employee type) (Çalıřan kimlięi (Çalıřan tipi)) | Listeden seçin |
| Division (Bölüm) | Filtreyi uygula düęmesi yalnızca bu bölümdeki kişileri gösterir |
| Company (Şirket) | Mevcut şirketlerden seç |
| Department (Departman) | |
| Card no. (from/to) (Kart no. başlangıç/bitiş) | Bir deęer aralıęı tanımlamak için iki alanı da kullanın |

2. **Apply filter**

'a (**Filtre uygula**) tıklayın Filtreyle eşleşen tüm kişiler **Selected persons** (Seçilen kişiler) listesinde gösterilir.

3. Seçilen kişiler kümesini daha da daraltmak için **Selected persons** (Seçilen kişiler) listesinde bir veya daha fazla satıra tıklayın ve ardından **Remove** (Kaldır) düğmesine tıklayın. Bir seferde birden fazla kayıt seçmek için Ctrl ve Shift tuşlarını kullanın.
 - **ÖNEMLİ:** Devam etmeden önce, **Selected persons** (Seçilen kişiler) listesinin yalnızca bölümünü deęiřtirmek istediđiniz kişileri içerdiđinden emin olun.
4. **New division** (Yeni bölüm) listesinden, seçilen kişilerin hedef bölümünü seçin.
5. **Change division of persons**'a (Kişilerin bölümünü deęiřtir) tıklayın **Selected persons** (Seçilen kişiler) listesindeki TÜM kişiler **New division**'a (Yeni bölüm) taşınır.

Bir bölümden başka bölüme geçiřin etkileri

Persons (Kişiler)

- Giriř yetkileri ve yol kontrolü
- Önceki bölümün baęlantıları silinir.
- Ortak kategorisine ait verilerin baęlantıları korunur.

Companies (Şirketler)

- Önceki bölüme ait şirketlerin baęlantıları silinir.

Ortak bölümden başka bölüme geçiřin etkileri

- Giriř yetkileri ve yol kontrolü
- Ortak ve yeni bölümün baęlantıları korunur.
- Diđer bölümün baęlantıları silinir.

Bir bölümden Ortak bölüme geçiřin etkileri

Tüm baęlantılar korunur.

24.10

Kişiler veya araçlara yönelik alanı ayarlama

Giriř

Bu bölümde bir kart sahibinin kayıt yerinin veya aracının tanımlanan bir alandan diđerine nasıl geçirileceđi açıklanmaktadır. Bu, kart sahibi bir alandan kartını taratmadan başka bir alana geçtiyse gerekli olabilir. Böyle kořullarda, sıkı antipassback sistemleri, gerçek ve kayıtlı konumlar aynı olana kadar kart sahibinin girmesine izin vermez.


Ön kořullar

- Sisteminizde giriř alanları tanımlandı ve kullanılıyor. Belgeler için ařađıdaki baęlantıya bakın.
- Operatör olarak kart sahibinin verilerini deęiřtirme yetkiniz vardır.

Tek kart sahiplerinin ve araçlarının konumunu sıfırlama prosedürü

İletişim yolu

Main menu (Ana menü) > **Personnel data** (Personel verileri) > **Areas** (Alanlar)

1. Kart sahibini her zamanki gibi veritabanından seçin
2. **Location** (Konum) listesinden yeni bir konum seçin veya
3. **Location of the vehicle** (Aracın konumu) listesinden kart sahibinin aracı için yeni bir konum seçin
4. Kaydetmek için  simgesine tıklayın

Bkz.

- *Kartlı geçiş alanlarını yapılandırma, sayfa 23*

24.10.1**Tüm kart sahiplerinin ve araçlarının konumunu sıfırlama prosedürü**

Bu prosedür örneğin bir tahliye eğitiminden sonra gerekli hale gelebilir. Tüm konumlar **UNKNOWN** (BİLİNMIYOR) olarak ayarlanır, böylece giriş sırası izleme ve antipassback devam edebilir.

Prosedür**İletişim yolu**

Main menu (Ana menü) > **System data** (Sistem verileri) > **Reset areas unknown** (Bilinmeyen alanları sıfırla)

- **Set the areas of all persons present to UNKNOWN**'a (Mevcut tüm kişilere ait alanları BİLİNMIYOR olarak ayarla) tıklayın

veya

- **Set the areas of all parking vehicles to UNKNOWN**'a (Park eden tüm araçlara ait alanları BİLİNMIYOR olarak ayarla) tıklayın

24.11**Personel verileri formlarını özelleştirme ve yazdırma****Genel bilgiler**

Kart sahibi verilerini veritabanından yazdırmak için formları özelleştirmek amacıyla **Forms**'u (Formlar) kullanın. Bu işlev yerel veri gizliliği yasalarınız açısından zorunlu olabilir.

Şablon formları sağlanır. Bu şablonlar HTML dosyaları olarak dışa aktarılabilir, gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir ve iletişim kutusu yöneticisinde kullanmak için yeniden içe aktarılabilir.

Formları **Personnel data** (Personel verileri) > **Print badges** (Kimlik kartlarını yazdır) iletişim kutusundan görüntüleyip yazdırabilirsiniz.

İletişim yolu

- AMS Ana menüsü > **Configuration** (Yapılandırma) > **Options** (Seçenekler) > **Forms** (Formlar)

Formu özelleştirme

1. **Forms** (Formlar) iletişim kutusundaki **Available forms** (Mevcut formlar) listesinde, özelleştirmek istediğiniz şablonu seçin. Bu, genellikle veritabanındaki tüm kişisel veri alanlarını içeren *AllPersonalData_EN*, şablonudur.
2. Formu sisteminizdeki yeni bir HTML dosyasına kaydetmek için **Export**'a (Dışa aktar) tıklayın
3. HTML dosyasını gereksinimlerinize göre özelleştirmek için bir HTML düzenleyicisi kullanın
4. Özelleştirilmiş HTML dosyasını iletişim kutusu yöneticisine aktarmak için **Forms** (Formlar) iletişim kutusunda **Insert**'e (Ekle) tıklayın.
 - (İsteğe bağlı) Form yalnızca belirli bir Bölüm için geçerliyse **Division** (Bölüm) sütunundan yeni bir bölüm seçin.
 - (İsteğe bağlı) Görüntülenmemiş formu bir HTML görüntüleyicisinde görüntülemek için **Preview**'a (Ön izleme) tıklayın.
 - (İsteğe bağlı) Bir formu listeden silmek için **Delete**'e (Sil) tıklayın.

Form görüntüleme ve yazdırma

1. İletişim kutusu yöneticisinde, şuraya gidin:

- AMS ana mens > **Personnel data** (Personel verileri) > **Print badges** (Kimlik kartlarını yazdır)
- 2. İstediginiz personel kaydını forma ykleyin
- 3. **Form** listesinden bir form sein.
- 4. **Print form**'a (Formu yazdır) tıklayın
 - Form seilen personel kaydının verileriyle grntlenir ve setiđiniz yazıcıya gnderilir.

25 Ziyaretçileri yönetme

Ziyaretçiler giriş kontrolünde özel bir duruma sahiptir ve diğer personel verilerinden ayrı tutulur. Bu nedenle, ziyaretçi verileri ayrı iletişim kutularında oluşturulur ve tutulur.

25.1 Ziyaretçi verileri

Giriş

Sistem, ziyaretçi verilerinin hızlı ve kolay yönetilmesini destekler. Dolayısıyla zaten bilinen ziyaretçilerin verileri girilebilir ve ziyaretçi gelmeden önce giriş yetkileri atanabilir. Ziyaretçi geldiğinde, yalnızca kartın atanması gerekir. Ziyaretin sonunda kart iade edildiğinde, kimlik kartı ile kişi arasındaki bağlantı yeniden silinir ve yetkiler otomatik olarak geri alınır. Ziyaretçinin verileri kullanıcı tarafından silinmezse kimlik kartı son kez iade edildikten sonra yapılandırılan miktarda sürenin sonunda (varsayılan değer 6 ay) bu sistem tarafından yapılır. Harici ziyaretçilerin yönetimi için iki iletişim kutusu vardır.

- **Ziyaretçiler** iletişim kutusu ziyaretçi verilerini ve ziyaretçi giriş yetkilerini girmek için kullanılır.
- **Ziyaretçi kartları** iletişim kutusu ise ziyaretçi kartlarının kaydını ve silinmesini düzenler.

İletişim Kutusu: Ziyaretçiler

Ziyaretçiler diğer kişilerden net bir şekilde ayrılmış bir duruma sahiptir ve bu nedenle ziyaretçilere ayrı bir iletişim kutusunda işlem yapılır. **Ziyaretçi** kimliğine sahip kişiler, **Kişiler** iletişim kutusunda oluşturulamaz veya bu kişiler için bu amaçla iletişim kutusunda kayıtlı kimlik kartları yoktur.

Diğer şeyler arasında, **Ziyaretçiler** iletişim kutusunda **Çalışan Kimliği** giriş alanı yoktur. Ziyaretçiler için ayrı bir veritabanı tablosu olduğundan, burada açıklanan iletişim kutusunda oluşturulan kişiler otomatik olarak ziyaretçiler olarak tanımlanır. Bu nedenle bu, burada ziyaretçiler dışında hiç kimsenin oluşturulamayacağı anlamına gelir. Buna uygun olarak, seçimler yalnızca bu iletişim kutusunda ilgili veritabanı tablosunda yapılır. Bunun tersine, sistemde kayıtlı tüm kişiler diğer personel verileri iletişim kutularında seçilebilir, ancak her zaman ziyaretçiler için kullanılamayabilirler (**Kartlar** iletişim kutusu).

Ziyaretçi verileri bilindiğinde, sisteme ziyaretçi gelmeden önce tamamen veya kısmen girilebilir. Bu, verileri zaten kayıtlı olan ziyaretçiler için bekleme sürelerini en aza indirir.

🏠 📁 🔍 ⏪ ⏩ 🖨️ ⏪ ? 🗑️

Division: Common

Last name: First name:

Birth name: Date of birth:

Street, no: Zip code / City:

Phone:

Car license No.:

Employee ID: Company:

Official pass

Passport

Driver's licence

Identity card

Other:

Number:

Card no.: Reader.. ▶

Additional data

Authorizations

Form/Photo

Signature

Attendant: ... Reason:

Remark:

Expected arrival: Expected departure:

Date of arrival: Date of departure:

Visited person: ... Extended door opening time

Location:

| Card no. | Application type | PIN lock | Collecting date | Code data |
|----------|------------------|----------|-----------------|-----------|
| | | | | |

Read card ... ▶
Withdraw card

Aşağıdaki giriş alanlarına ziyaretin **Nedeni**, ziyaretçinin ziyaret ettiği **Konum** ve bir **Açıklama** girilebilir.

Beklenen varış ve **beklenen ayrılış** alanlarına veri girmeyi tercih ederseniz bu tarihler **geçerlilik başlangıcı** ve **geçerlilik bitişi** alanlarında da görünür.

Ziyaretçi verileri sırasıyla bir ziyaretçi kimlik kartına atandığında ve bir ziyaretçi kimlik kartından ayrıldığında ilgili tarihler sistem tarafından **Varış tarihi** ve **Ayrılış tarihi** alanlarına girilir.

Kartlar iletişim kutusunda olduğu gibi, örneğin engelli kişiler için daha kolay giriş sağlamak için ziyaretçilere daha uzun kapı açılış süreleri atamak da mümkündür.

The screenshot displays the 'Access profile' configuration screen. At the top, there is a dropdown for 'Access profile' and a checkbox for 'Keep authorizations assigned'. Below this, there are two main sections: 'Assigned access authorization' and 'Available access authorization'. Each section contains a table with columns for 'Name', 'MAC', 'Time model', 'Valid from', and 'Valid until'. Between these tables are navigation buttons: '<', '>', '<<', and '>>'. Below the tables, there are input fields for 'Valid from' and 'until', a 'Time model' dropdown, and a 'Tour monitoring' checkbox. At the bottom, there is a table with columns: 'Card no.', 'Application type', 'PIN lock', 'Created on', 'Last printed on', 'No. of prints', 'Code data', and 'Read card...'. A 'Confiscate card' button is also present. The bottom status bar shows: 'Registered: [] Blocked: [] No authorizations: [] Last access: []', 'BoschRdr', 'Common', '1 of 1', 'changed 10/20/2014 03:15:33 PM', and 'BIS'.

Yetki ata iletişim kutusu alanında eş sesli seçim listesinde mevcut bir ziyaretçi profili seçilebilir veya yetkiler işaretlenip sağdaki listeden aktararak soldaki **Atanan giriş yetkisi** listesinden **Mevcut giriş yetkisi** listesinden tek giriş yetkileri seçilebilir.

Bu iletişim kutusunda yalnızca Ziyaretçi profilleri olarak işaretlenen Giriş profilleri seçilebilir. Böylece genel yetkilerin atanması yoluyla ziyaretçilerin özel alanlara giriş yapması engellenir. Giriş yetkilerinin doğrulanması da her yetki için kendisi tarafından ayarlanabilir.

Kart okuma sırasında hata oluşursa kimlik kartı numarası da manuel olarak verilebilir. Geçerli tarih eş zamanlı olarak varış tarihi olarak saklanır.

Ziyaretten sonra, ziyaretçi kimlik kartını iade eder. Bu kimlik kartı bir kart okuyucuda okunurken veya kimlik kartı numarası manuel olarak girilirken ilişkili kişi seçilir ve bu kişinin verileri ekranda görüntülenir.

Operatör, kartın iade edildiğini onaylar. Kimlik kartı ve ziyaretçi arasındaki ilişki **Confiscate card** (Karta el koy) düğmesi kullanılarak kaldırılır. Bu eylemin tarih ve saati ayrılış tarihi olarak saklanır.

İletişim Kutusu: Ziyaretçi Kartları

Sistemdeki bazı kartlar ziyaretçi kartları olarak ayrılmıştır. Normalde bir ziyaretçi kartı gelen bir ziyaretçiye atanır ve ziyaretçi ayrılırken iade edilir. Böylece kart yeniden kullanılabilir. Bu tür kartların ziyaretçilere atanabilmesi için bu iletişim kutusunda ziyaretçi kartları olarak kaydedilmesi gerekir:



Uyarı!

Genel olarak, ziyaretçi kimlik kartları yeniden kullanılabilmelerini sağlamak için ad veya fotoğraf olmadan oluşturulur.

< ?
Division: Common

< Main menu

Visitors

Visitor cards

Register card

Register card ▶

Deregister card

Read card ▶

Delete card

Card no.:

Last name:

First name:

Date of birth:

Show list >>>

Kayıt için **Kimlik kartını kaydet** düğmesine tıklayın.

Ardından, daha önce açıklanan giriş prosedürü (**Personel verileri** bölümündeki **Kişiler** ve **Kimlik kartları** kısımları) kimlik kartını tespit etmek için kimlik kartı numarasıyla birlikte kullanılır. Bu sistemin kimlik kartını ziyaretçi kimlik kartı olarak tanınmasını sağlar ve ardından aşağıdaki iletişim kutularının kapsamı dahilinde uygulanabilir.

<<< Hide list

| Card no. | In use | Name | First name | Usage type | Division | |
|----------|--------|------|------------|------------|----------|--|
| | | | | | | |

Ziyaretçi kimlik kartlarının daha hızlı atanmasını sağlamak için, mevcut tüm kimlik kartlarının taranması önerilir, böylece bu kartlar sonraki iletişim kutusunda ilgili ziyaretçilere atanabilir. Ziyaretin sonunda, ziyaretçi kimlik kartını iade eder. Bu kimlik kartını bir iletişim kutusu okuyucusunda taratarak veya kimlik kartı numarasını girerek kartın atandığı kişi seçilir ve bu kişinin verileri ekranda görüntülenir. [Kimlik kartı numarasını manuel olarak girmek ve okuyucuların kullanımına geçmek için lütfen **İletişim Kutusu: Kartlar** ve **İletişim Kutusu: Ziyaretçiler**'deki açıklamalara bakın.] Kullanıcı, kimlik kartının iade edildiğini onaylar. Ziyaretçinin kimlik kartı ve personel verileri arasındaki bağlantı düğme kullanılarak kaldırılır. Geçerli tarih ayrılış tarihi olarak saklanır.

Bir Ziyaretçi formunu yazdırma

Ziyaretçiler iletişim kutusunun araç çubuğu ziyaretçi sertifikası yazdırmak için ek bir düğme



içerir. Diğer şeyler arasında ziyaretçiyi kabul eden kişi bu ziyaretçi sertifikasını ziyaretçinin gelip gelmediğini ve ne zaman gelip ayrıldığını doğrulamak için kullanabilir.

Visitor pass

| Entry | Exit |
|---|---|
| First- and lastname Steven Visitor | Company _____ |
| <input type="checkbox"/> Proof of authority for plant area | Registration plate _____ |
| Passed card | |
| Contact person | Phone Department |
| Reason of visit | Visit appointment <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| Type of official Passport | Number of official document |
| I accept the terms and conditions overleaf | |
| _____ | _____ |
| Location, date | Sign of visitor |
| Identy card with photo seen ? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | To complete from visited person |
| _____ | Arrival at _____ |
| Sign of plant protective force | Departure at _____ |
| | _____ |
| | To sign on visited person |

25.2

Ziyaretçi çok gecikti

Visitor too late (Ziyaretçi çok gecikti) görünümü operatörün tesisteki ziyaretçilerin konumunu kontrol etmeyi ve planlanan ayrılış saatlerinden sonra kalıp kalmadıklarını görmeyi sağlar.

- Html sayfasını görüntülemek için yetkili operatörlerin kendi başlangıç ekranlarında yapılandırılmaları gerekir.
- **Visitor too late** (Ziyaretçi çok gecikti) mesajına yanıt vermek için BIS'te bir alarm tetikleyici oluşturmak mümkündür. Böylece tetikleyici ziyaretçinin verilerini içeren HTML sayfasını açar.

Ziyaretçi çok gecikti mesajına yol açan olaylar:

Bir kart bir ziyaretçiye atandıysa operatör beklenen ayrılış zamanını girer. Ziyaret sona erdiğinde ziyaretçi kartı resepsiyon masasına iade eder. Burada bir operatör kartı iptal eder. Alternatif olarak motorlu bir kart okuyucu ziyaretçiler için çıkış okuyucusu olarak kullanılabilir ve tesisten ayrıldığında ziyaretçinin kartına el koyacak şekilde yapılandırılabilir.

Ziyaretçi önceden ayarlanan ayrılış zamanından önce kartı iade etmezse ziyaretçinin hala tesiste olup olmadığına bakılmaksızın sistem tarafından bir **Visitor too late** (Ziyaretçi çok gecikti) mesajı oluşturulur.

Bu zamanı geçmiş kart iadeleri kontrolü düzenli aralıklarla yapılır (ör. dakikada bir). Kart iade edilene kadar her kontrol tarafından bir **Visitor too late** (Ziyaretçi çok gecikti) mesajı oluşturulur. Zaman aralığı şu dizinin altındaki sunucunun kayıt defterinde yapılandırılabilir:

HKLM\Software\Micos\SPS\Default\VLDP\Interval



Uyarı!

Bu mesajı oluşturulması şu dizinin altında sunucunun kayıt defterinde devre dışı bırakılabilir:

HKLM\Software\Micos\SPS\Default\VLDP\Active

Bu özellik müşterinin atanmış yetkiliyle buluşmayan veya resepsiyonda geri geldiğini bildirmeyen ya da verilen zaman dilimi içinde yetkiliyle buluştuktan sonra kapıdan çıkan tüm ziyaretçileri tespit etmesini sağlar.

Şunlar kontrol edilir:


- Ziyaretçinin bina giriş etiketi için son kullanılan alan,
- Ziyaretçinin bina giriş etiketini geri alıp almadığı,
- Ziyaretçinin varsa araç etiketini geri alıp almadığı.

Bir **Ziyaretçi çok gecikti** ve **Araç çok gecikti** raporu oluşturulur.

İade edilmezse etiketin geçerli alanı "ziyaretçi çok gecikti" raporuna yazdırılabilir.

Ziyaretçi durumu web sitesinde renkli çubuklarla görüntülenir:

- **Yeşil:** Ziyaretçi tüm giriş kartlarını iade etmiştir.
- **Sarı:** Ziyaret henüz bitmemiştir ve zaman henüz dolmamıştır.
- **Kırmızı:** Ziyaret henüz bitmemiştir ve zaman henüz dolmamıştır, örneğin **Ziyaretçi çok gecikti**.

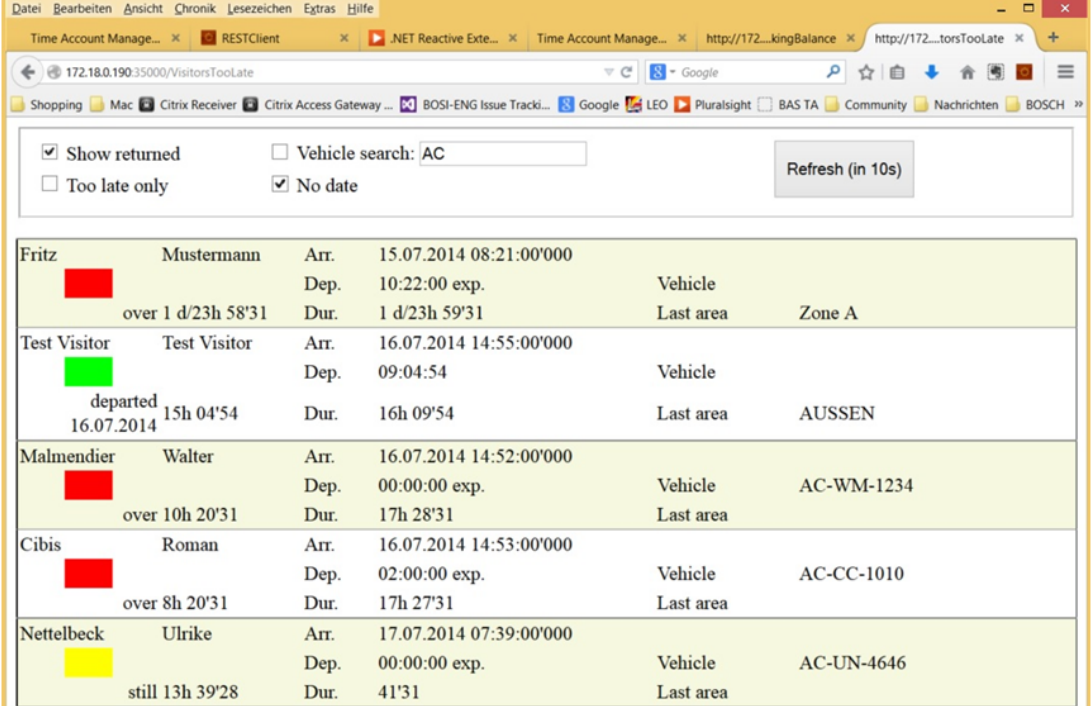

| Visitor Name | Arrival Time | Departure Time | Duration | Vehicle | Last Area | Zone |
|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|-----------|------------|
| Fritz Mustermann | 15.07.2014 08:21:00'000 | 10:22:00 exp. | 1 d/23h 59'31 | Vehicle | Last area | Zone A |
| Test Visitor | 16.07.2014 14:55:00'000 | 09:04:54 | 16h 09'54 | Vehicle | Last area | AUSSEN |
| Malmendier Walter | 16.07.2014 14:52:00'000 | 00:00:00 exp. | 17h 28'31 | Vehicle | Last area | AC-WM-1234 |
| Cibis Roman | 16.07.2014 14:53:00'000 | 02:00:00 exp. | 17h 27'31 | Vehicle | Last area | AC-CC-1010 |
| Nettelbeck Ulrike | 17.07.2014 07:39:00'000 | 00:00:00 exp. | 41'31 | Vehicle | Last area | AC-UN-4646 |

Sayfa 30 saniyede bir otomatik olarak yenilenir. Yenileme süresi web sayfasının içinde yapılandırılabilir. Ayrıca, operatörün görünümü **Show returned** (İade edilenleri göster), **Too late only** (Yalnızca çok geç) ve **Vehicle search** (Araç arama) filtreleri kullanılarak ayarlanabilir.

26

Otoparkları yönetme

26.1

Uzun süreli park etme

Bu özellik operatörün aşağıdakileri yapmasını sağlar:


- Uzun süreli park edenleri tespit etme,
- Otopark yönetiminin terminallerindeki ihlalleri gösterme,
- Yalnızca manuel olarak serbest bırakıldıktan sonra uzun süreli park eden bir kişinin çıkışına izin verme,
- İhlallerin kaydını tutma,
- Seçilen okuyucularda uzun süreli park etmiş olanları kontrol etme,
- Seçilmiş kişileri, uzun süre park üzerindeki kontrollerden muaf tutma.

Otopark yönetimi özelliği, araçlarını 24 saat veya daha uzun bir süre park alanında bırakan kullanıcıları tespit edebilir.

Ancak, maksimum süre aşılsa kart gösterildiğinde bariyer kapalı kalır ve çıkış reddedilir.

Otopark işletmecisinin iş istasyonlarında bir mesaj görünür. Bir operatör, otomatik olarak ilgili çıkışın canlı video görüntüsünü etkinleştiren mesajı kabul etmelidir. Operatör, çıkışın telefon numarasını gösterir ve doğrudan sürücüye başvurabilir.

Sürücüyle iletişime geçip onu kontrol ettikten sonra, operatör bariyeri arayüzü aracılığıyla manuel olarak kaldırabilir ancak bir açıklama girmelidir. Olay, giriş zamanı, çıkış zamanı ve yorum ile birlikte kaydedilir.

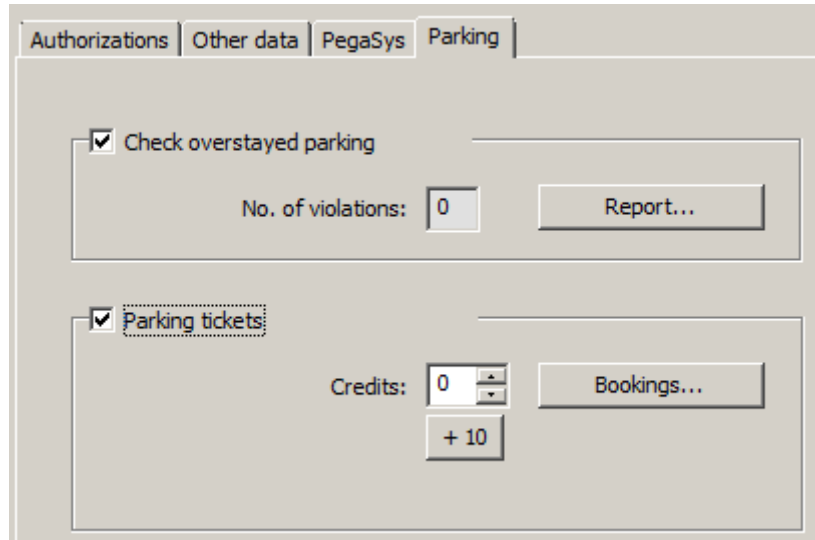

Uzun süreli parkın tespiti ve ele alınması

Sistem, tüm sistem çevrimiçi olduğu sürece her aracın giriş ve çıkış zamanlarını kaydeder. LAC çevrimdışıysa kayıtlı verilere bağlı olarak girişe izin verir veya reddeder.

- Sürücü, uzun süre park edilen park yeri üzerindeki kontrollerden muafsa, MAC her durumda bariyerden çıkışa izin verir.
- Sürücü muaf değilse çıkış zamanı aracın son kaydedilen giriş zamanı ile karşılaştırılır.
 - Tam kalış süresi izin verilen maksimumdan azsa çıkışa izin verilir.
 - Değilse bariyer kapalı kalır ve sürücünün bariyeri manuel olarak açmak için otopark denetmeni ile iletişime geçmesi gerekir.

Uzun süreli park hakkındaki istatistikler

Bu özellik, otoparkta kaç tane uzun süreli park eden aracın bulunduğuna ilişkin genel bir bakış sağlar.

26.2

Otopark biletleri

Bu özellik müşterinin tanımlı sayıda tek park prosedürü (yapılandırılabilir) için birden fazla park bileti vermesine olanak tanır.

Yetkili kullanıcı atanmış otoparklardan birine girmesini sağlayan bir otopark bileti alır.

Sistem, bir otoparka giriş izni vermeden önce bilette hala en az bir park prosedürü kalıp kalmadığını kontrol eder.

- Kaldıysa girişe izin verilir ve biletteki haklar bir azaltılır
- Kalmadıysa giriş reddedilir.

Otoparka girerken, bilet sahibinin otoparka isteğine göre giriş ayrılmasına izin verilen bir zaman aralığı tanımlanır. Bu aralık, maksimum park süresiyle (varsayılan: 24 sa.) aynı uzunluğa sahiptir.

Bir park biletine sahip olmak bir gün için (24 sa.) izin verilen park alanlarının herhangi birini kullanma izninizin olduğu anlamına gelir. Bu süre içinde park alanını veya otoparkı da değiştirmek mümkündür

- Bir çoklu otopark biletinin sahibi maksimum park süresini aşarsa otopark biletindeki haklar buna göre azaltılır. Bu hakların eksik düşmesine de yol açabilir! Bu durumda fazla park etmeyle aynı kurallar geçerlidir: Çıkışa manuel olarak izin verilmelidir ve olay kaydedilir.
- Bir çoklu otopark biletinin sahibi başlangıç zaman aralığını (ör. art arda giriş çıkarak) maksimum park süresini aşmadan aşarsa haklar 1 azaltılır ve çıkışa izin verilir.

Bilet kredilerinin yönetimi

Bir kişinin geçerli hakları çoklu otopark biletlerinin sahipleri için veritabanına kaydedilir.

Kartlar iletişim kutusundaki **Otopark kredisi** giriş alanı geçerli değeri gösterir ve düzenlenebilir. Bu alanda yapılan değişiklikler günlüğe ve veritabanına kaydedilir.

Park kredileri yalnızca operatörün kartlar iletişim kutusu için özel bir izni varsa düzenlenebilir (bkz. Yapılandırma Tarayıcısı'ndaki **İletişim Kutusu İzni**).

Bu amaçla toplu veri iletişim kutusunu kullanmak için aynı özel izin gereklidir.



Uyarı!

Kart sahibi başına birkaç kart bulunabilir. Otopark hakları kişiyle ilgili olarak kaydedilir, bu nedenle bir kart değişikliği hakların sayımı açısından bir soruna yol açmaz.

Çoklu Park Biletlerinin Atanması

Çoklu park biletlerinin atanması için aşağıdakiler geçerlidir:

- Yalnızca bazı belirtilen personel sınıflarına sahip kişilerin çoklu otopark biletine sahip olma yetkisi vardır. Bu, **Kişi Tipleri** iletişim kutusunda parametrelendirilebilir.

Access Engine



Division: Common

< Main menu

- Authorizations
- Access profiles
- Areas
- Reset areas unknown
- Random screening
- PegaSys Configuration
- Person Types
- Calendar
- Key cabinet

Predefined employee IDs:

| Employee ID | Show as | Apply | Profile name | Profi... | PegaSys validity period |
|------------------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| Employee | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Locking system settings |
| Foreign Employee | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Locking system settings |
| Visitor | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Locking system settings |
| Guard | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Locking system settings |

User defined employee IDs:

| Employee ID | Show as | Profile name | Profi... | Park... | PegaSys validity period |
|-------------|----------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Employee | Employee | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Locking system settings |

Delete
based on: Employee
Add

BoschRdr
Common
changed 10/21/2014 08:34:13 AM
10/21/2014 08:36:10 AM
BIS

- Bir biletteki haklar ayarlanabilir bir değerin (varsayılan = 4) altına düşerse sahip otomatik olarak e-postayla bilgilendirilir.

Operatör bir biletteki hakları istediği zaman kontrol ederek gerekirse düzeltmeler yapabilir.

Tüm düzeltmeler günlüğe ve veritabanına kaydedilir.

Sistem tüm personel gruplarının haklarını x değeriyle artırmayı sağlar. Sahipler e-postayla bilgilendirilir.

E-posta mesajını yapılandırmak için BIS ACE'deki kurulum dizininize gidin. Dizini seçin:

<Kurulum yolunuz>\MgtS\AccessEngine\AC\Cfg.

Bu dizinde iki seçeneğiniz vardır:

- Bilet hesabının artırıldığı bir mesaj metni oluşturmak için **EmailTextl.txt**'yi düzenleyin:

```

1 Dear %1 %2 %3,
2
3 you have got parking tickets for %4 days.
4
5 This email has been automatically generated.
6 Please do not reply to this email address.
7
8
9

```

- Yapılandırılan E-posta eşiğine ulaşılan (örnekte 4) bir mesaj metni oluşturmak için **EmailTextD.txt**'yi düzenleyin:

| Name | Änderungsdatum | Typ | Größe |
|---------------------|--------------------|--------------|-------|
| AEOPLastMessage.csv | 1/17/2015 11:34 AM | CSV-Datei | 1 KB |
| CatDef.tbl | 7/28/2014 4:54 PM | TBL-Datei | 3 KB |
| DbGroups.cfg | 8/1/2014 2:24 PM | CFG-Datei | 10 KB |
| EmailTextD.txt | 8/6/2014 9:50 AM | Textdokument | 1 KB |
| EmailTextI.txt | 8/6/2014 9:50 AM | Textdokument | 1 KB |
| GroupDef.tbl | | | |
| installation.xml | | | |
| IPCWeb.WGen | | | |
| IPCWeb.WSDL | | | |
| IPCWeb.wsmi | | | |
| IPCWebClient.wsmi | | | |
| MsgDef.tbl | | | |
| PrcTable.tbl | | | |
| PrcTraceTable.tbl | | | |
| TxtDef_DE.tbl | | | |
| TxtDef_EN.tbl | | | |
| WebSrvQuery.xml | | | |

```

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
Dear %1 %2 %3,
you have got only %4 parking tickets left.
This email has been automatically generated.
Please do not reply to this email address.


```



Uyarı!

Mesajların ilk satırındaki %1, %2 ve %3 joker karakterleri kullanıcının adreslenmesiyle ilgilidir ve ilgili joker karakterle doldurulacaktır, ör. "Bay Hayri Ortalama".

Sınır değerinin kendisi Park Kaydında **Micos\SPS\DEFAULT\Parking>EmailThreshold** dizininin altında ayarlanabilir:

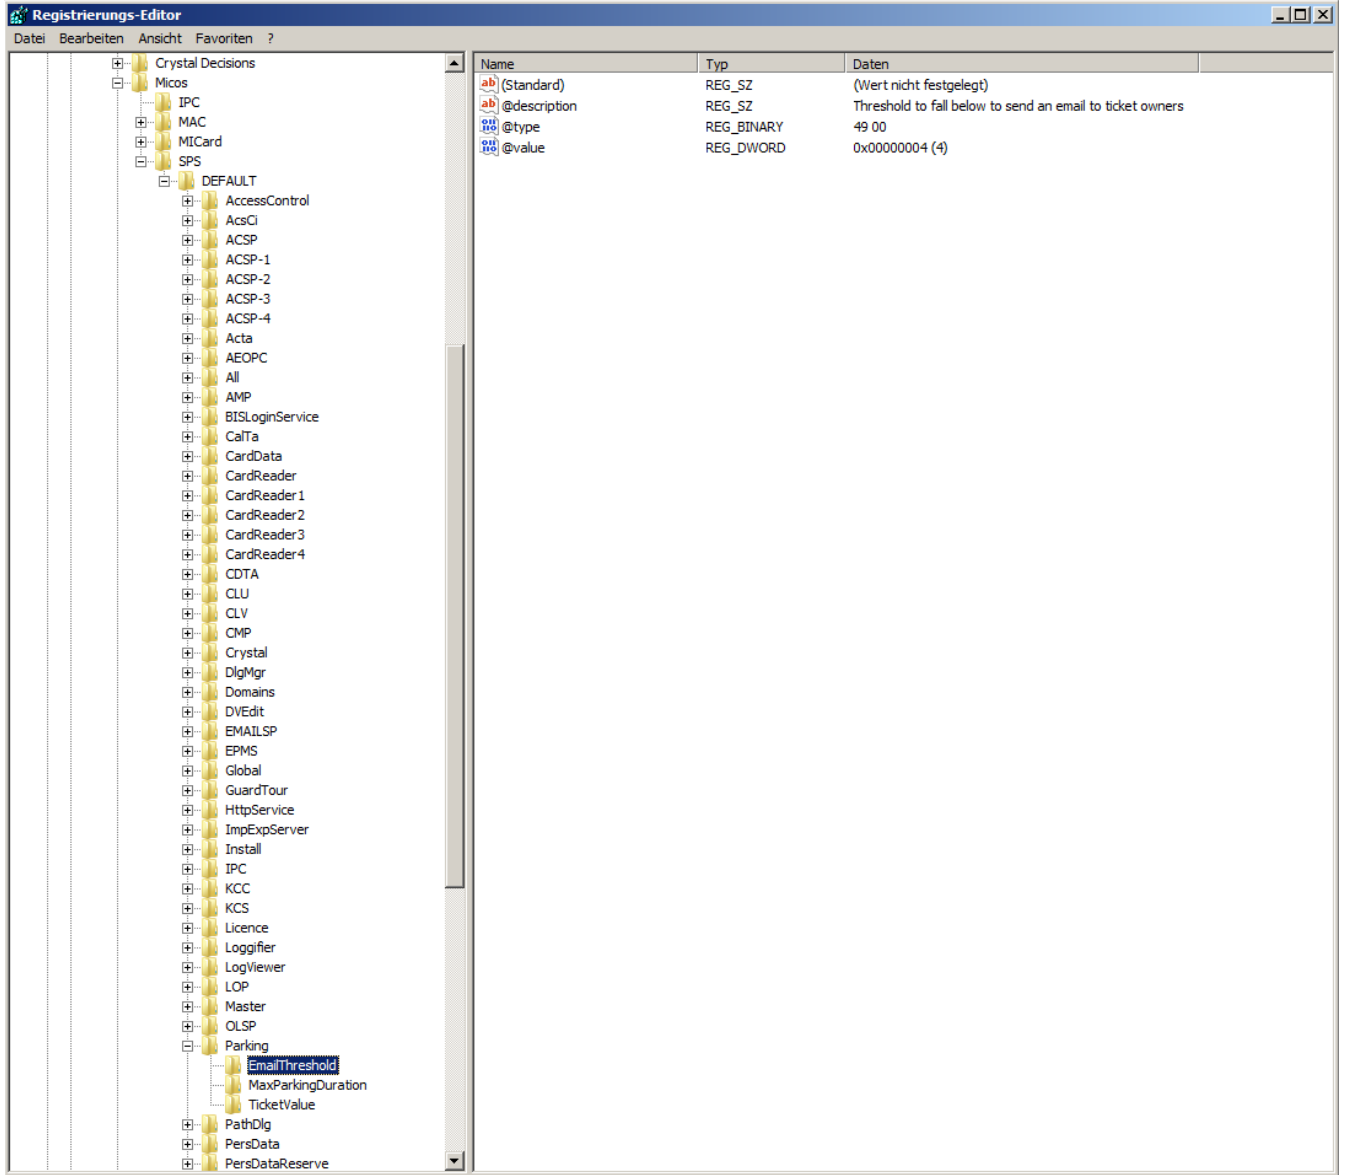

Örnekta varsayılan ayar olan 4 gösterilmektedir.

Benzer şekilde **Otopark**'ın altında diğer iki özellik ayarlanabilir:


- **MaxParkingDuration**: Varsayılan ayar 23:59'dur
- **TicketValue**: Varsayılan ayar 10 parktır.

SMTP Ayarları

SMTP ayarlarınızı yapılandırmak için kayıt düzenleyiciyi kullanın: otopark yönetimi bağlamında E-posta kullanmak için

Settings Editor

Item Ansicht Favoriten ?

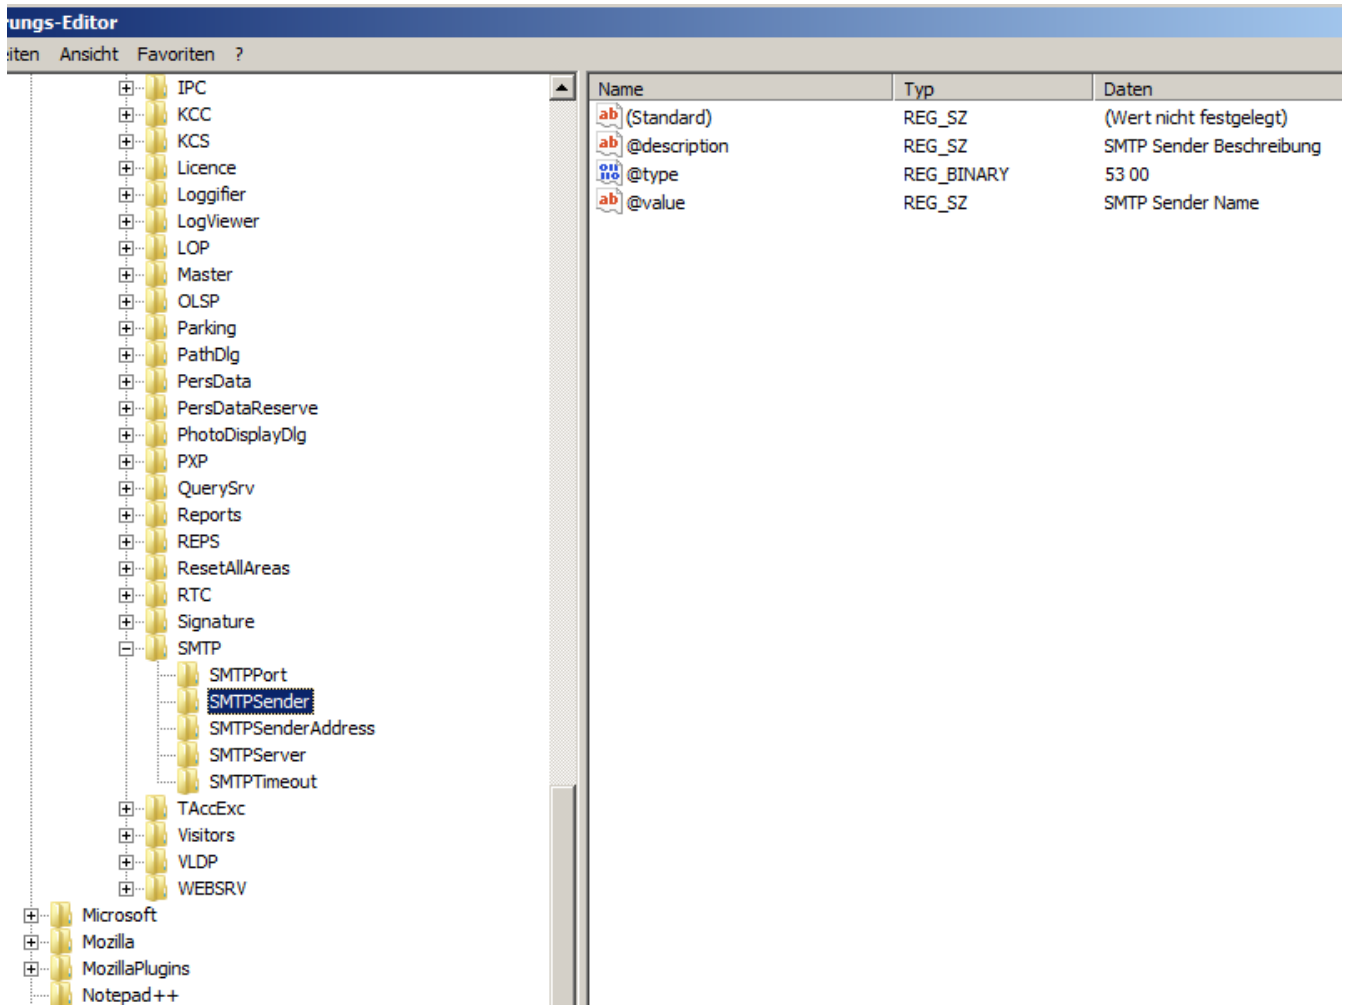

| Name | Typ | Daten |
|--------------|------------|--------------------------|
| (Standard) | REG_SZ | (Wert nicht festgelegt) |
| @description | REG_SZ | SMTP Sender Beschreibung |
| @type | REG_BINARY | 53 00 |
| @value | REG_SZ | SMTP Sender Name |

Girişte güncellenen krediler

Bir çoklu otopark bileti sahibinin girişinde sistem bileti hakların azalması açısından kontrol eder. Haklar 0 veya daha azsa giriş reddedilir.

| | | | | | | |
|---|---------|--------------|---------------------|------------------------|-------------|-------|
| I-BPR P | Options | Door control | Additional settings | Offline locking system | Key cabinet | Cards |
| <p>Reader blocking: <input type="text" value="0 = Reader is in normal mode"/></p> <p>Time model to block reader: <input type="text" value="<no time modell>"/></p> <p>Out of order: <input type="checkbox"/></p> <p>Check time model upon access: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Video verification: <input type="checkbox"/></p> <p>Host request timeout: <input type="text" value="30"/> 1/10 sec.</p> <p>Open door if no answer from host: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Check parking ticket credits: <input type="checkbox"/></p> <p>Check overstayed parking: <input type="checkbox"/></p> | | | | | | |

- Bilet kontrolünü yapılandırmak için **Otopark bilet kredilerini kontrol et** onay kutusunu etkinleştirin.
- **Uzun süreli parkı kontrol etmek için Uzun süreli parkı kontrol et onay kutusunu işaretleyin.**

Sistem, bir otoparka giriş izni vermeden önce bilette hala en az bir park prosedürü kalıp kalmadığını kontrol eder.

- Varsa girişe izin verilir ve izin verilen süre (24 sa.) içinde bir park alanı değişikliği olmadığı sürece biletteki haklar bir azaltılır.
- Kalmadıysa giriş reddedilir.

Haklar minimumun altına düşerse e-posta uyarısı

Bir biletteki haklar belirli ayarlanan bir değer (ör. 4) altına düşerse bilet sahibi otomatik olarak e-postayla bilgilendirilir.

E-posta bilet sahibine teslim edilemezse BIS'ye bir hata mesajı gönderilir.

Bilet kredileri

Bir çoklu otopark bileti sahibinin kişisel hakları **Otopark bilet kredileri**'nin altındaki Ana Veri iletişim kutusunda yer alan bir alanda görüntülenir.

Operatör biletteki hakların değerini istediği zaman düzenleyebilir. Tüm düzeltmeler günlüğe ve veritabanına kaydedilir.

Ayrıca biletteki haklar tüm kişi grupları için de değiştirilebilir. Bunun için, **Toplu Veri** iletişim kutusunda **Otopark bilet kredileri** giriş alanı bulunmaktadır. Bir kişi grubu **Toplu Veri** iletişim kutusundaki filtre işlevleriyle seçilir. Ardından **Otopark bilet kredileri** alanına bir delta değeri (ör. "n") girilir.

Bu park haklarının değerini "n" artırır ve ilgili kişilere bununla ilgili bilgi veren bir E-posta gönderilir.

| | | | |
|--|---|-------------|-----------------------------------|
| Wanted field to change: | <input type="text" value="Parking ticket credits"/> | Add value: | <input type="text" value="4"/> |
| Wanted action: | <input type="text" value="Increment credits"/> | | <input type="text" value="+ 10"/> |
| <input type="button" value="Apply changes"/> | | With costs: | <input type="checkbox"/> |

E-posta bilet sahiplerine teslim edilemezse BIS'ye hata mesajları gönderilir.

Park haklarında yapılan tüm değişiklikler ACE veritabanında toplanır ve **Otopark bilet kredileri**'nin altındaki iletişim kutusunda rapor olarak sunulur.

26.3

Otopark kullanım rakamlarını dışa aktarma

Bu özellik, operatörün otoparkların istatistiksel olarak kullanımını değerlendirmesini sağlar. Kartlı geçiş sistemi, otopark kullanım rakamlarını operatör tarafından önceden tanımlanan bir CSV dosyasına aktarır.

CSV'ye aktarma dosyası çeşitli sınıflarda (ör. personel sınıfları) kart sahiplerinin tüm otoparkları kullanımı hakkında veriler içerir. Değerler maksimum 15 dakika uzunluğa sahip olarak düzenli, ayarlanabilir aralıklarda alınır.

Zaman içinde herhangi bir noktadaki veriler şunlardır:

- Tarih
- Saat
- Otopark
- Park edenlerin sayısı, aşağıdakilere bölünür:
 - park bölgeleri
 - kullanıcı grupları (personel sınıfları)



Uyarı!

Tek kart sahipleri personel sınıfını değiştirirse eski bir döneme ait rapor verileri eski tahsisi göstermeye devam eder.

Dışa aktarma yolu **Default\TAccExc\PB-Dir dizininin altındaki sistem parametresi düzenleyicide ayarlanabilir. Geçerli bir dizin girilir girilmez otopark başına bir kapasite dışa aktarılır.**

26.4

Mobil Geçerlilik Kontrolünü Dışa Aktarma

Bu özellik, operatörün otoparktaki araçların park yetkilerini kontrol etmesini sağlar.

Düzenli aralıklarla otopark bölgeleri hakkında ek bilgilerle birlikte tüm bilet sahiplerini içeren bir CSV dosyası oluşturulur. .

Yapılandırma için **Default\XPX\Task0001...** dizininin altında sistem parametresi düzenleyiciyi seçin ve dışa aktarma yolu, dosya adına geçerek açıkça (veya sırasıyla) dışa aktarın.

Dışa aktarma işlemi yapılandırılabilir aralıklarla gerçekleştirilir. Dışa aktarılan veriler şunlardır:

- Kartın geçerliliği (**AC Kişileri**'nin altındaki **geçerlilik bitişi** giriş alanı)
- Yetkili kişinin adı
- Araba kayıt numarası
- Kayıtlı kart numaraları
- Telefon numarası
- Kart durumu
- Varsa otoparkın veya park bölgesinin adı

- Ayrılan alanlar (yapılandırıldıysa isteğe bağlıdır)

26.5

Bazı park bölgelerine ilişkin yetkiler

Bazı otoparklarda engelli ve engelli olmayan sürücüler için bölgeler vardır. Bu durumda aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- Yalnızca engelli olmayan kişiler için hala park yerleri bulunduğu sürece sezon bileti sahiplerinin giriş yapmasına izin verilir.
- Engelli veya engelli olmayan kişiler için hala park yerleri bulunduğu sürece engelli kişilerin giriş yapmasına izin verilir.



Uyarı!

Bu, önceden bilet sahiplerinin kurallara uyduğunu varsayar. Bu özellikle şu anlama gelir: Engelli olmayan kişiler engellilere yönelik bir park yerine park etmez. Engelli kişiler uygun olduğu sürece engellilere yönelik park yerlerini kullanır.

Birkaç yetkiye sahip bir kişi engelli olsun ya da olmasın ikisine de erişebilir. AMC, park bölgelerinin yapılandırılan sıralı düzenine göre kişiye yer ayırmaya çalışır. Bir bölgenin dolu olması durumunda, sonraki yetkili ve serbest bölge için arama devam eder.

MAC ve AMC'de sayaç hesaplaması:

1) Bir AMC bir otoparkın tüm girişlerini ve çıkışlarını kontrol eder:

=> AMC kendi başına sayar ve çevrimiçi olurken MAC tarafından düzeltilebilir.

2) Bir otoparkın girişleri ve çıkışları farklı AMC'lere bölünür:

=> MAC, çevrimiçi çalışma durumunda AMC için sayar. Çevrimdışı çalışırken, AMC'ler girişe izin verir (buna göre yapılandırıldıysa) ancak saymaz.

Bir otoparkı birkaç AMC kontrol ediyorsa AMC yapılandırmasında **No LAC accounting** (LAC hesaplaması yok) onay kutusunu işaretleyin.

AMC 4-W | Inputs | Outputs | Terminals

Name: AMC 4-W-1

Description: AMC

Communication to host enabled:

Controller interface

Interface type: UDP

PC com port: 0

Bus number: 1

IP address / host name:

Port number: 10001

Program: LCMV3732.RUN : WIE, AMC-4W

Power supply supervision:

No LAC accounting:

Division: Common

26.6

Otopark raporu

| Yer | Statü | Statü Açıklaması | Statü Durumu |
|-----|-------|------------------|--------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

İkinci bir örnek **Park Dengesi** web sunucusuyla nelerin yapılabileceğini göstermektedir. Tüm park bölgelerine ait geçerli kullanım sayaçları dahil tüm park yerleri gösterilmektedir. Ayrıca, örnek dilin Almanca ve İngilizce arasında nasıl kolayca değiştirilebildiğini göstermek için bir dil seçim düğmesi içermektedir. Yerelleştirme yalnızca web sayfasının içinde yapılmaktadır.

http://localhost:35000/ParkingBalance - Windows Internet Explorer

http://localhost:35000/ParkingBalance

| Parking Place | Zone | # Cars | max. # Cars |
|---------------|--------|--------|-------------|
| Parkplatz 1 | Zones | | |
| | Zone A | 1 | 2 |
| | Zone B | 1 | 1 |
| | Zone C | 0 | 1 |
| Parkplatz 2 | Zones | | |
| | Zone X | 0 | 1 |
| | Zone Y | 0 | 1 |
| | Zone Z | 0 | 1 |

- next refresh in 6 seconds -

Language: EN

26.7

Geniştirilmiş Otopark yönetimi

Giriş

Operatör standart dışı boyutlarda araçları telafi etmek için otopark alanındaki park yeri sayısını ayarlayabilir, örneğin:

- Kamyonlar
- Engelli girişi
- Motosikletler

İletişim yolu

Ana menü > Personel verileri > Alanlar

Prosedür

1. Otopark alanını seçin
2. **Parking areas** (Otopark alanları) bölümünde **Max** (Maks.) sütunundaki değeri o alan için yeni park yeri sayısı olarak ayarlayın.

Division: Common

« Main menu

- Authorizations
- Access profiles
- Areas**
- Reset areas unknown
- Random screening

Access control area

Area name: P01

Description:

Refresh number

Synchronize counter

max. number of cars: 18

Number of subareas: 3

Parking time check

Parking areas

| Subarea | Description | Max | Actual | Info |
|------------|-------------|-----|--------|------|
| Parking_01 | | 18 | | |
| Parking_02 | | 6 | | |
| Parking_03 | | 8 | | |

Notlar:

- **Max** sütununda yapılan ayarlar, **Areas** yapılandırmasında yapılan ayarları geçersiz kılar. Aşağıdaki bağlantıdan **Araçlar için alanları yapılandırma** bölümüne bakın.

- **Max** (Maks.) sütunundaki bir 0 sütun Unlimited (Sınırsız) anlamına gelir; tüm araç sayımı kapatılır.

Bkz.

- *Araçlara ait alanları yapılandırma, sayfa 24*

27

Genel bakışlar ve devriyeleri yönetme

Genel bakışlara giriş

Genel bakış tesis etrafında kart okuyucularla işaretlenen bir güzergahtır. Bu güzergahta, **Güvenlik görevlisi** çalışan türündeki kişiler okuyucuyu fiziksel olarak ziyaret ettiklerini kanıtlamak için özel bir güvenlik görevlisi kartı göstermelidir.

Güvenlik görevlisi kartları girişleri açmaz, ancak yalnızca izleme için kullanılabilir. Girişleri açmak için güvenlik görevlisinin ek olarak bir giriş kartına ihtiyacı vardır.

Genel bakış, aralardaki yaklaşık yürüyüş süreleriyle birlikte bir dizi okuyucudan oluşur.

Okuyucular arasındaki maksimum kabul edilebilir gecikme ve başlangıç süresinden kabul edilebilir sapma (+/-) Genel bakışın da nitelikleridir. Bu tanımlanan hata paylarının dışındaki sapmalar potansiyel olarak alarmları tetikleyebilir ve **Devriyeler**'de kaydedilir.

Devriyelere Giriş

Devriye belirli bir tarih ve saatte Genel bakışın tersidir. Her devriye adil nedenlerle sistemde benzersiz bir varlık olarak oluşturulur ve kaydedilir.

27.1

Genel bakışları tanımlama

Guard tours (Genel bakışlar) > **Define guard tours**'u (Genel bakışları tanımla) seçin

Define guard tour

Name:

Description:

| No. | Description of reader | Time on the way | Total time | Max. delay | Startzeit +/- |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | BPR HI-1: BPR HI | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 3 min |
| 2 | BPR HI-2: BPR HI | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:02:00 | |
| 3 | BPR HI-1: BPR HI | 00:10:00 | 00:20:00 | 00:05:00 | |

- **Name** (Ad) metin alanında, Genel bakış için bir ad girin
- **Description** (Açıklama) metin alanına güzergaha ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama girin (isteğe bağlı).

Genel bakışa okuyucu ekleme:

1. **Add reader** (Okuyucu ekle) düğmesine tıklayın.
Tabloda bir satır oluşturulur.
2. **Okuyucu açıklaması** sütununda, açılır listeden bir okuyucu seçin.
3. Kabul edilebilir sapmalar için değerleri girin:
 - Bu sıradaki ilk okuyucuysa **Başlangıç saati +/-**'nin altına bu genel bakışta bir devriye için başlangıç zamanı olarak hala kabul edilebilir olacak önceki ve sonraki dakikaları girin.
 - Bu sıradaki ilk okuyucu **değilse Yolda geçen zaman**'ın altına güvenlik görevlisinin önceki okuyucudan bu okuyucuya gitmesi için gereken saati (sa:dd:ss) girin.
Gecikmeler hariç toplam süre **Toplam süre** sütununda artar.
4. **Maks. gecikme**'nin altına bir devriyenin **Gecikti** olarak işaretlenmesine neden olmadan kabul edilebilir olmaya devam edecek maksimum **Yolda geçen zaman** miktarını girin.

5. Gerektiği kadar fazla okuyucu ekleyin. Genel bakış birden fazla kez geçerse veya geri dönerse aynı okuyucunun birden fazla kez işlem görebileceğini unutmayın.
 - Bir okuyucuyu sıradan silmek için, satırı seçin ve **Okuyucuyu sil** düğmesine tıklayın.
 - Bir okuyucunun sıradaki yerini değiştirmek için, satırı seçin ve yukarı/aşağı



düğmelerine tıklayın.

27.2

Devriyeleri yönetme

Guard tours (Genel bakışlar) > **Manage guard tours'u** (Genel bakışları yönet) seçin

Yeni bir devriye planlama

Belirli bir genel bakışla birlikte bir devriye planlamak için aşağıdaki işlemleri yapın:


1. Devriye için istediğiniz güvenlik görevlisi kartına sahip olduğunuzdan emin olun ve yapılandırılmış bir giriş kartı okuyucusuna veya doğrudan bağlı kayıt okuyucusuna giriş yapın.
2. **Genel bakışlar** sütununda, tanımlanan genel bakışlardan birini seçin.
3. **Yeni devriye...** düğmesine tıklayın.
Bir açılır pencere görünür.
4. Açılır pencerede, isterseniz açılır listedeki genel bakışı değiştirin.
5. Devriyenin önceden tanımlanmış bir başlangıç zamanı olması gerekiyorsa
Başlangıç saati ayarla: onay kutusunu seçin.
 - Başlangıç tarihini ve saatini girin.
 - İsterseniz geç veya erken başlangıçlar için hata payını ayarlamak üzere **Başlangıç saati +/-** döndürme kutusuna tıklayın.
6. Sağ oka tıklayın ve güvenlik görevlisi kartını kaydetmek için kullanmak istediğiniz okuyucuyu seçin. Okuyucunun seçim için burada görünmeden önce sistemde zaten yapılandırılmış olması gerektiğini unutmayın.
7. Güvenlik görevlisi kartını okumaya başlamak için yeşil artı düğmesine tıklayın, kartı okuyucuya gösterin ve açılır penceredeki talimatları izleyin.
Güvenlik görevlisi kartı devriyede kullanım için kaydedilir.
8. Bu devriye için alternatif güvenlik görevlisi kartlarını kaydetmek üzere önceki adımı tekrarlayın. Her durumda devriye sırasında gösterilen ilk kartın söz konusu devriye boyunca tüm okuyucularda kullanılması gerektiğini unutmayın.
9. **Tamam'a** tıklayın. Seçilen genel bakış listede **planned** (planlandı) olarak işaretlenir.


Devriye izleme


Tüm planlı ve etkin devriyeler listenin üst kısmına taşınır. Planlı veya etkin birden fazla devriye varsa seçilen devriye kırmızı renkle çerçeve içine alınır. Diğer bilgileri almak için çerçeveye tıklayın.

Güvenlik görevlisi genel bakıştaki ilk okuyucuda kartını gösterdiğinde bir devriye başlatılır. Devriye için alternatif kartlar tanımlanmış olsa bile devriyenin geri kalanı boyunca bu kart kullanılmalıdır.

Devriyenin **Durum'u Etkin** olarak değişir.

Planda ulaşılan her okuyucu yeşil bir onay işareti  alır. O anda seçili olan devriyede yer alan okuyucular arasındaki planlı ve gerçek zamanlar iletişim penceresinin alt yarısında görüntülenir.

Planlı süreyle **Maks. gecikme'nin** toplamından sonra ulaşılan her okuyucu kırmızı bir  işareti alır. Devriye **Delayed** (Gecikti) olarak işaretlenir.

Bu durumda, güvenlik görevlisi sorun olmadığını onaylamak için operatörü arar. Ardından operatör **Resume patrol** (Devriyeyi devam ettir) düğmesine tıklar. Okuyucu ek bir "c" bulunan yeşil bir onay işareti  alır. Güvenlik görevlisi artık sonraki okuyucuda devriyeye devam edebilir.

Etkin devriyede öngörülmeven ancak zararsız bir gecikme varsa güvenlik görevlisi planı düzeltmek için operatörü arayabilir. **Delay (min)** (Gecikme (dk.)) döndürme kutusuna gecikme dakikalarını girin ve **Apply** (Uygula) düğmesine tıklayın.

Bir devriye planlandığı gibi tamamlanamazsa operatör **Interrupt** (Kes) düğmesine tıklayarak devriyeyi durdurabilir. Devriyenin **State**'i (Durum) **Aborted** (Durduruldu) olarak değiştir ve listede planlı ve etkin genel bakışların altına düşer.

27.3

Bakış izleme (eskiden yol kontrolüdü)


Giriş

Bir Güzergah (veya Tur), kişinin yetkilerinden bağımsız olarak tesisteki hareketlerine yön vermek için kartlı geçiş sisteminde tanımlı kişilere uygulanabilecek önceden tanımlanan bir okuyucu sırasdır.

Tipik kullanım alanları endüstriyel temiz ortamlar, hijyenik kontrollü veya yüksek güvenlikli alanlarda katı giriş sıraları uygulamaktır.

Güzergahları tanımlama

1. Ana menüde **Tour monitoring** (Bakış izleme) > **Define routes**'u (Güzergahları tanımla) seçin
2. Güzergah için bir ad girin (en fazla 16 karakter)
3. Daha ayrıntılı bir açıklama girin (isteğe bağlı)
4. Genel bakışlarda olduğu gibi bir okuyucu sırası oluşturmak için **Okuyucu ekle** düğmesine tıklayın. Bir okuyucunun sıradaki yerini değiştirmek için ok düğmelerini, kaldırmak için ise **Okuyucuyu sil** düğmesini kullanın.

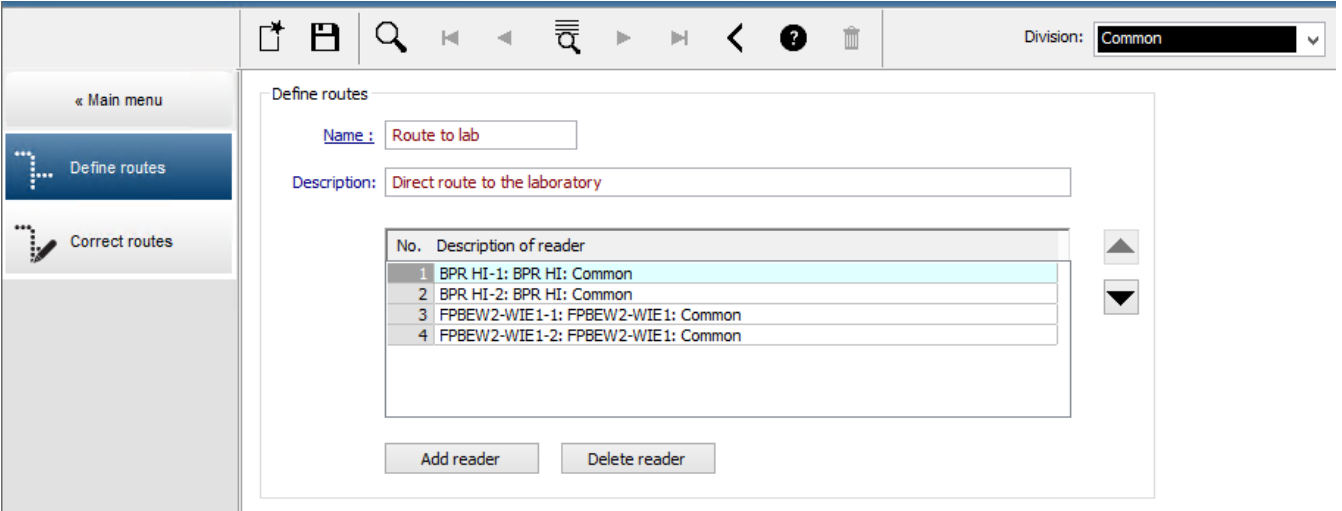

| No. | Description of reader |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | BPR HI-1: BPR HI: Common |
| 2 | BPR HI-2: BPR HI: Common |
| 3 | FPBEW2-WIE 1-1: FPBEW2-WIE 1: Common |
| 4 | FPBEW2-WIE 1-2: FPBEW2-WIE 1: Common |

Bir kişiye güzergah atama

Bir kişiye güzergah atamak için aşağıdaki işlemleri yapın:


1. Ana menüde **Personnel data** (Personel verileri) > **Cards**'a (Kartlar) tıklayın
2. Atanacak kişinin personel kaydını yükleyin.

3. **Other data** (Diğer veriler) sekmesinde, **Tour monitoring** (Bakış izleme) onay kutusunu seçin
4. Bunun yanındaki açılır listeden tanımlı bir güzergah seçin (bir güzergah tanımlamak için önceki bölüme bakın).
5. Personel kaydını kaydedin.

Güzergah, atanan kişi kartını güzergahtaki ilk okuyucuya gösterdiğinde etkinleştirilir.

Güzergahtaki diğer okuyucular artık sırada kullanılmalıdır, yani yalnızca sıradaki sonraki okuyucu giriş izni verir. Güzergah tamamen ters çevrildikten sonra kişi, yetkileri dahilinde herhangi bir okuyucuda ayırma işlemi yapabilir.

Güzergahları düzeltme ve izleme

1. Ana menüde **Tour monitoring** (Bakış izleme) > **Correct routes**'u (Güzergahları düzelt) seçin
2. Güzergaha atanan kişinin personel kaydını yükleyin.
3. Güzergahta ilgili kişiyi bulmak için, **Determine location** (Konumu belirle) düğmesine tıklayın.
4. Zaten başarıyla geçilmiş olan okuyucular listede yeşil bir onay işareti  alır.
5. Güzergahta bir kişinin konumunu sıfırlamak veya düzeltmek için, **Set location** (Konumu ayarla) düğmesine tıklayın.

28

Personelin rastgele taraması

Rastgele tarama işlemi

1. Bir kart sahibi kartını rastgele tarama için yapılandırılmış bir okuyucuya gösterir.

Not

Yalnızca tanımlanan yöndeki girişten geçme yetkisi olan kişiler rastgele seçilebilir. Yetkiler rastgele tarama gerçekleşmeden önce kontrol edildiği için herhangi bir yetkisiz kişi engellenir ve seçin işlemine dahil edilmez.


2. Karıştırıcı bu kişiyi tarama için seçerse bu kişinin kartı tüm sistem genelinde engellenir.
 - Olay, sistem olay günlüğüne kaydedilir.
 - **Engelleme** iletişim kutusuna **Rastgele tarama** şeklinde işaretli bir sınır süre girişi eklenir. [Aşağıdaki şekil - sayı 1]
 - Personel veri iletişim kutularının durum çubuğu Engellenen "LED"leri Rastgele yanıp sönerken (yanıp sönen mor) görüntüler.

**Uyarı!**

Rastgele taramadan çıkarıldı parametresi ayarlanan (**Kartlar** iletişim kutusu, **Diğer veriler** sekmesinde) kişiler tarama işlemine dahil edilmez.

3. Rastgele seçilen kişi ayrı bir güvenlik kulübesinde yapılacak diğer kontroller için davet edilir.
4. Bu kontroller yapıldıktan sonra güvenlik görevlisi engellemeyi **Engelleme** iletişim kutusunda aşağıdaki gibi sıfırlar:
 - Liste kontrolü **Engelleme** listesinden ilgili engellemeyi seçin.
 - **Sil** düğmesine tıklayın.
 - **Evet**'e tıklayarak silme işlemi onaylayın.

Rastgele taraman kişi artık kartını yetkili olduğu tüm okuyucularda yeniden kullanabilir.

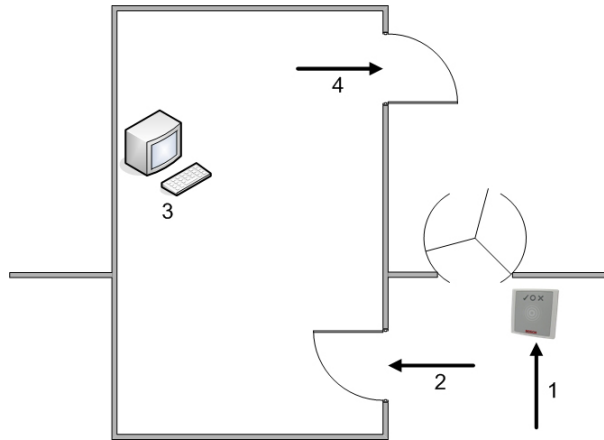Rastgele tarama için örnek oda yerleşimi

- 1 = Kartı gösterme - tarama - sistem genelinde engelleme
- 2 = Kart sahibi güvenlik kulübesine girer
- 3 = Kart sahibi aranır ve ardından iletişim kutusu aracılığıyla engelleme kartından kaldırılır.
- 4 = Kart sahibi, kartı tekrar okuyucuya göstermeden güvenlik kabinini terk eder.

**Uyarı!**

Tarama yüzdesi zaman içinde kümülatif olarak elde edilir. Örneğin, %10 rasgele taramada, hala art arda iki kişinin seçilebilme olasılığı vardır (100'de 1, yani $1/10 \times 1/10$).


29

Olay Görüntüleyici'yi Kullanma

Giriş

Olay Görüntüleyici, uygun şekilde yetkilendirilmiş operatörlerin sistem tarafından kaydedilen olayları incelemelerini ve ekranda, yazdırılmış veya .CSV dosyaları şeklinde raporlar üretmelerini sağlar.

İstediğiniz kayıtları Olay Günlüğü veritabanından almak ve görüntülemek için filtre kriterleri

ayarlayın ve **Refresh**'e (Yenile)  tıklayın. Bu işlem istenen veri miktarına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Filtre kriterleri farklı şekillerde ayarlanabilir:

Bağlı Mevcut zamana göre olayları seçmek için.

Aralık Olayları serbestçe tanımlanabilen bir zaman aralığı içinde seçmek için

Toplam Olayları oluş zamanlarından bağımsız olarak seçmek için

Ön koşullar





İletişim kutusu yöneticisine giriş yaptınız.

İletişim yolu





İletişim yöneticisi ana menüsü > **Reports** (Raporlar) > **Event viewer** (Olay görüntüleyicisi)

29.1




Filtre kriterlerini şu ana göre ayarlama


- Time period**'ın (Zaman dilimi) altındaki **Relative** (Bağlı) radyo düğmesini seçin
- Search within the last** (Sonuncuda ara) kutusunda, aranacak olan sayı zaman birimlerini ayarlayın ve örneğin hafta, gün, saat, dakika, saniye olmak üzere kullanılacak birimi seçin.
- Event types** (Olay türleri) menüsünde, aranacak etkinlik kategorisini ve ardından ilginizi çeken olay türlerini seçin.
- Maximum number** (Maksimum sayı) menüsünde, olay görüntüleyicisinin almaya kalktığı olayların sayısını sınırlayın. Performans nedenleriyle değeri **(unlimited)** (sınırsız) olarak bırakmak **önerilmez**.
- İlginizi çeken diğer filtre kriterlerini belirtin:
 - Soyadı
 - First name (Ad)
 - Personel numarası
 - Kart numarası
 - Kullanıcı (yani, sistem operatörü)
 - Cihaz adı
 - Alan adı.
- Olayları toplamaya başlamak için **Refresh**'e , durdurmak için ise **Cancel**'a (İptal) tıklayın.
- Sonuçları kaydetmek için  veya yazdırmak için  simgesine tıklayın.
- Başka bir aramanın sonuçlarını silmek için  simgesine tıklayın.

29.2 Bir zaman aralığı için filtre kriterlerini belirleme

1. **Time period**'in (Zaman dilimi) altındaki **Interval** (Aralık) radyo düğmesini seçin
 2. **Time from, Time until** (Başlangıç zamanı, Bitiş zamanı) tarih seçicilerinde olayların aranacağı dönemin başlangıcını ve sonunu tanımlayın.
 3. **Event types** (Olay türleri) menüsünde, aranacak etkinlik kategorisini ve ardından ilginizi çeken olay türlerini seçin.
 4. **Maximum number** (Maksimum sayı) menüsünde, olay görüntüleyicisinin almaya kalkıştığı olayların sayısını sınırlayın. Performans nedenleriyle değeri **(unlimited)** (sınırsız) olarak bırakmak **önerilmez**.
 5. İlginizi çeken diğer filtre kriterlerini belirtin:
 - Soyadı
 - First name (Ad)
 - Personel numarası
 - Kart numarası
 - Kullanıcı (yani, sistem operatörü)
 - Cihaz adı
 - Alan adı.
- Olayları toplamaya başlamak için **Refresh**'e , durdurmak için ise **Cancel**'a (İptal) tıklayın.
- Sonuçları kaydetmek için  veya yazdırmak için  simgesine tıklayın.
- Başka bir aramanın sonuçlarını silmek için  simgesine tıklayın.

29.3 Filtre kriterlerini zamandan bağımsız olarak belirleme

1. **Time period**'in (Zaman dilimi) altındaki **Total** (Toplam) radyo düğmesini seçin
 2. **Event types** (Olay türleri) menüsünde, aranacak etkinlik kategorisini ve ardından ilginizi çeken olay türlerini seçin.
 3. **Maximum number** (Maksimum sayı) menüsünde, olay görüntüleyicisinin almaya kalkıştığı olayların sayısını sınırlayın. Performans nedenleriyle değeri **(unlimited)** (sınırsız) olarak bırakmak **önerilmez**.
 4. İlginizi çeken diğer filtre kriterlerini belirtin:
 - Soyadı
 - First name (Ad)
 - Personel numarası
 - Kart numarası
 - Kullanıcı (yani, sistem operatörü)
 - Cihaz adı
 - Alan adı.
- Olayları toplamaya başlamak için **Refresh**'e , durdurmak için ise **Cancel**'a (İptal) tıklayın.
- Sonuçları kaydetmek için  veya yazdırmak için  simgesine tıklayın.

- Başka bir aramanın sonuçlarını silmek için  simgesine tıklayın.

30 Raporları kullanma

Bu bölüm, sistem ve olay günlüğü verilerini filtrelemek ve net biçimlerde sunmak için kullanılacak bir rapor işlevleri koleksiyonunu açıklar.

İletişim yolu







Main menu (Ana menü) > **Reports** (Raporlar).

Rapor araç çubuğunu kullanma

Yazdırmadan önce bir ön izleme görüntülemek için  simgesine tıklayın.

Ön izlemenin kendi araç çubuğu vardır:





- Yazdırmadan ön izlemeden çıkmak için  simgesine tıklayın.
- İleri ve geri göz atmak veya sayfa sayısına göre sayfaları tek tek seçmek için ön izleme araç çubuğundaki ok tuşlarını   kullanın.
- Varsayılan yazıcınızı kullanarak hemen yazdırmak için  simgesine tıklayın.
- Diğer yazdırma seçeneklerine izin veren bir Print Setup (Yazdırma Ayarları) iletişim kutusu aracılığıyla yazdırmak için  simgesine tıklayın.
- Raporu PDF, RTF ve Excel gibi çeşitli dosya biçimlerine aktarmak için  simgesine tıklayın.
- Araç çubuğunun sağındaki numaralar şunları gösterir:
 - Filtre kriterlerine karşılık gelen mevcut veritabanı girişlerinin toplam sayısı.
 - Ön izlemede görüntülenen veritabanı girişlerinin yüzdesi.

30.1 Raporlar: Ana veriler

Raporlara genel bakış - Ana Veriler

Ana Verilere ilişkin raporlar kişiler, ziyaretçiler ve bunların giriş yetkileriyle ilgili tüm raporları içerir. Ayrıca, cihaz verileri ve şirket verileri de görüntülenebilir.

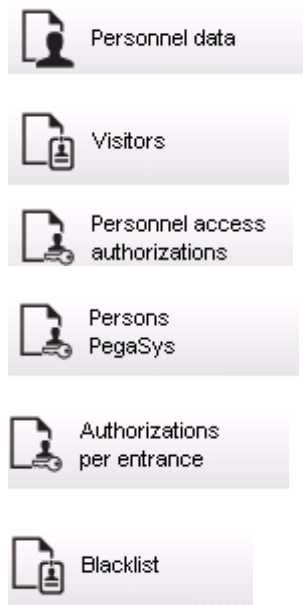

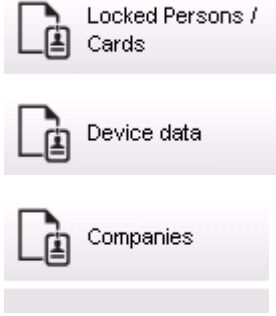**Rapor: Personel Verileri**

Raporlar oluşturulurken iki filtre uygulanabilir.

Kişi filtresi: Burada, her zamanki personel veri alanlarına dayalı operatör filtresi.

Giriş kartı filtresi: Burada, operatör kart numaraları, numara aralıkları, durum ve engelleme durumuna göre filtreleme yapılabilir.

Rapor: Ziyaretçiler

Personel verilerine benzer şekilde ziyaretçi raporları burada oluşturulabilir. Bunu yaparken örneğin henüz gelen ancak önceden kayıtlı olan ziyaretçiler seçilebilse bile oluşturulan tüm ziyaretçi verilerine erişilebilir.

Rapor: Personel Giriş Yetkileri

Bu rapor, sistemde kayıtlı giriş yetkilerine ilişkin bir genel bakış sunar ve aynı zamanda bu yetkilerin atandığı kişileri de gösterir.

Filtreler açısından, kişisel veriler ve belirli yetkilerin seçimi kullanılabilir:

- Personel verileri: Soyadı, ad, personel no.
- Tüm yetkilerin doğrulanması.
- Giriş eklendiği yetkinin adı.
- Varsa zaman modelinin adı.
- Girişin yönü.
- Özel yetkinin doğrulanması.

Rapor: Kara Liste

Bu iletişim kutusunda, çeşitli nedenlerle kara listeye alınan tüm veya istenen kimlik kartları seçiminin ayrıntılarını sunan bir liste yazdırılabilir.

Rapor: Engellenen Kişiler/Kartlar

Bu iletişim kutusu tüm engellenen kişilerle ilgili veriler içeren raporlar oluşturmak için kullanılabilir.

Belirtilen zaman aralıklarındaki engellemeleri bulmak için tarihleri kullanın.

Rapor: Cihaz Verileri

İletişim kutusu, cihaz verilerine, örneğin cihaz adına veya cihaz tipine göre raporlar oluşturmak için kullanılabilir.

Rapor: Şirketler

Şirketler rapor iletişim kutusu bir listedeki şirket verilerini sıralamak için kullanılır.

Örneğin, belirli bir harfle başlayan şirketleri bulmak için yıldız işareti kullanın.

30.1.1

Taşıtlarla ilgili raporlama

Raporlar > Ziyaretçiler iletişim kutusunda, yerleşim listesinden **Araçlar** seçilebilir. **Araçlar** seçildikten sonra **Araç filtresi** iletişim kutusu alanı etkinleştirilir ve araçlar ile durumlarını filtrelemek için operatör tarafından kullanılabilir.

Durum aşağıdaki gibi görüntülenir:

- Mevcut: Ziyaret henüz bitmemiştir ve zaman henüz dolmamıştır.
- Gecikti: Ziyaret henüz bitmemiştir, ancak zaman dolmuştur,
- Çıkış yapıldı: Ziyaretçi tüm giriş kartlarını iade etmiştir.

Araç raporu'nu yalnızca ziyaretçiler kullanabilir çünkü beklenen varış tarihi, beklenen ayrılış tarihi, varış tarihi ve ayrılış tarihi yalnızca **Ziyaretçiler** veritabanı tablosundaki ziyaretçiler tarafından kullanılabilir.

Rapor yalnızca **Kişiler** veritabanı tablosunda kayıtlı araç numaralarını gösterir. Böylece bir araç numarası değiştirildikten sonra, rapor diğer sonuçları sağlar.

Süre aşağıdaki gibi hesaplanır:

- Ziyaretçi zaten çıkış yaptıysa dakika olarak varış ve ayrılış arasındaki fark görüntülenir.
- Ziyaretçi henüz çıkış yapmadıysa dakika olarak varıştan şu anda kadar geçen süre görüntülenir

Access Engine

Vehicle

Datum 02.07.2014 , 14:26:14

Seite 1





| Lastname | Firstname | Arrival Departure | Vehicle Last area | Person Last area |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------|
| | Status | Duration | | |
| Neuer Besucher mit Langem Namen | Vorname present | 02.07.2014 14:21 02.07.2014 14:30 0h 5' | AC BB 5678 parkplatz_01 | ASB |
| Test | Visitor too late | 01.07.2014 09:10 02.07.2014 12:00 29h 16' | AC AA 1234 parkplatz_01 | ISB |
| Testbesucher mit sehr langem Namen | Besucher mit gaaaaanz langem namen departed | 01.07.2014 07:30 01.07.2014 12:00 4h 30' | AC AA 2345 AUSSEN | AUSSEN |

30.2

Raporlar: Sistem verileri

Raporlar - Sistem Verileri

Ana verilerin tersine, sistem verileri sisteme atanan bilgilerdir ve kişi, kimlik kartı veya şirketle ilgili değildir. Bu raporlar aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

-  Areas
-  Area configuration
-  Area muster list
-  Muster list total

Rapor: Alanlar

Bu iletişim kutusu bir rapordaki konumları sıralamak için kullanılabilir. İletişim kutusu yalnızca seçim için farklı binaları ve başka bölgeleri sunan tek bir alan filtresi içerir.

İlgili alan sol fare tıklamasıyla seçilir. Kullanıcı **Yazdır** ile yazdırma işlemini başlatmadan önce **Ön izleme** düğmesini kullanarak raporu ekranda görüntüleyebilir.

Mevcut iki yerleşim vardır.

| | | |
|--|---------------------|--|
| | Standart | Konumda bulunan kişiler, otopark yok |
| | Otopark yeri işgali | Konumda bulunan kişiler, yalnızca otoparklar |

Görüntülenen veri kümelerinin güncel olduğundan emin olmak için, alanlara ait son kart taramaları da belirtilir.

Bu nedenle çeşitli olaylar için kişilerin konumları hakkında güvenilir bilgiler verilebilir.

Rapor: Alan Yapılandırması

Tanımlanan alanlar ve işaret bulunan alt alanları otoparkları ve maksimum kişi veya araba sayısını gösterir.

Rapor: Alan Toplanma Listesi

Yalnızca sayısal verilere göre belirtilmenin yanı sıra bir alandaki kişiler ada göre de belirtilebilir. Tek alanlara ilişkin tarama süreleri sayesinde bu raporlar aynı zamanda her tek kişi için de süreleri içerir.

Rapor: Toplanma Listesi Toplamı


İlke olarak, toplanma listeleri **Areas** (Alanlar) rapor iletişim kutusuna karşılık gelir; ancak giriş kontrolüne göre o anda söz konusu alanda bulunan kişi sayısı hakkında bilgi sağlayan belirli bölgelere ait listeler sunar.

30.3

Raporlar: Yetkiler

Genel Bakış

Bu menü ögesinde, ilgili iletişim kutularında belirtilen çeşitli yetkilerden oluşan bir özet sunulur:

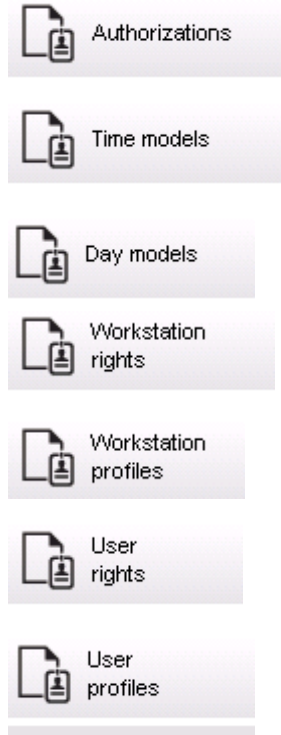**Rapor: Yetkiler**

Bu iletişim kutusu sistemde tanımlanan giriş yetkilerini görüntülemek için kullanılabilir. Tek giriş yetkilerine ait olan girişler gösterilir. Seçilen zaman modelinin adı görüntülenir. Ayrıca, bu rapor yetkinin atandığı kişi sayısını gösterir.

Rapor: Zaman Modelleri

Bu rapor sistemde seçildiği gibi tanımlanan zaman modellerini görüntülemek için kullanılabilir. Bu rapor modeller ilişkili tüm verilerin yanı sıra modelin uygulandığı kişilerin sayısını görüntüler.

Rapor: Gün Modelleri

Bu rapor tüm gün modellerini adları, açıklamaları ve içerikleri aralıklarla birlikte görüntüler.

Rapor: İş İstasyonu Hakları

Bu iletişim kutusu sistemde tanımlanan iş istasyonlarına atanan iş istasyonu haklarını görüntülemek için kullanılabilir.

Rapor: İş İstasyonu Profilleri

Bu iletişim kutusu sistemde tanımlanan iş istasyonu profillerini görüntülemek için kullanılabilir; bu, tek iş istasyonlarında yapılabilen sistem işlemlerinin net bir biçimde gösterilmesine olanak tanır.

Rapor: Kullanıcı Hakları

Bu iletişim kutusu sistemde tanımlanan kullanıcılar için atanan kullanıcı profillerini görüntülemek için kullanılabilir.

Rapor: Kullanıcı Profilleri

Bu iletişim kutusu sistemde tanımlanan kullanıcı profilleri için atanan iletişim kutularını ve iletişim kutusu haklarını görüntülemek için kullanılabilir.

31 Tehdit Seviyesi Yönetimini Yürütme

Bu bölümde, bir tehdit seviyesini tetikleme ve iptal etmenin çeşitli yolları açıklanmaktadır. Arka plan bilgileri için bkz. *Tehdit Seviyesi Yönetimini Yapılandırma, sayfa 133* bölümü

Giriş

Bir tehdit seviyesi bir tehdit uyarısıyla etkinleştirilir. Tehdit uyarısı aşağıdaki yollardan biriyle tetiklenebilir:

- Yazılım kullanıcı arayüzündeki bir komut ile
- Bir yerel giriş kontrol cihazında, örneğin bir basma düğmesi için tanımlanan giriş sinyaliyle.
- Bir okuyucudan uyarı kartını geçirerek

Tehdit uyarılarının kullanıcı arayüzü komutu veya donanım sinyaliyle iptal edilebileceğini, ancak uyarı kartıyla iptal edilemeyeceğini unutmayın.

Bkz.

- *Tehdit Seviyesi Yönetimini Yapılandırma, sayfa 133*

31.1 Bir tehdit uyarısını kullanıcı arayüzü komutu aracılığıyla tetikleme ve iptal etme

Bu bölümde, bir tehdit uyarısının bir AMS Map View'da (AMS Harita Görünümü) nasıl tetikleneceği açıklanmaktadır.

İletişim yolu

- AMS Map View (AMS Harita Görünümü) >  (Cihaz ağacı)

Ön koşullar

- En az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır
- Cihaz düzenleyicisinde en az bir tehdit seviyesi Etkin olarak işaretlenmiş olmalıdır.
- Harita Görünümü ve AMS operatörü olarak şu gerekli izinleriniz olmalıdır:
 - Tehdit seviyelerini devreye alma
 - Tehdit uyarısının tetiklenmesi gerektiği durumlarda Bölümdeki MAC veya MAC'leri görüntüleme.

Bir tehdit uyarısı tetikleme prosedürü

1. AMS Map View'daki (AMS Harita Görünümü) cihaz ağacında tehdit uyarısının tetiklendiği MAC cihazına sağ tıklayın.
 - Bu MAC'te yürütmeye yetkiniz bulunan komutları içeren bir bağlam menüsü görünür
 - Henüz hiçbir tehdit seviyesi devrede değilse menü, **Activate Threat level** "<name>" (Tehdit seviyesini etkinleştir) etiketli bir veya daha fazla öğeyi içerir. Burada, tehdit seviyesinin adı cihaz düzenleyicide tanımlanır.
2. Tetiklemek istediğiniz tehdit seviyesini seçin.
 - Tehdit seviyesi devreye girer.

Bir tehdit uyarısını iptal etme prosedürü

Ön koşul: Zaten bir tehdit seviyesi devrede olmalıdır.

1. AMS Map View'daki (AMS Harita Görünümü) cihaz ağacında tehdit uyarısının iptal edildiği MAC cihazına sağ tıklayın.
 - Bu MAC'te yürütmeye yetkiniz bulunan komutları içeren bir bağlam menüsü görünür

2. Bağlam menüsünden **Deactivate Threat level**'i (Tehdit seviyesini devre dışı bırak) seçin.
 - O anda geçerli tehdit seviyesi devre dışı bırakılır.

31.2 Bir tehdit uyarısını donanım sinyali aracılığıyla tetikleme

Bu bölümde, bir tehdit uyarısı tetiklemek için donanım giriş sinyalinin nasıl gönderileceği açıklanmaktadır.

Ön koşullar

- En az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır
- Cihaz ağacında en az bir giriş yapılandırılmış olmalıdır.
- Bir AMC'de donanım sinyalleri tanımlanmış ve bir cihaz ona sinyal gönderecek olan AMC'deki doğru terminale bağlanmış olmalıdır. Gerekirse giriş sinyalini yapılandırma ile ilgili talimatlar için bu bölümün sonundaki bağlantıya tıklayın veya sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Prosedür

Cihazı devreye alın, bu cihaz genellik AMC'ye bağlı olan basmalı düğmesi veya donanım anahtarıdır.

Tehdit uyarısını iptal etmek için, **Threat level: Deactivate** (Tehdit seviyesi: Devre dışı bırak) olarak tanımlanan giriş sinyalini gönderen cihazı devreye alın.

Bkz.

- *Bir donanım sinyaline tehdit seviyesi atama, sayfa 137*

31.3 Bir tehdit uyarısını uyarı kartı aracılığıyla tetikleme

Bu bölümde, bir tehdit uyarısının bir uyarı kartı aracılığıyla nasıl tetikleneceği açıklanmaktadır.

Ön koşullar

- En az bir tehdit seviyesi tanımlanmış olmalıdır
- Cihaz ağacında en az bir giriş yapılandırılmış olmalıdır.
- Belirli bir kart sahibi için bir uyarı kartı oluşturulmuş olmalıdır. Gerekirse uyarı kartı oluşturma ile ilgili talimatlar için bu bölümün sonundaki bağlantıya tıklayın veya sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Prosedür

1. Kart sahibi, kendi özel uyarı kartını binadaki herhangi bir **parmak izi dışı** okuyucuya gösterir.
 - Söz konusu kart için tanımlanan tehdit seviyesi etkinleştirilir.
2. Tehdit geçtiğinde, tehdit seviyesini kullanıcı arayüzü komutu veya donanım anahtarı aracılığıyla iptal edin. Tasarımsal olarak, bir tehdit seviyesini bir uyarı kartı aracılığıyla iptal etmek mümkün değildir.

Bkz.

- *Uyarı kartı oluşturma, sayfa 202*

32

Kart geçirme ekranını çalıştırma

Giriş

Kart geçirme ekranı, Harita görünümü operatörlerinin, tesise girenleri veya tesisten ayrılanları gerçek zamanlı olarak izlemelerine yardımcı olan bir araçtır.

Genel bilgiler

Kart geçirme ekranı AMS Map View'in içinde giriş olaylarının son 10 dakikasını dinamik bir kaydırma listesinde görüntüleyen bir uygulamadır. En fazla 50 giriş olayı görüntülenir ve 10 dakikadan eski olan olaylar otomatik olarak listeden çıkarılır. Operatör, sistemdeki tüm okuyucuları izleyebilir veya bir alt küme seçebilir.

Listedeki her kayıt, olay ayrıntılarını ve kullanılan kimlik bilgisini içerir, örneğin:

- Gözle kimlik onayı için kart sahibinin adı ve saklanan fotoğrafı.
- Bir zaman damgası.
- Saklanmışsa şirket ve/veya departman adı.
- Kimlik bilgisinin kullanıldığı giriş ve okuyucu
- Renkli etikete sahip bir olay kategorisi:
 - Yeşil: Geçerli bir kimlik bilgisiyle tamamlanmış bir giriş
 - Sarı: Örneğin kart sahibinin kilidi çevirip kapıyı açamaması gibi geçerli bir kimlik bilgisiyle yapılmış tamamlanmamış bir giriş
 - Kırmızı: Geçersiz bir kimlik bilgisiyle bir gerçekleştirilemeyen bir giriş denemesi. Örneğin kimlik bilgisinin kara listeye alınması, bilinmemesi veya süresinin dolması gibi geçerlilik türü gösterilir

Kart geçirme ekranı kendi arşivlerini tutmaz, sistem veritabanındaki giriş olaylarını ayıklar ve görüntüler. Dinamik kaydırma daha yakın çalışma için duraklatılabilir veya diğer Harita görünümü uygulamalarıyla paralel kullanım için ayrı bir pencerede açılabilir.



Uyarı!

Düzenlemelerden sonraki gecikme

AMS'deki kimlik fotoğraflarında yapılan değişikliklerin kart geçirme ekranına yansımaları için birkaç dakika gerekir

Ön koşullar

Operatörün kullanıcı profili için kart geçirme ekranını çalıştırmak üzere özel bir yetki gerektirir.

1. Ana AMS uygulamasında şu menüye gidin: **Configuration** (Yapılandırma) > **User profiles** (Kullanıcı profilleri)
2. İsteddiğiniz operatörün profil adını yükleyin
3. Tablodan **Access Manager Maps** (Kartlı Geçiş Yöneticisi Haritaları) > **Special functions** (Özel işlevler) > **Swipe ticker'ı (Kart geçirme ekranı) seçin**

Kart geçirme ekranını başlatma

- ▶ Harita görünümü'nde aracı başlatmak için  simgesine tıklayın.

İzlenecek okuyucuları seme

Okuyucular daha nce seilmemiřse veya seimi deėiřtirmek istiyorsanız řu adımları izleyin:



1. Kart geirme ekranı penceresinde (ayarlar) simgesine tıklayın.
Filter devices (Cihazları filtrele) penceresi aılır.
2. Cihaz aėacından, izlemek istediėiniz giriřlerin veya okuyucuların onay kutularını sein.
Onay kutuları řu řekilde davranır:
Bir giriř seerseniz tm alt cihazları varsayılan olarak seilir.
Tek alt cihazların onay kutuları gerekli deėilse temizlenebilir.
Bir ana cihazın **tm** alt ğeleri seildiyse ana cihazın onay kutusu beyaz renktedir. Yalnızca **bazıları** seilmiřse ana cihazın onay kutusu gri olur.
3. Okuyucuları semeyi tamamlamak iin **OK**'e (Tamam) tıklayın ve **Filter devices** (Cihazları filtrele) penceresini kapatın.

Seilen okuyucuları haritada grntleme

- ▶ Kart geirme ekranındaki bir kayda ift tıklayın.
- P Kart geirme ekranı otomatik olarak duraklatılır.
- P Harita grnm, ana pencerede, kendi harita hiyerarřisinde bulunan ilk ilgili harita sahnesini grntler ve ift tıkladıėınız okuyucuyu vurgular.

Kart geirme ekranını duraklatma



- ▶ Kart geirme ekranı penceresinde simgesine tıklayın veya dinamik ekranı duraklatmak iin listedeki bir kayda ift tıklayın
- P Dinamik ekran donar. Gelen olay kayıtları ara belleėe alınır ancak grntlenmez.
- P Listenin en stne, olay akıřının duraklatıldıėını belirten bir bildirim eklenir.

Duraklatılmıř bir kart geirme ekranını devam ettirme



- ▶ Kart geirme ekranı penceresinde, dinamik ekranı srdrmek iin simgesine tıklayın
- P Dinamik listede, seilen okuyucularda son 10 dakika iinde gerekleřen tm giriř olayları en fazla 50 adede kadar olmak zere kronolojik sırada (nce en yeni) grntlenir.
- P 50 en yeni olaydan veya 10 dakikadan daha eski giriř olayları listeden kaldırılır.
- P Yeni giriř olayları meydana geldikleri sırada yeniden gerek zamanlı olarak grntlenir.

Kart geirme ekranını ayrı bir pencerede oėaltma

Bir seferde yalnızca bir adet yinelenen ekran penceresi aılabileceėini unutmayın.



1. Kart geirme ekranı penceresinde (ek pencere) simgesine tıklayın.
Ayrı pencere yinelenen bir penceredir ve ana penceredeki ekrandan baėımsız **deėildir**.
Aynı ayarlara uyar.
Alarm listesi gibi diėer Harita grnm uygulamaları artık ana pencerede alıřtırılabilir.
2. Ayrı pencerede tamamladıėınızda, kapatmak iin bařlık ubuėunu kullanın.

32.1

Özel durumlar

Map View Kart geirme ekranı ve B901 kapıları

AMS Map View'da **Kart geirme ekranı** uygulaması için doėru bilgileri saėlamak amacıyla B901 kapılarının kimlik bilgileri kapı noktalarının kimlik bilgileriyle eřleşmelidir. Yani 1 numaralı Kapı 1 numaralı Kapı Noktası'na, 2 numaralı Kapı 2 numaralı Kapı Noktasına atanmalıdır.

| Doors 1 - 4 | Door 1 | Door 2 | Door 3 | Door 4 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Door Name Text | Door 1 | Door 2 | Door 3 | Door 4 |
| Door Name Text (Second Language) | | | | |
| Door Source | SD12 (B901) | SD12 (B901) | SD12 (B901) | SD12 (B901) |
| Entry Area | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Associated Keypad # | Keypad 1 | Keypad 1 | Keypad 1 | Keypad 1 |
| Custom Function | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled |
| Door Point | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Door Point Debounce | 600ms | 600ms | 600ms | 600ms |

B901 kapı kontrol cihazına bu atamaları, hırsız alarm panellerini ve kontrol cihazlarını yapılandırın RPS aracında yapın.


33

Yedekleme ve Geri Yükleme

Backup & Restore (Yedekleme ve Geri Yükleme) işlevi sisteminizi verileriyle birlikte yeni bir AMS sürümüne veya yeni bir bilgisayara taşımanıza imkan verir.

Backup and Restore (Yedekleme ve Yeniden Yükleme) sadece AMS sunucusunun kurulu olduğu makinede çalıştırılabilir. Windows Başlat menüsünde iki kısayol bulunur:

- Yedek oluşturmak için **AMS - Backup** (AMS-Yedekleme)
- Yedeği geri yüklemek için **AMS - Restore** (AMS-Geri Yükleme):

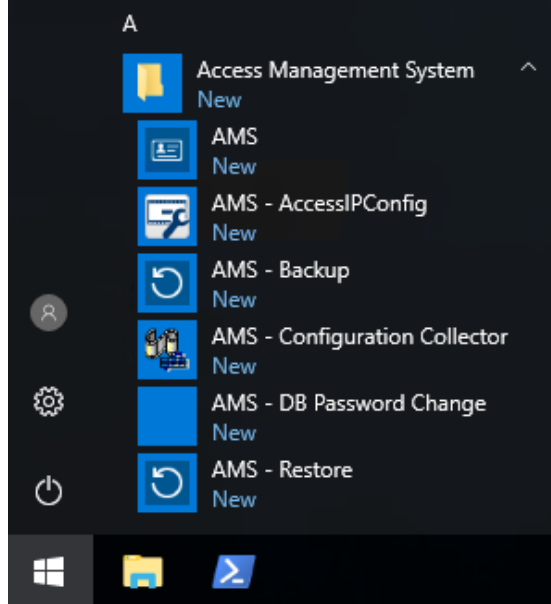


33.1

Sistemi yedekleme

Bu bölümde, AMS uygulamasına ait bir yedeğin nasıl oluşturulacağı ve SQL Server yedekleme dosyalarının nasıl bulunacağı açıklanmaktadır.

AMS uygulamasının yedeğini oluşturma

1. Windows Başlat menüsünde, **AMS-Backup**'a (AMS Yedekleme) sağ tıklayın ve **Run as administrator**'ı (Yönetici olarak çalıştır) seçin.
 - **Backup and Restore** (Yedekleme ve Geri Yükleme) aracı önceden seçilen **Backup** (Yedekleme) seçeneği ile başlatılır.

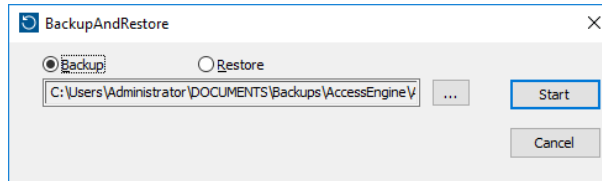

2. **.GZ** dosyasının kaydedileceği yolu girin.
3. Yedeklemeyi başlatmak için **Start**'a (Başlat) tıklayın.
 - **Backup and Restore** (Yedekleme ve Geri Yükleme) aracı tek bir **.GZ** dosyası oluşturur ve ilerlemesini bir açılır pencerede görüntüler.
4. Bu dosyayı başka bir bilgisayardaki güvenli depolama alanına kopyalayın. Veri güvenliği için DMS sunucusundaki tek kopyayı **bırakmayın**.

SQL Server yedekleme dosyalarını bulma ve kopyalama.

1. AMS sunucu bilgisayarındaki dosya gezginini kullanarak SQL Server'ın **.BAK** dosyalarının tutulduğu konuma gidin.

- Dosya yolu şu şekildedir (burada *<version>* ve *<instance name>* sisteminize bağlı değişkenlerdir):
C:
`\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.<instance name>\MSSQL\Backup\`
 - Dosya adları şu biçimdedir:
`acedb.80fZe4b0-eb71-43ab-b2b6-db2517d4d6c7.bak`
`Bosch.AlarmDb.80fZe4b0-eb71-43ab-b2b6-db2517d4d6c7.bak`
`Bosch.EventDb.80fZe4b0-eb71-43ab-b2b6-db2517d4d6c7.bak`
`Bosch.MapDb.80fZe4b0-eb71-43ab-b2b6-db2517d4d6c7.bak`
`Bosch.MapViewDb.80fZe4b0-eb71-43ab-b2b6-db2517d4d6c7.bak`
`Bosch.StatesDb.80fZe4b0-eb71-43ab-b2b6-db2517d4d6c7.bak`
2. **Tüm .BAK dosyalarını başka bir bilgisayardaki güvenli depolama alanına kopyalayın. Veri güvenliği için DMS sunucusundaki tek kopyaları bırakmayın.**



Uyarı!

AMS Olay günlüğünün varsayılan yolu:

`C:\Program Files (x86)\Access Management System\Access Engine\AC\LgfLog\`

33.2

Bir yedeği geri yükleme


Ön koşullar

- **Backup and Restore** (Yedekleme ve Geri Yükleme) aracı tarafından oluşturulan *GZ* dosyası
- Yedekleme prosedürü sırasında kullandığınız SQL Server'ın oluşturduğu *.BAK* dosyaları.
- *sa* gibi **sysadmin** haklarına sahip bir SQL hesabı.
- **Lisanslara** ve **sertifikalara** göre hazırlanmış uygun bir hedef bilgisayar:
 - **Licenses** (Lisanslar): Hedef bilgisayar (yedeği geri yüklediğiniz yer) için en azından yedeklemeyi yaptığınız bilgisayardaki eş değer lisanslar gereklidir.
 - **Certificates** (Sertifikalar): Hedef bilgisayarın herhangi bir istemcisi için ilk bilgisayarda kurulumla oluşturulanlar değil, hedef bilgisayarda kurulumla oluşturulan yeni sertifikalar gereklidir.
İstemci sertifikalarının oluşturulması ve kurulması için **AMS Kurulum Kılavuzu**'na başvurun.

Prosedür


1. AMS programında, AMS uygulamasını durdurmak için **File** (Dosya) > **Exit**'e (Çıkış) tıklayın.
2. Program sonlandırıldığında, Windows **Hizmetleri** uygulamasını çalıştırın ve tüm *Access Engine* ve *Access Management System* hizmetlerinin durdurulduğundan emin olun. Aksi takdirde bu hizmetleri burada durdurun.
3. **Yalnızca eğer** bir RMAC (yedek yük devri MAC'i) ana veya 1. MAC ile kullanıyorsanız sonraki alt bölüme geçin ve bu adima dönmeden önce orada açıklanan prosedürü gerçekleştirin.
4. Orijinal bilgisayardan kaydettiğiniz MSSQL *.BAK* dosyalarını yeni bilgisayarda tam olarak aynı konuma kopyalayın.

- Dosya yolu şu şekildedir (burada *<version>* ve *<instance name>* sisteminize bağlı değişkenlerdir):
C:
`\Program files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.<instance name>\MSSQL\Backup\`
- 5. Windows Başlat menüsünde, **AMS-Restore**'a (AMS Geri Yükleme) sağ tıklayın ve **Run as administrator**'ı (Yönetici olarak çalıştır) seçin.
 - **Backup and Restore** (Yedekleme ve Geri Yükleme) aracı önceden seçilen **Restore** (Geri Yükleme) seçeneği ile başlatılır.
- 6. **[...]** düğmesine tıklayarak dosya sistemindeki *GZ* yedekleme dosyasını bulun ve bu dosyayı seçmek için **Open**'a (Aç) tıklayın.

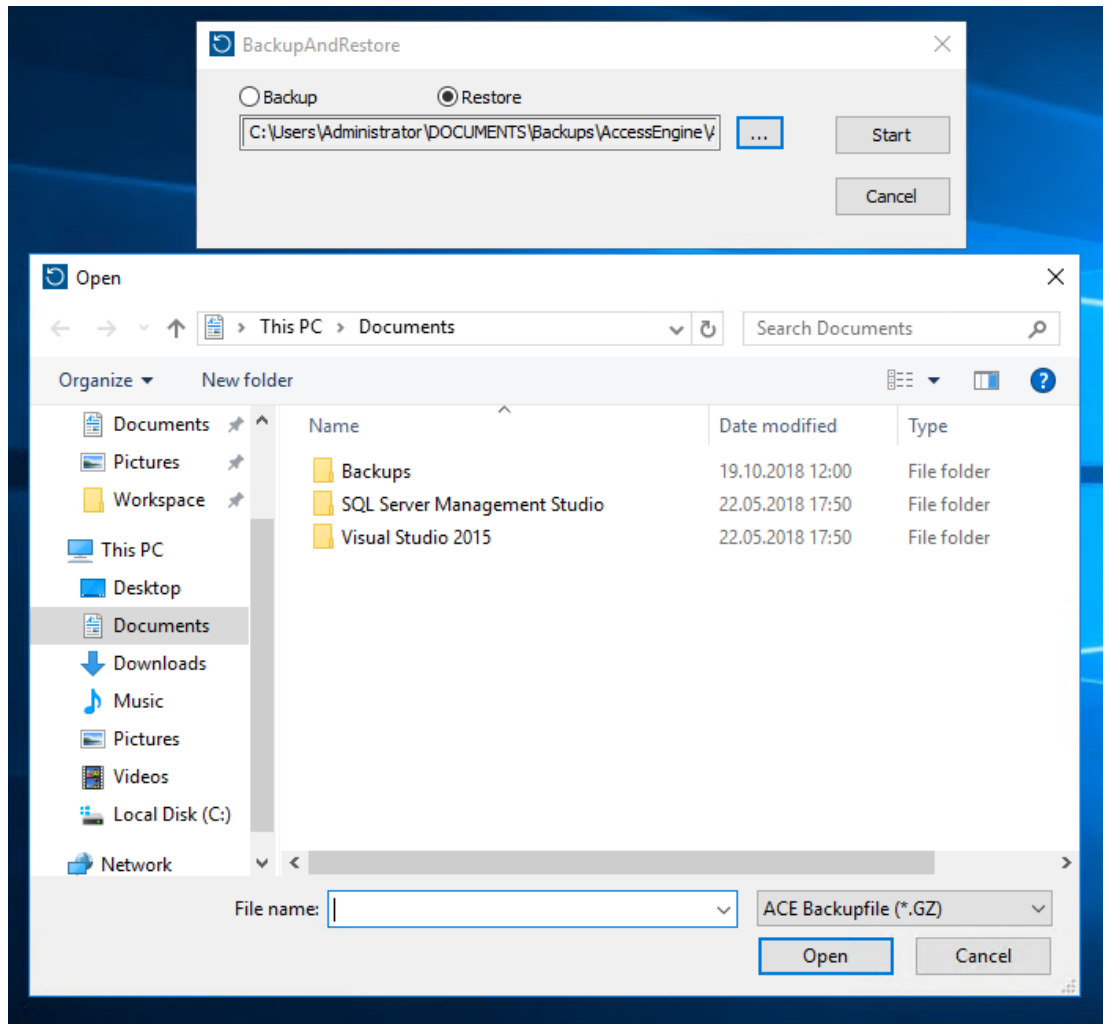

- 7. Geri yükleme işlemini başlatmak için **Start**'a (Başlat) tıklayın.
- 8. Sunucu kimlik bilgileri istendiğinde, sunucu bilgisayarın oturum açma kimlik bilgilerini değil, *sa* gibi bir MSSQL sysadmin kullanıcısının kimlik bilgilerini girin.

- Geri yükleme işlemi başlar

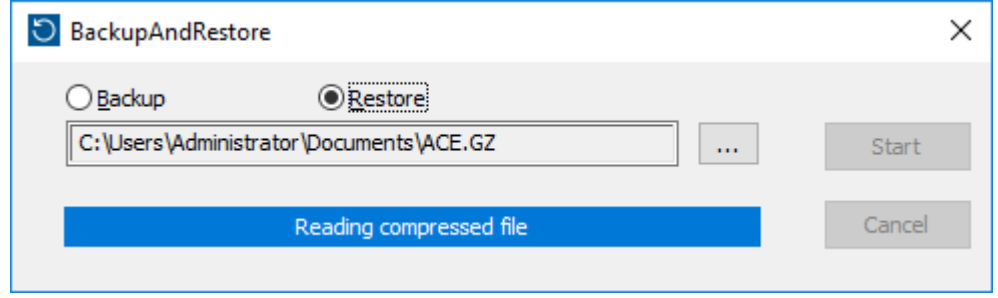

9. Geri yükleme işlemi tamamlandığında Windows **Hizmetleri** uygulamasını çalıştırın ve tüm *Access Engine* ve *Access Management System* hizmetlerini manuel olarak yeniden başlatın.
10. Yedeklenen verileri geçerli sistem verileriyle yeniden eşitlemek için *AMS Server Setup.exe* sunucu kurulum programını Yönetici olarak yürütün.

Bkz.

- *Sistemi yedekleme, sayfa 253*

33.2.1

RMAC'leri yeni bir kurulumu geri yükleme

Not: Bu prosedür yalnızca MAC'ler ve RMAC'lere sahip bir sistemin yedeğini farklı bir donanıma geri yüklediğiniz durumda geçerlidir.

Giriş

Bir yedeği yeni bilgisayarlara geri yüklerseniz yedekleme dosyasında depolanan MAC ve RMAC'in IP adreslerini yeni donanımın IP adresleri olarak yeniden yapılandırmanız gerekir. Bu yapılandırmayı yeni donanımda MACInstaller aracını çalıştırarak yapın.

MACInstaller aracı kurulum ortamında `\AddOns\MultiMAC\MACInstaller.exe` dizininde bulunur

MACInstaller aracının kullanımı *MAC kurucu aracını kullanma, sayfa 51* bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Prosedür

1. MACInstaller aracını 1.MAC'in çalıştığı bilgisayarda çalıştırın. Bu bilgisayar DMS sunucusu veya 1.MAC'e özel bir sunucu olabilir.
 - Araçta, birincil MAC (bu bilgisayar) ve RMAC'in yeni IP adreslerini belirleyin.
2. MACInstaller aracını RMAC'in çalıştığı bilgisayarda çalıştırın.
 - Araçta, birincil MAC ve RMAC'in (bu bilgisayar) yeni IP adreslerini belirleyin.
3. **Restore procedure** (Geri yükleme prosedürü) prosedüründe kaldığınız adıma dönün.

Bkz.

- *MAC kurucu aracını kullanma, sayfa 51*

Sözlük

1. MAC (birinci MAC)

Bir BIS Access Engine (ACE) veya Access Manager (AMS) sistemindeki birincil MAC (Ana Giriş Kontrol Cihazı). DMS ile aynı bilgisayarda bulunabilir, ancak aynı zamanda bir MAC sunucusu olarak bilinen ayrı bir bilgisayarda bir yardımcı MAC gibi de bulunabilir.

Access Sequence Monitoring (Giriş Sırası İzleme)

Bir kişinin ve aracın bir tanımlı Alandan başka birine kadar kimlik kartının her taraması kaydedilerek ve kartın daha önce tarandığı Alanlardan giriş izni verilerek izlenmesi.

ACS

Örneğin, AMS (Access Management System) veya ACE (BIS Access Engine) gibi Bosch kartlı geçiş sistemine ait genel bir terim.

aktarma

özel olarak tanımlanan koşulda bir alarmı askıya almak için.

Alan (Kurma)

Bir kartlı geçiş sisteminde giriş modeli 14'ün giriş gruplandırması. Bu girişlerin birindeki hırsız alarm sistemini aynı anda kurma veya devre dışı bırakma, Arming area (Kurma alanı) parametresinin aynı tek harfli işarete sahip olduğu tüm girişlerde aynı etkiye sahiptir.

AMC donanım anahtarı

AMC'nin belirli donanım parametrelerinden oluşturduğu dahili kimlik doğrulama kodu. Kullanıcıya gösterilmez.

Ana anahtar

Sistemin DCP'den (Cihaz İletişim Şifresi) ürettiği ve karlı geçiş cihazlarını korumak için kullandığı kod. Ana anahtar hiçbir zaman herhangi bir kullanıcıya görünmez.

anti-passback

Bu arada kart söz konusu Alandan çıkmak için taranmadıkça bir kart sahibinin belirli bir süre içinde bir alana girmesinin iki kez engellendiği basit bir Giriş Sırası İzleme biçimi. Anti-passback bir kişinin kimlik bilgilerini izinsiz bir ikinci kişi tarafından kullanılmak üzere bir girişten geri almasını engeller.

asansör grubu

Uyumlu bir şekilde aynı katlara hizmet veren bir asansör grubu. Her asansör grubu bir Hedef Giriş Sunucusu (DES) ile yönetilir.

Beyaz liste (SmartIntego)

Beyaz liste, bir SmartIntego kilitleme sisteminin kart okuyucularında yerel olarak saklanan kart numaralarının listesidir. Okuyucunun MAC'i çevrimdışıysa okuyucu numaraları kendi yerel beyaz listesinde bulunan kartlara giriş izni verir.

Çalışma modu

Bir kartlı geçiş cihazının Cihaz Düzenleyicisi'nin dışında verilen komutlara yanıt verirken Cihaz Düzenleyicisi'ndeki durumu. Yapılandırma değişiklikleri yalnızca işlem modu sona erdikten ve yapılandırma modu geri yüklendikten sonra yürürlüğe girer.

DCP

Kartlı geçiş sisteminin, genellikle AMC cihazları olan tüm alt yerel giriş kontrol cihazlarıyla ağ iletişimini şifrelemek için kullanılan bir ana anahtar oluşturduğu şifredir.

Doğrulama PIN'i

Daha yüksek güvenlik uygulamak için fiziksel bir kimlik bilgisiyle birlikte kullanılan bir Kişisel Tanıma Numarası (PIN).

DSN

Veri Kaynağı adı. Veri kaynağının Açık Veritabanı Bağlantısı'ndaki (ODBC) adı.

DTLS

Veri Birimi Taşıma Katmanı Güvenliği gizlice dinleme ve dış müdahaleye karşı koruma sağlayan güvenli bir iletişim protokolüdür.

Giriş

Giriş terimi bütünüyle bir giriş noktasındaki giriş kontrol mekanizmasını belirtir: Okuyucular, bir çeşit kilitlenebilir bariyer ve donanım elemanları arasından geçirilen elektronik sinyal dizileri ile tanımlanan bir giriş prosedürünü kapsar.

Hedef Giriş Sunucusu (DES)

Seyahat sürelerini optimize etmek için bir asansör grubunu yöneten bilgisayardır.

Hedef Giriş Terminali (DET)

Asansör yolcularının bir asansör grubu için hedef istekleri girebilecekleri cihaz.

Hedef Girişi Yeniden Yönlendiricisi (DER)

Bir Otis CompassPlus sistemindeki bir Hedef Giriş Sunucusu (DES) ile aynı seviyede bulunan bir bilgisayar. Tüm asansör gruplarına bağlanır ve işi, DES cihazlarının verimliliğini artırmaktır.

Hedef Gönderme Sistemi (DDS)

Hedef Yönetim Sistemi olarak da bilinir, ancak yalnızca DDS kısaltması kullanılır. Otis CompassPlus, bir tür DDS'dir.

IDS

Hırsız alarm sistemi olarak da bilinen hırsız algılama sistemi.

IPConfig aracı

Kartlı geçiş sistemi içindeki donanım cihazlarının ağ ve ağ güvenlik ayarlarını yapılandırmak için kullanılan ayrı bir yardımcı program.

Kapı modeli

Belirli bir giriş tipinde saklanan bir yazılım şablonu. Kapı modelleri, giriş kontrol sistemlerinde girişlerin tanımını kolaylaştırır.

MAC (Master Access Controller)

Kartlı geçiş sistemlerinde, genellikle AMC'ler (Access Modular Controller) olan Yerel Giriş Kontrol Cihazlarını koordine eden ve kontrol eden bir sunucu programı.

MAC sunucusu

Donanım: Bir MAC veya RMAC'nin çalıştığı bir Access Engine (ACE) veya Access Management System'daki (AMS) bir bilgisayar (DMS sunucusu dışında).

Montaj noktası

İnsanların bir binayı tahliye ettikten sonra beklemeleri gereken yer.

Nokta

Hırsızlık denetimli bir alanda yapılan hırsızlığı tespit etmek için bir sensör. Bazı bağlamlarda noktalar, bölgeler veya sensörler olarak adlandırılmış olabilir.

Normal mod

Ofis modunun aksine, normal mod yalnızca okuyucuda geçerli kimlik bilgileri sunan kişilere giriş izni verir.

Ofis modu

Ofis veya çalışma saatleri sırasında bir girişteki giriş kontrolünün askıya alınması.

Otomatik plaka tanıma (ANPR)

Genellikle karayolu taşıtlarının plakalarını okumak ve işlemek için video teknolojisinin kullanılması.

Rastgele LCD anahtarı

AMC'nin her yeniden başlatıldığında yeniden oluşturduğu geçici alfa sayısal kod. Anahtar AMC'nin sıvı kristal ekranında (LCD) görüntülenebilir ve ağ iletişiminin kimliğini doğrulamak için yazılım araçları tarafından istenebilir.

REX

"Çıkış talebi". Kapıdan çıkış yapılmasına izin vermek için bir kapının içeriden kilidinin açılmasını talep eden sinyal. Sinyal tipik olarak girişin iç kısmında bulunan bir basma düğmesi veya çubuk tarafından, bazen de bir hareket dedektörü tarafından tetiklenir.

RMAC

Mevcut bir MAC'nin eş zamanlı bir ikizi olan ve ilk MAC hata verirse veya bağlantısı kesilirse verilerin yönetimini devralan yedek bir ana giriş kontrol cihazı (MAC).

RPS

Uzaktan Programlama Yazılımı. Bir ağdaki yangın veya hırsız alarmı kontrol panellerini yöneten program.

SmartIntego

Simons Voss Technologies'in ürettiği bir dijital kilitleme sistemi. SmartIntego, bazı Bosch giriş kontrol sistemlerine entegre edilir.

şifre entropisi

Rastgeleliği, kullanılabilir simge sayısı ve kullanılan gerçek simge sayısı gibi faktörlerden hesaplanan şifre gücü ölçüsü.

takip

Birisinin kendi kimlik bilgilerini göstermeden bir giriş aracılığıyla yetkili bir kart sahibini yakından izleyerek giriş kontrolünden kurtulma.

Tanım PIN'i

Giriş için gerekli tek kimlik bilgisi olan bir Kişisel Tanım Numarası (PIN).

Tehdit uyarısı

Tehdit seviyesini tetikleyen bir alarm. Uygun yetkiye sahip kişiler ani bir eylemle, örneğin operatör kullanıcı arayüzü, donanım sinyali (ör. basmalı düğme) ile veya herhangi bir okuyucuya özel bir alarm kartı göstererek bir tehdit uyarısı tetikleyebilir.

Veri Yönetim Sistemi (DMS)

Sistemde kartlı geçiş verilerini yönetmek için en üst düzey bir süreç. DMS, verileri ana kartlı geçiş cihazlarına (MAC) gönderir. MAC ise daha sonra bu verileri yedek kartlı geçiş cihazlarına (genellikle AMC) gönderir.

Yapılandırma modu

Cihaz Düzenleyicisi'ndeki kartlı geçiş cihazlarının varsayılan durumu. Değişiklikler yürürlüğe girer ve alt cihazlara hemen yayılmaz.

Yerel Giriş Kontrol Cihazı (LAC)

Okuyucular ve kilitler gibi çevre kartlı geçiş donanımlarına giriş komutları gönderen ve genel kartlı geçiş sistemi için bu donanımdan gelen istekleri işleyen bir donanım cihazı. En yaygın kullanılan LAC, bir Access Modular Controller veya AMC'dir.

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Hollanda

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2022

Building solutions for a better life.

202209021615