



## AVENAR panel 8000



V d S

- ▶ centrala sustava za dojavu požara potpuno je modularna, može se proširiti na do 32 utora te pruža prilagođena rješenja za primjene srednje velikog i velikog raspona
- ▶ Zaslon visoke razlučivosti u jarkim bojama za prikaz alarma i događaja
- ▶ Dodirna ploha od 8 inča s fiksnim tipkama s mogućnošću programiranja koja omogućuje prilagodbu uvjetima
- ▶ Integrirani Ethernet preklopnik za umrežavanje i sučelja za daljinske usluge, upravljanje zgradom i sustave glasovnih alarma
- ▶ Prilagodljivo lokalnim zahtjevima i propisima

Centrala za dojavu požara omogućuje mješovit rad analogno-adresabilne i konvencionalne tehnologije. Podržava povezivanje perifernih uređaja u topologijama grana ili petlji. Centrala za dojavu požara prepoznaje analogno adresabilne javljače požara, ručne javljače požara, signalne uređaje, ulaze i izlaze kao jedinstvene elemente te tako njima upravlja. Periferni uređaji softverski su grupirani u logičke zone prema potrebama strukture zgrade.

Centrala za dojavu požara potpuno je modularna i primjenjuje funkcionske module koji se postavljaju na utore na šini. Šina funkcionskim modulima osigurava napajanje i internu komunikaciju. Dostupan je širok raspon funkcionskih modula koji osiguravaju: adresabilne petlje, standardne zone, ulaze i izlaze te sučelja za različite uređaje. Centrala za dojavu požara može biti opremljena s ukupno 46 funkcionskih modula od kojih najviše 32 mogu biti moduli analogne adresabilne petlje. Time se dobiva precizno prilagođena centrala za dojavu požara prikladna za primjenu u srednje velikim i velikim sustavima. Dostupne su dvije vrste kućišta za sastavljanje vatrodojavne centrale sustava za dojavu požara:

- kućište za zidnu ugradnju
- kućište za ugradnju na okvir

Tanka kućišta za zidnu montažu montiraju se izravno na zid. Za kućišta za ugradnju na okvir potreban je dodatni okvir između kućišta i zida. Okvir stvara prostor za, primjerice, kabele, pretvarače medija i veće baterije. Moguća je i ugradnja na police od 482,6 mm (19 inča) pomoću posebnog pribora za montažu. Objе vrste kućišta moguće je proširiti s do četiri kućišta da bi se povećao broj utora za funkcionske module.

Kontroler centrale središnja je komponenta vatrodojavne centrale za dojavu požara. Sve se poruke prikazuju na zaslonu u boji. Cijelim se sustavom upravlja putem dodirnog zaslona. Jednostavno sučelje prilagođava se različitim situacijama. To omogućuje ispravan rad koji je jednostavan i jasan te precizan i intuitivan.

Vatrodojavne centrale i tipkovnice serije AVENAR i serije FPA-5000 (MPC-xxxx-B i MPC-xxxx-C) mogu se sjediniti u jednu vatrodojavnu mrežu pomoću sučelja Etherneta i CAN sabirnica. Udaljena tipkovnica služi za decentralizirani rad vatrodojavne centrale ili mreže vatrodojavnih centrala.


Integracija u velike sustave može se provesti pomoću Ethernet sučelja u Bosch centralu hijerarhije (UGM) ili u Building Integration System (BIS). Integracija u

upravljačke sustave treće strane moguća je uz dostupnost poslužitelja OPC i razvojnog softverskog paketa.

Podatkovno sučelje omogućuje nadzor i punu kontrolu nad sustavima glasovnih alarma tvrtke Bosch. To upravljačku ploču sustava za dojavu požara čini cijelovitim sigurnosnim rješenjem.

centrala sustava za dojavu požara konfigurira se na prijenosnom računalu pomoću softvera za programiranje FSP-5000-RPS. Softver za programiranje omogućuje dodatnu prilagodbu, npr. zahtjevima i propisima koji su specifični za određenu državu.

## Pregled sustava

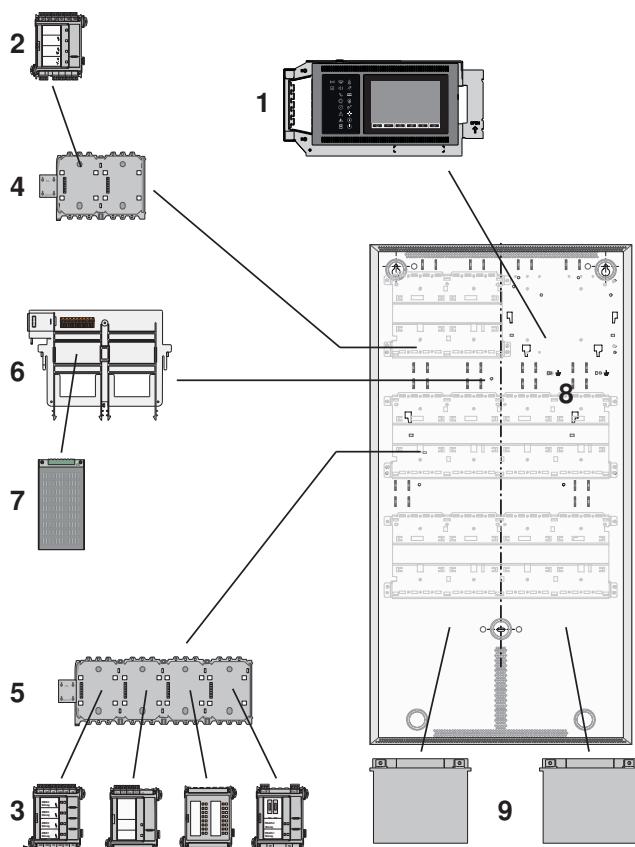

Sl. 1: Primjer konfiguracije

- |  |   |
|--|---|
| 1 Kontroler upravljačke ploče                | 2 Modul kontrolera baterije BCM-0000-B                  |
| 3 Funkcionalni moduli                        | 4 Kratka šina vatrodojavne centrale PRS-0002-C          |
| 5 Duga šina vatrodojavne centrale PRD 0004 A | 6 Nosač napajanja                                       |
| 7 Jedinica za napajanje                      | 8 HBC 0010 A Kućište vatrodojavne centrale za 10 modula |
| 9 Baterije                                   |   |

## Funkcije

AVENAR panel 8000 potpuno je modularna centralna sustava za dojavu požara za srednje velike i velike sustave. Sve komponente vatrodojavne centrale dostupne su pojedinačno za potpunu fleksibilnost i prilagođena rješenja za složene primjene. Safety Systems Designer podržava projektiranje vatrodojavne centrale sustava za dojavu požara. Softver pruža informacije o veličini i broju kućišta, modulima, sučeljima raznih sustava i izračun energetske ravnoteže.

Ovisno o specifičnim zahtjevima, projektiranje obuhvaća odabir među sljedećim mogućnostima:

### 1. Kućište

- Montaža na okvir: tanki dizajn
- Zidna montaža: dodatan prostor za kabele, pretvarače medija i veće baterije
- Dodatni kompleti za ugradnju u rack ormare 19"

### 2. Kontroler upravljačke ploče

- Standardna licenca: detekcija požara u skladu s normom EN54
- Premium licenca: detekcija požara u skladu s normom EN54, razna Ethernet sučelja i posebne značajke
- Redundancija vatrodojavne centrale: s dodatnim kontrolerom vatrodojavne centrale ili tipkovnicom

### 1. Funkcijski moduli

- Analoge adresabilne petlje: standardna ili visoka izvedba
- Standardne zone detekcije
- Standardne zone dojave
- Ulazna i izlazna sučelja
- Serijsko komunikacijsko sučelje
- LED signalni uređaj

### 2. Izvor napajanja

- Kapacitet baterije
- Autonomija baterije: do 72 sata u stanju mirovanja i dodatnih 30 minuta u stanju alarme

## Indikacija alarma

Sve se poruke prikazuju na zaslonu u jarkim bojama. Prikazane poruke sadrže sljedeće informacije:

- Tip poruke
  - Tip aktivacijskog elementa
  - Opis točne lokacije aktivacijskog elementa
  - Logička zona i podadresa aktivacijskog elementa
- 18 LED ikone neprekidno pružaju informacije o stanju rada centrale ili sustava. Crvena LED ikona pokazuje alarm. Žuta LED ikona koja treperi pokazuje grešku.

Žuta LED ikona koja stalno svijetli pokazuje onemogućenu funkciju. Zelena LED ikona pokazuje ispravan rad.  
Dva LED indikatora statusa, crveni i žuti, mogu se programirati. Crveni predstavlja samoodredivi alarm. Žuti predstavlja samoodredivu grešku ili deaktivaciju. Dodatni LED moduli, svaki s 16 crvenim i 16 žutim LED indikatorima, dostupni su za pokazivanje velikog broja samoodredivih alarma, grešaka i deaktivacija.

### **Upravljanje i obrada poruka**

Kao medij za unos na zaslon je postavljena dodirna ploha od 8 inča za rukovanje centralom. Sadrži 6 tipki s fiksnom funkcijom, kao i 3 programabilne funkcijalne tipke.

Primjeri dodjela funkcijalnih tipki:

- Postavljanje kontrolera centrale u dnevni mod rada, postavljanje kontrolera centrale u noćni mod rada
- Omogućivanje točaka detekcije ili izlaza, onemogućivanje točaka detekcije ili izlaza
- Postavljanje standardne osjetljivosti senzora, postavljanje alternativne osjetljivosti senzora

Svaka funkcijalna tipka ima virtualni indikator stanja.

Operator s odgovarajućom razinom korisničkih prava u bilo kojem trenutku može upravljati funkcijalnim tipkama.

### **Pregled evakuacijskih zona i izlaza**

Operator u svakom trenutku ima jasan pregled svih evakuacijskih zona i svih izlaza povezanih s protupožarnom opremom. Svaka zona i izlaz imaju oznaku s programabilnim tekstrom u različitim bojama koje odražavaju stanje: zelena pokazuje da je oprema u stanju mirovanja i da je napajanje dostupno. Crvena pokazuje da je došlo do aktivacije požarnog stanja, a ružičasta da je došlo do aktivacije bez požarnog stanja. Žuta pokazuje grešku ili onemogućeno stanje. Operator s odgovarajućom razinom korisničkih prava putem korisničkog sučelja može započeti evakuaciju u odabranim zonama i aktivirati izlaze povezane s protupožarnom opremom.

### **Pametna sigurnosna veza**

Smart Safety Link je najpouzdanije i najsigurnije sučelje za kombiniranje dojave požara i sustava glasovnog alarma (VAS). Smart Safety Link nudi iznimnu fleksibilnost i mogućnosti proširenja. Veza između ploče sustava za dojavu požara i sustava VAS uspostavljena je dvosmernom podatkovnom komunikacijom. I ploča sustava za dojavu požara i VAS pokazuju poruku po pogrešci kada se veza prekine. U

slučaju prekida veze korisnik može ručno pokrenuti evakuaciju cijele zgrade upotrebom pozivne stanice sustava VAS. Prekid veze sučelja ne dovodi do automatske evakuacije zgrade. Kada se sučelje ponovno uspostavi, ploča sustava za dojavu požara automatski ponovno sinkronizira trenutno stanje alarma sa sustavom VAS. U slučaju požara, ploča sustava za dojavu požara može automatski pokrenuti glasovne objave pomoću virtualnih okidača sustava VAS koje aktiviraju pravila konfiguirana putem softvera FSP-5000-RPS. Ploča sustava za dojavu požara generira poruku nadzora kada se na sustavu VAS pokrene događaj evakuacije. Neispravnost na sustavu VAS generirat će poruku o grešci na korisničkom sučelju ploče sustava za dojavu požara.

### **Spremanje i ispis poruka**

Dolazni alarmi i događaji čuvaju se u zapisniku povijesti. Zapisnik povijesti ima kapacitet za pohranu 10.000 poruka. Poruke se mogu prikazati na zaslonu te ih možete eksportirati. Osim toga, možete priključiti pisač putem modula serijskog sučelja za ispis dolaznih poruka u stvarnom vremenu.

### **Jezici**

Operator može promjeniti jezik korisničkog sučelja. Dostupan je brzi korisnički vodič na svim jezicima. Paket sadrži sljedeće jezike: engleski, njemački, bugarski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, estonski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, latvijski, litavski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, srpski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i turski. Brzi korisnički vodiči na sljedećim jezicima dostupni su samo online na web-mjestu [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com): hebrejski i ukrajinski.

### **Upravljanje operaterima**

Sustav može imati do 200 različitih registriranih operatera. Dopuštena je prijava s korisničkim ID-om i PIN-om od 8 znamenaka. Postoje četiri razine ovlasti. Ovisno o razini ovlasti, operater može izvoditi određene funkcije u skladu s normom EN54-2.

### **Licence**

Kontroler centrale isporučuje se s licencom softvera u izvornom kodu. Ta se softverska licenca ugrađuje tijekom proizvodnje te se ne može mijenjati, opozvati niti prenositi. Licenca određuje maksimalnu veličinu mreže centrala i dostupnost određenih značajki i sučelja.

	Standardna licenca FPE-8000-SPC	Premium licenca FPE-8000-PPC																		
<b>Ethernet sučelje za</b>																				
Sustav za upravljanje zgradom (OPC poslužitelj, BIS, FSM-5000-FSI)		•																		
UGM-2040 centrala hijerarhije		•																		
Sustav glasovnog alarma (Smart Safety Link)		•																		
<b>Praćenje i nadzor</b>																				
Pregled stanja	•	•																		
Istovremeni nadzor	•	•																		
Zasebni nadzor		•																		
<b>Modularnost (maksimalan broj)</b>																				
Utori za funkcionalne module (maks. broj, uključujući utore za LSN module)	46	46																		
LSN moduli (maks. broj)																				
LSN 0300 A moduli (1 utor po modulu)	32	32																		
LSN 1500 A moduli (2 utora po modulu)	11	11																		
<b>Redundancija centrale</b>																				
Redundantni kontroler	•	•																		
Tipkovnica kao redundantni kontroler	•	•																		
<b>Mreža</b>																				
Mreža centrala	centrale, udaljene tipkovnice	centrale, udaljene tipkovnice, poslužitelji																		
Maks. broj čvorova	32	32																		
<b>Funkcionalni moduli</b>																				
<p>Funkcijski moduli neovisne su zatvorene jedinice. Postavljaju se u utore na šinama vatrodojavne centrale. Tako se napajanje i podatkovna komunikacija s upravljačkom pločom dobavljač automatski. centrala automatski prepoznaje modul bez dodatnih postavki i pokreće ga u zadanom načinu rada (uključi i radi).</p> <p>Ožičenje za vanjske komponente provodi se pomoću kompaktnih priključaka ili vijčanih priključaka. Nakon zamjene dovoljno je samo ponovno umetnuti priključke. Više nema potrebe za zahtjevnim ponovnim ožičenjem.</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modul</th><th>Opis</th><th>Funkcija</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BCM-0000-B</td><td>Modul kontrolera baterija</td><td>Kontrola napajanja vatrodojavne centrale i razine punjenja baterije</td></tr> <tr> <td>CZM 0004 A</td><td>Modul za standardne zone</td><td>Povezivanje standardnih perifernih uređaja pomoću četiri standardnih linija s nadzorom</td></tr> <tr> <td>ENO 0000 B</td><td>Vanjski obaveštajni modul</td><td>Povezivanje vatrogasnog opreme u skladu s DIN 14675</td></tr> <tr> <td>FPE-5000-UGM</td><td>Sučelje modula za UGM</td><td>Veza sa sustavima (njih UGM)</td></tr> <tr> <td>IOP 0008 A</td><td>Ulazno-izlazni modul</td><td>Samostalni zasloni ili fleksibilne veze raznih električnih uređaja s nezavisnim digitalnim ulazima (njih 8) i otvorenim kolektorskim izlazima (njih 8)</td></tr> </tbody> </table>			Modul	Opis	Funkcija	BCM-0000-B	Modul kontrolera baterija	Kontrola napajanja vatrodojavne centrale i razine punjenja baterije	CZM 0004 A	Modul za standardne zone	Povezivanje standardnih perifernih uređaja pomoću četiri standardnih linija s nadzorom	ENO 0000 B	Vanjski obaveštajni modul	Povezivanje vatrogasnog opreme u skladu s DIN 14675	FPE-5000-UGM	Sučelje modula za UGM	Veza sa sustavima (njih UGM)	IOP 0008 A	Ulazno-izlazni modul	Samostalni zasloni ili fleksibilne veze raznih električnih uređaja s nezavisnim digitalnim ulazima (njih 8) i otvorenim kolektorskim izlazima (njih 8)
Modul	Opis	Funkcija																		
BCM-0000-B	Modul kontrolera baterija	Kontrola napajanja vatrodojavne centrale i razine punjenja baterije																		
CZM 0004 A	Modul za standardne zone	Povezivanje standardnih perifernih uređaja pomoću četiri standardnih linija s nadzorom																		
ENO 0000 B	Vanjski obaveštajni modul	Povezivanje vatrogasnog opreme u skladu s DIN 14675																		
FPE-5000-UGM	Sučelje modula za UGM	Veza sa sustavima (njih UGM)																		
IOP 0008 A	Ulazno-izlazni modul	Samostalni zasloni ili fleksibilne veze raznih električnih uređaja s nezavisnim digitalnim ulazima (njih 8) i otvorenim kolektorskim izlazima (njih 8)																		
ANI 0016 A	LED modul	Prikazivanje stanja sustava putem crvenih (16) i žutih (16) LED žaruljica koje je moguće slobodno programirati																		

Modul	Opis	Funkcija
IOS 0020 A	Komunikacijski modul, 20 mA	Sa sučeljima S20 i RS232
IOS 0232 A	Komunikacijski modul, RS232	Veza dvaju uređaja putem dva nezavisna serijska sučelja, npr. za Plena ili pisac.
LSN 0300 A	Modul petlje 300 mA	Povezivanje LSN petlje s elementima LSN improved (do 254) ili elementima LSN classic (do 127) uz maksimalnu električnu struju linije od 300 mA
LSN 1500 A	Modul petlje 1500 mA	Povezivanje LSN petlje s elementima LSN improved (do 254) uz maksimalnu električnu struju voda od 1500 mA ili elementima LSN classic (do 127) uz maksimalnu električnu struju linije od 300 mA
NZM 0002 A	Modul zone uređaja za uzbunjivanje	Omogućuje priključivanje dvaju krugova konvencionalnih uređaja za uzbunjivanje s nadzorom.
RMH 0002 A	Visokonaponski relejni modul	Povratna veza vanjskih elemenata s nadzorom i s dva releja izmjeničnog kontakta prikladna za prebacivanje naponske mreže
RML 0008 A	Niskonaponski relejni modul	Za niskonaponsko prebacivanje s osam releja izmjeničnog kontakta

### ① Alarm obavijesti

Safety Systems Designer može se koristiti za projektiranje vatrodojavnog sustava koji je u skladu s odgovarajućim ograničenjima (npr. dužine kabela i napajanja).

### ① Alarm obavijesti

Safety Systems Designer za vatrodojavne sustave omogućuje procjenu dimenzija sustava, energetskih preduvjeta, količine i cijene potrebnih elemenata tijekom svake faze planiranja. Softver je namijenjen za stručnjake za planiranje i projektiranje koji žele napraviti troškovnik za vatrodojavni sustav.

### Točke detekcije

Svaki element ili ulaz koji može aktivirati alarm smatra se točkom detekcije. Samostalna centrala upravlja s najviše 4096 točaka detekcije. centrala koja radi na mreži upravlja s najviše 2048 točaka.

Svi elementi i ulazi koji u postavkama vrste poruka nisu klasificirani kao Input smatraju se točkama detekcije. Stoga se svi elementi i ulazi koji su u postavkama vrste poruka klasificirani na jedan od sljedećih načina smatraju točkama detekcije:

- Požar
- Unutarnji požar

- Nadz. opr.
- Višekriterijski
- Dim
- Pogreška
- Toplina
- Voda

Ovisno o vrsti elementa moguće je odabrat samo neke vrste poruka. Elementi i ulazi koji mogu aktivirati alarm obuhvaćaju sve ručne i automatske detektore, kao i module te module sučelja navedene u nastavku na temelju dostupnih ulaza.

### Moduli Točke detekcije

CZM 0004 A	Do 4 (1 točka detekcije po zoni)
IOP 0008 A	Do 8 (1 točka detekcije po nadziranom ulazu)
RMH 0002 A	Do 2
ENO 0000 B	zahtijeva 1 točku detekcije samo ako je otpusni element FSE povezan i programiran pomoću softvera za programiranje FSP-5000-RPS
FPP-5000-TI	2

### Moduli sučelja Točke detekcije


FLM-420/4CON	Do 2
FLM-420-I8R1	Do 8
FLM-420-I2	Do 2
FLM-420-08I2	Do 2
FLM-420-01I1	Do 1
FLM-420-RHV	Do 2
FLM-420-RLE-S	Do 2

### Umrežavanje

Moguće je povezati do 32 kontrolera centrale, daljinske tipkovnice i OPC poslužitelja koji čine mrežu. Na centralama i tipkovnicama prikazuju se sve poruke, a možete i stvoriti grupu centrala i tipkovnica. Unutar jedne grupe mogu se prikazivati samo poruke te grupe.

Moguće su različite topologije mreže alarma:

- CAN petlja
- Ethernet petlja
- Ethernet/CAN dvostruka petlja
- CAN petlja s Ethernet segmentima
- Glavna Ethernet s potpetljama (Ethernet/CAN)

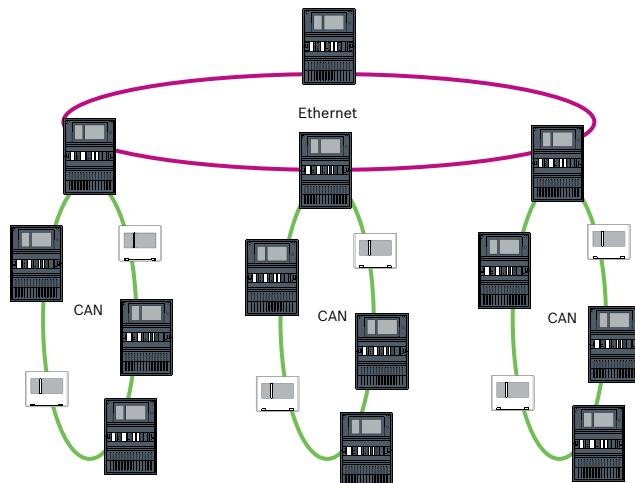

### Sučelja

Značajke kontrolera centrale

- 2 CAN sučelja (CAN1/CAN2) za umrežavanje
- 1 priključak šine
- 4 Ethernet sučelja (1 / 2 / 3 / 4) za umrežavanje, predviđena upotreba:
  - 1 i 2 (plavo): mreža centrala
  - 3 (zeleno): sustav za upravljanje zgradom, centrala hijerarhije, sustav glasovnog alarma
  - 4 (crveno): Remote Services
- 2 alarmna nadzorna ulaza (IN1/IN2)
- 1 USB funkcionalno sučelje za konfiguraciju putem uređaja FSP-5000-RPS
- 1 sučelje memoriske kartice

### Regulatorne informacije

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete
Ujedinjeni Arapski Emirati	MOI 2013-3-56006 AVENAR panel 8000   AVENAR panel 2000
Njemačka	VdS-S S 221001 AVENAR panel   keypad
Europa	CPR 0786-CPR-21699 AVENAR panel 8000
Izrael	SII 7152327281/2 AVENAR panel 8000
Maroko	CMIM AVENAR panel 8000   AVENAR keypad 8000
Malezija	BOMBA 23-340 AVENAR panel 8000   AVENAR keypad 8000
Srbija	KVALITET AVENAR panel 8000
Slovačka	PHZ 2021002517-2 AVENAR panel 8000   AVENAR panel 2000   AVENAR keypad 8000
Ukrajina	DCS 0000957-20 AVENAR panel 8000   AVENAR keypad 8000

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete	
Vlada posebnog upravnog područja Makao	CB	2069/GEL/DPI/2023
Njemačka	VdS	G 220047 AVENAR panel 8000
Švicarska	VKF	AEAI 31626 AVENAR panel 8000   AVENAR panel 2000   AVENAR keypad 8000
Europa	CE	AVENAR panel 8000   AVENAR keypad 8000
Belgija	BOSEC	B - 9174 - FD - 894
Poljska	CNBOP	4290/2021 AVENAR panel 8000
Češka Republika	TZÚS	080-023743 AVENAR panel 8000   AVENAR panel 2000   AVENAR keypad 8000

### Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Softver za programiranje FSP-5000-RPS omogućuje prilagodbu zahtjevima koji su specifični za projekt i državu. Softver za programiranje i povezana dokumentacija dostupni su na web-mjestu [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) za korisnike koji imaju prava pristupa. Informacije o softveru za programiranje mogu se pronaći i u online pomoći za FSP-5000-RPS.

### Opće upute za planiranje

- Tijekom planiranja potrebno je uvažiti standarde i smjernice specifične za pojedinu državu.
- Potrebno je pridržavati se propisa regionalnih vlasti i institucija (npr. vatrogasne službe).
- Imajte na umu da prema tim standardima i smjernicama maksimalan broj funkcija koje mogu podbaciti u više zona može biti ograničen na jedan. Na primjer, ako podbaci pomoćni izvor napajanja, samo detektori požara i/ili ručni dojavljivači požara u jednoj zoni mogu podbaciti.
- Preporučujemo korištenje petlji kad god je moguće s obzirom na to da one poboljšavaju sigurnost više od linija grane.
- Završavanje svake grane i T-grane EOL modulom ključno je za postavljanje cjelevoitog sustava protupožarnih alarma s proširenim praćenjem linije (postupni kratki spoj i postupno povećanje otpora linije).
- Standardne detektore iz portfelja vatrogasnih proizvoda tvrtke Bosch moguće je povezati na jedan od sljedećih načina:
  - Pomoću standardnog modula CZM 0004 A 4 zone  
U tom su modulu četiri primarne linije istosmjerne struje (zone).

- Pomoću modula GLT sučelja FLM-420/4-CON na LSN sabirnici za dvije zone
- Imajte na umu ograničenje sustava za broj LSN elemenata.
- Svakom elementu ili ulazu koji može aktivirati alarm potrebna je točka detekcije. Ulazi se smatraju točkama detekcije ako su programirani na odgovarajući način pomoću softvera za programiranje FSP-5000-RPS.
- U skladu s normom EN 54-2, najviše 512 detektora i njihovih funkcija mogu podbaciti ako je komponenta sustava u kvaru.
- Samo se baterije od 12 V/45 Ah mogu upotrebljavati u kućištima za ugradnju na okvire.
- Koristite osigurače koji su u skladu s nacionalnim propisima da biste zaštitili vodove napajanja.
- Preporučuje se sljedeći kabel za detektor požara: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm, crveni.

#### Ograničenja sustava za svaki Modul petlje

- Moguće je povezati module LSN sučelja, LSN detektore i uređaje za obavljevanje na jednu petlju ili liniju grane.
- U slučaju miješane veze elemenata LSN classic i LSN improved dozvoljeno je maksimalno 127 elemenata.
- Moguće je korištenje neoklopljenih kabela.
- Ograničenja po modulu LSN 0300:
  - Moguće je povezati do 127 elemenata LSN classic ili 254 elemenata LSN improved
  - Potrošnja struje iznosi do 300 mA
  - Duljina kabela do 1600 m
- Ograničenja po modulu LSN 1500:
  - Moguće je povezati do 127 elemenata LSN classic ili 254 elemenata LSN improved
  - Potrošnja struje iznosi do 1500 mA ako su povezani elementi LSN improved
  - Potrošnja struje iznosi do 300 mA ako su povezani elementi LSN classic
  - Duljina kabela do 3000 m

#### Uvjeti u okolini

- Sastavljanje i rad vatrodojavne centrale sustava za dojavu požara mora se provoditi u čistom i suhom zatvorenom prostoru.
- Dopuštena relativna vlažnost: maksimalno 95 % na 25 °C, bez kondenzacije
- Za optimalni radni vijek baterije upravljačkom pločom trebalo bi upravljati samo na mjestima s normalnom sobnom temperaturom.
- Nemojte koristiti uređaje na kojima je vidljiva kondenzacija.

#### Pozicioniranje

- Elementi za upravljanje i prikaz trebaju biti smješteni u razini očiju.

Udaljenost između gornjeg ruba kućišta i središta zaslona kontrolera vatrodojavne centrale iznosi oko 11 cm. Na primjer, ako je razina očiju na 164 cm, visina za ugradnju gornjeg ruba kućišta jest 175 cm.

- Za ugradnju kućišta na okvire potrebno je s desne strane posljednjeg kućišta oslobođiti barem 230 mm prostora, koji je namijenjen zakretanju ugrađenih kućišta (npr. radi povezivanja, održavanja ili servisiranja).
- Potrebno je ostaviti dovoljno prostora ispod i pored vatrodojavne centrale za moguća proširenja, npr. radi dodatnog napajanja ili proširenja kućišta.

#### Sustav za upravljanje zgradom

- U slučaju povezanosti na sustav za upravljanje zgradom (Bosch Building Integration System, BIS) putem Ethernet sučelja pomoću OPC poslužitelja, potrebno je držati se sljedećega:

U slučaju mreže koja obuhvaća više zgrada presudno je razjasniti s administratorom mreže je li mreža namijenjena za povezivanje više zgrada (npr. da nema tehničke interferencije zbog različitih potencijala za uzemljenje).

#### Firmver kontrolera upravljačke ploče

Dostupne su dvije verzije firmvera za kontroler upravljačke ploče sustava za dojavu požara: verzija 3.x i verzija 4.x.

Firmver V3.x omogućuje mrežnu kompatibilnost s naslijedenim FPA-5000 pločama serije (MPC-xxxx-B i MPC-xxxx-C) te tipkovnicom FMR-5000.

To znači da kada se na uređajima AVENAR panel i AVENAR keypad izvršava firmver V3.x, sadrže samo vezane značajke proizvoda i periferne uređaje koji su dostupni i za seriju FPA-5000.

Od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. firmver upravljačke ploče verzije 3.x nalazit će se u načinu za održavanje. U tom će se razdoblju objavljivati nove verzije koje sadrže samo popravke za kritične greške i sigurnosne propuste.

Od 1. siječnja 2022. nadalje, nove značajke proizvoda, novi LSN periferni uređaji, novi jezici grafičkog korisničkog sučelja i normativne promjene bit će dostupni samo u firmveru verzije 4.x.

Firmver verzije 4.x ekskluzivan je za uređaje AVENAR panel i AVENAR keypad.

#### Tehničke specifikacije

##### Općenita ograničenja sustava

vatrodojavne centrale/udaljene tipkovnice/OPC poslužitelji na mreži	Maks. broj
Ethernet / CAN	32

Elementi LSN	Maks. broj
Samostalna centrala	4096
Po umreženoj centrali	2048

Elementi LSN	Maks. broj
Ukupna mreža	32768

Točke detekcije	Maks. broj
centralna, bez redundancije	512
Samostalna centrala, s redundancijom	4096
Umrežena centrala, s redundancijom	2048
Ukupna mreža	32768

Grupe NAC	Maks. broj
Grupe NAC s više sirena FNM-420, po petlji	6

Sustav glasovnog alarma	Maks. broj
U mreži CAN, po centrali (premium licenca)	1
U ukupnoj mreži Ethernet (premium licenca)	1
Okidači (svaki se okidač smatra jednom grupom sirena)	244
Ethernet sučelje	
Okidači (svaki se okidač smatra jednom grupom sirena)	120
Sučelje RS-232	

#### Ograničenja sustava po vatrodojavnoj centrali

Po upravljačkoj ploči sustava za dojavu požara	Maks. broj
Kompleti, npr. skupina za premošćivanje Ti kompleti uključuju komplete koji se automatski stvaraju za svaku sabirnicu LSN.	192
Funkcionalni moduli (s redundancijom upravljačke ploče)	42
Funkcionalni moduli	46
Pisač	4
Counters (Brojači alarma, vanjski, unutarnji, probni)	3
Unosi u bazi događaja	10000
FSP-5000-RPS konfiguracijska sučelja (USB)	1
Maksimalan broj izlaza (sirene, kontrole itd.) istovremeno aktiviranih zbog istog događaja	508

#### Konfiguracijska ograničenja po upravljačkoj ploči sustava za dojavu požara

Konfiguracijska ograničenja po upravljačkoj ploči sustava za dojavu požara (FSP-5000-RPS)	Maks. broj
Kanali mjerača vremena	20
Programi upravljanja vremenom	19
Konfiguracija za određeni dan	365
Razine ovlasti	4
Profili korisnika	200
Brojači iznosa i brojači (ukupni)	60000
Objekti za izvoz, uključujući brojače iz cijele grupe centrala (bez unaprijed definiranih sistemskih brojača)	2000
Objekti za uvoz, uključujući brojače (bez unaprijed definiranih sistemskih brojača)	2000
Automatske veze s udaljenom tipkovnicom	3
Blokovi pravila ovisnih o stanju (ovisi o mogućim vrstama aktivacija)	8
Maksimalni broj pravila u bloku	254

#### Broj funkcijskih modula

Broj funkcijskih modula	Maks. broj
ANI 0016 A	32
BCM-0000-B	8
CZM 0004 A	32
ENO 0000 B	8
FPE-5000-UGM	4
IOP 0008 A	32
IOS 0020 A	4
IOS 0232 A	4
LSN 0300 A	32
LSN 1500 A	11
NZM 0002 A	8
RMH 0002 A	32
RML 0008 A	32

## Gubitak snage u komponentama vatrodojavne centrale

Komponenta	Gubitak snage
ANI 0016 A	0,62 W (sve LED diode su uključene)
BCM-0000-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,96 W (kontroler + uključena zelena LED dioda)</li> <li>1,44 W (po AUX-u s 1,06 A opterećenja)</li> </ul>
CZM 0004 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,65 W (za liniju sa 100 mA opterećenja)</li> <li>3,36 W (za četiri linije sa 100 mA opterećenja na svakoj)</li> </ul>
ENO 0000 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,44 W (jedan relej aktiviran)</li> <li>7,80 W (četiri releja aktivirana + aktivno zagrijavanje spremišta za ključ)</li> </ul>
FPE-5000-UGM	0.17 W
FPE-8000-FMR	maks. 12 W
FPE-8000-PPC	maks. 10 W
FPE-8000-SPC	maks. 10 W
IOP 0008 A	0,24 W
IOS 0020 A	0,36 W
IOS 0232 A	0,36 W
LSN 0300 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,50 W (AUX s 490 mA opterećenja)</li> <li>2,72 W (LSN)</li> </ul>
NZM 0002 A	0,96 W
PRD 0004 A	0,07 W
PRS-0002-C	0,07 W
RMH 0002 A	1,16 W
RML 0008 A	1,04 W (svi releji aktivirani)
UPS 2416 A	28,00 W

### Električni

Raspon ulaznog napona	100 - 240 V izmjenične struje
Raspon ulazne frekvencije	Od 50 Hz do 60 Hz
Izvor napajanja (EN 62368-1)	PS 3

Električni izvor (EN 62368-1)	ES 3
Priključni kontakti 24 V+/- ①, 24 V+/- ②:	
Izlazni napon (min – maks)	20,4 – 30 V podržana baterija
Izlazna struja (min – max) (x 2)	0 – 2,8 A
Izvor napajanja (EN 62368-1)	PS 2
Električni izvor (EN 62368-1)	ES 1

### Mehanički

Klasa zapaljivosti	UL94-V0
LCD zaslon (pixeli)	Zaslon WVGA 800 x 480 od 7 inča u boji
Elementi za rukovanje i prikaz	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 tipki</li> <li>18 LED dioda</li> </ul>
Materijal kućišta	Lim, obojeni
Boja kućišta	Kamenosiva, RAL 7015
Prednja boja	Antracitno siva, RAL 7016
Vrsta baterije za ugradnju na zid, verzija <sup>1</sup>	12V 24 – 27 Ah
Vrsta baterije za ugradnju na okvir, verzija <sup>2</sup>	12V 38 – 45 Ah

<sup>1</sup> Informacije za naručivanje: IPS-BAT12V-27AH, F.01U.579.781

<sup>2</sup> Informacije za naručivanje: IPS-BAT12V-45AH, F.01U.579.782

### Ekološki

Sigurnosna klasa u skladu s normom EN 62368-1	Oprema klase 1
Dopuštena temperatura okoline tijekom rada	-5 °C do 50 °C
Dopuštena temperatura za skladištenje	-20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost	Maks. 95 % bez kondenzacije pri 25 °C
Kategorija zaštite	IP 30
Hlađenje	Prirodna konvekcija*

\*Ne blokirajte otvore za ventilaciju.

## Informacije o naručivanju

### FPE-8000-SPC Upravljač ploče, standardna licenca

središnja komponenta sustava AVENAR panel 8000 koja se isporučuje sa standardnom licencom koja određuje veličinu mreže, kao i značajke detekcije požara u skladu s normama. Cijelim se sustavom upravlja putem zaslona na dodir, a sve se poruke prikazuju u odgovarajućoj boji. Jednostavno korisničko sučelje prilagođava se različitim zahtjevima.

Broj narudžbe **FPE-8000-SPC | F.01U.327.090**

### FPE-8000-PPC Upravljač ploče, premium licenca

središnja komponenta sustava AVENAR panel 8000 koja se isporučuje s premium licencem. Osim mogućnosti mreže i veličine mreže, kao i značajki detekcije požara u skladu s normama, premium licenca omogućuje sučelja za sustave OPC, FSM-5000-FSI, UGM-2040, Smart Safety Link. Omogućeno je zasebno upravljanje evakuacijskim zonama i protupožarnim sustavom. Cijelim se sustavom upravlja putem zaslona na dodir, a sve se poruke prikazuju u odgovarajućoj boji. Jednostavno korisničko sučelje prilagođava se različitim zahtjevima.

Broj narudžbe **FPE-8000-PPC | F.01U.352.441**

## Dodatni pribor

### ANI 0016 A Modul dojavljivača

prikazuje status 16 točaka detekcije koje se mogu pojedinačno programirati

Broj narudžbe **ANI 0016 A | 4.998.137.262**

### BCM-0000-B Modul kontrolera baterije

nadzire napajanje vatrodojavne centrale sustava za dojavu požara i punjenje baterija

Broj narudžbe **BCM-0000-B | F.01U.081.384**

### CZM 0004 A Standardni modul zone

za povezivanje standardnih perifernih uređaja; pruža četiri standardne linije s nadzorom

Broj narudžbe **CZM 0004 A | 4.998.137.270**

### ENO 0000 B Modul za vanjsko uzbunjivanje

za povezivanje vatrogasne opreme u skladu s normom DIN 14675

Broj narudžbe **ENO 0000 B | F.01U.063.204**

### FPE-5000-UGM Sučelje modula za UGM

za povezivanje centrala sustava za dojavu požara FPA-5000 i FPA-1200 s nadređenim sustavima (UGM 2020, FAT 2002/RE, FSM-2000)

Broj narudžbe **FPE-5000-UGM | F.01U.028.289**

### IOP 0008 A Ulazni/izlazni modul

za samostalne zaslone ili fleksibilne veze raznih električnih uređaja s osam nezavisnih digitalnih ulaza i osam otvorenih kolektorskih izlaza

Broj narudžbe **IOP 0008 A | 4.998.137.269**

### IOS 0020 A Komunikacijski modul, 20mA

sadrži jedno sučelje za S20 i jedno za RS232

Broj narudžbe **IOS 0020 A | 4.998.137.266**

### IOS 0232 A Komunikacijski modul, RS232

za povezivanje dvaju uređaja, npr. sustava glasovnog alarma Plena, prijenosnog računala ili pisača, putem dva nezavisna serijska sučelja

Broj narudžbe **IOS 0232 A | 4.998.137.267**

### LSN 0300 A LSN modul sabirnice, 300mA

za povezivanje LSN petlje s do 254 elementa LSN improved ili 127 elemenata LSN classic maksimalne električne struje linije od 300 mA

Broj narudžbe **LSN 0300 A | 4.998.137.277**

### LSN 1500 A LSN modul sabirnice, 1500mA

za povezivanje LSN petlje s do 254 elementa LSN improved maksimalne električne struje linije od 1500 mA ili do 127 elemenata LSN classic maksimalne električne struje linije od 300 mA

Broj narudžbe **LSN 1500 A | 4.998.137.278**

### NZM 0002 A Modul za uzbunjivanje zone uređaja

za povezivanje dviju odvojenih linija zone uređaja za uzbunjivanje, nudi dvije primarne linije s nadzorom

Broj narudžbe **NZM 0002 A | 4.998.137.275**

### RMH 0002 A Relejni modul, visokonaponski

nudi dva releja izmjeničnog kontakta (vrste C) za visoki napon, za nadzirano povezivanje vanjskih elemenata s povratnom vezom

Broj narudžbe **RMH 0002 A | 4.998.137.274**

### RML 0008 A Relejni modul, niskonaponski

nudi osam releja izmjeničnog kontakta (vrsta C) za niski napon

Broj narudžbe **RML 0008 A | 4.998.137.265**

### FPE-8000-CRP Kabeli za redundantni kontroler

Služi za redundantno povezivanje kontrolera jedne centrale s kontrolerom druge centrale

Broj narudžbe **FPE-8000-CRP | F.01U.349.391**

## Usluge

### EWE-FPA5MPC-IW 12 mths wrty ext FPA-5000

#### upravljač glavne ploče

Producenje jamstva od 12 mjeseci

Broj narudžbe **EWE-FPA5MPC-IW | F.01U.360.726**

#### Predstavljaju:

##### Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)