
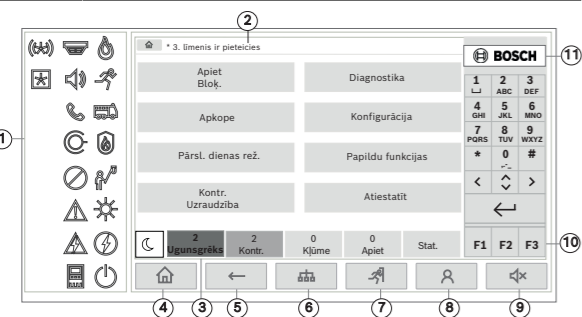


## Paneļa pārskats


### Uzmanību!

 Izmantojot skārienkrānu, nelietojiet asus vai smailus priekšmetus. Nenovietojiet skārienkrānu tiešā saules gaismā.




- 1 Statusa LED indikatori
- 2 Informācijas josla
- 3 Statusa josla
- 4 Sākuma izvēlnes atvēršana
- 5 Atpakaļ
- 6 Parāda tīklā savienoto paneļu sarakstu un izveido attālu savienojumu ar tīklā esošu paneli.
- 7 Parāda un uzrauga visas trauksmes zonas
- 8 Pieteikšanās paneli un personalizētas izvēlnes izsaukšana
- 9 Iekšējā zummera izslēgšana
- 10 Funkciju taustiņi, programmējami


## Evakuācija

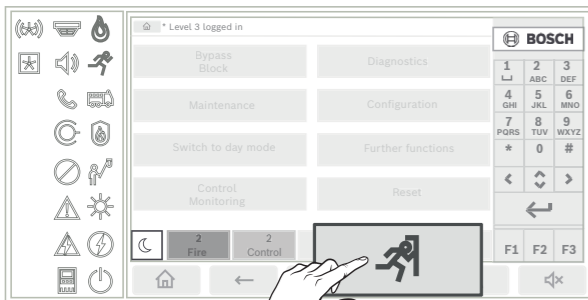

Spiediet evakuācijas pogu, lai atvērtu visu pieejamo evakuācijas zonu sarakstu.

Lai atrastu konkrētu zonu, ievadiet brīdinājuma ierīču


grupas numuru un nospiediet .

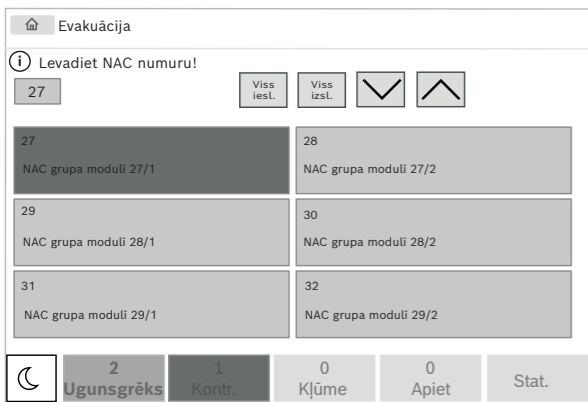


11 Displeja atbalsta informācija

## Statusa LED indikatori

	Krāsa *	Nozīme
	S	Ugunsgrēka trauksme
	S	Notiek evakuācija
	S	Aktivizēta ugunsgrēka trauksmes pārraide
	S	Aktivizētas uguns aizsardzības ierīces
	Dz	Apkopes režīms
	Dz	Dienas režīms / aizkaves aktīvas
	Dz	Viss izslēgts
	Dz	Vispārēja kļūme
	Dz**	Ugunsgrēka detektora kļūme / izslēgts
	Dz**	Signalizācijas ierīces kļūme/ izslēgta
	Dz**	Trauksmes pārraides ierīces kļūme / izslēgta

	Dz**	Savienojums ar uguns aizsardzības ierīcēm bojāts / izslēgts
	Dz	Strāvas padeves kļūme
	Z	Strāvas padeve pieejama
	Dz	Sistēmas/paneļa kļūme
	Z	Sistēma darbojas
	S	Programmējams lietotāja definētais trauksmes LED indikators
	Dz**	Programmējams lietotāja definētais kļūmes/ izslēgšanas LED indikators
		*Dz=dzeltenš, S=sarkans, Z=zaļš **mirgo: kļūme; deg: izslēgts


## Rīcība trauksmes gadījumā

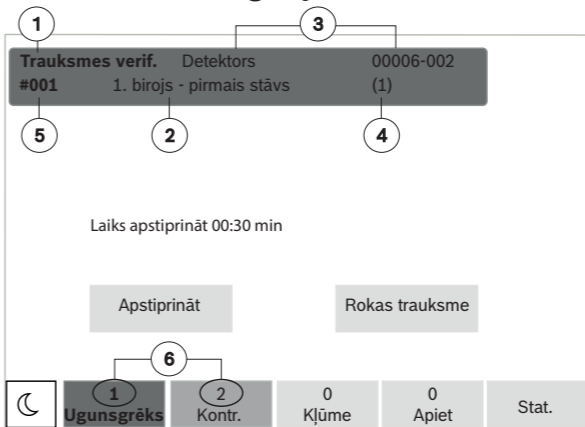


- 1 Ziņojuma veids
- 2 Aktivizētāja detektora atrašanās vietas apraksts
- 3 Trauksmes aktivizētāja detektora adrese (loģiskā zona un apakšadrese)
- 4 Trauksmes aktivizētāju detektoru skaits
- 5 Ziņojuma numurs
- 6 Ugunsgrēka trauksmi aktivizējušo grupu un aktivizēto izeju skaits

Atlasiet **Apstiprināt**, lai palaistu pārbaudes laiku (atkarībā no konfigurācijas). Šajā laikā pārbaudiet ziņojumu vietā, kurā atrodas detektors, kas iedarbinājis trauksmi, lai pārliecinātos, vai attiecīgā trauksme ir īsta.

## Trauksmes atiestatīšana

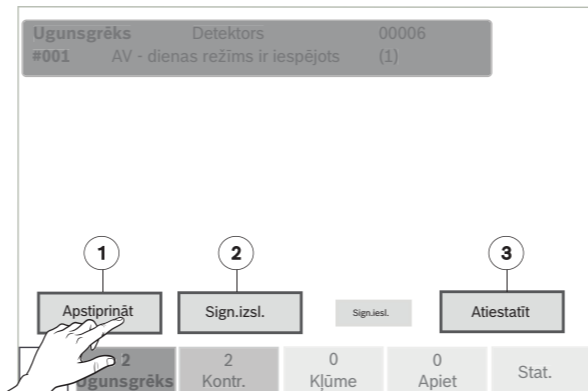

1. Nospiediet **Apstiprināt**.
2. Nospiediet **Sign.izsl.**. Skaņas signālierīces un/vai optiskās signālierīces tiek izslēgtas.
3. Nospiediet **Atiestatīt**.



Ja ziņa ir atzīmēta ar R, šim elementam atiestatīšanas process vēl nav pabeigts.

Lai atiestatītu manuālo trauksmes pogu, izmantojiet atiestatīšanas atslēgu vai nomainiet pogai saisto stikliņu.

Lai atiestatītu automātisko detektoru – ja detektora kamerā joprojām ir dūmi, izvēdiniet to.

Nākamā trauksmes ziņojuma gadījumā visas izslēgtās signālierīces atkal automātiski ieslēgsies.




Ja pārbaudes laikā konstatējat, ka trauksme ir īsta, iedarbiniet trauksmi vai nu manuāli, spiežot **Rokas trauksme**, vai aktivizējot manuālo trauksmes pogu. Sāksies evakuācija, un tiks aktivizēta pārraides ierīce saziņai ar ugunsdzēsības dienestu.

Konstatējot viltus trauksmi, atlasiet **Atiestatīt** un piesakieties paneli, lai novērstu pārraides ierīces un signalizācijas ierīces aktivizāciju.


**Piezīme.** Ja pārbaudes laikā lietotājs neko nedara (neaktivizē vai neatiestata trauksmi), evakuācija un trauksmes pārraide ugunsdzēsības dienestam tiek aktivizēta automātiski.

## Rīcība kļūmes gadījumā

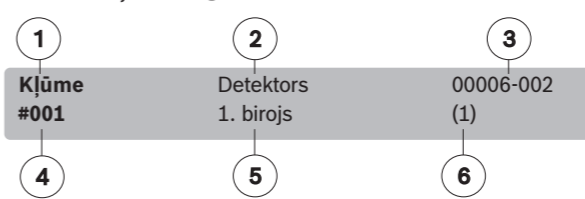


- 1 Ziņojuma veids
- 2 Elementa veids (atbilstoši otrajam dzeltenajam kļūmes statusa LED indikatoram)
- 3 Kļūmes aktivizētāja elementa adrese (loģiskā zona un apakšadrese)
- 4 Ziņojuma numurs
- 5 Aktivizētāja elementa atrašanās vietas apraksts
- 6 Kļūmes aktivizētāju elementu skaits

Ja paneli ir redzams kļūmes ziņojums uz dzeltena fona, ko

papildina dzelteni izgaismots  LED indikators un


kļūmes LED indikators , , , ,  vai

 atbilstoši kļūmes ziņojumā norādītajam elementa veidam (2):


1. Nospiediet **Apstiprināt**, lai izslēgtu zummeri
2. Nospiediet **Atiestatīt**.
3. Ja kļūmi nav iespējams atiestatīt, sazinieties ar uzstādītāju:

Nosaukums	Tālruņa numurs

## Pieteikšanās un atteikšanās


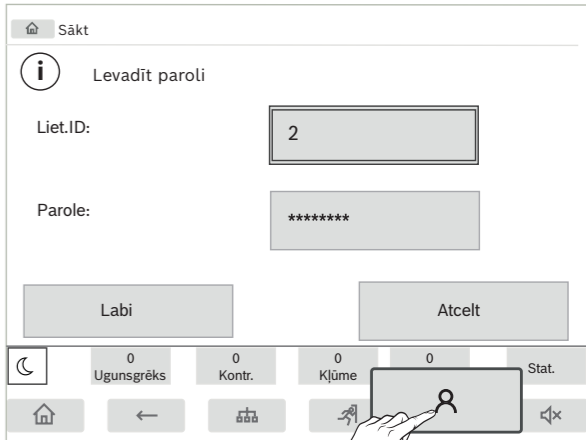






Nospiediet , lai pieteiktos panelī ar savu lietotāja ID un paroli. Atkarībā no jūsu piekļuves autorizācijas līmeņa (2–4) varat izmantot tikai konkrētas funkcijas.

Noklusējuma parole ir "000000", lūdziet, lai uzstādītājs nomaina šo paroli.


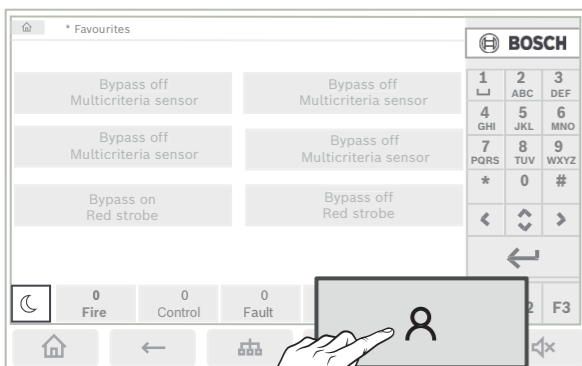
**Piezīme.** Paneļa kontrolleri drīkst lietot tikai apmācīti darbinieki. Personiskās piekļuves kodu (lietotāja ID un paroli) nedrīkst nodot trešajām personām.




Ja jau esat pieteicies, nospiediet , lai atvērtu iepriekš konfigurēto personalizēto izvēlni. Lai atteiktos,

atkal nospiediet  un apstipriniet ar **Labi**.

## Iekšējā zumbiera izslēgšana

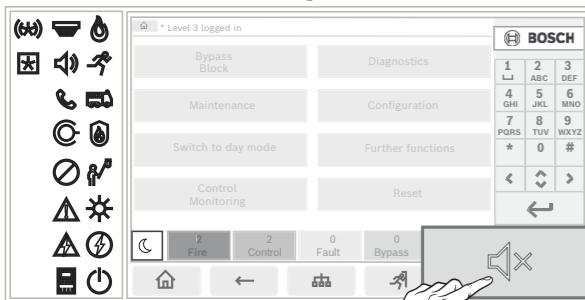

1. Nospiediet,  lai īslaicīgi izslēgtu iekšējo zumbieri.

## Displeja vēsture

Notikumu žurnālā datumu un laika secībā tiek saglabāti visi dati par konkrētiem notikumiem vai ierīču veidiem. Lai parādītu tikai konkrētus datus, var iestatīt filtrus.


Lai rādītu notikumu vēstures žurnālu, nospiediet



- Diagnostika - Notikumu žurn..

## Valodas izvēle



Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Burtciparu tastatūrā nospiediet "1". Uzdots vaicājumu apstipriniet ar **Labi** un sarakstā atlasiet vajadzīgo valodu.

## Programmējami elementi



### Funkciju taustiņi

Trīs funkciju taustiņus var programmēt pēc izvēles, piešķirot tiem biežāk lietotās paneļa funkcijas. Ja funkcijas taustiņš ir aktīvs, tam ir zaļa josla. Lūdziet uzstādītājam ierakstīt attiecīgā taustiņa konfigurēto funkciju šeit:

<b>F1</b>	
<b>F2</b>	
<b>F3</b>	

### Trauksmes un kļūmes statusa LED indikatori


Divus statusa LED indikatorus var programmēt lietotāja definētai trauksmei un lietotāja definētai kļūmei/izslēgšanai. Lūdziet uzstādītājam aprakstīt attiecīgajam LED indikatoram konfigurēto ierīci un statusu šeit:

## Plašāka informācija

Detalizētu informāciju par ugunsdzēsības paneļa darbību skatiet vietnē [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com).

## Laika un datuma maiņa

Lai panelī mainītu datumu un laiku, nospiediet 

- **Papildu funkcijas - Mainīt laiku/dat.** un ar cipartastatūru ievadiet pareizās vērtības.

### Dienas un nakts režīms




Ienākošās trauksmes apstrādes veids ir atkarīgs no sistēmas darbības dienas vai nakts režīmā.

Nakts režīmam ir augstākais drošības līmenis. Atkarībā no konfigurācijas trauksmes ziņojums uz ugunsdzēsības dienestu parasti tiek pārraidīts nekavējoties. Tiek aktivizētas ar ugunsdzēsības dienestu vai uguns aizsardzības sistēmām saistītās signālierīces un pārraides ierīces.


Ja panelis ir iestatīts dienas režīmā, var aizkavēt pirmā trauksmes signāla pārraidi, lai novērstu viltus trauksmes. Tāpēc trauksme ir jāapstiprina noteiktā laika periodā. Šādā gadījumā netiks aktivizēta pārraides ierīce saziņai ar ugunsdzēsības dienestu. Kamēr notiek aizkave, konfigurētajā pārbaudes laikā var pārbaudīt trauksmes ziņojuma cēloni, lai pārliecinātos, vai attiecīgā trauksme ir īsta.

Ja pārbaudes laikā lietotājs neko nedara (neaktivizē vai neatiestata trauksmi), trauksmes pārraide ugunsdzēsības dienestam tiek aktivizēta automātiski.

Tālāk parādītie statusa joslas simboli norāda, kādā režīmā ir pārslēgts panelis. Ja izmantojat tiklā saslēgtus paneļus un vismaz viens panelis tiklā ir ieslēgts dienas režīmā, uz paneļiem, kas darbojas nakts režīmā, būs redzama kombinētā nakts/dienas ikona.

		Savrups	Tīkls
	Nakts režīms	Panelis ir nakts režīmā	Visi tiklā savienotie paneļi tikla darbības zonā darbojas nakts režīmā
	Dienas režīms	Panelis ir dienas režīmā	-
	Nakts/dienas kombinācija	-	Panelis darbojas nakts režīmā, bet vismaz vēl viens cits panelis tikla darbības zonā darbojas dienas režīmā

Lai pārslēgtos starp dienas un nakts režīmiem, nospiediet attiecīgo simbolu statusa joslā un atlasiet vai nu **Pārsl. dienas rež.**, vai **Pārsl. uz nakts rež.**

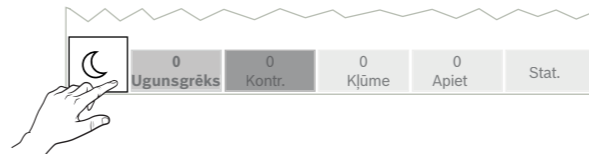


**AVENAR panel 8000 | AVENAR panel 2000 |**

**AVENAR keypad 8000**

FPE-8000-SPC | FPE-8000-PPC | FPE-8000-FMR |

FPE-2000-SPC | FPE-2000-PPC

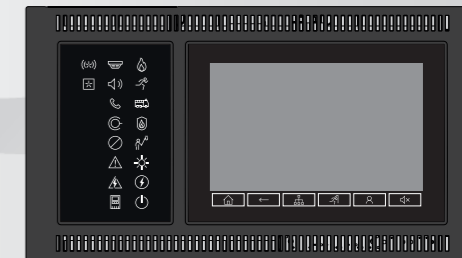

**lv** Ātrās ekspluatācijas sākšanas rokasgrāmata

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2020