



**BOSCH**

# **PRAESENSA**

Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi

**tr**

Yapılandırma kılavuzunun



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Genel bilgiler</b>	<b>7</b>
1.1	Hedef kitle	7
1.2	Bu kılavuzu kullanma	8
1.3	İlgili belgeler	8
1.3.1	Diğer ilgili belgeler	8
1.4	Eğitim	8
1.5	Telif hakkı bildirim	8
1.6	Ticari Markalar	9
1.7	Sorumluluk bildirim	9
1.8	Yazılım ve araç sürüm geçmişi	9
1.9	Sisteme giriş	10
1.10	Güvenlik önlemleri	10
1.11	En son yazılımın kullanımı	12
<b>2</b>	<b>Ürüne genel bakış</b>	<b>13</b>
2.1	PRAESENSA alt sistemi için lisans (LSPRA)	15
2.1.1	İşlevler	15
2.1.2	Teknik Özellikler	15
2.2	Çağrı kaydetme ve iletme lisansı (LSCRF)	16
2.2.1	İşlevler	16
2.2.2	Teknik Özellikler	16
2.3	Gelişmiş genel seslendirme lisansı (APAL)	17
2.3.1	İşlevler	17
2.3.2	Teknik Özellikler	18
2.4	GUI Dilleri	18
2.5	Uyumluluk ve sertifikaya genel bakış	19
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>21</b>
3.1	Donanımı kontrol edin	21
3.2	Sistem yazılımını yükleme	21
3.2.1	PC gereksinimleri	22
3.2.2	Zorunlu yazılım	23
3.2.3	Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme	25
3.2.4	İsteğe bağlı: Logging Server	27
3.2.5	İsteğe bağlı: Logging Viewer	28
3.2.6	İsteğe bağlı: OMNEO Control	29
3.2.7	İsteğe bağlı: OMNEO Network Docent	30
3.2.8	İsteğe bağlı: Dante Controller	31
3.2.9	İsteğe bağlı: Open Interface (Açık Arayüz)	33
3.2.10	İsteğe bağlı: PRAESENSA License Management	33
3.2.11	İsteğe bağlı: PRAESENSA Network Configurator (Ağ Yapılandırma Yazılımı)	36
3.3	Ağ ve web tarayıcısı ayarlarını kontrol etme	37
3.3.1	Ethernet adaptörü ayarları	38
3.3.2	LAN ayarları	39
3.3.3	Web tarayıcısı ayarları	40
3.4	Yapılandırmada yapılacaklar ve yapılmayacaklar	41
3.4.1	Karakterlerin kullanılması	41
3.4.2	Benzersiz adlar kullanma	41
3.4.3	Başlangıç değerleri	41
3.4.4	Öğeleri etkinleştirme/devre dışı bırakma (onay kutusu)	41

3.4.5	Değişiklikleri geri alma	41
3.4.6	Öğeleri silme	41
3.4.7	Ses girişleri ve çıkışları	42
3.4.8	Gönder düğmesini kullanma	42
4	<b>Uygulamada oturum açma</b>	<b>43</b>
5	<b>Sistemi yapılandırma</b>	<b>45</b>
5.1	Kullanıcı hesapları	46
5.1.1	Kullanıcı hesabı ekleme	46
5.1.2	Kullanıcı hesabı silme	47
5.2	Erişim kontrol kullanıcıları	48
5.3	Sistem kompozisyonu	49
5.3.1	Cihazları yeniden bulma	49
5.3.2	Yeni cihaz ekleme	50
5.3.3	Cihaz silme	51
5.4	Cihaz seçenekleri	52
5.4.1	Sistem denetleyicisi	52
5.4.2	Amplifikatör	58
5.4.3	Çok işlevli güç kaynağı	62
5.4.4	Çağrı istasyonu	70
5.4.5	Kontrol arayüzü modülü	80
5.4.6	Duvar kontrol paneli	84
5.4.7	Telefon arayüzü	85
5.4.8	Ses yönlendirmeli ağ arayüzü	85
5.4.9	Sistem istemcisi	85
5.4.10	Ağ anahtarı	86
5.4.11	Uzak sistem	87
5.5	Sistem seçenekleri	90
5.5.1	Kayıtlı mesajlar	90
5.5.2	Sistem ayarları	92
5.5.3	Saat ayarları	97
5.5.4	Ağ denetimi	97
5.6	Bölge tanımları	99
5.6.1	Bölge seçenekleri	99
5.6.2	Bölge gruplandırma	104
5.6.3	BGM yönlendirme	106
5.7	Çağrı tanımları	109
5.8	İşlem tanımları	114
5.8.1	İşlem atama	114
5.8.2	İşlev atama	115
5.8.3	İşlev açıklaması	118
5.8.4	Sistem denetleyicisi	123
5.8.5	Çok işlevli güç kaynağı	124
5.8.6	Çağrı istasyonu	126
5.8.7	Kontrol giriş-çıkış arayüz modülü	128
5.8.8	Duvar kontrol paneli	128
5.8.9	Telefon arayüzü	129
5.9	Ses işleme	130
5.9.1	Amplifikatör	130
5.9.2	Çağrı istasyonu	133

5.9.3	Ortam gürültü sensörü	135
5.10	Yapılandırmayı kaydetme	137
5.11	Yedekleme ve geri yükleme	138
5.11.1	Yedekleme	138
5.11.2	Geri yükleme	139
6	<b>Tanımlama</b>	140
6.1	Yapılandırma	141
6.2	Sürüm	142
6.3	Amplifikatör yükleri	143
6.4	Yedek amplifikatör kanalı	145
6.5	Pil empedansı	146
6.6	Ortam gürültü sensörü	147
6.7	Telefon arayüzü	149
7	<b>Güvenlik</b>	150
7.1	Sistem güvenliği	151
7.1.1	Kullanıcı adını ve şifreyi değiştirme	151
7.1.2	Fabrika varsayılan cihazlarını yeniden bağlama	152
7.1.3	Bağlantısı kesilen cihazları gösterme	152
7.2	Açık Arayüz	152
8	<b>Yazdırma yapılandırması</b>	154
9	<b>Hakkında</b>	156
9.1	Açık kaynak lisansları	156
10	<b>Anons yapmaya giriş</b>	157
10.1	Anons içeriği	157
10.2	Öncelik ve anons tipi	157
10.3	Yönlendirme	158
11	<b>İsteğe bağlı: Kayıt Sunucusu kullanma</b>	159
11.1	Başlatma	159
11.2	Ana pencere	159
11.3	Bağlantılar	161
11.4	Kayıt sona erme zamanı	161
11.5	Veritabanı	162
11.6	Güvenlik	163
12	<b>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma</b>	164
12.1	Başlatma	164
12.2	Yapılandırma	164
12.3	İşlem	165
12.3.1	Menü çubuğu	165
12.3.2	Kayıt durumu düğmesi	166
12.3.3	Bloklar	167
13	<b>İsteğe bağlı: OMNEO Control kullanma</b>	168
14	<b>İsteğe bağlı: (OMNEO) Network Docent kullanma</b>	169
15	<b>İsteğe bağlı: Dante Controller kullanma</b>	170
16	<b>İsteğe bağlı: Açık Arayüzü kullanma</b>	171
17	<b>Sorun giderme</b>	173
17.1	Cihaz yükseltmesi başarısız	173
18	<b>Olay mesajları</b>	175
18.1	Genel sistem olayları	178
18.1.1	Sistem genelindeki olaylar	178

18.1.2	Tüm cihaz olayları	180
18.2	Cihaza özel olaylar	187
18.2.1	Sistem denetleyicisi	187
18.2.2	Amplifikatör	189
18.2.3	ok işlevli güç kaynağı (MPS)	191
18.2.4	ağırı istasyonu	195
18.2.5	Açık Arayüz istemcisi	195
18.2.6	Ağ anahtarı	196
18.2.7	Kontrol arayüzü modülü	197
19	<b>Tonlar</b>	198
19.1	Alarm tonları	198
19.2	İkaz tonları	202
19.3	Susturma tonları	205
19.4	Test tonları	205
20	<b>Destek ve akademi</b>	207

# 1 Genel bilgiler

Bu Bosch PRAESENSA yapılandırma kılavuzunun amacı, ürünlerin yapılandırılması/ programlanması için gerekli olan tüm bilgileri sağlamaktır. Yeni kullanıcıları adım adım yönlendirir ve deneyimli kullanıcılar için referans işlevi görür.

- Ürünlerin yapılandırması için gerekmedikçe, bu kılavuz donanım kurulum talimatlarını açıklamaz. Bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*.
- Pdf biçimindeki bu kılavuz veya bir güncelleme, [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > PRAESENSA ürün bölümünden indirilebilir. Bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*.

## Manuel içerik

Sisteminizin yapılandırması öncesinde ve sırasında aşağıdaki bölümlere bakın:

- **1. Bölüm:** *Genel bilgiler, sayfa 7*; hedef kitle, eğitim, mevcut belgeler hakkında bilgi verir, bu kılavuzun nasıl kullanılacağını açıklar ve PRAESENSA genel seslendirme ve acil anons sistemine ilişkin üst düzey bir tanıtım açıklamasını sunar.
- **2. Bölüm:** *Ürüne genel bakış, sayfa 13*; PRAESENSA için ürün genel görünümü sağlar.
- **3. Bölüm:** *Başlarken, sayfa 21*; yapılandırma öncesinde, esnasında ve sonrasında dikkate almanız gereken yazılım kurulum talimatlarını ve önemli prosedürleri açıklar.
- **4. Bölüm:** *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*; PRAESENSA web sunucusu web sayfalarında oturma açma ile yapılandırma için oturma açma öncesinde ve sırasında dikkate almanız gereken önemli prosedürleri açıklar.
- **5. Bölüm:** *Sistemi yapılandırma, sayfa 45*; PRAESENSA sisteminin yapılandırmasıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi açıklamaktadır.
- **6. Bölüm:** *Tanılama, sayfa 140*; ör. yapılandırmayı, amplifikatör yüklerini ve pil empedans tanılmasını açıklar.
- **7. Bölüm:** *Güvenlik, sayfa 150*; güvenlik bilgilerini değiştirme, yeniden bağlanma kaybı olan ve bağlantısı kesilen cihazları yeniden bağlama ve Açık Arayüz istemcisi sertifika bağlantılarını açıklar.
- **8. Bölüm:** *Yazdırma yapılandırması, sayfa 154*; cihazın ve/veya sistem yapılandırma ayarlarının nasıl yazdırılacağını açıklar.
- **9. Bölüm:** *Hakkında, sayfa 156*; sertifikaların ve (Açık Kaynak Yazılım) lisanslarının nasıl görüntüleneceğini açıklar.
- **10. Bölüm:** *Anons yapmaya giriş, sayfa 157*; anons içeriği, öncelik ve yönlendirmenin ne olduğunu ve nasıl ayarlanacağını açıklar.
- **11-16. Bölümler:** PRAESENSA ile farklı (3. taraf) uygulamaların nasıl kullanılacağını açıklar.
- **17. Bölüm:** *Sorun giderme, sayfa 173*; PRAESENSA sorun giderme seçeneklerini açıklar.
- **18. Bölüm:** *Olay mesajları, sayfa 175*; PRAESENSA sistem tarafından üretilebilecek olaylar (genel ve arıza) hakkında bilgi sağlar.
- **19. Bölüm:** *Tonlar, sayfa 198*; PRAESENSA ile kullanılacak ton bilgilerini (mesajlar) sağlar.
- **20. Bölüm:** *Destek ve akademi, sayfa 207* destek ve eğitim bilgileri (teknik) sunmaktadır.

## Bkz.

- *Destek ve akademi, sayfa 207*

## 1.1 Hedef kitle

Bu yapılandırma kılavuzu, PRAESENSA ve ilgili ürünleri yapılandırmaya yetkili olan herkes için tasarlanmıştır.

## 1.2 Bu kılavuzu kullanma

PRAESENSA konusunda yeniyseniz ve/veya yeni bir PRAESENSA sisteminin yapılandırmasına başlıyorsanız kılavuzu başlangıçtan sonuna kadar izlemeniz önerilir.

## 1.3 İlgili belgeler

Bosch PRAESENSA'nın teknik belgeleri farklı paydaşlara hitap eden modüler bir şekilde düzenlenmiştir.

	Teknisyen	Sistem entegratörü	Operatör
Hızlı kurulum kılavuzu (QIG). Temel adım adım kurulum talimatları.	X	-	-
Kurulum kılavuzu. Ayrıntılı sistem ve ürün açıklamaları ile kurulum talimatları.	X	X	-
Yapılandırma kılavuzu. Yapılandırma, tanılama ve çalışmaya yönelik ayrıntılı talimatlar.	X	X	X



### Uyarı!

Ürünlerle birlikte verilen tüm belgeleri daha sonra başvurmak üzere saklayın.  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > PRAESENSA ürün bölümünü ziyaret edin.

### 1.3.1 Diğer ilgili belgeler

- Ticari broşürler
- Mimarlar ve mühendislere yönelik teknik özellikler (ürün veri sayfasında yer almaktadır)
- Sürüm notları
- Veri sayfaları
- Uygulama notları
- Diğer PRAESENSA donanımları ve yazılımlarıyla ilgili belgeler.

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > PRAESENSA ürün bölümü > Sistem denetleyicisi > İndirmeler > Belgeler'i ziyaret edin.

## 1.4 Eğitim

Bir PRAESENSA sistemini kurup yapılandırmadan önce Bosch PRAESENSA ürün ve sistem eğitimine katılmanız kesinlikle önerilir. Bosch Güvenlik Akademisi, sınıf eğitimlerinin yanı sıra [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > Destek > Eğitim bölümünde çevrimiçi eğitimler sunar.

## 1.5 Telif hakkı bildirimi

Aksi belirtilmediği sürece bu yayının telif hakkı Bosch Security Systems B.V'a aittir. Tüm hakları saklıdır.



## 1.6 Ticari Markalar

Bu belgenin tümünde ticari marka adları kullanılmış olabilir. Bosch Security Systems bir ticari marka adına her görüldüğü yerde ticari marka simgesi koymak yerine adların sadece düzenleme amacıyla ve ticari marka ihlali niyeti olmaksızın ticari marka sahibi lehine kullanıldığını belirtir.

## 1.7 Sorumluluk bildirim

Bu belgenin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterildiği halde, Bosch Security Systems veya resmi temsilcilerinden herhangi biri, doğrudan veya dolaylı olarak bu belgede yer alan bilgilerden kaynaklanan ya da kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir sorumluluk, kayıp veya zararla ilgili olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye karşı sorumlu tutulamaz. Bosch Security Systems, sürekli ürün geliştirme ve gelişme yararına önceden bildirimde bulunmadan, özellik ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## 1.8 Yazılım ve araç sürüm geçmişi

### En güncel yazılımı kullanın

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce, yazılımınızın en son geçerli sürümünü yüklediğinizden emin olun. Tutarlı işlevsellik, uyumluluk, performans ve güvenlik için cihazın kullanım ömrü boyunca yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Yazılım güncellemeleriyle ilgili ürün belgelerinde yer alan talimatları izleyin.

### PRAESENSA Yazılım Paketi x.xx.zip

Yayın tarihi	Sürüm	Neden
2019-12	1.00	Resmi sürüm.
2020-05	1.10	Resmi sürüm.
2020-09	1.20	Resmi sürüm.
2021-02	1.30 ve 1.31	Özel müşteri sürümleri.
2021-06	1.40	Resmi sürüm.
2021-10	1.41	Resmi sürüm.
2021-12	1.42	Resmi sürüm.
2022-05	1.50	Resmi sürüm.
2022-10	1.60	Dahili sürüm.
2022-11	1.61	Resmi sürüm.
2022-12	1.70	Resmi sürüm.
2023-04	1.80	Dahili sürüm.
2023-04	1.81	Resmi sürüm.
2023-07	1.90	Dahili sürüm.
2023-08	1.91	Resmi sürüm.
2024-05	2.00	Resmi sürüm.
2024-07	2.10	Resmi sürüm.

**Firmware Upload Tool Vx.xx (Cihaz Yazılımı Yükleme aracı)**

En güncel Cihaz yazılımı yükleme aracı Vx.xx (burada x.xx sürüm numarasıdır ve güncellemelerle birlikte değişir) için <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> adresini ziyaret edin.

**1.9****Sisteme giriş**

Ayrıntılı ürün ve sistem açıklaması/özellikleri için PRAESENSA ürün veri sayfalarına ve kurulum kılavuzuna bakın. Bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*

**PRAESENSA'ya giriş**

PRAESENSA ile Bosch Genel Seslendirme ve Acil Anons sistemlerinde yeni bir standart belirlemiştir. Tüm sistem elemanlarında IP bağlantılı ve en modern teknolojiler kullanılmasıyla bu sistem düşük maliyetlilik ve ses kalitesini kurulum, entegrasyon ve kullanım kolaylığı ile birleştirir. IP bağlantısı ve amplifikatör gücü bölümlendirme özellikleri yeni ölçeklendirilebilirlik ve uyarlanabilirlik düzeyleri sağlar ve yerel yedek güç imkanlarıyla birlikte bu PRAESENSA'yı hem merkezi hem de merkezi olmayan topolojiler için eşit olarak uygun hale getirir. PRAESENSA'da son derece geniş bir uygulama aralığında her büyüklükte ses sistemleri oluşturmak için her biri benzersiz özelliklere sahip birkaç farklı ancak oldukça esnek sistem cihazları kullanılır. PRAESENSA resepsiyon alanında fon müziğine sahip ve zaman zaman bazı aramalar yapılan bir ofisin yanı sıra uçuş bilgileri için birçok eş zamanlı (otomatik) duyuru yapılan uluslararası bir havaalanı ile bekleme salonları, restoranlar ve barlarda özenle seçilen müzik programları için uygundur. Her durumda, toplu bildirim ve tahliye için sertifikalı sesli alarm sistemi olarak da çalışacak şekilde kurulabilir. Sistem işlevleri yazılımda tanımlanır ve yapılandırılır ve sistem özellikleri yazılım yükseltmeleri ile geliştirilebilir. PRAESENSA: Tek sistem, sonsuz seçenek.

**OMNEO'ya giriş**

PRAESENSA'da OMNEO network teknolojisi kullanılır. OMNEO, ses içerikleri veya cihaz kontrolü gibi bilgileri alıp vermesi gereken cihazları bağlamak için kullanılan mimari bir yaklaşımdır. IP ve herkese açık standartlar gibi birçok teknolojinin üzerine inşa edilen OMNEO, Audinate'in Dante'si gibi günümüzün teknolojilerini desteklerken AES67 ve AES70 gibi geleceğin standartlarını da benimser. OMNEO birlikte çalışabilirlik, daha kolay kurulum için benzersiz özellikler, daha iyi performans ve pazardaki her türlü IP ürününden daha mükemmel ölçeklendirilebilirlik sağlayan profesyonel sınıf bir medya ağı çözümü sunar. Standart Ethernet ağı kullanılarak OMNEO'yu entegre eden medya ürünleri, stüdyo kalitesinde senkronize çok kanallı ses alışverişi yapan ve ortak kontrol sistemlerini paylaşan küçük, orta büyüklükte ve büyük ağlara monte edilebilir. OMNEO'nun medya aktarımı teknolojisinde, yüksek performanslı, standart tabanlı, yönlendirilebilir IP'li medya aktarımı sistemi olan Audinate'in Dante'si temel alınmaktadır. OMNEO 'nun sistem kontrol teknolojisi, profesyonel medya ağı ortamlarının kontrolü ve izlenmesine yönelik açık bir genel standart olan Açık Kontrol Mimarisi (OCA) olarak da bilinen AES70'tir. OMNEO cihazları hiçbir işlevi kaybetmeksizin AES67 ve AES70 ile tamamen uyumludur.

**1.10****Güvenlik önlemleri**

PRAESENSA, IP bağlantılı, ağa bağlı bir Genel Seslendirme ve Acil Anons sistemidir. Sistemin hedeflenen işlevlerinin tehlikeye girmediğinden emin olmak için sistemin kurulanmasına engel olmak için kurulum ve çalışma sırasında özel dikkat ve önlemler gereklidir. Bu tür önlemlerin çoğu açıklanan ürünler ve faaliyetlerle ilgili olarak PRAESENSA yapılandırma kılavuzu ve kurulum kılavuzunda sunulmaktadır. Bu bölümde, ağ güvenliği ve sisteme erişimle ilgili olarak alınacak önlemlere ilişkin genel bilgiler yer almaktadır.

- Ekipmanın konumu ve izin verilen erişim seviyeleriyle ilgili kurulum talimatlarına uyun. Daha fazla bilgi için PRAESENSA Kurulum kılavuzundaki Rafların ve muhafazaların konumu bölümüne bakın. Çok geniş alanlara hitap eden anons istasyonlarının ve alarm işlevleri için yapılandırılmış operatör panellerinin, kilitlenebilir kapılı bir muhafazaya monte edilmiş olması veya cihazda kullanıcı kimlik doğrulamasının yapılandırılmış olması gibi özel bir prosedür kullanılarak yalnızca sınırlı erişime sahip olduğundan emin olun.
- PRAESENSA'nın kendi özel ağında çalıştırılması, diğer amaçlarla diğer ekipmanlarla birlikte kullanılmaması kesinlikle tavsiye edilir. Diğer ekipmanlara yetkisiz kişiler erişebilir ve bu da güvenlik riskine neden olabilir. Bu, özellikle ağ İnternet'e bağlıysa geçerlidir.
- Bağlı ekipmanların sistemi tehlikeye atma olasılığını engellemek için ağ anahtarlarının kullanılmayan portlarının kilitli veya devre dışı olması kesinlikle önerilir. Bu durum, ayrıca tek bir ağ kablosuyla bağlı PRAESENSA çağrı istasyonları için de geçerlidir. İkinci ağ soketinin erişilebilir olmasını önlemek için cihazın konnektör kapağının yerinde olduğundan ve düzgünce sabitlendiğinden emin olun. Diğer PRAESENSA ekipmanları, dış müdahaleyi engellemek için sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilen bir alana kurulmalıdır.
- Ağı kötü niyetli faaliyetlere ya da kural ihlallerine karşı izlemek amacıyla, mümkün olduğunda port güvenliğine sahip İzinsiz Girişe Karşı Koruma Sistemi (IPS) kullanın.
- PRAESENSA, ağ bağlantıları için güvenli OMNEO kullanır. Tüm kontrol ve ses verisi alışverişi şifreleme ve kimlik doğrulama kullanır ancak sistem denetleyicisi güvenli olmayan Dante veya AES67 ses bağlantılarının hem giriş hem de çıkış olarak sistemin uzantısı biçiminde yapılandırılmalarına izin verir. Bu Dante/AES67 bağlantılarının kimliği doğrulanmaz ve şifrelenmez. Bunların ağ arayüzleri üzerinden kötü amaçlı veya yanlışlıkla yapılan saldırılara karşı önlem alınmadığından bunlar güvenlik riski oluşturur. En yüksek güvenlik için, bu Dante/AES67 cihazları PRAESENSA sisteminin parçası olarak kullanılmamalıdır. Bu tür girişler veya çıkışlar gerekliyse tek kanallı bağlantıları kullanın.
- Güvenlik nedeniyle varsayılan olarak PRA-ES8P2S Ethernet anahtarına İnternet'ten erişilemez. Varsayılan (özel yerel bağlantı) IP adresi, yerel bağlantı aralığının (169.254.x.x/16) dışındaki bir adres olarak değiştirildiğinde, varsayılan (yayımlanan) şifre de değiştirilmelidir. Kapalı bir yerel ağda bulunan uygulamalarda bile, en yüksek güvenlik için şifre yine de değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için PRAESENSA Kurulum kılavuzundaki Ethernet anahtarı bölümüne bakın.
- SNMP'yi etkinleştirmek için (örneğin Bosch Ağ analiz aracı OMN-DOCENT'i kullanmak amacıyla) SNMPv3'ü kullanın. SNMPv3, kimlik doğrulama ve gizlilikle çok daha iyi güvenlik sağlar. AES aracılığıyla SHA kimlik doğrulama seviyesini ve şifrelemeyi seçin. Daha fazla bilgi için PRAESENSA Kurulum kılavuzundaki Ethernet anahtarı bölümüne bakın.
- PRAESENSA yazılım sürümü 1.50'den itibaren PRA-ES8P2S anahtarları ve CISCO IE-5000 serisi anahtarlar, güç hatalarını ve ağ bağlantı durumlarını SNMP aracılığıyla doğrudan PRAESENSA sistem denetleyicisine bildirir. Anahtarlar, bağlantı denetimi için aralarında bir OMNEO cihazı olmadan papatya dizimi oluşturacak şekilde bağlanarak kullanılabilir. PRA-ES8P2S, özel yazılım sürümü 1.01.05'ten itibaren bu amaçla önceden yapılandırılmıştır.
- Sistem denetleyicisi web sunucusunda, SSL ile güvenli HTTPS kullanılır. Sistem denetleyicisindeki web sunucusunda kendinden imzalı bir güvenlik sertifikası kullanılır. Sunucuya https aracılığıyla eriştiğinizde, Güvenli Bağlantı Kurulamadı hatası veya

sertifikanın bilinmeyen bir yetkili tarafından imzalandığını belirten uyarı iletişim kutusu görüntülenir. Bu, beklenir ve gelecekte bu mesajı engellemek için tarayıcıda bir özel durum oluşturmanız gerekir.

- Sistem yapılandırması erişimi için yeni kullanıcı hesaplarında yeterince uzun ve karmaşık şifreler kullanıldığından emin olun. Kullanıcı adı 5-64 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifre 4-64 karakter içermelidir.
- PRAESENSA sistem denetleyicisi, harici kontrol için Açık Arayüz sağlar. Bu arayüz aracılığıyla erişim, sistem yapılandırma erişimi ile aynı kullanıcı hesaplarını gerektirir. Ayrıca sistem kontrol cihazı, kendisi ile Açık Arayüz istemcisi arasında TLS güvenli bağlantısını kurmak için bir sertifika oluşturur. Sertifikayı indirin ve crt dosyasını açın/yükleyin/kaydedin. Sertifikayı istemci bilgisayarda etkinleştirin. Bkz. *Sistem güvenliği, sayfa 151*.
- Bu sistemin cihazlarına sistem erişimi, sistemin OMNEO güvenlik kullanıcı adı ve parolası ile korunur. Sistemde, otomatik olarak oluşturulan bir kullanıcı adı ve uzun bir parola kullanılır. Bu, yapılandırmada değiştirilebilir. Kullanıcı adı 5-32 karakterden, parola ise 8-64 karakterden oluşmalıdır. Cihazların cihaz yazılımını güncellemek için, cihaz yazılımı yükleme aracında erişim kazanmak üzere bu güvenlik kullanıcı adı ve parolası gereklidir.
- Olay günlükleri için bir bilgisayar kullanılıyorsa (PRAESENSA kayıt sunucusu ve görüntüleyici), bilgisayara yetkisiz kişilerin erişemediğinden emin olun.
- VoIP sunucu sertifikası aracılığıyla doğrulama da dahil olmak üzere mümkün olduğunda güvenli VoIP protokollerini (SIPS) kullanın. Güvenli olmayan protokolleri yalnızca SIP sunucusu (PBX) güvenli VoIP'yi desteklemediği zaman kullanın. VoIP sesi şifrelenmediği için yalnızca ağın korumalı bölümlerinde VoIP sesi kullanın.
- Sistem denetleyicisi uzantılarından birini arayabilen herkes PRAESENSA sisteminden anons yapabilir. Harici numaraların sistem denetleyici uzantılarını aramasına izin vermeyin.

İlgili tüm belgeleri ve yazılımları [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) adresinde PRAESENSA ürünleri için indirilenler bölümünde bulabilirsiniz.

Bir Bosch ürünü veya hizmetiyle ilgili bir güvenlik açığı veya başka bir güvenlik sorunu tespit ettiğinizi düşündüğünüzde, Bosch Ürün Güvenliği Olay Müdahale Ekibi (PSIRT) ile iletişime geçin: <https://psirt.bosch.com>.

## 1.11

### En son yazılımın kullanımı

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce, yazılımınızın en son geçerli sürümünü yüklediğinizden emin olun. Tutarlı işlevsellik, uyumluluk, performans ve güvenlik için cihazın kullanım ömrü boyunca yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Yazılım güncellemeleriyle ilgili ürün belgelerinde yer alan talimatları izleyin.

Aşağıdaki bağlantılar daha fazla bilgi sağlar:











- Genel bilgiler: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Tespit edilen güvenlik açıkları ve önerilen çözümler listesi içeren güvenlik danışma önerileri: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>







Bosch, ürünlerinin yeni yazılım bileşenleriyle işletimi nedeniyle meydana gelen herhangi bir hasar için herhangi bir yükümlülüğü kabul etmez.



## 2

## Ürüne genel bakış

Ayrıntılı ürün ve sistem açıklaması/özellikleri için PRAESENSA ürün veri sayfalarına ve kurulum kılavuzuna bakın. Bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*  
PRAESENSA ürün ailesi aşağıdaki ürünlerden oluşur.

Sipariş numarası	Ürün görünümü	Ürün adı
PRA-SCL PRA-SCS		Sistem kontrol cihazı, büyük Sistem kontrol cihazı, küçük
PRA-LSPRA		<i>PRAESENSA alt sistemi için lisans (LSPRA), sayfa 15</i>
PRA-LSCRF		<i>Çağrı kaydetme ve iletme lisansı (LSCRF), sayfa 16</i>
PRA-AD604		Amplifikatör, 600 W 4 kanal
PRA-AD608		Amplifikatör, 600 W 8 kanal
PRA-EOL		Hat sonu cihazı
PRA-MPS3		Çok işlevli güç kaynağı, büyük
PRA-ANS		Ortam gürültü sensörü
PRA-IM16C8		Kontrol arayüzü modülü
PRA-CSLD		Masaüstü LCD anons istasyonu

Sipariş numarası	Ürün görünümü	Ürün adı
PRA-CSLW		Duvara monte LCD anons istasyonu
PRA-CSE		Anons istasyonu uzantısı
PRA-CSBK		Anons istasyonu seti, temel
PRA-CSEK		Anons istasyonu ek tuş takımı seti
PRA-WCP-EU PRA-WCP-US		Duvar kontrol paneli, AB tarzı Duvar kontrol paneli, ABD tarzı
PRA-ES8P2S		Ethernet anahtarı, 8xPoE, 2xSFP
PRA-SFPSX PRA-SFPLX		Fiber alıcı verici, tekli mod Fiber alıcı verici, çoklu mod
PRA-APAS		Gelişmiş genel seslendirme sunucusu

Sipariş numarası	Ürün görünümü	Ürün adı
PRA-APAL		Gelişmiş genel seslendirme lisansı (APAL), sayfa 17
PRA-PSM24 PRA-PSM48		Güç kaynağı modülü 24 V Güç kaynağı modülü 48 V

Donanım ürünlerine ilişkin ayrıntılar için PRAESENSA Kurulum kılavuzuna bakın.

## 2.1 PRAESENSA alt sistemi için lisans (LSPRA)

PRA-LSPRA yazılım lisansı, tek bir sisteme kıyasla daha yüksek ölçeklenebilirliğe sahip PRAESENSA çoklu sistem mimarisi oluşturur. Ana ve alt sistem kontrol cihazlarına sahip bir sistem, cihaz ve bölge sayısını artırarak genel performansı iyileştirir. Ana sistem kontrol cihazı, her alt sistem için etkin bir PRA-LSPRA lisansına sahip standart bir PRAESENSA sistem kontrol cihazıdır. İsteğe bağlı yedek ana sistem kontrol cihazı için aynı miktarda lisans gereklidir. Alt sistem kontrol cihazları için lisans gerekli değildir. Bir ana sistem kontrol cihazı ve maksimum 20 alt sistem ile PRAESENSA, 3000 cihazı ve 10.000 bölgeyi destekleyebilir.

PRA-LSPRA lisansını *İsteğe bağlı: PRAESENSA License Management, sayfa 33* ile yapılandırın.

### 2.1.1 İşlevler

- Ana kontrol cihazının birden fazla alt sistem kontrol cihazını yönetmesine olanak sağlar.
- EN 54-16 onaylı bir itfaiyeci mikrofonunun sistem genelinde kullanılacak şekilde yapılandırılmasını mümkün kılar.
  - Tahliye önceliğine sahip canlı anonslar
  - Acil durum mesajlarını başlatma/durdurma
  - Bölge durum göstergesi
  - Arıza bildirim
  - Acil durumun onaylanması/sıfırlanması.
- Sistem genelindeki arızaların onaylanmasına/sıfırlanmasına olanak sağlar.
- Sistem genelinde iş amaçlı anonsların yapılmasını ve iş amaçlı mesajların başlatılmasını/durdurulmasını sağlar.
- Ses seviyesi her sistemde ayrı ayrı kontrol edilirken, BGM (müzik) kaynakları sistem genelinde kullanılabilir.

### 2.1.2 Teknik Özellikler

Ana sistem kontrol cihazı başına maksimum sayıda alt sistem	20
Yedek olan ana kontrol cihazı başına maksimum alt sistem	20

Ağa bağlı birden fazla sistemin kolay ve esnek etkileşim konsepti, uzak bölge gruplarına karşılık gelen adları temel almaktadır. Bu nedenle, bir ana kontrol cihazından birden fazla alt sisteme aynı anda birden fazla anons yapmak mümkündür. Bir bölge grubu içinde, farklı alt sistemlere ait birden fazla bölge bulunabilir. Bu kullanım örneklerinde sistemler arasındaki ses her zaman senkronize edilir.



### Uyarı!

Birden çok kontrol cihazına sahip bir sistem tasarlamak istiyorsanız Bosch ile iletişime geçin.

## 2.2

### Çağrı kaydetme ve iletme lisansı (LSCRF)

Çağrıların PRAESENSA sistemi içinde toplanmasını ve zaman kaydırmayı sağlamak için sistem kontrol cihazı başına bir PRA-LSCRF yazılım lisansı yüklenebilir.

Çağrı toplama; zaman kaydırmalı çağrılar, toplanmış çağrılar ve zaman kaydırmalı toplanmış çağrılardaki canlı konuşmaları kayıt altına alır. Kaydedilen canlı konuşma daha sonra tekrar oynatılır. Bir çağrının oynatımı, ileti kaydedilirken başlayabilir. 30 dakikaya kadar canlı konuşma kaydedebilirsiniz.

Zaman kaydırmalı çağrılar, anons istasyonu ve hoparlörler aynı bölgedeyken sesli geri bildirim önler.

Zaman kaydırma ayrıca, hatalı veya yanlış anonsların önlenmesini sağlar. Anons sonrasında, kullanıcının çağrının yayımlanmasını iptal etmek için çalınmadan önce iki saniyesi olur. Bir anons istasyonundaki genişletme anahtarını, son başlatılan yayını iptal etmek [Sonuncuyu İptal Et (Cancel Last)] veya zaman kaydırmalı çağrılar, toplanan çağrılar ve toplanan zaman kaydırmalı çağrılarının tüm yayın tekrarlarını [Tümünü İptal Et (Cancel All)] iptal etmek üzere yapılandırabilirsiniz.

PRA-LSPRA lisansını *İsteğe bağlı: PRAESENSA License Management, sayfa 33* ile yapılandırın.

### 2.2.1

#### İşlevler

- Zaman kaydırmalı çağrılar, toplanan çağrılar ve toplanan zaman kaydırmalı çağrılarda canlı konuşmayı kaydedin.
- Tüm bölgeler çağrıyı sunmaya uygun hale gelene kadar bekleyin veya her bölge kullanılabilir hale gelir gelmez çağrıyı oynatın.
- En fazla 30 dakika canlı konuşma kaydı.
- Zaman kaydırmalı çağrılar için sesli geri bildirim alma olasılığını önleyin.
- Çağrıyı durdurduktan iki saniye sonra zaman kaydırmalı veya zaman kaydırmalı toplanan bir hatalı veya yanlış anons edilmiş bir çağrının yayınlanmasını iptal edin.
- Yayın sırasında çağrıyı iptal edin.

### 2.2.2

#### Teknik Özellikler

Desteklenen cihazlar	PRA-SCL / PRA-SCS
Her bir görev kontrol cihazı için gerekli lisans sayısı	1
Her bir bekleme kontrol cihazı için gerekli lisans sayısı	1
Kontrol cihazı başına kullanılabilir kayıt cihazı sayısı	8
Kontrol cihazı başına kullanılabilir oynatıcı sayısı	8



Kaydedilen en uzun çağrı süresi	1200 saniye (20 dakika)
En uzun kayıt süresi	30 dakika
Yayının tekrar oynatılmasını önlemek için zaman kaydirmalı çağrıyı iptal etme süresi	Orijinal çağrı sona erdikten 2 saniye sonra
Yayın tekrarını iptal etme süresi	Yayın sırasında herhangi bir zaman

## 2.3

### Gelişmiş genel seslendirme lisansı (APAL)

PRA-APAL, PRAESENSA için bir operatör cihazın PRA-APAS gelişmiş genel seslendirme sunucusuna erişim kazanması için tasarlanmış bir lisans kodudur. Sistem denetleyicisi tarafından sağlanan işlev setine işle ilgili gelişmiş genel seslendirme işlevleri ekler. Yerel IP ağına bağlı olan bir bilgisayar veya kablosuz tablet, fare veya dokunmatik ekran ile kontrol edilen, sezgisel ve grafiksel bir kullanıcı arabirimi bulunan bir operatör cihazı görevi görür. USB veya Bluetooth üzerinden operatör cihazına bağlı olan bir kulaklık, sesli anonslar ve ses takibi için kullanılabilir. PRA-APAS cihazının entegre web sunucusu, operatör cihazın platformdan bağımsız kalmasına imkan verir. Her operatör cihazında operatör arayüzü olarak kendi web tarayıcısı kullanılır.

Lisans yapılandırması ile ilgili ayrıntılar için PRA-APAS Yapılandırma kılavuzuna bakın.

### 2.3.1

#### İşlevler

##### Gelişmiş genel seslendirme lisansı

- PRA-APAS gelişmiş genel seslendirme sunucusuna bağlanmak bir operatör cihazı lisansı.
- Birden fazla operatör cihazı gelişmiş genel seslendirme sunucusuna her biri kendi PRA-APAL lisansını kullanarak aynı anda erişebilir.
- Bir operatör cihazına ait her lisans, her kullanıcı grubu için özel işlevler ile söz konusu cihazda birden çok, farklı operatör profiline sahip olabilir.

##### Operatör işlevleri

- Bölgelerin resimli gösterimi sayesinde kolay bölge seçimi.
- Bazı bölgelerde fon müziği kaynaklarının ve ses düzeylerinin kontrolü. Müzik dahili bellekten, ama aynı zamanda internet müzik portallarından ve İnternet radyolarından da yayınlanabilir.
- Seçili bölgelere ön izleme ve oynatma seçenekleriyle anons canlı çağrı kayıtları.
- Kaydedilmiş mesajları canlı ve programlı oynatma seçeneği.
- Metin tabanlı duyurular için otomatik (çok dilli), çevrim içi, metin okuma dönüşümlü oynatma.

##### Genel seslendirme sunucusu

- Bir veya daha fazla operatör kontrol cihaz için sunucu, ayrıca bu cihazlar ile bir PRAESENSA sistemi arasında arayüz görevi yapan önceden yüklenmiş ve lisanslı yazılıma sahip endüstriyel bilgisayar.
- Güvenlik nedenleriyle sunucuda iki farklı yerel alan ağına bağlanan iki port bulunur. Bir port güvenli PRAESENSA ağına bağlanırken diğer port, operatör cihazlara ve girişi Firewall tarafından korunan internete erişim sağlayan kurum ağına bağlanır.
- Operatör cihazlarının lisans yönetimi. Her operatörün gelişmiş genel seslendirme sunucusuna erişim için bir PRA-APAL lisansına ihtiyacı vardır.
- Operatör cihaz platformunu bağımsız tutmak için entegre web sunucusu. Her operatör cihazında operatör arayüzü olarak kendi web tarayıcısı kullanılır.

- Mesajların ve müziklerin dahili bellekte depolanmasını, birden fazla ses biçimini destekler.

#### PRAESENSA cihazıyla bağlantı

- Sunucu PRAESENSA sistem denetleyicisine bağlanır ve bu bağlantıyı işle ilgili işlevlerin kontrolü için PRAESENSA açık arayüzünü kullanarak gerçekleştirir. Daha yüksek öncelikli, acil durumla ilgili işlevler her zaman sistem denetleyicisi tarafından ele alınır ve bu işlevler PRA-APAS etkinliklerini devre dışı bırakır.
- Sunucu AES67 protokolü kullanılarak sistem denetleyicisi için 10 adete kadar yüksek kaliteli ses kanalını yayınlayabilir. Sistem denetleyicisi statik AES67 ses yayınlarını dinamik OMNEO yayınlarına dönüştürür.

## 2.3.2

### Teknik Özellikler

#### Çalışma

Kontrol cihazı	
Lisans biçimi	E-posta ile gönderilen kod
Lisans gereksinimi	Etkin operatör cihazı başına bir adet
Maksimum operatör cihazı sayısı	Neredeyse sınırsız
Desteklenen bağlantılar	IP (kablolu veya Wi-Fi)
Desteklenen tarayıcılar	Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Grafik kullanıcı arayüzü	10 inç dokunmatik ekranla kullanım için optimize edilmiştir
Desteklenen kulaklıklar	Operatör cihazı tarafından belirlenir

#### Sistem entegrasyonu

Tarayıcılar	
Firefox	Sürüm 78 ve üzeri
Microsoft Edge	Sürüm 88 ve üzeri
Google Chrome	Sürüm 91 ve üzeri

## 2.4

### GUI Dilleri

PRAESENSA sisteminde aşağıdaki GUI dilleri bulunur:

Diller	Yapılandırma yazılımı	Anons istasyonu GUI	Network Configurator (Ağ Yapılandırma Yazılımı)	Günlük kayıt uygulaması
Basitleştirilmiş Çince	•	•	•	•
Geleneksel Çince	•	•	•	•
Çekçe	•	•	•	•

Danca	•	•	•	•
Flemenkçe	•	•	•	•
Türkçe	•	•	•	•
Fince		•	•	•
Fransızca	•	•	•	•
Almanca	•	•	•	•
Yunanca		•	•	•
Macarca		•	•	•
İtalyanca	•	•	•	•
Korece	•	•	•	•
Norveççe		•	•	•
Lehçe	•	•	•	•
Portekizce BR	•	•	•	•
Rusça	•	•	•	•
Slovakça	•	•	•	•
İspanyolca	•	•	•	•
İsveççe		•	•	•
Türkçe	•	•	•	•

## 2.5

### Uyumluluk ve sertifikaya genel bakış

#### PRAESENSA donanım ürünleri

Ürün	Yazılım sürümü	EN 54	ISO 7240	UL 2572	DNV-GL
PRA-PSM24			–		
PRA-PSM48			–		✓
PRA-ES8P2S PRA-SFPLX PRA-SFPSX	–			✓	
PRA-SCL PRA-AD608 PRA-EOL PRA-MPS3 PRA-CSLD PRA-CSLW PRA-CSE	1.00			✓	
PRA-EOL-US PRA-FRP3-US	1.00		–	✓	–

PRA-AD604	1.10	✓	
PRA-ANS	1.40	✓	–
PRA-CSBK PRA-CSEK	1.41		–
OMN-ARNIE OMN-ARNIS IE-5000-12S12P-10G	1.50	✓	–
PRA-IM16C8 PRA-SCS	1.91	✓	–
PRA-WCP-EU PRA-WCP-US	2.00		–

**PRAESENSA yazılım lisansları**

Lisans	Yazılım sürümü	EN 54	DNV-GL
PRA-LSPRA	1.50	✓	–
PRA-LSCRF	2.10	✓	–

## 3 Başlarken

PRAESENSA yapılandırması, sistem denetleyicisinin web sunucusu tarafından sağlanan ve bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen grafik kullanıcı arayüzü (GUI) tarafından yapılır.

- Bilgisayar işletim sistemi ve (PRAESENSA) Ethernet ağınızın çalışmasına ilişkin bilgilere sahip olmanız gerekir.

Yapılandırmaya başlamadan ve PRAESENSA sistemini çalıştırmadan önce şunları yapmanız önerilir:

1. *Donanımı kontrol edin, sayfa 21*
2. *Sistem yazılımını yükleme, sayfa 21*
3. *Ağ ve web tarayıcısı ayarlarını kontrol etme, sayfa 37*
4. *Yapılandırmada yapılacaklar ve yapılmayacaklar, sayfa 41*
5. *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*

### 3.1 Donanımı kontrol edin

Aşağıdakilerden emin olun:

1. 19 inç rafa monte etmeden önce 19 inç cihazların **ana bilgisayar adlarına ve MAC adreslerine** (bkz. ürün etiketi) sahip olduğundan. Yapılandırma için ana bilgisayar adlarını bilmeniz gerekir:
  - Montajdan sonra, özellikle etiketleri yanda olan cihazlar bu bilgileri içeren ürün etiketlerine erişim zor olabilir.
2. **Ürünlerin** mekanik açıdan doğru monte edildiğinden ve bağlantıların PRAESENSA kurulum kılavuzunda belirtildiği gibi yapıldığından.
3. PRAESENSA sistemi ve bina Ethernet ağı arasındaki bir **Ethernet bağlantısının kesildiğinden**. PRAESENSA sistemini (denetleyiciyi) bilgisayar ağı gibi başka amaçlar için de kullanılan bir Ethernet ağına kalıcı olarak bağlamanız önerilmez:
  - Bunun amacı PRAESENSA **olmayan** sistemle ilgili ağ cihazlarının PRAESENSA yapılandırma web tarayıcısı sayfalarında görünür hale gelmesini engellemektir. Ayrıca ağdaki fazla veriler (ör. çoklu yayın mesajlarından oluşan veri fırtınası) sisteme aşırı yük getirebilir.
  - Bina Ethernet ağının ayarının bu kılavuzun parçası olmadığına dikkat edin. Gerekirse PRAESENSA'yı bina Ethernet ağına bağlamak için yerel BT temsilcinize başvurun.
4. Yapılandırma bilgisayar/(Wi-Fi) yönlendiricisi ve PRAESENSA sistemi (denetleyici) arasına bir **Ethernet ağı bağlantısı** kablosu (blendajlı CAT5e veya daha iyi) **bağlanır**:
  - Her türlü port kullanılabilir halde, özellikle bu bağlantı kalıcıysa yapılandırma bilgisayarına yapılacak bağlantı için 5. portu kullanmanız önerilir. Bu port, mobil bir cihazın yapılandırmasını ve sistem kurulumunu tarayıcısını kullanarak sağlamak için bir Wi-Fi yönlendiricisine de bağlanabilir. Bu şekilde, bölge ses seviyesi ve ekolayzer ayarları hemen sesli izleme ile bölgenin kendisinde rahat bir şekilde yapılandırılabilir. Bunun için bölgelerde Wi-Fi kapsama alanı gereklidir.

### 3.2 Sistem yazılımını yükleme

PRAESENSA sistem yazılımı yükleme prosedürü aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Bilgisayarın PRAESENSA (ilgili) yazılımı yüklemek ve çalıştırmak için minimum gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Bkz *PC gereksinimleri, sayfa 22*.
2. Yapılandırma bilgisayarındaki yazılım paketini (zorunlu) yükleme. Bkz *Zorunlu yazılım, sayfa 23*.

3. Üretici yazılımını sistem denetleyicisine ve diğer PRAESENSA ağ cihazlarına kurma. Bkz *Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme, sayfa 25.*
4. Ağ ve web tarayıcısı ayarlarını kontrol etme, sayfa 37.
5. İsteğe bağlı: Logging Server, sayfa 27
6. İsteğe bağlı: Logging Viewer, sayfa 28
7. İsteğe bağlı: OMNEO Control, sayfa 29
8. İsteğe bağlı: OMNEO Network Docent, sayfa 30
9. İsteğe bağlı: Dante Controller, sayfa 31
10. İsteğe bağlı: Open Interface (Açık Arayüz), sayfa 33
11. İsteğe bağlı: PRAESENSA License Management, sayfa 33
12. İsteğe bağlı: PRAESENSA Network Configurator (Ağ Yapılandırma Yazılımı), sayfa 36
13. Uygulamada oturum açma, sayfa 43

#### Bkz.

- İsteğe bağlı: PRAESENSA License Management, sayfa 33
- İsteğe bağlı: PRAESENSA Network Configurator (Ağ Yapılandırma Yazılımı), sayfa 36
- Zorunlu yazılım, sayfa 23
- Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme, sayfa 25
- İsteğe bağlı: Logging Viewer, sayfa 28
- PC gereksinimleri, sayfa 22
- İsteğe bağlı: Logging Server, sayfa 27
- Uygulamada oturum açma, sayfa 43
- İsteğe bağlı: Dante Controller, sayfa 31
- İsteğe bağlı: Open Interface (Açık Arayüz), sayfa 33
- İsteğe bağlı: OMNEO Network Docent, sayfa 30
- İsteğe bağlı: OMNEO Control, sayfa 29
- Ağ ve web tarayıcısı ayarlarını kontrol etme, sayfa 37

### 3.2.1

#### PC gereksinimleri

PRAESENSA yazılım ve uygulamaları aşağıdaki minimum gereksinimleri karşılayan herhangi bir bilgisayarda çalışabilir:

Öğe	Minimum gereksinim
<b>İşletim sistemi</b>	Microsoft® Windows 10 Professional; 32 bit veya 64 bit. – Bilgisayarı en yeni Windows güncellemeleriyle güncel tutun. Bu, bilgisayarın <i>Kayıt Sunucusu</i> tarafından kullanılan Microsoft® Jet 4.0 veritabanının en yeni sürümünü ve hizmet paketlerini içermesini sağlar. Ayrıca bkz. <a href="http://support.microsoft.com/common/international.aspx">http://support.microsoft.com/common/international.aspx</a>
<b>İşlemci</b>	X86 veya X64. Çift çekirdekli 2,4 GHz
<b>Ağ bağlantısı</b>	Ethernet 100 base-T
<b>Maksimum Aktarım Ünitesi (MTU)</b>	1500 bayta ayarlayın
<b>Dahili bellek (RAM)</b>	4 GB
<b>Boş disk alanı</b>	Saklanması gereken olay miktarına bağlıdır, ancak en az 10 GB boş disk alanı bulunması önerilir.

Öğe	Minimum gereksinim
Ekran çözünürlüğü	1366 × 768 piksel. 16 bit veya 32 bit renk derinliği

### 3.2.2

#### Zorunlu yazılım

Aşağıdaki yazılım PRAESENSA'yı yapılandırmak ve çalıştırmak açısından önemlidir ve PRAESENSA sistemini yapılandırmak ve çalıştırmak için kullanılacak bilgisayara

**yüklenmelidir.** Aşağıdaki şekilde çevrimiçi olarak kullanıma sunulacaktır:

www.boschsecurity.com sayfasında, PRAESENSA ürün bölümünde, örneğin sistem kontrol cihazı gibi bir cihazın altında şu .zip dosya adını bulabilirsiniz:

PRAESENSA Kurulum Paketi x.xx.zip; burada x.xx güncellemelerle birlikte değişkenlik gösteren sürüm numarasıdır.

.zip dosyasının teknisyenler dizini aşağıdaki dosyaları içerir:

- redist
- Bosch PRAESENSA Firmware.exe
- \*: Bosch PRAESENSA Logging Server.exe
- \*: Bosch PRAESENSA Logging Viewer.exe
- \*: Bosch-OpenInterface-Net-installer.exe

<https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> adresinden, Cihaz yazılımı yükleme aracı Vx.xx'i indirin; burada x.xx, güncellemelerle değişen yayın sürümüdür. Şunları içerir:

- KurulumOMNEOFirmwareUploadToolBundle(64).exe (32 bit ve 64 bit, iki sürüm):

Cihaz donanım yazılımını ve Etki Alanı Adı Sistemi Hizmet Bulma'yı (DNS-SD) yüklemek için Donanım Yazılımı Yükleme Aracını (FWUT) kullanın. PRAESENSA sistemini yapılandırmak için kullanılan bilgisayara FWUT'u yükleyin. Otomatik olarak Bosch DNS-SD Hizmeti de kurulur. Bu hizmet PRAESENSA cihazlarına IP adresleri yerine ana bilgisayar adları aracılığıyla erişmeye olanak tanır.



#### Uyarı!

Yukarıdaki \* karakterli dosyalar .zip dosyasının parçalarıdır ancak kurulumları isteğe bağlıdır.

#### İsteğe bağlı yazılım

- *Tonlar, sayfa 198*
  - PRAESENSA önceden tanımlanmış tonlar (.wav). [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > PRAESENSA ürün bölümü > sistem denetleyicisi > İndirmeler'e gidin.
- \*: *İsteğe bağlı: Open Interface (Açık Arayüz), sayfa 33:*
  - 3. taraf uygulamaları için Açık Arayüzün PRAESENSA yapılandırma bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.
- \*\*: *İsteğe bağlı: OMNEO Control, sayfa 29:*
  - OMNEO Control yazılımı, kullanıcıların ses cihazlarını yapılandırmalarına ve sesi ağ üzerinden yönlendirmelerine imkan verir.
- \*\*: *İsteğe bağlı: OMNEO Network Docent, sayfa 30:*
  - Yazılım, tüm cihazlara ve kablo bağlantılarına ilişkin bilgiler vererek ağ ortamını tarar ve görselleştirir. Docent, genel ve basit ağ hatalarını belirleyebilir ve bunlar için rehberlik sağlayabilir.
- \*\*: *İsteğe bağlı: Dante Controller, sayfa 31:*
  - Dante Controller, kullanıcıların Dante ağlarını yapılandırmasını ve sesi bunların etrafında yönlendirmesini sağlayan ve Audinate tarafından sunulan bir yazılım uygulamasıdır.



### Uyarı!

Yukarıdaki \* karakterine sahip dosyalar PRAESENSA Kurulum Paketi x.xx.zip'in parçasıdır, ancak bunların kurulumu isteğe bağlıdır.

Yukarıda \*\* karakterleriyle belirtilen isteğe bağlı yazılım dosyaları, PRAESENSA Kurulum Paketi x.xx.zip'in parçası DEĞİLDİR. Bu yazılım dosyaları, kurulum bölümlerinde belirtildiği gibi indirilebilir.

### Yazılımı yükleme

Tüm PRAESENSA yazılımları yalnızca çevrimiçi olarak sunulur. Ayrıca burada güncellemeleri ve yeni sürümleri de bulabilirsiniz. Yazılımı indirmeden veya güncellemeden önce lütfen çevrimiçi PRAESENSA sürüm notlarını okuyun. Sürüm notlarında son dakika değişiklikleri ve açıklamalar bulunur. Gerekirse bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*.

Yazılımı ilk kez yüklemek için aşağıdaki işlemi yapın:

1. Daha önce yapmadıysanız PRAESENSA sisteminin **gücünü açın**:
  - Tüm ağ cihazları yeniden başlatılır ve 19 inç cihazlarda (sarı *cihaz arızası*) LED yanar.
  - Bir çağrı istasyonunun ekranında *bağlantı* gösterilir.
  - Ayrıca bkz. *Cihaz seçenekleri, sayfa 52*
2. Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açtığınızdan **emin olun**.
  - Yükleme/kaydetme için (Windows) yönetici haklarına **ihtiyacınız vardır**.
  - 32 bit mi yoksa 64 bit mi Windows işletim sistemi kullandığınızı **kontrol edin**. Bazı (isteğe bağlı) yazılımların yalnızca 64 bit işletim sisteminde kullanılabildiğini unutmayın.
3. [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > *Ürün Kataloğu* > Bölgenizi ve ülkenizi seçin'e gidin:
  - *Arama* metin kutusuna PRAESENSA **yazın** >
  - Sistem denetleyicisinin PRAESENSA ürün sayfasını **seçin ve sayfaya tıklayın** >
  - Ürün sayfasındaki *İndirmeler* > *Yazılım*'i **seçin ve buna tıklayın** >
  - **Gerekirse** PRAESENSA Yükleme Paketi x.xx.zip dosyasını ve diğer dosyaları (isteğe bağlı) seçin.
  - PRAESENSA Yükleme Paketi x.xx.zip dosyalarını bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki güvenli bir konuma **kaydedin**.
4. <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> **bağlantısına gidin** ve Vx.xx Cihaz yazılımı yükleme aracı Vx.xx'i bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki güvenli bir konuma indirin (burada x.xx sürüm numarasıdır ve güncellemelerde değiştirilecektir). Şunları içerir:
  - SetupOMNEOFirmwareUploadToolBundle(64).exe (iki sürüm: 32 bit ve 64 bit).
5. Bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki PRAESENSA Yükleme Paketi x.xx.zip dosyasına **gidin ve dosyayı çıkartın**.
6. Gerekirse bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki diğer (isteğe bağlı) dosyalara **göz atın**.
7. Gerekirse SetupOMNEOFirmwareUploadToolBundle(64).exe (32 veya 64 bit \*.exe sürümü) dahil çıkarttığınız PRAESENSA Yükleme Paketi x.xx.zip dosyasındaki **tüm .exe** (önünde \* karakteri olmadan) dosyalarına **gidip çalıştırdıktan** sonra diğer (isteğe bağlı) dosyaları çalıştırın:
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
  - Yükleme otomatik olarak başlamazsa Yükleme Paketi x.xx'in **redist** dizinindeki .exe dosyalarını da kontrol edin/çalıştırın.
8. Ayrıca aşağıdaki sırada bkz.:
  - *Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme, sayfa 25*
  - *İsteğe bağlı: Logging Server, sayfa 27*
  - *İsteğe bağlı: Logging Viewer, sayfa 28*



- *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*

### Yazılımı güncelleme

Düzenli olarak PRAESENSA Yükleme Paketi x.xx.zip ve Üretici yazılımı yükleme aracı Vx.xx'ta yeni sürümler olup olmadığını kontrol etmek **önemlidir**. Bunu yapmak için:

1. [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > *Ürün Kataloğu* > Bölgenizi ve ülkenizi seçin'e gidin:
  - *Arama* metin kutusuna PRAESENSA **yazın** >
  - Sistem denetleyicisinin PRAESENSA ürün sayfasını **seçin ve sayfaya tıklayın** >
  - Ürün sayfasındaki *İndirmeler* > *Belgeler*'i **seçin ve buna tıklayın** >
  - Mevcut son *Sürüm notları*'ni **seçin**. Devam etmek için *sürüm notundaki* kurala **uyun**.
2. Sistem denetleyicisinin PRAESENSA ürün sayfasını **seçin ve sayfaya tıklayın** >
  - Gerekirse ürün sayfasındaki *İndirme* ve *Yazılım*'ı **seçin ve buna tıklayın** > gerekirse PRAESENSA Yükleme Paketi x.xx.zip'in ve diğer (isteğe bağlı) dosyaların sürümünü (x.xx) ve tarihini **kontrol edin**.
3. <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> **bağlantısına gidin** ve Cihaz yazılımı yükleme aracı Vx.xx'i kontrol edin (burada x.xx sürüm numarasıdır). Şunları içerir:
  - SetupOMNEOFirmwareUploadToolBundle(64).exe (iki sürüm: 32 bit ve 64 bit).
4. Çevrimiçi PRAESENSA Yükleme Paketi x.xx.zip ve/veya Üretici yazılımı yükleme aracı Vx.xx sürümü bilgisayarınızdakinden **daha yüksek/daha yeni bir sürüme sahipse** yeni çıkarılan sürümleri **yükleyin** (üzerine yazın).
  - Yükleme için önceki konuya bakın: *Yazılımı yükleme*



### Uyarı!

Daha yeni bir yazılım sürümüyle oluşturulan yapılandırmayı, eski bir yazılım sürümünde kullanmayın. Yükseltmelerden önce daima geçerli yapılandırma sürümünün bir yedeğini depolayın ve saklayın.

### 3.2.3

### Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme

Tüm PRAESENSA ağ cihazları temel cihaz yazılımıyla birlikte sunulur. Bunları FWUT ile mevcut en son sürüme yükseltin.

*Zorunlu yazılım, sayfa 23* bölümünde açıklandığı şekilde .zip dosyasındaki donanım yazılımını bulun.

Ağ cihazının cihaz yazılım güncellemelerini yüklemek için bu prosedürü izleyin. En son sürümle ilgili ayrıntılar için çevrimiçi PRAESENSA sürüm notlarına bakın. Bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*.



### Uyarı!

Yapılandırma bilgisayarını (Advantech) PRA-ES8P2S Ethernet anahtarı veya başka bir Ethernet anahtarı gibi aynı ağdaki başka bir cihazın bağlantı noktasına bağlayın.

İki üretici yazılımı yükleme imkanınız vardır:

1. **Varsayılan ayarlarla ilk donanım** yazılımı yüklemesi:
  - Yalnızca başlangıçta üretici yazılımını yükleme için geçerlidir.
  - Henüz yapılandırma web sayfaları yoktur.
2. PRAESENSA yazılımında yapılandırılan ayarlarla güvenli ürün yazılımı yüklemesi:
  - Yalnızca başlangıçta cihaz yazılımı yükleme ve ilk kez yapılandırma amaçlı oturum açmadan sonra yapılabilir.
  - Yapılandırma web sayfaları mevcuttur.

### 1. İlk kez üretici yazılımı yükleme

PRAESENSA'yı ilk kez kullandığınızda cihazların üretici yazılımını yükleyin. Aksi takdirde yapılandırma web sayfalarına erişemezsiniz.

#### İlk kez yükleme yapmak için:

1. Mevcut en son yazılım sürümünü indirin.
  - Bkz *Zorunlu yazılım, sayfa 23*.
2. PRAESENSA sistemini yapılandırmak için kullandığınız bilgisayarda **Kurulumuna göz atın ve çalıştırınOMNEOFirmware UploadToolBundle**.
  - 32 bit veya 64 bit sürümü seçin.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
3. **Evet** düğmesine veya devam etmek istemiyorsanız **HAYIR** düğmesine tıklayın.
  - **Evet**'e tıklarsanız bağlı tüm ağ cihazı türlerinin görüldüğü ekran açılır. Ekranın üst kısmında seçim sekmelerini görebilirsiniz.
  - Firmware Upload Tool (Cihaz yazılımı yükleme aracı) (FWUT), cihazları cihaz ana bilgisayar adı aracılığıyla adresler. Bkz *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*.
4. Bir sekmede, bir veya daha fazla cihaz satırını seçin ve **Yükle** düğmesine tıklayın.
  - Ekrandaki tüm satırları seçmek için klavyede Windows ve ctrl A tuşlarına basın.
  - **Yükleme için Cihaz Yazılımını seçin** ekranı görüntülenir.
  - Seçilen cihaz tipinin ticari tip numaraları görüntülenir.
5. Yükleme için en yeni cihaz yazılımı sürümünü seçin.
6. **Başlat** düğmesine veya devam etmek istemiyorsanız **İptal** düğmesine tıklayın.
  - **Başlat** düğmesine tıklarsanız cihaz yazılımı yükleme işlemi devam eder.
  - **Durum** sütununda **etkin** veya **bitti** ifadesi gösterilir.
  - **İlerleme** sütunu, yüklemenin ilerlemesini yeşil renkli bir çubukla gösterir.
  - Cihazın yükleme işlemi devam ettiği sürece 19 inç cihazın ön panelindeki hata LED'i yanar.
  - Anons istasyonu ekranı, cihazın yükleme işleminin çalıştığı sürece yükleme işlemi gösterir.
7. Tüm bağlı ağ cihazları için önceki adımları tekrarlayın:
  - Hiçbir hata mesajı oluşmazsa üretici yazılımı yüklemesi başarıyla yapılır.
8. *Uygulamada oturum açma, sayfa 43* bölümüne geçin.

### 2. Güvenli cihaz yazılımı yükleme

Güvenli cihaz yazılımı yükleme işlemi, Firmware Upload Tool yazılımı ile PRAESENSA sistemi kontrol cihazı yapılandırması arasındaki veri iletişimi ve bağlantının, yetkisiz kişiler ve cihazlar tarafından görülmeye ve kullanılmaya karşı korunması anlamına gelir.

#### Güvenli cihaz yazılımı yüklemesi yapmak için:

1. Mevcut en son yazılım sürümünü indirin.
  - Bkz *Zorunlu yazılım, sayfa 23*.
2. PRAESENSA sistemini yapılandırmak için kullandığınız bilgisayarda **Kurulumuna göz atın ve çalıştırınOMNEOFirmware UploadToolBundle**.
  - 32 bit veya 64 bit sürümü seçin.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
3. **Evet** düğmesine veya devam etmek istemiyorsanız **HAYIR** düğmesine tıklayın.

- **Evet**'e tıklarsanız bağlı tüm ağ cihazı türlerinin görüldüğü ekran açılır. Ekranın üst kısmında seçim sekmelerini görebilirsiniz.
- Üretici yazılımı yükleme aracı (FWUT), cihazları cihaz ana bilgisayar adı aracılığıyla adresler. Bkz *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*.
- 4. **Dosya > Seçenekler**'i seçin ve tıklayın
  - **Firmware Upload Tool yazılımında Seçenekler (Options)** ekranı görünür
- 5. **Güvenli bağlantı kullan (Use secure connection)** onay kutusunu işaretleyin.
- 6. Açılır listeden bir **Kullanıcı adı** seçin veya yeni bir kullanıcı adı girin
  - Yeni bir kullanıcı adı girmek için, **Güvenlik kullanıcılarını yönet > Ekle**'ye tıklayın.
  - **Güvenlik kullanıcıları** ekranı görüntülenir.
- 7. OMNEO **Kullanıcı adı, Şifre ve Şifre Onayı**'ni ilgili alanlara girin.
- 8. **Tamam**'a tıklayın.
  - **ÖNEMLİ:** OMNEO **Güvenlik kullanıcı adınızı ve Şifrenizi (Passphrase)** PRAESENSA yapılandırmasından alın. Bkz. *Uygulamada oturma açma, sayfa 43 ve Sistem güvenliği, sayfa 151*.
  - **ÖNEMLİ:** **Güvenlik kullanıcı adı ve Şifre (Passphrase)** yapılandırma oturma açma işlemi sırasında otomatik olarak oluşturulur. Yalnızca ilk cihaz yazılımı yüklemesinden sonra kullanılabilirler.
  - Bu noktada cihaz yazılımı yükleme işleminde PRAESENSA yapılandırmasıyla güvenli bir veri bağlantısı kullanılır.
- 9. Bir sekmede, bir veya daha fazla cihaz satırını seçin ve **Yükle** düğmesine tıklayın.
  - Ekrandaki tüm satırları seçmek için klavyede Windows ve ctrl A tuşlarına basın.
  - **Yükleme için Cihaz Yazılımını seçin** ekranı görüntülenir.
  - Seçilen cihaz tipinin ticari tip numaraları görüntülenir.
- 10. Yükleme için en yeni cihaz yazılımı sürümünü seçin.
- 11. **Başlat** düğmesine veya devam etmek istemiyorsanız **İptal** düğmesine tıklayın.
  - **Başlat** düğmesine tıklarsanız cihaz yazılımı yükleme işlemi devam eder.
  - **Durum** sütununda **etkin** veya **bitti** ifadesi gösterilir.
  - **İlerleme** sütunu, yüklemenin ilerlemesini yeşil renkli bir çubukla gösterir.
  - Cihazın yükleme işlemi devam ettiği sürece 19 inç cihazın ön panelindeki hata LED'i yanar.
  - Anons istasyonu ekranı, cihazın yükleme işleminin çalıştığı sürece yükleme işlemi gösterir.
- 12. Tüm bağlı ağ cihazları için önceki adımları tekrarlayın:
  - Hiçbir hata mesajı oluşmazsa üretici yazılımı yüklemesi başarıyla yapılır.
- 13. *Uygulamada oturma açma, sayfa 43* bölümüne geçin.

### 3.2.4

#### İsteğe bağlı: Logging Server

PRAESENSA *Kayıt sunucusu* uygulama yazılımı PRAESENSA (zorunlu) yazılım paketinin (\*.zip) parçasıdır. Kaydedilen olayları görüntülemek istiyorsanız bunun bilgisayarınıza yüklenmesi gerekir. PRAESENSA yapılandırması için kullanılacak bilgisayara *Kayıt sunucusu* yüklenmesi gerekmez. Gerekirse ayrıca bkz. *PC gereksinimleri, sayfa 22*.

PRAESENSA *Kayıt sunucusu* ile bir sistem tarafından oluşturulan olaylar kaydedilebilir. Genellikle, *Kayıt sunucusu*, olayları kaydedilen tüm sistemlere bağlı bir bilgisayarda çalışır. *Kayıt sunucusu* olayları bir veritabanında saklar.

#### Yüklemek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Bosch PRAESENSA Logging Server.exe adlı dosyaya **gidip** tıklayarak *Kayıt sunucusu*'nun kurulum programını başlatın:

- **ÖNEMLİ:** PRAESENSA *Kayıt sunucusu*'nu yalnızca PRAESENSA sistemlerine bağlıyken yükleyip kullanın. Ör. PRAESIDEO *Kayıt sunucusu* PRAESENSA ile birlikte çalışmaz.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
2. *Kayıt sunucusu* arayüzü farklı dillerde sunulmaktadır. Yükleme işlemi sırasında bazı dil dosyası klasörleri yüklenmiştir:
    - `|Program Files (x86)|Bosch|PRAESENSA Kayıt Sunucusu`. Dilinizin mevcut olup olmadığını öğrenmek için bu klasörü **kontrol edin**:
    - Dil dosyası klasörleri, uluslararası 2 harfli dil koduna (ISO 639) göre adlara sahiptir; örneğin, İngilizce için "en", Rusça için "ru".
    - Yüklü Windows işletim sisteminin dili için bir dil klasörü varsa bu, *Kayıt sunucusu*'nun dilidir. Farklı bir dile ihtiyaç duyulursa ve bu dile ait bir dil klasörü varsa aşağıdaki işlemleri yapın:
  3. Kayıt sunucusu programına bir dil parametresi **ekleyin**. Parametre, 2 harfli dil kısaltmasıdır, ör. "fi", yani bir boşluğun ardından gelen dil kodu gelir.
    - *Kayıt sunucusu* için başlangıç klasörüne giderek parametreyi ekleyin: `ProgramData > Microsoft > Windows > Başlangıç Menüsü > Programlar > Başlangıç > PRAESENSA Kayıt Sunucusu`.
  4. *Kayıt sunucusu*'na **sağ tıklayın**, özellikleri seçin ve sekme kısayolunu seçin.
  5. Bu nedenle çift tırnak işaretinden sonra ".exe" ile biten hedef açıklamasına "fi" parametresini **ekleyin**.
  6. *Kayıt sunucusu* otomatik başlatma için yüklenmemişse ve başlangıç klasöründe yoksa program dosyası için bir kısayol **oluşturun** ve kısayola **sağ tıklayın** (masaüstünde de bulunabilir), özelliklere tıklayın ve sekme kısayolunu seçin.
  7. Bu nedenle çift tırnak işaretinden sonra ".exe" ile biten hedef açıklamasına "fi" parametresini **ekleyin**. Programı başlatmak için kısayolu kullanın. Tabii ki "fi" yerine kendi seçtiğiniz dil kısaltmasını da ekleyebilirsiniz.
  8. Yükleme işlemi tamamlandığında bir **bildirim** görüntülenir.
  9. Şununla **devam edin**: *İsteğe bağlı: Logging Viewer, sayfa 28*:
    - **ÖNEMLİ:** Hem *Kayıt sunucusu* hem de *Kayıt görüntüleyici* yükleme işleminin ardından *İsteğe bağlı: Kayıt Sunucusu kullanma, sayfa 159* bölümüne gidin.

### 3.2.5

#### İsteğe bağlı: Logging Viewer

*Kayıt Görüntüleyici* uygulama yazılımı PRAESENSA (zorunlu) yazılımının (\*.zip) parçasıdır. Kaydedilen olayları görüntülemek *istiyorsanız* bunun bilgisayarınıza yüklenmesi gerekir. PRAESENSA yapılandırması için kullanılacak bilgisayara *Kayıt görüntüleyici* yüklenmesi gerekmez.

*Kayıt Görüntüleyici* ile, *Kayıt Sunucusu* tarafından bir veritabanına kaydedilen olaylar görüntülenebilir. Genellikle *Kayıt Görüntüleyici*, *Kayıt Sunucusu*'nun çalıştığı bilgisayara bağlı bir bilgisayarda çalışır. Veritabanı *Kayıt Sunucusu* ile aynı bilgisayarda bulunur.

#### Yüklemek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Bosch PRAESENSA Logging Viewer.exe dosyasına **gidip tıklayarak** *Kayıt Görüntüleyici*'nin kurulum programını başlatın.
  - **ÖNEMLİ:** PRAESENSA *Kayıt Görüntüleyici*'yi yalnızca PRAESENSA sistemlerine bağlıyken yükleyip kullanın. Ör. PRAESIDEO *Kayıt Görüntüleyici* PRAESENSA ile birlikte çalışmaz.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın:

2. *Kayıt Görüntüleyici*, kullanıcı arayüzünü ve kayıt olaylarını farklı dillerde gösterebilir. *Kayıt Görüntüleyici*'nin yüklenmesi sırasında, şuraya bazı dil dosyası klasörleri yüklenmiştir:
  - `|Program Files (x86)|Bosch|PRAESENSA Kayıt Görüntüleyicisi`
  - Dil dosyası klasörleri, uluslararası 2 harfli dil koduna (ISO 639) göre adlara sahiptir; ör. İngilizce için "en", Rusça için "ru". Dilinizin mevcut olup olmadığını öğrenmek için bu klasörü kontrol edin.
  - Yüklü Windows işletim sisteminin dili için bir dil klasörü varsa bu, *Kayıt Görüntüleyici*'nin dilidir.
  - Farklı bir dile ihtiyaç duyulursa ve bu dile ait bir dil klasörü varsa aşağıdaki işlemleri yapın:
3. *Kayıt Görüntüleyici* programına bir dil parametresi **ekleyin**. Parametre, 2 harfli dil kısaltmasıdır, ör. "fi", yani bir boşluğun ardından gelen dil kodu gelir.
4. Kayıt Görüntüleyici için program dosyasına ait bir kısayol **oluşturun**, ardından kısayola **sağ tıklayın**, özelliklere **tıklayın** ve sekme kısayolunu **seçin**.
5. Bu nedenle çift tırnak işaretinden sonra ".exe" ile biten hedef açıklamasına "fi" parametresini **ekleyin**.
  - Programı başlatmak için kısayolu kullanın. Tabii ki "fi" yerine kendi seçtiğiniz dil kısaltmasını da ekleyebilirsiniz.
6. Yükleme işlemi tamamlandığında bir bildirim görüntülenir.
7. Hem *Kayıt Sunucusu* hem de *Kayıt Görüntüleyici* yükleme işleminin ardından *İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164* bölümüne **gidin**.
8. Şununla **devam edin**: *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*

### 3.2.6

#### İsteğe bağlı: OMNEO Control

OMNEO Control yazılımı, kullanıcıların ses cihazlarını yapılandırmalarına ve sesi ağ üzerinden yönlendirmelerine imkan verir. Kullanıcılar, tek bir fare tıklaması ile tek veya çoklu alt ağda bulunan tüm OMNEO cihazları arasında ses bağlantıları oluşturabilir ve bunları kaldırabilir.

#### Dante Controller ve OMNEO Control

Dante Controller'a alternatif olarak, bu ses bağlantısı yollarını ayarlamak için OMNEO Kontrol de kullanılabilir. Ancak OMNEO Control bir sıfırlama veya güç kapatma işleminden sonra cihazlar tarafından yeniden otomatik olarak kurulmayan dinamik ses bağlantıları oluşturur. OMNEO Control bunun yerine bu bağlantıları yeniden kurar, ancak bunu yalnızca OMNEO Control'ün çalıştığı bilgisayar bağlı kaldığında yapabilir. Bu nedenle Dante veya AES67 cihazlarının bağlantılarını ayarlamak için Dante Controller'ın kullanılması tercih edilir. OMNEO Control ve Dante Controller aynı ağda eş zamanlı olarak kullanılabilirdiği halde karışıklıklara neden olabileceğinden bu önerilmez. Dante Controller'da yapılan ses bağlantısı OMNEO Control'da de görülebilir. Burada bir Dante bağlantısı olarak görünür. OMNEO Control Dante bağlantılarını kaldırarak OMNEO bağlantılarıyla değiştirir. Ancak bunları yeniden Dante bağlantıları olarak ayarlamak için Dante Controller'ın kullanılması gerekir. Ayrıca bkz. *İsteğe bağlı: OMNEO Control kullanma, sayfa 168*.

#### OMNEO Control'un önemli özellikleri

- OMNEO ve Dante cihazlarını algılama ve görüntüleme.
- Bir bilgisayardaki ses bağlantılarını kontrol etme.
- Tek ve çoklu alt ağlar için destek.
- Tekli ve çoklu yayını otomatik olarak seçme.
- Senaryo kayıtlarını saklama ve yeniden yükleme.
- OMNEO cihazlarının yapılandırmaları.

OMNEO Control OMNEO ve Dante cihazlarını destekler. OMNEO, dijital ses konusunda eşsiz dayanıklılık ve güvenilirlik için Audinate'in OCA bulunan Dante Ses Taşıma Protokolü ile birlikte kullanılır. OCA, OCA Alliance tarafından geliştirilmiştir ve AES (Ses Mühendisliği Topluluğu) tarafından AES70 olarak standartlaştırılmıştır.



#### Uyarı!

Bu bildirim OMNEO Control ve Dante Controller arasındaki önemli bir farkı ve kalıcılığı ifade etmektedir. Kalıcılık, bir güç kesintisinin ardından bağlantıların otomatik olarak eski haline döndürüldüğünü gösterir. OMNEO Control ile yapılan teklif ve çoklu bağlantılar yalnızca OMNEO Control, Kilitleme moduna ayarlanırsa kalıcı olur. Dante Controller uygulaması kapatıldıktan sonra bile Dante Controller ile yapılan tekli ve çoklu yayın bağlantıları kalıcıdır.

#### OMNEO Control yazılımını yükleme



#### Dikkat!

OMNEO kontrolü, yalnızca OMNEO kanallarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. AES67 ve Dante ile uyumlu değildir. OMNEO kontrolü AES67 bağlantılarını her 30 saniyede bir otomatik olarak temizler.

OMNEO Control yazılımı isteğe bağlı bir PRAESENSA yazılımıdır. Bkz *Zorunlu yazılım, sayfa 23*. Bosch indirme alanından indirilebilir: <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000>. OMNEO Control Vx.xx (burada x. xx sürüm numarasıdır ve güncelleştirmelerde ve yeni sürümlerde değişecektir) olarak adlandırılır.

OMNEO Control yazılımı Windows işletim sisteminde kullanılabilir.

- Yazılım dosyasını aşağıdaki şekilde **indirin**:
  - Yükleme işlemi, OMNEO Control Yazılımı adı verilen ayrı bir kılavuzda açıklanmaktadır. Bosch indirme alanına bakın: <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000>.
- 1. <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> > OMNEO şeklinde bağlantıları takip ederek control Vx.xx'e **gidin** ve sisteminiz için uygun olan sürümü (32 bit veya 64 bit yazılım sürümü) **seçtiğinizden** ve doğru sürüme **tıkladığınızdan** emin olun.
  - Windows+Pause kısayoluna basıldığında, sisteminizle ilgili bilgilerin bulunduğu bir pencere açılır.
  - İndirme, bir .zip dosya arşividir. Zip dosya arşivleri, .zip dosya adı uzantısına sahiptir.
- 2. .zip dosyasını Windows bilgisayarınızdaki bir klasöre **kaydedin**.
- 3. Dosya adına sağ tıklayıp **Ayıkla**'yı seçtiğinizde, Windows indirilen .zip dosya arşivini **çıkartır**.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4. OMNEO Control Vx.xx yazılımını güncellemeler ve yeni sürümler açısından **düzenli olarak kontrol edin**.

#### Bkz.

- *İlgili belgeler, sayfa 8*

### 3.2.7

#### İsteğe bağlı: OMNEO Network Docent

Network Docent, AV operatörlerine günlük işlerinde yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Yazılım, ağ ortamını tarayıp görselleştirerek bu bilgileri ağ tabanlı bir AV sisteminin tüm cihazlarına ve kablo bağlantılarına aktarır. Network Docent, AV sisteminin kesintiye

uğramasına veya düzgün çalışmamasına neden olan genel ve basit ağ hatalarını gidermeye ilişkin rehberliği belirleyebilir ve sağlayabilir. Sonuç olarak Network Docent, ağ tabanlı bir AV sistemini kurarken veya çalıştırırken gereken zamanı ve çabayı azaltır.

#### Özellikler

- Yerel ağa (PRAESENSA) bağlı OMNEO cihazlarını algılama ve görselleştirme.
- LLDP (Bağlantı Katmanı Bulma Protokolü) ile Ethernet anahtarlarını algılama ve görselleştirme.
- SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) desteği.
- Yapılandırma ve iletişim hatası algılama.
- Hata ve olay kaydı.
- Sorun giderme bilgi bankası.
- Bağlı uç noktalar ve uyarılar listesi.

#### Yükleme

Network Docent yazılımı isteğe bağlı bir PRAESENSA yazılımıdır. Bkz. *Zorunlu yazılım, sayfa 23*. Bosch indirme alanından indirilebilir: <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000>. Network Docent Vx.xx (burada x. xx sürüm numarasıdır ve güncelleştirmelerde ve yeni sürümlerde değişecektir) olarak adlandırılır.

- Kurulum işlemi, aşağıdaki ada sahip ayrı bir kılavuzda açıklanmıştır:
  - Network Docent. Bosch indirme alanından indirilebilir: <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000>.
- 1. <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> > Network Docent şeklinde bağlantıları takip ederek Vx.xx'e **gidin** ve sisteminiz için uygun olan sürümü (32 bit veya 64 bit yazılım sürümü) **seçtiğinizden** ve doğru sürüme **tıkladığınızdan** emin olun.
  - Windows+Pause kısayoluna basıldığında, sisteminizle ilgili bilgilerin bulunduğu bir pencere açılır.
  - İndirme, bir .zip dosya arşividir. Zip dosya arşivleri, .zip dosya adı uzantısına sahiptir.
- 2. .zip dosyasını Windows bilgisayarınızdaki bir klasöre **kaydedin**.
- 3. Dosya adına sağ tıklayıp **Ayıkla**'yı seçtiğinizde, Windows indirilen .zip dosya arşivini **çıkartır**.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4. Network Docent Vx.xx yazılımını güncellemeler ve yeni sürümler açısından **düzenli olarak kontrol edin**.

#### Bkz.

- *İlgili belgeler, sayfa 8*

### 3.2.8

#### İsteğe bağlı: Dante Controller

Dante Controller, kullanıcıların Dante ağlarını yapılandırmasını ve sesi bunların etrafında yönlendirmesini sağlayan ve Audinate tarafından sunulan bir yazılım uygulamasıdır. Windows ve OS X'te kullanılabilir.

PRAESENSA sistem denetleyicisi, bir müzik sunucusundan alınan arka plan müziği gibi diğer cihazlardan birden fazla Dante veya AES67 ses yayını alabilir. Dante'de cihazlar arasında statik ses bağlantıları kullanılırken, PRAESENSA cihazlarında birden fazla ses akışı arasında dinamik olarak geçiş yapabilmek için daha fazla etkin dinamik OMNEO kanalı kullanılır. Bu nedenle Dante veya AES67 yayınları, sistem denetleyicisinin kontrolü altındaki OMNEO dinamik akışlara dönüştürülmelidir. Bu dönüştürme işlemi, ilk sekiz kanalın güvenliğini sağlamak için şifreleme dahil olmak üzere sistem denetleyicisi tarafından yapılır.

Dante Controller, bu statik ses kanallarını sistem denetleyicisine kurmak için kullanılır. PRAESENSA sistem denetleyicisi bilinmeyen Dante cihazlarını kontrol edemediğinden veya bu tür cihazların kesilen bağlantılarını yeniden kuramadığından bu ses kanalları kalıcı olmalıdır. Dante Controller, sadece **aynı alt ağda** bulunan cihazlar arasında kalıcı (statik) etiket tabanlı bağlantılar ayarlayabilir. Bu, ses bağlantı yollarının Ethernet anahtarları içerebileceği, ancak yönlendirici içermeyeceği anlamına gelir. Dante/AES67 bağlantıları kalıcı olduğundan, Dante Controller'ın bulunduğu bilgisayar yapılandırılmadan sonra çıkarılabilir.

**Uyarı!**

Dante ve sistem denetleyicileri arasındaki Dante sesi (239.255. x. x) için çoklu yayın seçimi, seste kesintiye neden olabilir. Beklenmeyen davranışlara engel olmak için, **yalnızca tekli yayın** bağlantılarının kullanıldığından emin olun.

**Uyarı!**

Bazı Dante cihazları, sistem denetleyicisinin yeniden başlatılmasından sonra PRAESENSA sistem denetleyicisiyle olan bağlantılarını otomatik olarak yeniden kurmaz. Bağlantıyı Dante denetleyicisi aracılığıyla yeniden kurun veya otomatik yeniden bağlanmayı destekleyen bir Dante cihazı kullanın.

**Dante Controller ve OMNEO Control**

Dante Controller'a alternatif olarak, bu ses bağlantısı yollarını ayarlamak için OMNEO Kontrol de kullanılabilir. Ancak OMNEO Control bir sıfırlama veya güç kapatma işleminden sonra cihazlar tarafından yeniden otomatik olarak kurulmayan dinamik ses bağlantıları oluşturur. OMNEO Control bunun yerine bu bağlantıları yeniden kurar, ancak bunu yalnızca OMNEO Control'ün çalıştığı bilgisayar bağlı kaldığında yapabilir. Bu nedenle Dante veya AES67 cihazlarının bağlantılarını ayarlamak için Dante Controller'ın kullanılması tercih edilir. OMNEO Control ve Dante Controller aynı ağda eş zamanlı olarak kullanılabilirdiği halde karışıklıklara neden olabileceğinden bu önerilmez. Dante Controller'da yapılan ses bağlantısı OMNEO Control'da de görülebilir. Burada bir Dante bağlantısı olarak görünür. OMNEO Control Dante bağlantılarını kaldırarak OMNEO bağlantılarıyla değiştirir. Ancak bunları yeniden Dante bağlantıları olarak ayarlamak için Dante Controller'ın kullanılması gerekir. Ayrıca bkz. *İsteğe bağlı: Dante Controller kullanma, sayfa 170.*

**Dante Controller'ın özellikleri**

Dante Controller'ı PC'nize veya Mac'inize kurup bir ağa bağladıktan sonra, aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

- Tüm Dante destekli ses cihazlarını ve bunların ağ üzerindeki kanallarını görüntüleme.
- Dante destekli cihaz saatini ve ağ ayarlarını görüntüleme.
- Bu cihazlardaki sesi yönlendirme ve mevcut ses yollarının durumunu görüntüleme.
- Ses kanallarının sayı olan etiketlerini sizin için uygun adlar olarak değiştirme.
- Alma gecikmesini özelleştirme (oynatmadan önceki gecikme süresi).
- Ses yönlendirme hazır ayarlarını kaydetme.
- Daha önce kaydedilmiş hazır ayarları uygulama.
- Hazır ayarları çevrimdışı olarak düzenleme ve yeni ağ dağıtımları için yapılandırma olarak uygulama.
- Her cihaz yapılandırması seçeneğini görüntüleme ve ayarlama.
- Ağda çoklu yayın bant genişliği ve her cihaz için iletim ve alma bant genişliği dahil olmak üzere ağ durumu bilgilerini görüntüleme.
- Gecikme istatistikleri ve paket hataları dahil olmak üzere cihaz performans bilgilerini görüntüleme.



- Frekans ofset geçmişi ve saat olay günlükleri dahil olmak üzere her cihaz için saat durum bilgilerini görüntüleme.

#### **Dante Controller'yi kurma veya güncelleme**

[www.Audinate.com](http://www.Audinate.com) > Dante Controller bölümüne gidin. Buradan Dante Controller'ın son sürümünü indirebilirsiniz. Audinate sözleşmesine uymak amacıyla Dante Controller programının kendisi [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) adresinde çevrimiçi olarak bulunmamaktadır. Bu program OMNEO ve/veya Dante ses kanallarının yapılandırılması ve yönlendirilmesi için kullanılır.

#### **Yükleme**

Dante Controller'ı kurmak için yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir. Bir güncelleştirmeyi kurmadan önce önceki sürümü kaldırmanız gerekmez. Windows için Dante Controller ile cihaz bulmak üzere Audinate "Dante Discovery" hizmeti kullanılır. Dante Discovery, Windows için Dante Controller ile birlikte otomatik olarak yüklenir.

Dante Controller'ı yüklemek için:

1. Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açtığınızdan **emin olun**.
2. İndirdiğiniz *Dante Controller yükleyici dosyasına* **gidin ve dosyaya çift tıklayın**.
3. **Lisans** sözleşmesini okuyun:
  - Koşulları kabul ediyorsanız "kabul ediyorum" (kabul ediyorum) onay kutusunu işaretleyin ve *Yükle*'ye tıklayın.
  - Koşulları kabul etmiyorsanız *Kapat*'a tıklayın.
4. Görüntülenen tüm Windows Güvenlik istemlerini **onaylayın/kabul edin**.
5. **Kurulumdan sonra** bilgisayarın (PC) yeniden başlatılması gerekir.
  - Yükleme işlemi tamamlandığında bir bildirim görüntülenir.
6. **Bkz. İsteğe bağlı: Dante Controller kullanma, sayfa 170**
  - **ÖNEMLİ:** PRAESENSA yapılandırma işlemini sonlandırdıktan veya yapılandırma işlemi sizden bunu istediğinde *İsteğe bağlı: Dante Controller kullanma, sayfa 170* bölümüne gidin.
7. Şununla **devam edin: Uygulamada oturum açma, sayfa 43**

### **3.2.9**

#### **İsteğe bağlı: Open Interface (Açık Arayüz)**

*Açık Arayüz* uygulama yazılımı PRAESENSA'nın isteğe bağlı bir parçasıdır. Bkz. *Zorunlu yazılım, sayfa 23* (\*.zip). *Açık Arayüz*'ü üçüncü taraf uygulamalarıyla kullanmak istiyorsanız yazılımı PRAESENSA yapılandırma bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

Yüklemek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Bosch.OpenInterface-Net-installer.exe adındaki **dosyaya gidin ve bu dosyayı çalıştırın**
  - *Açık Arayüz* kurulum programı başlatılır.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
2. Yükleme işlemi tamamlandığında bir bildirim görüntülenir.
3. *Açık Arayüz, sayfa 152* ve *İsteğe bağlı: Açık Arayüzü kullanma, sayfa 171* bölümlerine gidin
4. Şununla **devam edin: Uygulamada oturum açma, sayfa 43**

### **3.2.10**

#### **İsteğe bağlı: PRAESENSA License Management**

PRAESENSA Lisans Yönetimi, PRAESENSA sisteminizde yeni işlemlere olanak tanıyan lisansları sistem kontrol cihazına eklemenizi sağlar. Bu araç, sistem kontrol cihazı web arayüzünün bir parçasıdır. Bir lisans siparişi edip e-posta lisansı yoluyla aldıktan sonra, lisansı PRAESENSA sistem denetleyicisine eklemek ve artık gerekli olmadığı zaman lisansı iade etmek için aracı kullanın.

PRAESENSA Lisans Yönetimi aşağıdaki lisansları eklemenize olanak tanır:

- PRAESENSA alt sistemi için lisans (LSPRA), sayfa 15: Uzaktan kontrol cihazı ile veya birden fazla uzaktan kontrol cihazları bir sistem yapılandırın.

#### Yönetim aracına erişmek için

1. Tarayıcınızda, örneğin <https://prascl-0b4xxx-ctrl.local/licensing> adresini girerek, ana kontrol cihazınızın PRAESENSA Lisans Yönetimi web sitesini açın.
2. PRAESENSA sistemi için kullanılan aynı **Kullanıcı adı** ve **Şifre** bilgilerini girin.
3. Açılır menüden bir **Dil** seçin.
4. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.  
**Lisansa genel bakış** penceresi görüntülenir.

**Lisansa genel bakış** penceresinde, sistemde bulunan lisanslar hakkındaki bilgileri görebilirsiniz:

- **Miktar**: sistemdeki lisansların sayısı.
- **Lisans adı**: sistemdeki lisansların adları.
- **Etkinleştirme tarihi**: bu lisansların etkinleştirildiği tarih.

Sisteminizin geçmişte sahip olduğu ancak şu anda eksik olan lisanslara genel bir bakış için:

1. PRAESENSA yazılımındaki **Yapılandırmayı yazdır** öğesine tıklayın.
2. **Diğer ayarları yazdır** alanındaki son tabloya kaydırın.

Bkz. *Yazdırma yapılandırması, sayfa 154.*

#### Bir lisans eklemek için

1. Tarayıcınızda, örneğin <https://prascl-0b4xxx-ctrl.local/licensing> adresini girerek, ana kontrol cihazınızın PRAESENSA Lisans Yönetimi web sitesini açın.
2. PRAESENSA sistemi için kullanılan aynı **Kullanıcı adı** ve **Şifre** bilgilerini girin.
3. **Lisans ekle**'ye tıklayın.  
**Yeni lisans** penceresi görüntülenir.
4. **Müşteri bilgilerini** girin.
5. E-posta yoluyla aldığınız **Etkinleştirme Kimliği**'ni girin.
6. **Ekle** seçeneğine tıklayın.
7. **Etkinleştir** öğesine tıklayın.  
**request.bin** dosyasının indirilmesi başlar. İndirme işlemi tamamlandığında bir **Uyarı** penceresi açılır.
8. Açılan **Uyarı** penceresinde **Kapat** seçeneğini tıklayın.
9. **request.bin** dosyasını proje belgeleri klasörünüze kaydedin.
10. Tarayıcınızda <https://licensing.boschsecurity.com> adresini açın.  
**Sistem Etkinleştirme Sitesi** açılır.  
İnternet bağlantınız olduğundan emin olun.
11. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.  
**Oturum açma** penceresi görüntülenir.
12. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
13. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.
14. **Lisansı yönet** sekmesini seçin.
15. **Göz at** seçeneğini tıklayın.
16. **request.bin** dosyasını seçmek için bilgisayarınıza göz atın.
17. **Aç** seçeneğini tıklayın.  
**request.bin** dosyası web sitesine aktarılır.
18. **İşle** seçeneğine tıklayın.

**request.bin** dosyasının indirilmesi başlar.

19. Karşıdan yükleme tamamlandığında **Dosyaya kaydet** seçeneğini tıklayın.
20. **ResponseRequest.bin** dosyasını proje belgeleri klasörünüze kaydedin.
21. **ResponseRequest.bin** dosyasını seçmek için bilgisayarınıza göz atın.
22. **Aç** seçeneğini tıklatın.  
**ResponseRequest.bin** dosyası ana sistem kontrol cihazına aktarılır.
23. Lisansı etkinleştirmek amacıyla sistem kontrol cihazını yeniden başlatmak için **Şimdi yeniden başlat** seçeneğine tıklayın.

#### Lisans iade etmek için

1. Tarayıcınızda <https://licensing.boschsecurity.com> adresini açın.  
İnternet bağlantınız olduğundan emin olun.
2. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.  
**Oturum açma** penceresi görüntülenir.
3. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
4. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.
5. **Aktivasyon Kimliği** veya **Sipariş** alanlarını kullanarak siparişinizi arayın.
6. **Ara** ögesine tıklayın.
7. **Konum** altında iade etmek istediğiniz lisansa tıklayın.
8. **Lisansları İade Et** seçeneğine tıklayın.  
**ReturnRequest.bin** dosyasının indirilmesi başlar.
9. **ResponseRequest.bin** dosyasını proje belgeleri klasörünüze kaydedin.
10. Tarayıcınızda, örneğin <https://prascl-0b4xxx-ctrl.local/licensing> adresini girerek, ana kontrol cihazının PRAESENSA Lisans Yönetimi web sitesini açın.
11. PRAESENSA sistemi için kullanılan aynı **Kullanıcı adı** ve **Şifre** bilgilerini girin.
12. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.
13. **Yanıt dosyasını işle** ögesine tıklayın.  
Dosyayı **İade et** penceresi görüntülenir.
14. **İade Dosyasını Kaydet** seçeneğine tıklayın.
15. **return.bin** dosyasını proje belgeleri klasörünüze kaydedin.  
**Yeniden başlat** penceresi açılır.
16. Lisansı devre dışı bırakmak amacıyla sistem kontrol cihazını yeniden başlatmak için **Şimdi yeniden başlat** seçeneğine tıklayın.
17. <https://licensing.boschsecurity.com> adresine geri dönün.  
**Sistem Etkinleştirme Sitesi** açılır.
18. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.  
**Oturum açma** penceresi görüntülenir.  
İnternet bağlantınız olduğundan emin olun.
19. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
20. **Oturum Aç** seçeneğine tıklayın.
21. **Lisansı Yönet** sekmesini seçin.
22. **Göz at** seçeneğini tıklayın.
23. **return.bin** dosyasını seçmek için bilgisayarınıza göz atın.
24. **Aç** seçeneğini tıklatın.  
**return.bin** dosyası web sitesine aktarılır.
25. **İşle** seçeneğine tıklayın.  
Lisans başarıyla iade edildi.

## 3.2.11

**İsteğe bağlı: PRAESENSA Network Configurator (Ağ Yapılandırma Yazılımı)**

Sistem içindeki cihazların IP adres modunu değiştirmek için PRAESENSA Network Configurator yazılımını kullanın. DHCP tarafından atanan adreslerden statik IP adreslere veya bunun tersine de değiştirebilirsiniz.

1. PRAESENSA Network Configurator yazılımını başlatın.
  - **Not:** Bosch etki alanıyla birlikte bir ARNI'niz ve birden çok ağ bağdaştırıcınız varsa bir açılır pencere görünür.
2. **Manage** seçeneğine tıklayın.
3. **Network settings** seçeneğine tıklayın.
  - **Network settings** penceresi görüntülenir.
4. Açılır listeden **Network adapter** ögesini seçin.
5. IP adresi modunu değiştirmek istediğiniz cihazların bağlantı türünü seçin.
  - Cihazlar güvenli değilse **Unsecure** ögesini seçin.
  - Güvenli cihazlar varsayılan PSK kimliğini ve parolasını kullanıyorsa **Secure (default PSK)** ögesini seçin.
  - Güvenli cihazların *Sistem güvenliği, sayfa 151* bağlantısında tanımlanmış bir PSK kimliği ve parolası varsa **Secure with PSK identity and passphrase** ögesini seçin.
6. **Secure with PSK identity and passphrase** ögesini seçtiyseniz **PSK Identity** ve **Passphrase** öğelerini ilgili alanlara, tam olarak PRAESENSA yazılımında görüldüğü gibi girin.
7. **Değiştir** seçeneğine tıklayın.
  - Seçilen bağlantı türüne karşılık gelen cihazlar ekranda görüntülenir.
  - Sistem kontrol cihazlarının IP adreslerinin sayısı, aksaklık gidermeyi etkinleştirip etkinleştirmedinize bağlı olarak değişir. Anons istasyonlarının her zaman iki IP adresi vardır.

**Uyarı!**

Cihazlar statik IP olacak şekilde ayarlanırsa V1.61'dan önceki üretici yazılımıyla üretilmiş PRA-CSLx Çağrı istasyonlarının ve PRA-ANS Ortam gürültüsü sensörlerinin üretici yazılımı yüklemesi başarısız olur

Bu cihazların her birinin üretici yazılımı yüklemesi için şunlar gerekir:

- a) Cihazın statik IP adreslerini DHCP veya bağlantı yerel adresi (Link-Local) olacak şekilde değiştirin.
- b) Cihazları son yazılım sürümüne güncelleyin.
  - ⇒ Artık DHCP adreslerini statik IP adresleri olacak şekilde değiştirebilirsiniz.



8. IP adresi modunu değiştirmek istediğiniz cihaza çift tıklayın.
  - **Set network parameters for device** penceresi görüntülenir.
9. Statik IP adresinden DHCP tarafından atanan IP adresine geçmek istiyorsanız **Obtain an IP address automatically** ögesini seçin.
10. DHCP tarafından atanan IP adresinden statik IP adresine geçmek istiyorsanız **Aşağıdaki adreslemeyi kullan** ögesini seçin.
  - Bilgisayarınızın IP adresiyle aynı aralıkta bir IP adresi atayın.
11. İlgili alanlara **IP adresini, Alt ağ boyutunu, Varsayılan ağ geçidini, DNS sunucusunu ve Etki Alanı Adını** girin.
12. **Save and Restart** seçeneğine tıklayın.
  - Değiştirilen ayarlar güncellenir.

- DHCP tarafından belirlenen adresten statik IP adresine geçiş yapıldığında değiştirilen cihaz soluk renge döner. Cihaz ayarlarının tekrar düzenlenebilir olması için sistemi yeniden tarayın.

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra güncellenen ayarları görebilirsiniz.

### Dikkat!

#### Statik IP'ye sahip cihaz, başarısız bir yükleme sonrasında kurtarılmaz



- ✓ Statik IP'ye sahip bir cihaz ürün yazılımını yükleyemezse ve arıza güvenliği modundan çıkamazsa şunları yapmanız gerekir:
  - a) Bilgisayarı, FWUT ile arıza korumalı modda doğrudan cihaza bağlayın.
  - b) Bilgisayarın ağ ayarlarını statik IP'den DHCP'ye değiştirin.
- ⇒ Artık cihazı yükseltebilirsiniz.

**Save and Restart** seçeneğini tıkladığınızda iki hata mesajı görüntülenebilir. Her ikisi de cihazın IP adresi güncellemesini durdurur.

- **Failure to update network parameters: [name of the device]:** Cihaza ulaşılamıyor. Değiştirmeye çalıştığınız cihazın satırı griye döner.
- Girdiğiniz bir parametre yanlış. Örneğin, yanlış bir IP adresi girdiniz. Doğru ayarları girin.

**Network Settings** öğesinin otomatik olarak doldurulup hatırlandığından emin olmak için PRAESENSA Network Configurator yazılımının kısayolunu düzenleyebilirsiniz.

1. PRAESENSA Network Configurator yazılımı için kısayol oluşturun.
2. Kısayola sağ tıklayın.
3. **Properties** öğesine tıklayın.
  - Artık kısayolun **Hedef**'ini düzenleyebilirsiniz.
4. Kısayolun **Hedef**'ini ekleyin:
  - **-s** ile **PSK kimliği ve parolası ile güvenli** öğesini seçin. Sonraki öğeleri girmesenez bile, Windows bu seçimi hatırlar.
  - **-u** <PSK kimliğiniz>. PSK kimliğinizi tam olarak PRAESENSA yazılımında görüldüğü şekilde girin.
  - **-p** <parolanız>. Parolanızı tam olarak PRAESENSA yazılımında görüldüğü şekilde girin.
  - **-ni** <seçmek istediğiniz adaptörün numarası>. Sadece bir adaptörünüz varsa bu öğeyi girmenize gerek yoktur.
  - **Not:** PSK kimliğini ekler ancak parolayı eklemesenez PRAESENSA Ağ Yapılandırıcısını açmaya çalıştığınızda bir hata penceresi açılır.
5. **OK** öğesine tıklayın.

## 3.3

### Ağ ve web tarayıcısı ayarlarını kontrol etme

Ağ bağlantısının PRAESENSA sistem denetleyicisi ile yapılandırma bilgisayarı arasında başarıyla kurulduğundan emin olmak için aşağıdaki bölümlerde açıklanan ayarlar denetlenmelidir/yapılmalıdır.

### 3.3.1

#### Ethernet adaptörü ayarları

PRAESENSA bağımsız bir sistem olarak kullanılıyorsa söz konusu dinamik bağlantı yerel adreslerini kullanır. Bu, yapılandırma bilgisayarının TCP/IPv4 ayarının "*IP adresini otomatik olarak al*" olarak ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Normalde bu ayarlar varsayılandır ve dolayısıyla, bilgisayar ağ yapılandırma ayarları gerektirmez.

**ÖNEMLİ:** Bu ayar olmadan, PRAESENSA yapılandırma bilgisayarınız otomatik olarak bir IP adresine atanmamıştır ve bu nedenle PRAESENSA ağında çalışmaz. Kontrol etmek/ayarlamak için (Windows 10):

1. *Windows Başlangıç* düğmesine **sağ tıklayın** ve *Ağ bağlantıları*'na **tıklayın**. Yeni bir ekran görüntülenir:
2. **Tıklayın** > *Adaptör seçeneklerini değiştir* > **Seçin** > *Ethernet* > **tıklayın** *Özellikler*. Yeni bir ekran görüntülenir:
3. *İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)*'e **tıklayın** > *Özellikler*'e **tıklayın**. Yeni ekran görüntülenir:
4. *IP adresini otomatik olarak al*'ı **etkinleştirin** (onay işareti) ve *DNS sunucusu adresini otomatik olarak al*'ı **etkinleştirin** (onay işareti) ve *Tamam*'a **tıklayın**.

İnternet erişimi gibi daha fazla işlevin gerekmesi durumunda, dinamik bağlantı yerel adresleri kullanılamaz. Bu durumda, PRAESENSA cihazlarının ve bilgisayarların internet erişimi sağlamak için bir DHCP sunucusuna ve ağ geçidine bağlanması gerekir.

- PRAESENSA sistemi yerel olarak var olan bir ağın parçası olacaksa ağın nasıl ayarlanacağını öğrenmek için **yerel BT bölümünüze** danışın.
  - DHCP sunucusu RFC 4676 ile uyumlu olmalı ve 30 saniyede 500 isteği işleyebilmelidir. Çoğu ev yönlendiricisinde/kablosuz erişim noktasında kullanılan tüketici sınıfı bir DHCP sunucusu bu gereksinimi karşılamaz ve beklenmedik ya da istenmeyen davranışa neden olabilir.
  - Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2016'nın DHCP sunucusu işlevi bu gereksinimleri karşılamaz.
  - PRAESENSA sistem hizmeti **Açık Arayüz** ile port **9401** (güvenli olmayan bağlantılar için kullanılır) ve **9403**'ü (güvenli bağlantılar için kullanılır), iletişime yönelik PRAESENSA **Kayıt Sunucusu** uygulamaları için ise port **19451**'i kullanır. PRAESENSA **Kayıt Sunucusu**'nu kullanırken, lütfen port **19451**'in başka bir uygulama tarafından kullanılmadığından emin olun, aksi takdirde başlamaz.

#### Uyarı!

Bir DHCP sunucusu cihazların zaten bir bağlantı yerel IP adresine sahip olduğu mevcut bir PRAESENSA ağına *eklendiğinde*, bu cihazlar DHCP sunucusundan yeni bir IP adresi sorgular ve bu cihazlara yeni bir adres atanır. Bu, geçici network bağlantısı kesilmelerine yol açar. Bir DHCP sunucusu mevcut bir PRAESENSA ağından *çıkarıldığında*, başlangıçta tüm cihazlar atanmış IP adresleriyle çalışmaya devam eder. Bununla birlikte, kira süresi dolduğunda, bir Yerel Bağlantı IP adresine geri döndürülür. Her cihaz bunu farklı bir anda yapacağından, bu işlem sistem kararsızlığına yol açabilir. Sisteme verilen gücü kapatmak, DHCP sunucusunu çıkarmak ve sistemi yeniden açmak için daha iyidir.



**Dikkat!**

DHCP sunucusu dahil olmak üzere PRAESENSA sisteminin bir kısmının gücü kapatıldığında, sistemin geri kalanı çalışır durumda kaldığı halde DHCP sunucusu yeniden başlatıldıktan sonra bazı DHCP sunucuları çalışmakta olan cihazlardan biriyle zaten kullanılıyorken yeniden başlatılan bir PRAESENSA cihazına IP adresi atayabilir. Bu, sistemde beklenmeyen davranışlara neden olur ve tüm IP adreslerini yenilemek için sistemin tamamının kapatılıp açılması gerekir. Ayrıca PRA-ES8P2S anahtarının DHCP sunucusu işlevi de bu davranıştan zarar görür; bu nedenle, bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır ve etkinleştirilmemesi ve kullanılmaması tavsiye edilir.

**Hızlı Kapsayan Ağaç Protokolü (RSTP) desteği**

PRAESENSA sistemi Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü (RSTP) **etkin durumdayken** yedek ağ kablo bağlantısını destekler. PRAESENSA sistemi acil durum standartlarına uyum için yedek bir ağa zorunlu olarak kurulduğundan **varsayılan olarak RSTP etkindir. ÖNEMLİ: RSTP devre dışıykenve** yedek bir ağ kuruluyken **sistem çalışmaz**. PRAESENSA kurulum kılavuzuna bakın.

**Uyarı!**

PRAESENSA'yı bir Ethernet ağına kurmak bu kılavuzun kapsamı dışındadır. Hem PRAESENSA'dan hem de RSTP'nin desteklenmediği veya buna izin verilmeyen bir Ethernet ağında ağ arızalarını engellemek için PRAESENSA harici ağın/bina Ethernet ağının parçası olması durumunda yerel BT temsilcinize başvurun.

**3.3.2****LAN ayarları**

Yerel Alan Ağı (LAN) ayarları PRAESENSA sistemine tam olarak erişebilmeyi etkileyebilir. Güvenlik hususları nedeniyle PRAESENSA, aynı zamanda sadece bir bağlantıyı kabul eder. Bunu yapmak için:

1. Daha önce yapmadıysanız Etki Alanı Adı Sistem Hizmeti Bulma (DNS-SD) hizmetini otomatik olarak yapılandırma bilgisayarına yükleyecek olan "SetupOMNEOFirmwareUploadToolBundle(64).exe" yazılımını **çalıştırın**.
  - Bkz. *Zorunlu yazılım, sayfa 23*.
2. DNS-SD etkinleştirilmeden **önce**, yapılandırma bilgisayarının LAN ayarının "Ayarları otomatik olarak algıla" olarak ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için:
  - **Windows** sürümü **< 10**: *WindowsBaşlat > Denetim Masası > İnternet Seçenekleri > Bağlantılar > LAN Ayarları > "Ayarları otomatik algıla"yı işaretleyin.*
  - **Windows** sürümü **10**: *Windows Başlat > Denetim Masası > Ağ ve İnternet > İnternet Seçenekleri > Bağlantılar > LAN Ayarları > "Ayarları otomatik olarak algıla"yı işaretleyin.*

### 3.3.3

#### Web tarayıcısı ayarları

PRAESENSA sistem denetleyicisinin yapılandırmasına bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir. Sistem denetleyicisi web sunucusu, aşağıdaki web tarayıcılarının en yeni sürümü ile uyumludur ve bunun için en iyi duruma getirilmiştir:

- Firefox (sürüm 52 ve üzeri).
- Edge (sürüm 40 ve üzeri).
- Chrome (sürüm 78 ve üzeri).

#### Proxy ayarları

PRAESENSA ile bir web tarayıcısı kullanmak için, **Hiçbir** proxy kullanılmadığından emin olun. Örneğin, Firefox'ta proxy 'yi devre dışı bırakmak için:

1. Web tarayıcısını (Firefox) yapılandırma bilgisayarında **açın**.
2. **Menüden** > **Araçlar**'ı seçin > **Seçenekler**'e **tıklayın**.
3. **Ağ Ayarları**'nı **seçin** > **Ayarlar**'a **tıklayın**.
4. "İnternet'e Proxy ile Erişimi Yapılandır" bölümünde > **Proxy yok'u seçin** **Tamam'a** **tıklayın**.
5. **Araçlar** menüsünü **kapatın**.

#### Güvenlik ayarları

Bazı web tarayıcısı ayarları PRAESENSA sisteminin yapılandırma web sayfalarının düzgün çalışmasıyla ilgilidir. En önemlisi *güvenlik* ayarlarıdır.

- Bu tür ayarların, PRAESENSA sisteminin yapılandırılması için kullanılan ağdan ve/veya bilgisayardan sorumlu ağ yöneticisi tarafından da değiştirilebileceğini veya sınırlandırılabilirliğini unutmayın.

Güvenlik ayarları, örneğin Internet Explorer'da bulunan ve web sayfasındaki eşitleyici yanıtının görüntülenmesi için gerekli olan Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri (SVG) görüntüleyicisinin yürütülmesini önleyebilir. Tercih edilen çözüm, PRAESENSA sisteminin, sistem denetleyicisinin *Kontrol ana bilgisayar* adını girerek güvenilir siteler listesine eklemektir. Örnek olarak PRA-SCL sistem denetleyicisi *ana bilgisayar adı*: PRASCL-xxxxxx-ctrl.local. Daha fazla bilgi için ürün etiketine ve *Uygulamada oturma açma, sayfa 43* bölümüne bakın.

- **Windows**'da (Burada, bu güvenilir sitelerin koruma seviyesini de düşürebilirsiniz. Listede olmayan sitelerin koruma seviyesi etkilenmez.), bu liste aşağıdaki şekilde bulunabilir:
  - **Windows** sürüm < 10: *Windows Başlat* > *Denetim Masası* > *İnternet Seçenekleri* > *Güvenlik* > *Güvenilir siteler* > *Siteler* > *Kontrol ana bilgisayar adı*'nı girin.
  - **Windows** sürüm 10: *Windows Başlat* > *Denetim Masası* > *Ağ ve İnternet* > *İnternet Seçenekleri* > *Güvenlik* > *Güvenilir siteler* > *Siteler* > *Kontrol ana bilgisayar adı*'nı girin.
- **Diğer** olası sorunlar arasında virüs denetleyicileri, açılır pencere engelleyiciler, casus yazılımlardan koruma yazılımları ve güvenlik duvarları bulunmaktadır:
  - PRAESENSA sisteminin **güvenilir site** olarak kabul edecek şekilde yapılandırın.



## 3.4 Yapılandırmada yapılacaklar ve yapılmayacaklar

Bu bölümde açıklanan yapılacaklar ve yapılmayacaklar, PRAESENSA sistem yapılandırması için genel olarak geçerlidir.

### 3.4.1 Karakterlerin kullanılması

Cihazlar, girişler, çıkışlar, bölgeler, bölge grupları vb. için ad girerken tüm **Unicode** karakterler kullanılabilir.

### 3.4.2 Benzersiz adlar kullanma

Cihazlar, girişler, çıkışlar, mesajlar, bölgeler, bölge grupları vb. için ad girerken şunlardan emin olun:

- Tüm girilen adlar benzersizdir. Birden fazla öge için bir ad kullanılmasına izin verilmez.
- Bu ad, yalnızca bir öge grubu içinde (örneğin, cihaz adları) ve aynı zamanda sistem yapılandırmasında (ör. bölge grupları, bölgelere göre farklı adlara sahip olmalıdır) benzersiz olmalıdır.

**ÖNEMLİ:** Benzersiz olmayan adlar yapılandırma veritabanında tutarsızlıklara yol açabilir. Bu tutarsızlıklar da öngörülemeyen sistem davranışlarına yol açabilir.

**Bkz.**

- *Çağrı tanımları, sayfa 109*

### 3.4.3 Başlangıç değerleri

**<Hiçbiri>**: Yapılandırma ögesinin parametre değeri <Hiçbiri> olduğunda, parametrenin henüz değeri yoktur. Örneğin, bir *Çağrı tanımının İşlem tanımı* sayfası ilk kez açıldığında, *Çağrı tanımı* alanındaki değer <Hiçbiri>'dir.

**<Bilinmiyor>**: Yapılandırma ögesinin parametre değeri <Bilinmiyor> olduğunda doğru parametre ayarlamadan önce seçilmelidir. Örneğin, sistem kompozisyonuna bir cihaz eklendiğinde, *Ana bilgisayar adı* <Bilinmiyor>'dur.

**<Varsayılan>**: Yapılandırma ögesinin parametre değeri <Varsayılan> olduğunda, parametre varsayılan değerine ayarlanır. Örneğin, bir *Çağrı tanımının* ses girişi <Varsayılan> ise yapılandırılan ses girişi, *Çağrı tanımını* başlatan çağrı istasyonunun mikrofondur.

### 3.4.4 Öğeleri etkinleştirme/devre dışı bırakma (onay kutusu)

Yapılandırma öğeleri onay kutusu kullanılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

- **Etkinleştir:** Yapılandırma ögesi etkinse (onay işareti/açık) sistem, örneğin bir arıza meydana geldiğinde hata olayı üretebilir.
- **Devre dışı bırak:** Yapılandırma ögesi devre dışı bırakılırsa (seçilmemiş/kapalı) sistem, arıza oluştuğunda bir arıza olayı oluşturamaz.

Web sunucusu seçim listelerindeki ( ) arasındaki yapılandırma öğelerini devre dışı bırakır. Örneğin, devre dışı bırakılan yapılandırma ögesi AudioIn01, seçim listelerinde (AudioIn01) olarak görüntülenir.

### 3.4.5 Değişiklikleri geri alma

*Yapılandır* bölümündeki çoğu sayfada *İptal* düğmesi bulunur. *İptal* düğmesine tıklandığında, sayfalarda yapılan değişiklikler iptal edilir ve saklanmaz.

### 3.4.6 Öğeleri silme

Bir yapılandırma ögesi silindiğinde, silinen yapılandırma ögesiyle ilgili tüm yapılandırma öğeleri de silinir.

- Örneğin, *Sistem kompozisyonundaki* bir amplifikatör silindiğinde:
  - Amplifikatörün hiçbir ses çıkışı da artık yapılandırmanın parçası değildir.

### 3.4.7

#### Ses girişleri ve çıkışları

Bu, yapılandırma veritabanında tutarsızlıklara neden olabileceğinden ses girişleri ve ses çıkışlarının birden fazla amaç için kullanılmasına izin verilmez. Bu tutarsızlıklar da öngörülemeyen sistem davranışlarına yol açabilir. Örneğin:

- Ses girişi zaten bir *Çağrı tanımının* parçasıysa ses girişini arka plan müziği (BGM) kanalında kullanmanıza izin verilmez.
- Amplifikatör ses çıkışları birden fazla bölgeye (hoparlör) atanamaz.

### 3.4.8

#### Gönder düğmesini kullanma

Web sayfasının *Yapılandır* bölümündeki web tarayıcısı sayfalarının çoğunda bir *Gönder* düğmesi bulunur. Değişiklik yaptıktan sonra her zaman bu düğmeye tıklayın, aksi takdirde değişiklikler kaybolur. Ancak *Gönder* düğmesine tıklamak değişikliklerin kaydedildiği anlamına gelmez. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

## 4 Uygulamada oturum açma

Yazılım (zorunlu) yapılandırma bilgisayarına kurulduktan sonra, sistem verilerini sistemine (denetleyici) ve sisteminden ve PRAESENSA sistemindeki diğer cihazlara/cihazlardan aktarabilmek için PRAESENSA sisteminde (denetleyici) güvenli bir veri bağlantısı kurmanız gerekir.



### Uyarı!

Oturum açma ve yapılandırma zaman aşımı yaklaşık 10 dakikadır. Yaptığınız değişiklikleri zaman aşımı süresi dolmadan gönderin, aksi takdirde yaptığınız değişiklikler kaybolur.

### Aşağıdakileri uygulayın:

- Daha önce yapmadıysanız PRAESENSA sisteminin **gücünü açın**:
  - Tüm ağ cihazları yeniden başlatılır ve 19 inç cihazlarda (sarı *cihaz arızası*) LED yanar.
  - LCD Çağrı istasyonlarının ekranında bir *arıza durumu mesajı* gösterilir.
- Sistem kontrol cihazının ürün etiketinde belirtilen iki MAC adresi ile iki ana bilgisayar adını bulun:
  - Cihazın ana bilgisayar adı her PRAESENSA ağ cihazı için kendine özgüdür ve cihazı sistem içinde tanımlamak için kullanılır. Örneğin, bir sistem kontrol cihazı ana bilgisayar adı şu şekilde görünür hale gelir: PRASCx-yyyyyy. Cihazın ana bilgisayar adı ticari tür numarasından (CTN) ve MAC adresinden türetilmiştir: PRASCx-yyyyyy, PRASC ticari tür numarasıdır (PRA ve SCx arasında tire olmadan), x sistem kontrol cihazı sürüm türü ve aygıtın MAC adresinin son 6 onaltılık basamağı olan yyyyyy.
  - Kontrol cihazı ana bilgisayar adı da benzersizdir ve sistem kontrol cihazının web sunucusuna erişim sağlamak için kullanılır. Kontrol cihazı ana bilgisayar adı, -ctrl son ekine sahip cihaz ana bilgisayar adından (MAC adresinden değil) türetilir. Adres (PRASCx-yyyyyy-ctrl.local), PRAESENSA'da oturum açmak için **URL** (Tek tip Kaynak Konumlandırıcı) olarak kullanılır.
  - Uyarı:** Kontrol cihazı ana bilgisayar adı aynı zamanda Açık Arayüzü adreslemek için de kullanılır.
  - Açıklama:** Yapılandırma web tarayıcısı sayfaları, .local *etki alanı* uzantısı olmayan cihaz ana bilgisayar adlarını gösterir. Kendi web sunucusuna veya diğer sistem denetleyicilerine ait *kontrol ana bilgisayar adlarını* göstermez.
- Bilgisayarınızda web tarayıcısını **açın** ve adres çubuğuna uygun *kontrol ana bilgisayar adı* URL'sini (Tekdüzen Kaynak Konumlandırıcı) **girin**: <https://PRASCx-yyyyyy-ctrl.local>.
  - ÖNEMLİ:** PRAESENSA'da varsayılan olarak güvenli bir veri bağlantısı (https otomatik olarak imzalanan SSL güvenlik sertifikası ile) kullanır ve aşağıdakine benzer bir uyarı mesajı da dahil olmak üzere oturum açma işleminin engellenmesine neden olabilir: *Önerilmese de bu web sitesine devam edin(önerilmez)*. Güvenli bir veri bağlantısıyla oturum açma işlemine devam etmek için, adres öncelikle kullandığınız web tarayıcısının güvenli/güvenilir web sitelerine eklenebilir. Gerekirse ayrıca bkz. *Ağ ve web tarayıcısı ayarlarını kontrol etme, sayfa 37*.
- Cihaz *Ana bilgisayar adı* ve sistem kontrol cihazının Cihaz adını **içeren** ve **(Yeni) yönetici** kullanıcı adını ve şifresini soran **bir Başlangıç (yönetici) ayarı oturum açma ekranı görünür**.


- **Uyarı:** İlk (*yönetici*) *kurulumu* giriş ekranı yalnızca şu koşullarda görünür:
    - Sistemde *yönetici* olarak *ilk kez oturma açıldığında*,
    - Sistem kontrol cihazının kayıtlı yapılandırma dosyası silindiğinde,
    - Fabrika varsayılanına sıfırlama işleminden sonra.
  - Yeni **Yönetici kullanıcı adı** en az 5 ve en fazla 64 karakterden oluşabilir.
  - Yeni **Şifre** en az 8 ve en fazla 64 karakterden oluşabilir.
5. Yönetici kullanıcı adını **ve Şifreyi girin**.
    - Başlangıç kullanıcı hesabı, güvenli yapılandırma *yönetici* haklarını otomatik olarak alır.
  6. **Yalnızca ilk/başlangıç oturma açma işleminde sistem denetleyicisi tarafından bir OMNEO güvenlik kullanıcı adı ve OMNEO parolası otomatik olarak oluşturulur:**
    - Güvenli bir donanım yazılımı *yüklemesi* ve *Ağ yapılandırıcısı* için *bu* güvenlik kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç vardır.
    - PRAESENSA, sistem denetleyicisi ve diğer ağ cihazları arasında **güvenli bir bağlantı** kullanmak için varsayılan olarak ayarlanmıştır.
    - Gerekirse bkz. *Kullanıcı adını ve şifreyi değiştirme, sayfa 151*.
  7. *Oluştur* düğmesine **tıklayın** > Bir web tarayıcısı sayfası görünür ve şu öğeleri **gösterir:**
    - Web tarayıcısı sayfasının **üst kısmında** soldan sağa: *Cihazın adı* (sistem denetleyicisi), *kullanıcı adınız* ve *yazılım sürüm* numaranız. Bkz. *Zorunlu yazılım, sayfa 23*.
    - **Sistem denetleyicisinin adı** ve bağlantısı.
    - **Yapılandır:** *Yapılandırma* öğeleri seçeneklerini açan düğme.
    - **Tanıla:** *Tanılama* öğeleri seçeneklerini açan düğme.
    - **Güvenlik:** Sistem *güvenliği* ve *Açık Arayüz* öğesi seçeneklerini açan düğme (ör. sertifikayı indir).
    - **Yazdırma yapılandırması:** Yapılandırma yazdırma yardımcı programını açan düğme.
    - **Hakkında:** *Açık kaynak lisanslarını* açan düğme.
    - **Ana çerçeve:** Seçilen PRAESENSA web tarayıcısı sayfasını görüntüleyen çerçeve.
    - **Ana Sayfa:** (*Yeni*) *dili* ve *devam* düğmesini seçebileceğiniz *Ana Sayfa* web tarayıcısı sayfasına döndüren düğme.
    - **Oturumu kapatma:** Sizi *oturma açma* web sayfasına döndüren düğme. Gerekirse yapılandırmada tekrar oturma açmanız gerekir.
  8. *Ana Sayfa* düğmesine **tıklayarak** web sunucusu GUI'sı ve web tarayıcısı sayfalarının *dilini* seçin/değiştirin ve *Devam et* düğmesine **tıklayarak** seçilen dildeki web tarayıcısı sayfalarına erişin.
    - **Uyarı:** İngilizce (UL2572) dil seçimi, toplu bildirim UL2572 için özel olarak kullanılır.
  9. *Sistem denetleyicisi* adını/bağlantısını **seçin ve buna tıklayın:**
    - **Varsayılan** sistem denetleyicisinde *cihazana bilgisayar adı* seçilir ve sabittir. Değilse *Ana bilgisayar adı* açılır listesinden sistem denetleyicisi *cihaz ana bilgisayar adını seçin*.
  10. *Gönder* düğmesine **tıklayın:**
    - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.
  11. Şununla **devam edin:** *Sistemi yapılandırma, sayfa 45*.

## 5 Sistemi yapılandırma

*Yapılandır* bölümü kullanılarak PRAESENSA cihazları/sistem işlevleri tanımlanabilir.

**ÖNEMLİ:** Yalnızca PRAESENSA yönetici ve teknisyen kullanıcı hesapları *Yapılandır* bölümüne erişebilir. Bkz. *Kullanıcı hesapları, sayfa 46*.

- Bu bölümdeki *yapılandır* menüsü öğelerinin sırası, *Yapılandır* düğmesine tıklandığında açılır ve PRAESENSA sisteminin yapılandırması için önerilen iş akışını temsil eder.
- Ayrıca bkz. *Yapılandırmada yapılacaklar ve yapılmayacaklar, sayfa 41*.

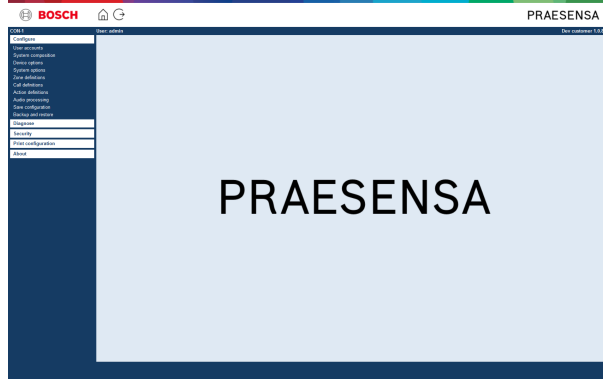

Yapılandırma (menü öğeleri)		
1	<i>Kullanıcı hesapları, sayfa 46</i>	PRAESENSA web sunucusuna erişime imkan veren kullanıcı hesapları yönetilebilir.
2	<i>Sistem kompozisyonu, sayfa 49</i>	Sistemin oluşturulması gereken ağ cihazları eklenebilir veya çıkarılabilir.
3	<i>Cihaz seçenekleri, sayfa 52</i>	<i>Sistem kompozisyonu</i> sayfaları kullanılarak eklenen her ağ cihazı tanımlanabilir.
4	<i>Sistem seçenekleri, sayfa 90</i>	Bazı genel sistem ayarları tanımlanabilir.
5	<i>Bölge tanımları, sayfa 99</i>	Bölge yönlendirme, bölge grubu, BGM, amplifikatörlerin ses girişleri ve ses çıkışları tanımlanabilir.
6	<i>Çağrı tanımları, sayfa 109</i>	Anons seçenekleri (çağrı tanımları) tanımlanabilir.
7	<i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Çağrı istasyonunun (uzantı) düğmeleri ve kontrol girişleri tanımlanabilir.
8	<i>Ses işleme, sayfa 130</i>	Çağrı istasyonu ses girişleri ve amplifikatör ses girişlerinin ses işleme parametreleri (ekolayzer + ses seviyesi) ayarlanabilir.
9	<i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>	Geçerli yapılandırma kaydedilebilir.
10	<i>Yedekleme ve geri yükleme, sayfa 138</i>	Kaydedilen bir yapılandırma yedeklenebilir ve/veya geri yüklenebilir.



### Uyarı!

Oturum açma ve yapılandırma zaman aşımı yaklaşık 10 dakikadır. Yaptığınız değişiklikleri zaman aşımı süresi dolmadan gönderin, aksi takdirde yaptığınız değişiklikler kaybolur.

## 5.1 Kullanıcı hesapları

Web sunucusu, Açık Arayüz ve Kayıt sunucusunun yapılandırma web sayfalarına erişmek için bir hesap gereklidir. Bir hesap *kullanıcı adı*, *şifre* ve *yetkilendirme* seviyesinden oluşur. *Yetkilendirme* seviyesi, web sunucusunun hangi kısmına erişim verildiğini tanımlar. Uyarı: Başlangıçta önceden *Yönetici kullanıcı hesabı* oluşturmuş olmanız gerekir. Bkz. *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*.

Web sunucusu aşağıdaki yetkilendirme seviyelerini sağlar:

- **Yöneticiler:** Yöneticiler *Kullanıcı hesapları* bölümü, *Kayıt Sunucusu*, *Kayıt Görüntüleyici* ve *Açık Arayüz* dahil olmak üzere web sunucusunun tüm kısımlarına erişebilir.
- **Teknisyenler:** Teknisyenler, *Kullanıcı hesapları* ve *Yedekleme ve geri yükleme* bölümleri dışında, web sunucusunun *Kayıt Sunucusu*, *Kayıt Görüntüleyici* ve *Açık Arayüz* gibi tüm bölümlerine erişebilir.
- **Operatörler:** Operatörler, web sunucusu, *Kayıt Sunucusu*, *Kayıt Görüntüleyici* ve *Açık Arayüz*'ün *Tanıla > sürüm* ve *Hakkında* bölümlerine erişebilir.

**Kullanıcı hesapları sayfalarını kullanarak şunları yapabilirsiniz:**

- *Kullanıcı hesabı ekleme, sayfa 46*
- *Kullanıcı hesabı silme, sayfa 47*

**Bkz.**

- *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*

### 5.1.1 Kullanıcı hesabı ekleme

Yalnızca *Yöneticiler* yeni *Kullanıcı hesapları* oluşturabilir.

Yeni bir kullanıcı eklemek (ör. yeni bir hesap oluşturma) için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. *Ekle* düğmesine **tıklayın**.
2. Yeni kullanıcının *kullanıcı adını* *UserID* metin kutusuna **girin**:
  - Minimum **5** ve maksimum **64** karakter.
3. *Grup* sütunundan yeni kullanıcının kullanıcı hesabının yetki seviyesini/işlevini **seçin**:
  - Yetki seviyesi, PRAESENSA web sunucusunun hangi kısmına erişim verildiğini tanımlar.
4. Yeni kullanıcının şifresini *Parola* metin kutusuna şifre **girin**.
  - **Yönetici:** Minimum **8** ve maksimum **64** karakter.
  - **Teknisyen ve Operatör** : Minimum **4** ve maksimum **64** karakter.
  - Sistemi güvenilir olmayan sistem yapılandırmasına neden olabilecek yetkisiz erişimden koruduğundan, bir şifrenin kolay tahmin edilebilir olmaması **önemlidir**.
5. Yeni kullanıcı hesabını etkinleştirmek için *Ekle* düğmesine **tıklayın**:
  - Yeni kullanıcı hesabı genel bakışta listelenir.

## 5.1.2

### Kullanıcı hesabı silme

Güvenlik nedeniyle önce yeni *Yönetici* hesabının oluşturulması ve ardından ilk PRAESENSA *Yönetici* hesabının silinmesi önerilir.

- Mevcut hesapları, sadece *Yöneticiler* silebilir.
- Oturum açmış durumdaki bir hesap silinemez.

Bir *kullanıcı hesabını silmek* için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Silinmesi gereken *Kullanıcı hesabının* satırını **seçin**.
  - Seçilen satır vurgulanır.
2. *Kullanıcı hesabını silmek* için *Sil* düğmesine **veya** *kullanıcı hesabını korumak için İptal* düğmesine **tıklayın**.
  - Bir *silme* satırı görüntülenir.
3. *Sil* düğmesine **tıklayın**:
  - Seçilen *kullanıcı hesabı*, *kullanıcı hesabına* genel bakıştan kaldırılır.

## 5.2 Erişim kontrol kullanıcıları

Artık anons istasyonunu yetkisiz kullanıcılara karşı kilitleyebilirsiniz. Kimlik doğrulaması yapmak ve anons istasyonuna erişmek için bir hesap oluşturmanız gerekir.

1. **Ekle** seçeneğine tıklayın.
2. En az bir en fazla 10 basamaktan oluşan bir **Kullanıcı numarası** girin.
3. En az dört en fazla 10 basamaktan oluşan bir **PIN kodu** girin.
4. En fazla 32 karakterden oluşan bir **Kullanıcı adı** girin.
  - Kullanıcı adı anons istasyonunda değil Günlük Kaydı Görüntüleyici'de görünür.
5. **Ekle** seçeneğine tıklayın.
6. **Gönder** seçeneğine tıklayın.
  - Yapılandırmayı her zaman kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Bkz *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

Hesabınızı anons istasyonunun bir kullanıcısı olarak eklemek için *Çağrı istasyonu, sayfa 70*'ndaki Erişim kontrol bölümüne bakın.

### Anons istasyonu kilitleme süresi

Anons istasyonuna kullanıcı hesabını ekledikten sonra istasyona erişmek için Kullanıcı numarasını ve ilgili Pin kodunu girmeniz gerekir. Oturum açmazsanız anons istasyonu birkaç saniyeliğine kilitletir. Oturumu her açmadığınızda kilitleme süresi artar:

Başarısız oturum açma sayısı	Anons istasyonu ekranı kilitli (sn.)
1	3
2	3
3	3
4	10
5	20
6	40
7	80
8	160
9	320
+10	640 (yaklaşık 10 dakika)

10 defadan fazla giriş yapılamazsa kilitleme süresi artık artmayacaktır.



## 5.3 Sistem kompozisyonu

*Sistem kompozisyonu* sayfasında ağ cihazlarını teker teker ekleyebilir (veya kaldırabilirsiniz). Bu, zorunlu bir yapılandırma adımıdır.

Tüm ağ cihazları bağlanır bağlanmaz *sistem kompozisyonu* sayfasında listelenir, bulunur ve PRAESENSA Ethernet ağına eklenir. Bu şekilde, sistemde kullanılan toplam ağ cihazı sayısına ilişkin eksiksiz bir genel bakışa sahip olursunuz.

Başlangıçta, *sistem kompozisyonu* sayfasında, otomatik olarak sadece ilk eklenen ağ cihazı (büyük olasılıkla; sistem denetleyicisi) gösterilir. Bkz. *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*.



### Uyarı!

PRA-APAS (Gelişmiş genel seslendirme sunucusu) yapılandırması ayrı bir PRA-APAS yapılandırma kılavuzunda açıklanmıştır. Bkz. [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > PRA-APAS.

*Sistem kompozisyonu* sayfası kullanılarak, ağ cihazlarını *Yeniden bulmak, Eklemek ve Silmek*, ayrıca ağ cihazı kimlik bilgilerini aşağıda açıklandığı gibi değiştirmek mümkündür:

<b>Ad</b>	Ağ cihazının serbestçe seçilen adı.
<b>Cihaz tipi</b>	Bağlı ağ cihazının ticari tip numarası (CTN) adı. <i>Cihaz tipi</i> (ör. PRA-AD608, <i>Amplifikatör</i> kategorisinin parçasıdır) sabittir ve değiştirilemez.
<b>Ana bilgisayar adı</b>	Benzersiz ağ cihazı ana bilgisayar adı. Her cihaza bilgisayar adı sabittir ve değiştirilemez. Sistemdeki her bir ağ cihazını benzersiz biçimde tanıtır. Bkz <i>Uygulamada oturma açma, sayfa 43</i> .
<b>Konum</b>	Serbest metin. Ör. ağ cihazının fiziksel konumunun adı.
<b>Kimliği göster</b>	Seçili ağ cihazının kimliğini görselleştirin.

### Şununla devam edin:

- *Cihazları yeniden bulma, sayfa 49* ve
- *Yeni cihaz ekleme, sayfa 50*.

### 5.3.1

#### Cihazları yeniden bulma

Yeniden bul işlevi kullanıldığında, bağlı sistem denetleyicisi, tüm yeni ve/veya kaldırılmış bağlı ağ cihazlarını bulur ve listeden kaldırır. Bu yeniden bulma işlemi, dahili bir sistem denetleyici işlemidir ve görünmez. Bu, her (yeni) ağ cihazını *sistem kompozisyonuna* manuel olarak eklemeniz, seçmeniz ya da değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

#### Bunu yapmak için:

1. Ağa bağlı cihazları (yeni) bulmak ve ağ cihazı kimlik bilgilerini (değiştirilmiş) görüntülemek için *Yeniden bul* düğmesine **tıklayın**.
  - Tüm (bağlı ve kaldırılmış) ağ cihazları sistem denetleyicisi tarafından bulunur.
2. Şununla **devam edin**: *Yeni cihaz ekleme, sayfa 50*

### 5.3.2

#### Yeni cihaz ekleme

Başlangıçta eklenen ağ cihazı (sistem denetleyicisi) dışında, *yeniden bul* işlevi kullanıldıktan sonra *sistem kompozisyonu* sayfasında başka bağlı ağ cihazı listelenmez. Bu, her ağ cihazını önce *sistem kompozisyonuna* eklemeniz ve ayarlamamız gerektiği anlamına gelir. Yalnızca bundan sonra ağ cihazı, sistemde tanınabilir, listelenebilir ve yapılandırılabilir. Gerekirse bkz. *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*.

#### Bunu yapmak için:

1. **Ekle** düğmesine tıklayın.
  - Bir **Ekleme** satırı görüntülenir.
2. Metin kutusuna cihaz **Adını** girin.
  - Ad 32 karakterden oluşabilir.
3. Açılır listeden **Cihaz tipi**'ni seçin.
  - **Cihaz tipi** adı (ör. PRA-AD608, *Amplifikatör* kategorisinin parçasıdır) sabittir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.



#### Uyarı!

PRA-SCS ile çalışırken yalnızca altı amplifikatör ekleyebilirsiniz. Daha fazla eklemeye çalışırsanız **Maksimum 6 amplifikatör sayısına ulaşıldı** hata mesajı görüntülenir.



#### Uyarı!

Aşağıdaki koşullarda PRA-SCL ile PRA-SCS uygulaması için yapılandırma oluşturabilirsiniz:

- En fazla altı amplifikatör yapılandırabilirsiniz.
- Herhangi bir şifrelenmemiş sanal ses girişi (Dante/AES67) yapılandırmazsınız.

4. Satırın altındaki **Ekle** düğmesine veya geri dönmek için **İptal** düğmesine tıklayın.
  - **Ekle** düğmesi kullanıldığında, cihaz benzersiz **Cihaz ana bilgisayar adı** dahil olmak üzere **sistem kompozisyonuna** eklenir.
5. **Ana bilgisayar adı** açılır listesinden kullanılmayan bir cihaz ana bilgisayar adı seçin.
  - *Cihaz ana bilgisayar adı*, ticari tip numarası adı ve MAC adresinin son 6 basamağının ayıklanmasından oluşur. *Cihaz ana bilgisayar adı* sabittir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Cihaz üzerindeki etikete bakın. Gerekirse bkz. *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*.
  - Bir **Sistem istemci** cihazı veya **Ağ anahtarı** cihazı eklerken IP adresini girmeniz gerekir.
  - Önceden kullanılmış bir *cihaz ana bilgisayar adı* seçtiğinizde, **Gönder** düğmesine tıkladığınızda bir uyarı mesajı başka (kullanılmamış) birini seçmenizi ister.
  - **<Bilinmiyor>** ögesini seçtiğinizde doğru *ana bilgisayar adı* seçilmediğinden hiçbir cihaz (tipi) ilişkilendirilmez.
  - Daha önce yapmadıysanız **Ana bilgisayar adı** açılır listesinden başlangıçta eklenen ağ cihazının (sistem denetleyicisi) *cihaz ana bilgisayar adını* seçin.
6. İsteğe bağlı olarak metin kutusuna **Konum** (serbest metin) adını girin.
  - Bu ör. ağ cihazının fiziksel konumunun adı olabilir.
7. **Gönder** düğmesine tıklayın.
  - Değişiklikler yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmaz. Bkz *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.
8. Sadece *yapılandırmayı kaydettikten ve sistemi yeniden başlattıktan* sonra, **Kimliği göster** onay kutusunun işlevi etkinleştirilebilir. Seçili ağ cihazının kimliğini görselleştirmek istiyorsanız (istemiyorsanız) onay kutusunu işaretleyin veya **Kimliği göster** onay kutusunu devre dışı bırakın (kapatın):

- Etkinleştirdiğinizde, **Kimliği göster** etkin olduğu sürece ağ cihazının ön/üst (ve arka) panelinin LED'leri anında yanar ve söner.
- Ağ cihazının (LED) kimliğini durdurmak için onay kutusunu devre dışı bırakın.

**Uyarı!**

Sonradan, eklenen bir cihazın PRAESENSA bağlantısı kesilirse *Ana bilgisayar adı* yalnızca *Yeniden bul* işlevi kullanıldığında ve web sayfasına girildikten sonra "açık gri" renkte olur. Ayrıca kayıp cihaz arızası olay mesajları oluşturulur.

**Uyarı!**

PRAESENSA alt sistem lisansı olan bir ana sistem kontrol cihazı ile çalışırken alt sistem ekleme seçeneği **Alt sistem** olarak görünür. Aksi takdirde, açılır menüde yalnızca **Ana sistem** seçeneği kullanılabilir. Lisans yükleme hakkında bilgi için bkz. *İsteğe bağlı: PRAESENSA License Management, sayfa 33.*

**Bkz.**

- *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*
- *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*

### 5.3.3

#### Cihaz silme

*Sil* düğmesini kullandığınızda, benzersiz *cihaz ana bilgisayar adı* da dahil olmak üzere ağ cihazı *sistem kompozisyonundan* silinir ve ayrıca kullanıldığı her yerde yapılandırma sayfalarından da kaldırılır.

**Bunu yapmak için:**

1. Silinecek ağ cihazını seçmek için satıra **tıklayın**:
  - Satır vurgulanır.
2. *Sil* düğmesine **tıklayın**:
  - Bir *Silme* satırı görüntülenir.
3. Satırın altındaki *Sil* düğmesine veya geri dönmek için *İptal* düğmesine **tıklayın**:
  - *Sil*'i kullandığınızda, seçilen ağ cihazı sistemden kalıcı olarak silinir.
4. *Gönder* düğmesine **tıklayın**:
  - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137.*

## 5.4 Cihaz seçenekleri

*Sistem kompozisyona* eklenen her ağ cihazı, kendi *Cihaz seçenekleri* sayfası kullanılarak işlevsel olarak yapılandırılabilir. Bağlı bir ağ cihazı, *cihaz ana bilgisayar adı* tarafından otomatik olarak tanınır ve cihazın ait olduğu *Cihaz tipi* kategorisine (ör. Amplifikatör) eklenir. *Cihaz tipi* kategorisi üretici tarafından önceden tanımlanır ve değiştirilemez.

Aşağıdaki *Cihaz tipi* kategorileri önceden tanımlanmıştır. Aşağıdakilerin *Cihaz seçenekleri*'ne gitmek için aşağıdaki bağlantıya **tıklayın**:

- *Sistem denetleyicisi*, sayfa 52
- *Amplifikatör*, sayfa 58
- *Çok işlevli güç kaynağı*, sayfa 62
- *Çağrı istasyonu*, sayfa 70
- *Kontrol arayüzü modülü*, sayfa 80
- *Duvar kontrol paneli*, sayfa 84
- *Telefon arayüzü*, sayfa 85
- *Ses yönlendirmeli ağ arayüzü*, sayfa 85
- *Sistem istemcisi*, sayfa 85
- *Ağ anahtarı*, sayfa 86
- *Uzak sistem*, sayfa 87

### 5.4.1 Sistem denetleyicisi

1. *Cihaz seçenekleri*'nin **altındaki Sistem denetleyicisi**'ne **tıklayın**:
  - Bağlı sistem denetleyicilerinin listelendiği yeni bir ekran görüntülenir.
  - Bir *sistem denetleyicisinin* yalnızca *Sistem kompozisyonu*'na eklendiğinde listelendiğine dikkat edin.
  - Gerekirse ayrıca bkz. *Uygulamada oturma açma*, sayfa 43.
2. Yapılandırılacak *Sistem denetleyicisinin* adını **seçin ve tıklayın**.
  - *Genel*, *Sanal kontrol girişleri*, *Sanal ses girişleri/çıkışları (Dante/AES67)* ve *Şifrelenmemiş sanal ses girişleri (Dante/AES67)* işlevlerini yapılandırmak için yeni bir ekran görüntülenir:

#### Genel

1. *Genel* kategori satırındaki + işaretini **seçin ve bu işarete tıklayın**:
2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Denetim</b>		
Güç kaynağı girişi A Güç kaynağı girişi B	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştirme:</b> 24-48 Vdc güç kaynağı A ve B girişi. Güç kaynağı arızaları ve/veya güç kayıpları sistem denetleyicisinin ön/arka paneli (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları), <i>Tanılama</i> , sayfa 140 ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma</i> , sayfa 164 bölümlerinde gösterilir. <b>Devre dışı bırak:</b> Bir sistemin, devre dışı bırakılan girişin sistem denetleyicisindeki güç kaynağı girişi arızalarını algılamamasıyla sonuçlanır.
<b>Ağ yedekleme</b> Ağ kablo bağlantısı, yedekli çalışmaya imkan veren kapalı bir devreyi destekler.		

Öge	Değer	Açıklama
Tek ağ (portlar 1-5)	Seçim	<p>Bu seçeneği yalnızca PRAESENSA ağ cihazları kullanılıyor ve ağ yıldız ve/veya yedekli (papatya dizimi) topolojiye bağlıysa <b>seçin</b>.</p> <p>Sistem denetleyicisi kablo yedekleme için birden fazla bağlantının aynı anda kullanımını sağlamak için (en fazla 20 cihazın bulunabildiği bir devredeki papatya dizimi cihazlar gibi) Hızlı Kapsayan Ağaç Protokolü'nü (RSTP) destekler. Bir ağın (kurumsal) ağ buna izin vermediği durumda RSTP devre dışı bırakılabilir. Bkz. <i>Sistem ayarları, sayfa 92</i></p> <p>1-5. portların her biri, sistemdeki ağ cihazlarına papatya diziminde bağlanabilir.</p>
İkili ağ (ana: 1-4. portlar/ ikincil: 5. port)	Seçim	<p>Diğer tüm PRAESENSA cihazları dahil acil anons ağ bölümüne (yedekli) yapılan bağlantılar için 1-4. portları kullanan Acil Anons sistemlerinde bu seçeneği <b>işaretleyin</b>. Arka plan müziği sunucusu gibi Acil Anons işleviyle ilgili olmayan yedek bağlantılar için 5. portu kullanın.</p> <p>PRAESENSA sistem denetleyicisi, ağların birinde ağ arızası yaşanması durumunda sürekli ve kesintisiz ses dağılımı için iki ağ arasında <b>sorunsuz*</b> ses geçişini destekleyecek şekilde yük devri yedekli çalışması için aynı anda iki tamamen ayrı ağda çalışacak şekilde ayarlanabilir. Bu modda, ana ağ (RSTP ile) için 1-4. portları, ikincil ağ için ise 5. portu kullanın.</p> <p><b>5. portun</b> yapılandırma bilgisayarına bağlantı için zaten özel olarak kullanılmasının mümkün olduğunu <b>unutmayın</b>.</p>
<b>Acil durum</b>	Etkinleştir (varsayılan)/ Devre dışı bırak	<p>Varsayılan ayarlarda, <i>Acil durum prosedürleri</i> etkindir ve Sistem denetleyicisinden devre dışı bırakılamaz. <i>Acil durum sorunları (arızaları) sistemin acil durum özelliğini etkileyen sorunlardır (arızalar)</i>. Toplu Bildirim Sistemi (MNS) sorunlarıyla (arızaları) diğer sorunları (arızaları) birbirinden ayırt etmek için sorunun <i>Acil durum</i> grubuna atanması (veya atanmaması) gereklidir. Cihazda karşılaşılan, <i>Acil durum</i> grubuna atanmış sorunlar (arızalar) MNS arızaları olarak rapor edilir.</p> <p>Yalnızca <i>Acil durum</i> etkinleştirildikten sonra</p>

Öge	Değer	Açıklama
		bir sorun rapor edildiğinde genel sorun (arıza) alarmı görsel/işitsel sorun (arıza) göstergeleri tetiklenir. AC güç kaynağı sorunu (Şebeke besleme arızası) / yedek güç arızası / toprak arızası göstergeleri, kaynak <i>Acil Durum</i> ise İlk müdahale panelinde (Acil durum/MNS çağrı istasyonu) görüntülenir.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> : Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

- \* Bu durumda bir sorun, çok kısa ses kesintisi, bozulma, düşme gibi sistemlerin ağ ses yolunda görülen kısa ömürlü bir ses arızasıdır. Bu seçeneği **seçtiğinizde**, ağ 5. porta fiziksel olarak yedekli bağlandığında olası bir sorun **yalnızca** önlenebilir, azaltılabilir ve/veya fark edilmeyebilir.
- \* Harici (harici olmayan) PRAESENSA ağ cihazları, sorunsuz bir şekilde desteklemeli ve yapılandırmalarında etkinleştirilmelidir.

### Sanal kontrol girişleri

*Sanal kontrol girişleri* (VCI'lar), basit bir arayüz aracılığıyla yoluyla harici uygulamaları barındırmak için *Açık Arayüz*'den etkinleştirilebilecek *kontrol girişleridir*. Bu *Sanal kontrol girişleri* donanım girişleri olarak bulunmaz, ancak benzer şekilde davranır. *Açık Arayüz* mesajlarıyla etkinleştirilip devre dışı bırakılarak ilgili *çağrı tanımının* başlatılmasını ve durdurulmasını sağlar. Bu şekilde, yapılandırma daha önce *çağrı tanımının* parçası olarak yapıldığından, harici uygulamanın tüm anons parametreleri için yapılandırılması gerekmez.

- Bir *sanal kontrol girişi* (VCI) buraya **eklenebilir** (veya **silinebilir**).
  - Bunu yapmak için:
- 1. *Ekle* metin alanına bir VCI adı **girin**:
  - Adı en az 1 ve maksimum 32 karakter olacak şekilde serbestçe seçilebilir, ancak VCI kümesi içinde benzersiz olmalıdır.
- 2. *Ekle* düğmesine **tıklayın**.
  - Bir sistem denetleyicisine atanabilecek *sanal kontrol girişi* sayısı 100'den fazladır, ancak yapılandırma web sayfalarının çalışmasını yavaşlattığından 100'ün üzerindeki değerler önerilmez.
  - Bir VCI varsayılan olarak etkindir.
- 3. *Ekle* onay işaretini **etkinleştirin** (onay işareti) veya **devre dışı bırakın**.
  - Etkinleştirmek, VCI'nı sistemde kullanılabilir hale gelmesini sağlar.
- 4. *İşlevi seçin*:
  - **Anons yap**: Bir anonsu etkinleştirir ve devre dışı bırakır veya şunları seçer:
  - **Aşamalı anons yap** (bir anons): Bu davranış ile bazı VCI'lar, mevcut bir anonsa *bölge* katkısında bulunmak (eklemek/kaldırmak) için aynı *çağrı tanımını* kullanabilir. Bu eş zamanlı duyuruların maksimum sayısı ile sınırlı değildir.
- 5. Yeni bir VCI *eklemek* için önceki adımları **tekrarlayın**.
- 6. Bir VCI'ı **silmek için** *Sil* düğmesine tıklayın:
  - Bir uyarı mesajı görüntülenir > *Tamam* veya *İptal* düğmesine **tıklayın**.
- 7. Ayarları saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**:

- Yapılandırmayı her zaman *kaydetmeniz* gerektiğini unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*

### Sanal ses girişlerine/çıkışlarına (Dante/AES67) giriş

- PRAESENSA sistem denetleyicisi tarafından toplamda 128 ses kanal yönlendirilebilir:
  - 01'den 08'e kadar olan ses kanalları yalnızca PRAESENSA'nın dahili kullanımına yöneliktir.
  - 09'dan 16'ya kadar olan ses kanalları şifrelenir ve *ses girişi* veya *ses çıkışı* arasında ör. Dante/AES67 için değiştirilebilir.
  - 17'den 128'ekadar olan ses kanalları, ör. Dante/AES67 için şifresiz ses girişleridir.
- 09-128 arasındaki girişler Dante/AES67 ses kanallarında eşlenebilir. Bu şekilde örneğin, PRAESENSA sistemi için giriş olarak 3. taraf Dante/AES67 ses kaynağı cihazı (örneğin, BGM) kullanabilirsiniz.
- Dante/AES67 ses kanalları varsayılan olarak PRAESENSA ağına bağlanmaz, statik yönlendirmeye sahiptir, şifrelenmez ancak aynı PRAESENSA OMNEO ağında yönlendirme yapılabilir.
- Ses kanalı eşleme işlemi, ör. Dante Controller kullanılarak yapılabilir. Bkz. *İsteğe bağlı: Dante Controller, sayfa 31*.

Aşağıdaki iki bölümde Sanal ses girişleri/çıkışları (Dante/AES67) ve şifrelenmemiş sanal ses girişleri (Dante/AES67) eşleştirmesi açıklanmıştır.

### Sanal ses girişleri/çıkışları (Dante/AES67)

09-16 arasındaki ses kanalları için geçerlidir.

Ayrıca bkz. *İsteğe bağlı: Dante Controller, sayfa 31*.

- Bir sanal ses girişi veya çıkışı (Dante/AES67) 09-16 eşlendiği anda, şifrelenmiş analog sesi PRAESENSA sistemine yönlendirecek şekilde yapılandırılabilir.
  - Bunu yapmak için:
- 1. *Sanal ses girişi/çıkışı (Dante/AES67)* kategori satırının + işaretini **seçin ve bu işarete tıklayın**:
  - (\*09)-(\*16) arasındaki *sistem denetleyicisi* ses kanalları görünür hale gelir.
- 2. Ses açılır listesinden *girişi* veya *çıkışı* **seçin**:
  - *Giriş* (veya *çıkış*) seçilmişse artık *çıkış* (veya *giriş*) olarak kullanılamaz.
- 3. *Sistem denetleyicisi (\*nn)* onay kutusunu **etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**.
  - Bu, ses kanalını PRAESENSA sistemde kullanılabilir/kullanılamaz hale getirir.
- 4. *Şifrelenmiş* ses kanallarının her birini bağlamak/bağlantıyı kesmek için önceki adımları **tekrarlayın**.
- 5. Ayarları saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**:
  - Yapılandırmayı her zaman *kaydetmeniz* gerektiğini unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*

### Şifrelenmemiş sanal ses girişleri (Dante/AES67)

17-128 arasındaki şifrelenmemiş ses kanalları için geçerlidir.

Ayrıca bkz. *İsteğe bağlı: Dante Controller, sayfa 31*.

**Şifrelenmemiş bir sanal ses girişi (Dante/AES67)** 17-128 eşlendiği anda, şifrelenmemiş analog sesi PRAESENSA sistemine yönlendirecek şekilde yapılandırılabilir.



### Uyarı!

PRA-SCS ile çalışırken bu bölüm kullanılamaz.

### Bunu yapmak için:

1. **Şifrelenmemiş sanal ses girişleri (Dante/AES67)** kategori satırındaki + işaretine tıklayın:
  - Sistem denetleyicisinin (\*17)-(\*128) arasındaki şifrelenmemiş ses giriş kanalları görünür hale gelir.
2. Sistem kontrol cihazı (\*nn-\*nnn) onay kutusunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - Bu, ses giriş kanalını PRAESENSA sisteminde kullanılabilir/kullanılamaz hale getirir.
3. Şifrelenmemiş ses giriş kanallarının her birini bağlamak/bağlantıyı kesmek için önceki adımları tekrarlayın.
4. Ayarları kaydetmek için **Gönder** düğmesine tıklayın:
  - Yapılandırmayı her zaman kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*

### Ön panel göstergeleri

Ön panel göstergeleri, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir. Aşağıdaki tablo etkin durumu göstermektedir.

Cihaz kimliğinin görünmesini sağlamak için bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49.*



⚠	Cihaz arızası var	Sarı	🔌	Güç açık	Yeşil
🔗	Ağ bağlantısı mevcut Ağ bağlantısı kesildi Yedek kontrol cihazı görev kontrol cihazıyla eşitleniyor Yedekli çalışma için bekleme	Yeşil Sarı Sarı Mavi		Tanımlama modu/ Gösterge testi	Tüm LED'ler yanıp sönüyor

### Arka panel göstergeleri ve kontrolleri

Arka panel göstergeleri, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir. Aşağıdaki tablo etkin durumu göstermektedir.

Cihaz kimliğinin görünmesini sağlamak için bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49.*



### Arka panel göstergeleri ve kontrolleri

🔌	SD kart meşgul; çıkarmayın	Yeşil	📶	100 Mbit/sn.'lik network 1 Gb/sn.'lik ağ	Sarı Yeşil
⚠	Cihaz arızası var	Sarı	🔌	Güç açık	Yeşil
🔄	Cihaz sıfırlama (fabrika varsayılan ayarlarına)	Düğme		Tanımlama modu/ Gösterge testi	Tüm LED'ler yanıp sönüyor

### Bkz.

- *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*



- *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*
- *Tanılama, sayfa 140*
- *İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164*
- *İsteğe bağlı: Dante Controller, sayfa 31*
- *Sistem ayarları, sayfa 92*

## 5.4.2

### Amplifikatör

- Aşağıdaki Cihaz seçenekleri için Amplifikatör'e tıklayın:**
  - Bağlı amplifikatörleri listeleyen yeni bir ekran görüntülenir.
  - Bir *amplifikatörün* sadece *Sistem kompozisyonu*'na eklendiğinde listelendiğini unutmayın.
- Yapılandırılacak amplifikatör *adını seçin ve bu ada tıklayın:*
  - Genel* ve *Ses çıkışları* işlevlerini yapılandırmak için yeni bir ekran görüntülenir.

#### Genel

- Genel* kategori satırındaki + işaretini **seçin ve bu işarete tıklayın:**
- Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın:**

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Denetim</b> (amplifikatör başına) Amplifikatör güç kaynağı, topraklama bağlantısı ve yaşam hattının denetimi.		
Güç kaynağı	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> 48 Vdc amplifikatör güç kaynağı (1-3) girişi. Amplifikatör ön/arka panel göstergesi, arızaları ve/veya güç kaybını gösterir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tablosu, <i>Tanılama, sayfa 140</i> ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i> <b>Devre dışı bırak:</b> (işaretlenmedi), sistemin amplifikatörün devre dışı bırakılan girişinin <i>Güç kaynağı girişi</i> arızalarını algılamamasına neden olur.
Topraklama kaçağı	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Topraklama kısa devreleri, amplifikatör ön/arka panel göstergeleriyle gösterilir (bkz. aşağıdaki gösterge tabloları), <i>Tanılama, sayfa 140</i> ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i> <b>Devre dışı bırak</b> (işaretlenmemiş), sistemin amplifikatörün <i>Topraklama Kaçağı</i> arızalarını algılamamasına neden olur.
Yaşam hattı besleme girişi	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Yaşam hattı güç kaynağı kaybı bildirilir. Bkz. <i>Tanılama, sayfa 140</i> ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i>
<b>Acil durum</b>	Etkinleştir (varsayılan)/ Devre dışı bırak	Varsayılan ayarlarda, <i>Acil durum</i> prosedürleri <b>etkindir</b> ve <b>devre dışı bırakılabilir</b> . <i>Acil durum</i> sorunları (arızaları) sistemin acil durum özelliğini etkileyen sorunlardır (arızalar). Toplu Bildirim Sistemi (MNS) sorunlarıyla (arızaları) diğer sorunları (arızaları) birbirinden ayırt etmek için sorunun <i>Acil durum</i> grubuna atanması (veya atanmaması) gereklidir. Cihazda karşılaşılan, <i>Acil durum</i> grubuna atanmış sorunlar

Öge	Değer	Açıklama
		(arızalar) MNS arızaları olarak rapor edilir. Yalnızca <i>Acil durum</i> etkinleştirildikten sonra bir sorun rapor edildiğinde genel sorun (arıza) alarmı görsel/işitsel sorun (arıza) göstergeleri tetiklenir. AC güç kaynağı sorunu (Şebeke besleme arızası) / yedek güç arızası / toprak arızası göstergeleri, kaynak <i>Acil Durum</i> ise İlk müdahale panelinde (Acil durum/MNS çağrı istasyonu) görüntülenir.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

### Ses çıkışları

- Ses çıkışları* kategori satırının + işaretine **tıklayın**:
  - Tüm kullanılabilir amplifikatör ses çıkışları listelenir.
- Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öge	Değer	Açıklama
<b>Amplifikatör [#01-#nn]</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	Her ses çıkış kanalının <b>benzersiz adı</b> . Her çıkış onay kutusu kullanılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. <b>Devre dışı bırak</b> komutu devre dışı bırakılan çıkış kanalı aracılığıyla sesin yönlendirilmemesine yol açar.
<b>Denetim</b> (amplifikatör kanalı başına) <i>Amplifikatör kanalı, hoparlör hattı ve aşırı yük denetimi.</i>		
Amplifikatör kanalı	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Amplifikatör kanalı arızaları ve çıkış sinyali kayıpları amplifikatör ön/arka panel göstergeleri tarafından gösterilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları), <i>Tanılama, sayfa 140</i> ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i>
Hoparlör hattı	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkin</b> ve bir EOL cihazı (PRA-EOL) bağlı, hoparlör hattının bağlantısının kesildiği (hoparlör ve bağlantılar dahil), amplifikatör ön/arka panel göstergeleri tarafından gösterilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları) <i>Tanılama, sayfa 140</i> ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i>

Öge	Değer	Açıklama
Aşırı yük	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Bir amplifikatör çıkış kanalı aşırı yüklemesi, amplifikatör ön/arka panel göstergeleri tarafından gösterilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları); <i>Tanılama, sayfa 140 ve İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i>
<b>Yük bağlantısı</b>	Seçim (varsayılan olarak Tek)	<b>Hoparlör hattını</b> etkinleştirerek Çift veya Devreyi seçin. <b>Tek (sadece A):</b> Hoparlör yüküyle sadece A çıkışı bağlandığında bunu seçin. <b>Çift (A ve B)</b> Hem A çıkışı hem de B çıkışı hoparlör yüküyle (A/B kablo bağlantısı) bağlandığında bunu seçin. Denetim etkinken A veya B çıkışındaki ilk arıza tespit edilir. İkincil arızalar göz ardı edilir. <b>Devre (A-B):</b> A ve B çıkışının ne zaman hoparlör yüküyle bağlanacağını seçin. Bu durumda bir kablo koptuğunda (A sınıfı) bir hoparlör diğer taraftan beslenir. Denetim etkinken A veya B çıkışındaki ilk arıza tespit edilir. İkincil arızalar genel yok sayılır <b>Genel:</b> Hat sonu (bağlantı) için; PRAESENSA kurulum kılavuzuna bakın.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <b>Gönder</b> düğmesine <b>tıklayın</b> . Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

### Ön panel göstergeleri

Ön panel göstergeleri, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir. Aşağıdaki tablo etkin durumu göstermektedir.

Cihaz kimliğinin görünmesini sağlamak için bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49*.






Şekil 5.1: PRA-AD604



Şekil 5.2: PRA-AD608

↗	Yedek kanal yedeği 1-4	Beyaz	🔊	Sinyal mevcut 1-4 Arıza mevcut 1-4	Yeşil Sarı
⚡	Toprak arızası mevcut	Sarı	⚠	Cihaz arızası var	Sarı

	Ses yaşam hattı yedeği	Beyaz		Sistem denetleyicisi ağ bağlantısı var Ağ bağlantısı kesildi Amplifikatör bekleme modunda	Yeşil Sarı Mavi
	Güç açık	Yeşil		Tanımlama modu/ Gösterge testi	Tüm LED'ler yanıp sönüyor

PRA-AD604 amplifikatör için 1-4'ün geçerli olduğunu unutmayın. PRA-AD608 için 1-8'i okuyun.

### Arka panel göstergeleri ve kontrol

Arka panel göstergeleri, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir. Aşağıdaki tablo etkin durumu göstermektedir.





Cihaz kimliğinin görünmesini sağlamak için bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49.*



Şekil 5.3: PRA-AD604



Şekil 5.4: PRA-AD608

	100 Mbit/sn.'lik network 1 Gb/sn.'lik ağ	Sarı Yeşil		Cihaz arızası var	Sarı
	Güç açık	Yeşil		Cihaz sıfırlama (fabrika varsayılan ayarlarına)	Düğme
	Tanımlama modu/ Gösterge testi	Tüm LED'ler yanıp sönüyor			

### 5.4.3

#### Çok işlevli güç kaynağı

1. *Cihaz seçenekleri'nin altında, Çok işlevli güç kaynağı'na tıklayın:*
  - Görünen yeni bir ekranda ağ bağlantılı çok işlevli güç kaynakları listelenir.
  - Bir çok işlevli güç kaynağının (Mps) sadece *Sistem kompozisyonu'na* eklendiğinde gösterildiğini unutmayın.
2. Yapılandırılacak MPS adını **seçin ve bu ada tıklayın:**
  - *Genel, Kontrol girişleri ve Kontrol çıkışları* işlevlerini yapılandırmak için yeni bir ekran görünür.

#### Genel

1. Mps'nin genel ayarlarını yapılandırmak için *Genel* kategorisindeki + işaretini **seçin ve bu işarete tıklayın.**
2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın:**

Öge	Değer	Açıklama
<b>Denetim</b>		
Şebeke AC gücü (UL için)	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Şebeke kaynağının (AC gücü) bağlantısının kesilmesi, sadece yedek bir pil bağlandığında MPS ön/arka panel göstergeleri tarafından bildirilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları), <i>Tanılama, sayfa 140 ve İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164.</i> <b>Devre dışı bırak:</b> Sistemin şebeke arızasını göstermemesine ve bildirmemesine yol açar.
Pil	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Bağlı pilin bağlantısının kesilmesi, MPS ön/arka panel göstergeleriyle bildirilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları), <i>Tanılama, sayfa 140 ve İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164.</i> <b>Devre dışı bırak:</b> Sistemin pil arızalarının göstermemesine ve bildirmemesine yol açar. <b>ÖNEMLİ:</b> Bir pil bağlandığında pil koruması her zaman etkindir. Denetim <b>devre dışıyken</b> , aşağıdaki arızalar gizlenir: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pil yok arızası.</li> <li>– Pil RI arızası.</li> <li>– Her güç kaynağının yedeği mevcuttur.</li> </ul> <i>Tanılama sayfası pil empedans sadece pil denetimi etkinken</i> kullanılabilir.
<b>Pil kapasitesi [Ah]</b>	Sayı	Empedans ölçümü için kullanılan bağlı pil kapasitesi değerinin sayısını (100 ve 250 Ah arasında) <b>girin</b> . Bağlantının kesildiği ve arıza Mps ön/arka panel göstergeleri tarafından bildirilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları), <i>Tanılama, sayfa 140 ve İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164.</i> <b>ÖNEMLİ:</b> Etkin veya devre dışı şebeke ve pil denetimi empedans ölçümünü etkilemez.

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Amplifikatör 48 V güç kaynağı (1, 2, 3)</b>	Etkinleştir (varsayılan)/ Devre dışı bırak	<b>ÖNEMLİ:</b> <b>Devre dışı bırak</b> komutu, amplifikatöre 48 Vdc güç beslenmesini durdurur ve bağlı 1, 2 ve/veya 3. amplifikatörün DC güç kaynağı çıkışı arızasını göstermez ve bildirmez. <b>Etkinleştir:</b> 48 Vdc arızaları ve/veya güç kaybı, MPS ön/arka panel göstergeleri tarafından gösterilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları), <i>Tanılama, sayfa 140</i> ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i> .
<b>Amplifikatör yaşam hattı ses denetimi (1, 2, 3)</b>	Etkinleştir (varsayılan)/ Devre dışı bırak	<b>Etkinleştir:</b> Yaşam hattı analog sesi, güç kaynağı ve/veya veri sinyali kaybı, Mps ön/arka panel göstergeleriyle gösterilir (bkz. bu bölümün sonundaki gösterge tabloları, <i>Tanılama, sayfa 140</i> ve <i>İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164</i> . <b>Devre dışı bırak</b> komutu sistemin amplifikatör (1, 2 ve/veya 3) (analog) yaşam hattı arızalarını göstermemesi ve bildirmemesi ile sonuçlanır.
<b>Acil durum</b>	Etkinleştir (varsayılan)/ Devre dışı bırak	Varsayılan ayarlarda, <i>Acil durum</i> prosedürleri <b>etkindir</b> ve <b>devre dışı bırakılabilir</b> . <i>Acil durum</i> sorunları (arızaları) sistemin acil durum özelliğini etkileyen sorunlardır (arızalar). Toplu Bildirim Sistemi (MNS) sorunlarıyla (arızaları) diğer sorunları (arızaları) birbirinden ayırt etmek için sorunun <i>Acil durum</i> grubuna atanması (veya atanmaması) gereklidir. <i>Acil duruma</i> atanmış olan cihazlarda ortaya çıkan sorunlar (arızalar), MNS arızaları olarak rapor edilir. Yalnızca <i>Acil durum</i> işlevi etkinleştirildikten sonra, bir sorun (arıza) rapor edildiğinde genel sorun (arıza) alarmı görsel/işitsel sorun (arıza) göstergeleri tetiklenir. AC güç kaynağı sorunu (Şebeke besleme arızası) / yedek kaynak arızası / topraklama arızası göstergeleri, kaynak <i>Acil durum</i> ise İlk müdahale panelinde (Acil durum/MNS çağrı istasyonu) gözükür. <b>Kontrol girişi</b> yüzünden tetiklenen, rapor edilmiş bir <b>AC güç kaynağı sorunu: Harici (Şebeke besleme arızası: Harici)</b> , yapılandırması fark etmeksizin, her zaman <i>Acil durum</i> grubundadır.

Öge	Değer	Açıklama
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i> .

### Kontrol girişleri

Kontrol girişleri, PRAESENSA ağındaki işlemleri tetiklemesi gereken üçüncü taraf ekipmanlarından sinyal almak için kullanılabilir.

Kontrol girişleri *kontak yapma* veya *kontak kesilmesi* durumunda çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca kısa devreler ve açık bağlantılar için bağlı kabloları denetlemek de mümkündür. Yapılandırmada bir kontrol girişinin gerçekten denetlenip denetlenmediği burada tanımlanır.

- Birden fazla çağrı, tek bir *kontrol girişinden* veya çağrı istasyonu uzantısı *düğmesi* ile başlatılabilir veya durdurulabilir.
  - Bu durum, *Anons yapma* kontrol girişleri/düğmeleri, *Aşamalı anons başlat* kontrol girişleri/düğmeleri ve *Aşamalı anonsu durdur* kontrol girişleri/düğmeleri için geçerlidir. Ve:
  - Örneğin bir salonda tahliye mesajı ile alçak ve yüksek katlarda ve uyarı mesajları gibi tek bir işlemle beş adede kadar anons başlatılabilir/durdurulabilir. Aşağıdaki tabloda yer alan *İşlemler (1-5)* bölümüne bakın.
  - Alt çağrılar farklı önceliklere ve *bölgelere/bölge gruplarına* sahip olabilir, ancak aynı etkinleştirme davranışına sahiptir.

*Bağlantı* seçenekleri için PRAESENSA kurulum kılavuzuna bakın. *İşlemtipine* ilişkin genel bakış için bkz. *İşlem tanımları, sayfa 114*.

- Çok işlevli güç kaynağı, bağımsız olarak yapılandırılabilen sekiz kontrol girişine sahiptir. Bunu yapmak için:
  1. Seçilen mps'nin kontrol girişlerinin işlevlerini yapılandırmak için *+Kontrol girişleri* kategorisine **tıklayın**.
  2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öge	Değer	Açıklama	Seçili işleve, işlevsellik eklendi
<b>MPSn-[#01]-[#08]</b>	Etkinleştirme/Devre dışı bırakma	Kontrol girişinin <b>benzersiz adı</b> . Kontrol girişi <b>etkin</b> veya <b>devre dışı</b> olmalıdır. MPSn bir örnektir. Adlandırma için bkz. <i>Yeni cihaz ekleme, sayfa 50</i> . <b>Etkinleştir:</b> Kontrol girişini sistem içinde aktif hale getirir.	Yok
<b>İşlev</b> <i>Kontrol girişinin işlevini</i> belirler. Ayrıca bkz. <i>Çağrı tanımları, sayfa 109</i> .			



Öge	Değer	Açıklama	Seçili işleve, işlevsellik eklendi
Anons yap	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	<b>İşlemler (1-5):</b> Anons yap işlemiyse bu kontrol girişinin işlem sayısını <b>seçer</b> .
Aşamalı anons başlat	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	<b>İşlemler (1-5):</b> Başlat işlemiyse bu kontrol girişinin işlem sayısını <b>seçer</b> .
Aşamalı anonsu durdur	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	<b>İşlemler (1-5):</b> Durdur işlemiyse bu kontrol girişinin işlem sayısını <b>seçer</b> .
Harici arıza	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Harici bölge arızası Bölge sorunu (UL için)	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Şebeke beslemesi arızası: Harici. AC güç kaynağı sorunu: Harici (UL için)	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Güç tasarrufu modu	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Onay ve/veya sıfırlama	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Anahtar kontrol çıkışı	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Yerel BGM kaynağı	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Yerel BGM açma/kapama	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Yerel BGM ses seviyesi kontrolü	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
<b>Etkinleştirme</b> (Kontakta devreye gir) <i>Kontrol girişinin açık veya kapalı kontak işlemini ayarlar.</i>			
Kontak yapma	Seçim	<b>İşlem</b> , kontak kapandığında başlatılır veya durdurulur.	Yok
Kontak kesilmesi	Seçim	<b>İşlem</b> , kontak açıkken başlatılır veya durdurulur.	Yok

Öge	Değer	Açıklama	Seçili işleve, işlevsellik eklendi
<b>Denetim</b>	Etkinleştir/ Devre dışı bırak (varsayılan olarak etkindir)	<i>Kontrol</i> girişinin denetimini <b>açar (Etkinleştir)</b> veya kapatır ( <b>Devre dışı bırak</b> ). Denetim bağlantısı seçenekleri için PRAESENSA kurulum kılavuzuna bakın.	Yok
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>	Yok

### Kontrol çıkışları

Kontrol çıkışları, işlemleri tetiklemek amacıyla üçüncü taraf ekipmanlarına sinyal göndermek için kullanılabilir. Her *kontrol çıkışı* bağlantısında üç pim bulunur.

*Bağlantı* seçenekleri için PRAESENSA kurulum kılavuzuna bakın. *İşlevlere* genel bakış için bkz. *İşlem tanımları, sayfa 114*.

- Çok işlevli güç kaynağı, bağımsız olarak yapılandırılabilen **sekiz kontrol çıkışına** sahiptir.
- 1. Seçilen MPS'nin her bağımsız *kontrol çıkışını* yapılandırmak için *Kontrol çıkışları* kategorisinin + işaretine **tıklayın**.
- 2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öge	Değer	Açıklama
<b>MPSn-[#01]-[#08]</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	Varsayılan olarak etkindir. Kontrol çıkışının benzersiz adı. Devre dışı bırakmak için bir kontrol çıkışının devre dışı bırakılması gerekir. MPSn'nin adlandırması için bkz. <i>Yeni cihaz ekleme, sayfa 50</i> .
<b>İşlev</b> kontrol çıkışının işlevini belirler. Ayrıca bkz. <i>Çağrı tanımları, sayfa 109</i> .		
Anahtar çıkışı	Seçim	Varsayılan olarak seçilidir. Kontrol çıkışı, Anahtar kontrolü çıkışı kontrol girişi ve/veya çağrı istasyonu uzantısı düğmesi ile etkinleştirilir.
Bölge faaliyeti	Seçim	Kontrol çıkışı, bir kontrol girişi ve/veya çağrı istasyonu düğmesiyle etkinleştirilen ilişkili bölgede etkin bir anons bulunduğu anda etkinleştirilir.
Arıza alarm sesli uyarısı UL: Sorun uyarı sireni	Seçim	Kontrol çıkışı, sistemde arıza tespit edildiğinde hata alarmı sesli uyarısını/sireni (ör. bağlı bir sesli uyarı/siren) etkinleştirir. Sadece anons istasyonu düğmesi kullanılarak tüm arızaların onaylanmasıyla devre dışı

Öge	Değer	Açıklama
		bırakılabilir. <b>Uyarı:</b> Arıza: Röle kontağı açık. Arıza yok: Röle kontağı kapalı.
Arıza alarm göstergesi UL: Sorun göstergesi	Seçim	Kontrol çıkışı, sistemde bir arıza/sorun algılandığında görsel bir arıza/sorun göstergesini (ör. bir LED/lamba) etkinleştirir. Süre etkinleştirildikten/devre dışı bırakıldıktan sonra bir şebeke gücü hatası/AC güç sorunu göster. Ayrıca bkz. <i>Sistem ayarları, sayfa 92</i> ve <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 124</i> > Kontrol çıkışları. Sadece anons istasyonu düğmesi kullanılarak tüm arızaların/sorunların sıfırlanmasıyla devre dışı bırakılabilir. <b>Uyarı:</b> Arıza: Röle kontağı açık. Arıza yok: Röle kontağı kapalı.
Acil durum alarm sesli uyarısı UL: Alarm sireni	Seçim	Kontrol çıkışı, önceliği 223 veya daha yüksek olan bir çağrı her başlatıldığında (ör. acil durum anonsu) acil durum alarmı sesli uyarısını/alarm sirenini (ör. bağlı bir sesli uyarı/siren) etkinleştirir. Sadece anons istasyonu düğmesi kullanılarak acil durumun onaylanmasıyla devre dışı bırakılabilir. <b>Uyarı:</b> Arıza: Röle kontağı açık. Arıza yok: Röle kontağı kapalı.
Acil durum göstergesi UL: Alarm göstergesi	Seçim	Kontrol çıkışı, 223 veya daha yüksek önceliğe sahip bir anons her başlatıldığında (ör. bir acil durum anonsu) görsel bir Acil durum/Alarm göstergesini (ör. bir LED/lamba) etkinleştirir. Sadece anons istasyonu düğmesi kullanılarak acil durumun sıfırlanmasıyla devre dışı bırakılabilir. <b>Uyarı:</b> Arıza: Röle kontağı açık. Arıza yok: Röle kontağı kapalı.
Sistem arızası göstergesi UL: Sistem arızası göstergesi	Seçim	Kontrol çıkışı, bir sistem arızası/sorunu algılandığında görsel bir arıza/sorun göstergesini (ör. bir LED/lamba) etkinleştirir. Sistem arızaları/sorunları, olası tüm arızaların/sorunların bir alt kümesi olan özel bir arıza/sorun kategorisidir. Ayrıca bkz. <i>Olay mesajları, sayfa 175</i> <b>Uyarı:</b> Arıza: Röle kontağı açık. Arıza yok: Röle kontağı kapalı.
Güç arızası göstergesi	Seçim	Kontrol çıkışı, sistemde bir Şebeke gücü arızası veya bir pil yedekleme arızası her algılandığında kontrol çıkışı rölesini etkinleştirir. Örneğin bir LED/lamba/kontak bağlanabilir. Ayrıca bkz. <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 124</i> > Kontrol çıkışlarını yapılandırma. <b>Uyarı:</b> Arıza: röle kontağı açık. Arıza yok: Röle kontağı kapalı.

Öge	Değer	Açıklama
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <b>Gönder</b> düğmesine tıklayın. Yapılandırmayı her zaman kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

### Ön panel göstergeleri

Ön panel göstergeleri, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir. Aşağıdaki tablo etkin durumu göstermektedir.

Cihaz kimliğinin görünmesini sağlamak için bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49.*








	48 VDC amplifikatör güç kaynağı A-B (1-3) Güç açık Arıza	Yeşil Sarı		24 VDC yardımcı güç kaynağı A-B Güç açık Arıza	Yeşil Sarı
	Cihaz arızası var	Sarı		Sistem denetleyicisi network bağlantısı mevcut network bağlantısı kesildi	Yeşil Sarı
	Akü durumu Dolu (dalgalanma ile şarj) Şarj (toplu veya emme ile şarj) Arıza	Yeşil Yeşil renkte yanıp sönen Sarı		Şebeke mevcut Şebeke arızası	Yeşil Sarı
	Tanımlama modu/ Gösterge testi	Tüm LED'ler yanıp sönüyor			

### Arka panel göstergeleri ve kontrolleri

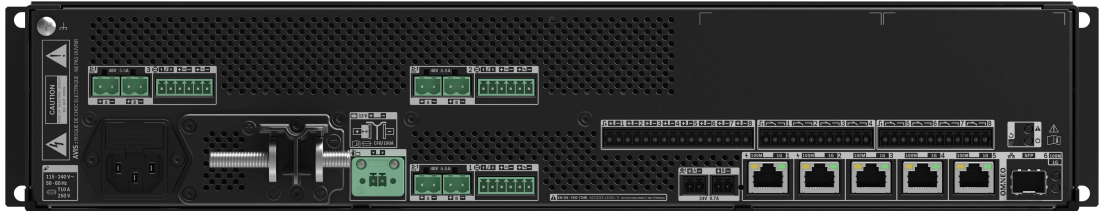Arka panel göstergeleri, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir. Aşağıdaki tablo etkin durumu göstermektedir.

Cihaz kimliğinin görünmesini sağlamak için bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49.*



	100 Mbit/sn.'lik network 1 Gb/sn.'lik ağ	Sarı Yeşil		Cihaz arızası var	Sarı
	Güç açık	Yeşil		Cihaz sıfırlama (fabrika varsayılan ayarlarına)	Düğme
	Tanımlama modu/ Gösterge testi	Tüm LED'ler yanıp sönüyor			

## 5.4.4

### Çağrı istasyonu

PRA-CSLD ve PRA-CSLW anons istasyonlarının kurulumu kolaydır ve kullanımı sezgiseldir. Dokunmatik ekranlı LCD, bir aramayı ayarlama ve ilerlemesini izleme veya fon müziğini kontrol etme konusunda net kullanıcı geri bildirim sağlar.

PRA-CSBK temel anons istasyonu seti, PRAESENSA için tam özel operatör panelleri oluşturmaya yönelik açık çerçeveli bir anons istasyonudur. Operatör masalarına veya duvara montajlı itfaiyeci paneli muhafazalarına montajı kolaylaştırmak için LCD kullanıcı arayüzü olmayan PRA-CSLW ile aynı işlevlere sahiptir.

PRA-CSE tuş takımı uzantısı, iş ve alarm çağrıları için seçim yapmak üzere PRAESENSA anons istasyonlarıyla birlikte kullanılır. PRA-CSEK Anons istasyonu genişletme seti, PRA-CSBK ile bağlantılı olarak iki PRA-CSE setin yerini alabilecek açık çerçeveli bir anons istasyonu uzantısıdır.

Cihazların yapılandırması aşağıdakiler için aynıdır:

- PRA-CSLD, PRA-CSLW ve PRA-CSBK.
- PRA-CSE ve PRA-CSEK.

1. **Cihaz** seçenekleri'nin altında **Anons istasyonu**'na tıklayın.
  - **Ayarlar, Acil durum grubu ve Kartlı geçiş** seçeneklerine sahip bir açılır menü görüntülenir.
2. **Ayarlar**'a tıklayın.
  - Ağa bağlı anons istasyonlarını ve İlk müdahale panellerini listeleyen yeni bir ekran görüntülenir.
  - Cihaz yalnızca **Sistem kompozisyonu** sayfasına eklenmiş olduğunda görüntülenir.
3. Görmek istediğiniz cihaza tıklayın.
4. Aşağıdaki işlevleri yapılandırmak için yeni bir ekran görüntülenir:
  - **Genel**
  - **İşlevler:** Yalnızca Normal Sınıf olan çağrı istasyonları için kullanılabilir
  - **Ses girişleri**
  - **Uzantı:** Varsayılan olarak, **Genel** bölümünde 1-4'ü seçmediğiniz sürece bu bölüm görünmez
  - **Kaydedilen mesajlar:** Yalnızca Sınıf Normal anons istasyonları için kullanılabilir
  - **Alarm mesajları:** Yalnızca Sınıf Normal çağrı istasyonları için kullanılabilir.

#### Genel

1. **Genel** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
2. Açılır listeden anons istasyonun **Sınıf**'ini seçin.
  - **Normal:** Anons istasyonu ticari amaçlar için kullanıldığında **Normal Sınıf** seçeneğini seçin. Bu, LCD menü öğesi seçimiyle de kontrol edilebilen **İşlevler** menüsüne erişmenizi sağlayacaktır. Operatör için **İşlevler**'in kullanılabilirliği, yapılandırma web sayfasından seçilebilir. Bkz *İşlev atama, sayfa 115*.
  - **Acil Durum: Acil Durum Sınıfı** olduğu zaman anons istasyonu gerçek bir acil durum çağrı istasyonu olarak hareket eder. Anons istasyonu LCD'si statiktir, bu nedenle LCD'de sadece acil durum arıza göstergeleri listelenir. Yapılandırma web sayfasında herhangi bir menü öğesi ve/veya **İşlev** seçilemez.
  - **Toplu bildirim: Sınıf Toplu bildirim** olduğunda İlk müdahale paneli Toplu Bildirim Sistemi (MNS) paneli olarak hareket eder. LCD statiktir, yani LCD'de sadece Toplu Bildirim sorun göstergeleri listelenir.

- **ÖNEMLİ:** Acil durum anons istasyonu olarak dahili anons istasyonu hoparlörü, *Onay ve/veya sıfırlama* işlevine sahip düğme veya kontrol girişi kullanılarak durdurulabilen bir ton üretir.
- 3. Seçilen anons istasyonlarına bağlı anons istasyonu **Uzantılar**'ının sayısını açılır listeden seçin. Donanımdaki herhangi bir sapma bir arıza tetikler.
  - **ÖNEMLİ:** Bağımsız bir anons istasyonuna bölge atanamaz. Bağlı ve seçili en az bir anons istasyonunuz olması gerekir.
- 4. **Beklenen PoE girişleri**'indeki açılır listeden Ethernet Üzerinden Güç kullanan anons istasyonu ağ bağlantılarını seçin. Donanımdaki herhangi bir sapma bir arıza tetikler.
- 5. Gerektiğinde **Acil durum prosedürleri**'ni devre dışı bırakın.
  - Varsayılan olarak **Acil durum prosedürleri** etkindir ve devre dışı bırakılabilir. Acil durum sorunları (arızaları) sistemin acil durum özelliğini etkileyen sorunlardır (arızalar). Toplu Bildirim Sistemi (MNS) ile ilgili sorunlarla (arızalar) MNS ile ilgili olmayan sorunları (arızaları) birbirinden ayırt etmek için sorunun Acil durum grubuna atanması (veya atanmaması) gereklidir. Acil durum prosedürlerine atanmış cihazlarda oluşan sorunlar (arızalar) MNS arızaları olarak rapor edilecektir.
  - Bir sorun (arıza) rapor edildiğinde genel sorun (arıza) alarmı görsel/işitsel sorun (arıza) göstergeleri yalnızca **Acil durum prosedürleri** işlevi etkinleştirildiyse tetiklenir.
  - AC güç kaynağı sorunu (Şebek besleme arızası), yedek kaynak arızası ve topraklama arızası göstergeleri, kaynak Acil durum prosedürleri ise İlk müdahale panelinde (Acil durum/MNS çağrı istasyonu) gözükür.
- 6. Sadece normal anons istasyonlarında, gerektiğinde **Erişim kontrol**'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- 7. Açılır listeden anons istasyonu **Otomatik oturma kapatma** zamanlayıcısını seçin.
  - **Otomatik oturma kapatma**, anons istasyonunda herhangi bir işlem yapılmadığı zaman kullanıcının oturumunun ne kadar süreyle açık kalacağını tanımlar. Kaydırmanın değil sadece ekrana basmanın eylem olarak algılandığını unutmayın.
- 8. **Gönder** seçeneğine tıklayın.
  - Yapılandırmayı her zaman kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Bkz *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

### İşlevler

1. **Sadece Sınıf Normal** seçildiğinde geçerlidir > Seçilen çağrı istasyonunun işlevini belirlemek için *İşlevler* kategorisinin + işaretine **tıklayın**.
2. İşlevi **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** ve çağrı istasyonunun dokunmatik LCD'sinde kutucuk (menü öğesi) olarak **görünür/görünmez** hale getirmek için aşağıdaki öğelerin her birini **etkinleştirin/devre dışı bırakın**:

Öge (LCD menüsü)	Değer	Açıklama
<b>Ses</b>	Etkinleştir (varsayılan)	<b>Etkinleştir:</b> Varsayılan olarak <b>Ses</b> etkindir. İşlev, anons istasyonu ekranının başlangıç ekranında <b>Ses</b> kutucuğunu kullanılabilir hale getirir. <i>Ses kutucuğu</i> , seçilen alanlarda canlı konuşmalı anons prosedürünü başlatmak üzere <i>Ses kutucuğuna</i> dokunacak çağrı istasyonu operatörüne yöneliktir. Alan/bölge seçimi için, çağrı istasyonunda en az bir

Öge (LCD menüsü)	Değer	Açıklama
		bağlı ve yapılandırılmış çağrı istasyonu bulunmalıdır. Ayrıca bkz. <i>Çağrı tanımları, sayfa 109.</i>
<b>Müzik*</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> <i>Müzik</i> etkinken, çağrı istasyonunun başlangıç ekranında bir <i>Müzik kutucuğu</i> görüntülenir. <i>Müzik kutucuğu</i> , seçilen alanlarda/bölgelerde müzik kontrolü prosedürünü başlatmak için <i>Müzik kutucuğuna</i> dokunacak çağrı istasyonu operatörüne yöneliktir. Alan/bölge seçimi için, çağrı istasyonunda en az bir bağlı ve yapılandırılmış çağrı istasyonu bulunmalıdır. Müzik kontrolünde, BGM kanalı seçimi için bir alan/bölge yapılandırılmalıdır. Ayrıca bkz. <i>Çağrı tanımları, sayfa 109.</i>
<b>Kayıtlı mesajlar*</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> <i>Kayıtlı mesajlar</i> etkinken, çağrı istasyonunun başlangıç ekranında bir <i>Mesaj kutucuğu</i> görüntülenir. <i>Mesaj kutucuğu</i> , kaydedilmiş mesajları seçilen alanlara/bölgelere gönderme prosedürünü başlatmak için <i>Mesaj kutucuğuna</i> dokunacak çağrı istasyonu operatörüne yöneliktir. Alan/bölge seçimi için, çağrı istasyonunda en az bir bağlı ve yapılandırılmış çağrı istasyonu bulunmalıdır. Her alanın/bölgenin kendi kullanılabilir mesaj kümesi olabilir. Ayrıca bu bölümün sonraki kısımlarında yer alan <i>Kayıtlı mesajlar</i> bölümüne de bakın.
<b>Uyarı mesajları*</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Kazayla tahliye başlatmayı engellemek için <i>Uyarı mesajları Kayıtlı mesajlar</i> 'dan ayrılmıştır. <i>Uyarı mesajları</i> etkinken, çağrı istasyonu başlangıç ekranında bir <i>Uyarı kutucuğu</i> görüntülenir. Operatör <i>Uyarı mesajlarını</i> gönderme prosedürünü başlatmak için <i>Uyarı kutucuğuna</i> dokunur. Bu işlevin istenen operatörü örneğin itfaiye değil, resepsiyonisttir. Acil bir durumda operatöre yetki verilmez ve operatör hangi uyarı mesajlarının hangi alanlara gideceğine karar veremez. Bu nedenle, alanlara/bölgelere sabit <i>Uyarı mesajı</i> atama önceden yapılandırılmalıdır. Ayrıca bu bölümün sonraki kısımlarında yer alan <i>Uyarı mesajları</i> bölümüne de bakın.



Öge (LCD menüsü)	Değer	Açıklama
<b>Arıza kaydı *</b> <b>Sorun kaydı *</b> (UL için)	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> <i>Hata kaydı / Sorun kaydı</i> etkinleştirildiğinde, <i>Arıza Kaydı / Sorun kaydı kutucuğu</i> çağrı istasyonu / İlk müdahale panelinde görüntülenir. <i>Arıza Kaydı / Sorun kaydı kutucuğu</i> , kaydedilen cihaz ve sistem arızalarının / sorunlarının genel durumunu görmek için <i>Arıza Kaydı / Sorun kaydı kutucuğuna</i> dokunacak çağrı istasyonu operatörüne yöneliktir.
<b>Yerel ses seviyesi*</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> <i>Yerel ses seviyesi</i> etkinken, çağrı istasyonunun başlangıç ekranındaki <i>Ayarlar kutucuğunun</i> arkasında bir <i>Ses seviyesi kutucuğu</i> yer alır. Operatör, öncelikle <i>Ses seviyesi kutucuğuna</i> erişmek için <i>Ayarlar kutucuğuna</i> , ardından çağrı istasyonu monitör hoparlörünün ses çıkışı seviyesini ayarlama prosedürünü başlatmak üzere <i>Ses seviyesi kutucuğuna</i> dokunur.
<b>Bilgi</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> <i>Bilgi</i> etkinken, çağrı istasyonunun başlangıç ekranındaki <i>Ayarlar kutucuğunun</i> arkasında bir <i>Bilgi kutucuğu</i> yer alır. Operatör, <i>Bilgi kutucuğuna</i> erişmek için öncelikle <i>Ayarlar kutucuğuna</i> dokunur. Bu işlemin amacı, ör. çağrı istasyonunun ve bağlı çağrı istasyonu uzantılarının donanım ve yazılım sürümlerini görselleştirmektir. Bu bilgileri teknik desteğe (ör. Servis) başvururken kullanın.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <b>Gönder</b> düğmesine <b>tıklayın</b> . Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

**Not:** \* İşaretiyle gösterilen öğeler büyük olasılıkla bir sistem yöneticisi ve/veya belirli yetkili kullanıcılar tarafından kullanılan bir çağrı istasyonu (sadece) için seçilmiştir.

**Not:** Çağrı istasyonunun başlangıç ekranındaki *Ayarlar kutucuğu* *Yerel ses seviyesi* ve/veya *Bilgi* etkinken otomatik olarak oluşturulur.

#### Ses girişleri

1. Çağrı istasyonunun ses girişlerini yapılandırmak için *Ses Girişleri* kategorisinin + işaretine **tıklayın**:
2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öge	Değer	Açıklama
<b>Mikrofon/Hat</b>	Etkinleştir/ Devre dışı bırak (Hat varsayılan olarak devre dışıdır)	Mikrofonun veya hat girişinin <b>benzersiz adı</b> . <b>Etkinleştir:</b> Hat ses girişi etkin hale getirilir <i>Çağrı tanımları, sayfa 109</i> bölümünde <b>seçilebilir. Mikrofon</b> <varsayılan> olarak gizlidir.
<b>Denetim</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Mikrofon, kapsül ve kablo bağlantısı dahil olmak üzere denetlenir.
<b>Giriş kazancı</b>	Seçim (-10 - 10 dB)	Mikrofon girişinin giriş kazancını <b>ayarlar</b> . Ön kural olarak varsayılan şekilde 0 dB'i seçin.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı</i> <i>kaydetme, sayfa 137</i>

### Uzantı

PRAESENSA ağı/sistemiyle iletişim kurmak için, *çağrı istasyonu uzantısı* her zaman bir PRAESENSA *çağrı istasyonu* ile ara bağlantılıdır.

- Bağlı her bağımsız *çağrı istasyonu uzantısının* çağrı istasyonu uzantısı düğme işlevlerini yapılandırmak için her *Uzantı* kategorisine **tıklayın**.
- Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öge	Değer	Açıklama	Ek işlev
<b>Ad</b> CSTx [#01-#12]	Etkinleştir me/Devre dışı bırakma	Her çağrı istasyonu uzantısı düğmesinin <b>benzersiz adı</b> . <b>Etkinleştir:</b> Düğmeyi sistem içinde etkin hale getirir.	Yok
<b>İşlev</b> Düğmelerin işlevini ayarlar. Ayrıca bkz. <i>Çağrı tanımları, sayfa 109</i> .			
Bölge seç	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Anons yap	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	<b>İşlemler (1-5):</b> Anons yap işlemiyse bu düğmenin işlem sayısını <b>seçer</b> .
Bölge seçimiyle anons yap	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Aşamalı anons başlat	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	<b>İşlemler (1-5):</b> Başlat işlemiyse bu düğmenin işlem sayısını <b>seçer</b> .

Öge	Değer	Açıklama	Ek işlev
Aşamalı anonsu durdur	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	<b>İşlemler (1-5):</b> Durdur işlemiyse bu düğmenin işlem sayısını <b>seçer</b> .
Bölgeyi sustur	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Onay ve/veya sıfırlama	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Gösterge testi	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Anahtar kontrol çıkışı	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Yerel parlaklık kontrolü	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	Yok
Kontrol aktarımı (UL için)	Seçim	Bkz. <i>İşlem tanımları, sayfa 114</i>	<b>ÖNEMLİ:</b> İşlevler yalnızca <i>Sınıf: Toplu bildirim ve Acil Durum Grubu</i> ayarlandığında görünür.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>	Yok

### Kayıtlı mesajlar

Burada, seçilen çağrı istasyonu tarafından kullanılan *Kayıtlı mesajlar* kutucuğu için istediğiniz bir ad ekleyebilir (veya yeniden adlandırabilirsiniz). Bu, çağrı istasyonu *Kayıtlı mesajlar* kutucuğunda gösterildiği şekilde bir etiket haline gelir.

Bunu yapmak için:

1. *Kayıtlı mesajlar* kategorisinin + işaretine **tıklayın**.
2. Metin kutusundaki (boş) kayıtlı mesaj kutucuğu (yeni) için bir ad **girin**.
  - En fazla 16 karakterden oluşabilir.
3. Onay kutusunu **etkinleştirin** ve *Ekle* düğmesine **tıklayın**:
  - Kayıtlı mesaj (yeni) adı *Kayıtlı mesajlar* kategorisine eklenir.
  - Ayrıca bkz. *Çağrı tanımları, sayfa 109*.
4. Bir **kayıtlı mesaj** adını silmek için *Sil* düğmesine **tıklayın** ve *Evet* ile **onaylayın**.

### Uyarı mesajları

Burada, seçilen çağrı istasyonu tarafından kullanılan *Uyarı mesajları* kutucuğu için istediğiniz bir ad ekleyebilir (veya yeniden adlandırabilirsiniz). Bu, çağrı istasyonu *Uyarı mesajları* kutucuğunda gösterildiği şekilde bir etiket haline gelir.

Bunu yapmak için:

1. Daha önce açıklandığı gibi, *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90* kısmına bakın. Adlandırma prosedürü benzerdir.

### Acil durum grubu

Acil durum grubu, birden fazla ilk müdahale ekibinin (itfaiye) her birinde, bir veya birden fazla ilk müdahale panelinin (FRP) bulunduğu birden fazla konumdan bina tahliyesini kontrol etmesine olanak sağlayan Toplu Bildirim Sistemi (MNS) için tasarlanmış bir işlev setidir. İlk müdahale panellerin hepsi bir grup oluşturur. Başka bir konumda (ilk müdahale paneli) işlemlerin devam edebilmesi için, her bir ilk müdahale panelinin kullanıcı arayüzünün (LCD) aynı olması gerekir. İlk müdahale panelinde yapılan işlemlerin sonuçları ayrıca gruptaki diğer ilk müdahale panellerinde de (LCD) gösterilir. İlk müdahale ekipleri (itfaiye) arasında karışıklıkları önlemek için şu anda sadece bir ilk müdahale panelinde işlem yapmak mümkündür. İlk müdahale paneli ardından "kontrol altında", diğerleri ise "kontrolde" olarak girilir. Ayrıca, bir ilk müdahale panelinden "kontrolde" durumunu zorla girmek de mümkündür.

Bir ilk müdahale paneli (FRP) / çağrı istasyonu **yalnızca Sınıf Toplu bildirim** olarak ayarlandığında görünür/seçilebilir olur. Bunu yapmak için:

1. **Cihaz seçenekleri'nin altında, Çağrı istasyonu'na tıklayın:**
  - Bir seçim *Ayarları* ve *Acil Durum grubu* görüntülenir.
2. **Ayarlar'a tıklayın:**
  - İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu genel görünümü görüntülenir.
3. İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu adı **seçin ve tıklayın:**
  - En az bir ilk müdahale paneli / çağrı istasyonu seçilmelidir.
4. **Her bir** İlk müdahale panelinin / çağrı istasyonunun *Sınıfını Toplu bildirim* döndürmek için *Genel* kategorinin + düğmesini **seçin ve tıklayın.**
5. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin:**

Öge	Değer	Açıklama
<b>Acil çağrı istasyonu</b>	Seçim	Seçilen İlk müdahale panelleri / çağrı istasyonlarını <b>gösterir</b> ve <i>Sınıf: Toplu bildirim</i> olarak ayarlar.
<b>&gt; ve &lt;</b>	Düğmeler	> ve < düğmeleri <b>kullanılarak</b> , seçilen İlk müdahale panelleri / çağrı istasyonları <i>Grup ve Kontrol isteğini geçersiz kıl</i> bölümlerine eklenebilir (>) veya bu bölümlerden çıkartılabilir (<).
<b>Grup</b>	Seçim	<i>Acil durum grubunda</i> olan İlk müdahale panelleri / çağrı istasyonları grubunda olmak üzere seçilen İlk müdahale panelleri / çağrı istasyonları <b>gösterir.</b>
<b>Kontrol isteğini geçersiz kıl</b>	Seçim	Her biri, varsayılan "kontrolde" panelinden "kontrol altında" işlevi <b>isteyebilen</b> bir veya birden fazla İlk müdahale panelleri / çağrı istasyonları <b>gösterir.</b> Ayrıca bkz. <i>Varsayılan olarak kontrolde.</i>
<b>Grup adı</b>	Metin girin	İlk müdahale panelleri / çağrı istasyonlarının <i>Grup</i> adını koymak için serbest metin <b>girin.</b> Grup adı, <i>Grup</i> olarak seçilen İlk müdahale panelleri / çağrı istasyonlarının tümüne otomatik olarak eklenir.
<b>Varsayılan olarak kontrolde</b>	Seçim	Varsayılan ayarlarında "kontrolde" görünmesi gereken, İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu <i>Grubu'nu</i> <b>seçin.</b> Aynı anda yalnızca bir panel/istasyon "kontrolde" durumunda olabilir. Ayrıca bkz. <i>Kontrol isteğini geçersiz kıl.</i> Eğer

Öge	Değer	Açıklama
		panel/istasyon, varsayılan olarak kontrolde şeklinde yapılandırılmış ancak Grup'tan çıkarılmışsa, varsayılan ayar, <Yok> olarak değişir.
<b>Kontrol zaman aşımına izin ver</b>	Seçim (1-90 sn.) (varsayılan 30 sn.)	<i>Kontrol isteğini geçersiz kıl</i> İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu kontrol isteğine seçilen zaman çerçevesi içerisinde yanıt vermezse, otomatik olarak "kontrolde" durumunu kaybeder. Ayrıca bkz. <i>Kontrol isteğini geçersiz kıl</i> .
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> : Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

### Toplu bildirim paneli/istasyonu ekle

Bir ilk müdahale paneli / çağrı istasyonu **yalnızca Sınıf Toplu bildirim** olarak ayarlandığında görünür/seçilebilir olduğunu unutmayın.

Bir ilk müdahale paneli / çağrı istasyonu eklemek için şunları yapın:

- Acil durum grubunu* **seçin ve tıklayın**:
  - Acil durum çağrı istasyonu* seçili ağının bağlı olduğu İlk Müdahale panelleri / çağrı istasyonlarının *Toplu bildirim* için listelendiği yeni bir *Acil durum çağrı istasyonu grubu* ekranı görüntülenir.
  - ÖNEMLİ**: halihazırda seçilmiş bir *Sınıf: Toplu bildirim* panelinin/istasyonunun sınıfı *Normal* veya *Acil durum* olarak değiştirildiğinde, otomatik olarak *Acil durum istasyonu* bölümünden çıkarılır.
- Sistem ayarları, sayfa 92* üzerinden, *Çağrı istasyonu operatör dilinin İngilizce (UL)* olarak ayarlandığından emin olun.
- İlk müdahale panellerini / çağrı istasyonlarını **seçip** her birini *Grup* bölümüne **taşıyın (>)**:
  - Panelin/istasyonun yapılandırması *Gruba* eklendiğinde etkilenmeyecektir.
  - Her panel/istasyon farklı bir yapılandırmaya sahip olabilir.
- Kontrol isteğinde bulduklarında, "Kontrolde" durumuna sahip olmaları gerekiyorsa İlk müdahale panellerinin / çağrı istasyonlarının her birini **seçin** ve *Kontrol isteğini geçersiz kıl* bölümüne **aktarın (>)**. *Grup'taki* diğer panelleri/istasyonları geçersiz kılacaktır. "Kontrolde" **olmadığında**:
  - Bir panel/istasyon kullanılamaz.
  - Düğmeler ve LCD'deki kullanıcı eylemleri engellenir.
- Grup adında Grubun ismini* (serbest metin) koyun.
- Varsayılan olarak kontrolde* bölümünden, (ana) **"kontrolde"** olan İlk müdahale paneli / çağrı istasyonunu **seçin**:
  - varsayılan olarak "kontrolde" bu (ana) panel/istasyon, *Kontrol isteğini geçersiz kıl* bölümünden diğer "kontrolde" panellerin/istasyonların kontrolünü geçersiz kılabilir.
  - Varsayılan olarak* yalnızca bir panel/istasyon (ana) "kontrolde" paneli/istasyonu seçilebilir.
  - Bir panel/istasyon "kontrolde" **değilken** LCD kullanıcı eylemleri ve düğmeler engellenir.

- "Kontrolde" olan panel/istasyonun davranışı, *Grup'taki* diğer panellerden/istasyonlardan takip edilebilir.
  - "Kontrolde" olan panel/istasyon, gelen bir isteğine *izin vermek* veya *reddetmek* üzere yapılandırılabilir. Bkz. *İşlem tanımları, sayfa 114* > Kontrol aktarımı.
7. Seçili *Kontrol isteğini geçersiz kıl* panelinden/istasyonundan *Kontrol zaman aşımına izin ver'i* (varsayılan 30 sn.) **seçin**:
- *Kontrol isteğini geçersiz kıl* İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu kontrol isteğine seçilen zaman çerçevesi içerisinde yanıt vermezse, otomatik olarak "kontrolde" durumunu kaybeder.

#### **Bir toplu bildirim panelini/istasyonu çıkar**

Bir ilk müdahale paneli / çağrı istasyonu çıkarmak için şunları yapın:

1. Bir ilk müdahale paneli / çağrı istasyonu *Sınıf: Toplu bildirim* olarak ayarlanmışsa otomatik olarak *Acil durum çağrı istasyonu* bölümünde görünür ve kullanılabilir olacaktır.
2. Bir ilk müdahale panelini / çağrı istasyonunu *Acil durum çağrı istasyonu* bölümünden çıkarmak için *Sınıfını Normal* veya *Acil Durum* olarak değiştirin.

#### **Bir toplu bildirim panelini/istasyonu yeniden adlandır**

Bir ilk müdahale panelini / çağrı istasyonunu yeniden adlandırmak için, *Sistem kompozisyonu, sayfa 49* ve bu bölümdeki *Grup adını* inceleyin.

#### **Kartlı geçiş**

1. **Erişim kontrol** seçeneğine tıklayın.
  - *Erişim kontrol kullanıcıları, sayfa 48* içinde oluşturulan kullanıcıları listeleyen yeni bir ekran görüntülenir.
2. **Ad'**ın yanındaki açılır listeden oturum açarak korumak istediğiniz anons istasyonunu seçin.
  - Yalnızca Normal Sınıf anons istasyonları kilitlenebilir.
3. **Erişim denetimi kullanıcılarını** soldan sağa taşımak için çift tıklayın veya okları kullanın.
4. **Gönder** düğmesine tıklayın.

#### **Çağrı istasyonu üst ve alt göstergeleri**








Üst taraftaki göstergeler ve LCD, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir.

Çağrı istasyonunu tanıma moduna geçirmek (LED yanıp sönüyor) için, bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49*.



PRA-CSLD



PRA-CSLW

	Güç açık Cihaz tanımlama modunda	Yeşil Yeşil renkte yanıp sönüyor		Sistem arızası var	Sarı
	PRA-CSLD Durum iş çağrısı Mikrofon etkin Sesli uyarı/mesaj etkin  Acil durum çağrısı Mikrofon etkin Alarm tonu/mesaj etkin	Yeşil Yeşil renkte yanıp sönüyor  Kırmızı Kırmızı renkte yanıp sönüyor		4,3 inç tam renkli kapasitif dokunmatik ekran	LCD
	PRA-CSLW Durum iş çağrısı Mikrofon etkin Sesli uyarı/mesaj etkin  Acil durum çağrısı Mikrofon etkin Alarm tonu/mesaj etkin	Yeşil Yeşil renkte yanıp sönüyor  Kırmızı Kırmızı renkte yanıp sönüyor		Tanımlama modu/ Gösterge testi	Tüm LED'ler yanıp sönüyor
	100 Mbit/sn.'lik network 1-2 1 Gb/sn.'lik network 1-2	Sarı Yeşil		Cihaz sıfırlama (fabrika varsayılan ayarlarına)	Düğme

### Çağrı istasyonu uzantısı üst göstergeleri

Üst taraftaki göstergeler, doğru çalışmayı ve arızaları gösterir.



<input type="checkbox"/>	Seçim düğmesi LED halkası (1-12) Seçili	Beyaz	 Etkin (1-12) Tahliye çağrısı İş çağrısı Müzik	Kırmızı Mavi Yeşil
	Bölge arızası mevcut (1-12)	Sarı		

**Bkz.**

- Çağrı istasyonu, sayfa 126
- İşlev atama, sayfa 115

**5.4.5****Kontrol arayüzü modülü**

PRA-IM16C8 Kontrol arayüzü modülü, PRAESENSA sistemine on altı yapılandırılabilir ve denetimli kontrol girişi, sekiz gerilimsiz kontrol çıkışı ve iki denetimli tetikleme çıkışı ekler. Bu kontak girişleri ve çıkışları, PRAESENSA sisteminin aşağıdakiler gibi yardımcı ekipmanlara kolay mantıksal bağlantısını sağlar:

- Yangın alarm sistemleri
- Göstergeler
- Yanıp sönen ışıklar
- Hoparlör röleleri.

1. **Cihaz seçenekleri** altında **Kontrol arayüzü modülü** seçeneğini tıklayın. Yapılandırılmış cihazların listesini gösteren yeni bir ekran açılır. Cihaz yalnızca **Sistem kompozisyonu** sayfasına eklenmiş olduğunda görüntülenir.
2. Görmek istediğiniz cihaza tıklayın.

**Genel yapılandırma**

1. **Genel** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
2. Açılır listeden **Beklenen PoE girişleri** seçeneğini seçin. En fazla iki PoE girişi, 16 kontrol girişi için 32 kutuplu bir konektör ve sekiz kontrol çıkışı için 28 kutuplu bir konektör bağlayabilirsiniz. Talimatlar için PRAESENSA Kurulum kılavuzuna bakın.
3. **Topraklama Kaçağı Denetimi**'ni etkinleştirmek istiyorsanız seçin.
4. **Acil durumu** gerekli olduğunda seçin veya seçimini kaldırın.
5. **Gönder** düğmesine tıklayın.

**Kontrol girişlerini yapılandırma**

Kontrol girişleri, PRAESENSA sisteminde işlemlere neden olan üçüncü taraf ekipmanlarından sinyaller alır.

Ayrıca kısa devreler, açık bağlantılar ve topraklama arızaları için bağlı kablolarını denetlemek de mümkündür.

1. **Kontrol girişleri** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
2. Yapılandırmak istediğiniz girişi seçin.
3. Açılır listeden girişin **İşlev**'ini seçin. İşlevlerin ayrıntılı açıklaması için bkz. *İşlev açıklaması, sayfa 118*.
4. **Etkinleştirme**'nin nasıl olacağını seçin:
  - **Kontak yapıldığında:** İşlem kontağın kapanmasıyla başlar veya durur.



- **Kontak kesildiğinde:** İşlem kontağın açılmasıyla başlar veya durur.
- 5. İşlevler için 1'den 5'e kadar **İşlem** sayısını seçin:
  - **Anons yap**
  - **Aşamalı anons başlat**
  - **Aşamalı anonsu durdur.**
- 6. **Denetim**'i hangi girişler için etkinleştirmek istediğinizi seçin.
- 7. **Gönder** düğmesine tıklayın.

### Kontrol çıkışlarını yapılandırma

Kontrol çıkışları, işlemleri tetiklemek amacıyla üçüncü taraf ekipmanlarına sinyal gönderir. Her kontrol çıkışı bağlantısında üç pim bulunur. A ve B tetikleme çıkışları iki pimlidir ve denetlenir.

1. **Kontrol çıkışları** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
2. Yapılandırmak istediğiniz çıkışı seçin.
3. Açılır listeden çıkışın **İşlev**'ini seçin.
  - A ve B tetikleme çıkışları için yalnızca **Bölge etkinliği** ve **Anahtar çıkışı** seçeneklerini seçebilirsiniz.

İşlev	Açıklama
Anahtar çıkışı	Varsayılan seçim. Kontrol çıkışı, anahtar kontrol çıkışı kontrol girişi veya anons istasyonu genişletme düğmesi tarafından etkinleştirilir.
Bölge faaliyeti	Kontrol çıkışı, ilişkili bölgede bir kontrol girişiyle veya anons istasyonu düğmesiyle etkinleştirilmiş etkin bir anons bulunduğu anda etkinleştirilir.
Arıza alarm sesli uyarısı UL: Sorun uyarı sireni	Kontrol çıkışı, sistemde arıza tespit edildiğinde arıza alarmı sesli uyarı zilini/sireni (örneğin bağlı bir sesli uyarı zili/siren) etkinleştirir. Sadece anons istasyonu genişletme düğmesi kullanılarak tüm arızaların/sorunların onaylanmasıyla devre dışı bırakılabilir.
Arıza alarm göstergesi UL: Sorun göstergesi	Kontrol çıkışı, sistemde bir arıza/sorun algılandığında görsel bir arıza/sorun göstergesini (örneğin bir LED/lamba) etkinleştirir. <b>Verilen sürenin ardından şebeke gücü arızası/AC güç sorunu göster</b> işlevi etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir. Sadece anons istasyonu genişletme düğmesi kullanılarak tüm arızaların/sorunların sıfırlanmasıyla devre dışı bırakılabilir.
Acil durum alarm sesli uyarısı UL: Alarm sireni	Kontrol çıkışı, acil durum anonsu her başladığında acil durum alarm sesli uyarı zilini/alarm sireni (örneğin bağlı bir sesli uyarı zili/siren) etkinleştirir. Sadece anons istasyonu genişletme düğmesi kullanılarak acil durumun onaylanmasıyla devre dışı bırakılabilir.
Acil durum göstergesi UL: Alarm göstergesi	Kontrol çıkışı, acil durum anonsu her başladığında görsel bir acil durum/alarm göstergesini (örneğin bir LED/lamba) etkinleştirir. Sadece anons istasyonu genişletme düğmesi kullanılarak acil durumun sıfırlanmasıyla devre dışı bırakılır.

Sistem arızası göstergesi UL: Sistem arızası göstergesi	Kontrol çıkışı, bir sistem arızası/sorunu algılandığı zaman görsel bir arıza/sorun göstergesini (örneğin bir LED/lamba) etkinleştirir. Sistem arızaları/sorunları, olası tüm arızaların/sorunların bir alt kümesi olan özel bir arıza/sorun kategorisidir. Daha fazla bilgi için bkz. <i>Olay mesajları, sayfa 175.</i>
Güç arızası göstergesi	Kontrol çıkışı, sistemde bir <b>Şebeke güç arızası</b> veya <b>Akü yedekleme arızası</b> algılandığında kontrol çıkışı rölesini etkinleştirir (örneğin bir LED/lamba/kontak bağlanabilir).

### Uyarı!

- Anahtar çıkışı
  - Bölge etkinliği
- işlevleriyle: Çıkış tetiklendiğinde veya yapılandırılan bölgede etkinlik olduğunda röle etkinleştirilir. Aksi takdirde röle devre dışı bırakılır.



Ancak


- Arıza alarm sesli uyarı zili
- Arıza alarm göstergesi
- Acil durum alarmı sesli uyarı zili
- Acil durum alarmı göstergesi
- Sistem arıza göstergesi
- Güç arızası göstergesi işlevleri için:

Herhangi bir arıza veya acil durum olmadığında röle etkinleştirilir. Arıza veya acil durum varsa, röle devre dışı bırakılır.

4. A ve B tetikleme çıkışları için **Denetim** isteyip istemediğinizi seçin.
5. **Gönder** düğmesine tıklayın.

Seçilen işlevleri daha fazla yapılandırmak için bkz *Kontrol giriş-çıkış arayüz modülü, sayfa 128.*

## Ön panel

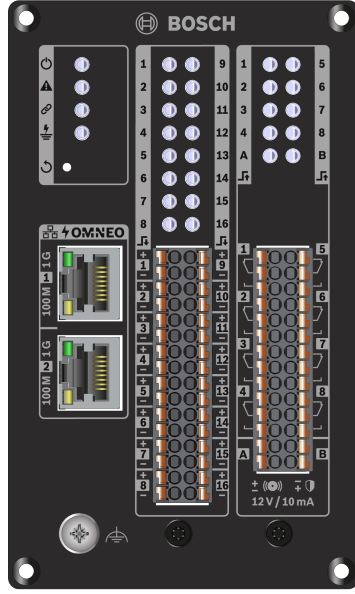








## Ön panel göstergeleri ve kontrolleri

	Güç açık	Yeşil		100 Mb/sn.'lik ağ 1 Gb/sn.'lik ağ	Yanıp sönen sarı Yanıp sönen yeşil
	Cihaz arızası var	Sarı		Giriş kontağı kapalı 1-16 Giriş bağlantı arızası 1-16	Yeşil Sarı
	Sistem denetleyicisi network bağlantısı mevcut network bağlantısı kesildi	Yeşil Sarı		Çıkış kontağı etkinleştirildi 1-8 Çıkış kontağı etkinleştirildi A-B Çıkış bağlantısı arızası A-B	Yeşil Yeşil Sarı
	Toprak arızası mevcut	Sarı			
	Cihazı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama (> 10 saniye)	Düğme		Tanımlama modu/ Gösterge testi (1 saniye)	Tüm LED'ler yanıp sönüyor

## Ön panel bağlantıları

	Ağ portu 1-2 (PoE PD)			Kontrol çıkışı 1-8	
--	-----------------------	--	--	--------------------	--

	Kontrol girişi 1-16			Tetikleme çıkışı A-B	
	Kasa topraklaması				

**Bkz.**

- İşlev açıklaması, sayfa 118
- Kontrol giriş-çıkış arayüz modülü, sayfa 128

**5.4.6****Duvar kontrol paneli**

Duvar kontrol paneli, PRAESENSA ses sistemi tarafından kapsanan bir bölgedeki fon müziğinin uygun yerel kontrolünü sağlar. Duvar kontrol paneli için müzik kaynaklarının seçimini ve ses seviyesi kontrol aralığını yapılandırabilirsiniz. Kontrol hızlı ve sezgiseldir. Tek bir döner/basmalı düğmeyle şunları yapabilirsiniz:

- Düğmeyi çevirerek menüyü kaydırma.
- Düğmeye basarak seçim yapma.

Renkli LCD, net kullanıcı geri beslemesi sağlar. İşlemi yetkili kişilerle sınırlamak için kullanıcı erişimini bir PIN koduyla kontrol etmek mümkündür.

1. Cihaz **seçeneklerinin altında** Duvar kontrol panelini **tıklatın**.  
Yapılandırılmış cihazların listesini gösteren yeni bir ekran açılır.  
Cihaz yalnızca **Sistem kompozisyonu** sayfasına eklenmiş olduğunda görüntülenir.
2. Görmek istediğiniz cihaza tıklayın.
3. **Genel** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
4. Gerektiğinde **PIN koduyla Erişim kontrolünü** etkinleştirin.
  - Duvar kontrol paneline erişimi kısıtlarsanız, BGM ses düzeyinin değiştirilmesinden veya farklı bir BGM kanalının seçilebilmesinden önce kullanıcının PIN kodunu girmesi gerekecektir.
5. PIN kodu ile **Erişim kontrolünü etkinleştirdiyse**, PIN kodu **alanını** doldurun.
  - PIN kodu yalnızca dört basamak uzunluğunda olabilir.
  - Yalnızca 0-9 arasındaki rakamları kullanın.
6. Müzik **kapatma fonksiyonu otomatik** olarak etkinleştirilmiştir. Gerekirse bunu devre dışı bırakın.
  - Bu işlev, duvar kontrol panelinde gösterilen BGM kanalları listesine yeni bir giriş ekler. Kullanıcının atanmış bölgedeki BGM'yi kapatmasına olanak tanır.
7. **Müzik kapatma işlevi** etkinleştirildiğinde, duvar kontrol panelinde **Müziği kapalı olarak göster** alanında görünen metni özelleştirebilirsiniz. En az 1, en fazla 32 karakter kullanın.
  - Varsayılan metin olan **Müzik kapalı**, her zaman yapılandırma yazılımı için seçilen ilk dilde görünür. Yapılandırma yazılımının dilini değiştirseniz bile varsayılan metin kalır. **Müzik kapalı** metnini özelleştirilmiş metin olarak değiştirirseniz, özelleştirilmiş metin de orijinal dilinde kalır.
- **Acil durumla ilgili** seçeneğini etkinleştirmek mümkün değildir.
8. **Gönder** düğmesine tıklayın.

## 5.4.7

### Telefon arayüzü

Telefon arayüzü özelliği, normal bir telefon çözümünün PRAESENSA'yı aramasını sağlar.

1. **Cihaz seçenekleri**'nin altında **Telefon arayüzü** seçeneğine tıklayın.
  - Bağlı cihazların listesini gösteren yeni bir ekran açılır.
  - Cihaz yalnızca **Sistem kompozisyonu** sayfasına eklenmiş olduğunda görüntülenir.
2. Görmek istediğiniz cihaza tıklayın.
3. **Genel** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
4. **SIP etki alanını (proxy sunucusu)**, **SIP yedek etki alanını (proxy sunucusu)** ve **ms cinsinden Jitterbuffer'**ı girin.
5. Açılır listeden **Giriş kazancı**'ni seçin.
6. **SIP sunucu sertifikası** ve **SIP istemci sertifikası** dosyalarını eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.
  - Sertifikalar, sistemin doğru Özel Otomatik Santral (PABX) ile bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamak üzere isteğe bağlıdır.
7. Telefon arayüzü için **Acil durum prosedürleri** işlevi seçilemez.
8. **SIP hesapları** kategorisi satırındaki **+** işaretine tıklayın.
9. Uzantınız için bir **Kullanıcı Adı** ve **Şifre** girin.
  - **Kullanıcı Adı** için tüm rakam ve harflerin yanı sıra nokta, kısa çizgi ve alt çizgi kullanın. İzin verilen maksimum karakter sayısı 16'dır.
  - **Şifre** için maksimum 16 karakter olacak şekilde tüm karakterleri kullanın.
10. **Ekle** seçeneğine tıklayın.
11. Önceki adımları istediğiniz kadar SIP hesabı için tekrarlayın.
12. **Gönder** düğmesine tıklayın.

SIP hesapları için bölgeleri yapılandırmak üzere *Telefon arayüzü*, *sayfa 129*'ne bakın.

#### Bkz.

- *Telefon arayüzü*, *sayfa 129*

## 5.4.8

### Ses yönlendirmeli ağ arayüzü

PRAESENSA sisteminde 20 adede kadar alt ağı desteklemek için OMN-ARNIE / OMN-ARNIS kullanın.

1. **Cihaz seçenekleri**'nin altında **Ses yönlendirmeli ağ arayüzü**'ne tıklayın.
  - Bağlı cihazların listesini gösteren yeni bir ekran açılır.
  - Cihaz yalnızca **Sistem oluşturma** sayfasına eklenmiş olduğunda görüntülenir.
2. Görmek istediğiniz cihaza tıklayın.
  - **Genel** ayarları kontrol etmek için yeni bir ekran görüntülenir.
3. **Genel** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.

**Acil durum**, önceden seçilmiş şekilde görünür. Ses yönlendirmeli ağ arayüzü, acil durum sisteminin önemli bir parçasıdır ve bu nedenle seçimi kaldıramaz.

## 5.4.9

### Sistem istemcisi

1. *Cihaz seçenekleri*'nin altında, *Sistem istemcisi*'ne **tıklayın**:
  - *Genel* kategori sekmesi içeren yeni bir ekran görüntülenir.
  - Bir *Sistem istemcisinin*, sadece *Sistem kompozisyonu*, *sayfa 49*'na eklendiğinde listelendiğine dikkat edin.

2. *Sistem istemcisi*'nin genel ayarlarını yapılandırmak için *Genel* kategori sekmesinin + işaretini **seçin ve bu işarete tıklayın**:
3. *Denetim* onay kutusunu **etkinleştirin** (onay işareti ):
  - IP adresi ile bağlantı denetlenir. İzin verilen 10 dakikalık zaman aşımı süresi sonrasında, eksik sistem istemcisi için bir arıza bildirilir.
4. Ayarları saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**:
  - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

## 5.4.10

### Ağ anahtarı

PRAESENSA sistemine iki tür anahtar bağlayabilirsiniz: Bosch'tan PRA-ES8P2S veya Cisco'dan Cisco IE-5000-12S12P-10G.

Güvenlik nedenleriyle başlangıçta, yazılım sürümü 1.01.06 olan PRA-ES8P2S anahtarlarındaki web sunucusuna yapılandırma için erişilemez.

#### PRA-ES8P2S web tarayıcısına erişmek için

1. Ağ anahtarının konsol portuna bir USB 2.0'dan seri porta dönüştürücü bağlayın.
2. USB'yi bilgisayara takın.
3. uCon gibi bir terminal programı başlatın.
4. Dönüştürücünün bağlantı portunun yerini bulun.
5. Aşağıdaki ayarlarla bir bağlantı kurun:
  - **Bit/saniye (BAUD)**: 115.200.
  - **Bit sayısı**: 8.
  - **Benzerlik**: Yok.
  - **Durdurma bitleri**: 1.
6. **Enter**'a tıklayın.
7. Varsayılan kimlik bilgileriyle oturum açın: Bosch, mLqAMhQ0GU5NGUK.
  - Komut istemi **switch#** ile görüntülenir.
8. Komut isteminde **conf** yazın.
9. **Enter**'a tıklayın.
  - Komut isteminde **switch(config)#** görüntülenir.
10. Komut istemine **ip https** yazın.
11. **Enter**'a tıklayın.
  - Komut isteminde **switch(config)#** görüntülenir.
12. Komut istemine **exit** yazın.
13. **Enter**'a tıklayın.
  - Komut isteminde **switch#** görüntülenir.
14. Komut istemine **save** yazın.
15. **Enter**'a tıklayın.
  - Terminalde komut istemi ve **Success** kelimesi olmayan bir satır görüntülenir. Bir sonraki satırda komut isteminde **switch#** görüntülenir.
16. Komut istemine **reboot** yazın.
17. **Enter**'a tıklayın.
  - Ağ anahtarı yeniden başlatılır.
18. Bilgisayar ağınıza DHCP tarafından atanan adrese veya alt ağ bağlantısı 255.255.0.0 olan sabit bağlantı yerel adresine ayarlayın.
19. Arayüzün web tarayıcısına <https://169.254.255.1/> girin.
20. **Enter**'a tıklayın.
21. Varsayılan kimlik bilgileriyle oturum açın: Bosch, mLqAMhQ0GU5NGUK.

- Komut istemi **switch#** ile görüntülenir.



### Dikkat!

Güvenlik ihlallerini önlemek için yapılandırma amacıyla artık ihtiyacınız olmadığında web tarayıcısını devre dışı bırakın.

PRA-ES8P2S cihazının 1.01.06 sürümüne yükseltilmesinden sonra web sunucusu etkin kalır ve saldırılara açık olur. Web sunucusunu devre dışı bırakmak için önceki prosedürü uygulayın ancak ilgili adımlarda **ip https** ifadesini **no ip https** ile değiştirin.

### PRAESENSA yazılımında ağ anahtarlarını yapılandırmak için

1. **Device options** öğesinin altında **Network switch** seçeneğine tıklayın.
  - Bağlı cihazların listesini gösteren yeni bir ekran açılır.
  - Cihaz yalnızca **System composition** sayfasına eklenmiş olduğunda görüntülenir.
2. Görmek istediğiniz cihaza tıklayın.
3. **Genel** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
4. Açılır listeden **Model** öğesini seçin.
  - **Cisco IE-5000-12S12P-10G**'yi seçerseniz **Stacked switches** bölümü görüntülenir. Cisco anahtarlarının yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) adresindeki PRAESENSA Çoklu Alt Ağ Şeması'na bakın.
5. **Güç denetimi** ve **Acil durumla ilgili** varsayılan ayarları önceden seçilmiştir. Gerekirse bunların seçimlerini kaldırın.
6. **SNMP** (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) kategori satırının **+** işaretine tıklayın.
 

**Not:** Yalnızca SNMPv3 desteklenir. Ağ Anahtarında SNMPv3 ayarlarını yapılandırın.
7. Ağ anahtarının yapılandırma yazılımında aşağıdaki ayarları bulun:
  - Ağ anahtarının ayarları olarak **Kullanıcı adı**, **Kimlik doğrulama şifresi** ve **Gizlilik şifresi** bilgilerini aynı şekilde girin.
  - Açılır listelerden **Authentication** ve **Privacy passphrase** öğesini anahtarın ayarları olarak aynı şekilde seçin.
8. **Cisco IE-5000-12S12P-10G**'yi seçerseniz **Yığılı ağ anahtarlar** kategori sırasının **+** işaretine tıklayın.
 

**Not:** Yığılı ağ anahtarlarının, sistemdeki tüm sistem kontrol cihazları tarafından süpervize edilmesi gerekir.
9. **Yığılı ağ anahtarlarının sayısı** ve **Beklenen güç kaynakları** açılır listesinden **1** ve **2** arasından seçim yapın. Bu bilgileri ağ anahtarının yazılımında bulabilirsiniz.
10. **Gönder** düğmesine tıklayın.
  - Değişiklikler yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmaz. Bkz *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

## 5.4.11

### Uzak sistem

Ana sistem kontrol cihazına sahip bir alt sistem ağı için ana sistem kontrol cihazında bir etkin lisans gerekir. PRA-SCL veya PRA-SCS üzerinde bir alt sistem lisansının etkinleştirilmesi, standart bir sistem kontrol cihazını ana kontrol cihazına dönüştürür. Sistem kontrol cihazında 20 adede kadar alt sistem lisansı etkinleştirilebilir. Her sistem kontrol cihazı 150 adede kadar cihazı ve 500 adede kadar bölgeyi desteklemektedir. Bir ağa bağlı 20 sistem kontrol cihazıyla, birden fazla sistem kontrol cihazına sahip bir sistem 3000 adede kadar cihazı ve 10.000 adede kadar bölgeyi desteklemektedir.

Alt sistem kontrol cihazı bir yedekli sistem kontrol cihazına sahip olduğunda, ana sistem kontrol cihazında yalnızca bir lisansa ihtiyacınız vardır. Ancak yedek bir ana sistem kontrol cihazı, birincil ana sistem kontrol cihazı ile tam olarak aynı sayıda aktif lisansa sahip olmalıdır.

1. **Cihaz seçenekleri**'nin altında, **Uzak sistem**'e tıklayın.
  - Bağlı cihazların listesini gösteren yeni bir ekran açılır.
  - Cihaz yalnızca **Sistem kompozisyonu** sayfasına eklenmiş olduğunda görüntülenir.
2. Görmek istediğiniz cihaza tıklayın.
3. **Genel** kategori satırındaki **+** işaretine tıklayın.
4. **Acil durumu** gerekli olduğunda seçin veya seçimini kaldırın.
5. **Uzak ses çıkışları** kategori satırının **+** işaretine tıklayın.
6. **Ses çıkış adı** alanına bir ad girin.
7. **Ekle** düğmesine tıklayın.
8. **Uzak bölge grubu adı** alanına bir ad girin.
  - Uzak bölge gruplarının adları, sistemlerin birbirini tanıması için ana sistemde ve alt sistemde tam olarak aynı olması gerekir.
  - Ses çıkışları varsayılan olarak etkindir. Gerektiğinde bunları devre dışı bırakın.
  - **Ses çıkış adını** silmek için kaldırılacak satırda **Sil** seçeneğine tıklayın.
9. **Gönder** düğmesine tıklayın.
  - Değişiklikler yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmaz. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

Kullanılabilir bir kaydın olması için, tüm alt sistemlerin zamanlarını bir NTP sunucusuyla senkronize olması gerekir. Bkz. *Saat ayarları, sayfa 97*.



#### Uyarı!

Alt sistemler ve ana sistemler arasındaki uzak bölge grubu adlarını kaydettiğinizden emin olun. Bu, aynı şekilde kalmalarını sağlar.

Ana sistem ve alt sistemler bağliken birçok özellik yalnızca aynı sistemde çalışır:

- Bölgeler / grup bölgeleri için aşamalı anonsların başlatılması / durdurulması. Bkz. *İşlev açıklaması, sayfa 118*, Aşamalı anons başlatma bölümü.
- BGM'nin ses düzeyi kontrolü ve sesi kısma. Bkz. *BGM yönlendirme, sayfa 106*.
- Yedek güç modu. Bkz. *Sistem ayarları, sayfa 92*.
- Sanal Ana Bilgisayar Kimliği (VHID). Bkz. *Sistem ayarları, sayfa 92*.
- AVC. Bkz. *Bölge seçenekleri, sayfa 99*, Ses seviyesi ayarları bölümü.
- İlk yanıt veren panelleri / çağrı istasyonları arasındaki kontrol aktarımı. Bkz. *İşlev açıklaması, sayfa 118*, Kontrol aktarımı bölümü.
- Kontrol çıkışları arasındaki anahtar. Bkz. *İşlev açıklaması, sayfa 118*, Anahtar kontrol çıkışı bölümü.
- Bölge etkinlik işlevi. Bkz. *Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 124*.
- Telefon arayüzü aramaları. Bkz. *Telefon arayüzü, sayfa 129*.

#### Bkz.

- *Telefon arayüzü, sayfa 129*
- *İşlev açıklaması, sayfa 118*



- *BGM yönlendirme, sayfa 106*
- *Sistem ayarları, sayfa 92*
- *Bölge seçenekleri, sayfa 99*
- *Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 124*

## 5.5 Sistem seçenekleri

*Sistem seçenekleri* sayfalarında, şunlar gibi sistem genelindeki bir dizi genel ayar yapılandırılabilir:

- *Kayıtlı mesajlar*, sayfa 90
- *Sistem ayarları*, sayfa 92
- *Saat ayarları*, sayfa 97
- *Ağ denetimi*, sayfa 97

### 5.5.1

#### Kayıtlı mesajlar

*Kayıtlı mesajlar* sayfasında, bir anonsta kullanılacak ses dosyaları (.WAV) sistem denetleyicisinin dahili belleğine yüklenebilir. Bir *Kayıtlı mesaj* ses tonu (ör. ikaz, alarm ve test sesi sinyali) ve önceden kaydedilmiş (konuşma içeren) mesaj olabilir.

WAV	Teknik özellikler
<b>Kayıt biçimi</b>	48 kHz/16 bit veya 48 kHz/24 bit > mono
<b>Maksimum dosya boyutu</b>	100 MB
<b>Minimum uzunluk</b>	Tekrarlanan mesajlar için 500 msn
<b>Mesaj/ton depolama kapasitesi</b>	90 dk.
<b>Anons</b>	Ton ile aynı anda sekiz .WAV dosyası çalınır

Özel olarak oluşturulmuş mesajların/tonların teknik özellikleri için ayrıca PRAESENSA kurulum kılavuzu > Sistem kompozisyonu > Amplifikatör gücü ve tepe faktörü'ne de bakın.

#### Kayıtlı mesaj ekleme

Önceden tanımlanmış PRAESENSA tonları için bkz. *Tonlar*, sayfa 198.

1. *Sistem seçenekleri* sayfasının **altında** *Kayıtlı mesajlar*'a **tıklayın**:
2. *Ekle* düğmesine **tıklayın**
  - Bir *içe aktarma dosyası* ekranı görüntülenir.
3. Bilgisayarınızda, sistem denetleyicisinin dahili belleğine yüklenecek .WAV dosyasına **gidin**.
4. *Dosyayı seçin* ve *Aç* düğmesine **tıklayın**:
  - İçer aktarılan dosya, *dosya adı* ile birlikte gösterilir.
5. *Ad* metin alanına adı **girin veya buradaki adı değiştirin**:
  - **Uyarı**: Hataları önlemek için .WAV dosyasının adı ile tamamen aynı adı seçmeniz önerilir (büyük ve küçük harf karakterler dahil). , karakterine izin verilmez).
  - En fazla 64 karakterden oluşabilir.
6. *Gönder* düğmesine **tıklayın**. Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme*, sayfa 137

#### Kayıtlı mesaj silme

1. Silinecek satırı (.WAV) **seçin**:
  - Satır vurgulanır.
  - *Sil* düğmesi görüntülenir.
2. *Sil* düğmesine **tıklayın**:
  - Bir silme satırı görüntülenir.
3. Silme işlemini iptal etmek için *Silindi* düğmesine **veya İptal** düğmesine **tıklayın**:
  - *Dosya*, sistemden ve *Kayıtlı mesajlar* sayfasından silinir.

- Sistem denetleyicisi yeniden başlatıldıktan sonra yalnızca .WAV dosyasının sistem yapılandırmasından kaldırılacağını **unutmayın**.
4. Gönder düğmesine **tıklayın**. Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*

## 5.5.2

### Sistem ayarları

1. *Sistem seçenekleri sayfasının altında, Sistem ayarları'na tıklayın:*
  - Bazı genel, sistem genelindeki parametreler, *Sistem ayarları* sayfası kullanılarak tanımlanabilir.
2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin ve ayarlayın:**

Öge	Değer	Açıklama
<b>Hızlı Kapsayan Ağaç Protokolü (RSTP)</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	Ağın yedek bir halkaya izin verip (Etkinleştir) vermediğini (Devre dışı bırak) belirtir. Etkinleştirildiğinde RSTP, kablo bağlantısının kopması durumunda başka bir yol bularak ağı yeniden yönlendirir. Varsayılan olarak RSTP etkindir. Gerekirse ayrıca bkz. <i>Ethernet adaptörü ayarları, sayfa 38.</i>
<b>Çoklu yayın adres aralığı</b>	Seçim (IP adresi)	IP adresi aralığını açılır listeden seçin. Ağları çoklu yayın kullanılan diğer ekipmanlarla paylaşmak istediğinizde bu alanı kullanın. Alternatif olarak 2 bir PRAESENSA sistemi için çakışmayan bir IP adresi aralığı seçmek istediğinizde bunu kullanın. <b>Not:</b> Alt sistemlere sahip ağlarda, çoklu yayın adres aralıklarını her alt sistem için farklı şekilde yapılandırabilirsiniz. Aksi halde birden fazla alt sistem aynı çoklu yayın adreslerini tahsis edebilir ve birbirlerinin sesine müdahale edebilir.
<b>Çağrı istasyonu ekranı zaman aşımı</b>	Süre seçimi (1-10 dakika)	Anons istasyonu LCD'sinin kararacağı süreyi seçin. Seçim yürütülmezse, yapılan seçim otomatik olarak iptal edilir. LCD'yi etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basın. İlk düğmeye basıldığında yalnızca bas konuş (PTT) düğmesi etkinleştirilir. Diğer tüm işlevler yok sayılır. <b>ÖNEMLİ:</b> Anons istasyonu henüz yapılandırılmamışsa LCD 10 dakika sonra kararır.
<b>Anons istasyonu operatör dili</b>	Dil seçimi	Sistemde kullanılan tüm LCD anons istasyonları için anons istasyonu ekranının kullanıcı dilini belirtir.
<b>Amplifikatör çıkış gerilimi</b>	Seçim (70 V / 100 V)	Sistemde kullanılan tüm PRAESENSA amplifikatör çıkışlarının amplifikatör çıkış kanalı gerilimini (70 V veya 100 V) belirtir. <b>ÖNEMLİ:</b> Çıkış gerilimini değiştirdikten sonra, yapılandırmayı kaydedin ve amplifikatör çıkışlarında yük ölçümü yapmadan önce sistemi yeniden başlatın.

Öge	Değer	Açıklama
		Çıkış voltajı seçimi değiştirildiğinde önceki ölçümlerin sonuçları yanlıştır. Ayrıca bkz. <i>Amplifikatör yükleri, sayfa 143.</i>
<b>UL amplifikatör modu</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	Etkinleştirildiğinde amplifikatörler, sıcaklık sınırlamaları açısından UL gerekliliklerine uyum sağlar. Devre dışı bırakıldıklarında, amplifikatörler normal (EN 54) modda çalışırlar. <b>ÖNEMLİ: UL amplifikatör modu</b> etkinleştirildiğinde amplifikatör fanı her zaman %100 güçte çalışır. Bu aynı zamanda amplifikatör fanının sıcaklık kontrolünün olmadığı anlamına da gelir
<b>Duvar kontrol paneli markası</b>	Seçim (Bosch / Dynacord)	Sisteminizde kullanılan duvar kontrol panellerinin ekranında hangi markanın görünmesi gerektiğini seçin. Bu ayar bağlı tüm kontrol panelleri için geçerlidir. Varsayılanı <b>Bosch</b> 'tur.
<b>Acil durum modu: Öncelik seviyesinin altındaki çağrılar devre dışı bırak</b>	Seçim (öncelik 0-224)	Sistem acil durum modunda ise seçilen öncelikten daha düşük önceliğe sahip anonslar şunlardır: - Çalışırken durduruldu - Başlatıldığında çalışmadı. Acil anons başlatıldığında sistem otomatik olarak acil durum moduna geçer.
<b>Yedek güç modu: Öncelik seviyesinin altındaki çağrılar devre dışı bırak</b>	Seçim (öncelik 0-255)	Sistem yedek güç modundaydı, BGM ve seçilen öncelikten daha düşük önceliğe sahip anonslar şunlardır: - Çalışırken durduruldu - Başlatıldığında çalışmadı. Sistemin tamamını yedek güç moduna geçirmek için yedek güç modu işlevini kullanın. Bu cihazın güç kaynağı kaybolursa, bağımsız amplifikatörler yedek güç moduna geçer. Bu durumda, belirlenen öncelikten daha düşük önceliğe sahip BGM ve anonslar yalnızca yedek güç modunda olmayan amplifikatörlere (bölgelere) yönlendirilir. <b>Not:</b> Her ana ve alt sistem kontrol cihazı için aynı ayarları yapılandırmanız gerekir.
<b>Şebeke gücü arızası: Kontrol çıkışlarında şebeke arızasını bildirmek için ek süre</b>	Seçim (Kapalı / 1-8 saat) (varsayılan olarak Kapalı)	Ek sürenin amacı, örneğin kısa süreli şebeke kesintilerinin sıklıkla yaşandığı bölgelerdeki sistemler için uzak konumdaki servis teknisyenlerini bilgilendiren 3 <sup>üncü</sup> taraf yönetim sistemine verilen uyarıyı askıya almaktır. Şebeke arızası yalnızca geçici

Öge	Değer	Açıklama
		<p>olarak mevcutsa, arıza, yapılandırılan yetkisiz kullanım süresi sona ermeden raporlanmaz. Arıza alarmı göstergesi işlevi, bir şebeke gücü arızası oluştuğunda veya aktivasyonun askıya alındığı anda derhal harekete geçer ve yalnızca, yapılandırılan yetkisiz kullanım süresinden sonra şebeke gücü arızası hala mevcutsa gerçekleşir. Diğer tüm arızalar bu Arıza alarm göstergesinin anında etkinleştirilmesi ile sonuçlanacaktır. Arıza alarmı sesli uyarı zili anında yerel uyarı vermek için geciktirilmez.</p> <p>Bkz <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62</i> ve <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 124</i> &gt; Kontrol çıkışları</p> <p><b>ÖNEMLİ:</b> Sistem yedek güç kaynağı en azından yapılandırılan ek kullanım süresi boyunca güç sağlayabilmelidir.</p>
<p><b>Alarm sesli uyarı zili:</b></p> <p><b>Susturulmuş arızayı ve acil durum alarm sesli uyarı zilini yeniden etkinleştirin</b></p>	<p>Seçim Kapalı / 1-24 saat (varsayılan olarak Kapalı)</p>	<p>Yapılandırılan süre geçtikten sonra sesli uyarı zili yeniden etkinleştirilir.</p>
<p><b>Arıza modu:</b></p> <p><b>Susturulmuş arıza alarmı sesli uyarı zilini yeniden etkinleştirin.</b></p>	<p>Seçim Kapalı / 1-24 saat (varsayılan olarak 4 saat))</p>	<p>Arızalar onaylandığında ancak henüz çözülmediğinde ve sıfırlanmadığında, arıza alarm sesli uyarı zilinin yeniden etkinleştirileceği bir zaman aşımı süresi ayarlayın.</p>
<b>Açık Arayüz</b>		
<p><b>Yapılandırılmamış sistem istemcilerinin erişmesine izin ver</b></p>	<p>Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma</p>	<p><b>Sistem yapısının</b> parçası olan tanımlı sistem istemcilerinin sisteme erişip (Etkin) veya erişemeyeceğini (Devre Dışı) belirtir.</p>
<p><b>TLS sürümü</b></p>	<p>Seçim (TLS1.2 - TLS1.3 / TLS1.3))</p>	<p>Açık Arayüz için TLS sürümünü seçin. The default <b>TLS1.2 - TLS1.3</b> şeklindedir.</p>
<p><b>Acil durum kontrolünü devre dışı bırakma</b></p>	<p>Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma</p>	<p>Açık Arayüz istemcisinin bu uyarı etkinleştirmesini önlemek için:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acil durum çağrılarını tetikleme</li> <li>- Acil durumu onaylama</li> <li>- Acil durumu sıfırlama.</li> </ul> <p>Bu seçenekler varsayılan olarak devre dışıdır.</p>
<p><b>Sistem kontrol cihazının yedekli çalışması</b> (* bu bölümdeki açıklamaya bakın)</p>		

Öge	Değer	Açıklama
<b>Grup adı</b>	Metin girin	Yedekli sistem kontrol cihazı çiftini adlandırmak için serbest metin (1 ile 32 karakter arasında) girin. Grup adı .local dahil olmak üzere tam ad kullanılarak yapılandırmada oturum açmak için de kullanılabilir.
<b>Sanal Ana Bilgisayar Kimliği (CARP VHID)</b>	Seçim	Ortak Adres Yedekli Çalışma Protokolü (CARP), birden fazla ana bilgisayarın aynı IP adresini ve Sanal Ana Bilgisayar Kimliğini (VHID) paylaşmasına olanak tanır. Varsayılan olarak 50 seçilir ve görev sistemi kontrol cihazına bağlanır. Başka bir sistem kontrol cihazı görevdeki kontrol cihazı olarak davranmayacaksa 50'den başka bir sayı seçmeyin. <b>Not:</b> Uzak sistemlerde yedekleme olması durumunda, her alt sistemin farklı bir VHID'ye sahip olması gerekir.
<b>IP-adresi</b>	Sabit	Bu, görevdeki sistem kontrol cihazı IP adresidir. IP adresi sabittir ve burada değiştirilemez.
<b>Ağ maskesi</b>	Varsayılan	Bu, görevdeki sistem kontrol cihazının Ağ maskesidir. Ağ maskesi sabittir ve burada değiştirilemez.
<b>Grup IP adresi</b>	Adres girin	Grup IP adresi, sistem denetleyicisi çiftini bağlamak için kullanılır. IP adresinin ilk kısmı görevdeki sistem kontrol cihazının IP adresini (aralığını) içerir. Bu sabittir ve burada değiştirilemez. IP adresinin ikinci kısmını girmek isteğe bağlıdır ancak mevcut olması ve birincil sistem kontrol cihazı ile aynı IP adresi aralığında olması gerekir.
<b>Yapılandırma yazılımı:</b> <b>Belirtilen sürelerde eylemsizlikten sonra otomatik oturum kapama</b>	Seçim 5-30 dk. (varsayılan olarak 10 dk.)	Sistem tarafından herhangi bir yapılandırma etkinliği algılanmazsa, seçilen sürenin ardından otomatik olarak oturum açan kullanıcının oturumu kapanacaktır.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <b>Gönder</b> düğmesine tıklayın: Yapılandırmayı her zaman kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Bkz <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137.</i>

**\* Sistem denetleyicisinin yedekli çalışması**

Tek sistemde bir görev ve 10 adede kadar yedek sistem denetleyicisi olabilir. Bütün sistem denetleyicileri ağa çift yedek bağlantı üzerinden bağlanabilir. Çift yedek bağlantı, bir sistem denetleyicisi arızalandığında PRAESENSA sisteminin işlevsiz hale gelmesini engeller. Sadece denetleyiciler arasındaki bağlantıda bir arıza olursa sistem denetleyiciler kendi kendine yeterli olan bağımsız sistemler olarak çalışmaya devam eder. Başlangıçta varsayılan olarak, birincil sistem denetleyicisi görev sistem denetleyicisi olurken ikincil denetleyiciler yedek sistem denetleyicileri olacaktır. Çalışma sırasında görev sistem denetleyicisi tüm gerekli yapılandırma ayarlarını, mesajları, olay günlüklerini ve cihaz durumu bilgilerini yedek sistem denetleyicisinin içine kopyalar. Görev ve yedek sistem denetleyicilerinin eşitlenmesi birkaç dakika sürebilir.

**Uyarı!**

Yedekli çalışması için her zaman aynı sistem kontrol cihazı türünü kullanın. Örneğin, yedekli çalışma için hiçbir zaman PRA-SCS ile PRA-SCL'yi birlikte kullanmayın.

**İkaz!**

Her bir yedek sistem denetleyicisinin görev denetleyicisiyle eşitlenmesi 5 dakika kadar sürebilir. Eşitleme sırasıyla gerçekleşir; yedek sistem denetleyicileri birbiri ardına eşitlenir. Görev denetleyicisinin kayıtlı mesaj deposu tam kapasitede olduğunda, yedek sistem denetleyicisi başına maksimum süre beş dakikadır. Eşitleme, ortalama bir dizi standart mesajla çok daha hızlı gerçekleşir. Eşitleme sırasında ağı rahatsız etmeyin. Tüm yedek denetleyicilerin eşitlenmesi bitene kadar görev denetleyicisinin çalışır durumda olduğundan emin olun. Yerel koşullar izin verirse tüm yedek denetleyicilerin Bağlantı LED'lerini kontrol edin. Sarı, yedek denetleyicinin henüz eşitlenmediğini gösterir. Mavi, eşitlemenin bittiği ve denetleyicinin hazır olduğu anlamına gelir.

**Dikkat!**

Yedekli çalışmayı yapılandırmaya başladığınızda, öncelikle yedek sistem denetleyicisinin "fabrika varsayılanına sıfırlandığını" unutmayın. Bkz. *Sistem denetleyicisi, sayfa 52* > Arka panel göstergeleri ve kontrolleri. Bu, yedek sistem denetleyicisinin yapılandırılmayı reddetmesini önler.

**Uyarı!**

Görev sistem denetleyicisiyle tüm yedek sistem denetleyicilerinin aynı alt ağda olması gerekir.

**Uyarı!**

Görev sistem denetleyicisi ve yedek sistem denetleyicisinin zaman senkronizasyonu için bir NTP sunucusunun yapılandırılması gerekir. Bkz. *Saat ayarları, sayfa 97*.

**Uyarı!**

Dante kanalları kullanıldığında, Dante denetleyici bulunan yedek sistem denetleyicisi için aynı kanalların seçildiğinden emin olun. Bkz. *İsteğe bağlı: Dante Controller kullanma, sayfa 170*.



### 5.5.3

#### Saat ayarları

Bazı genel, sistem genelindeki parametreler *Sistem seçenekleri* sayfası ile ayarlanabilir.

1. *Sistem seçenekleri* sayfasının **altında**, *Saat ayarları*'na **tıklayın**:
2. Aşağıdaki öğelerin her birinin değerlerini **seçin, etkinleştirin, devre dışı bırakın** veya **girin**:

Öge	Değer	Açıklama
<b>Konum</b>	Seçim	Açılır listeden yerel saat dilimini seçin. Yaz saati dikkate alınır.
<b>Saati otomatik olarak ayarla (NTP)</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> PRAESENSA'nın saatinin otomatik olarak bağlı bilgisayarınızla (ağ) eşitlenmesi için Ağ Saati Protokolü (NTP).
<b>NTP sunucusu</b> (Durum eşitlendi)	Metin girin	NTP sunucusunun URL'sini girin.
<b>Tarih Saat Ayarla</b>	Sayı girin	Geçerli saati ve tarihi manuel olarak girin. <i>Saati otomatik olarak ayarla</i> özelliği etkinse saat NTP sunucusundan alınıyor demektir.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine tıklayın: Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

**Bkz.**

- *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*

### 5.5.4

#### Ağ denetimi

**Ağ denetimi** sayfasını kullanarak, sistem çapında bir dizi ağ denetimi parametresini ayarlayın.

1. **Sistem seçenekleri** altında **Ağ denetimi** öğesini tıklayın.
  - Ağ denetimi seçeneklerini listeleyen yeni bir ekran görünür.
2. **Ağ denetmeyi** gerektiğinde etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
  - Etkinleştirildiğinde sistem, ağda bir değişiklik (örneğin, kablo kopması veya yeni bir ağ cihazının çıkarılması veya eklenmesi) algıladığında bir arıza bildirir.
  - Daha fazla bilgi için, *Tanıtlama, sayfa 140* ve *İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164* öğelerine bakın.
3. **Ağ denetimini** devre dışı bırakın ve mevcut ağ bağlantılarının anlık görüntüsünü yakalamak için **Ağ anlık görüntüsü oluşturu** tıklayın. Anlık görüntünün tarihi kaydedilir.
  - Yakalanan son anlık görüntü, yazılım sürümü 2.00 öncesine aitse, alanda oluşturulan **Ağ anlık görüntüsü** boş görünür.
4. Yakalanan son anlık görüntüyü indirmek için **Ağ anlık görüntüsünü indir** öğesini tıklatın.
  - Anlık görüntü bir .txt dosyası olarak görünür.
5. Gerekirse **Ağ denetmeyi** tekrar etkinleştirin.
6. **Gönder** düğmesine tıklayın.
  - Yapılandırmayı her zaman **kaydetmeniz gerektiğini** unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

**Ağ anlık görüntüsü dosyası**

İndirilen dosya iki bölüme ayrılmıştır:

- **Algılanan Ağ Bağlantıları:** Ağ üzerinde bulunan tüm bağlantıları gösterir. Ağ anlık görüntüsü için yalnızca sistem kontrol cihazında yapılandırılmış cihazların sorgulandığını unutmayın.
- **Denetlenen Ağ Bağlantıları:** Yalnızca denetlenen ağ bağlantılarını gösterir.

**Not:** Adı **<unknown>** olan cihazlar *Sistem kompozisyonu*, sayfa 49 içinde yapılandırılmamıştır.

**Uyarı!**

Sistem bileşimindeki değişikliklerden sonra, değişikliklerin ağ anlık görüntüsünde etkili olması için sistemi yeniden başlatmak gereklidir.

Donanımdaki değişikliklerden sonra, ağ görüntüsünü almak için en az iki dakika bekleyin ve sistemi yeniden başlatın.

## 5.6 Bölge tanımları

*Bölge tanımları* sayfalarında, amplifikatör çıkış kanalları ve bölge yönlendirme tanımlanabilir. Şunlar yapılandırılabilir:

- *Bölge seçenekleri*, sayfa 99
- *Bölge gruplandırma*, sayfa 104
- *BGM yönlendirme*, sayfa 106

### 5.6.1 Bölge seçenekleri

**Bölge seçenekleri** sayfasında bölgeler oluşturulabilir. Bölge, bir ses çıkışı veya örneğin aynı coğrafi alana giden bir grup ses çıkışı grubudur.

#### Yapılandırma örneği

Örneğin, bir havaalanındaki PRAESENSA sisteminin parçası olan amplifikatörler:

- Amplifikatör 1 ve amplifikatör 2'nin ses çıkışları, kalkış salonu 1'e gidiyor.
- Amplifikatör 1 ve amplifikatör 2'nin ses çıkışları, kalkış salonu 2'e gidiyor

Ardından, kalkış salonu 1'e giden hoparlör hatlarını gruplandırmak için Kalkış 1 adı verilen bir *bölge*, kalkış salonu 2'ye giden hoparlör hatlarını gruplandırmak için Kalkış 2 adı verilen bir *bölge* oluşturulabilir.

- Bir *ses çıkışının* birden fazla *bölgenin* parçası olamayacağını **unutmayın**. Bir *ses çıkışı* bir *bölgeye* atandıktan sonra, *ses çıkışının* başka bir *bölgeye* atanmasına izin verilmez.

#### Bölge seçenekleri sayfası

1. *Bölge tanımları*'nın **altından** *Bölge seçenekleri*'ne **tıklayın**:
2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin**, **etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öge	Değer	Açıklama
<b>Ses çıkışları</b>	Seçim	Seçilebilecek ses çıkışlarını <b>gösterir</b> .
<b>&gt; ve &lt;</b>	Düğmeler	> ve < düğmeleri <b>kullanıldığında</b> , seçilen çıkışlar atanmış çıkışlara eklenebilir (>) veya buradan kaldırılabilir (<)
<b>Ad</b>	Seçim	Bir açılır liste seçimiyle <i>bölgenin</i> adını <b>gösterir</b> . Bu bölümdeki <i>Bölge ekleme konusuna</i> bakın. Çok işlevli bir güç kaynağı kullanıldığında <i>Yaşam Hattı</i> varsayılan olarak seçilebilir.
<b>Ortam gürültü sensörü</b>	Seçim	Seçilecek kullanılabilir Ortam gürültü sensörlerini (ANS) <b>gösterir</b> .
<b>&gt; ve &lt;</b>	Düğmeler	> ve < düğmelerinin <b>kullanılması</b> aracılığıyla, seçili ANS'ler atanmış bir bölgeye eklenebilir (>) veya o bölgeden çıkarılabilir (<). <b>ÖNEMLİ:</b> Bir bölgeye en fazla dört adet ANS eklenebilir. Bir ANS, birden fazla bölgeye eklenemez. Ayrıca bu bölümdeki <i>Ses seviyesi ayarları &gt; AVC</i> bkz.
<b>Ses seviyesi ayarları</b>	Seçim	Bölgenin ses seviyesi ayarlarını yapılandırmak için <i>Ses seviyesi ayarı</i> kategorisini <b>açar</b> . Bu bölümdeki <i>Ses seviyesi ayarları</i> konusuna bakın.
<b>Ekle</b>	Düğme	Sistem yapılandırmasına <b>yeni</b> bir <i>bölge eklenebilir</i> . Bu bölümdeki <i>Bölge ekleme konusuna</i> bakın.

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Yeniden adlandır</b>	Düğme	<b>Mevcut</b> bir bölgenin adı değiştirilebilir. Otomatik olarak bu ad, bu bölgenin kullanıldığı yapılandırmanın her yerinde değiştirilir.
<b>Sil</b>	Düğme	<b>Mevcut</b> bir bölge sistem yapılandırmasından silinebilir. Bu bölümdeki <i>Bölge silme</i> konusuna bakın.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> : Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

### Bölge ekleme

Yeni bir bölge oluşturmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- Ekle* düğmesine **tıklayın** ve *Ad* metin alanındaki yeni bölge için bir *ad* **girin**.
  - Örneğin: Kalkış 2
  - En fazla 16 karakterden oluşabilir.
- İptal etmek istiyorsanız *Ekle* düğmesine veya *İptal* düğmesine **tıklayın**:
  - Yeni bölge, *Ad* seçim menüsüne eklenir.
- (Birden fazla) Bölgeye eklenmesi gereken her *Ses çıkışı* (soldaki kutu alanı) **seçin**.
- Seçilen *Ses çıkışına* **çift tıklayın** veya çıkışı bölge alanına (sağdaki kutu alanı) eklemek için **>** düğmesine **tıklayın**.
- Yeni bir bölge eklemek için önceki 1-4. adımları **tekrarlayın**.
- Anons* ve *arka plan müziği* (BGM) ses seviyesini ayarlamak için **+Ses seviyesi ayarları** kategorisine **tıklayın**:
  - Bu bölümdeki *Ses seviyesi ayarları* konusuna **bakın**.
- Gönder* düğmesine **tıklayın**:
  - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

### Bölge silme

Bir bölgeyi silmek için şu işlemleri yapın:

- Ad* açılır **listesinden** **>** silinmesi gereken bölgeyi **seçin**.
- Bölgeyi silmek için *Sil* düğmesine **tıklayın**:
  - Açılır pencere bu seçimi **onaylamanızı** ister (Tamam/İptal).
- Bölgeyi **silme** için *Tamam* düğmesine **tıklayarak** onaylayın.
  - Silinen bölge, artık *Ad* açılır listesinde yer almaz. Ayrıca yapılandırmada kullanıldığı tüm durumlardan da kaldırılır.
- Gönder* düğmesine **tıklayın**:
  - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

### Bir bölgeyi yeniden adlandırma

Bir bölgeyi yeniden adlandırmak için şu işlemleri yapın:

- Ad* açılır **listesinden** **>** yeniden adlandırılması gereken bölgeyi **seçin**.
- Bölgeyi yeniden adlandırmak için *Yeniden adlandır* düğmesine **tıklayın**.
  - Yeni bir satır görüntülenir.
- Metin kutusundaki *adı* **değiştirin**:
  - Ad* en fazla 16 karakterden oluşabilir.
  - Bölgenin adı* yapılandırmada kullanıldığı tüm durumlarda değiştirilir.
- Yeniden adlandır* düğmesine **tıklayın**.

5. Gönder düğmesine **tıklayın**:

- Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137.*

**Ses seviyesi ayarları**

1. *Bölge yapılandırma* sayfasının +Ses seviyesi ayarları kategorisi **seçildiğinde**, anonslar ve arka plan müziğinin (BGM) ses seviyelerini **yapılandırmak** için aşağıdaki öğelerin listelendiği bir ekran görüntülenir:
2. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öge	Değer	Açıklama
<b>Maksimum BGM ses seviyesi</b>	Seçim (0 dB – -96 dB)	Maksimum BGM ses seviyesini ayarlar. BGM ses seviyesini, örneğin bir çağrı istasyonundan (uzantı), maksimum BGM ses düzeyi ayarından daha yüksek bir seviyeye ayarlamak mümkün değildir.
<b>Minimum BGM ses seviyesi</b>	Seçim (0 dB – -96 dB)	Minimum BGM ses seviyesini ayarlar. Varsayılan değer <b>-96 dB</b> 'dir. BGM ses düzeyini minimum BGM ses düzeyi ayarından daha düşük bir seviyeye ayarlamak mümkün değildir ancak BGM'nin sesini anons istasyonu veya Açık arayüz aracılığıyla kapatmak mümkündür.
<b>Başlangıç BGM ses seviyesi</b>	Seçim (0 dB - -96 dB)	İlk, başlangıç BGM ses seviyesini ayarlar. <b>Maksimum BGM ses düzeyi</b> ile <b>Minimum BGM ses düzeyi</b> arasında olmalıdır. Aksi takdirde, otomatik olarak düzeltilir.
<b>Planlanmış BGM ses düzeyi ayarı (1) ve (2)</b>	Etkinleştir/ Devre dışı bırak/Seçim (0 dB - -96 dB)	Belirli dönemlerde (örneğin akşam saatlerinde) BGM ses düzeyini otomatik olarak azaltmak için kullanılır. Her iki işlevi etkin olduğu süreler boyunca, zayıflamalar toplanır. İşlevi etkinleştirin/devre dışı bırakın, ses çıkış seviyesini seçin (0 dB - 96 dB) ve açma - kapatma süresini girin.
<b>Planlı çağrı ses seviyesi ayarı</b>	Etkinleştir/ Devre dışı bırak/Seçim (0 dB - -96 dB)	Anons ses seviyesi belirli bir süre boyunca (örneğin akşam süresince) otomatik olarak azaltılabilir. İşlevi etkinleştirin/devre dışı bırakın, çıkış ses seviyesini seçin ve açma - kapatma süresini girin.
<b>Otomatik ses seviyesi kontrolü (AVC)</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	AVC, gürültülü ortamlarda çağrılarının anlaşılabilirliğini ve BGM'nin duyulabilirliğini geliştirir. Bir bölgede ortam gürültüsünün telafi edilmesi için çağrı ses seviyesini ayarlar. Ortam gürültüsü sensörlerini kullanmak için seçilen bölgede AVC işlevini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılmışsa (seçilmemişse), AVC ile ilgili tüm ayarlar da

Öge	Değer	Açıklama
		devre dışı kalır. <b>ÖNEMLİ:</b> Eğer bir bölgeye hiç ANS atanmamışsa, onay kutusu Otomatik ses seviyesi kontrolü ve AVC ile bağlantılı ayarları devre dışı bırakılır. Ayrıca bkz. <i>Ortam gürültü sensörü, sayfa 135</i> ve <i>Ortam gürültü sensörü, sayfa 147</i> . <b>Not:</b> AVC yalnızca aynı ana ve alt sistem bölgelerinde çalışır. Uzak bölgelerde çalışmaz.
Ortam gürültüsü eşiği	Seçim (50 dB SPL - -90 dB SPL)	Ortam gürültü eşiği, anlaşılabilirliği korurken sesin rahatsız edici hale gelmesini önlemek için çağrı seviyesinin düşürüldüğü SPL seviyesidir. Varsayılan değer <b>70 dB SPL</b> olup, seçilebilir değerler 50, 52, 54, 56, ....86, 88, 90 dB SPL şeklindedir.
Zayıflama aralığı	Seçim (4 dB - 18 dB)	Zayıflama aralığı varsayılan olarak 10 dB'dir ve değer, 1 dB'lik adımlarla 4 ile 18 dB arasında değiştirilebilir. Bu, uygulanan maksimum zayıflama değeridir.
Uyarlama eğimi	Seçim (1 dB/dB, 0,75 dB/dB, 0,50 dB/dB)	Uyarlama eğimi, ortam gürültü seviyesi değişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan ses seviyesi değişimleri arasındaki orandır. Örnek: Eğim 0,5 dB/dB ise, gürültüdeki her dB azalması için çağrı seviyesi yalnızca 0,5 dB azaltılır. Varsayılan değer <b>1 dB/dB'dir</b> .
Uyarlama hızı	Seçim (Yavaş 0,2 dB/ sn. Orta 1 dB/sn. Hızlı 5 dB/sn.)	Gürültü seviyesindeki değişiklikler sonucunda çağrıda oluşan zayıflamanın hızıdır. Yavaş, Orta ( <b>varsayılan</b> ) veya Hızlı olarak ayarlanabilir. Bu, hem tepki hem de bırakma süresi için geçerlidir.
BGM Kontrolü	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	BGM için AVC'yi ayarlar (varsayılan = <b>Etkin/Açık</b> ). BGM sırasında zayıflama (gürültü seviyesindeki değişiklikler nedeniyle) değişiklik gösterebilir. <b>ÖNEMLİ:</b> BGM için AVC etkinleştirildiğinde, Ortam gürültü sensörünün (ANS) hoparlörlerin yanında olmadığından emin olun. ANS hoparlörlere yakınsa, BGM ortam gürültüsü olarak görülür ve BGM ses seviyesi maksimum ses seviyesine çıkar.

Öge	Değer	Açıklama
İş çağrılarının kontrolü	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	İş aramaları için AVC'yi ayarlar (varsayılan = <b>Etkin/Açık</b> ). İş anonsunun başında, zayıflama gürültü seviyesine göre ayarlanır. İş görüşmeleri sırasında gürültü seviyesindeki değişiklikler nedeniyle zayıflama değişmez.  <b>NOT:</b> Aramanın ses düzeyini ayarlamak için kullanılan ortam gürültü seviyesi, aramanın başlamasından hemen önce ölçülen anlık seviyedir.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <b>Gönder</b> düğmesine tıklayın: Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i> .

## 5.6.2

**Bölge gruplandırma**

*Bölge gruplandırma* sayfasında, bölge grupları oluşturulabilir. Bölge grubu, örneğin, aynı coğrafi alana giden bölgelerden oluşan bir gruptur.

**Uyarı!**

Ortam gürültüsü sensörleri *Bölge gruplarına* eklenemez.

**Yapılandırma örneği**

Dört bölgebulunan küçük bir havaalanı: Kalkış 1, Kalkış 2, Varış 1 ve Varış 2:

- Kalkış 1 ve Kalkış 2 bölgeleri sırasıyla kalkış salonu 1 ve kalkış salonu 2'ye giden hoparlör hatlarını içerir.
- Varış 1 ve Varış 2 bölgeleri sırasıyla varış salonu 1 ve varış salonu 2'ye giden hoparlör hatlarını içerir.

Ardından kalkış salonlarına giden bölgeleri gruplandırmak için "Kalkış Salonları" adında bir bölge grubu ve varış salonlarına giden bölgeleri gruplandırmak için "Varış Salonları" adında bir bölge grubu oluşturulabilir.

**Bölge gruplandırma yapılandırma sayfası**

*Bölge tanımları'nın altında* Bölge gruplandırma'ya **tıklayın**:

- Aşağıdaki öğelerin listelendiği bir ekran görünür:

1. Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin**:

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Bölgeler</b>	Seçim	Mevcut ses bölgelerini (soldaki kutu alanı) <b>gösterir</b> . Bölgeler Bölge seçenekleri, sayfa 99'nde oluşturulabilir
<b>Ad</b>	Seçim	Bölge grubunun adını <b>gösterir</b> (açılır liste seçimi). Bu bölümdeki Bölge grubu ekleme konusuna bakın.
<b>&gt; ve &lt;</b>	Düğmeler	> ve < düğmeleri <b>kullanılarak</b> , seçilen bölgeler bölge gruplarına eklenebilir veya bu gruplardan kaldırılabilir.
<b>Bölge grubu</b>	Seçim	Bölge grubuna (sağdaki kutu alanı) atanan bölgeleri <b>gösterir</b> . Bu bölümdeki Bölge grubu ekleme konusuna bakın.
<b>Ekle</b>	Düğme	<b>Yenibir bölge grubu</b> eklenebilir. Bu bölümdeki Bölge grubu ekleme konusuna bakın.
<b>Yeniden adlandır</b>	Düğme	<b>Mevcut</b> bir bölge grubunun adı değiştirilebilir. Bu bölge grubunun kullanıldığı yapılandırmada bu ad otomatik olarak değiştirilebilir. Bu bölümdeki Bir bölge grubunu yeniden adlandırma konusuna bakın.
<b>Sil</b>	Düğme	<b>Mevcut</b> bir bölge grubu sistem yapılandırmasından silinebilir. Bu bölge grubu, bu bölge grubunun kullanıldığı



Öge	Değer	Açıklama
		yapılandırmanın her yerinde otomatik olarak silinir. Bu bölümdeki <i>Bir bölge grubunu silme</i> konusuna bakın.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> : Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

### Bölge grubu ekleme



#### Uyarı!

Bölge gruplarına PRA-ANS cihazları eklemek mümkün değildir.

1. *Ad* metin kutusuna *bölge grubu* için bir **ad girin**.
2. *Ekle* düğmesine **tıklayın**. *Bölge grubu* oluşturma prosedürü, *Bölge ekleme* prosedürüne **benzerdir**. Bkz. *Bölge seçenekleri, sayfa 99*.

#### **Bir bölge grubunu yeniden adlandırma**

Bir *bölge grubunu* yeniden adlandırma prosedürü, *Bölgeyi yeniden adlandır* prosedürüne **benzerdir**. Bkz. *Bölge seçenekleri, sayfa 99*.

#### **Bir bölge grubunu silme**

Bir *bölge grubunu* silme prosedürü, *Bölge silme* prosedürüne **benzerdir**. Bkz. *Bölge seçenekleri, sayfa 99*.

### 5.6.3

#### BGM yönlendirme

*BGM yönlendirme* sayfasında, arka plan müziği (BGM) yönlendirmesi tanımlanabilir. BGM yönlendirme, sistemdeki *ses girişi* ile ilgilidir. İsteğe bağlı olarak, varsayılan *bölgeler* ve/veya varsayılan *bölge grupları* yönlendirmeye bağlanabilir. Sistem açıldığında, belirtilen BGM bağlı *bölgelere* ve *bölge gruplarına* yönlendirilir.

#### BGM yönlendirme yapılandırma sayfası

- Bölge tanımları* sayfasının **altında**, *BGM yönlendirme*'ye **tıklayın**:
  - Aşağıdaki öğelerin listelendiği bir ekran görünür:
- Aşağıdaki öğelerin her birini **seçin**, **etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın**:

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Ad</b>	Seçim	<i>BGM yönlendirme</i> adını <b>gösterir</b> (açılır liste seçimi). Bu bölümdeki <i>BGM yönlendirme</i> eklekonusuna bakın.
<b>Tür</b>	Seçim	<i>Bölgeler</i> ve <i>bölge grupları</i> arasındaki mevcut yönlendirme olarak <b>seçim</b> .
Bölgeler/Bölge grupları	Seçim	Soldaki kutu alanı, mevcut <i>bölgeleri</i> ve <i>bölge gruplarını</i> <b>gösterir</b> . <i>Bölgeler</i> (gruplar) <i>Bölge seçenekleri</i> , <i>sayfa 99</i> ve <i>Bölge gruplandırma</i> , <i>sayfa 104</i> bölümlerinde oluşturulur
<b>&gt; ve &lt;</b>	Düğmeler	> ve < düğmeleri <b>kullanılarak</b> , seçilen <i>bölgeler</i> ve <i>bölge grupları</i> <i>Yönlendirme</i> 'ye (sağdaki alan kutusu) eklenebilir veya buradan kaldırılabilir.
<b>Ses girişi</b>	Seçim	Arka plan müziği sağlayan <i>Ses girişi</i> 'ni <b>seçin</b> . 9-16 arasındaki girişlerin amplifikatöre <b>sabitlendiğine</b> (Dante/OMNEO kanalları) <b>dikkat edin</b> . Aynı <i>Ses girişi</i> farklı <i>BGM yönlendirme</i> 'ye atanmamış olabilir. Her <i>BGM yönlendirme</i> 'nin <b>benzersiz bir ses girişi</b> olmalıdır.
<b>Yönlendirmeyi sınırla</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	<b>Etkinleştir:</b> Ortadaki kutu alanı, <i>BGM yönlendirme</i> almasına izin verilen <i>bölgeler</i> ve <i>bölge gruplarını</i> gösterir. Bu ortadaki kutu alanı, <i>Yönlendirmeyi sınırla</i> onay kutusu devre dışıysa görünmez. > ve < düğmeleri <b>kullanılarak</b> , seçilen <i>bölgeler</i> ve <i>bölge grupları</i> (soldaki alan kutusu) <i>Yönlendirmeyi Sınırla</i> 'ya (ortadaki alan kutusu) eklenebilir veya buradan kaldırılabilir. Bu bölümdeki <i>Yönlendirmeyi sınırla</i> konusuna da <b>bakın</b> .
<b>Yönlendirme</b>	Seçim	Sağdaki kutu alanı, sistem başlatıldığında seçilen <i>BGM yönlendirme</i> 'ye atanan <i>bölgeleri</i> ve <i>bölge gruplarını</i> <b>gösterir</b> . > ve < düğmeleri <b>kullanılarak</b> , seçilen <i>bölgeler</i> ve <i>bölge</i>

Öge	Değer	Açıklama
		<i>grupları</i> (soldaki veya ortadaki alan kutusu) <i>Yönlendirme</i> 'ye (sağdaki alan kutusu) eklenebilir veya buradan kaldırılabilir.
<b>Ekle</b>	Düğme	<b>Yenibir</b> BGM yönlendirme eklenebilir. Bu bölümdeki <i>BGM yönlendirme ekle</i> konusuna bakın.
<b>Yeniden adlandır</b>	Düğme	<b>Mevcut</b> bir BGM yönlendirme yeniden adlandırılabilir. Otomatik olarak bu ad, bu <i>BGM yönlendirmenin</i> kullanıldığı yapılandırmanın her yerinde değiştirilir. Bu bölümdeki <i>BGM yönlendirmeyi yeniden adlandırma</i> konusuna bakın.
<b>Sil</b>	Düğme	<b>Mevcut</b> bir BGM yönlendirme silinebilir. Otomatik olarak bu <i>BGM yönlendirme</i> bu <i>BGM yönlendirmenin</i> kullanıldığı yapılandırmanın her yerinde kaldırılır. Bu bölümdeki <i>BGM yönlendirmeyi silme</i> konusuna bakın.
<b>Gönder</b>	Düğme	Ayarları saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> : Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i>

### BGM yönlendirme ekleme

1. Ad metin kutusuna BGM için bir **ad girin**.
2. *Ekle* düğmesine **tıklayın**. BGM yönlendirme ekle Bölge ekleme prosedürüne **benzerdir**. Bkz. *Bölge seçenekleri, sayfa 99*.



### Uyarı!

BGM'yi bir sistemden diğerine uzak bir bölgeye yönlendirirken uzak bölgelerde ses düzeyi kontrolü veya sesi kısma işlevleri çalışmaz.

### BGM yönlendirmeyi yeniden adlandırma

*BGM yönlendirmeyi* yeniden adlandırma prosedürü, *Bir bölgeyi yeniden adlandırma* prosedürüne **benzerdir**. Bkz. *Bölge seçenekleri, sayfa 99*.

### BGM yönlendirmeyi silme

*BGM yönlendirmeyi* silme prosedürü, *Bir bölgeyi silme* prosedürüne **benzerdir**. Bkz. *Bölge seçenekleri, sayfa 99*.

### BGM yönlendirmeyi sınırlama

*BGM yönlendirme* için yönlendirme sınırı belirtebilirsiniz. Bunu yapmak için:

1. *Yönlendirmeyi sınırla* onay kutusu **devre dışıysa** mevcut tüm *bölgeler* veya *bölge grupları* BGM yönlendirme için varsayılan yönlendirmenin parçası haline getirilebilir.
2. *Yönlendirme sınırlandırma* **etkin** mevcut *bölgeler* ve *bölge gruplarından* bir alt küme oluşturabilirsiniz ve BGM yönlendirme bu alt küme dışında kullanılamaz:

- Bu işlev, ör. belirli abonelere lisanslı bir *BGM yönlendirme*nin yönlendirilmesi için kullanılabilir. Bu durumda, güç açıldığında bu *BGM yönlendirme*'ye ait varsayılan *bölgeler*, yeniden belirtilen yönlendirme sınırının alt kümesi olur.
  - Ayrıca yönlendirme sınırının parçası olmayan *bölgeler* ve *bölge grupları*, *çağrı istasyonu uzantısı* düğmeleriyle *BGM yönlendirme* seçimine eklenemez.
3. Ayarları saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**:
- Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

**Bkz.**

- *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*
- *Bölge seçenekleri, sayfa 99*
- *Bölge gruplandırma, sayfa 104*

## 5.7

### Çağrı tanımları

Çağrı tanımı sayfası ile çağrı tanımları yapılabilir.

Çağrı tanımları anonları oluşturmak için kullanılır, özel olarak oluşturulur ve aşağıdaki tabloda gösterilen birkaç özelliği içerebilir. Bunu yapmak için:

1. **Çağrı tanımları sayfasına tıklayın:**
  - Aşağıdaki tabloda listelenen öğelerin bulunduğu bir çağrı tanımı ekranı görüntülenir.
2. **Çağrı tanımının** aşağıdaki öğelerinin her birini **seçin, etkinleştirin, devre dışı bırakın** veya **girin** (yazın):

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Ad</b>	Seçim	Mevcut çağrı tanımlarının adını gösterir. Bir çağrı tanımı seçmek için ilk olarak <b>Ekle</b> düğmesiyle bir çağrı oluşturun.
<b>Öncelik</b>	Seçim (32-255)	Listeden çağrı tanımının çağrı/bildiri önceliğini seçin. Gerekirse bkz. <i>Öncelik ve anons tipi, sayfa 157.</i>
<b>Maksimum çağrı süresi</b>	Seçim (10-1200 sn/ Sınırsız)	Yüksek öncelikli bir çağrıya veya hata sonucu ya da örneğin mesaj döngülerini tek bir şekilde içerdiği için başlayıp durmayan anonlara sahip bölgelerin engellenmesini önlemek için bir <b>Maksimum çağrı süresi</b> seçin.  <b>Bildirimler:</b> <b>Yönlendirme düzeni: Yığılı</b> veya <b>Zamanlama düzeni: Zaman kaydırmalı</b> 'yı seçtiğinizde <b>Sınırsız</b> seçeneğini seçmek mümkün değildir. <b>Maksimum çağrı süresi</b> otomatik olarak varsayılan <b>Sınırsız</b> 'dan <b>120 sn</b> 'ye değiştirilir. - SIP hesapları kullanılırken varsayılan <b>Sınırsız</b> çağrı süresini seçeneğini değiştirin.
<b>Yönlendirme düzeni</b>	Seçim (Kısmi/ Yığılı)	<b>Kısmi</b> , varsayılan seçenektir. Çağrıyı, çağrının başında kullanılabilir bölgelerde başlatır. Çağrı kayıtlı değil. Bölge kullanılabilir olduğunda çağrıyı kaydetmek ve oynatmak için <b>Yığılı</b> ögesini seçin. En fazla 30 dakikalık zaman kaydırmalı çağrı, yığılı çağrı ve zaman kaydırmalı yığılı çağrı kaydı saklayabilirsiniz.  <b>Bildirimler:</b> - <b>Yığılı</b> işlevini seçmek için PRA-LSCRF lisansını yüklemeniz gerekir. - <b>Öncelik</b> > 223 olduğunda yalnızca <b>Yönlendirme düzeni: Kısmi</b> 'yi seçebilirsiniz.

Öge	Değer	Açıklama
<b>Zaman aşımı</b>	Seçim (1-30/ Sonsuz)	Bu işlev <b>Yönlendirme Düzeni: Yığılı</b> seçeneğini seçtiğinizde görüntülenir. Çağrının daha sonra yayın için bellekte kalacağı maksimum süreyi seçin. Bu sürenin ardından çağrı silinir. Varsayılan değer <b>5</b> dakikadır.
<b>İlet</b>	Seçim (Her bölge Tüm bölgeler)	Bu işlev <b>Yönlendirme Düzeni: Yığılı</b> seçeneğini seçtiğinizde görüntülenir. Varsayılan, <b>Tüm bölgeler</b> 'dir ve çağrıyı yalnızca tüm bölgeler kullanılabilirken iletir. Aynı bölge kullanılabilir olduğu anda çağrıyı iletmek için <b>Her bölge</b> 'yi seçin.
<b>Alarm</b>	Seçim (Hiçbiri/ Acil Durum)	Öncelik ayarı 224 ve üzerinde, <b>Alarm Bölümü</b> görünür hale gelir. <b>Acil durum</b> varsayılan seçimdir ve çağrının önceliğinden özgür olarak alarmı tetikleyerek, gelecekte bir alarmın tetiklenmesine ihtiyaç duymadan ayarları test eder.
<b>Başlangıç tonu</b>	Seçim	Çağrı/anonsta başlangıç tonu kullanması gerekiyorsa <b>Başlangıç tonu</b> açılır listesinden bir ton seçin. Önceden tanımlanmış .WAV ses dosyalarıyla ilgili genel bilgiler için bkz. <i>Kayıtlı mesajlar, sayfa 90 ve Tonlar, sayfa 198.</i>
<b>Zayıflama</b>	Seçim (0 dB - -20 dB)	<b>Başlangıç tonu</b> 'nun ses seviyesini ayarlamak için zayıflamayı ayarlayın.
<b>Mesajlar</b>	Seçim	Anons özel adlandırılmış bir mesaj içerme zorundaysa bu mesajı soldaki alan kutusundan seçin ve çağrı tanımının <b>Mesajlar</b> kutusuna eklemek için > düğmesine tıklayın. Mesaj işlevini yapılandırırsanız bu mesajı anons istasyonu ekranında da seçebilirsiniz. Bkz. <i>Çağrı istasyonu, sayfa 70 &gt; Kayıtlı Mesajlar/Uyarı Mesajları.</i>
<b>Zayıflama</b>	Seçim (0 dB - -20 dB)	Seçili <b>Mesajlar</b> 'ın ses seviyesini belirlemek için zayıflamayı ayarlayın.
<b>Tekrarlar</b>	Seçim (0-10/ Sonsuz)	Seçili mesajların kaç kez tekrar gerektiğini belirlemek için <b>Tekrarlar</b> kutusunu kullanın. Dikkat edin: 0 = bir kez oynat, 1 = bir kez tekrarla (mesajı iki kez oynat).

Öge	Değer	Açıklama
<b>Canlı konuşma</b>	Seçim (Evet/Hayır)	Anons canlı konuşma içeriyorsa <b>Canlı konuşma</b> seçeneğini <b>Evet</b> olarak ayarlayın. Anons canlı konuşma içermiyorsa <b>Hayır</b> olarak ayarlayın. <b>Hayır</b> seçilirse <b>Program</b> anonsu seçimi etkinleştirilir.
<b>Zayıflama</b>	Seçim (0 dB - -20 dB)	<b>Canlı konuşma</b> 'nın ses seviyesini ayarlamak için zayıflamayı ayarlayın.
<b>Bitiş tonu</b>	Seçim	Anonsta bitiş tonu kullanması gerekiyorsa <b>Bitiş tonu</b> açılır listesinden bir ton seçin. Önceden tanımlanmış .WAV ses dosyalarıyla ilgili genel bilgiler için bkz. <i>Kayıtlı mesajlar, sayfa 90 ve Tonlar, sayfa 198.</i>
<b>Zayıflama</b>	Seçim (0 dB - -20 dB)	<b>Bitiş tonu</b> 'nun ses seviyesini belirlemek için zayıflamayı ayarlayın.
<b>Anonsu devam ettirme</b>	Seçim (Hayır/ Kesintiden sonra)	<b>Hayır</b> , başka bir anonsla çakıştığında anonsu anında durdurur. <b>Kesinti sonrasında</b> , devam eder veya başka bir anonsla çakışırsa ya da tamamlanamazsa yeniden başlatılır. Bu işlev, yeniden başlatıldıktan sonra veya yedek sistem denetleyicisinden görev sistem kontrol cihazına geçiş yapıldıktan sonra da devam eder.  <b>Bildirimler:</b> - Yazılım sürümü 1.10'dan itibaren <b>Canlı konuşma Evet</b> 'e, <b>Öncelik</b> ise <b>223</b> 'ten (tahliye anonsu/çağrı) daha yüksek bir önceliğe ayarlandığında <b>Anonsu devam ettirme Hayır</b> 'a ayarlanır. <b>Yönlendirme düzeni: Yığılı</b> seçeneğini belirlerseniz <b>Anonsu devam ettirme</b> kullanılamaz.
<b>Ses girişi</b>	Seçim (<Varsayılan>/ giriş)	<b>Canlı konuşma Evet</b> olarak ayarlanmışsa hangi girişin kullanılacağını belirtmek için <b>Ses girişi</b> listesini kullanın. 9-16 arasındaki girişlerin amplifikatöre sabitlenen (Dante/AES67) kanallar olduğunu unutmayın. <b>Canlı konuşma</b> bir anons istasyonu mikrofondan geliyorsa <b>&lt;Varsayılan&gt;</b> 'ı seçin.
<b>Zamanlama düzeni</b>	Seçim (Acil/ Zaman kaydırmalı)	Varsayılan, seçenek çağrısı anında yayın yapan <b>Acil</b> 'dir. Çağrısı yalnızca devam eden herhangi bir çağrı tamamlandığında yayımlamak veya

Öge	Değer	Açıklama
		hoparlörlerden akustik geri beslemeyi önlemek için <b>Zaman kaydırma</b> ögesini seçin. <b>Zaman kaydırma</b> seçildiğinde, yayın orijinal çağrı durduktan 2 saniye sonra başlar.  <b>Bildirimler:</b> - <b>Zaman kaydırma</b> işlevini seçmek için PRA-LSCRF lisansını yüklemeniz gerekir. - <b>Canlı konuşma Hayır</b> olarak ayarlıysa <b>Zaman kaydırma</b> seçeneğini seçmek mümkün değildir. <b>Zamanlama düzeni</b> otomatik olarak <b>Acil</b> olarak ayarlanır.
<b>Program</b>	Seçim (Etkinleştir/ Devre dışı bırak)	<b>Canlı konuşma Hayır</b> olarak ayarlıysa programı da ayarlayabilirsiniz. Anons programını etkinleştirmek için <b>Etkinleştir</b> ögesini seçin ve <b>Maksimum çağrı süresi</b> 'ni kaldırın. <b>Başlangıç saati</b> kutusuna ilk anonsun başlangıç saatini girin.
<b>Başlangıç saati</b>	Şunu girin: (ss/dd/ Etkinleştir/ Devre dışı)	<b>Program</b> anonsunu başlatmak için zamanı girin. Anons <b>Programının</b> etkin olduğu günleri <b>etkinleştirin</b> .
<b>Bitiş saati</b>	Şunu girin: (ss/dd)	Etkin günlerde <b>Program</b> anonsunun bitiş saatini girin. <b>Bitiş saatinden</b> sonra anons yinelenmez.
<b>Aralık</b>	Şunu girin: (ss/dd)	<b>Program</b> anonsları arasındaki aralığı girin.
<b>Ekle</b>	Tuş	Yeni bir çağrı tanımı eklemek için tıklayın.
<b>Yeniden adlandır</b>	Tuş	Mevcut bir çağrı tanımının adını değiştirmek için tıklayın. Bu ad, bu çağrı tanımının kullanıldığı yapılandırmanın her yerinde otomatik olarak değiştirilir.
<b>Sil</b>	Tuş	Sistem yapılandırmasından bir çağrı tanımını silmek için tıklayın.
<b>Gönder</b>	Tuş	Ayarları saklamak için <b>Gönder</b> düğmesine tıklayın: Yapılandırmayı her zaman <b>kaydetmeniz</b> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137.</i>

#### Çağrı tanımı ekleme (oluşturma)

1. Yeni bir çağrı tanımı eklemek/oluşturmak için **Ekle** düğmesine **tıklayın**.
2. Yeni çağrı tanımının adını **Ad** metin kutusuna **girin**:
  - En fazla 16 karakterden oluşabilir.



3. *Çağrı tanımını* sistemdeki *çağrı tanımları* listesine *eklemek* için *Tamam* düğmesine **tıklayın**.
4. *Çağrı tanımını* yapmak için, öğelerin her birini **seçin, etkinleştirin** veya **devre dışı bırakın** (bkz. önceki tablo):
5. Değişiklikleri saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**:
  - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

### **Çağrı tanımı silme**

Bir *çağrı tanımını silmek* için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. *Ad* açılır listesinden silinmesi gereken *çağrı tanımını* **seçin**.
2. *Çağrı tanımını* silmek için *Sil* düğmesine **tıklayın**.
  - Bir açılır pencere bu seçimi onaylamanızı ister.
3. *Çağrı tanımının* silinmesi gerektiğini onaylamak için *Tamam* düğmesine **tıklayın**:
  - Silinen *çağrı tanımı* artık *Ad* açılır listesinde kullanılamaz.
4. Değişiklikleri saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**:
  - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

### **Bkz.**

- *Öncelik ve anons tipi, sayfa 157*
- *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90*
- *Tonlar, sayfa 198*
- *Çağrı istasyonu, sayfa 70*
- *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*

## 5.8 İşlem tanımları

*İşlem tanımları* sayfalarında ör. çağrı istasyonu (uzantı) *düğmeleri*, çok işlevli güç kaynağının kontrol girişleri ve sistem denetleyicisinin sanal kontrol girişleri gibi belirli cihaz işlevleri yapılandırılabilir.

Bir *düğme* veya *kontrol girişi* için bir işlem yapılandırma işlemi iki adımdan oluşur:

1. *İşlem atama, sayfa 114*
2. *İşlev atama, sayfa 115*

Her *cihaz tipi* kategorisi için işlemleri yapılandırmak üzere aşağıdaki bölümlere bakın:

- *Sistem denetleyicisi, sayfa 123*
- *Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 124*
- *Çağrı istasyonu, sayfa 126*
- *Kontrol giriş-çıkış arayüz modülü, sayfa 128*
- *Duvar kontrol paneli, sayfa 128*
- *Telefon arayüzü, sayfa 129*

### 5.8.1 İşlem atama

*İşlem*, *kontrol girişinin* gelen sinyalleri nasıl ele aldığını veya *düğmenin* basıldığında ve bırakıldığında nasıl tepki vereceğini belirtir. Bir *işlem* her zaman bir *işlevle* ilişkilidir (bkz. *İşlev atama, sayfa 115*).

#### İşlem tipi

Mevcut *işlem* türleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İşlem tipi	Açıklama
<b>Anlık - bırakıldığında durdur</b>	<i>Kontrol girişine</i> veya <i>düğmesine</i> bağlanan <b>işlem</b> , harici kontakın kapalı olduğu süre boyunca etkindir. Harici kontak açırken, işlem derhal durdurulur.
<b>Anlık - bırakıldığında bitir</b>	<i>Kontrol girişine</i> veya <i>düğmesine</i> bağlanan <b>işlem</b> , harici kontakın kapalı olduğu süre boyunca etkindir. Harici kontak açırken, işlem geçerli aşama tamamlandıktan sonra durdurulur. İşlem çalışmaya devam ederken harici kontak tekrar <b>kapatıldığında</b> işlem derhal durdurulur.
<b>Geçiş - kapatıldığında durdur</b>	<i>Kontrol girişine</i> veya <i>düğmeye</i> bağlanan <b>işlem</b> harici kontak kapandığında başlatılır ve harici kontak yeniden kapandığında anında durdurulur.
<b>Geçiş - kapatıldığında bitiş</b>	<i>Kontrol girişine</i> veya <i>düğmeye</i> bağlanan <b>işlem</b> , harici kontak kapandığında başlatılır. Harici kontak yeniden kapandığında, işlem geçerli aşama tamamlandıktan sonra durdurulur. İşlem çalışmaya devam ederken harici kontak tekrar üçüncü kez <b>kapatıldığında</b> işlem derhal durdurulur.
<b>Bir kez yap</b>	<b>Bu işlem</b> , harici kontak kapandığında başlatılır. <b>İşlem</b> , <i>Aşamalı anonsu durdur</i> veya <i>Aşamalı anonsu bitir işlevi ile</i> durdurulabilir. <b>Genellikle</b> , <i>Aşamalı anonsu durdur/bitir</i> işlemi, dikkate

İşlem tipi	Açıklama
	değer süreye (örneğin bir anons) sahip olayları (örneğin, seçimi iptal etmek için) ve işlemleri tetiklemek için kullanılır.
<b>Aşamalı anonsu durdur</b>	<b>Bu işlem</b> , harici kontak kapandığında durdurulur. Bu tür bir <b>işlem</b> , bir <i>Bir kez yap</i> işlemiyle başlatılan işlemleri durdurmak için kullanılır.
<b>Aşamalı anonsu bitir</b>	<b>Bu işlem</b> , harici kontak kapandığında durdurulur. Bu tür bir <b>işlem</b> , bir <i>Bir kez yap</i> işlemiyle başlatılan işlemleri durdurmak için kullanılır.
<b>Aşamalı anons yap</b>	<i>Sistem denetleyicisinin sanal kontrol girişine</i> bağlanan <b>işlem</b> , Açık Arayüz tarafından tetikleyiciye bağlı olarak başlatılır/durdurulur/iptal edilir.
<b>Değiştir</b>	Kontak tekrar kapandığında ve kontak yeniden kapanıp durduğunda, <i>düğmeye</i> bağlanan <b>eylem</b> başlatılır.

Bkz.

– *İşlev atama, sayfa 115*

## 5.8.2

### İşlev atama

**İşlev** alanı, kontrol girişi veya düğmesi aktif hale geldiğinde hangi işlevin tetikleneceğini belirler. Bir *kontrol girişine veya düğmeye* atanabilecek işlem işleve bağlıdır. Bir işlev her zaman bir işlemle ilişkilidir. Bkz. *İşlem atama, sayfa 114*.

**İşlevlerin** yapılandırılabilmesi için cihazlar şunlardır:

Cihaz	Kısaltma
Çağrı istasyonu	<b>CS</b>
Çağrı istasyonu uzantısı	<b>CSE</b>
Sistem kontrol cihazı (sanal kontrol girişleri)	<b>SC (VCI)</b>
Çok işlevli güç kaynağı	<b>MPS</b>
Kontrol arayüzü modülü	<b>IM16C8</b>

### İşlevler ve işlemler

Aşağıdaki iki tabloda bulunan sayılar, işlevlerle ilişkili işlemlerin kullanılabilirliğini ifade eder: Kontrol girişleri için, **Kontak yapma** veya **Kontak kesme** seçenekleriyle her fonksiyon etkinleştirilebilir.

İşlem numarası	İşlem açıklaması
<b>1</b>	Anlık: Bırakıldığında durdur
<b>2</b>	Anlık: Bırakıldığında bitir
<b>3</b>	Geçiş: Kapatıldığında durdur

İşlem numarası	İşlem açıklaması
4	Geçiş: Kapatıldığında bitir
5	Bir kez yap
6	Aşamalı anonsu durdur
7	Aşamalı anonsu bitir
8	Değiştir

İşlev Cihazla birlikte kullanılır	Giriş		İşlem numarası							
	I=Giriş seçeneği		D=Varsayılan	O=İsteğe bağlı	-=Geçerli değil					
	CSE Düğme	Kontrol girişi	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bas Konuş (PTT)</b> düğmesi CS	-	-	-	D	-	O	-	-	-	-
<b>Anons yap</b> CSE, SC (VCI), MPS, IM16C8	I	I	D	O	O	O	O	-	-	-
<b>Bölge seçimiyle anons yap</b> CSE	I	-	-	-	D	O	-	-	-	-
<b>Bölge seç</b> CSE	I	-	-	-	-	-	-	-	-	D
<b>Aşamalı anons başlat</b> CSE, MPS, IM16C8	I	I	D	-	O	-	O	-	-	-
<b>Aşamalı anonsu durdur</b> CSE, MPS, IM16C8	I	I	-	-	-	-	-	D	O	-
<b>Bölgeyi/bölgeleri sustur</b> CSE, IM16C8	I	-	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Onay ve/veya sıfırlama</b> CSE, MPS, IM16C8	I	I	-	-	-	-	D	-	-	-
<b>Gösterge testi</b> CSE	I	-	D	-	-	-	-	-	-	-
<b>Harici arıza</b> MPS, IM16C8	-	I	D	-	O	-	-	-	-	-

İşlev Cihazla birlikte kullanılır	Giriş I=Giriş seçeneği		İşlem numarası D=Varsayılan   O=İsteğe bağlı   -=Geçerli değil							
	CSE Düğme	Kontrol girişi	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Harici bölge arızası</b> UL: <b>Bölge sorunu</b> MPS, IM16C8	-	I	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Şebeke beslemesi arızası: Harici</b> UL: <b>AC güç kaynağı sorunu: Harici</b> MPS, IM16C8	-	I	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Güç tasarrufu modu</b> MPS, IM16C8	-	I	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Anahtar kontrol çıkışı</b> CSE, MPS, IM16C8	I	I	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Yerel BGM kaynağı</b> MPS, IM16C8	-	I	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Yerel BGM açık/kapalı</b> MPS, IM16C8	-	I	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Yerel BGM ses seviyesi kontrolü</b> MPS, IM16C8	-	I	D	-	O	-	-	-	-	-
<b>Yerel parlaklık kontrolü</b> CSE	I	-	-	-	-	-	D	-	-	-
<b>Kontrol aktarımı</b> (UL için) CSE	I	-	-	-	-	-	D	-	-	-

İşlevlerin anlamı ve işlevselliği *İşlev açıklaması, sayfa 118*'nda açıklanmıştır. Çeşitli işlemler *İşlem atama, sayfa 114*'da açıklanmıştır.

**Bkz.**

- *İşlev açıklaması, sayfa 118*
- *İşlem atama, sayfa 114*
- *İşlem atama, sayfa 114*
- *İşlev açıklaması, sayfa 118*

### 5.8.3

#### İşlev açıklaması

Aşağıdaki konular seçilebilen mevcut *işlevlerin* anlamını açıklamaktadır. *İşlemin* yanı sıra ve seçilen *işleve*bağlı olarak, aşağıda açıklandığı gibi her *işlev* için başka kimlik bilgileri de seçilebilir veya girilebilir. *Kontrol girişleri* için her *işlevde* etkinleştirmeyi şu seçeneklerle yapılandırma imkanı vardır: *Kontakt oluşturma* veya *Kontakt kesme*.

#### Bas Konuş (PTT) > (CS)

Bu *işlev* PTT *düğmelerine* atanabilir.

*Bas Konuş* (PTT) *işlevi* kullanılarak, bir veya daha fazla **seçili bölgede** veya *bölge grubunda* bir *çağrı tanımını* temel alan önceden tanımlanmış bir önceliğe sahip bir anons başlatılabilir. Bir *PTT işlevinin* etkinleştiricisi bırakıldığında, anons, anonsun çalışma aşamasının tamamlanmasından sonra durdurulur.

- Bir *PTT işlevinin* yapılandırılması, bir *Anons yap* işlevinin yapılandırılmasına benzer. Çağrı istasyonlarının PTT düğmesi, LCD ve LED'lerin durumuyla ilişkilidir.
- **Seç:** Çalışma.

#### Anons yap > CSE, SC (VCI), MPS, IM16C8

Bu *işlev*, *düğmelere* ve/veya (sanal) kontrol girişlerine atanabilir.

**Anons yap** *işlevi* kullanılarak, bir veya daha fazla seçili bölgede veya bölge grubunda anons tanımını temel alan önceden tanımlanmış önceliğe sahip bir anons başlatılabilir. **Anons yap** işlevinin etkinleştiricisi bırakıldığında anons iptal edilir veya seçilen işleme bağlı olarak durdurulur.

- Bir Anons yap işlevi için birden fazla işlem (maksimum 5'e kadar) yapılandırılırsa, burada da birden fazla çağrı tanımı, öncelik ve bölge kümesi yapılandırılabilir.
- Seç: İşlem, Çağrı tanımı, Öncelik, Bölge/Bölge grupları.
- Ekle/kaldır (><): Bölgeler/Bölge grupları.
  - Bölge seçimi, iki tablo kutusu aracılığıyla yapılır; sol taraftaki mevcut alanları, sağdaki ise seçilen bölgeleri gösterir.

#### Bölge seçimiyle anons yap > (CSE)

Bu *işlev düğmelere* atanabilir ve *Anons yap* işlevine benzemektedir ancak işlevin önceden yapılandırılmış *bölge / bölge grubu* seçimleri bulunmaz. *Bölge seçimiyle anons yap* işlevi, bir *çağrı tanımı* temel alınarak önceden kaydedilmiş bir mesaj, bir veya birden fazla manuel olarak seçilmiş *bölgelerde / bölge gruplarında* başlatılabilir/iptal edilebilir/durdurulabilir.

- İlk veya birden fazla *bölge / bölge grubu* seçerek *Bölge seçimiyle anons yap*'ı başlat.
- Çalışan bir *çağrı tanımı* *Bölge seçimiyle anons yap* düğmesine basılmasıyla iptal edilebilir/durdurulabilir (sonuç yapılandırılmış çalışmaya bağlıdır).
- Çalışan bir *çağrı tanımı* sırasında *bölgeleri / bölge gruplarını* çıkarmak mümkün değildir.
- Bir bölge/bölge grubu seçip ardından tekrar **Bölge seçimi ile anons yap** düğmesine basarak, çalışan bir anons tanımına bölge/bölge grubu ekleyin:
  - Hiçbir bölge seçilmemişse ve bir çağrı tanımı halihazırda çalışıyorsa, çağrı tanımı durdurulur/iptal edilir.
- **Bölge seçimiyle anons yap** düğmesinin hoparlör LED'i:
  - Çağrı tanımı devam ederken beyazdır.
  - İş ile ilgili anonslar ve çağrılarda mavidir.
  - Çağrı tanımı devam ettiği sürece, acil durum ve toplu bildirim anonsları/çağrıları için kırmızıdır.
- **Seç:** İşlem ve Çağrı tanımı.



### Uyarı!

PTT düğmesine atanan bölgeler ve/veya bölge grupları her zaman **Bölge seçimiyle anons yap** işleviyle başlayan çağrılara eklenir.

### Bölge seç > (CSE)

Bu işlev düğmelere atanabilir. Düğme, seçilen Bölge/Bölge gruplarının sesini etkinleştirmek ve yönlendirmek için kullanılır.

Bölge seçim düğmesi kullanılarak bir veya daha fazla bölge ve/veya bir veya daha fazla bölge grubu seçilebilir.

- **Seç:** İşlem, Çağrı tanımı, Bölge/Bölge grupları.
- **Ekle/kaldır (><):** Bölgeler/Bölge grupları.
  - Bölge seçimi, iki tablo kutusu aracılığıyla yapılır; sol taraftaki *mevcut alanları*, sağdaki ise *seçilen bölgeleri* gösterir.
- BGM kanalı seçimini **etkinleştirin/devre dışı bırakın**. Hangi BGM kanalının bu bölgede/ bölge grubunda çalıştırmak üzere çağrı istasyonu ekranı BGM kutucuğu aracılığıyla seçilebileceğini seçer.

### Aşamalı anons başlat > CSE, MPS, IM16C8

Bu işlev, düğmelere ve/veya kontrol girişlerine atanabilir.

**Aşamalı anons başlat** işlevi, aşamalı tahliye için acil durum anonsları yapmak üzere tasarlanmıştır. **Aşamalı anons başlat** işlevi, önceden tanımlanmış bir bölgede veya bölge grubunda yer alan çağrı tanımına göre bir anons başlatır. Anonsun önceliği, çağrı tanımının önceliği ile aynıdır ve değiştirilemez.

- Bir düğme veya kontrol girişi için birden fazla işlem (maksimum 5'e kadar) yapılandırılmışsa burada birden fazla çağrı tanımı ve bölge kümesi de yapılandırılabilir.
- Genellikle aynı çağrı tanımını kullanan, ancak diğer bölgeleri veya bölge gruplarını adresleyen birden fazla **Aşamalı anons başlat** işlevi olacaktır. Aşamalı bir tahliye söz konusu olduğunda, anonsun çalıştığı alanı genişletmek için farklı **Aşamalı anons başlat** işlevleri kullanılabilir.
- Seçilen işleme bağlı olarak: **Aşamalı anons başlat** işlevinin etkinleştiricisi bırakıldığında, çalışan anons işlevle ilişkili bölgelerde veya bölge gruplarında durdurulur. Aşamalı bir tahliye söz konusu olduğunda, farklı **Aşamalı anons başlat** işlevlerini bırakmak anonsun çalıştığı alanı küçültebilir.
- **Seç:** İşlem, Çağrı tanımı, Bölge/Bölge grupları.
- **Ekle/kaldır (><):** Bölgeler/Bölge grupları.
  - Bölge seçimi, iki tablo kutusu aracılığıyla yapılır; sol taraftaki *mevcut alanları*, sağdaki ise *seçilen bölgeleri* gösterir.



### İkaz!

Sadece aynı ana sisteme veya alt sisteme ait olan bölgelerde / bölge gruplarında aşamalı anonsları başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Bu işlev sistemler arasında uzaktan çalışmaz.

### Aşamalı anonsu durdur > CSE, MPS, IM16C8

Bu işlev, düğmelere ve/veya kontrol girişlerine atanabilir.

**Aşamalı anonsu durdur** işlevi, aşamalı tahliye için acil durum anonsları durdurmak üzere tasarlanmıştır. **Aşamalı anonsu durdur** işlevi, tanımlanan çağrı tanımını temel alan tüm anonsları iptal eder.

- Bir **Aşamalı anonsu durdur** düğmesi veya kontrol girişi için birden fazla işlem (maksimum 5'e kadar) yapılandırılmışsa burada birden fazla çağrı tanımı da yapılandırılabilir.
- Seç: İşlem ve Çağrı tanımı.

#### **Bölgeyi/bölgeleri sustur > CSE, SC (VCI), MPS, IM16C8**

Bu işlev düğmelere atanabilir.

Bir sustur düğmesi kullanıldığında **Bölgeyi/bölgeleri sustur** işlevi seçilen bölgelerin sesini kapatır.

- Seç: Çalışma.

#### **Onay ve/veya sıfırlama > CSE, MPS, IM16C8**

Bu işlev, düğmelere ve/veya kontrol girişlerine atanabilir.

**Onayla ve/veya sıfırla** işleviyle, arızalar veya acil durumlar onaylanıp sıfırlanabilir.

Bu işlev için arıza veya acil durumu ve işlevin bu durumu onaylaması, sıfırlaması veya aynı anda kabul etmesi ve sıfırlaması (onay/sıfırlama) gerekip gerekmediğini seçmek mümkündür.

- Seç: İşlem, Tip (Arıza veya Acil Durum) ve Onayla/Sıfırla.

Arıza'nın seçilmesi durumunda aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

- **Onay:** Gösterge, arıza sesli uyarı zili işlevi görür.
- **Sıfırla:** Gösterge arıza göstergesi olarak işlev görür.

Acil durum'un seçilmesi durumunda, ek bir ayar kullanılabilir hale gelir: **Sıfırlama, etkin acil durum çağrılarını durdurur**. Bu ayar için aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- **Hayır:** Acil durum anonsları devam ettiği sürece acil durum sıfırlanamaz. EN54-16 ve diğer standartlar için zorunlu olduğu için tercih edilen çalıştırma şekli budur.
- **Evet: Evet** ayarı, tahliyeden sonra sistemin susturulması gerektiğinde teknik odalardaki mühendisler tarafından sıfırlamaya zorlamak için kullanılır.
- **Onay:** Gösterge, acil durum sesli uyarı zili işlevi görür.
- **Sıfırla:** Gösterge acil durum göstergesi olarak işlev görür.

#### **Gösterge testi > (CSE)**

*Gösterge testi işlevi*, bir çağrı istasyonu uzantısının bir düğmesi için yapılandırılabilir. Etkinken siren etkindir ve *anons istasyonundaki* tüm göstergeler ve tüm bağlı *anons istasyonu ek tuş takımları*, göstergelerin durumunu görsel olarak kontrol etmek için sürekli olarak yanar ve söner.

- İki renkli göstergelerde renkler arasında geçiş görülür.
- LCD'de renkler arasında geçiş görülür.

#### **Harici arıza > MPS, IM16C8**

Bu işlev, kontrol girişlerine atanabilir.

**Harici arıza** işleviyle, özelleştirilmiş bir mesaj kaydedilebilir ve sistem arıza durumuna geçirilebilir.

- Seç: Çalışma.
- Gir: Serbestçe seçilen bir metin/ad. Metin/ad Kayıt Görüntüleyici sayfalarında görüntülenebilir.

#### **Harici bölge arızası/Bölge sorunu (UL2572) > MPS, IM16C8**

Bu işlev, kontrol girişlerine atanabilir.

**Harici bölge arızası/Bölge sorunu** işlemleri harici bir hat arızası/sorunu oluşturur. Bu arıza/sorun, amplifikatörün kendisi tarafından tespit edilen amplifikatör hoparlör hattındaki bir arızaya benzer.

- Bu işlev için kontrol girişine, denetimli bölge devresi gibi, uygun bir ad verin.



- Yapılandırmada yalnızca tek bir kontrol girişinde farklı devreler için birden fazla arıza kontağını birleştirebilmek amacıyla **Harici bölge arızası/Bölge sorunu**'na birden fazla bölge adı bağlanabilir. Bu bölge adları arıza/sorun durumunda arıza/sorun günlüğünde gösterilir.
- Her **Harici bölge arızası/Bölge sorunu** kontrol girişi için tek bir bölge yapılandırın.
- Seç: Çalışma.
- Ekle/kaldır (><): Bölgeler/Bölge grupları.
  - Bölge seçimi, iki tablo kutusu aracılığıyla yapılır; sol taraftaki kutu mevcut alanları, sağdaki kutu ise seçilen bölgeleri gösterir.

#### **Şebeke beslemesi arızası: Harici/AC güç kaynağı sorunu: Harici > MPS, IM16C8**

Bu işlev, kontrol girişlerine atanabilir.

**Şebeke besleme arızası: Harici / AC güç kaynağı sorunu: Harici** işlevi, bir amplifikatördeki 48 VDC'nin düşük ve/veya bağlantısının kesik (amplifikatördeki mavi renkli LED) olması durumunda sistemi yedek güç moduna geçirmek için kullanılır. Bu modda, belirli bir önceliğin altındaki tüm çağrılar/anonslar durdurulur.

- Seç: Çalışma.

#### **Güç tasarrufu modu > MPS, IM16C8**

Bu işlev, kontrol girişlerine atanabilir.

**Güç tasarruf modu** işlevi, sistemi yedek güç moduna sokmak için kullanılır. Bir arıza / sorun rapor edilmeyecek.

- Seç: Çalışma.

#### **Anahtar kontrol çıkışı > CSE, MPS, IM16C8**

**Kontrol çıkışını anahtarla** işlevi, çıkışı anahtarlar olarak ayarlanmış kontrol çıkışlarını veya çıkışı anahtarlar olarak ayarlanmış anons istasyonu ek tuş takımı düğmelerini etkinleştirir.

- **Kontrol çıkışını anahtarla** işlevi kontrol çıkışları ve Anons istasyonu ek tuş takımı düğmeleri için tasarlanmıştır:
  - Düğme bu işlev tarafından kullanılmaz. Sadece düğmeye bağlı gösterge/çıkış aktif hale gelir.
- Seçme: İşlem, Öncelik 32 ile 255 arasında.
- Ekle/kaldır (><): Kontrol çıkışları (1-8).



#### **Uyarı!**

Anahtar kontrol çıkışları yalnızca aynı ana veya alt sisteme ait kontrol çıkışları üzerinde çalışır.

#### **Yerel BGM > MPS, IM16C8**

Bu işlev, kontrol girişlerine atanabilir.

**Yerel BGM** işlevi, eklenen yerel BGM kapalı konumu dahil olmak üzere atanan bölgedeki (gruplardaki) mevcut tüm BGM kaynaklarından geçer.

- Seç: Çalışma.

#### **Yerel BGM açık/kapalı > MPS, IM16C8**

Bu işlev, kontrol girişlerine atanabilir.

**Yerel BGM açık/kapalı** işlevi, önceden tanımlanan bölgedeki (gruplardaki) arka plan müziğini açar veya kapatır.

- Seç: Çalışma.

#### **Yerel BGM ses seviyesi kontrolü > MPS, IM16C8**

Bu işlev, kontrol girişlerine atanabilir.

**Yerel BGM ses seviyesi kontrolü** işlevi, atanan bölgedeki (gruplardaki) BGM'nin ses seviyesini kontrol eder. -96 dB ile 0 dB arasında 3 dB'lik adımlarla değiştirilebilir.

- Seç: Çalışma.

#### **Yerel parlaklık kontrolü > (CSE)**

Bu işlev, çağrı istasyonu genişletme düğmelerine atanabilir.

*Yerel parlaklık kontrolü* işlevi, bir çağrı istasyonu ekranının, LED'lerin ve bağlı çağrı istasyonu genişletme LED'lerinin parlaklığını kontrol etmek için kullanılır. Çağrı istasyonu genişletme düğmelerini kullanarak *parlaklığı artırma* ve *azaltma*. Bu işlev, her çağrı istasyonunda ve bağlı çağrı istasyonu genişletmelerinde ayarlanabilir.

**Seç** : Çalışma ve Parlaklık (Parlaklığı artırma ve azaltma).

#### **Kontrol aktarımı > (CSE)**

*Kontrol aktarımı* işlevi, **yalnızca** bağlı İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu (düğme) seçildiğinde ve *Çağrı istasyonu, sayfa 70 > Ayarlar > Sınıf: Toplu bildirim ve Acil durum grubu > Grup* olarak ayarlandığında genişletme düğmelerine atanabilir.

*Kontrol aktarımı* işlevi, bir düğmenin *İşlev*'ini şuna ayarlamak için kullanılır:

- **Kontrol göstergesi:**
  - Beyaz düğme halkasının yanması: İlk müdahale paneli / çağrı istasyonunun "kontrolde" olduğu anlamına gelir.
  - Beyaz düğme halkasının yanmaması: İlk müdahale paneli / çağrı istasyonunun "kontrolde" OLMADIĞI anlamına gelir.
- **İstek kontrolü:** "Kontrolde" işlevini almak için "kontrolde" olan İlk müdahale paneli / çağrı istasyonundan istekte bulunmak için kullanılır. Mevcut "kontrolde" olan İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu tarafından bu isteğe *izin verilebilir* veya istek *reddedilebilir*.
  - "Kontrol isteğini geçersiz kıl" yapılandırması olan bir İlk müdahale paneli / çağrı istasyonunda *Kontrol isteği* düğmesine **uzun** süre basılı tutmak, hemen kontrolü o İlk müdahale paneline / çağrı istasyonuna aktaracaktır.
- **İzin ver:** "Kontrolde" olan İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu tarafından, *Kontrol isteğini devre dışı bırak bölümündeki* başka bir İlk müdahale panelinin / çağrı istasyonunun *Kontrol isteğini geçersiz kıl* işlevine *İzin vermek* için kullandığı bir işlevdir.
- **Reddet:** "Kontrolde" olan İlk müdahale paneli / çağrı istasyonu tarafından, *Kontrol isteğini geçersiz kıl bölümündeki* başka bir İlk müdahale panelinin / çağrı istasyonunun *Kontrol isteğini devre dışı bırak* işlevini *Reddetmek* için kullandığı bir işlevdir.

*İşlev*, her bir düğmeye ayarlanabilir.

**Seçin:** Çalışma ve İşlev.



#### **Uyarı!**

Kontrol işlevlerinin aktarımı yalnızca aynı ana ve alt sistem içinde çalışır.

#### **Bkz.**

- *Çağrı istasyonu, sayfa 70*

## 5.8.4

### Sistem denetleyicisi

*Sistem denetleyicisinin İşlem tanımları sayfasında, yalnızca Açık Arayüz ile kullanılabilen sanal kontrol girişleri tanımlanabilir.*

1. *İşlem tanımları yapılandırma sayfasının **altında sistem denetleyicisine tıklayın:***
  - Bağlı *sistem denetleyicilerine* ilişkin genel bilgiler içeren bir ekran görüntülenir.
2. *Yapılandırılacak **sistem denetleyicisinin adını seçin ve bu ada tıklayın.***
  - *Sanal kontrol girişleri* olarak adlandırılan bir satır görünür.
3. *Sanal kontrol girişleri satırındaki + işaretine **tıklayın:***
  - Her biri aşağıdaki öğeleri içeren VCI'ları gösteren bir ekran görünür:

Öge	Değer	Açıklama
VCI (n)	Statik metin	<i>Sistem denetleyicisi, sayfa 52 bölümü &gt; VCI paragrafında <b>girilen sanal kontrol girişinin</b> adını <b>gösterir.</b></i>
İşlev adı	Statik metin	<i>Sistem denetleyicisi, sayfa 52 bölümü &gt; VCI paragrafında <b>seçilen İşlevin</b> adını <b>gösterir.</b></i>
Çağrı tanımı	Seçim	<i>Çağrı tanımları, sayfa 109 bölümünde <b>oluşturulan çağrı tanımını seçin</b></i>
Bölge/Bölge grupları	Seçim	<i>Bölge tanımları, sayfa 99 bölümünde <b>oluşturulan bölgeyi veya bölge grubunu seçin</b></i>
> ve <	Düğmeler	<i>&gt; ve &lt; düğmeleri <b>kullanılarak, seçilen bir bölge veya bölge grubu</b> (soldaki alan kutusu) atanmış bölgeye veya bölge gruplarına (sağdaki alan kutusu) <b>eklenebilir</b> veya buralardan <b>kaldırılabilir.</b></i>
Gönder	Düğme	<i>Ayarları saklamak için Gönder düğmesine <b>tıklayın:</b> Yapılandırmayı her zaman <b>kaydetmeniz</b> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i></i>

#### Sanal bir kontrol girişi işlemini yapılandırma

*İşlev (işlem) için İşlev atama, sayfa 115 bölümüne ve sistem denetleyicisi için kullanılabilen işlemler için İşlem atama, sayfa 114 bölümüne bakın.*

*Sistem denetleyicisi için oluşturulan her sanal kontrol girişi (VCI) listelenir ve tek tek seçilip yapılandırılabilir. Bunu yapmak için:*

1. *Açılır listeden **çağrı tanımını seçin.***
2. *Açılır listeden **bölgeyi veya bölge gruplarını seçin.***
3. *> düğmesini kullanarak **bölgeyi veya bölge gruplarını seçin ve soldaki alan kutusundan sağdaki alan kutusuna taşıyın.***
  - Bir *bölgeyi ve bölge gruplarını* kaldırmak, < düğmesi ile ters sırada yapılır.
4. *Ayarları saklamak için Gönder düğmesine **tıklayın.** Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137.**

## 5.8.5

### Çok işlevli güç kaynağı

Çok işlevli güç kaynağının İşlem tanımları sayfasında, Kontrol girişleri ve kontrol çıkışları tanımlanabilir.

1. İşlem tanımları yapılandırma sayfasının **altında**, Çok işlevli güç kaynağı'na (Mps) **tıklayın**:
  - Bağlı Mps(s) ile ilgili genel bilgiler içeren bir ekran görüntülenir.
2. Yapılandırılacak Mps'nin adını **seçin ve bu ada tıklayın**.
  - Kontrol girişleri olarak adlandırılan bir satır görünür.
  - Kontrol çıkışları olarak adlandırılan bir satır görünür.
3. Kontrol girişleri satırına **tıklayın**:
  - Her biri aşağıdaki öğeleri içeren sekiz Kontrol girişini listeleyen bir ekran görüntülenir:

Öğe	Değer	Açıklama
Ad [#On]	Statik metin	Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62 bölümünde <b>girilen</b> kontrol girişi adını <b>gösterir</b>
İşlev	Statik metin	Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62 bölümü > kontrol girişleri kısmında <b>seçilen</b> işlevin adını <b>gösterir</b>
İşlem	Seçim	Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62 bölümünde <b>seçilen</b> işleve ilişkin işlemi <b>seçin</b> . Ayrıca bkz. İşlem atama, sayfa 114.
Çağrı tanımı	Seçim	Çağrı tanımları, sayfa 109 bölümünde oluşturulan çağrı tanımını <b>seçin</b>
<b>Seçilen işleve bağlı olarak farklı parametreler seçilebilir, girilebilir, eklenebilir/kaldırılabilir. Açıklamalar için bkz. İşlev atama, sayfa 115.</b>		
Gönder	Düğme	Ayarları saklamak için Gönder düğmesine <b>tıklayın</b> : Yapılandırmayı her zaman <i>kaydetmeniz</i> gerektiğini unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme</i> , sayfa 137

### Kontrol girişlerini yapılandırma

Mps için kullanılabilen işlevler için İşlev atama, sayfa 115 bölümüne, işlemler için ise İşlem atama, sayfa 114 bölümüne bakın.

Listelenen sekiz kontrol girişinin her biri ayrı ayrı yapılandırılabilir. Bunu yapmak için:

1. Açılır listeden işlemi (ve Çağrı tanımını) **seçin**.
2. Seçilen işleve ait parametreleri **seçin, girin** ve/veya **ekleyin/kaldırın**.
3. Ayarları saklamak için Gönder düğmesine **tıklayın**. Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme*, sayfa 137.

### Kontrol çıkışlarını yapılandırma

1. Kontrol çıkışları satırındaki + işaretine **tıklayın**:
  - Sekiz kontrol çıkışını gösteren bir ekran görünür.
2. Bölge etkinliği, Güç arızası göstergesi ve Arıza alarm göstergesi / Sorun göstergesi (UL2572) dışında, kontrol çıkışlarının Adı ve işlevi statiktir ve yalnızca Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62 bölümünde değiştirilebilir.
  - Bölge etkinliği işlevi için şunların gerekli olduğunu unutmayın: 0 ile 255 ve bölge seçimi arasında öncelik aralığı seçimi (Daha yüksek ve düşük öncelik).
  - Bölge etkinlik işlevinin sadece aynı ana veya alt sistem kontrol çıkışları ile çalıştığına dikkat edin.

- İşlev metni *Devre dışı* olarak adlandırılırsa *kontrol çıkışının Çok işlevli güç kaynağı*, sayfa 62 bölümünde devre dışı bırakıldığını unutmayın.
- *Güç arızası göstergesinin Şebeke güç arızası veya Pil yedekleme arızası* arasında seçim yapılması gerektirdiğini unutmayın. Bkz. *Çok işlevli güç kaynağı*, sayfa 62 > *Kontrol çıkışları*.
- *Verilen sürenin ardından şebeke güç arızası göster* (eğer seçildiyse: 1-8 sa.) *Arıza alarmı göstergesi / Sorun göstergesi (UL2572)* etkinleştirilebildiğini/devre dışı bırakılabildiğini unutmayın. Bkz. *Sistem ayarları*, sayfa 92 > *Şebeke besleme arızası* ve *Çok işlevli güç kaynağı*, sayfa 62 > *Kontrol çıkışları*.

**Bkz.**

- *Yapılandırmayı kaydetme*, sayfa 137
- *İşlev atama*, sayfa 115
- *Çok işlevli güç kaynağı*, sayfa 62
- *İşlem atama*, sayfa 114
- *Çağrı tanımları*, sayfa 109
- *Sistem ayarları*, sayfa 92
- *Çok işlevli güç kaynağı*, sayfa 62

## 5.8.6

### Çağrı istasyonu

Çağrı istasyonunun İşlem tanımları sayfasında, çağrı istasyonu ve çağrı istasyonu uzantısı işlemleri tanımlanabilir.

#### İşlevler ve işlemler

Çağrı istasyonu ve çağrı istasyonu uzantısı için kullanılabilen İşlevler için İşlev atama, sayfa 115 bölümüne, işlemler için ise İşlem atama, sayfa 114 bölümüne bakın.

#### Çağrı istasyonu işlemini yapılandırma

Genel bölümünde, çağrı istasyonunun bas konuş (PTT) düğmesinin özellikleri tanımlanabilir.

Bu düğme varsayılan PTT işlemine sahiptir. Bunu yapmak için:

1. İşlem tanımları yapılandırma sayfasının **altında** çağrı istasyonuna **tıklayın**:
  - Bağlı çağrı istasyonlarına ilişkin genel bilgiler içeren bir ekran görüntülenir.
2. Yapılandırılacak çağrı istasyonunun adını **seçin ve bu ada tıklayın**:
  - Genel bölümü satırı ve bir ya da daha fazla çağrı istasyonu uzantısı bağlıysa çağrı istasyonu uzantısı bölümünün satırları görünür.
  - Bir Gönder düğmesi görüntülenir.
3. Genel satırının + işaretine **tıklayın**:
  - Aşağıdaki öğelerin listelendiği bir ekran görünür:
4. Çağrı istasyonu bas konuş düğmesine ilişkin işlemleri yapılandırmak için aşağıdaki öğeleri **seçin**.

Öğe	Değer	Açıklama
<b>Bas konuş</b>	Statik metin	<b>Seçilen</b> çağrı istasyonunun PTT düğmesinin <i>Bas konuş</i> (PTT) adını <b>gösterir</b> ve değiştirilemez.
<b>İşlem</b>	Seçim	Açılır listeden <b>kullanılacak işleve</b> ilişkin <b>işlemi seçin</b> . Bkz <i>İşlem atama, sayfa 114</i> .
<b>Çağrı tanımı</b>	Seçim	Açılır listeden <b>kullanılacak Çağrı tanımını seçin</b> . Bkz. <i>Çağrı tanımları, sayfa 109</i>
<b>Bölge / bölge grupları</b>	Seçim	<i>Bölgeyi</i> veya <i>Bölge gruplarını</i> açılır listede <b>kullanmak</b> için <b>seçin</b> . Bkz. <i>Bölge tanımları, sayfa 99</i> . <b>NOT:</b> Seçili <i>Bölgeler</i> ve/veya <i>Bölge grupları</i> (yalnızca) PTT düğmesine basıldığı zaman kullanılacaktır. Bir çağrı istasyonu uzantısı (bölge seçim düğmesi) hala eklenebilir, ancak gerekli değildir.
<b>&gt; ve &lt;</b>	Düğmeler	> ve < düğmeleri <b>kullanılarak</b> , seçilen <i>bölge</i> veya <i>bölge grupları</i> PTT düğmesinden eklenebilir (>) veya çıkarılabilir (<).
<b>Seçilen işleve bağlı olarak farklı parametreler seçilebilir, girilebilir, eklenebilir/kaldırılabilir. Açıklamalar için bkz. İşlev atama, sayfa 115.</b>		
<b>Gönder</b>	Düğme	Değişiklikleri saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı ve etkin olmadığını unutmayın. Bkz <i>Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137</i> .

#### Çağrı istasyonu uzantısı düğme işlemini yapılandırma

Çağrı istasyonu uzantısı bölümünde, çağrı istasyonu uzantısı düğmelerinin özellikleri tanımlanabilir. Bunu yapmak için:

1. Uzantı (*çağrı istasyonu*) satırındaki + işaretine **tıklayın**:
  - Aşağıdaki öğelerin listelendiği bir ekran görünür.
2. *Çağrı istasyonu uzantısının* işlemlerini yapılandırmak için öğeleri **seçin**.

Öğe	Değer	Açıklama
1 xxx [#01]	Statik metin	Seçilen <i>çağrı istasyonu uzantısı</i> düğmelerinin her birinin numarasını ve adını <b>gösterir</b> ve değiştirilemez.
<b>İşlem</b>	Seçim	<i>Çağrı istasyonu</i> , sayfa 70 bölümünde <b>seçilen işleve</b> ilişkin <b>işlemi seçin</b> . Ayrıca bkz. <i>İşlem atama</i> , sayfa 114.
<b>BGM kanalı seçimi</b>	Etkinleştirme/ Devre dışı bırakma	BGM kanalı seçimi sadece <i>İşlev Bölge</i> seç seçildiğinde <b>kullanılabilir</b> . <b>Etkinleştir</b> : <i>BGM yönlendirme</i> , sayfa 106 bölümünde oluşturulan BGM kanallarının seçimi. Yapılandırılan BGM yönlendirme, seçilen özel Bölgeler için çağrı istasyonu <i>Müzik</i> ekranında kullanılabilir. Bir Bölgeye en fazla dört müzik kaynağı atanabilir ve bu kaynaklar ekranda gösterilir.
> ve <	Düğmeler	> ve < düğmeleri <b>kullanılarak</b> , <i>BGM yönlendirme</i> kanalı seçilebilir (soldaki alan kutusu) ve atanan <i>BGM yönlendirme</i> kanalına eklenebilir veya buradan çıkarılabilir (sağdaki alan kutusu).
<b>Seçilen işleve bağlı olarak farklı parametreler seçilebilir, girilebilir, eklenebilir/ kaldırılabilir. Açıklamalar için bkz. İşlev atama, sayfa 115.</b>		
<b>Gönder</b>	Düğme	Değişiklikleri saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı ve etkin olmadığını unutmayın. Bkz <i>Yapılandırmayı kaydetme</i> , sayfa 137.

### Düğmeleri yapılandırma

*Çağrı istasyonu (uzantı) düğmelerinde* kullanılabilen *İşlevler* için *İşlev atama*, sayfa 115 bölümüne, *işlemler* için ise *İşlem atama*, sayfa 114 bölümüne bakın.

Listelenen *düğmelerin* her biri ve ayrı ayrı yapılandırılabilir. Bunu yapmak için:

1. Açılır listeden **İşlemi seçin**.
2. Seçilen *İşleve* ait parametreleri **seçin, girin** ve/veya **ekleyin/kaldırın**.
3. Ayarları saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**. Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme*, sayfa 137.

### Kayıtlı mesajlar

Kayıtlı mesaj seçimi bu **işlev** *Çağrı istasyonu*, sayfa 70 bölümünde etkinse görünür/mümkündür.

1. Kayıtlı mesajlar satırındaki + işaretine **tıklayın**.
2. *Çağrı tanımını* **seçin**:
  - **Not**: *Çağrı tanımını* *Canlı konuşma "Evet"*e ayarlıyken seçmeyin.
3. Ayarları saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**. Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme*, sayfa 137.

**Uyarı mesajları**

Uyarı mesajları seçimi bu **işlev Çağrı istasyonu, sayfa 70** bölümünde etkinse görünür/mümkündür.

1. Uyarı mesajları satırındaki + işaretine **tıklayın**.
2. **Çağrı tanımını seçin:**
  - **Not:** Çağrı tanımını *Canlı konuşma "Evet"*e ayarlıyken seçmeyin.
3. *Bölge/bölge grubunu* > < düğmeleriyle **seçin** (ekle/kaldır).
4. Ayarları saklamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**. Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

**Bkz.**

- *İşlem tanımları, sayfa 114*

**5.8.7****Kontrol giriş-çıkış arayüz modülü**

**Kontrol arayüzü modülünün İşlem tanımları** sayfasında, *Kontrol arayüzü modülü, sayfa 80* içinde seçtiğiniz fonksiyonları yapılandırabilirsiniz.

**Kontrol girişlerini yapılandırma**

1. **İşlem tanımları** altında **Kontrol arayüzü modülü** seçeneğini tıklayın.
2. **Kontrol girişleri** kategori satırındaki + işaretine tıklayın.  
16 kontrol girişi görünür.
3. Etkin her kontrol girişi için açılır listeden bir **İşlem** seçin. İşlemlerin ayrıntılı açıklaması için bkz. *İşlem atama, sayfa 114*.
4. Anonsla ilgili bir fonksiyonla yapılandırılmış her etkin giriş için açılır listeden bir **Anons tanımı** seçin. Anons tanımlarının ayrıntılı açıklaması için bkz. *Çağrı tanımları, sayfa 109*.
5. Anonsla ilgili bir işlevle yapılandırılmış etkin girişlerle ilgili bölgeleri yapılandırmak için **Bölge** veya **Bölge grupları**'ni soldan sağa hareket ettirin.
6. **Gönder** düğmesine tıklayın.

**Kontrol çıkışlarını yapılandırma**

1. **Kontrol çıkışları** kategori satırındaki + işaretine tıklayın.  
Sekiz kontrol çıkışı ve iki tetikleme çıkışı görünür.
2. **Bölge etkinliği** işlevine sahip çıkışlar için **Öncelik aralığı**'ni ve Bölge'yi seçin.
  - **Not:** **Bölge etkinliği** işlevi yalnızca yapılandırıldığı sistem içinde çalışır.
3. **Güç arızası göstergesi** işlevine sahip çıkışlar için açılır listeden **Şebeke güç arızası** ve **Akü yedekleme arızası** arasında seçim yapın.
4. **Gönder** düğmesine tıklayın.

**Bkz.**

- *Kontrol arayüzü modülü, sayfa 80*
- *İşlem atama, sayfa 114*

**5.8.8****Duvar kontrol paneli**

Duvar kontrol **panelinin** Eylem tanımları **sayfasında** bölgeyi ve BGM kanallarını yapılandırabilirsiniz.

**Bölge**

- Duvar kontrol paneline bir bölge atamak için açılır menüyü kullanın.
  - Bölge grupları ve yaşam hattı bölgesi yapılandırılmadığı için kullanılamaz.
  - Aynı bölgeye birden fazla duvar kontrol paneli atayabilirsiniz.



**BGM kanallarını seçin**

- Bir öğeyi soldaki ve sağdaki listeler arasında taşımak için > ve < düğmelerini kullanın veya öğeyi çift tıklayın.
  - En fazla 15 adet BGM kanalı seçebilirsiniz.
  - Duvar kontrol panelinin ekranında BGM kanalları eklendikleri sırayla görünür.
  - Aynı bölgeye atanmış birden fazla duvar kontrol paneli için farklı BGM kanalları seçebilirsiniz. Örneğin, Bölge 1 şu şekilde atanmış olabilir:  
BGM1 ve BGM2 yapılandırılmış olarak WCP-A ve  
BGM2 ve BGM3 yapılandırılmış olarak WCP-B.

**5.8.9****Telefon arayüzü**

**Eylem tanımları** sayfasında **Telefon Arayüzü** için her bir SIP hesabının eylemlerini tanımlayabilirsiniz.

1. **Eylem tanımları** altında **Telefon arayüzü**'ne tıklayın.
2. **SIP hesapları** kategorisi satırındaki + işaretine tıklayın.
  - Artık eklediğiniz SIP hesaplarına ait genel bakışı görebilirsiniz.
3. Her SIP hesabı için açılır listeden bir **Çağrı tanımı** seçin.
4. Uzantılarınızın bölgelerini yapılandırmak için **Bölge** veya **Bölge grupları**'ni soldan sağa taşıyın.
5. **Gönder** düğmesine tıklayın.

**Uyarı!**

Çoklu denetleyiciye sahip kurulumunda, telefon arayüzünü yalnızca ana sistemden veya alt sistemden programlayabilirsiniz. Ancak ana sistemde telefon arayüzü yapılandırıldığı zaman birden çok alt sisteme telefon arayüzü araması atanabilir.

Telefon arayüzü araması devam ederken *Çağrı tanımları*, sayfa 109'nda tanımlanan aşağıdaki ayarlar göz ardı edilir:

- Mesajlar
- Canlı konuşma
- Anonsu devam ettirme.

## 5.9 Ses işleme

Ses işleme sayfalarında, PRAESENSA sistemindeki bir amplifikatörün ses çıkışlarının ve/veya ortam gürültüsü sensörünün ve bir çağrı istasyonunun ses girişinin ses işleme parametreleri ayarlanabilir: Bkz:

- Amplifikatör, sayfa 130
- Çağrı istasyonu, sayfa 133
- Ortam gürültü sensörü, sayfa 135


DSP ses ekolayzerlerinde 18 dB'lik dahili bir boşluk bulunur. Tam ölçekli giriş sinyalleri için sesin kırılmasına neden olacağından, her frekansta 18 dB'den daha fazla birikmiş kazançla sahip ses ekolayzer ayarlarını kullanmayın. Frekans yanıtı düzeltmelerinin büyük bölümünü, belirgin frekans bantlarının zayıflamasıyla yapmak iyi bir uygulamadır.

### 5.9.1

#### Amplifikatör


Amplifikatörün Ses işleme sayfasında, seçilen amplifikatör çıkışlarının ses işleme parametreleri ayarlanabilir.

- Amplifikatörün her ses çıkışı için, ses çıkışı sinyalini ayarlamak üzere bir parametrik ekolayzır, bir ses gecikmesi seçeneği ve ses seviyesi seçim düğmesi kullanılabilir.
1. Ses işleme sayfasının **altında Amplifikatör'e tıklayın:**
    - Bağlı Amplifikatörleri listeleyen yeni bir ekran görüntülenir.
  2. Yapılandırılacak Amplifikatör adını **seçin ve bu ada tıklayın:**
    - Amplifikatör çıkışlarını listeleyen yeni bir ekran görünür.
  3. Amplifikatör çıkışı kategori satırını **seçin ve bu satıra tıklayın:**
    - Ses işleme/parametrik ekolayzer ile ilgili genel bilgiler görüntülenir.
  4. Gerekirse aşağıdaki öğelerin her birini **seçin.**

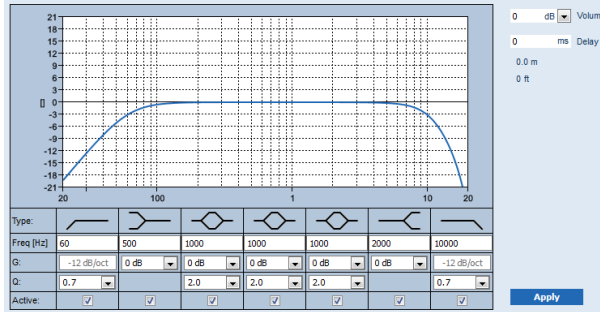

**F:** Frekans, **G:** Kazanç, **Q:** Kalite faktörü

Öğe	Filtre	Değer	Açıklama
<b>Yüksek geçişli filtre</b>		F girin Q'yu seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 60 Hz, Kalite faktörü 0,7 (seçilebilir 0,2-2,0). <b>Sabit:</b> Kazanç -12 dB/oct.
<b>Dengeleme filtresi</b> (düşük frekanslar için)		F girin G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 500 Hz, Kazanç 0 dB (seçilebilir: -sonsuz - +12 dB).
<b>Tam parametrik bölümler (3)</b>		F girin Q, G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 1000 Hz, Kalite faktörü 20,0 (seçilebilir 0,4-20,0), Kazançlar 0 dB (seçilebilir: -sonsuz - +12 dB)

Öge	Filtre	Değer	Açıklama
<b>Dengeleme filtresi</b> (yüksek frekanslar için)		F girin G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 2000 Hz, Kazanç 0 dB (seçilebilir: -sonsuz - +12 dB).
<b>Düşük geçişli filtre</b>		F girin Q'yu seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 10000 Hz, Kalite faktörü 0,7 (seçilebilir 0,2-2,0). <b>Sabit:</b> Kazanç -12 dB/oct.

### Filtre ve çıkış ayarlama

Her çıkışın filtrelerini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Tüm hoparlörlerin aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
  - Her bir amplifikatör çıkışına bağlı.
  - Doğru güç seviyesinde ayarlı.
  - Gerekirse, hedeflenmiş.
  - Çalışır durumda.
- Her çıkışın frekansları, kazanç ve kalite faktörleri, önceki tabloda belirtildiği gibi halihazırda varsayılan değerlere ayarlanmıştır.
  - ÖNEMLİ:** Doğru çıkış ayarı, ses çıkış sinyalinin yönlendirildiği ortama bağlıdır. Bu nedenle, gerekirse bölgelere göre yerel olarak ayarlayın.
- Sistemde etkinleştirmek için her çıkışa yönelik her filtrenin Aktif onay kutusunu etkinleştirin.
- Ses** açılır listesinden çıkış ses düzeyini seçin. Varsayılan değer 0 dB'dir.
- Maksimum ortam gürültüsü seviyesinde doğru konuşma anlaşılabilirliğini garanti etmek için bölgedeki ses çıkışının nominal çıkış seviyesini ayarlayın. 0 dB ile -60 dB arasında 1 dB ve Sessiz adımlarıyla değişir.
- Gerekirse **Gecikme** alanına gecikme süresini milisaniye cinsinden girin. Varsayılan değer 0 ms şeklindedir.
  - Uygulanabilir her amplifikatör çıkışının ses gecikme ayarının doğru değere ayarlandığından emin olun.
  - Gecikme süresinin girilmesiyle mesafe hesaplanır ve görüntülenir.
- Uygula** düğmesine tıklayın.
  - Değişikliklerin hemen ses çıkışına uygulanacağını ve hoparlör bölgelerinde beklenmeyen yüksek seviyeli ses çıkışına neden olabileceğini unutmayın.
- Değişiklikleri göndermek için **Gönder** düğmesine tıklayın.
  - Gönder**'i tıkladığınızda ses işleme parametrelerinin hemen değiştiğine dikkat edin. Değişiklikler duyulabilir olmasına rağmen otomatik olarak kaydedilmez. Değişiklikler kaydedilmezse sistem kontrol cihazı sıfırlandığında kaybolurlar. Bkz *Yapılandırma kaydetme, sayfa 137*.

### Yedek amplifikatör çıkış kanalı

Entegre yedek amplifikatör ses çıkışı kanalı; gerçek ses işleme ayarlarına uygun olarak otomatik olarak arızalı bir ses çıkışı kanalının yerini alır. Yani yedek amplifikatör ses çıkış kanalı, ses çıkış kanalı için ses seviyesi ve ekolayzer ayarları sağlamaz. Bu ayarlar otomatik olarak, yedek ses çıkış kanalının yerini alan arızalı ses çıkış kanalının konumuna ayarlanır.

Yedek amplifikatör çıkış kanalı için ayrı *ses seçenekleri* ayarları **gerekmez**. *Yedek amplifikatör çıkış kanalı* işlevinin ayrıntılı açıklaması için PRAESENSA kurulum kılavuzuna (amplifikatör bölümleri) bakın.

#### **Yaşam hattı ses girişi**


Her amplifikatörde ağ bağlantılarının veya amplifikatör ağ arayüzünün arızalanması durumunda tüm bağlı hoparlör *bölgelerine* hizmet edecek yedek amplifikatör *ses çıkışı* kanalını destekleyen bir **analog yaşam hattı ses girişi** yer alır. *Sistem kompozisyonu*, sayfa 49 ve *Bölge tanımları*, sayfa 99 bölümünde bir çok işlevli güç kaynağı (mps) eklendiğinde *yaşam hattı* otomatik olarak *bölge* şeklinde eklenir. *Yaşam hattı* için ayrı *ses seçeneği* ayarları **yoktur** ve gerekli değildir. *Yaşam hattı* işlevinin ayrıntılı açıklaması için PRAESENSA kurulum kılavuzuna (amplifikatör bölümleri) bakın.

## 5.9.2

### Çağrı istasyonu

Çağrı istasyonunun Ses işleme sayfasında, seçilen çağrı istasyonu girişinin ses işleme parametreleri ayarlanabilir.

- Çağrı istasyonunun mikrofonu için, ses çıkış sinyalini ayarlamak üzere bir parametrik ekolayzır mevcuttur. Doğru ayar, sinyalin yönlendirildiği ortama bağlıdır ve olası ihtiyaçların ayarlanması gerekir:
  - **Mikrofon** özelliklerinin çağrı istasyonunun bulunduğu odada ayarlanması önerilir.
- 1. Ses işleme sayfasının **altında**, Çağrı istasyonu'na **tıklayın**:
  - Bağlı çağrı istasyonlarının listelendiği yeni bir ekran görünür.
- 2. Yapılandırılacak Çağrı istasyonu adını **seçin ve bu ada tıklayın**.
  - Çağrı istasyonu girişinin gösterildiği yeni bir ekran görüntülenir.
- 3. Çağrı istasyonu girişi kategori satırını **seçin ve bu satıra tıklayın**:
  - Ses işleme/parametrik ekolayzır ile ilgili genel bilgiler görüntülenir.
- 4. Gerekirse aşağıdaki öğelerin her birini **seçin**:

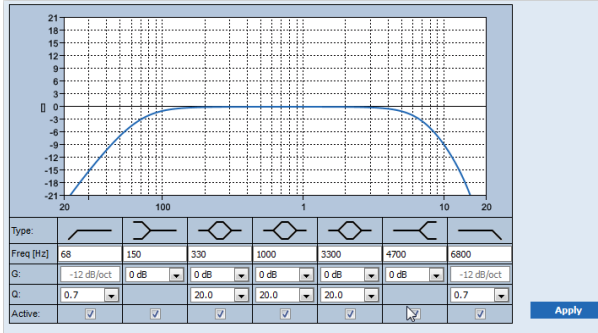

F: Frekans, G: Kazanç, Q: Kalite faktörü

Öge	Filtre	Değer	Açıklama
<b>Yüksek geçişli filtre</b>		F girin Q'yu seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 50 Hz, Kalite faktörü 0,7 (seçilebilir 0,2-2,0). <b>Sabit:</b> Kazanç -12 dB/oct.
<b>Dengeleme filtresi</b> (düşük frekanslar için)		F girin G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 500 Hz, Kazanç 0 dB (seçilebilir: -20 dB - +12 dB).
<b>Tam parametrik bölümler (3)</b>		F girin Q, G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 1000 Hz, Kalite faktörü 20,0 (seçilebilir 0,4-20,0), Kazançlar 0 dB (seçilebilir: -sonsuz - +12 dB).
<b>Dengeleme filtresi</b> (yüksek frekanslar için)		F girin G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 2000 Hz, Kazanç 0 dB (seçilebilir: -sonsuz - +12 dB).
<b>Düşük geçişli filtre</b>		F girin Q'yu seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 10000 Hz, Kalite faktörü 0,7 (seçilebilir 0,2-2,0). <b>Sabit:</b> Kazanç -12 dB/oct.

**Filtre ve çıkış ayarlama**

**Her çıkışın filtresini** ayrı şekilde ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

1. Tüm hoparlörlerin her amplifikatör çıkışına bağlandığından, doğru güç düzeyinde ayarlandığından, hedeflendiğinden (gerekirse) ve çalıştığından **emin olun**.
2. Her çıkışın frekansı, kazancı ve kalite faktörleri zaten önceki tabloda gösterilen varsayılan değerlere ayarlanmıştır:
  - **ÖNEMLİ:** Doğru çıkış ayarı, ses çıkış sinyalinin yönlendirildiği ortama bağlıdır ve olası gereksinimler, bölgelerde yerel olarak ayarlanabilir.
3. Her çıkışın her filtresini etkinleştirmek ve sistemde etkin hale getirmek için *Etkin* kutusunu **etkinleştirin** (onay işareti).
4. *Uygula* düğmesine **tıklayın**:
  - Değişikliklerin *ses çıkışına* hemen uygulandığını ve hoparlör bölgelerinde beklenmedik derecede yüksek seviyeli ses çıkışına neden olabileceğini **unutmayın**.
5. Değişiklikleri göndermek için *Gönder* düğmesine tıklayın.
  - Ayrıca, *Gönder* düğmesine tıkladığında ses işleme parametrelerinin derhal değiştiğine **dikkat edin**. Bu değişiklikler sesli olduğu halde, otomatik olarak kaydedildikleri unutulmamalıdır. Değişiklikler kaydedilmediyse sistem denetleyicisi sıfırlandığında bu ayarlar kaybolur. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.


### 5.9.3 Ortam gürültü sensörü

Ortam gürültüsü sensöründeki (ANS) Ses işleme sayfasında seçili Ortam gürültüsü sensörünün (mikrofonunun) ses işleme parametreleri ayarlanabilir.

- ANS'ün mikrofonu için, ses çıkış sinyalinin ayarlamak üzere bir parametrik ekolayzır mevcuttur. Doğru ayar ANS'nin kurulduğu konumdaki hangi gürültü frekanslarına hassas olması veya olmaması gerektiğine bağlıdır.
  - Bir ANS için varsayılan EQ ayarı A ağırlıklı eğridir ( $Q = 0,4$  ile 200 Hz ile düşük geçiş ve  $Q = 0,7$  ile 10 kHz ile yüksek geçiş).
  - EQ'yu varsayılan eğrisine (A ağırlıklı) geri döndürmek için, A ağırlıklı düğmesine tıklayın.


Bunu yapmak için:

1. Ses işleme sayfasının **altında**, Ortam gürültüsü sensörüne **tıklayın**:
  - Bağlı Ortam gürültüsü sensörlerini listeleyen bir ekran görüntülenir.
2. Yapılandırmak için, Ortam gürültüsü sensörü adını **seçin ve tıklayın**.
  - Mikrofonları listeleyen yeni bir ekran görünür.
3. Mikrofon kategori satırındaki + işaretini **seçin ve bu işarete tıklayın**:
  - Ses işleme/parametrik ekolayzer ile ilgili genel bilgiler görüntülenir.
4. Gerekirse aşağıdaki öğelerin her birini **seçin**:

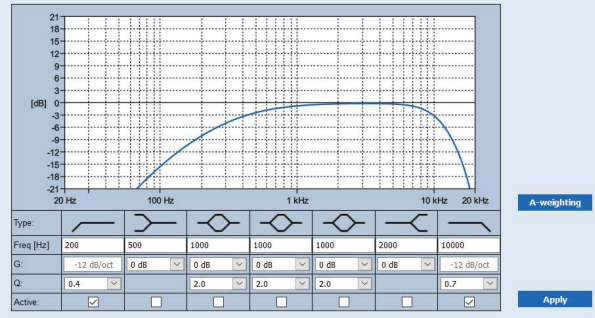

F: Frekans, G: Kazanç, Q: Kalite faktörü

Öğe	Filtre	Değer	Açıklama
<b>Yüksek geçişli filtre</b>		F girin Q'yu seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 200 Hz, Kalite faktörü 0,4 (seçilebilir 0,2-2,0). <b>Sabit:</b> Kazanç -12 dB/oct.
<b>Dengeleme filtresi</b> (düşük frekanslar için)		F girin G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 500 Hz, Kazanç 0 dB (seçilebilir: -20 dB - +12 dB).
<b>Tam parametrik bölümler (3)</b>		F girin Q, G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 1000 Hz, Kalite faktörü 2,0 (seçilebilir 0,4-20,0), Kazançlar 0 dB (seçilebilir: -sonsuz - +12 dB).
<b>Dengeleme filtresi</b> (yüksek frekanslar için)		F girin G'yi seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 2000 Hz, Kazanç 0 dB (seçilebilir: -20 dB - +12 dB).

Öge	Filtre	Değer	Açıklama
<b>Düşük geçişli filtre</b>		F girin Q'yu seçin	<b>Varsayılan:</b> Frekans 10000 Hz, Kalite faktörü 0,7 (seçilebilir 0,2-2,0). <b>Sabit:</b> Kazanç -12 dB/oct.

### Ekolayzer ayarları

Bir bölgede otomatik ses seviyesi kontrolü (AVC) etkinleştirildiğinde, ortam gürültüsü sensörü (ANS) ortam gürültüsünü sürekli olarak ölçer. PRAESENSA ANS sinyalinin (mikrofon) ortalama ortam gürültüsü seviyesini elde etmek için bir ortalama değer alma filtresi kullanır.

**Her bir ortam gürültüsü sensörü (ANS) filtresini ayarlamak ve etkinleştirmek** için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

- ANS'nin sisteme ve bölgeye doğru bir şekilde bağlandığından olduğundan **emin olun**.
  - Bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49* ve *Bölge seçenekleri, sayfa 99*.
- Tüm hoparlörlerin (bölgeler) her amplifikatör çıkışına bağlandığından, doğru güç düzeyinde ayarlandığından, hedeflendiğinden (gerekirse) ve çalıştığından **emin olun**.
- Tüm filtrelerin önceki tabloda gösterildiği gibi halihazırda varsayılan değerlere ayarlanmış olduğunu unutmayın. Gerekliyorsa, her filtrenin frekanslarını, kazanım ve kalite faktörlerini ayarlayın.
- Sistemde etkinleştirmek için *Etkin* her (gerekli) filtrenin kutusunu **etkinleştirin** (işaretleyerek onaylayın).
  - Yüksek geçişli ve düşük geçişli filtreler en değerli filtrelerdir ve varsayılan ayarlarda etkinleştirilirler.
- Uygula* düğmesine **tıklayın**.
- Değişiklikleri uygulamak için *Gönder* düğmesine **tıklayın**.
  - Ayrıca, *Gönder* düğmesine tıkladığında **aynı zamanda** ses işleme parametrelerinin derhal değiştiğine **dikkat edin**. Bu değişiklikler sesli olduğu halde, otomatik olarak kaydedildikleri unutulmamalıdır. Değişiklikler kaydedilmediyse sistem denetleyicisi sıfırlandığında bu ayarlar kaybolur. Bkz *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.
- Ortam gürültü sensörü, sayfa 147* bölümüne geçin.

### Bkz.

- Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*
- Sistem kompozisyonu, sayfa 49*
- Ortam gürültü sensörü, sayfa 147*
- Bölge seçenekleri, sayfa 99*



## 5.10 Yapılandırmayı kaydetme

Web sayfasının *Yapılandır* bölümündeki sayfaların çoğunda bir *Gönder* düğmesi bulunur. Değişiklik yaptıktan sonra her zaman bu düğmeye tıklayın, aksi takdirde değişiklikler kaybolur. Ancak *Gönder* düğmesine tıklamak değişikliklerin kaydedildiği anlamına gelmez. Bu nedenle, yapılandırmayı her zaman sistem denetleyicisine kaydetmeniz gerekir.

Bunu yapmak için:

1. *Yapılandırmayı kaydet* sayfasının *düğmesine tıklayın*:
  - Yapılandırmada otomatik olarak (sınırlı) bir güven kontrolü yürütülür. Bilgisayarınız sisteme (denetleyiciye) bağlıyken ve sorun bulunmadığında, yapılandırma doğru şekilde yapılmıştır ve aşağıdaki üç düğme ve bir onay kutusu görüntülenerek şunları yapmanızı sağlar:
    - 1 - **Yapılandırmayı kaydetme** (düğme)
    - 2 - **Sistemi yeniden başlatma** (düğme)
    - 3 - **Yapılandırmayı kaydetme ve sistemi yeniden başlatma** (düğme)**Yeniden başlatma sırasında olay günlüğünü temizleme** (onay kutusu)
2. Sorun bulunduğunda, önce yapılandırma sorunlarının giderildiğini gösteren bir mesaj görüntülenir. Yine de hataları yok saymak ve yapılandırmayı daha sonra sürdürmek için kaydetmek de mümkündür.
  - Sadece bir düğme görüntülenir: *Hataları yok say ve yapılandırmayı kaydet*.
3. *Hataları yok say ve yapılandırmayı kaydet* düğmesine **tıklayın**:
  - Hatalar yok sayılır ve yapılandırma kaydedilir.

### 1 - Yapılandırmayı kaydetme

*Yapılandırmayı kaydet* düğmesine tıkladığında herhangi bir sorun (hata) bulunamazsa yapılandırma dosyası *sistem denetleyicisine kaydedilir*. Kaydedilen yapılandırmayı yeniden yüklemek ve etkinleştirmek için sistem denetleyicisini yeniden başlatın.

### 2 - Sistemi yeniden başlatma

Geçerli yapılandırmayı **kaydetmeden** sistemi (denetleyiciyi) yeniden başlatmak için *Sistemi yeniden başlat* düğmesine tıklayın. Bu durumda mevcut ve zaten kaydedilmiş olan yapılandırma dosyası tekrar yüklenir. Geçerli yapılandırmada yapılacak olası değişikliklerin yeniden yükleme sırasında geçersiz kılındığını unutmayın.

### 3 - Yapılandırmayı kaydetme ve sistemi yeniden başlatma

*Yapılandırmayı kaydet ve sistemi yeniden başlat* düğmesine tıklanıp sorun (hata) bulunmadığında, yapılandırma dosyası *sistem denetleyicisine kaydedilir* ve sistem (denetleyici) yeniden başlatılır ve yeniden yüklenir, ayrıca yeni kaydedilen yapılandırmayı etkinleştirir.

### Yeniden başlatma sırasında olay günlüğünü temizleme

*Yeniden başlatma sırasında olay kaydını temizle* onay kutusu etkinleştirildiğinde, sistem denetleyicisine kaydedilen tüm olaylar sistem yeniden başlatıldıktan sonra silinir.

- Olayların Kayıt Görüntüleyici'de hala görünür olduğuna dikkat edin. Bkz. *İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164*.

### Bkz.

- *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*
- *Yedekleme ve geri yükleme, sayfa 138*

## 5.11 Yedekleme ve geri yükleme

*Yedekleme ve Geri Yükleme* sayfalarında yapılandırma parametreleri tercih ettiğiniz bir konumda harici olarak (bilgisayar) yedeklenebilir/geri yüklenebilir. Bunu yapmak için bkz.:

- *Yedekleme, sayfa 138*
- *Geri yükleme, sayfa 139*

### 5.11.1 Yedekleme

*Yapılandırmanın* zarar görmüş olması veya *sistem denetleyicinizin* değiştirilmesi durumunda yapılandırmanın kaybolmadığından emin olmak için, daha sonra geri yüklenebilmesi için bir *yedek* oluşturmanız önerilir.

- **ÖNEMLİ:** *Kayıtlı mesajların* yedek yapılandırmanın .tar.gz dosyasının parçası **olmadığına** dikkat edin:
  - Kullanılan *kayıtlı mesajların* güvenli bir yerde saklandığından ve yapılandırma dosyasını geri yükledikten sonra yeniden yüklenmesi **gerekebileceğinden** emin olun. Bu adım sadece *sistem denetleyicisinin* varsayılan olarak **sıfırlanması** ve/veya **değiştirilmesi** durumunda gereklidir. Ayrıca bkz. *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90*.

#### Yapılandırma dosyanızı yedekleme

Bkz. *Uygulamada oturum açma, sayfa 43*.

Aşağıdakileri uygulayın:

1. *Yedekleme ve geri yükleme* yapılandırma sayfasının **altında** *Yedekle*'ye **tıklayın**:
  - Aşağıdaki öğelerin bulunduğu bir ekran görüntülenir:
2. *Yapılandırma ayarları* onay kutusunu **etkinleştirin** (onay işareti):
  - Önceden gönderilen ve kaydedilen yapılandırma ayarları, bağlı yapılandırma bilgisayarınızdaki bir konuma *yedekleme* için seçilir.
3. *Kullanıcı kimlik bilgileri*'ni ve *sertifikalarını* **etkinleştirin** (onay işareti):
  - *Yedekleme* için *Kullanıcı kimlik bilgileri* seçilir, ancak *sertifikalar* da oluşturulur.
4. Metin alanına *Şifrenizi* (yeni) (minimum 8 karakter) **girin**:
  - *Yedekleme* için kullanılan şifrenin yapılandırmada oturum açmak için kullanılan şifreden farklı olduğunu unutmayın.
5. *Oluştur* düğmesine **tıklayın**:
  - Bir .tar.gz yedekleme dosyası oluşturulur.
  - Web tarayıcı türüne (ör. Firefox, Edge vb.) bağlı olarak bir kaydetme/açık dosya seçimi ekranı görüntülenir.
6. Web tarayıcısı türüne bağlı olarak, *yedek dosyasını* **saklamak** istediğiniz dosya konumuna **gidin**:
  - Seçilen yapılandırma ve kimlik bilgileri seçtiğiniz konuma kaydedilir.
7. Gerekirse bkz. *Geri yükleme, sayfa 139*.

#### Bkz.

- *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90*

## 5.11.2

### Geri yükleme

Sistem denetleyicinizdeki yapılandırma dosyası ör. bozursa veya yapılandırama öğeleri kayboluyorsa veya yanlışlıkla değiştirilirse ve/veya sistem denetleyiciniz değiştirildiğinde, **yalnızca** bir yedekoluşturduğunuzda geri yüklenebilir. Bkz. *Yedekleme, sayfa 138*.

- **ÖNEMLİ:** *Kayıtlı mesajların* yedek yapılandırmanın .tar.gz dosyasının parçası **olmadığına** dikkat edin:
  - Kullanılan *kayıtlı mesajların* güvenli bir yerde saklandığından ve yapılandırma dosyasını geri yükledikten sonra yeniden yüklenmesi **gerekebileceğinden** emin olun. Bu adım sadece *sistem denetleyicisinin* varsayılan olarak **sıfırlanması** ve/veya **değiştirilmesi** durumunda gereklidir. Ayrıca bkz. *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90*.

### Yapılandırma dosyanızı geri yükleme

Aşağıdakileri uygulayın:

1. *Yedekleme ve geri yükleme* yapılandırma sayfasının **altında** *Geri yükle*'ye **tıklayın**:
  - Aşağıdaki öğeleri içeren bir ekran görüntülenir:
2. *Göz at* düğmesine **tıklayın**.
  - Web tarayıcısının türüne bağlı olarak (ör. Firefox, Edge vb.) Bir dosya seçim ekranı (farklı) görüntülenir.
3. Geri yüklenmesi gereken .tar. gz dosyasına **gidin** ve bu dosyayı seçin.
4. *Yedekleme kullanıcı kimlik bilgisi ve sertifikalarını içerdiğinde şifre gir*'in altındaki metin kutusuna *Şifrenizi* **girin** (yedekleme için kullanılır):
5. *Geri yükle* düğmesine **tıklayın**:
  - Seçilen yapılandırma ve kimlik bilgileri dosyası, sistem yapılandırmanızı geri yükler.
6. Gerekirse mesajları **yükleyin**. Bkz. *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90*.
  - **ÖNEMLİ:** Geri yüklemekten sonra, kullanılan *kayıtlı mesajların* yeniden sistem denetleyicisine yüklenmesi gerekir. Bu adım sadece *sistem denetleyicisinin* varsayılan olarak **sıfırlanması** ve/veya değiştirilmesi durumunda gereklidir.
7. Gerekirse *sertifikaları* **yükleyin/etkinleştirin**. Bkz. *Açık Arayüz, sayfa 152*.
  - **ÖNEMLİ:** Bu adım sadece *sistem denetleyicisinin* varsayılan olarak **sıfırlanması** ve/veya değiştirilmesi durumunda gereklidir.

### Bkz.

- *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90*
- *Yedekleme, sayfa 138*

## 6 Tanılama

Web sunucusunun *Tanılamasayfalarında*, sistem (kurulum) tanılması yapılabilir.

**ÖNEMLİ:** *Sürüm*dışında, yalnızca PRAESENSA yönetici ve teknisyen kullanıcı hesapları, **Tanılama** bölümüne eksiksiz olarak erişebilir. Bkz *Kullanıcı hesapları, sayfa 46*.

**ÖNEMLİ:** Yapılandırmada cihaz eklerken ve çıkarırken, yapılan değişikliklerin *Tanılama* web sayfalarında etkili olması ve uyum sağlaması için, *Yapılandırmayı kaydet ve sistemi yeniden başlat* işlevinin uygulanması gerekir. Bkz *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

- Aşağıdaki tanılama menüsü öğelerini görmek için **Tanıla**'ya tıklayın:

Tanılama (menü öğeleri)		
1	<i>Yapılandırma, sayfa 141</i>	Sistem (denetleyici) yapılandırmasında tutarsızlıklar olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir.
2	<i>Sürüm, sayfa 142</i>	Bağlı ağ cihazlarının donanım sürümlerini, üretici yazılımı sürümlerini ve diğer ilgili bilgileri kontrol etmek için kullanılabilir.
3	<i>Amplifikatör yükleri, sayfa 143</i>	Amplifikatör çıkış kanalı başına amplifikatör yükünü (Watt olarak) hesaplamak için kullanılabilir.
4	<i>Yedek amplifikatör kanalı, sayfa 145</i>	Yedek geçişini zorlamak için amplifikatör kanalında bir arıza oluşturmak amacıyla kullanılabilir.
5	<i>Pil empedansı, sayfa 146</i>	Çok işlevli güç kaynağına (Mps) bağlı 12 VDC (yedek) pilin durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.
6	<i>Ortam gürültü sensörü, sayfa 147</i>	Anons veya fon müziği seviyelerinin otomatik olarak ayarlanması (AVC - Otomatik Ses Kontrolü) için değişen ortam gürültüsü seviyelerinin izlenmesinde kullanılabilir.
7	<i>Telefon arayüzü, sayfa 149</i>	Oluşturulan SIP hesaplarının durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.

### Bkz.

- *Telefon arayüzü, sayfa 149*
- *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*
- *Ortam gürültü sensörü, sayfa 147*
- *Yedek amplifikatör kanalı, sayfa 145*
- *Yapılandırma, sayfa 141*
- *Sürüm, sayfa 142*
- *Amplifikatör yükleri, sayfa 143*
- *Pil empedansı, sayfa 146*
- *Kullanıcı hesapları, sayfa 46*

## 6.1

### Yapılandırma

*Tanılama* bölümündeki *Yapılandırma* sayfası, sistem (denetleyici) yapılandırmasını tutarsızlıklar açısından kontrol etmek için kullanılır. Tutarsızlıklar, tuhaf veya beklenmeyen sistem davranışlarına yol açabilir. Ayrıca bkz. *Yapılandırmayı kaydetme*, sayfa 137. Sistem denetleyicisinin web sunucusu, yapılandırma sırasında yanlış kullanıcı verilerini kabul etmeyi reddederek çoğu tutarsızlığın oluşmasını önler ancak yine de bazı tutarsızlıklar gerçekleşebilir.

- **Önemli:** *Yapılandırma* sayfası görüntülenir ancak kalan tutarsızlıkları gidermez. Gidermek için kullanıcı yapılandırmayı manuel olarak değiştirmelidir.

#### Yapılandırma tanılması

Düğme *Yapılandırma*ya tıkladığında otomatik olarak bir yapılandırma güven kontrolü çalıştırılır. Hata bulunmadığında, yapılandırma doğru şekilde yapılır, "*Yapılandırmada hata bulunamadı*" mesajı görünür ve uzun bir süre hata oluşmazsa görünür durumda kalır.

#### Yapılandırma hatası mesajları

*Yapılandırma* sayfasında aşağıdaki hatalar **gösterilebilir**:

- Birden fazla *bölgeye* atanan çıkışlar.
- Birden fazla *BGM yönlendirmeye* atanan girişler.
- Birden fazla *BGM yönlendirmeye* atanan *bölge* ve *bölge grupları*.
- Bir *PTT* girişine, *Anons yap* girişine veya *Aşamalı anons başlat* girişine atanan *anahtar kontrol çıkışları* olarak yapılandırılanlar dışındaki *kontrol çıkışları*.
- Bir *bölgeye* atanan *Bölge etkinliği* çıkışları olarak yapılandırılanlar dışındaki *kontrol çıkışları*.

## 6.2

## Sürüm

Tanılanma bölümündeki Sürüm sayfası bağlı ağ cihazlarının donanım sürümünü, belenim sürümünü ve diğer ilgili bilgileri kontrol etmek için kullanılır.

LCD (ör. bir Çağrı istasyonu) bulunan cihazlar için bu bilgilerin çoğu LCD'de de bulunur, ancak LCD'siz cihazlar bu Sürüm için ilgili bilgileri sağlar.

– Aşağıdaki bilgiler, Sürüm ile ilgili genel bilgiler sayfasında sunulmaktadır:

Öge	Açıklama
Ad	Cihazın adını <b>gösterir</b> . Bkz. <i>Sistem kompozisyonu, sayfa 49</i>
Cihaz tipi	<i>Cihaz tipi</i> adı (ör. Amplifikatör) açıklaması sabittir ve değiştirilemez. Bkz. <i>Sistem kompozisyonu, sayfa 49</i> .
Ana bilgisayar adı	Cihazın <b>benzersiz</b> ana bilgisayar adı. Ana bilgisayar adı ticari tip numarası (CTN) ve MAC adresinin bir parçasından oluşur. Cihazdaki ve <i>Sistem kompozisyonu, sayfa 49</i> bölümündeki ürün etiketine bakın.
Seri numarası	Cihazın <b>benzersiz</b> seri numarası. Cihazdaki ürün etiketine bakın. Seri numarası sabittir ve değiştirilemez.
Donanım	Cihazın <b>benzersiz</b> donanım sürümü. Cihazdaki ürün etiketine bakın. Donanım sürümü açıklaması sabittir ve değiştirilemez. Kullanılan donanıma ait ör. PCB tipi/değişiklik sürüm numarası gibi daha ayrıntılı bilgileri görmek için <i>Ayrıntılar</i> 'a <b>tıklayın</b> .
Üretici yazılımı	Cihazın <b>benzersiz</b> üretici yazılımı sürümü. Başka bir üretici yazılımını yükleme işlemi <b>dışında</b> , üretici yazılımı sürümü açıklaması sabittir ve değiştirilemez. <b>Kullanılan</b> üretici yazılımına ilişkin ör. işlemci sürüm numaraları gibi daha ayrıntılı bilgileri görmek için <i>Ayrıntılar</i> 'a <b>tıklayın</b> .
Yazdır	Sürüme ilişkin genel bilgiler sayfasının PDF dosyasını oluşturmak ve kaydetmek için <i>Yazdır</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . PDF belgesi oluşturmak için yüklü bir PDF yazıcısına ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

**Uyarı!**

Teknik destek ekibiyle iletişime geçmek için sürüm bilgilerini hazırda bulundurun.

## 6.3 Amplifikatör yükleri

*Tanılama* bölümündeki *Amplifikatör yükleri* sayfası, amplifikatör çıkış kanalı başına amplifikatör yükünü (Watt olarak) ölçmek amacıyla kullanılır. Amplifikatör yükü bir miktar Watt kullanırken, amplifikatör bir miktar Watt sağlar.



### Uyarı!

Amplifikatör kanallarının ve amplifikatörün aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için sistem yapılandırmasına atılacak önemli bir adımdır. Bu kontrol olmadan amplifikatör kanalı ses seviyesi otomatik şekilde -12 dB olarak ayarlanarak amplifikatör, alarm durumunda beklenmeyen aşırı yük koşullarına karşı korunur.



### Uyarı!

Çıkış geriliminin değiştirilmesi gerektiğinde; amplifikatör çıkışlarında yük ölçümü yapmadan önce yapılandırmayı kaydedin ve sistemi yeniden başlatın. Çıkış gerilimi seçimi değiştirildiğinde önceki ölçümlerin sonuçları yanlıştır. Ayrıca bkz. *Sistem ayarları, sayfa 92*.

Aşağıdaki bilgiler *Amplifikatör yükleri* sayfasında sunulmaktadır:

Öge	Açıklama
Ölç	<b>Her amplifikatör için, seçilen amplifikatörün yük ölçümünü başlatmak için bir <i>Başlat</i> düğmesi sunulur.</b>
Ad	Amplifikatörün ve her amplifikatör <i>çıkış kanalının adını gösterir</i> . Bkz. <i>Yeni cihaz ekleme, sayfa 50</i> .
Topoloji (70/100 V'ta)	Hangi çıkışın (A ve /veya B) seçildiğini/bağlandığını görmek için <i>Topoloji'nin altındaki Kanallar'ı seçip buna tıklayın</i> . Bkz. <i>Amplifikatör, sayfa 58</i> .
Aşırı yük	Varsa amplifikatör <i>Çıkışı aşırı</i> yükü xxxW@yyyHz'i görmek için <i>Topoloji'nin altındaki Kanallar'ı seçip buna tıklayın</i> . Burada xxx, Hz olarak yyy frekansında Watt olarak ölçülen aşırı yüküdür. Ölçülen sonuç, <i>Başlat</i> düğmesi kullanıldıktan veya daha önce başka bir ölçüm yapıldıktan sonra görülür. Bu bölümün " <i>Çıkış yükünü ölçme</i> " kısmına bakın. <b>Unutmayın</b> , yük, amplifikatör tarafından sağlanan toplam yük miktarı + %20 (Watt) değerine eşit veya bu değerden küçükse hiçbir (aşırı yük) mesajı gösterilmez. Aşırı yük şu konumlarda gösterilir: Kanal 1: > 720 W (100 V)/600 W. > 510 W (70 V)/425 W. Kanal 2-4/8 > 360 W/300 W.
Koruma	Amplifikatör aşırı yükte amplifikatör koruması durumundaysa veya daha önce başka bir ölçüm yapıldıysa amplifikatör -12 dB'i (azalan çıkış seviyesi) <b>gösterir</b> . Aşırı yük ölçülmemesi (önce) durumunda sütun alanı boştur. <i>Başlat</i> düğmesi kullanıldıktan sonra ve daha önce başka bir ölçüm yapıldığında sonucun görünür olduğunu <b>unutmayın</b> . Bu bölümdeki " <i>Çıkış yükünü ölçme</i> " konusuna bakın.

Öge	Açıklama
<b>Durum</b>	<b>Bir durum</b> mesajı, amplifikatör ve kanalların genel ölçüm sonucunu gösterir. Hiçbir hata fark edilmezse, metinde Tamam ifadesi gösterilir. Aşağıdaki durum mesajları tablosuna bakın. Durum yalnızca <i>Başlat</i> düğmesi kullanıldıktan sonra görünür. Bu bölümdeki "Çıkış yükünü ölçme" konusuna bakın. Ayrıca bkz. <i>Sorun giderme, sayfa 173</i> .

Durum mesajları				
<b>Amplifikatör aşırı yükü</b>	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET
<b>Kanal aşırı yükü</b>	HAYIR	HAYIR	EVET	EVET
<b>Amplifikatör durumu</b>	Tamam	Amplifikatör aşırı yükü	A + B'de kanal aşırı yükü	Amplifikatör aşırı yükü
<b>Kanal durumu</b>	Tamam	-	Kanal aşırı yükü	A + B'de kanal aşırı yükü
<b>Amplifikatör koruma</b>	-	-12 dB	-	-12 dB



#### Dikkat!

Amplifikatör +90 °C'den daha yüksek bir sıcaklık algılayarsa, bu durumla karşı karşıya olmak için çıkış seviyesi -3 dB değerinde zayıflatılır. Arıza onaylandıktan ve sıfırlandıktan sonra -3 dB zayıflama kaldırılır. Arıza kayıttan silinmeden önce sıcaklığın +80 °C'nin altına düşmesi gerekir.

#### Çıkış yükü ölçme işlemini başlatma

- Seçili *amplifikatörün Başlat* düğmesine **tıklayın**:
  - ÖNEMLİ:** Test sinyali, seçilen amplifikatör çıkış kanallarındaki/bölgelerindeki tüm amplifikatör çıkış kanallarında duyulabilir. Bu testi, test ortamında az kişinin bulunduğu/hiç kimsenin bulunmadığı çalışma saatleri sonrasında planlamanız gerekebilir.
  - Başlat* düğmesine **tıklandığında**, sistem her amplifikatör çıkış kanalına bağlı yükü ölçmek için bir ses sinyali üretir.
- Ölçüm biter bitmez *Kanallar'a* (Topoloji'nin **altındaki**) **tıklayın**:
  - Yalnızca A ve/veya B çıkışına bağlı aşırı yük gücü (Watt olarak) *Aşırı yük* sütununda gösterilir. Bkz. *Amplifikatör, sayfa 58*.



#### Dikkat!

Hoparlör hatlarından birinde yapılan bir yük ölçümü bittiğinde web sayfasında şu ifade görünür: "**ölçülmedi**". Bunu çözmek için kısa devreyi giderin ve yük ölçümünü tekrar başlatın.

#### Bkz.

- *Amplifikatör, sayfa 58*
- *Sistem ayarları, sayfa 92*
- *Yeni cihaz ekleme, sayfa 50*
- *Sorun giderme, sayfa 173*



## 6.4 Yedek amplifikatör kanalı

*Tanılama* bölümündeki *Amplifikatör yedek kanalı* sayfası, bir amplifikatör çıkış kanalında bir arıza oluşturarak seçilen amplifikatörün yedek çıkış kanalına zorlamak için kullanılır. Bu işlev, kurulumda yedekleme ve arızaların davranışını test etmek için kullanılabilir (ör. faaliyete alma ve/veya kurulumun sertifikasyonu sırasında).

Aşağıdaki bilgiler *Amplifikatör yedek kanalı* sayfasında sunulmaktadır:

Öge	Açıklama
<b>Ad</b>	Sisteme eklenen her amplifikatörün <b>adını gösterir</b> . Bkz <i>Yeni cihaz ekleme, sayfa 50</i> .
<b>Arızalı kanal</b>	Tıklayarak yedek amplifikatör kanalı aracılığıyla zorla yönlendirilmeye zorlanması gereken (arızalı) amplifikatör kanalını <b>seçin</b> . Bkz <i>Amplifikatör, sayfa 58</i> .
<b>Uygula</b>	Sistemdeki seçili amplifikatörün (kanal) zorlanan yedek kanal geçişini ayarlamak ve etkinleştirmek için <b>Uygula</b> düğmesine <b>tıklayın</b> . Bkz. <i>Amplifikatör, sayfa 58</i> > Ön ve arka panel göstergeleri.



### Uyarı!

Yedek kanal geçişini devre dışı bırakmak için: *Arızalı kanal*'ın altındaki "Hiçbiri"ni seçin, ilgili *Uygula* düğmesine tıklayın ve arızayı *kabul edip sıfırlayın* (Bkz. *İşlev atama, sayfa 115* > *kabul edin ve/veya sıfırlayın*).

### Bkz.

- *Yeni cihaz ekleme, sayfa 50*
- *Amplifikatör, sayfa 58*
- *Sorun giderme, sayfa 173*

## 6.5 Pil empedansı

Tanılama bölümündeki *Pil empedansı* sayfası bağlı 12 Vdc (yedek) pilin durumunu kontrol etmek için kullanılabilir. Ayrıca bkz. *Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62*.

Aşağıdaki bilgiler, *Pil empedansı* sayfasında sunulmaktadır:

Öğe	Açıklama
Ölç	Bağlı pilin pil empedansı hesaplamasını başlatmak için bir <b>Başlat düğmesi</b> görüntülenir.
Ad	Pilin bağlı olduğu Mps'nin adını <b>gösterir</b> . Bkz. <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62</i> .
Kapasite [Ah]	Bağlı pilin yapılandırılan kapasitesini (Ah olarak) <b>gösterir</b> . Bkz. <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62</i> .
Arıza eşiği [mOhm]	Ölçümün sonucu bağlı pil kapasitesine bağlıdır.
Empedans [mOhm]	Ölçümün sonucu bağlı pil kapasitesine bağlıdır. <b>ÖNEMLİ:</b> Tanılama sayfası pil empedansı sadece pil denetimi etkinken kullanılabilir. Bkz. <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62</i> .
Sonuç	Aşağıdaki ölçüm sonuçlarından biri gösterilir (Hiçbir hata mesajı gösterilmez): – <b>Meşgul:</b> Ölçüm şu anda devam ediyor. – <b>Bilinmiyor:</b> Pil bağlanmamış olabilir ve/veya ölçüm yoktu/başlatılmadı. – <b>Ön:</b> Ölçüm sonuçları biliniyor ancak pil tam olarak dolu değilken ölçüldü. – <b>Kararlı:</b> Pil tamamen doluyken, ölçüm sonuçları biliniyor.
Arıza uyarısı	Pil ile ilgili arıza mesajları burada gösterilir. Bkz. <i>Çok işlevli güç kaynağı (MPS), sayfa 191</i> ve/veya <i>Sorun giderme, sayfa 173</i>

Sistemin sürekli olarak arka planda ölçüm yaparak sonuçları bildirdiğini unutmayın. Tanılama (Pil empedansı) sayfasında, ölçümler manuel olarak başlatılabilir.

### Pil empedansını ölçmeyi başlatma

- Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62* bölümünde tanımlanan pil bağlantılarını ve ayarları **kontrol edin**.
  - Tamam'ken:
- Başlat* düğmesine **tıklayın**:
  - Başlat* düğmesine **tıklandığında**, sistem bağlı pil kapasitesini ölçebilir ve her öğe için önceki tabloda açıklanan sonuçları oluşturur.

## 6.6 Ortam gürültü sensörü

Tanılama bölümündeki *Ortam gürültüsü sensörü* sayfası, otomatik ses seviyesi kontrolünün (AVC) kalibrasyonu için kullanılır.

Aşağıdaki bilgiler, *Ortam gürültüsü sensörü* (ANS) sayfasında sunulmuştur:

Öge	Açıklama
<b>Ölç</b>	Seçili ANS'nin ölçümünü başlatmak / durdurmak için, bağlanan <b>her bir</b> ANS için bir <i>Başlat /Durdur</i> düğmesi sunulur. Bu, ANS'nin ortamdaki gürültü sesi seviyesi için uyguladığı canlı ölçümü ve atandığı bölgede bu ölçülen değerlere göre, ses seviyesini zayıflama özelliğiyle artırma/azaltma işlemini başlatır / durdurur.
<b>Bölge</b>	Seçilen <i>Bölge adı</i> , seçili ANS'nin eklendiği yerdir. Bkz. <i>Bölge seçenekleri, sayfa 99</i> > Ortam gürültüsü sensörü.
<b>Ad &gt; Sensörler</b>	<i>Sensörler</i> bölümü, her bölge için genişletilebilir veya daraltılabilir. Varsayılan ayarlarda, <i>Sensörler</i> bölümü daraltılmış olur. Bölge için seçilen ANS'lerin <i>adlarını göstermek</i> için <i>Sensörler'i</i> seçin ve tıklayın. Bkz. <i>Yeni cihaz ekleme, sayfa 50</i> .
<b>Sensör seviyesi</b>	<i>Başlat</i> düğmesine basıldığında, ANS tarafından gerçek (dB SPL) verileri ölçülür. <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANS aşağıdaki şekilde ise sensör seviyesi "Bilinmeyen" olarak gösterilir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yapılandırılmıştır ancak bağlı değildir.</li> <li>- Sensör seviyesi menzil dışındadır (min. seviye ANS 10 dB, maks. seviye 130 dB'dir).</li> <li>- Başlangıçta sayfa yeni açıldığında ve/veya sayfadan ayrıldıktan sonra yeniden açıldığında.</li> <li>- <i>Durdur</i> düğmesine basıldığında (değerler dondurulur ve siz sayfadan ayrılana kadar gösterilir).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ofset</b>	<i>Ofset</i> değeri, <i>Sensör seviyesine</i> eklenir ve tüm <i>bölgenin</i> seviyesini belirlerken kullanılacak <i>Gürültü seviyesinin</i> oluşturulmasını sağlar. Aralık: 1 dB'lik adımlarla değiştirilebilen -20 dB to 20 dB. <b>Varsayılan ayar</b> 0 dB'dir. Değiştirilen <i>Ofset</i> değeri, <i>Uygula</i> düğmesine basıldığı anda uygulanır. <b>NOT:</b> Sisteme <i>Kaydet</i> ve <i>Sıfırla</i> işlevi uygulanmadan önce aşağıdakiler uygulanırsa <i>Ofset</i> seçimi devre dışı kalır (soluk gösterilir). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bir <i>bölge</i> çıkarıldı ve sonuç olarak <i>bölgeye</i> atanan tüm ANS cihazlarındaki <i>Ofset</i> seçimi devre dışı kalır.</li> <li>- Bir ANS, bir <i>bölgeden</i> ve/veya <i>sistem kompozisyonu</i> sayfasından çıkarıldı. Bkz. <i>Sistem kompozisyonu, sayfa 49</i> ve/veya <i>Bölge seçenekleri, sayfa 99</i></li> </ul>
<b>Uygula</b>	Sistemdeki seçili ANS'nin <i>Ofset'ini</i> etkinleştirmek için <i>Uygula</i> düğmesine tıklayın.
<b>Gürültü seviyesi</b>	<i>Bölge</i> için <i>Ofset</i> değerini ekledikten sonra ölçülen seviyeyi ifade eder ve ANS'lerin ayrı ayrı elde ettikleri sonuçları gösterir. <i>Bölgenin gürültü seviyesi bölgedeki</i> ANS'lerin ayrı ayrı elde ettikleri maksimum <i>Gürültü seviyesine</i> eşittir.

Öge	Açıklama
	<b>NOT:</b> Tüm bölgedeki en az bir ANS Sensör seviyesi için "Bilinmeyen" değeri gösterirse, bölge gürültü seviyesi de "Bilinmeyen" olarak gösterilir. Ek olarak, o ANS'nin Sensör seviyesi ve Gürültü seviyesi de "Bilinmeyen" olarak gösterilir.
<b>Ses seviyesi kontrolü</b>	<i>Bölgenin</i> gerçek zayıflama değeri. Değer sürekli olarak güncellenir ( <i>Başlat</i> düğmesine basılmasından itibaren). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sensör seviyelerinden biri "Bilinmeyen" olarak görüldüğünde, 0 dB gösterir.</li> <li>– Sayfa ilk yüklendiğinde "Bilinmeyen" gösterilir.</li> <li>– AVC, karşılık gelen bölge için ETKİNLEŞTİRİLMEDİĞİNDE, bölge ve Ses seviyesi kontrolü parantezlerle gösterilir, örneğin: "&lt;ZoneName&gt; and (&lt;VolumeControlValue&gt;)". Bkz. Bölge seçenekleri, sayfa 99.</li> </ul>
<b>Gönder</b>	Değişiklikleri saklamak için <i>Gönder</i> düğmesine <b>tıklayın</b> . Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. <i>Yapılandırmayı kaydetme</i> , sayfa 137.



### Uyarı!

Gürültü sensörünü ölçecek şekilde bir test tonu kullanın. Test tonunun, alarm sesi olarak yanlış değerlendirilmediğinden emin olmak için, testten etkilenen bölgelerdeki kişileri önceden bilgilendirin.

### Ölçümü/kalibrasyonu başlat

1. *Tanılama* bölümünde *Ortam gürültüsü sensörünü* seçin.
  - Bir ANS genel görünüm sayfası açılır.
2. *Adın* altında, *Sensörlere* tıklayarak ANS adını seçin.
3. ANS'nin ölçmesi/kalibre etmesi için, gerekli *Ofset* değerini açılır listeden seçin ve onaylamak için *Düğmesine* tıklayın.
  - Varsayılan: 0 dB
4. *Bölgedeki* seçili (her bir) ANS'nin ölçümünü başlatmak için *Başlat* düğmesine tıklayın.
  - Birden fazla *Başlat* düğmesine basıldığında, birden fazla bölgede bulunan Sensör seviyeleri aynı anda güncellenir.
  - Canlı ölçüm sonuçları Sensör seviyesinin altında görülebilir.
  - *Ofset* değeri, ölçüm sırasında değiştirilebilir ve uygulanabilir.
  - Bir bölgedeki tüm ANS'lerin maksimum *Gürültü seviyesi* gösterilir ve Sensör seviyesi + *Ofset* üzerinden ölçülür.
  - *Bölgenin* gerçek zayıflama değeri, *Ses seviyesi kontrolü* altında gösterilir. Zayıflama değeri sadece 0 veya negatif bir değer olabilir. Negatif değer, Bölge seçeneklerinde yapılandırılmış olan, varsayılan zayıflama aralığını hiçbir zaman aşmaz. Zayıflama değeri, *Normal* bir çağrı sırasında sabittir, ancak BGM çağrısı sırasında devamlı güncellenir. Bkz. *Bölge seçenekleri*, sayfa 99.
5. *Ofset* değerlerini kaydetmek için *Gönder* düğmesine tıklayın.
  - *Tanılama* sayfasından ayrılırken *Gönder* düğmesi kullanılmadıysa, hatırlatıcı bir mesaj görüntülenir.
  - Değişikliklerin yapılandırma kaydedilene kadar kalıcı olmadığını unutmayın. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme*, sayfa 137.

6. Ortam gürültüsü ölçümlerini/kalibrasyonunu durdurmak için *Durdur* düğmesine tıklayın.
  - Belirli *Bölgenin* güncellemesi durdurulur.
  - Son ölçülen/kalibre edilmiş ve ayarlanmış değerler görünür kalır.

## 6.7

### Telefon arayüzü


Tanılama bölümündeki Telefon arayüzü sayfası, SIP hesaplarının durumunu kontrol etmek için kullanılır.

## 7

## Güvenlik

*Güvenlik* sayfasının altında, güvenli sistem bağlantıları görüntülenebilir ve/veya tanımlanabilir.

**ÖNEMLİ:** Yalnızca PRAESENSA yönetici ve teknisyen kullanıcı hesapları *Güvenlik* bölümüne erişebilir. Bkz. *Kullanıcı hesapları, sayfa 46*.

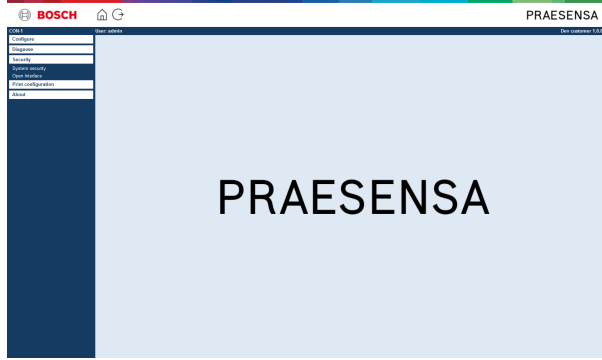

### Bunu yapmak için:

Aşağıdaki *güvenlik* menüsü öğelerini görmek için *Güvenlik*'e **tıklayın**:

Güvenlik (menü öğeleri)		
1	<i>Sistem güvenliği, sayfa 151</i>	Yapılandırma bilgisayarı ile PRAESENSA ağ cihazları arasında güvenli bir yapılandırma bağlantısı oluşturmak için kullanılır.
2	<i>Açık Arayüz, sayfa 152</i>	PRAESENSA Açık Arayüz sertifikasını indirmek için kullanılır.

### Bkz.

- *Kullanıcı hesapları, sayfa 46*

## 7.1 Sistem güvenliği

1. **Güvenlik** sayfasının **altında**, **Sistem güvenliği**'ne **tıklayın**:
  - Aşağıdakilerin görüntülenebileceği yeni bir OMNEO **sistem güvenliği** ekranı görünür:
  - OMNEO **Güvenlik kullanıcı adı** ve
  - OMNEO **parolası**. Bunların ikisi de otomatik olarak 1. seferdeki/başlangıçtaki **Uygulamada oturum açma, sayfa 43** işleminde oluşturulur.
2. **İki kimlik bilgisi** de PRAESENSA sistem denetleyicisi, diğer ağ cihazları, bilgisayar arasında ve PRAESENSA ağ cihazlarının üretici yazılımı yükseltmesi sırasında güvenli bir bağlantı oluşturmak için kullanılır.
3. Kimlik bilgilerini değiştirmek istiyorsanız bkz. **Kullanıcı adını ve şifreyi değiştirme, sayfa 151**.
4. Otomatik olarak üretilen güvenli kimlik bilgileri için bkz. 1. seferdeki/başlangıçtaki **Uygulamada oturum açma, sayfa 43**.
5. Güvenli cihaz üretici yazılımı yükleme bağlantısı için bkz. **Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme, sayfa 25**.
6. Yapılandırma dosyanızın **yedeklenmesi ve geri yüklenmesi** (güvenli) için bkz. **Yedekleme ve geri yükleme, sayfa 138**.



### Uyarı!

Bir ana sistem ve alt sistemlerle çalışırken ana sistem kontrol cihazının ve tüm alt sistem kontrol cihazlarının aynı şifrelere sahip olduğundan emin olun.

### Bkz.

- **Uygulamada oturum açma, sayfa 43**
- **Yedekleme ve geri yükleme, sayfa 138**
- **Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme, sayfa 25**
- **Kullanıcı adını ve şifreyi değiştirme, sayfa 151**

### 7.1.1

## Kullanıcı adını ve şifreyi değiştirme

**Güvenlik** kullanıcı adı ve parola otomatik olarak ve 1. seferde/başlangıçta oturum açma sırasında oluşturulur. Gerekirse bkz. **Uygulamada oturum açma, sayfa 43**.

### Değiştirmek için:

1. **Sistem güvenliği** sayfasının **altında**, **Kullanıcı adını ve parolasını değiştir** kategori satırının + işaretine **tıklayın**:
  - Yapılandırılan tüm ağ cihazlarının bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca bkz. **Bağlantısı kesilen cihazları gösterme, sayfa 152**.
2. **Yeni** bir **Kullanıcı adı** ve **Parola** oluşturacak **Oluştur (önerilir)** düğmesine **tıklayın ya da yeni** bir **Kullanıcı adı** (minimum **5** ve maksimum **32** karakter) ve **Parola** (minimum **8** ve maksimum **64** karakter) **girin**.
  - **ÖNEMLİ:** Güvenlik nedeniyle, hem **Kullanıcı adı** hem de **Parola**'nın değiştirilmesi gerekir.
3. **Değiştir** düğmesine tıklayın:
  - **ÖNEMLİ:** Değişiklik işlemi sırasında bağlantısı kesilen cihazlar, değişiklikleri **yeniden bağlandıktan sonra bir saat içinde** almaya devam eder. Bir saatten sonra kalan cihazların önce fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanması ve ardından yeniden bağlanması gerekir. Bkz **Fabrika varsayılan cihazlarını yeniden bağlama, sayfa 152**.

**Bkz.**

- *Kullanıcı hesapları, sayfa 46*

**7.1.2****Fabrika varsayılan cihazlarını yeniden bağlama**

Bir veya daha fazla fabrika varsayılan cihazını güvenli yeniden bağlamak istiyorsanız bu işlevi kullanın. Bir ağ cihazını yeniden bağlamanın, sadece önceden *Sistem kompozisyonu, sayfa 49* bölümünde eklendiğinde işe yaradığını unutmayın.

**Bunu yapmak için:**

1. Varsayılan *sıfırla* düğmesini kullanarak bağlantısı kesilen cihazları varsayılan sıfırlayın:
  - Ayrı cihazlardaki varsayılan sıfırla düğmesinin konumu için bkz. *Cihaz seçenekleri, sayfa 52* > <cihaz adı> > Arka panel göstergeleri ve kontrolleri ve/veya PRAESENSA kurulum kılavuzu.
2. *Sistem güvenliği* sayfasının **altında** *Fabrika varsayılan cihazlarını yeniden bağla* kategori satırındaki + işaretine **tıklayın**:
  - Yeniden bağlanacak tüm ağ cihazlarının varsayılan sıfırlandığından ve doğru şekilde (kablolu) bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca bkz. *Bağlantısı kesilen cihazları gösterme, sayfa 152*.
3. *Yeniden bağlan* düğmesine **tıklayın**:
  - Yeniden bağlanan cihazlar tekrar bağlanır.
4. **Yeniden bağlanan** tüm cihazların artık bağlı olduğundan **emin olun**. Bkz. *Bağlantısı kesilen cihazları gösterme, sayfa 152*:
  - Yeniden bağlanan cihazlar hala *Bağlantısı kesilen cihazları göster* listesinde görünüyorsa, cihazları gözle kontrol edin ve yeniden bağlayın, ardından önceki adımları tekrarlayın.
  - Ayrıca bkz. *Sistem kompozisyonu, sayfa 49*.

**7.1.3****Bağlantısı kesilen cihazları gösterme**

Cihazların yeniden bağlanması gerekip gerekmediğini kontrol etmek/görmek istiyorsanız bu işlevi kullanın. Ağ cihazının yeniden bağlanmasının ve görünürlüğünün sadece *Sistem kompozisyonu, sayfa 49* bölümünde önceden eklenip görünür olduğunda işe yaradığını unutmayın.

**Bunu yapmak için:**

1. *Sistem güvenliği* sayfasının **altında**, *Bağlantısı kesilen cihazları göster* kategori satırındaki + işaretine **tıklayın**:
  - Tüm ağ cihazlarının doğru şekilde bağlı (kablolu) olduğundan emin olun. Ayrıca bkz. *Fabrika varsayılan cihazlarını yeniden bağlama, sayfa 152*.
2. *Yenile* düğmesine **tıklayın**:
  - Bağlantısı kesilen cihazlar *Ad, Ana bilgisayar adı* ve konuma (girilmişse) göre listelenir.
  - Bkz. *Fabrika varsayılan cihazlarını yeniden bağlama, sayfa 152* ve/veya *Sistem kompozisyonu, sayfa 49*.

**7.2****Açık Arayüz**

PRAESENSA sistem denetleyicisi başlangıçta birkaç sertifika üretir. Bir sertifika, TLS (güvenli) bağlantısı kurmak için kullanılır ve doğru PRAESENSA sistem denetleyicisiyle iletişim kurmak için Açık Arayüz istemcisi sunar.

**Bunu yapmak için:**

1. *Güvenlik*'in **altında**, *Açık Arayüz*'e **tıklayın**:




2. **Sertifikayı indir** düğmesine **tıklayın**:
  - Web tarayıcısı türüne bağlı olarak (ör. Firefox, Edge vb.) .crt dosyasını açmanız/kurmanız/kaydetmeniz istenir.
  - Ekrandaki talimatları uygulayın.
3. Sertifikayı bilgisayarınızda etkinleştirin ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
4. **Şuraya gidin**: > *İsteğe bağlı: Açık Arayüzü kullanma, sayfa 171*

**ÖNEMLİ:** PRAESENSA sistem denetleyicisinin varsayılabana sıfırlandığı her seferde, sistem denetleyicisi yeni sertifikalar üretir. Bu durumda, daha önce açıklanan prosedürün yeniden gerçekleştirilmesi gerekir.

## 8 Yazdırma yapılandırması

PRAESENSA (zorunlu) yazılımı yapılandırma yazdırma yardımcı programını otomatik olarak yükler. Bu yardımcı program, yapılandırma dosyalarındaki bilgileri okuyabilir. Yapılandırma yazdırma yardımcı programı, ekrandaki bilgileri PDF'te/kağıtta kontrol etmek ve/veya arşivlemek için biçimlendirilmiş bir şekilde gösterir.

**ÖNEMLİ:** Yalnızca PRAESENSA yönetici ve teknisyen kullanıcı hesapları *Yazdırma yapılandırması* bölümüne erişebilir.

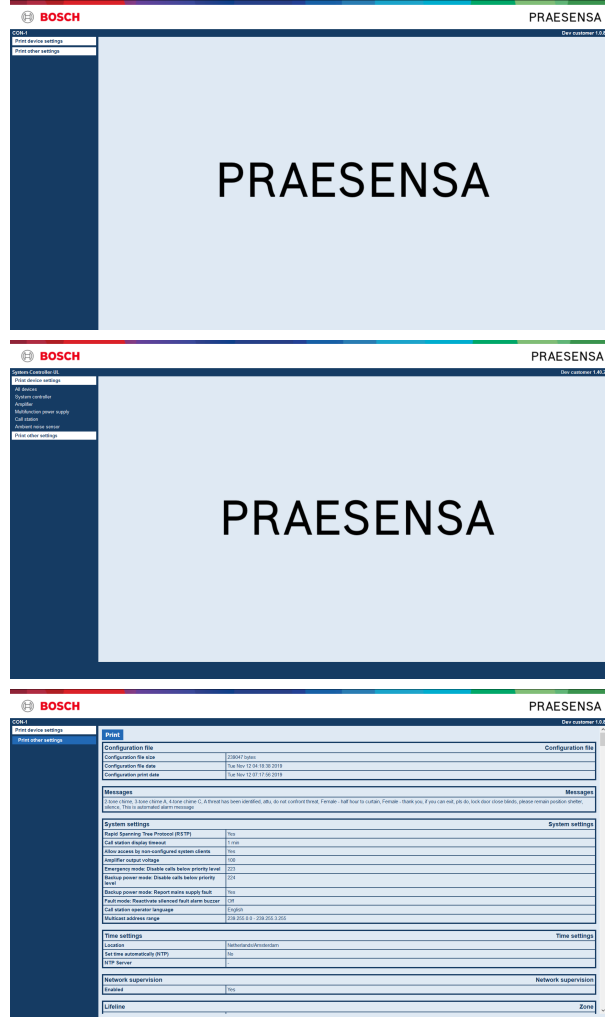

Şekil 8.1:

### Bunu yapmak için:

1. Aşağıdaki menü öğelerini kullanılabilir hale getirmek için *Yazdırma yapılandırması*'na tıklayın:


Yazdırma yapılandırması (menü öğeleri)		
1	<b>Yazdırma cihazı ayarları</b>	Tüm bağlı cihazların veya her cihaz tipi kategorisinin (ör. Sistem denetleyicisi, Amplifikatör vs.) yapılandırma dosyası ayarlarının ayrı olarak yazdırılması için kullanılabilir.

Yazdırma yapılandırması (menü öğeleri)		
2	<b>Diğer ayarları yazdır</b>	Tüm genel yapılandırma dosyası ayarlarının yazdırılması için kullanılabilir; örneğin: mesajlar, sistem ayarları, saat ayarları, ağ denetimi, yaşam hattı, bölgeler, BGM kanalı ve çağrı tanımı.

2. Yeni bir ekran açan gerekli yazdırma cihazını/diğer ayarlar öğesini **seçin ve bu öğeye tıklayın**.
3. Bir PDF dosyası üretmek ve yazdırmak/kaydetmek için *Yazdır* düğmesine **tıklayın**:
  - Bir PDF belgesi oluşturmak, yazdırmak ve/veya kaydetmek için bilgisayarınızda yüklü bir PDF yazıcısına ihtiyacınız olduğunu **unutmayın**.

## 9 Hakkında

*Hakkında* sayfasının altında, lisansları indirebilirsiniz. *Hakkında* bölümündeki öğeleri görüntülemek ve/veya indirmek için PRAESENSA yönetici veya teknisyen oturum açma haklarına sahip olmak gerekli değildir.

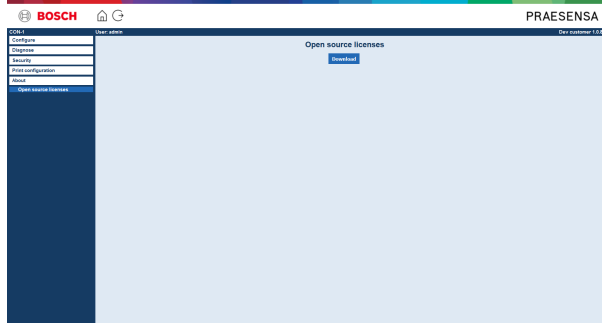

### Bunu yapmak için:

Aşağıdaki menü öğesini kullanılabilir hale getirmek için *Hakkında*'ya **tıklayın**:

Hakkında (menü öğesi)		
1	Açık kaynak lisansları, sayfa 156	PRAESENSA açık kaynak lisanslarını görüntülemek ve indirmek için kullanılır.

### 9.1

## Açık kaynak lisansları

Bir PRAESENSA cihaza eşlik edilebilecek açık kaynak lisanslı yazılımların güncel bir listesi cihazın içinde saklanır ve zip dosyası olarak indirilebilir. İndirme talimatları cihazın Hızlı Kurulum Kılavuzundadır (QIG). Bu liste [www.boschsecurity.com/xc/en/oss/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/oss/) adresinde de yer almaktadır.

Lisans metinleri, üretici yazılımını, üretici yazılımı dosyalarının yüklendiği konuma yüklerken de yüklenir. Windows 10: ("c:\ProgramData\Bosch\OMNEO\Üretici yazılımı\xxx", burada xxx PRAESENSA yazılım sürümüdür).

Sistem denetleyicisinin açık kaynak yazılımlarının lisansları **sadece** yapılandırma sayfasından indirilebilir.

### Bunu yapmak için:

- Hakkında*'nın **altında**, *Açık kaynak lisansları*'na **tıklayın**:
- İndir* düğmesine **tıklayın**:
  - Bir .zip dosyası içeren bir dosya ekranı görüntülenir.
- .zip dosyasını bilgisayarınızda **açın** ve/veya **kaydedin**:

Listelenen bileşenlerden her biri ilgili açık kaynak lisanslarının koşulları kapsamında dağıtılabilir. Bosch lisans sözleşmesinde yer alan herhangi bir koşuldan bağımsız olarak, bu tür açık kaynak lisanslarının koşulları belirtilen yazılımı kullanmanız için geçerli olabilir.

## 10 Anons yapmaya giriş

PRAESENSA bir Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi olduğundan, veri, canlı konuşma, arka plan müziği ve (tahliye) mesajları dağıtmak için kullanılır. Sistemdeki tüm veriler ve sesler, anonslar/çağrılar biçiminde dağıtılır.

Bir anons/çağrı her zaman aşağıdaki özniteliklerden oluşur (bağlantıya tıklayın):

- *Anons içeriği, sayfa 157*
- *Öncelik ve anons tipi, sayfa 157*
- *Yönlendirme, sayfa 158*

### Çağrı istasyonunu (uzantı) kullanma

Grafiksel kullanıcı arabirimi LCD'sindeki öğelerin görünümü ve çağrı istasyonu uzantısının (düğmeler) görünümü dahil, bir çağrı istasyonunun işlevleri şurada yapılandırılır: Çağrı istasyonu, sayfa 70.

### 10.1 Anons içeriği

Arka plan müziğinin (BGM) içeriği genellikle müzik çalar, tablet, cep telefonu vb. gibi bir BGM kaynağından gelen (mono/stereo) hat seviyesi ses sinyalinde oluşur.

*Normal* anonsların ve *acil* anonsların içeriği aşağıdakilerden oluşabilecek bir *Çağrı tanımıyla* belirlenir:

- Başlangıç tonu (mesaj).
- Önceden kaydedilmiş mesajlar.
- Canlı konuşma.
- Bitiş tonu (mesaj).

Bkz. *Çağrı tanımları, sayfa 109.*

### 10.2 Öncelik ve anons tipi

Her anonsa bir *öncelik* atanır. İki veya daha fazla anonsa aynı *bölgeye, bölge grubuna* adreslendiğinde veya paylaşılan kaynaklara (ör. bir mesaj çalar) ihtiyaç duyulduğunda, sistem sadece en yüksek *önceliğe* sahip anonsu başlatır. Bir anons için kullanılabilen öncelik aralığı, *anons tipine* bağlıdır:

Öncelik	Anons tipi
0 - 31	Arka plan müziği (BGM)
32 - 223	Normal
224 - 255	Acil Durum

Öncelik için aynı önceliğe sahip anonslar, öncelik 255 haricinde ilk giren ilk çıkar esasına göre çalışır: Öncelik 255'e sahip anonsların birbirini geçersiz kılar, böylece sonuncu etkin hale gelir. Bu, etkin durumda bırakılan yüksek öncelikli anonsların (mikrofonların) sistem tarafından hiçbir zaman engellenmemesini sağlar.

#### BGM anonsları

Arka plan müziği (BGM) anonsları, genellikle müzik dağıtmak (arka plan) için kullanılır. İçerikleri, BGM kaynağından gelen bir ses sinyalinde oluşur. Bir *bölge* veya *bölge grubu* zaten aynı veya daha yüksek bir önceliğe sahip başka anons tarafından kullanılıyorsa *BGM anonsu* diğer anons tarafından serbest bırakılana kadar bu *bölgeye* veya *bölge grubuna* yönlendirilemez.

**Normal anonslar**

Normal anonslar genellikle canlı konuşma ve isteğe bağlı tonlar ile önceden kaydedilmiş mesajlar içerir. Normal anonsların içeriği bir *çağrı tanımıyla* belirlenir. Bkz. *Çağrı tanımları, sayfa 109*.

Normal anons şurada ayarlanır: *Çağrı istasyonu, sayfa 70 > Sınıf > Normal*.

**Acil durum anonsları**

Acil durum anonsları normal anonslara benzer. Başlıca fark, acil durum anonslarının, yapılandırılmışsa sistemi acil duruma geçirmesidir. Acil durumda, PRAESENSA yapılandırıldıysa tüm *BGM* anonslarını ve *normal anonsları* durdurur.

Sistemin nasıl hareket etmesi gerektiği yapılandırma > *Sistem ayarları, sayfa 92 > Acil durum modu bölümünde* ayarlanabilir. Acil durum anonsu şurada ayarlanır: *Çağrı istasyonu, sayfa 70 > Sınıf > Acil durum*.

**10.3****Yönlendirme**

Anonsun yönlendirmesi, anonsun adreslenmesi amaçlanan *bölge ve/veya bölge grubu* kümesidir. Anonsun, seçilen *bölge ve/veya bölge grubuna* adreslenip adreslenmediği anonsun önceliğine bağlıdır.

## 11

# İsteğe bağlı: Kayıt Sunucusu kullanma

*Kayıt Sunucusu* uygulama yazılımı PRAESENSA (zorunlu) yükleme yazılım paketinin (\*.zip) parçasıdır. Bu yazılımı kullanmak için, yazılımın yapılandırma bilgisayarınıza yüklenmesi gerekir. Bkz. *İsteğe bağlı: Logging Server, sayfa 27*.

- **ÖNEMLİ:** PRAESENSA *Kayıt sunucusu*'nu yalnızca PRAESENSA sistemlerine bağlıyken kullanın. Ör. PRAESIDEO *Kayıt sunucusu* PRAESENSA ile birlikte çalışmaz.

### 11.1

## Başlatma

Kullanıcı oturum açtığında *Kayıt Sunucusu* otomatik olarak başlatılır. *Kayıt Sunucusu*'nun başlatıldığını ve düzgün çalıştığını belirtmek için, Windows görev çubuğunun sistem tepsisinde bir simge görüntülenir.

*Kayıt Sunucusu* başlatıldığında ve PRAESENSA ile kayıt sistemi arasındaki iletişimde hatalar oluştuğunda, aşağıdaki simge görüntülenir:



### Manuel olarak başlatma

Bilgisayar *Kayıt Sunucusu*'nu otomatik olarak başlatmadığında, manuel olarak başlatmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. **Windows**'da:
  - sürüm < 10: *Başlangıç > Programlar > Bosch > PRAESENSA Kayıt Sunucusu*.
  - sürüm 10: *Windows (sağ fare tıklaması) > Dosya Gezgini > c: \ProgramData\Bosch\PRAESENSA Kayıt Sunucusu*.
2. *Kayıt Sunucusu*'na tıklayın:
  - Windows görev çubuğunun sistem tepsisinde yeni bir simge görüntülenir.

### 11.2

## Ana pencere

Aşağıdakileri uygulayın:

1. *Kayıt Sunucusu* simgesine çift tıklayın.
2. *Sunucu kimlik doğrulaması* etkinken, *Kayıt Sunucusu* bir kullanıcı adı ve şifre ister.

### Durum mesajları

*Ana pencere*, *Kayıt Sunucusu*'nun durumunu mesajlar aracılığıyla görüntüler:

**Mesaj:**

*Kayıt Sunucusu hazır.*

**Açıklama:**

*Kayıt Sunucusu düzgün şekilde çalışıyor.*

**Önerilen işlem:**

----

**Mesaj:**

*Kayıt Sunucusunun <istem> ile bağlantısı yok*

**Açıklama:**

*Belirtilen sistemle bağlantı yok.*

**Önerilen işlem:**

*Belirtilen sistemin çalıştığından ve belirtilen sistemin Kayıt Sunucusu ile birlikte bir Ethernet bağlantısı olduğundan emin olun.*

**Mesaj:**

*Yanlış kullanıcı adı veya şifre nedeniyle <sistem> sistem denetleyicisi bağlantıyı reddetti.*

**Açıklama:**

*Sistem denetleyicisi kimlik doğrulama işlemi yapılmadığından belirtilen sisteme bağlanılamıyor.*

**Önerilen işlem:**

*Belirtilen sistemin PRAESENSA yapılandırması ve Kayıt Sunucusu'nun kullanıcı adını ve şifresini bildiğinden emin olun.*

**Mesaj:**

*Kayıt Sunucusu seçenekleri değiştirilmiştir. Değiştirilen ayarları kullanmak için Kayıt Sunucusu'nu yeniden başlatın.*

**Açıklama:**

*Kayıt Sunucusu yapılandırma ayarları değiştirildi. Değiştirilen ayarlar Kayıt Sunucusu yeniden başlatılana kadar kullanılmaz.*

**Önerilen işlem:**

*Yeni ayarları kullanmak için Kayıt Sunucusu'nu yeniden başlatın.*

**Mesaj:**

*Kayıt Sunucusu veritabanı kritik boyutuna ulaştı. Lütfen kayıt sona erme sürelerini azaltın.*

**Açıklama:**

*Veritabanı kritik boyutuna ulaştı.*

**Önerilen işlem:**

*Olayları taşıma dosyalarına taşımak veya veritabanını temizlemek için kayıt sona erme sürelerini etkinleştirin ve azaltın.*

**Mesaj:**

*Kayıt Sunucusu taşıma dosyaları, kritik boyutlarına ulaştı. Lütfen taşıma dosyalarını temizleyin veya silin.*

**Açıklama:**

*Bir veya daha fazla taşıma dosyası kritik boyuta ulaştı.*

**Önerilen işlem:**

*Taşıma dosyaları virgülle ayrılmış değer (\*.csv) dosyalarıdır. Bir düzenleyicide (ör. Windows WordPad, Microsoft® Excel) açılabilir. Bir taşıma dosyası kritik boyutuna ulaştığında, taşıma dosyasından veri silmek ve boyutunu küçültmek için bir düzenleyici kullanın.*

**Durdurma**

Aşağıdakileri uygulayın:



1. Ana pencereyi açın
2. *Dosya > Çık'a* gidin.
  - Ana pencerenin sağ üst köşesinde bulunan *çarpı* işareti *Kayıt Sunucusu*'nu durdurmaz.

#### Yapılandırma

1. Ana pencereyi açın.
2. *Dosya > Seçenekler'e* gidin.
3. Olayların günlüğe kaydedilmesini gereken sistemlerle bağlantıları belirlemek için *Bağlantılar* sekmesine gidin.
4. Kayıt veritabanının özelliklerini belirlemek için *Veritabanı* sekmesine gidin.
5. Kaydedilen olayların sona erme sürelerini belirlemek için *Kayıt Sona Erme Zamanı* sekmesine gidin.
6. Kayıt sunucusunun güvenlik ayarlarını değiştirmek için *Güvenlik* sekmesine gidin.

## 11.3

### Bağlantılar

*Kayıt Sunucusu*, 64 adede kadar sistem tarafından üretilen olayları kaydedebilir. Sistemlerin bağlantılarının *Bağlantılar* sekmesinde tanımlanması gerekir.

#### Sistem ekleme

Aşağıdakileri uygulayın:

1. Yıldız işareti (\*) ile işaretlenmiş satırın *Etkin* alanına tıklayın.
  - Sistem listesine yeni bir satır eklenir.
2. *Sistem Adı* alanına tıklayın ve *Kayıt Sunucusu*'nun bağlanması gereken sistemin adını girin.
  - Ad 16 karakterden oluşabilir. Örneğin, Sistem 4.
3. *Sistem Adı* veya *IP Adresi* alanına tıklayın ve *Kayıt Sunucusu*'nun bağlanması gereken sistemin *sistem denetleyicisinin* IP adresini veya adını (PRASCx-yyyyy-ctrl.local) girin. Örneğin: 192.168.0.18

#### Bir sistemin olay kaydını devre dışı bırakma

Bir sistemin olay kaydını devre dışı bırakmak için, *Etkin* onay kutusunun işaretini kaldırın.

#### Sistem silme

Aşağıdakileri uygulayın:

1. Sistemi içeren satırın önündeki alana tıklayın.
  - Örneğin, Sistem 4.
2. *Kayıt Sunucusu*'nun çalıştığı bilgisayarın klavyesinde *Del* tuşuna basın.
  - Sistem listeden kaldırılır.

## 11.4

### Kayıt sona erme zamanı

*Kayıt Sona Erme Zamanı* sekmesinde, kaydedilen olayların sona erme süreleri tanımlanabilir.

#### Sona erme süreleri

Süresi dolan olayların otomatik olarak bir taşma dosyasına taşınmaları gerektiğinde, *Süresi dolan olayları taşma dosyasına taşı* alanına bir onay işareti koyun. Kayıt dönemlerini tanımlamak için olay kayıt dönemi satırlarındaki kontrolleri kullanın. Kayıt döneminden eski olan tüm arızalar bir taşma dosyasına taşınır.

#### Taşma dosyası

Taşma dosyaları süresi dolan olayları içerir. Aşağıdakileri tanımlamak için *Taşma Dosyası bloğundaki* kontrolleri kullanın:

- Taşma dosyaların konumu.
  - Bu, *Klasör* alanına girilebilir ya da dosya sisteminden *Göz at* düğmesiyle seçilebilir.
- *Kritik boyut* alanındaki taşma dosyalarının kritik boyutu.
  - Kritik boyuta ulaşıldığında, *Kayıt Sunucusu*'nda bir mesaj görüntülenir: *Kayıt Sunucusu taşma dosyaları kritik boyutlarına ulaştı. Lütfen taşma dosyalarını temizleyin veya silin.*
  - Taşma dosyaları silindiğinde veya boyutları azaltıldığında, bu mesajı kaldırmak için *Kayıt Sunucusu* yeniden başlatılmalıdır.
  - Uyarı: Taşma dosyaları virgülle ayrılmış değer (\*.csv) dosyalarıdır.

## 11.5

### Veritabanı

*Veritabanı* sekmesinde, *kayıt veritabanının* özellikleri tanımlanabilir.

#### Son olaylar

*Kayıt Görüntüleyici*'de görüntülenen son olayların sayısını belirlemek için *Son olaylar bloğu*'nu kullanın.

#### Veritabanı dosyası

Aşağıdakileri tanımlamak için *Veritabanı dosyası bloğundaki* kontrolleri kullanın:

1. Kayıt veritabanının konumu. Bu, üstteki metin kutusuna girilebilir.
  - Uyarı: Sadece uzmanlar için: Kayıt veritabanı Microsoft® Access ile de açılabilen bir Microsoft® Access dosyasıdır. Veritabanı herhangi bir nedenle bozulursa ve *Kayıt Sunucusu* veritabanına erişemezse veritabanı Microsoft® Access ile onarılabilir.
2. Kayıt veritabanının kritik boyutu. Kritik boyuta ulaşıldığında, *Kayıt Sunucusu*'nda aşağıdaki mesaj görüntülenir:
  - *Kayıt Sunucusu veritabanı kritik boyutuna ulaştı. Lütfen kayıt sona erme sürelerini azaltın.*
3. *Kayıt veritabanının* yedeği oluşturulabilir (*Kayıt Sunucusu* çalışıyor olsa bile). Çalışan bir *Kayıt Sunucusu* yedeği oluşturulduğunda, az sayıda olayın beklendiği bir süre boyunca beklemeniz önerilir (ör. hiçbir çalışan çağrı yokken). Yedek oluşturulurken meydana gelen olaylar, kayıt veritabanına kopyalanmaz.

#### Olayları temizleme

Olayları kayıt veritabanından temizlemek için, *Olayları temizleme bloğu*'ndaki kontrolleri kullanın. Aşağıdakileri uygulayın:

1. Arıza olaylarının kayıt veritabanından çıkarılması gerekiyorsa *Arıza olayları* onay kutusuna bir onay işareti koyun.
2. Genel olayların kayıt veritabanından çıkarılması gerekiyorsa *Genel olaylar* onay kutusuna bir onay işareti koyun.
3. Çağrı olaylarının kayıt veritabanından çıkarılması gerekiyorsa *Çağrı olayları* onay kutusuna bir onay işareti koyun.
4. Seçilen olay tipini kayıt veritabanından temizlemek için *Şimdi temizle* düğmesine tıklayın.
  - *Kayıt Sona Erme Zamanı* sekmesinde seçilen olay türünün *Süresi dolan olayları taşma dosyasına taşı* alanında onay işareti varsa seçilen türdeki olaylar bir taşma dosyasına taşınır.
  - *Kayıt Sona Erme Süresi* sekmesinde seçilen olay türünün *Süresi dolan olayları taşma dosyasına taşı* alanında onay işareti yoksa seçilen türdeki olaylar veritabanından silinir.
  - Uyarı: Veritabanı temizlenip *Kayıt Sunucusu* tekrar başlatıldığında, veritabanı etkin *sistem denetleyicilerinden* alınan olaylarla doldurulur. Her etkin *sistem denetleyicisi*, kategori başına 1000'e kadar olay için dahili bir liste saklar.

## 11.6

### Güvenlik

*Güvenlik* sekmesinde güvenlik ayarları tanımlanabilir.

#### **Sunucu kimliği doğrulama**

*Sunucu kimlik doğrulama bloğu*'ndaki kontrolleri şu amaçlarla kullanın:

- *Kimlik doğrulama kullankutusu* ile sunucu kimlik doğrulamasını etkinleştirin ve devre dışı bırakın. Sunucu kimlik doğrulaması etkinken, ana pencereye erişim sağlamak için bir *kullanıcı adı* ve *şifre* girilmelidir.
- *Kayıt Sunucusu*'na *Kullanıcı Adını/Şifreyi Değiştir* düğmesiyle erişim sağlamak için *şifreyi* ve *kullanıcı adını* ayarlayın. Bir şifre ve kullanıcı adı ancak sunucu kimlik doğrulaması etkinleştirildiğinde ayarlanabilir. *Şifre* en az 5 (beş) karakterden oluşmalıdır. *Kullanıcı adı* en az 4 (dört) karakterden oluşmalıdır.

#### **Görüntüleyici/Ağ denetleyicisi kimlik doğrulaması**

*Görüntüleyici/Sistem denetleyicisi kimlik doğrulama bloğu*'ndaki kontrolleri kullanarak şunları sağlayan *şifre* ve *kullanıcı adını* ayarlayın:

- *Kayıt Sunucusu*'nun *Kayıt Görüntüleyici*'ye erişmesini.
- *Kayıt Sunucusu*'nun tüm bağlı sistem denetleyicilerine erişmesini.

Not: Tüm sistemlerde *Görüntüleyici/Sistem denetleyici bloğu*'nda *kullanıcı adı* ve *şifre* içeren bir hesabın bulunduğundan emin olun. Aksi takdirde *Kayıt Sunucusu* sistemlere bağlanamaz.

## 12

# İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma

*Kayıt görüntüleyici* uygulama yazılımı PRAESENSA (zorunlu) yükleme yazılım paketinin (\*.zip) parçasıdır. Bu yazılımı kullanmak için, yazılımın yapılandırma bilgisayarınıza yüklenmesi gerekir. Bkz. *İsteğe bağlı: Logging Viewer, sayfa 28*.

- **ÖNEMLİ:** PRAESENSA *Kayıt görüntüleyici*'yi yalnızca PRAESENSA sistemlerine bağlıken kullanın. Ör. PRAESIDEO *Kayıt sunucusu* PRAESENSA ile birlikte çalışmaz.

## 12.1

### Başlatma

Aşağıdakileri uygulayın:

1. **Windows**'da:

- sürüm **< 10:** *Başlangıç > Programlar > Bosch > PRAESENSA Kayıt Görüntüleyici*.
- sürüm **10:** *Windows (sağ fare tıklaması) > Dosya Gezgini > c: \ProgramData\Bosch\PRAESENSA Kayıt Görüntüleyici*.
- *Kayıt Görüntüleyici*'ye tıklayın:
- *Kayıt Görüntüleyici* başlatıldığında ve arızalar meydana geldiğinde, simgesi arıza durumunu gösterir.



#### Uyarı!

Windows'da görev çubuğu düğmeleri, benzer görev çubuğu düğmelerini "Asla birleştirme" şeklinde yapılandırılmalıdır. Aksi takdirde arıza durumu görev çubuğunda gösterilmez

## 12.2

### Yapılandırma

**Kayıt Görüntüleyici**'yi yapılandırmak için:

1. **Dosya > Seçenekler**'e tıklayın.

**Seçenekler** penceresi açılır.

2. **IP adresinin sunucu adı** alanına, Kayıt Görüntüleyici'nin bağlanması gereken Kayıt Sunucusunun kurulu olması gereken bilgisayarın IP adresini girin.

- IP adresi bir DNS sunucusu tarafından otomatik olarak sağlanırsa IP adresi yerine bir sunucu ana bilgisayar adı kullanılabilir.
- Kayıt Görüntüleyici, Kayıt Sunucusu ile aynı bilgisayara yüklendiyse **Seçenekler** penceresinde **Localhost**'u sunucu adı olarak kullanabilirsiniz.

## 12.3

### İşlem

*Kayıt Görüntüleyici* şunları içerir:

- **Menü çubuğu:** *Kayıt Görüntüleyici* menülerine erişim sağlayan menü çubuğu.
- **Etkin düğmeyi göster:** Durumdan bağımsız olarak tüm arıza olaylarını veya sadece sıfırlanmayan etkin arıza olaylarını gösterme arasında seçim yapmak için kullanılan düğme. Bu düğme sadece Arıza Olayları sekmesinde mevcuttur.
- **Blok düğmeleri:** Sonraki ve önceki olay bloklarını seçmek için kullanılan iki düğme.
- **Kayıt Durumu düğmesi:** *Kayıt Görüntüleyici*'nin durumunu gösteren bir pencere açan düğme. *Kayıt Sunucusu* veya *Kayıt Görüntüleyici* düzgün çalışmazsa düğme kırmızı renktedir.
- **Sekmeler:** *Kayıt Görüntüleyici* tarafından gösterilen olayların tipini seçmek için sekmeleri kullanın. Olaylar hakkında bilgi için bkz. *Olay mesajları, sayfa 175*.

### 12.3.1

#### Menü çubuğu

Menü çubuğu aşağıdaki seçenekleri içerir:

- *Dosya* menüsü.
- *Görünüm* menüsü.
- *Sistemler* menüsü.
- *İşlem* menüsü.
- *Yardım* menüsü.

#### Dosya

*Dosya* menüsündeki öğeler, olayları dışa aktarmak ve yazdırmak ile *Kayıt Görüntüleyici*'yi yapılandırmak için kullanılır. Aşağıdaki öğeleri içerir:

- *Seçenekler:* *Kayıt Görüntüleyici*'yi yapılandırmak için kullanılan *Seçenekler* penceresini açar.
- *Dışa aktar:* : Geçerli olay görünümündeki tüm olayları bir virgülle ayrılmış değerler dosyasına (\*.csv) aktarır. Bu dosya, örneğin Microsoft® Excel ile açılabilir.
- *Yazdır:* Tüm olayları geçerli olay görünümünde yazdırır veya sonraki olaylar için seçili bir bloğu yazdırır. (Bir olay bloğu seçmek için: İlk olaya tıklayın ve ardından <Shift> tuşunu basılı tutarak son olaya tıklayın.)
- *Çıkış:* *Kayıt Görüntüleyici*'yi kapatır.

#### Görünüm

*Görünüm* menüsündeki öğeler, olay görüntüleme seçeneklerini ayarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki öğeleri içerir:

- *Son:* Tüm son olayları gösterir. Görüntülenen son olayların sayısı *Kayıt Sunucusu* penceresi ile tanımlanır.
- *Tarihsel:* Tarihsel olayları gösterir. Bunlar kayıt veritabanından alınır. Bu öğe seçildiğinde başlangıç tarihi (*Başlangıç Tarihi*) ve bitiş tarihini (*Bitiş Tarihi*) seçebileceğiniz bir takvim görüntülenir. Tarihsel olay sayısı 10000'den fazla olduğunda *Kayıt Sunucusu* olayları bloklar halinde *Kayıt Görüntüleyici*'ye gönderir. Bloklar arasında gezinmek için *Önceki Blok* ve *Sonraki Blok* düğmelerini kullanın.
- *Yenile:* Olay listesini yeniler.



#### Uyarı!

Yeni olaylar sadece *Son* görünümde gösterilir. *Tarihsel* görünüm yeni olayları göstermez.

### Sistemler

*Sistem* menüsündeki öğeler, olayların görüntülediği sistemi seçmek için kullanılır. Kullanılabilen sistemlerin listesi, *Kayıt Görüntüleyici*'nin bağlı olduğu *Kayıt Sunucusu* tarafından oluşturulur. *Tümü* seçildiğinde, tüm sistemlerden alınan olaylar, devre dışı bırakılan olaylar ve yapılandırılmayan sistemlerden gelen olaylar da dahil olmak üzere görüntülenir. *Kayıt Sunucusu* tarafından oluşturulan olaylar, ayrı olarak seçilebilir.

### İşlem

*İşlem* menüsündeki öğeler arıza olaylarını onaylamak ve sıfırlamak için kullanılır. Aşağıdaki öğeleri içerir:

- *Tüm Hata Olaylarını Onayla*: *Kayıt Sunucusu*'na bağlı tüm sistemlerdeki tüm yeni arıza olaylarını onaylar. Kullanıcının, arıza olaylarını onaylamak için *Kayıt Sunucusu*'nda oturum açması gerekir.
- *Tüm Hata Olaylarını Sıfırla*: *Kayıt Sunucusu*'na bağlı tüm sistemlerdeki tüm yeni arıza olaylarını sıfırlar. Kullanıcının, arıza olaylarını sıfırlamak için *Kayıt Sunucusu*'nda oturum açması gerekir.
- *Oturumu Kapat*: Kullanıcının *Kayıt Sunucusu*'ndaki oturumunu kapatır.

### Yardım

*Yardım* menüsündeki öğe *Kayıt Görüntüleyici* hakkında sürüm bilgisi sunar.

## 12.3.2

### Kayıt durumu düğmesi

*Kayıt Durumu* penceresinde *Kayıt Görüntüleyici*'nin durumu gösterilir. Aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

**Mesaj:**

*Kayıt Sunucusu ve Görüntüleyici hazır.*

**Açıklama:**

*Kayıt Sunucusu ve Kayıt Görüntüleyici düzgün çalışıyor.*

**Önerilen işlem:**

----

**Mesaj:**

*Kayıt Sunucusunun <istem> ile bağlantısı yok*

**Açıklama:**

*Belirtilen sistemle bağlantı yok.*

**Önerilen işlem:**

*Belirtilen sistemin çalıştığından ve belirtilen sistemin Kayıt Sunucusu ile birlikte bir Ethernet bağlantısı olduğundan emin olun.*

**Mesaj:**

*Kayıt Görüntüleyicisi ile Kayıt Sunucusu arasındaki iletişim kesildi.*

**Açıklama:**

*Kayıt Sunucusu ile bağlantı yok.*

**Önerilen işlem:**

*Kayıt Sunucusu'nun çalıştığından ve Kayıt Sunucusu Kayıt Görüntüleyicisi ile Ethernet bağlantısı olduğundan emin olun.*

**Mesaj:**

Kayıt Sunucusu seçenekleri değiştirilmiştir. Değiştirilen ayarları kullanmak için Kayıt Sunucusu'nu yeniden başlatın.

**Açıklama:**

Kayıt Sunucusu yapılandırma ayarları değiştirildi. Değiştirilen ayarlar Kayıt Sunucusu yeniden başlatılana kadar kullanılmaz.

**Önerilen işlem:**

Yeni ayarları kullanmak için Kayıt Sunucusu'nu yeniden başlatın.

**Mesaj:**

Kayıt Sunucusu veritabanı kritik boyutuna ulaştı. Lütfen kayıt sona erme sürelerini azaltın.

**Açıklama:**

Veritabanı kritik boyutuna ulaştı.

**Önerilen işlem:**

Olayları taşıma dosyalarına taşımak veya veritabanını temizlemek için kayıt sona erme sürelerini etkinleştirin ve azaltın.

**Mesaj:**

Kayıt Sunucusu taşma dosyaları, kritik boyutlarına ulaştı. Lütfen taşma dosyalarını temizleyin veya silin.

**Açıklama:**

Bir veya daha fazla taşma dosyası kritik boyuta ulaştı.

**Önerilen işlem:**

Taşma dosyaları virgülle ayrılmış değer (\*.csv) dosyalarıdır. Bir düzenleyicide (ör. Windows WordPad, Microsoft® Excel) açılabilir. Bir taşma dosyası kritik boyutuna ulaştığında, taşma dosyasından veri silmek ve boyutunu küçültmek için bir düzenleyici kullanın.

### 12.3.3

#### Bloklar

Geçerli görünüm *Tarihsel* görünüm ve tarihsel olay sayısı 10000'den fazla olduğunda, Kayıt Sunucusu olayları Kayıt Görüntüleyici'ye bloklar halinde gönderir.

- Sonraki blok kullanılabiliriyorsa *Sonraki Blok* düğmesi etkindir. Sonraki blok, görüntülenmekte olan olaylardan daha yeni olayları içerir.
- Önceki bir blok kullanılabiliriyorsa *Önceki Blok* düğmesi etkindir. Önceki blok, görüntülenmekte olan olaylardan daha eski olayları içerir.

## 13

**İsteğe bağlı: OMNEO Control kullanma**

OMNEO Control'ün kullanımı/çalışması, şu ada sahip ayrı bir kılavuzda açıklanmıştır:

- OMNEO Control Yazılımı
  - Kılavuzu (.pdf) Bosch indirme alanından **indirin**: <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> > OMNEO kontrol Vx.xx > Kılavuz. Ayrıca bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*.

**Dikkat!**

OMNEO kontrolü, yalnızca OMNEO kanallarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. AES67 ve Dante ile uyumlu değildir. OMNEO kontrolü AES67 bağlantılarını her 30 saniyede bir otomatik olarak temizler.

**Uyarı!**

OMNEO Control, ör. PRAESENSA sistem denetleyicisinin kontrol ana bilgisayar adını değil sadece cihaz ana bilgisayar adlarını gösterir.



## 14

### İsteęe baęlı: (OMNEO) Network Docent kullanma

Network Docent'i kullanma/alıřtırma řu ada sahip ayrı bir kılavuzda aıklanmıřtır:

- Network Docent:
  - Kılavuzu (.pdf) Bosch indirme alanından **indir**: <https://licensing.boschsecurity.com/OMNEO/html/load.htm?1000> > Network Docent Vx.xx > Kılavuz. Ayrıca bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*.

## 15

### İsteğe bağlı: Dante Controller kullanma

Bu bölüm, Dante Controller'a yönelik hızlı bir kılavuz işlevi görür. Dante Controller kullanıcı belgelerinde daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

- Bu bilgiler, [www.audinate.com](http://www.audinate.com) > Dante Controller bölümünden indirilebilir. Ayrıca bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8.*

#### Ağ görünümü ve yönlendirme

1. Dante Controller'ı başlatın:
  - Dante Controller, güvenli olmayan PRAESENSA OMNEO ağ cihazları da dahil olmak üzere ağdaki tüm bağlı Dante cihazlarını (genellikle maksimum 120 girişli sistem denetleyicisi) gösterir.
  - Dante Controller Ağ Görünümü'nün *Yönlendirme* sekmesi, tüm giriş ve çıkışlarla bağlı cihazları gösterir.
2. Çarpı işaretine tıklanarak bağlantılar kurulur.
3. *Cihaz Bilgileri* sekmesinde bağlı cihazların ayrıntıları gösterilir.
4. *Saat Durumu* sekmesi, saat durumunu ve hangi cihazın Ana cihaz olduğunu gösterir.
5. *Ağ Durumu* sekmesi her cihaz için şunları gösterir:
  - *Ağ hızı*, meşgul edilen *İletim* ve *Alma* bant genişliği, seçilen *Gecikme Ayarı* vb.
6. *Olaylar* sekmesi bağlı cihazlarda yapılan son değişiklikleri gösterir.
7. *Yönlendirme* ile genel bilgilerdeki bir cihaza çift tıkladığında veya menüden *Cihaz'a* tıklanarak bir cihaz seçildiğinde *Cihaz Görünümü* açılır:
  - *Cihaz Yapılandırması* sekmesinde *Gecikme* ağ topolojisine ve hızına göre en iyi duruma getirilebilir. CAT5e veya CAT6 ağ kablolarının bir Gbps ağı varken kullanıldığından emin olun. 100 Mbps ağlarda ayrıca CAT5 de kullanılabilir.
  - Örnekleme hızı her zaman 48 kHz'dir. Bu görünümdeki diğer seçenekler henüz desteklenmemektedir.



#### İkaz!

**Dante Controller'a PIN kodu ayarlamayın.**

Dante kontrol cihazında bir PIN kodu ayarlarsanız, Dante cihazının kilidini açmanız gerekir:

1. Kilitli cihazı **Cihaz Görünümünde açmak için Ctrl + D veya Command + D tuşlarına basın.**
2. Kırmızı asma kilit simgesine tıklayın.
3. Cihazın **Kilidini Açma** penceresinde ayarladığınız PIN'i girin.
4. Kilidi Aç seçeneğini **tıklatın.**

Asma kilit simgesi mavi olarak değişir. Cihazınızın kilidi açıldı.

Daha fazla *bilgi* için [www.audinate.com](http://www.audinate.com) adresindeki Dante Kontrol Cihazı Kullanıcı Kılavuzu'ndaki Cihaz Kilidi bölümüne bakın.

## 16

### İsteğe bağlı: Açık Arayüzü kullanma

TCP/IP cihazları, *Açık Arayüz* aracılığıyla sisteme erişebilir. *Açık Arayüz* erişimine sahip **maksimum 20** (yirmi) TCP/IP cihazı kullanılabilir. Bu, Kayıt Sunucularına yapılan bağlantıyı içerir (bkz. *İsteğe bağlı: Logging Server, sayfa 27.*). Yapılandırma web tarayıcısı bağlantı için farklı bir port (port 80 HTTPS 443'e yönlendirilir) kullanır ve bu sınırlamanın bir parçası değildir.

PRAESENSA *Açık Arayüz*, Microsoft tarafından açıklandığı gibi, bir C# uygulamasına ve .NET Framework teknolojisine dayanır.

Birçok programlama dili, üçüncü taraflar tarafından kullanıcı arayüzlerinin (ör. bilgisayar çağrı istasyonları) geliştirilmesini sağlayan .NET'i tanır.

PRAESENSA *Açık Arayüz*, PRAESENSA *Açık Arayüz programlama talimatları* kılavuzunda açıklanmıştır:

- Open Interface programming instructions.pdf
- Kılavuzu [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com) > PRAESENSA ürün belgesi bölümünden (ör. sistem denetleyicisi) indirebilirsiniz. Ayrıca bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8.*
- Bu PRAESENSA *Açık Arayüz programlama talimatları kılavuzundan* programlama arayüzüyle ilgili hak elde etmek mümkün değildir.
- *Açık Arayüz*'deki uzantılar ve iyileştirmeler, PRAESENSA'nın yeni sürümlerin tanıtılmasıyla uygulanabilir. Bkz. *Zorunlu yazılım, sayfa 23.*
- *Açık Arayüz programlama talimatları kılavuzu* programcılar için tasarlandığından, sadece İngilizce olarak sunulmaktadır.

#### TCP/IP bağlantısı ve portları

PRAESENSA başlatıldıktan sonra, sistem denetleyicisi 9401 ve **9403** numaralı portları dinler. TCP/IP bağlantısının ayarı PRAESENSA sistem denetleyicisinin **kontrol ana bilgisayarını** adresi (bkz. *Uygulamada oturma açma, sayfa 43*) ile Port **9401** veya Port **9403**'ü kullanarak sisteminizden başlamalıdır. PRAESENSA sistemi ve sisteminiz arasındaki bağlantı bir akış bağlantısını esas alır. Bu, mesajların birden fazla paket kullanılarak aktarılacağı anlamına gelir.

**ÖNEMLİ:** Port **9401** güvenli olmayan bağlantılar, port **9403** ise güvenli bağlantılar için kullanılır. Güvenli bağlantılar için TLS 1.2 kullanılır.



#### Uyarı!

Açık arayüz (Open Interface) uygulama yazılımlarını her bir ana ve alt sisteme bağlayın.

#### Güvenlik önlemleri:

*Açık Arayüz* bağlantısı (ör. İnternet bağlantısı) ek güvenlik önlemleri gerektiren açık bir bağlantı olarak kabul edilir. Örneğin, PRAESENSA sistemini kullanan yetkisiz kişilerin önlenmesi için bir güvenlik duvarı. Bu nedenle PRAESENSA *Açık Arayüz* sertifikasını yükleyin ve çalıştırın. Ayrıca *Açık Arayüz*'e bağlanan uygulamanın da sertifikayı doğrulaması gerekir. Bkz. *Açık Arayüz, sayfa 152.*

- PRAESENSA TCP/IP cihazlarının erişimini de sınırlayabilir. Bkz. *Sistem ayarları, sayfa 92*
- *Açık Arayüz*'ün kullanılması, artık PRAESENSA'nın tahliye standartlarına uygun olmadığı durumlara yol açabilir.

#### Kapsam

Daha önce açıklandığı gibi, PRAESENSA *Açık Arayüz Programlama Talimatları kılavuzu* PRAESENSA *Açık Arayüz*'ün C# ve .NET ile birlikte nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Bu kılavuzu anlamak için aşağıdaki alanlarda bilgi gereklidir:

- C# programlama dili ve geliştirme ortamı.
- .NET ilkesi.
- PRAESENSA ve yüklenmesi ile işlevleri. Bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8.*

**Bkz.**

- *İlgili belgeler, sayfa 8*

## 17

### Sorun giderme

Bir ağ cihazı ve/veya yapılandırmada bir arıza/hata görünüyorsa arızayı/hatayı bulmak için birkaç sorun giderme seçeneğiniz vardır:

- Bkz. Tanılama bölümündeki *Yapılandırma, sayfa 141*.
- Bkz. *İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164*.
- Bkz. *Olay mesajları, sayfa 175*
- PRAESENSA kurulum kılavuzunun sorun giderme bölümüne bakın.

Bir hata giderilemiyorsa tedarikçinize veya sistem entegrasyonu yetkilinize danışın ya da doğrudan Bosch temsilcinizle iletişim kurun.

#### ÖNEMLİ

Deneyimlerimize ve onarım atölyelerimizden alınan verilere dayanarak, sahadaki sorunların çoğunlukla cihazın performansı ile değil uygulamayla (kablo bağlantıları, ayarlar vb.) ilgili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, sürüm notları da dahil olmak üzere, ürün ile ilgili mevcut belgelerin (yani kılavuzların) okunması çok önemlidir. Bu size zaman kazandırırken, bize Bosch ürünlerinin kalitesini uygulamamızda yardımcı olacaktır. Bkz. *İlgili belgeler, sayfa 8*.

**İpucu:** Son yayınlanan (yapılandırma) yazılım sürümü ve PRAESENSA sistem kurulumunun cihaz üretici yazılımı sürümü hakkında bilgi sahibi olun. Doğru (yapılandırma) yazılımı ve/veya üretici yazılımını yüklediğinizden emin olun. Bkz. *Zorunlu yazılım, sayfa 23*

### 17.1

#### Cihaz yükseltmesi başarısız

Donanım Yazılımı Yükleme Aracı'ndaki (FWUT) **Durum** sütununda kırmızı renkli çubukla **Başarısız** ibaresi gösteriliyorsa yükseltme başarıyla tamamlanmamıştır.

Bu durumda:

- Ağ cihazının ürün yazılımıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. *Sürüm, sayfa 142* ile *Uyumluluk ve sertifikaya genel bakış, sayfa 19* arasındaki bölüme bakın ve Sürüm notlarını kontrol edin.
- Yükseltme işlemini yeniden başlatın.

Tekrar denemenin ardından yükseltme başarısız olursa, aşağıdaki işlemi gerçekleştirin:

- FWUT'u kapatın ve yeniden başlatın. Yükseltmeyi tekrar deneyin.
- Eğer yükseltme hala başarısız olursa, donanım yazılımını yüklemeyi işlemeyen cihazın gücünü kapatıp açın. Yükseltmeyi tekrar deneyin.
- Yükseltme hala başarısız olursa, cihazı önyükleyici moduna ayarlayın.

#### Cihaz önyükleyici moduna şu şekilde ayarlanır:

1. Cihazı kapatmak için gücü kesin.
2. **Fabrika ayarlarına dönün** düğmesini basılı tutun.
3. Cihazın gücünü açın ve açma düğmesine en az bir saniye daha basılı tutun.
4. *Cihaz üretici yazılımını kontrol etme/yükleme, sayfa 25* bölümünde açıklanan İlk kez ürün yazılımı yükleme prosedürünü izleyin.



#### Uyarı!

Yeni donanım yazılımına başarılı bir şekilde yükseltme yapıldıktan sonra FWUT'taki **Sürüm** sütunu hala önceki donanım yazılımı sürümünü gösteriyorsa, yeni sürüme bir kez daha yükseltin.

Cihazları yine de yükseltemiyorsanız, Bosch servis temsilcinize başvurun.

## 18

### Olay mesajları

PRAESENSA sistemi tarafından oluşturulan her olay mesajı bir olay grubuna aittir.

PRAESENSA'da üç olay grubu vardır: **Genel, Çağrı ve Arıza**.

Olayların (açıklamalar) değiştirilebileceğini/kaldırılabilceğini ve/veya PRAESENSA sistemine yenilerinin eklenebileceğini unutmayın. Dolayısıyla PRAESENSA Kayıt Sunucusu ve Kayıt Görüntüleyici uygulamaları, bu yapılandırma kılavuzunda açıklanan olaylardan önce gelir.

#### Genel olaylar

Genel olaylar özel durumlar hakkında bilgi içerir. Örneğin, bir cihazın PRAESENSA sistemle bağlantısı.

#### Çağrı olayları

Çağrı olayları, PRAESENSA sistemindeki çağrılar/anonslar hakkında bilgiler içerir. Örneğin, çağrı/anons başlatma.

#### Arıza olayları

Arıza olayları, PRAESENSA sistemindeki ve/veya cihazdaki arızalar/hatalar hakkında bilgi içerir. Örneğin, bir amplifikatör çıkışının aşırı yüklenmesi ve/veya bir cihazın arızalanması.

#### Genel sistem ve cihaz olayı mesajları

PRAESENSA'nın üretebileceği olay mesajları şunlara ayrılır:

- Genel sistem olayları, sayfa 178
- Cihaza özel olaylar, sayfa 187

Tüm olaylar sistem denetleyicisi tarafından kaydedilir ve **Kayıt Sunucusu, Kayıt Görüntüleyici** ve **Açık Arayüz**'de kullanılabilir (bkz. *İsteğe bağlı: Kayıt Sunucusu kullanma, sayfa 159, İsteğe bağlı: Kayıt Görüntüleyici'yi kullanma, sayfa 164, İsteğe bağlı: Açık Arayüzü kullanma, sayfa 171*. Ayrıca bkz. *Tanılama, sayfa 140*).



#### Uyarı!

"Yeniden başlatma sırasında olay günlüğünü temizle" işlevi etkinse sistem (denetleyici) yeniden başlatıldıktan sonra tüm olaylar silinir. Bkz. *Yapılandırmayı kaydetme, sayfa 137*.

#### Olay bilgileri

Olay grubuna ve tipine bağlı olarak aşağıdaki bilgiler sunulur:

**Olay (tip):** Olay adını açıklar (ör. Çağrı başlatma).

**Grup:** Olayın ait olduğu grubu açıklar (Genel, Çağrı veya Arıza).

**Oluşma:** Olayı ve olayın ne zaman oluştuğunu açıklar.

**Başlatan:** Olayın hangi cihazdan ve/veya nerede gerçekleşebileceğini açıklar.

**Çöz:** Olayın ne zaman çözüleceğini açıklar (sadece arıza olayları için).

**Ek bilgi:** Olayda ek bilgiler bulunmaktadır.

**Not:** Bir olayın özel özellikleri (varsa).

**Önerilen işlem:** Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek işlemleri açıklar.

**Bölgede toplama arızası:** Arızanın bir bölge arızasında toplanması gerekip gerekmediğini belirtir (bölge arıza durumuna yansıtılır). Belirtilmediyse bölgeye arıza durumu toplama yapılmamalıdır. Bölge arıza toplaması şu arıza tipleri için yapılır: Açık bir hat arızası gösteren "Açık" ve kısa devre gösteren "Diğer".

**Şebeke gücü arızasında toplama:** Arızanın bir şebeke gücü arızasına toplanması gerekip gerekmediğini belirtir. Belirtilmediyse şebeke arızasına toplama durumu yapılmamalıdır.

**Yedek güç arızasında toplama:** Arızanın bir yedek güç arızasında toplanması gerekip gerekmediğini belirtir. Belirtilmediyse yedek güç arızasına toplama durumu yapılmamalıdır.

### Olay mesajı içeriği

Bir olay mesajı aşağıdaki bilgileri içerir:

- **Olay** tipi/adı (örneğin: Çağrı başlatma veya Bellek Hatası).
- Olayın gerçekleştiği **tarih ve saat**.
- **Olayın kaynağıyla** ilgili bilgiler. Kaynak, olayın gerçekleştiği cihazdır. Cihaza bağlı olarak aşağıdaki bilgiler mevcuttur:
  - **Cihaz:** Seri numarası ve adı (varsa).
  - **Kontrol girişi:** Ad ve cihaz seri numarası (varsa).
  - **Ses girişi:** Ad ve cihaz seri numarası (varsa).
  - **Ses çıkışı:** Ad ve cihaz seri numarası (varsa).
  - **Açık Arayüz:** IP adresi veya varsa TCP/IP cihazı adı, kullanıcının adı (varsa).
  - Kimlik doğrulama etkinken **Çağrı İstasyonu:** Kullanıcı kimliği (varsa).
  - Olay tipine göre **fazladan bilgi** (varsa).
- Özellikle **arıza olayları** için sonraki olay durumu bilgileri bulunmalıdır:
  - Tarih ve saat ile kaynağı **onaylayın**.
  - Tarih ve saat ile kaynağı **çözün**.
  - Tarih ve saat ile kaynağı **sıfırlayın**.

### Arıza olayları

Sistem denetleyicisi, **son** 1000 arıza olayını saklar. Yeni arıza olayı için alan açmak üzere, en eski arıza olayı, geçici olmayan bellekten kaldırılır.

### Arıza olayı durumu

Her arıza olayı bir duruma sahiptir:

Durum	Açıklama
<b>Yeni</b>	Arıza olayı <i>yeni</i> bir arıza olayıdır. Bir arıza olayı oluştuğunda başlangıçta <i>yeni</i> durumda olmalıdır. Olaylar, aksi belirtilmediği sürece, çalışma sisteminde herhangi bir anda, sadece yapılandırma etkin olan cihazlarda ortaya çıkabilir. Tüm <i>arıza çıkışları*</i> etkindir (ör. arıza sesli uyarısı, arıza alarm göstergesi). Bkz. <i>Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62 ve/veya Çağrı istasyonu, sayfa 70</i> .
<b>Onaylandı</b>	<i>Yeni</i> durumda olan bir olayı <i>veya</i> tüm olayları onaylamak mümkündür. Bir olay sadece bir kez <i>onaylanabilir</i> . Bir olay <i>onaylandıktan</i> sonra olay, <i>onaylanan</i> durumuna geçmelidir. Sistemdeki tüm arızalar <i>onaylanmışsa</i> , tüm <i>arıza alarmı sesli uyarısı</i> çıkışları devre dışı bırakılır*.
<b>Çözüldü</b>	<i>Onaylanan</i> arıza olayı <i>çözülür</i> . Arıza olayları otomatik olarak çözülmelidir. Bu, bazı arıza olayları için mümkün değildir ve olayların manuel olarak çözülmesi (ör. bir amplifikatörün aşırı yüklenmesi) gerekir. Olay, onaylandı durumundayken ve olayı tetikleyen hata durumu artık sistemde bulunmuyorsa olay otomatik olarak çözülmelidir. Bir olay, sadece bir kez çözülebilir. Bir olay <i>çözüldükten</i> sonra, olay <i>çözüldü</i> durumuna geçmelidir.
<b>Sıfırlandı</b>	<i>Çözülen</i> arıza olayı <i>sıfırlanır</i> . Çözülmüş durumundaki bir olay veya tüm olaylar sıfırlanabilir. Bir olay, sadece bir kez sıfırlanabilir. Bir olay sıfırlandıktan sonra olay <i>sıfırlama</i> durumuna geçmelidir. Sıfırlandı durumundaki bir olay daha fazla durum geçişi yapamaz: Bu, nihai durumudur.



Durum	Açıklama
	Sistemdeki tüm arızalar sıfırlanmışsa, tüm Arıza alarmı gösterge çıkışları devre dışı bırakılır. *

\* Bir arıza çıkışı, Arıza alarmı sesli uyarısı veya Arıza alarm göstergesi olarak yapılandırılan bir kontrol çıkışıdır. Bkz. Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62 ve/veya Çağrı istasyonu, sayfa 70 (uzantı).

#### Arıza olaylarını çözme

Onaylanan arıza olayları sıfırlanmadan önce çözülmelidir. Arıza durumu artık mevcut değilken çoğu arıza olayı sistem tarafından otomatik olarak çözülür. Diğerlerinin önce manuel olarak çözümlenmesi gerekir (ör. bir amplifikatör aşırı yükü). Arıza hala mevcutsa yeni bir arıza olayı oluşturulur.

Tüm arızalar sıfırlandığında, Arıza alarmı gösterge çıkışları devre dışı bırakılır.

**ÖNEMLİ:** Henüz çözüldü veya sıfırlandı durumunda olmayan bir manuel çözümü gerektiren arıza olayları kaldırılmaz. 1000 arızanın tamamının bu türlerde olduğu ve çözüldü veya sıfırlandı durumunda olmadığı bir durumda, en eski arıza olayı kaldırılır.

#### Arıza olaylarını onaylama ve sıfırlama

Yeni arıza olayları, şunlar onaylanabilir ve sıfırlanabilir:

- Kontrol girişleri veya çağrı istasyonu uzantısı düğmeleri ile. Bkz. Çok işlevli güç kaynağı, sayfa 62 ve/veya Çağrı istasyonu, sayfa 70. Bir kontrol girişi veya düğme kullanılarak tek arızaların onaylanması/sıfırlanması mümkün değildir.
- İsteğe bağlı: Açık Arayüzü kullanma, sayfa 171.

## 18.1 Genel sistem olayları

Genel sistem olayları, özel durumlar ve çağrılar/anonslar hakkında bilgi içerir. Örneğin, bir ağ cihazının sisteme bağlanması ve/veya çağrı/anons başlatma. PRAESENSA sistem denetleyicisi, **son** 1000 genel sistem olaylarını saklar. En eski genel sistem olayı, yeni genel sistem olayı için boş alan açmak üzere geçici olmayan bellekten kaldırılır.

Genel sistem olayları şu şekilde bölünmüştür:

- *Sistem genelindeki olaylar, sayfa 178*
- *Tüm cihaz olayları, sayfa 180*

### 18.1.1 Sistem genelindeki olaylar

Adından da anlaşılacağı gibi, sistem genelindeki olaylar belirli bir cihazda veya Açık Arayüz istemcisinde oluşmaz. Bu nedenle, kaynağa başvuran bilgiler her zaman kullanılamaz. Sistem genelindeki olaylar iki gruba ayrılmıştır: **Genel olaylar** ve **genel arıza olayları** aşağıdaki paragraflarda listelenmiştir.

#### Genel olaylar

**Olay:** Yedek güç modu başlatıldı

**Oluşma:** Yedek güç modunun başlangıcını kaydeder.

**Kaynak:** Yedek güç modunu başlatan cihaz (ilk).

**Fazladan bilgi:** Yedek güç modu başlatma olayları sadece "Sistem ayarları"nda "Şebeke besleme arızası bildir"in "Devre dışı bırak" olarak ayarlandığında üretilir.

**Olay:** Yedek güç modu sona erdi

**Oluşma:** Yedek güç modunun sonunu kaydeder.

**Kaynak:** Yedek güç modunu sona erdiren (son) cihaz.

**Fazladan bilgi:** Yedek güç modu bitiş olayları, sadece "Sistem ayarları, sayfa 92"ndaki "Şebeke beslemesi arızası bildir" yapılandırma ayarı "Devre dışı" olarak ayarlandığında üretilir.

**Olay:** Çağrı olayları kaydı devam ediyor

**Oluşma:** Tanılama sunucusu giriş sırası taşması durumu kaybolduktan sonra çağrı kaydı sürdürüldü (sıra boyutu 300'e düştüğünde).

**Olay:** Aşırı kayıt kuyruğu nedeniyle anons kaydı olayları durduruldu

**Oluşma:** Bir yapılandırma geri yüklendiğinde.

#### Genel arıza olayları

**Olay:** Geçerli yapılandırma dosyası bulunamadı: Yeni bir yapılandırma dosyası yüklenecek

**Oluşma:** Yapılandırma dosyasının yokluğunu kaydeder (varsayılan yapılandırma, başlangıç sırasında oluştuğunda yüklenir).

**Çözüm:** Onaydan hemen sonra.

**Önerilen işlem:** Doğru yapılandırma dosyasını geri yükleyin/yedekleyin.

**Olay:** Yapılandırma dosyası sürüm uyumsuzluğu

**Oluşma:** Yapılandırma dosyasının sürüm numarası ve yazılımın beklediği yapılandırma dosyasının sürüm numarasının aynı olmadığını günlüğe kaydeder.

**Çözüm:** Onaydan hemen sonra.

**Önerilen işlem:** Doğru yapılandırma dosyasını geri yükleyin/yedekleyin.

**Fazladan bilgi:**

- Yapılandırma dosyasının sürümü.
- Yazılımın beklediği yapılandırma dosyasının sürümü.

**Olay:** Yapılandırma dosyası hatası

**Oluşma:** Yapılandırmadaki bozulma/tutarlılık hatasını kaydeder (varsayılan yapılandırma, başlatma sırasında oluştuğunda yüklenir).

**Çözüm:** Onaydan hemen sonra.

**Önerilen işlem:** Doğru yapılandırma dosyasını geri yükleyin/yedekleyin.

## 18.1.2

### Tüm cihaz olayları

Aşağıdaki olaylar şu PRAESENSA cihaz tiplerinde oluşabilir: Sistem denetleyicisi, amplifikatör ve çağrı istasyonu. **Gruptakitüm** olaylar: **Çağrı**, sistem denetleyicisi tarafından üretilen çağrı kimliğini kaydeder.

Tüm cihaz olayları üç gruba ayrılır:

- **Cihazçağrısı (anons) olayları,**
- **Genel cihaz olayları** ve
- **Genel cihazarıza olayları,**

ve aşağıdaki paragraflarda belirtilmiştir.

#### Cihaz çağrısı (anons) olayları

**Olay:** Çağrı değişikliği

**Grup:** Çağrı

**Oluşma:** Bir çağrının çıkışlarında/hedeflerinde (anons) görülen değişikliği kaydeder. Çıkış kaynakları geçersiz kılınmış, eksik veya manuel olarak eklenmiş/kaldırılmış olduğunda gerçekleşir.

**Kaynak:** Kontrol girişi, Açık Arayüz istemcisi veya kaynakların değişmesine neden olan cihaz.

**Fazladan bilgi:** Çağrıdan (anonstan) kaldırılan çıkışların adları ve/veya çağrıya (anonsa) eklenen çıkışların adları.

**Olay:** Çağrı sonu

**Grup:** Çağrı

**Oluşma:** Bir çağrının (anons) sonunu kaydeder.

**Kaynak:**

- Geçersiz kılına çağrı, kayıp kaynaklar olması durumunda veya sistem çağrısını sonlandırmaya karar verdiğinde: Sistem denetleyicisi, kaynak cihaz olarak kaydedilir.
- Bir durdurma komutu tarafından sonlandırılan bir çağrı olması durumunda: Kontrol girişinin kaynağı, kaynak olarak kaydedilir.
- Başka herhangi bir durumda: Kontrol girişi, Açık Arayüz istemcisi veya çağrının bitmesine neden olan cihaz.

**Fazladan bilgi:** Sonlandırılan bir çağrının tamamlanan aşaması veya durdurma nedeni ve durdurulan bir çağrının etkin aşaması.

**Olay:** Çağrı başlatma

**Grup:** Çağrı

**Oluşma:** Bir çağrının başlatıldığını kaydeder.

**Kaynak:** Kontrol girişi, Açık Arayüz veya çağrıyı (anons) başlatan cihaz.

**Fazladan bilgi:**

Orijinal çağrı (anons) için aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- Çağrı için kullanılan çağrı tanımı adı.
- Çağrının önceliği.
- Yönlendirme düzeni (kısmi olmayan, kısmi, yığılı)
- Zamanlama düzeni (anında, zaman kaydırmalı, ön izlemeli)
- Çağrı başlatma tonu/mesajlarının adları
- Çağrı mesajlarının adları

- Çağrı mesajlarının yinelenmesi gereken sayı
  - Çağrıda canlı konuşma olup olmadığı
  - Canlı konuşma için kullanılan ses girişinin adı (varsa)
  - Çağrı bitirme tonu/mesajlarının adları
  - Çağrı çıkışlarının adları
  - Bir yeniden oynatma çağrısı için:
    - Orijinal çağrı kimliği referansı
    - Çağrı için kullanılan çağrı tanımı adı
    - Çağrının önceliği
  - Yönlendirme düzeni (monitör yeniden oynatma aşaması için her zaman kısmi değil veya yayın yeniden oynatma aşaması için kısmi değil).
  - Zamanlama düzeni (her zaman derhal)
  - Çağrı çıkışlarının adları
- Sadece çağrının (anons) parçası olan yönlendirme kaydedilir.

**Olay:** Çağrı Zaman Aşımı

**Grup:** Çağrı

**Oluşma:** Bir çağrının (yığılmış) zaman aşımını kaydeder.

**Kaynak:** Cihaz olarak sistem denetleyicisi

**Fazladan bilgi:** Bu çağrıyı tam olarak almaması gereken bölge listesi.

#### Genel cihaz olayları

**Olay:** Acil durum onayı

**Grup:** Genel

**Oluşma:** Tahliye alarmı onayını kaydeder.

**Kaynak:** Alarmı onaylayan cihaz, kontrol girişi veya Açık Arayüz istemcisi.

**Olay:** Acil durum sıfırlama

**Grup:** Genel

**Oluşma:** Tahliye alarmının sıfırlanmasını kaydeder.

**Kaynak:** Alarmı sıfırlayan cihaz, kontrol girişi veya Açık Arayüz istemcisi.

**Olay:** Acil durum etkin

**Grup:** Genel

**Oluşma:** Tahliye alarmının ayarlanmasını/başlatılmasını kaydeder.

**Kaynak:** Alarmı ayarlayan cihaz, kontrol girişi veya Açık Arayüz istemcisi.

**Olay:** Birim bağlantısı

**Grup:** Genel

**Oluşma:** Bir cihazın bağlantısını kaydeder.  
**Kaynak:** Bağlı cihaz.  
**Fazladan bilgi:** Açık Arayüz istemcilerinde bulunmaz.

**Olay:** Kullanıcı oturum açtı  
**Grup:** Genel  
**Oluşma:** Sistemde oturum açan kullanıcı kimliğini kaydeder.  
**Kaynak:** Oturum açan kullanıcı kimliği dahil olmak üzere oturum açmanın gerçekleştiği istemcinin IP adresi veya oturum açma sırasında kullanılan cihaz.

**Olay:** Kullanıcı oturum açma girişimi yapılamadı  
**Grup:** Genel  
**Oluşma:** Oturum açma girişiminin yapılamadığını kaydeder. Kitleme sırasında çok fazla oturum açma denemesi olduğundan bu olay kaydedilmez.  
**Kaynak:** Oturum açma girişiminin gerçekleştiği cihazın ve girişimde kullanılan kullanıcı kimliği dahil oturum açma girişiminin gerçekleştiği istemcinin IP adresi.

**Olay:** Kullanıcı oturumu kapattı  
**Grup:** Genel  
**Oluşma:** Sistemde oturumu kapatan kullanıcı kimliğini kaydeder.  
**Kaynak:** Oturum açan kullanıcı kimliği dahil oturumu kapatan istemcinin IP adresi veya oturumu kapattığı cihaz.

### Genel cihaz arıza olayları

**Olay:** Şebeke kaynağı arızası: Harici  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Yedek güç modu olarak yapılandırılan bir kontrol girişinde tetikleyici alan tüm cihazlarda ortaya çıkabilir.  
**Kaynak:** Yedek güç modunu tetikleyen cihaz.  
**Çözüm:** Yedek güç modu kapalıyken veya cihaz bağlantısı kesildiğinde.  
**Önerilen işlem:** Cihazlar ve hatların/bağlantıların gücünü kontrol edin.  
**Fazladan bilgi:** Ana güç arızasında toplama.

**Olay:** Fan dönüş hatası: Fan 1/2  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Sistemdeki bir cihazın 1/2 fanındaki arıza olduğunu kaydeder.  
**Kaynak:** Fan 1/2 arızası olan cihaz.  
**Çözüm:** Fan 1 arızası artık mevcut değilken.  
**Önerilen işlem:**

- Cihaz fanının düzgün çalıştığından emin olun. Veya
- Cihazı çıkarın ve fanı (devreyi) değiştirin/onarın.

**Olay:** Topraklama arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** PRAESENSA sistemindeki cihazın toprağa kısa devre olduğunu kaydeder.

**Kaynak:** Toprağa kısa devre arızası olan cihaz.

**Çözüm:** Kısa Devre Arızası artık yokken.

**Önerilen işlem:** Bildirilen cihazın toprağa kısa devre durumunu kontrol edin ve giderin.

**Olay:** Uyumsuz üretici yazılımı

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Cihazın üretici yazılımı (yazılım) sürümünün uyumsuzluğunu ve beklenen üretici yazılımı (yazılım) sürümünü kaydeder.

**Kaynak:** Geçersiz bir üretici yazılımı (yazılım) sürümü bulunan birim.

**Çözüm:** Cihaz yükseltildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- Üretici yazılımı sürümünü ve uyumluluğunu kontrol edin
- (Ağ/araç) ayarlarını, bağlantıları kontrol edin.
- Gerekirse üretici yazılımı yükseltme işlemini tekrarlayın.

**Fazladan bilgi:**

- Birimin geçerli üretici yazılımı sürümü.
- Beklenen üretici yazılımı sürümü.
- Açık Arayüz istemcilerinde kullanılamaz.

**Olay:** Hat girişi arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Bir cihazdaki denetimli ses hattı girişinin arızasını kaydeder.

**Kaynak:** Pilot tonu olmayan ses girişi.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:** Ses kaynağını (cihaz), hatları/bağlantıları kontrol edin.

**Olay:** Bellek Hatası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Bellek hatasını bir cihaza kaydeder.

**Kaynak:** Bellek hatası olan cihaz.

**Çöz:** Bir EEPROM bellek arızası, hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde, onaydan sonra derhal çözülür.

**Önerilen işlem:** Flash belleğin kusurlu olup olmadığı. EEPROM belleğin kusurlu olup olmadığı. Cihazı değiştirin/onarın.

**Fazladan bilgi:** Açık Arayüz istemcilerinde bulunmaz.

**Olay:** Mikrofon arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Cihaza açık/bağlı mikrofonun arızasını kaydeder.

**Kaynak:** Arızalı ses girişi.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:** Cihazı (mikrofon) değiştirin/onarın.

**Olay:** Ağ Değişti

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Yapılandırılan ve kullanılabilen her cihaz için eksik ağ komşusunu kaydeder.

**Kaynak:** Ağ komşusu eksik olan cihaz.

**Çözüm:** Ağ komşusu tekrar mevcut olduğunda.

**Önerilen işlem:**

- Ağı denetleyebilmek için, Teknisyen öncelikle ağ anlık görüntüsünü almalıdır. Ağ anlık görüntüsü kullanılabilir olduktan sonra, yalnızca ağ denetimi etkinleştirilebilir ve yeniden başlatma gerekmez.
- Ağ anlık görüntüsünün kalıcı olmasını sağlamak için, kaydetmek gereklidir ancak sistemin yeniden başlatılması gerekmez.
- Ağ denetimi etkinken, teknisyen yeni bir ağ anlık görüntüsü alamaz. Teknisyen yeni bir ağ anlık görüntüsü almak isterse ilk ağ denetimi devre dışı olmalıdır.

**Fazladan bilgi:**

- Ağ Değişti olayının ilk 2 dakika boyunca bildirilmesi sırasında, ağ komşusu yoksa sadece 2 dakikalık yetkisiz kullanım süresinin ardından bir arıza bildirilir.
- Aynı chassisid ve portid ile bildirilen ağ komşuları Ağ anlık görüntüsünden filtrelenir.

**Olay:** Kontrol girişi hat arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Bir cihazdaki giriş kontağı denetimli giriş kontağı arızasını kaydeder.

**Kaynak:** Arızalı kontrol girişi.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:** Giriş hatlarını/bağlantılarını kontrol edin.

**Olay:** Birim yok

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Yapılandırılan bir cihazın yokluğunu kaydeder.

**Kaynak:** Eksik cihaz.

**Çözüm:** Cihaz yeniden bağlandığında.

**Önerilen işlem:** Cihazı ve (ağ) hatları ile bağlantıları kontrol edin.

**Fazladan bilgi:**

- Sistem denetleyicisi başlatıldıktan sonraki ilk dakikalarda (normal cihazlar için 2 dk. ve Açık Arayüz istemcileri için 10 dk.) eksik cihazların bildirilmesi gerekir. Eksik cihazlar sadece bu süre geçtiğinde bildirilir.



- Açık Arayüz istemcileri, yapılandırmada sadece bağlantı denetimi açıkken eksik olarak bildirilmelidir.
- "Diğer" bölge arızasına toplama.

**Olay:** İşlemci sıfırlandı

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Bir cihazdaki işlemcinin watchdog sıfırlamasını kaydeder.

**Kaynak:** Sıfırlanan cihaz.

**Çözüm:** Onaydan hemen sonra.

**Önerilen işlem:** Hiç beklenmeyen cihaz/sistem sıfırlamasından sonra cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

**Fazladan bilgi:**

- Sıfırlamanın nedeni olan işlemci (CPU, TBD). Açık Arayüz istemcilerinde kullanılmaz.
- Olay, sadece cihaz başladığında oluşturulabilir. CPU sadece sistem denetleyicilerinde kullanılabilir.

**Olay:** Arıza girişi

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Arıza girişinin etkinleştirilmesini kaydeder.

**Kaynak:** Arızaya neden olan girişi veya Açık Arayüz istemcisini kontrol edin.

**Çözüm:**

- Giriş devre dışı bırakıldığında veya cihazın bağlantısı kesildiğinde (olay bir cihazda meydana geldiğinde).
- Açık Arayüz istemcisi, çözülmesi gereken olayı bildirdiğinde veya istemcinin bağlantısı kesildiğinde (olay, Açık Arayüz istemcisinde meydana geldiğinde).

**Önerilen işlem:** Hatları/bağlantıları ve cihazları kontrol edin.

**Fazladan bilgi:** Kullanıcı tarafından yapılandırılan hatanın açıklaması.

**Olay:** Bölge hat arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Bir bölge hattı arıza girişinin etkinleştirilmesini kaydeder.

**Kaynak:** Arızaya neden olan kontrol girişi.

**Çözüm:** Giriş devre dışı bırakıldığında veya cihazın bağlantısı kesildiğinde (olay bir cihazda meydana geldiğinde).

**Önerilen işlem:** Bölge hatlarını/bağlantılarını ve cihazları kontrol edin.

**Fazladan bilgi:** Bölgelerin adı.

**Olay:** PoE kaynağı arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Cihazın yedek güç kaynağı arızasını kaydeder. Sadece bağlı PoE girişleri sayısı yapılandırılan beklenen PoE girişlerinden az olduğunda gerçekleşebilir.

**Kaynak:** PoE besleme arızası olan cihaz.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:** PoE çıkış kaynağı (MPS), (ağ) hatları ve bağlantıları kontrol edin.

## 18.2 Cihaza özel olaylar

Her PRAESENSA ağ cihazı kendi olay mesajlarını oluşturabilir. Aşağıdaki bölümler cihaz tipi başına olayları temsil etmektedir.

- *Sistem denetleyicisi, sayfa 187*
- *Amplifikatör, sayfa 189*
- *Çok işlevli güç kaynağı (MPS), sayfa 191*
- *Çağrı istasyonu, sayfa 195*
- *Açık Arayüz istemcisi, sayfa 195*
- *Kontrol arayüzü modülü, sayfa 197*

### 18.2.1 Sistem denetleyicisi

Aşağıdaki **genel** olaylar ve **arıza** olayları **sadece** sistem denetleyicilerinde meydana gelebilir.

#### Genel olaylar

**Olay:** Yedek geri yüklendi

**Oluşma:** Yapılandırmadaki bozulma/tutarlılık hatasını kaydeder (varsayılan yapılandırma, başlatma sırasında oluştuğunda yüklenir).

**Kaynak:** Sistem Denetleyicisi ve geri yüklemeyi tetikleyen kullanıcı.

**Çözüm:** Onaydan hemen sonra.

**Önerilen işlem:**

**Fazladan bilgi:**

**Olay:** Sistem yeniden başlatıldı

**Oluşma:** Sistem denetleyicisinin başlatılmasını kaydeder.

**Kaynak:** Başlatılan cihaz.

**Olay:** Birincil sistem kontrol cihazının düzeyi yedeklemeye düşürüldü

**Oluşma:** Birincil sistem kontrol cihazı, yedekleme düzeyine düşürmeyi tetikleyen kritik bir arıza algıladı.

**Kaynak:** Kritik arızayı algılayan birincil sistem kontrol cihazı.

**Çözüm:** Senkronizasyon artık hata vermediğinde veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

#### Arıza olayları

**Olay:** Güç kaynağı arızası: giriş A ve/veya B

**Oluşma:** A ve/veya B güç kaynağı girişi arızasını kaydeder. Yalnızca, giriş A/B için denetim etkinken meydana gelebilir.

**Kaynak:** A/B girişinde güç kaynağı arızasını gösteren cihaz.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:** Güç cihazını, hatları ve bağlantıları kontrol edin/değiştirin.

**Olay:** Mesaj yok

**Oluşma:** Yapılandırılan ve algılanan mesajların aynı olmadığını kaydeder.  
**Kaynak:** Uyumsuzluğun bulunduğu cihaz.  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığında.  
**Önerilen işlem:** Doğru (ilgili) mesajları yeniden yükleyin/geri yükleyin.  
**Fazladan bilgi:** Yapılandırmada bulunan, ancak diskte bulunmayan mesajların adları.

**Olay:** Mesaj bozuk  
**Oluşma:** Yapılandırılmış mesajlardaki sağlama toplamı hatasını kaydeder.  
**Kaynak:** Uyumsuzluğun bulunduğu cihaz.  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığında.  
**Önerilen işlem:** Doğru (ilgili) mesajları yeniden yükleyin/geri yükleyin.  
**Fazladan bilgi:** Sağlama toplamı hatası bulunan mesajların adları.

**Olay:** Senkronizasyonu arızası  
**Oluşma:** Yedeklemeli bir sistemdeki beklemedeki ve görevdeki sistem kontrol cihazlarının senkronize olamadıklarını günlüğe kaydeder  
**Kaynak:** Senkronizasyonu başarısız olan yedek sistem kontrol cihazı.  
**Çözüm:** Senkronizasyon artık hata vermediğinde veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Olay:** Uzakta sistem kontrol cihazında arıza  
**Oluşma:** Başka bir uzak sistem kontrol cihazında bir sistem arızası algılandı.  
**Kaynak:** Yerel sistem arızasının meydana geldiği sistem kontrol cihazı.  
**Çözüm:** Yerel sistem arızaları etkin değilken.

**Olay:** Uzak sistem kontrol cihazı güç arızası  
**Oluşma:** Başka bir uzak sistem kontrol cihazında bir ana güç arızası algılandı.  
**Kaynak:** Yerel ana güç arızasının meydana geldiği sistem kontrol cihazı.  
**Çözüm:** Yerel ana güç arızaları etkin değilken.

**Olay:** Uzak sistem kontrol cihazı yedek güç arızası  
**Oluşma:** Başka bir uzak sistem denetleyicisinde bir yedek güç arızası algılandı.  
**Kaynak:** Yerel yedek güç arızasının meydana geldiği sistem kontrol cihazı.  
**Çözüm:** Yerel yedek güç arızaları etkin değilken.

**Olay:** Uzak sistem kontrol cihazı toprak arızası  
**Oluşma:** Başka bir uzak sistem kontrol cihazında bir topraklama arızası algılandı.  
**Kaynak:** Topraklama güç arızasının meydana geldiği sistem kontrol cihazı.  
**Çözüm:** Yerel topraklama arızaları etkin değilken.

**Olay:** Uzak sistem kontrol cihazı arızası  
**Oluşma:** Başka bir uzak sistem kontrol cihazında bir arıza algılandı.  
**Kaynak:** Yerel arızanın meydana geldiği sistem kontrol cihazı.  
**Çözüm:** Yerel arızalar etkin değilken.

**Olay:** Lisans tipi yetersiz  
**Oluşma:** Belirli bir lisans tipi için yeterli lisans yok.  
**Kaynak:** Yerel arızanın meydana geldiği sistem kontrol cihazı.  
**Çözüm:** Sistem kontrol cihazı yeterli lisansla başlatıldığında.  
**Önerilen eylem:** Gerekli lisansları sistem kontrol cihazına ekleyin.

### Uzakt sistem kontrol cihazı arıza olayları

**Olay:** Uzak sistem cihazında uzak ses çıkış hatası  
**Oluşma:** Uzak ses çıkışında ses yarıda kesildi. Bozuk bir amplifikatör kanalıyla karşılaştırın.  
**Kaynak:** Uzak çıkış.  
**Ek bilgi:** Önem Derecesi: yüksek.  
**Bölgede toplama arızası:** Her zaman.

**Olay:** Geçersiz uzak bölge grubu adı  
**Oluşma:** Uzak ses çıkışı için geçersiz bir uzak bölge grubu adı yapılandırıldı.  
**Kaynak:** Uzak çıkış.  
**Çözüm:** Arıza artık mevcut olmadığına.  
**Önerilen eylem:** Uzak bölge grubuna farklı bir ad verin.

**Olay:** Uzak ses çıkış devresi  
**Oluşma:** Uzak ses çıkışı, sistem kontrol cihazında bir bölge grubuna bağlıdır. Bu tür sistem denetleyicisinde kaynak sistem denetleyicisinde bulunan bir veya daha fazla bölge grubuyla bağlantılı uzak ses çıkışları zaten bulunmaktadır.  
**Kaynak:** Uzak çıkış.  
**Çözüm:** Arıza artık mevcut olmadığına.  
**Önerilen eylem:** Devreyi yapılandırmadan çıkarın. Kaydedin ve sistem kontrol cihazını yeniden başlatın.

## 18.2.2

### Amplifikatör

Aşağıdaki **arıza** olayları, **sadece** amplifikatör cihazlarında oluşabilir.

**Olay:** Sıcaklık çok yüksek  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Sistemdeki bir cihazda aşırı ısınma arızası olduğunu kaydeder. Önem derecesi düşük olduğunda -3 dB zayıflama etkinleştirilir.

**Kaynak:** Aşırı ısınma arızası olan cihaz.

**Çözüm:** Aşırı ısınma arızası artık yokken.

**Önerilen işlem:**

- Cihaz fanının düzgün çalıştığından emin olun.
- Cihaz/raf ortam sıcaklığının teknik özelliklerin içinde olup olmadığını kontrol edin.

**Olay:** Güç kaynağı arızası: giriş A ve/veya B

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Güç kaynağı arızası: A ve/veya B girişi.

**Kaynak:** Amplifikatör.

**Önerilen işlem:** Güç cihazını (ve/veya amplifikatörü), hatları ve bağlantıları kontrol edin/değiştirin.

**Olay:** Güç kaynağı arızası: Yaşam hattı

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Amplifikatörün denetleyicisine giden 18 V güç kaynağının yaşam hattı arızasını kaydeder.

**Kaynak:** Amplifikatör.

**Önerilen işlem:** Kaynak (MPS) cihaz yaşam hattı, hatlar ve bağlantıları kontrol edin. MPS yaşam hattı güç kaynağı çıkışını kontrol edin.

**Olay:** Amplifikatör kanalı arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Amplifikatör kanalı arızası.

**Kaynak:** Amplifikatör kanalı.

**Önerilen işlem:** Giriş ve çıkış sinyallerini, hatları ve bağlantılarını kontrol edin. Amplifikatörü kontrol edin/değiştirin.

**Olay:** Çıkış aşırı yük arızası

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Kanal çıkışı aşırı yükünü kaydeder.

**Kaynak:** Amplifikatör.

**Önerilen işlem:** Etkilenen çıkış kanallarının çıkış yükünü azaltın.

**Olay:** Kısa devre arızası: A ve/veya B çıkışı

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Kısa devre arızası: A ve/veya B çıkışı.

**Kaynak:** Amplifikatör.

**Önerilen işlem:** Hoparlörler, hatlar ve bağlantıları kontrol edin/değiştirin.

**Olay:** Amplifikatör kanal arızası: Yedek  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Amplifikatör yedek kanalının arızasını kaydeder.  
**Kaynak:** Amplifikatör.  
**Önerilen işlem:** Amplifikatör giriş, çıkış ve güç sinyallerini kontrol edin/değiştirin.

**Olay:** Hat sonu arızası: A ve/veya B çıkışı  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Hat sonu arızası: A/B çıkışı.  
**Kaynak:** Amplifikatör kanalı.  
**Önerilen işlem:** EOL panosu, hatlar ve bağlantıları kontrol edin/değiştirin.

**Olay:** Ses gecikme arızası  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Ses gecikme arızasının kaydı. DDR belleği üzerinden ses yolu arızalanır. Ses bozuk olabilir. Bu arıza yalnızca ses gecikmesi kullanılırsa oluşabilir.  
**Kaynak:** Güç amplifikatörü.  
**Diğer bilgiler:** Önem düzeyi yüksek veya düşük olabilir.  
**Önerilen eylem:** Önem derecesi yüksekse (her zaman yüksek) bölgede toplama arızası.

### 18.2.3

#### Çok işlevli güç kaynağı (MPS)

Aşağıdaki arıza olayları yalnızca, çok işlevli güç kaynağı cihazlarında oluşabilir.

**Olay:** Amplifikatör 1/2/3 yaşam hattı besleme arızası  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Amplifikatör 1 ve/veya 2 ve/veya 3 için 18 V güç kaynağı arızasını kaydeder.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.  
**Önerilen işlem:**

- MPS yaşam hattı 18 V çıkış güç kaynağı, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.
- Amplifikatör 18 V çıkış güç kaynağı girişi, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.

**Olay:** Amplifikatör 1/2/3 yaşam hattı ses arızası  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Amplifikatör 1 ve/veya 2 ve/veya 3 için yaşam hattı ses çıkışı arızasını kaydeder.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.  
**Önerilen işlem:**

- MPS yaşam hattı, ses hatları ve bağlantıları kontrol edin.
- Amplifikatör yaşam hattı, ses hatları ve bağlantıları kontrol edin.

**Olay:** Pil kaynağı arızası: çıkış 1/2/3

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Amplifikatör 1 ve/veya 2 ve/veya 3 için pil güç kaynağı arızasını kaydeder.

**Kaynak:** MPS

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- MPS DC çıkış gücü, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.
- Amplifikatör DC güç kaynağı girişi, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.

**Olay:** Akü arızası: Kaçak akım çok yüksek (şarj cihazı işlevi devre dışı)

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Bağlantısız pil şarj arızasını kaydeder. Bu arıza sadece şu durumda oluşabilir:

- Şarj cihazının dalgalanma modu sırasında şarj akımının 1 A'den fazla olduğu durum bir saati geçerse. Bu durum, arızalı bir aküde kaçak akım çok yüksek olduğunda veya aküde ek yük olduğunda meydana gelir.
- 1 A'dan fazla akım ile 73 saat boyunca şarj edildiğinde. Bu durum, genellikle 48 saat içinde şarj edilen (ilk 24 saatte % 90) 230 Ah'ye kadar iyi bir akü ile gerçekleşmez.

**Kaynak:** Akünün bağlandığı MPS.

**Çözüm:** Önerilen işlemler yapıldıktan sonra akünün bağlantısı kesilip yeniden bağlandığında.

**Önerilen işlem:**

- Yapılandırma ayarları dahil olmak üzere MPS şarj cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Pil durumunu ve bağlantıları kontrol edin.
- Gerekirse, MPS'yi ve/veya pili değiştirin.
- Dalgalanma modu sırasında şarj akımını ölçün.

**Olay:** Pil arızası: Sıcaklık aralık dışında (şarj cihazı işlevi devre dışı)

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Pil sıcaklığı aralık dışında arızasını veya sıcaklık sensörü arızasını kaydeder.

**Kaynak:** Pilin bağlı olduğu MPS. Bu arıza etkinken şarj cihazı askıya alınır.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- Pil yükünün teknik özellikler içinde olup olmadığını kontrol edin.
- Kısa devreleri kontrol edin.
- Pil durumunu ve bağlantıları kontrol edin.
- Gerekirse pili değiştirin.

**Olay:** Pil arızası: Empedans çok yüksek

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Pilin RI (empedans) ölçümü arızasını kaydeder.

**Kaynak:** Pilin bağlı olduğu MPS.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- Pil durumunu ve bağlantıları kontrol edin.
- Gerekirse pili değiştirin.



**Olay:** Pil arızası: Kısa devre (şarj cihazı işlevi devre dışı)

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Pil kısa devre arızasını kaydeder.

**Kaynak:** Pilin bağlı olduğu MPS.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde. Bu arıza etkinken şarj cihazı askıya alınır.

**Önerilen işlem:**

- Pil durumunu ve bağlantıları kontrol edin.
- Gerekirse pili değiştirin.

**Olay:** Amplifikatör 1/2/3 besleme arızası: A ve/veya B çıkışı

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Amplifikatör 1 ve/veya 2 ve/veya 3 güç kaynağının 48 V DC çıkışı A ve/veya B arızasını kaydeder.

**Kaynak:** MPS

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- MPS 48 V DC çıkış gücü, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.
- Amplifikatör 48 V DC güç kaynağı girişi, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.

**Olay:** Sistem denetleyici kaynağı hatası: çıkış A/B

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Sistem denetleyicisi için DC yardımcı A/B güç kaynağı arızasını kaydeder.

**Kaynak:** DC güç beslemesi sağlayan MPS.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- DC çıkış bağlantılarını ve gücünü kontrol edin.
- Gerekirse MPS'i değiştirin veya onarın.

**Olay:** Şebeke besleme arızası: Şarj cihazı (şarj cihazı işlevi kayboldu)

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Şarj cihazı güç kaynağı arızası kaydedilir.

**Kaynak:** Şarj cihazı etkin olan MPS. Bu arıza etkinken şarj cihazı askıya alınır.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- Yapılandırma ayarları dahil olmak üzere MPS şarj cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Gerekirse MPS'yi değiştirin veya onarın.

**Olay:** Şebeke besleme arızası: çıkış 1/2/3/

**Grup:** Arıza

**Oluşma:** Amplifikatör 1 ve/veya 2 ve/veya 3 için DC güç kaynağı arızasını kaydeder.

**Kaynak:** MPS

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen işlem:**

- MPS DC çıkış gücü, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.
- Amplifikatör DC güç kaynağı girişi, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.

**Olay:** Şebeke besleme arızası: giriş  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Şebeke güç beslemesi arızasını kaydeder. Yalnızca şebeke güç beslemesi için denetim etkinken gerçekleşebilir.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.  
**Önerilen işlem:**  
– MPS şebeke giriş gücü, hatlar ve bağlantıları kontrol edin.  
– Yapılandırmayı kontrol edin.

**Olay:** Şebeke güç besleme arızası (şarj cihazı işlevi kayboldu)  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Şebeke beslemesi arızasını kaydeder  
**Kaynak:** Güç kaynağı olan cihaz.  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde  
**Fazladan bilgi:** Bu arıza etkinken şarj cihazı askıya alınır.

**Olay:** Pil arızası: Pil bağlı değil (şarj cihazı işlevi devre dışı)  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Yedek kaynak arızasını kaydeder.  
**Kaynak:** Güç kaynağı olan cihaz  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Olay:** Şarj Cihazı Beslemesi Çok Düşük  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Şarj cihazı besleme geriliminin çok düşük olduğunu göstermek için.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.  
**Önerilen işlem:**  
**Fazladan bilgi:** Bu arıza etkinken şarj cihazı askıya alınır.

**Olay:** Pil Gerilimi Çok Yüksek  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Pilde aşırı gerilim durumu olup olmadığını gösterir. Şarj cihazı dönüştürücüsü kapatılır.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Geri yükleme yapılamaz. MPS'yi kapatın.

**Olay:** Pil gerilimi düşük  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Şebeke beslemesi yokken bir düşük gerilim durumu olup olmadığını gösterir. Bu arıza oluştuğunda, cihazlar kapatılır.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Şebeke gerilimi eski durumuna döndüğünde bu arıza düzelir.

**Olay:** Dahili güç arızası

**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** MPS'de bir veya daha fazla kartın yanıt vermediği arızayı kaydeder.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.  
**Önerilen eylem:** MPS'yi gereken şekilde değiştirin veya onarın.

**Olay:** Dahili iletişim arızası  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Cihaz içindeki bir ya da daha fazla kart yanıt vermiyor.  
**Kaynak:** MPS  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.  
**Önerilen eylem:** MPS'yi gereken şekilde değiştirin veya onarın.

## 18.2.4

### Çağrı istasyonu

Aşağıdaki arıza olayları yalnızca çağrı istasyonlarında oluşabilir.

**Olay:** Çağrı istasyonu ses yolu arızası  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Ses yolu arızasını kaydeder (mikrofon ses yolu arızası).  
**Kaynak:** Ses yolu arızası olan mikrofon.  
**Çözüm:** Cihaz bağlantısı kesildiğinde veya manuel olarak giderildiğinde.  
**Önerilen işlem:** Çağrı istasyonunu değiştirin/onarın (mikrofon).

**Olay:** Uzantı uyumsuzluğu  
**Grup:** Arıza  
**Oluşma:** Bir çağrı istasyonunda yapılandırılan ve algılanan uzantıların sayısı arasındaki uyumsuzluğu kaydeder.  
**Kaynak:** Uyumsuzluğun olduğu cihaz.  
**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde  
**Önerilen işlem:**

- Bağlı uzantıların sayısının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Yapılandırmayı kontrol edin.
- Bağlantılar aracılığıyla devreyi ve her uzantının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. LED testi yapın.

**Fazladan bilgi:** Yapılandırılan uzantıların sayısı. Algılanan uzantı sayısı

## 18.2.5

### Açık Arayüz istemcisi

Aşağıdaki **genel** olaylar **sadece** Açık Arayüz istemcilerinde gerçekleşebilir.  
Tüm olaylar için PRAESENSA Açık Arayüz kılavuzuna bakın.

**Olay:** Açık Arayüz aracılığıyla bağlanan cihaz  
**Grup:** Genel  
**Oluşma:** Açık Arayüz istemcisi bağlantısını kaydeder (bilgisayar Çağrı İstasyonu gibi).  
**Kaynak:** Bağlı Açık Arayüz istemcisi (bağlantı için kullanılan kullanıcı kimliğini içerir).  
**Önerilen işlem:** Yok.

**Olay:** Cihaz, Açık Arayüz aracılığıyla bağlanmaya çalıştı

**Grup:** Genel

**Oluşma:** Açık Arayüz istemcisinde (bilgisayar çağrı istasyonu gibi) yapılamayan bağlantı girişimini kaydeder. Kilitleme sırasında çok fazla bağlanma denemesi olduğundan bu olay kaydedilmez.

**Kaynak:** Bağlantı kurulmaya çalışılan ve girişimde kullanılan kullanıcı kimliği dahil olmak üzere Açık Arayüz istemcisi.

**Önerilen işlem:** Açık Arayüz cihazı, hatlar ve bağlantıları kontrol edin/bağlayın.

**Olay:** Cihaz, Açık Arayüz aracılığıyla bağlantıyı kesti

**Grup:** Genel

**Oluşma:** Açık Arayüz istemcisi bağlantının kesildiğini kaydeder (bilgisayar Çağrı İstasyonu gibi).

**Kaynak:** Bağlantısı kesilen Açık Arayüz istemcisi (bağlantı kesme için kullanılan kullanıcı kimliğini içerir).

**Önerilen işlem:** Gerekirse Açık Arayüz cihazı, hatlar ve bağlantıları kontrol edin/bağlayın.

## 18.2.6

### Ağ anahtarı

Aşağıdaki **arıza** olayları yalnızca bir ağ anahtarında oluşabilir.

**Olay:** Güç kaynağı arızası: giriş A/B

**Oluşma:** Güç beslemesi A/B girişi arızasını kaydeder. Yalnızca A/B girişi için süpervizyon etkinleştirildiğinde PRA-ES8P2S için oluşur.

**Kaynak:** A/B girişinde güç kaynağı arızası olan cihaz.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığında veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Olay:** Güç kaynağı arızası

**Oluşma:** Güç süpervizyonu etkinleştirildiğinde Cisco IE-5000-12S12P-10G ağ anahtarında bir güç kaynağı arızası algılandı.

**Kaynak:** Ağ anahtarı yığılı olmadığında cihaz. Anahtarlar yığıldığında ünite ve anahtar numarası.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığında veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen eylem:** Güç kaynağını geri yükleyin.

**Olay:** Yığılı ağ anahtarı uyumsuzluğu

**Oluşma:** Yapılandırılan ağ anahtarları ve algılanan ağ anahtarları arasında uyumsuzluk. Güç süpervizyonu etkinleştirildiğinde yalnızca Cisco IE-5000-12S12P-10G için oluşur.

**Kaynak:** Cihaz.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığında veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen eylem:** Uyumsuzluğu düzeltin.

**Olay:** Yedek veri yolu arızası

**Oluşma:** Cisco IE-5000-12S12P-10G yığılı ağ anahtarları arasındaki bağlantı yedekli değildir. Güç denetimi etkinleştirildiğinde yalnızca Cisco IE-5000-12S12P-10G için oluşur.

**Kaynak:** Ünite.

**Çözüm:** Hata artık mevcut olmadığına veya cihazın bağlantısı kesildiğinde.

**Önerilen eylem:** Ağ anahtarları arasında yedekli bağlantı oluşturun.

## 18.2.7

### Kontrol arayüzü modülü

Aşağıdaki arıza olayları yalnızca, control arayüzü modülü cihazlarında oluşabilir.

**Olay:** Kontrol çıkışı hat arızası

**Oluşma:** Kontrol çıkışı A ve/veya B'de bir arıza kaydedilir.

**Not:** Kontak çıkışı denetimini yalnızca A ve B kontak çıkışları için yapılandırabilirsiniz.

**Kaynak:** Kontrol çıkışının adı ile birlikte IM16C8.

**Çözüm:** Çıkışta arıza olmadığına otomatik olarak çözülür.

– Arıza oluştuğunda kontrol çıkışı etkinse, kontak çıkışı denetim arızası algılanmaz.

**Not:** Kontak çıkışı denetimi devre dışı bırakılırsa arıza raporlanmaz.

## 19 Tonlar

PRAESENSA sisteminde kullanılan her ton ve/veya önceden kaydedilmiş (konuşulan) mesaj, .wav ses dosyası biçimine sahip olmalıdır. Bkz *Kayıtlı mesajlar, sayfa 90*.

Aşağıdaki .wav dosyaları (tonlar) PRAESENSA'da önceden tanımlanmıştır, monodur ve 16 bit örnekleme derinliği ile 48 kHz örnekleme hızına sahiptir. Tonların güncelleştirilemeyebileceğini ve yeni tonlar eklenebileceğini unutmayın. Önceki bölüm, olası tonların tümünün bu olmadığı/farklı belge sürümünde belirtilmediği anlamına gelir. Kullanılabilen son sürüm için bkz. *Zorunlu yazılım, sayfa 23* > Tonlar.

- Alarm tonları, sayfa 198
- İkaz tonları, sayfa 202
- Susturma tonları, sayfa 205
- Test tonları, sayfa 205

Ayrıca bkz. *Çağrı tanımları, sayfa 109*.

Diğer ses tonları için talepler Bosch Security Systems, Eindhoven, Hollanda'ya yönlendirilebilir.

### 19.1 Alarm tonları

Alarm tonları genellikle acil durum ve tahliye amaçlı anonslar olarak kullanılır.

#### Ton özellikleri

- Mono, örnekleme hızı 48 kHz, 16 bit örnekleme derinliği.
- Tepe seviyesi: < -1,3 dBFS (tam ölçekli kare dalga = 0 dBFS).
- RMS seviyesi: < -9 dBFS (tam ölçekli sinüs dalgası = -3 dBFS).
- Sorunsuz ve boşluksuz tekrar.
- MS = Çoklu sinüs, TS = Üçlü sinüs, SW = Sinüs dalgası, B = Zil.
- Dosya adı biçimi: Alarm\_MS\_<frekans (aralık) >\_<görev döngüsü>\_<süre>.wav.

#### Alarm\_B\_100p\_1 sn.

- Zil sesi, 1 sn.
- Görev döngüsü %100
- Deniz "Platformu terk et"

#### Alarm\_B\_100p\_2,5 sn.

- Serbest bırakmalı zil sesi, 2,5 sn.
- Görev döngüsü %100
- Deniz "FG"

#### Alarm\_MS\_300-1200Hz\_100p\_1s.wav

- Süpürme 300 Hz-1200 Hz, 1 sn. yüksek
- Görev döngüsü %100
- "Genel amaçlı"

#### Alarm\_MS\_350-500Hz\_100p\_1s.wav

- Süpürme 350 Hz-500 Hz, 1 sn. yüksek
- Görev döngüsü %100

#### Alarm\_MS\_400Hz\_100p\_1s.wav

- Sürekli 400 Hz, 1 sn.
- Görev döngüsü %100

#### Alarm\_MS\_420Hz\_48p\_(0.60+0.65)s.wav

- Aralıklı 420 Hz, 0,60 sn. açık, 0,65 sn. kapalı
- Görev döngüsü %48

- Avustralya, AS 2220 "Alarm" (genişletilmiş tayf)  
**Alarm\_MS\_420Hz\_50p\_(0.6+0.6)s.wav**
- Aralıklı 420 Hz, 0,6 sn. açık, 0,6 sn. kapalı
- Görev döngüsü %50
- Australia, AS 1670.4, ISO 7731 "Alarm" (genişletilmiş tayf)  
**Alarm\_MS\_422-775Hz\_46p\_(0.85+1.00)s.wav**
- Süpürme 422 Hz-775 Hz, 0,85 sn. yüksek, 1,0 sn. kapalı
- Görev döngüsü %46
- ABD, "NFPA Whoop"  
**Alarm\_MS\_500-1200-500Hz\_100p\_(1.5+1.5)s.wav**
- Süpürme 500 Hz-1200 Hz, 1,5 sn. yüksek, 1,5 sn. alçak
- Görev döngüsü %100
- "Siren"  
**Alarm\_MS\_500-1200Hz\_94p\_(3.75+0.25)s.wav**
- Süpürme 500 Hz-1200 Hz, 3,75 sn. yüksek, 0,25 sn. kapalı
- Görev döngüsü %94
- Avustralya, AS 2220-1978 "İşlem"  
**Alarm\_MS\_500-1200Hz\_88p\_(3.5+0.5)s.wav**
- Süpürme 500 Hz-1200 Hz, 3,5 sn. yüksek, 0,5 sn. kapalı
- Görev döngüsü %88
- Hollanda, NEN 2575 "Tahliye"  
**Alarm\_MS\_500Hz\_20p\_(0.15+0.60)s.wav**
- Aralıklı 500 Hz, 0,15 sn. açık, 0,6 sn. kapalı
- Görev döngüsü %20
- İsveç, SS 03 17 11 "Yerel Uyarı"  
**Alarm\_MS\_500Hz\_60p\_4x(0.15+0.10)s.wav**
- Aralıklı 500 Hz, 0,15 sn. açık, 0,1 sn. kapalı, 4 tekrar
- Görev döngüsü %60
- İsveç, SS 03 17 11 "Yakın Tehlike"  
**Alarm\_MS\_500Hz\_100p\_1s.wav**
- Sürekli 500 Hz, 1 sn.
- Görev döngüsü %100
- İsveç, SS 03 17 11 "Çok net"; Almanya, KTA3901 "Çok net"  
**Alarm\_MS\_520Hz\_13p\_(0.5+3.5)s.wav**
- Aralıklı 520 Hz, 0,5 sn. açık, 3,5 sn. kapalı
- Görev döngüsü %13
- Avustralya, AS 4428.16 "Alarm" (genişletilmiş tayf)  
**Alarm\_MS\_520Hz\_38p\_3x(0.5+0.5)s+1s.wav**
- Aralıklı 520 Hz, 0,5 sn açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 1,5 sn. kapalı
- Görev döngüsü %38
- Avustralya, AS 4428.16, ISO 8201 "Tahliye" (genişletilmiş tayf)  
**Alarm\_MS\_550+440Hz\_100p\_(1+1)s.wav**
- Dönüşümlü 550 Hz, 1 sn. ve 440 Hz, 1 sn.
- Görev döngüsü %100
- İsveç "Döndür"  
**Alarm\_MS\_560+440Hz\_100p\_2x(0.1+0.4)s.wav**
- Dönüşümlü 560 Hz, 0,1 sn. ve 440 Hz, 0,4 sn., 2 tekrar
- Görev döngüsü %100

- Fransa, NF S 32-001 "Yangın"

**Alarm\_MS\_660Hz\_33p\_(6.5+13)s.wav**

- Aralıklı 660 Hz, 6,5 sn. açık, 13 sn. kapalı
- Görev döngüsü %33
- İsveç "Karışıklık öncesi"

**Alarm\_MS\_660Hz\_50p\_(1.8+1.8)s.wav**

- Aralıklı 660 Hz, 1,8 sn. açık, 1,8 sn. kapalı
- Görev döngüsü %50
- İsveç "Yerel uyarı"

**Alarm\_MS\_660Hz\_50p\_4x(0.15+0.15)s.wav**

- Aralıklı 660 Hz, 0,15 sn. açık, 0,15 sn. kapalı, 4 tekrar
- Görev döngüsü %50
- İsveç "Hava saldırısı"

**Alarm\_MS\_660Hz\_100p\_1s.wav**

- Sürekli 660 Hz, 1 sn.
- Görev döngüsü %100
- İsveç "Çok net"

**Alarm\_MS\_720Hz\_70p\_(0.7+0.3)s.wav**

- Aralıklı 720 Hz, 0,7 sn. açık, 0,3 sn. kapalı
- Görev döngüsü %70
- Almanya "Endüstriyel alarm"

**Alarm\_MS\_800+970Hz\_100p\_2x(0.25+0.25)s.wav**

- Dönüşümlü 800 Hz, 0,25 sn. ve 970 Hz, 0,25 sn., 2 tekrar
- Görev döngüsü %100
- Birleşik Krallık, BS 5839-1 "Yangın", EN 54-3

**Alarm\_MS\_800-970Hz\_38p\_3x(0.5+0.5)s+1s.wav**

- Süpürme 800 Hz-970 Hz, 0,5 sn.'de yüksek, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn.'de yüksek, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn.'de yüksek, 1,5 sn. kapalı
- Görev döngüsü %38
- ISO 8201

**Alarm\_MS\_800-970Hz\_100p\_1s.wav**

- Süpürme 800 Hz-970 Hz, 1 sn. yüksek
- Görev döngüsü %100
- İngiltere, BS 5839-1 "Yangın"

**Alarm\_MS\_800-970Hz\_100p\_7x0.14s.wav**

- Süpürme 800 Hz-970 Hz, 0,14 sn.'de yüksek, 7 tekrar
- Görev döngüsü %100
- İngiltere, BS 5839-1 "Yangın"

**Alarm\_MS\_970+630Hz\_100p\_(0.5+0.5)s.wav**

- Dönüşümlü 970 Hz, 0,5 sn. ve 630 Hz, 0,5 sn.
- Görev döngüsü %100
- İngiltere, BS 5839-1

**Alarm\_MS\_970Hz\_20p\_(0.25+1.00)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 0,25 sn. açık, 1 sn. kapalı
- Görev döngüsü %20
- "Genel amaçlı"

**Alarm\_MS\_970Hz\_38p\_3x(0.5+0.5)s+1s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 0,5 sn açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 1,5 sn. kapalı



- Görev döngüsü %38
- ISO 8201 "Acil tahliye"

**Alarm\_MS\_970Hz\_40p\_5x(1+1)s+(3+7)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 1 sn. açık, 1 sn. kapalı, 5 tekrar, 3 sn. açık, 7 sn. kapalı
- Görev döngüsü %40
- Denizcilik

**Alarm\_MS\_970Hz\_50p\_(1+1)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 1 sn. açık, 1 sn. kapalı
- Görev döngüsü %50
- Birleşik Krallık, BS 5839-1 "Alarm", PFEER "Alarm", Denizcilik

**Alarm\_MS\_970Hz\_50p\_(12+12)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 12 sn. açık, 12 sn. kapalı
- Görev döngüsü %50
- Denizcilik

**Alarm\_MS\_970Hz\_52p\_7x(1+1)s+(5+4)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 1 sn. açık, 1 sn. kapalı, 7 tekrar, 5 sn. açık, 4 sn. kapalı
- Görev döngüsü %52
- Denizcilik "Genel acil durum alarmı"

**Alarm\_MS\_970Hz\_56p\_7x(1+1)s+(7+4)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 1 sn. açık, 1 sn. kapalı, 7 tekrar, 7 sn. açık, 4 sn. kapalı
- Görev döngüsü %56
- Denizcilik "Genel acil durum alarmı"

**Alarm\_MS\_970Hz\_64p\_7x(1+1)s+(7+1)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 1 sn. açık, 1 sn. kapalı, 7 tekrar, 7 sn. açık, 1 sn. kapalı
- Görev döngüsü %64
- Denizcilik "Genel acil durum alarmı"

**Alarm\_MS\_970Hz\_65p\_(5+1)s+(1+1)s+(5+4)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 5 sn. açık, 1 sn. kapalı, 1 sn. açık, 1 sn. kapalı, 5 sn. açık, 4 sn. kapalı
- Görev döngüsü %65
- Denizcilik

**Alarm\_MS\_970Hz\_67p\_(1+1)s+(3+1)s.wav**

- Intermittent 970 Hz, 1 sn. açık, 1 sn. kapalı, 3 sn. açık, 1 sn. kapalı
- Görev döngüsü %67
- Denizcilik IMO "Gemiye terk et"

**Alarm\_MS\_970Hz\_72p\_3x(7+2)s+2s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 7 sn. açık, 2 sn. kapalı, 3 tekrar, 2 sn. kapalı
- Görev döngüsü %72
- Denizcilik "Denize adam düştü"

**Alarm\_MS\_970Hz\_74p\_4x(5+1)s+3s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 5 sn. açık, 1 sn. kapalı, 4 tekrar, 3 sn. kapalı
- Görev döngüsü %74
- Denizcilik

**Alarm\_MS\_970Hz\_80p\_(12+3)s.wav**

- Aralıklı 970 Hz, 12 sn. açık, 3 sn. kapalı
- Görev döngüsü %80
- Denizcilik

**Alarm\_MS\_970Hz\_100p\_1s.wav**

- Sürekli 970 Hz, 1 sn.
- Görev döngüsü %100

- Birleşik Krallık, BS 5839-1 "Tahliye", PFEER "Zehirli gaz", Denizcilik "Yangın", EN 54-3
- Alarm\_MS\_1000+2000Hz\_100p\_(0.5+0.5)s.wav**
- Dönüşümlü 1000 Hz, 0,5 sn. ve 2000 Hz, 0,5 sn.
- Görev döngüsü %100
- Singapur
- Alarm\_MS\_1200-500Hz\_100p\_1s.wav**
- Süpürme 1200 Hz-500 Hz, 1 sn. alçak
- Görev döngüsü %100
- Almanya, DIN 33404 Bölüm 3, PFEER "Tahliyeye hazırlık", EN 54-3
- Alarm\_MS\_1400-1600-1400Hz\_100p\_(1.0+0.5)s.wav**
- Süpürme 1400 Hz-1600 Hz, 1,0 sn. yüksek, 0,5 sn. alçak
- Görev döngüsü %100
- Fransa, NFC 48-265
- Alarm\_MS\_2850Hz\_25p\_3x(0.5+0.5)s+1s.wav**
- Aralıklı 2850 Hz, 0,5 sn açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 1,5 sn. kapalı
- Görev döngüsü %25
- ABD, ISO 8201 "Yüksek ton"
- Alarm\_SW\_650-1100-650Hz\_50p\_4x(0.125+0.125)s.wav**
- Süpürme 650 Hz-1100 Hz, 0,125 sn'de yukarı ve aşağı, 0,125 sn. kapalı, 4 tekrar
- Görev döngüsü %50
- Deniz "H2S alarmı"
- Alarm\_TS\_420Hz\_50p\_(0.6+0.6)s.wav**
- Aralıklı 420 Hz, 0,6 sn. açık, 0,6 sn. kapalı
- Görev döngüsü %50
- Avustralya, AS 1670.4, ISO 7731 "Alarm" (standart tayf)
- Alarm\_TS\_520Hz\_13p\_(0.5+3.5)s.wav**
- Aralıklı 520 Hz, 0,5 sn. açık, 3,5 sn. kapalı
- Görev döngüsü %13
- Avustralya, AS 4428.16 "Alarm" (standart tayf)
- Alarm\_TS\_520Hz\_38p\_3x(0.5+0.5)s+1s.wav**
- Aralıklı 520 Hz, 0,5 sn açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 0,5 sn. kapalı, 0,5 sn. açık, 1,5 sn. kapalı
- Görev döngüsü %38
- Avustralya, AS 4428.16, ISO 8201 "Tahliye" (standart tayf)

## 19.2

### İkaz tonları

İkaz tonları genellikle anons için bir başlangıç ve/veya bitiş tonu olarak kullanılır.

#### Ton özellikleri

- Mono, örnekleme hızı 48 kHz, 16 bit örnekleme derinliği.
- Dosya adı biçimi: Attention\_<sıra numarası>\_<ton sayısı>\_< süre >.wav

#### Attention\_A\_1T\_1.5s.wav

- Tek tonlu sesli uyarı
- Marimba ve Vibrafon, A4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 1,5 sn.

#### Attention\_B\_1T\_1.5s.wav

- Tek tonlu sesli uyarı

- Marimba ve Vibrafon, C#5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 1,5 sn.

**Attention\_C\_1T\_1.5s.wav**

- Tek tonlu sesli uyarı
- Marimba ve Vibrafon, E5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 1,5 sn.

**Attention\_D\_1T\_1.5s.wav**

- Tek tonlu sesli uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 1,5 sn.

**Attention\_E1\_2T\_2s.wav**

- İki tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, A4/C#5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

**Attention\_E2\_2T\_2s.wav**

- İki tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, C#5/A4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

**Attention\_F1\_3T\_2s.wav**

- Üç tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G4/C5/E5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

**Attention\_F2\_3T\_2s.wav**

- Üç tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, E5/C5/G4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

**Attention\_G1\_3T\_2.5s.wav**

- Üç tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, A#4/D5/F5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2,5 sn.

**Attention\_G2\_3T\_2.5s.wav**

- Üç tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, F5/D5/A#4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2,5 sn.

**Attention\_H1\_4T\_3s.wav**

- Dört tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, E5/C5/D5/E4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

**Attention\_H2\_4T\_3s.wav**

- Dört tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G4/D5/E5/C5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

**Attention\_J1\_4T\_3s.wav**

- Dört tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G4/C5/E5/G5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

**Attention\_J2\_4T\_3s.wav**

- Dört tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G5/E5/C5/G4

- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

#### **Attention\_K1\_4T\_2.5s.wav**

- Dört tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G4/C5/E5/G5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2,5 sn.

#### **Attention\_K2\_4T\_2.5s.wav**

- Dört tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G5/E5/C5/G4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2,5 sn.

#### **Attention\_L1\_4T\_3s.wav**

- Dört tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, C5/E5/G5/A5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

#### **Attention\_L2\_4T\_3s.wav**

- Dört tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, A5/G5/E5/C5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

#### **Attention\_M1\_6T\_2s.wav**

- Altı tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, G4/C5/E5/G4/C5/E5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

#### **Attention\_M2\_4T\_2s.wav**

- Dört tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, C5/E5/C5/G4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

#### **Attention\_N1\_7T\_2s.wav**

- Yedi tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, E5/F4/C5/G4/E6/C6/G5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

#### **Attention\_N2\_4T\_2s.wav**

- Dört tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, C6/E5/C5/G4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

#### **Attention\_O1\_6T\_3s.wav**

- Altı tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, F5/C5/C5/G5/(A4+C6)/(F4+A5)
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

#### **Attention\_O2\_5T\_2.5s.wav**

- Beş tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, A#5/A#5/A5/A5/(F4+F5)
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2,5 sn.

#### **Attention\_P1\_8T\_4s.wav**

- Sekiz tonlu ön uyarı
- Marimba ve Vibrafon, A4/A4/A4/C5/D5/D5/D5/(D4+A4)
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 4 sn.

#### **Attention\_P2\_4T\_2.5s.wav**

- Dört tonlu son uyarı
- Marimba ve Vibrafon, (A4+D5)/A4/D5/(A4+D5)
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2,5 sn.

**Attention\_Q1\_3T\_3.5s.wav**

- Üç tonlu ön uyarı
- Çelesta, G4/C5/E5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3,5 sn.

**Attention\_Q2\_3T\_3.5s.wav**

- Üç tonlu son uyarı
- Çelesta, E5/C5/G4
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3,5 sn.

**Attention\_R\_6T\_2.5s.wav**

- Altı tonlu uyarı
- Gitar, F4/C5/F5/F4/C5/F5
- Tepe seviyesi -6 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2,5 sn.

**Attention\_S\_3T\_2s.wav**

- Üç tonlu uyarı
- Vibrafon, C4/D4/D # 4
- Tepe seviyesi -3 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 2 sn.

**Attention\_T\_3T\_3s.wav**

- Üç tonlu uyarı
- Vibraphone, D5/C4/D4
- Tepe seviyesi -4 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3 sn.

**Attention\_U\_3T\_3.5s.wav**

- Üç tonlu uyarı
- Vibrafon, C# 6/E5/C5
- Tepe seviyesi -5 dBFS, RMS seviyesi < -10 dBFS, 3,5 sn.

## 19.3

### Susturma tonları

Susturma tonları, genellikle bir mesaj/ton öncesinde ve/veya arasında sessizlik oluşturmak için kullanılır.

**Ton özellikleri**

- Mono, örnekleme hızı 48 kHz, 16 bit örnekleme derinliği.
- Dosya adı biçimi: Silence\_<süre>.wav

**Silence\_1s.wav**

- Sessizlik süresi, 1 sn.

**Silence\_2s.wav**

- Sessizlik süresi, 2 sn.

**Silence\_4s.wav**

- Sessizlik süresi, 4 sn.

**Silence\_8s.wav**

- Sessizlik süresi, 8 sn.

**Silence\_16s.wav**

- Sessizlik süresi, 16 sn.

## 19.4

### Test tonları

Test tonları genellikle ses çıkışı ve hoparlör bölgelerini test etmek için kullanılır (örneğin ses sinyali (filtre) seviyelerini ayarlama).

**Ton özellikleri**

- Mono, örnekleme hızı 48 kHz, 16 bit örnekleme derinliği.
- Dosya adı biçimi: Test\_<amaç>\_<süre>.wav

**Test\_Loudspeaker\_AB\_20kHz\_10s.wav**

- Sinüs dalgası 20 kHz, tepe seviyesi -20 dBFS, RMS seviyesi -23 dBFS, 10 sn.
- Bina doluyken A grubu hoparlörleri çalıştırmak ve A ve B hoparlörlerin bağlantısını aynı anda kontrol etmek için sessiz sinyal. B hoparlörler 22 kHz sinyal alır.
- A hoparlörler, kendi bölge amplifikatör kanalına bağlanır. Bu bölge 20 kHz sinyal alır.
- Akıllı telefonu hoparlörün önünde tutun. Akıllı telefon tayf çözümleyicisi aynı anda 20 kHz ve 22 kHz'i algılar.

**Test\_Loudspeaker\_AB\_22kHz\_10s.wav**

- Sinüs dalgası 22 kHz, tepe seviyesi -20 dBFS, RMS seviyesi -23 dBFS, 10 sn.
- Bina doluyken B grubu hoparlörleri çalıştırmak ve A- ve B- hoparlörlerin bağlantısını aynı anda kontrol etmek için sessiz sinyal. A hoparlörler 20 kHz sinyal alır.
- B hoparlörler, başka bir bölge için geçici olarak başka amplifikatör kanalına bağlıdır; bu bölge 22 kHz sinyal alır.
- Akıllı telefonu hoparlörün önünde tutun. Akıllı telefon tayf çözümleyicisi aynı anda 20 kHz ve 22 kHz'i algılar.

**Test\_LoudspeakerPolarity\_10s.wav**

- Filtrelenmiş testere dişi 50 Hz, tepe seviyesi -12 dBFS, RMS seviyesi -20 dBFS, 10 sn.
- Bağlı hoparlörlerin kutuplarının düzgün olduğunu algılamak için sesli sinyal.
- Akıllı telefon osiloskopu, tüm hoparlörler için aynı yönde olması gereken pozitif veya negatif keskin tepe noktasını algılar.

**Test\_PinkNoise\_30s .wav**

- Pembe gürültü sinyali 20 Hz-20 kHz, tepe seviyesi -3 dBFS, RMS seviyesi -16 dBFS, 30 sn.
- Akustik ölçümler için sesli sinyal.

**Test\_STIPA\_BedrockAudio\_100s.wav**

- STIPA test sinyali, tepe seviyesi -4,2 dBFS, RMS seviyesi -11 dBFS, 100 sn.
- Konuşma İletim Dizini aracılığıyla konuşma anlaşılabilirliğini ölçmek için kullanılan test sinyali.
- Telif Hakkı Bedrock Audio BV (<http://bedrock-audio.com/>), izinle kullanılır.
- IEC 60268-16 Ed'ye uygun tüm STIPA ölçerler ile uyumludur. 4 (Bedrock Audio, NTi Audio, Audio Precision).
- Sinyal döngüye sokulabilir. 1 sn. süreli -12 dBFS'lik bir 440 Hz bip sinyali 100 sn.'lik test sinyalinin başlangıcını işaretler. Bu bip sonrasında ölçümü başlatın, böylece ölçüm, bitiş ve yeniden başlatma arasındaki boşluk ile bozulmaz.
- Bir ölçüm döngüsü minimum 15 sn. sürer.

**Test\_TickTone\_1800Hz\_5x(0.5+2)s.wav**

- Aralıklı 1800 Hz sinüs dalgası, 0,5 sn. açık, 2 sn. kapalı, 4 tekrar.
- Görev döngüsü %20.
- Bu bölgedeki her hoparlörden duyulabilir bir bip sesi sağlamak için, tik tak tonunu bir bölgeye yönlendirin. Tik tak tonunun hat üzerinde kaybolması, mühendisin hat zararlarının konumunu belirlemesini sağlar.

**Test\_Reference\_440Hz\_10s.wav**

- Sürekli 440 Hz sinüs dalgası, 10 sn.
- Görev döngüsü %100.

## 20

## Destek ve akademi



### Destek

**Destek hizmetlerimize** [www.boschsecurity.com/xc/en/support/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/support/) adresinden erişebilirsiniz.

Bosch Security and Safety Systems şu alanlarda destek sağlar:

- [Uygulamalar ve Araçlar](#)
- [Bina Bilgileri Modelleme](#)
- [Garanti](#)
- [Sorun giderme](#)
- [Onarım ve Değişim](#)
- [Ürün Güvenliği](#)



### Bosch Building Technologies Akademisi

Bosch Building Technologies Akademisi web sitesini ziyaret edin ve **eğitim kursları,**

**görüntülü eğitimler** ve **belgelere** erişim kazanın: [www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/)











**Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Hollanda

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2024

**Daha iyi bir yaşama yönelik bina çözümleri**

202407241602